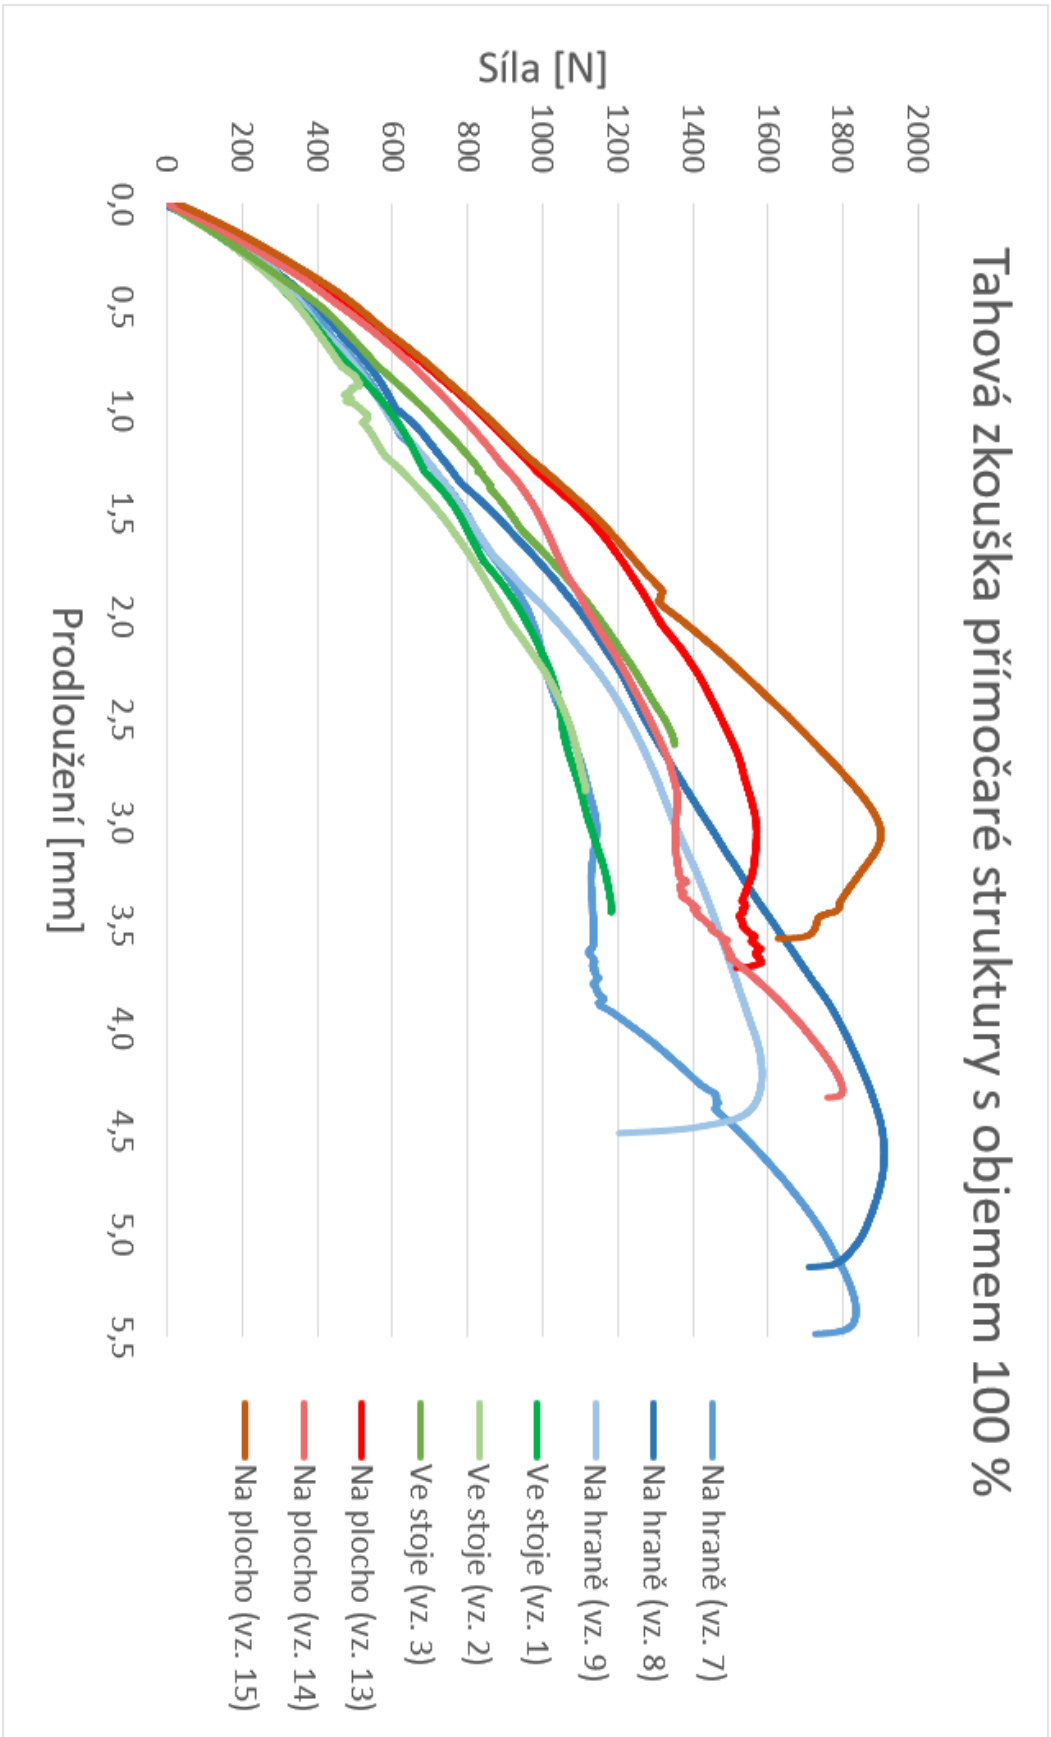Příloha 7: Výsledek tahové zkoušky pro všechny vzorky s přímočarou strukturou s objemem výplně 100%