


CHRÁNĚNO DLE ISO 16016

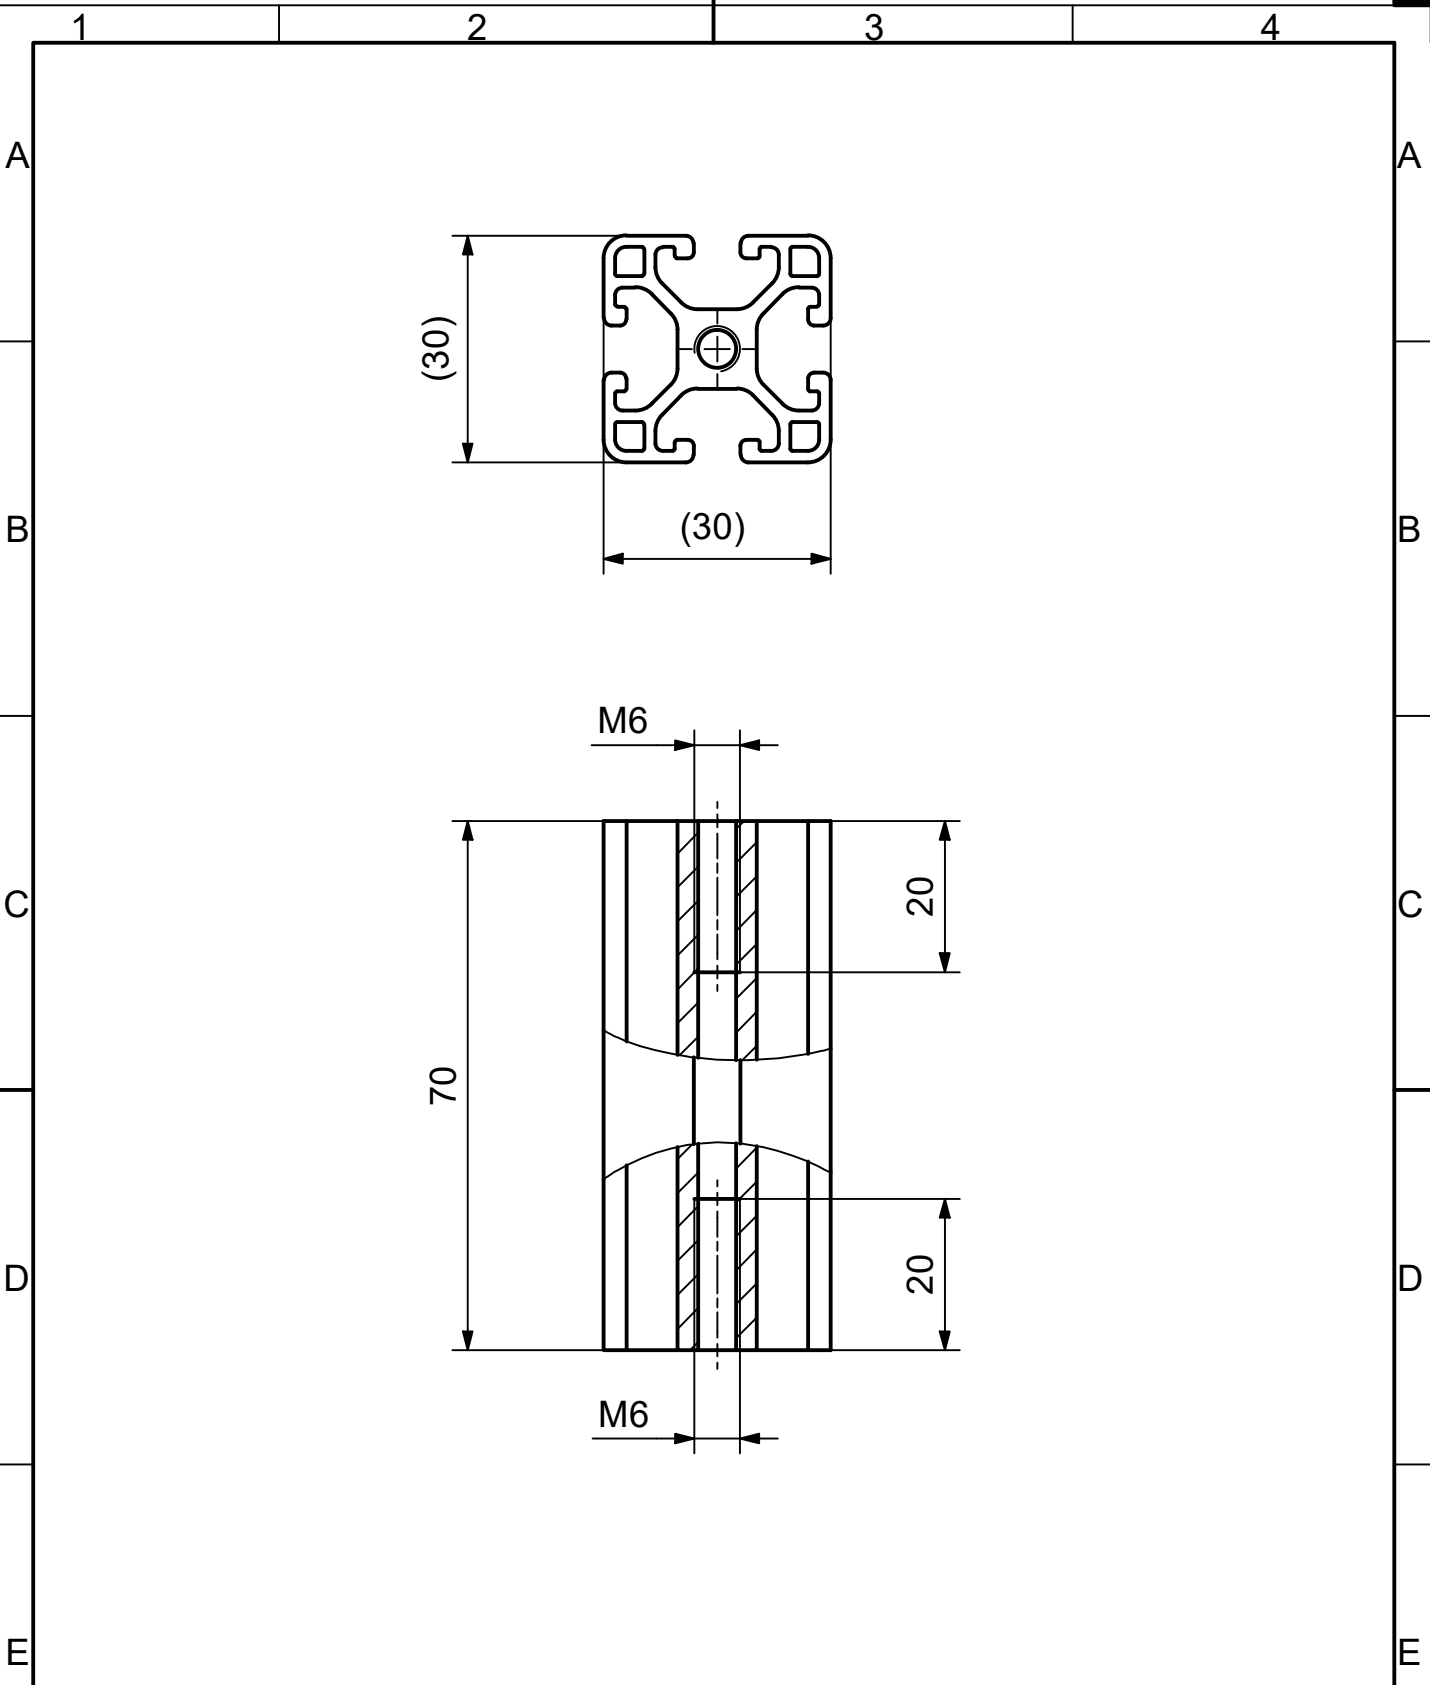

MATERIÁL: Hliník 6061		ISO 13715 $+0,5$ $+0,1$ $-0,2$ $-0,5$					
POLOTOVAR: ALUTECK - 103030 - 70							
TOLEROVÁNÍ DLE ISO 8015	ISO 14405-1						
PŘESNOST ISO 2768 - mK	ISO 14405-3						
VŠEOB. TOL. ISO 8062 -							

	Autor	Datum		Podpis	Datum	HMOTNOST 0,066 kg	MĚŘÍTKO
NAVRHL	MIROSLAV KOTRČ	01.07.2021	PŘEZK.			SESTAVA 100-3DP01-400	1:1
KRESLIL	MIROSLAV KOTRČ	05.07.2023	SCHVÁLIL			SEZNAM ČÁSTÍ 100-3DP01-400	PROMÍTÁNÍ: \triangleleft \oplus (ISO E)

ČESKÉ VYSOKÉ UCENÍ TECHNICKÉ V PRAZE v21.1	FAKULTA STROJNÍ	NÁZEV VZPĚRA ČÍSLO VÝKRESU 100-3DP01-405	LIST: 1/1
---	--------------------	---	-----------