


Autor Nagornykh Maksim	Datum 11.01.2024
Číslo výkresu 02	
Název PFD - Návrh B	

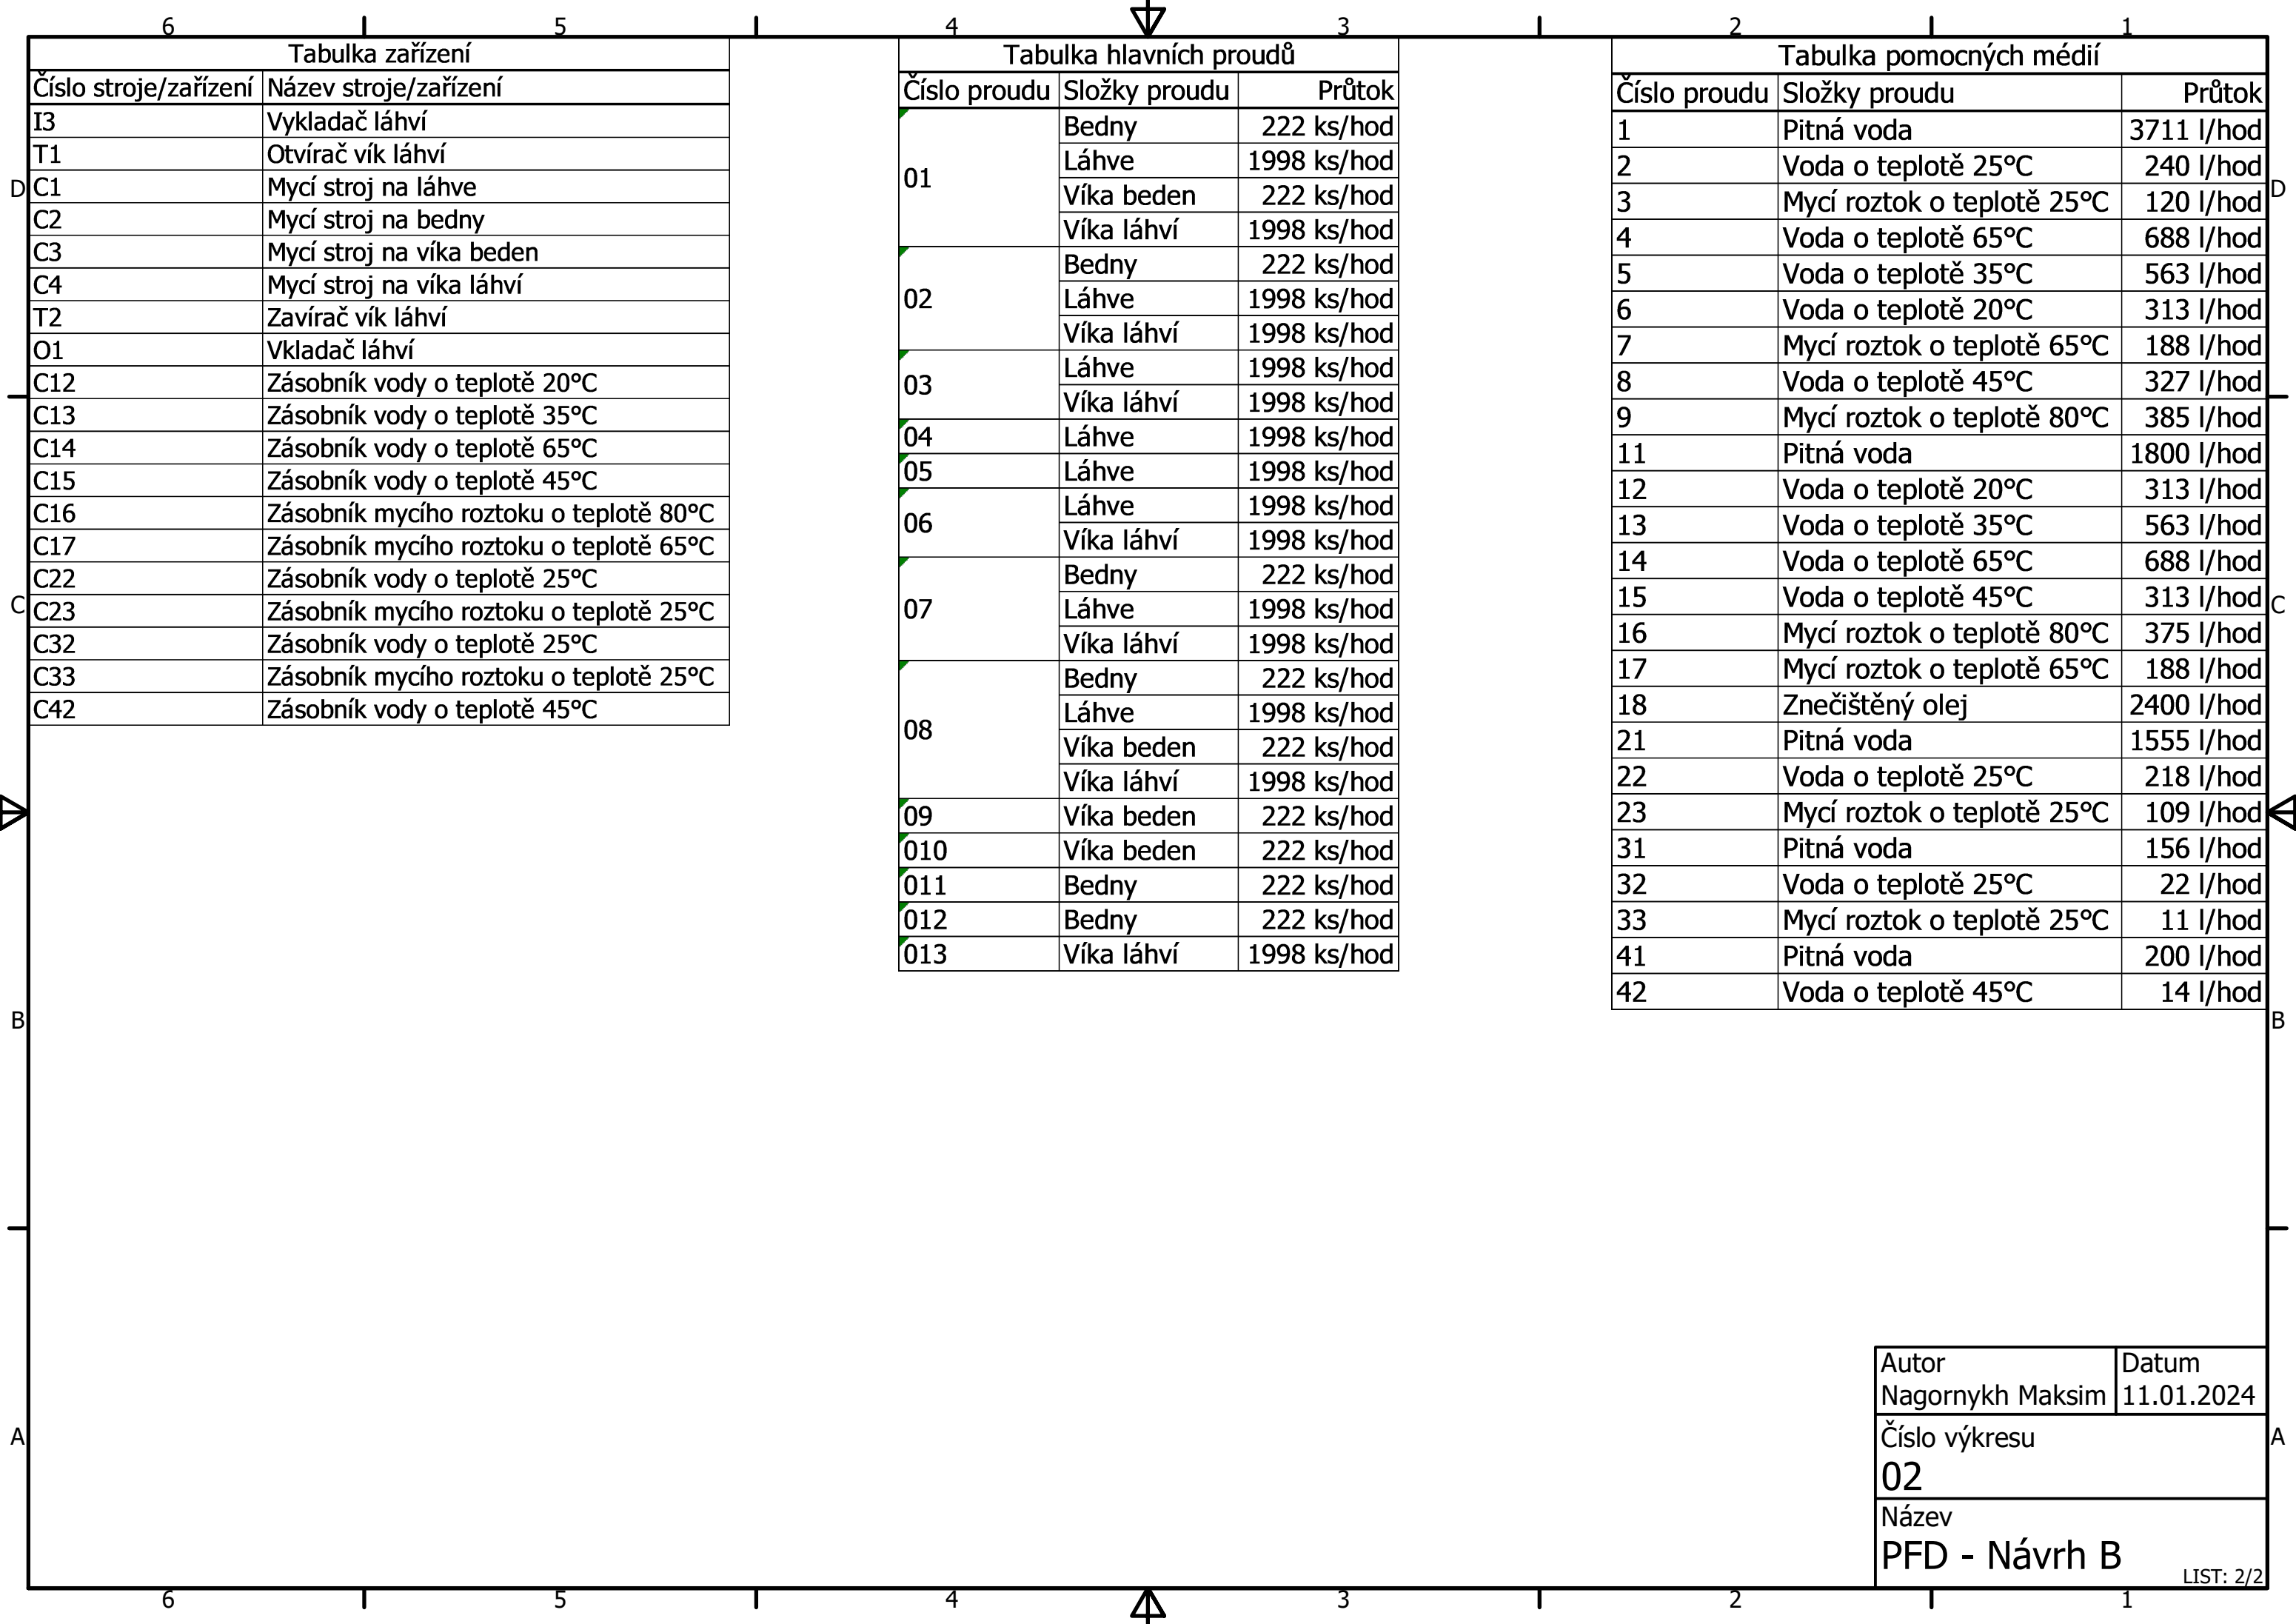

Tabulka zařízení	
Číslo stroje/zařízení	Název stroje/zařízení
I3	Vykladač láhví
T1	Otvírač vík láhví
C1	Mycí stroj na láhve
C2	Mycí stroj na bedny
C3	Mycí stroj na víka beden
C4	Mycí stroj na víka láhví
T2	Zavírač vík láhví
O1	Vkladač láhví
C12	Zásobník vody o teplotě 20°C
C13	Zásobník vody o teplotě 35°C
C14	Zásobník vody o teplotě 65°C
C15	Zásobník vody o teplotě 45°C
C16	Zásobník mycího roztoku o teplotě 80°C
C17	Zásobník mycího roztoku o teplotě 65°C
C22	Zásobník vody o teplotě 25°C
C23	Zásobník mycího roztoku o teplotě 25°C
C32	Zásobník vody o teplotě 25°C
C33	Zásobník mycího roztoku o teplotě 25°C
C42	Zásobník vody o teplotě 45°C

Tabulka hlavních proudů		
Číslo proudu	Složky proudu	Průtok
01	Bedny	222 ks/hod
	Láhve	1998 ks/hod
	Víka beden	222 ks/hod
	Víka láhví	1998 ks/hod
02	Bedny	222 ks/hod
	Láhve	1998 ks/hod
	Víka láhví	1998 ks/hod
03	Láhve	1998 ks/hod
	Víka láhví	1998 ks/hod
04	Láhve	1998 ks/hod
05	Láhve	1998 ks/hod
06	Láhve	1998 ks/hod
	Víka láhví	1998 ks/hod
07	Bedny	222 ks/hod
	Láhve	1998 ks/hod
	Víka láhví	1998 ks/hod
08	Bedny	222 ks/hod
	Láhve	1998 ks/hod
	Víka beden	222 ks/hod
	Víka láhví	1998 ks/hod
09	Víka beden	222 ks/hod
010	Víka beden	222 ks/hod
011	Bedny	222 ks/hod
012	Bedny	222 ks/hod
013	Víka láhví	1998 ks/hod

Tabulka pomocných médií		
Číslo proudu	Složky proudu	Průtok
1	Pitná voda	3711 l/hod
2	Voda o teplotě 25°C	240 l/hod
3	Mycí roztok o teplotě 25°C	120 l/hod
4	Voda o teplotě 65°C	688 l/hod
5	Voda o teplotě 35°C	563 l/hod
6	Voda o teplotě 20°C	313 l/hod
7	Mycí roztok o teplotě 65°C	188 l/hod
8	Voda o teplotě 45°C	327 l/hod
9	Mycí roztok o teplotě 80°C	385 l/hod
11	Pitná voda	1800 l/hod
12	Voda o teplotě 20°C	313 l/hod
13	Voda o teplotě 35°C	563 l/hod
14	Voda o teplotě 65°C	688 l/hod
15	Voda o teplotě 45°C	313 l/hod
16	Mycí roztok o teplotě 80°C	375 l/hod
17	Mycí roztok o teplotě 65°C	188 l/hod
18	Znečištěný olej	2400 l/hod
21	Pitná voda	1555 l/hod
22	Voda o teplotě 25°C	218 l/hod
23	Mycí roztok o teplotě 25°C	109 l/hod
31	Pitná voda	156 l/hod
32	Voda o teplotě 25°C	22 l/hod
33	Mycí roztok o teplotě 25°C	11 l/hod
41	Pitná voda	200 l/hod
42	Voda o teplotě 45°C	14 l/hod

Autor Nagornykh Maksim	Datum 11.01.2024
Číslo výkresu 02	
Název PFD - Návrh B	