

TRASA VEDENA PO STĚNĚ OBJEKTU
A NA KONSTRUKCI ŽLAB CF54/150mm
UCHYČENÍ NA ZEĎ / KONZOLA CSN


TRASA VEDENA PO STĚNĚ OBJEKTU
A NA KONSTRUKCI ŽLAB CF54/100mm
UCHYČENÍ NA ZEĎ / KONZOLA CSN

TRASA VEDENA PO STĚNĚ OBJEKTU
A NA KONSTRUKCI ŽLAB CF54/50mm
UCHYČENÍ NA ZEĎ / KONZOLA CSN

čidlo teploty
dodávka fy SINIT

POZNÁMKY:

- 1) NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: TN-C-S, 3NPE-50Hz, 400/230V
- 2) OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2
- 3) HLAVNÍ KABELOVÉ TRASY JSOU PŘEVÁŽNĚ VEDENÉ NA STĚNĚ V KAB. KANÁLU A POD STROPEM V KABEL. POZINKOVANÝCH ŽLABECH A ROŠTĚCH ODBOČENÍ Z HLAVNÍCH KABELOVÝCH TRÁS BUDE PROVEDENO V EL.INSTAL. TRUBKÁCH
- 4) PROSTŘEDÍ DLE ČSN 33 2000-1 ed.2, A DALŠÍCH
- 5) ELEKTROZAŘÍZENÍ NAPAJENO NA UZEMŇOVACÍ SÍŤ TECHNOLOGIE
- 6) PROSTUPY DO JEDNOTLIVÝCH PODLAŽÍ A PROSTORŮ NUTNO UTĚSNIT PROTI VNIKÁNÍ VODY, PRAČHU, OHNĚ, MEZI JEDNOTLIVÝMI POŽÁRNÍMI ÚSEKY BUDOU INSTALOVÁNY CERTIFIKOVANÉ PROTIPÓŽÁRNÍ UCÁPVKY

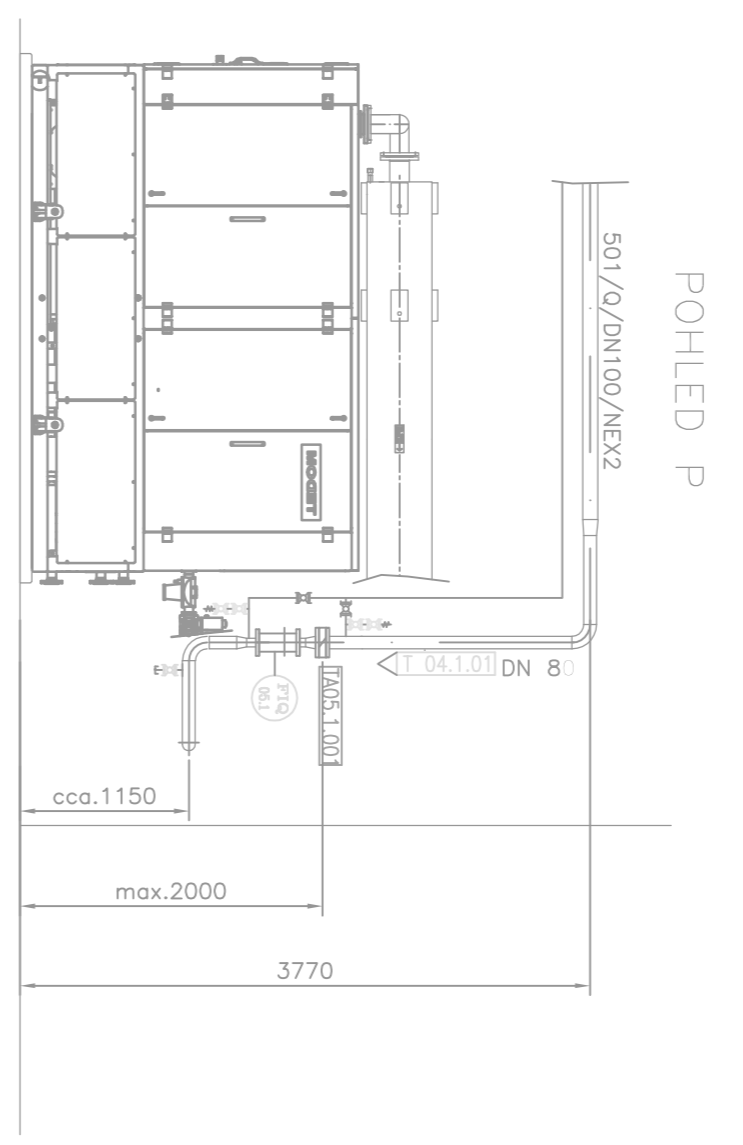

VYPRACOVANĚL	Bc. Novák	HP	T. KONTROLA	Ing. Barkman
PROJEKTOVÁNĚ	Bc. Novák	SEKCE TECHN. ZÁKAZNÍ	DATA	10/2014
OBJEDAVATEL	ČVUT FEL			
AVČEK	ČOV Benešov			
			OBJED. ZÁKAZNÍ	
			STUPEŇ	6 A4
			FORMÁT	1:50
			MĚŘÍTKO	
			ROZMĚRNÍK/DÍSKO	
			SCHEM	
ČÍSLO STAVBY	Motorická instalace			
PRŮBĚH	Kotelna a strojovna KJ - dispozice			Příloha č. 12