


Uložení podesty do stěny

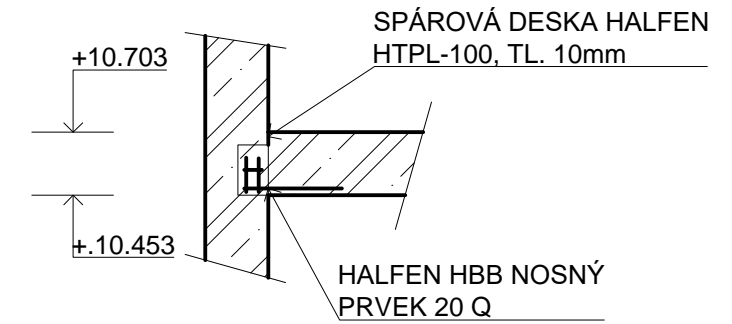

-BETON C 30/37 XC1 - Cl 0,2 - Dmax 16 - S3, Ecm = 32GPa
KRYTÍ 25 mm

- NAVRŽENO PODLE ČSN EN 206

Zpracoval Bc. Gleb Lukovnikov	Vedoucí práce Ing. Hana Hanzlová , CSc.	Školní rok 2016/17	Fakulta stavební ČVUT	
Předmět DIPLOMOVÁ PRÁCE			Datum	16.10.2016
Úloha ANALÝZA VYBRANÝCH NOSNÝCH PRVKŮ BYTOVÉHO OBJEKTU			Měřítko	1:30
Výkres 8. VÝKRES TVARU SCHODIŠTĚ			Formát	A3