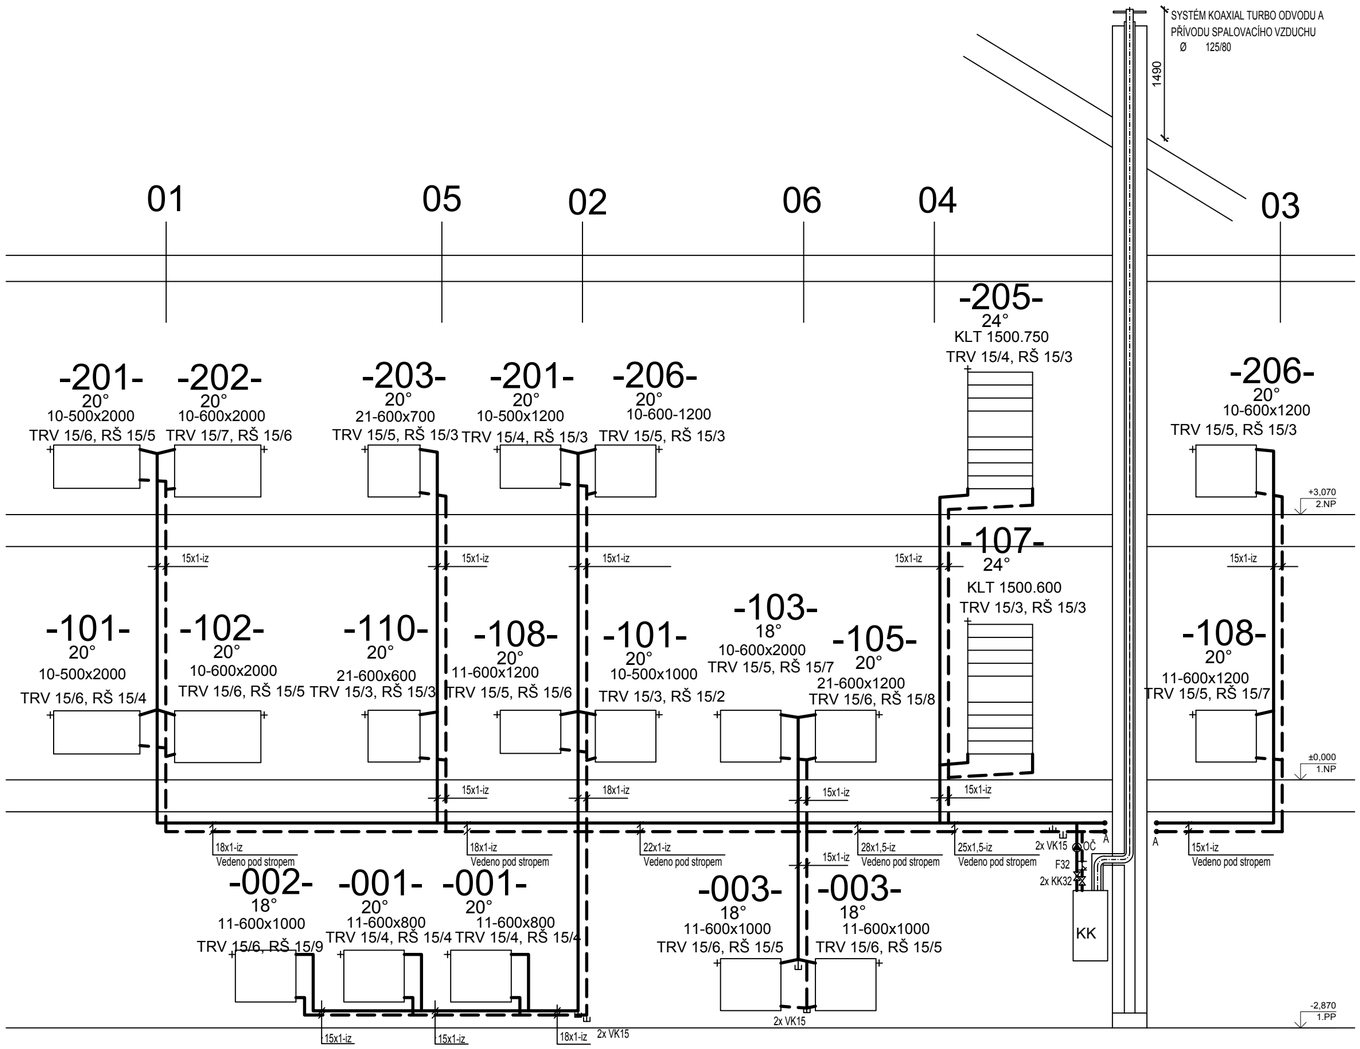

LEGENDA:

PŘÍVODNÍ POTRUBÍ
ZPĚTNÉ POTRUBÍ

KK - PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL LOGAMAX PLUS GB062-14, OTEVÍRACÍ PŘETLAK 300 kPa, EN 8 l
11-600x1000 - DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO TYPU KORADO KLASIK
KLT - DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO KORADO KORALUX COMFORT
TRV - TERMOSTATICKÝ REGULAČNÍ VENTIL DN/ČÍSLO PŘEDNASTAVENÍ
RŠ - REGULAČNÍ ŠROUBENÍ DN/ČÍSLO PŘEDNASTAVENÍ
-002- ČÍSLO MÍSTNOSTI
18° - VNITŘNÍ VÝPOČTOVÁ TEPLOTA
01 - ČÍSELNÉ OZNAČENÍ STOUPACÍHO POTRUBÍ
KK32 -KULOVÝ KOHOUT DN 32
VK12 -VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT DN 15
OČ - OBĚHOVÉ ČERPADLO ALPHA2 L 25-40 130
F - FILTR

POZNÁMKA:
VEŠKERÉ POTRUBÍ BUDE PROVEDENO Z MĚDI A IZOLOVÁNO IZOLACÍ TUBOLIT S O TL. 13 mm
POTRUBÍ BUDE VEDENO VOLNĚ PO SVISLÉ KONSTRUKCI
VEŠKERÉ NEZAKÓTOVANÉ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ MÁ Ø 15X1 mm
POTRUBÍ BUDE SPÁDOVÁNO K TĚLESŮM PRO SPRÁVNÉ ODVZDUŠNĚNÍ

	Autor	Datum	Podpis	Datum		MĚŘÍTKO
NAVRHL	JAKUB MALEČEK		PŘEZK.		HMOTNOST kg	1:50
KRESLIL	JAKUB MALEČEK		SCHVÁLIL		SESTAVA	KUSOVNÍK
TECHNOL.					STARÝ V.	

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
FAKULTA STROJNÍ

NÁZEV: ROZVINUTÉ SCHÉMA
TYP:
ČÍSLO VÝKRESU: 08-2017-04
LIST: