TABULKA MÍSTNOSTÍ * 1.NP * OBJEKT L1

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCH A [m²]	OBJEM [m³]	S.V. [m]	PODLAHA OZN.	PODLAHA POVRCH	STĚNY OZN.	STĚNY POVRCH	STROPY OZN.	STROPY POVRCH	POZNÁMKY
L1 1.1 * BYT / 1 + KK											
L1 1.1.01	PŘEDSÍŇ, CHODBA	5,43	14,28	2,63	P 1.2	dlažba keramická, sokl 80mm	V 3.1/ V 3.4	omítka sádrová, omítka termoizol.	H 1.3	podhled SDK white	VP 2400 *
L1 1.1.02	KOUPELNA + WC	4,83	11,59	2,40	P 1.4a	dlažba keramická, sokl 80mm	V 3.3-4/ V 4.1-4	omítka sádr/termo keramický obklad	H 1.4	podhled SDK green	VO 2150 * VP 2400 *
L1 1.1.03	OBÝVACÍ POKOJ + KK	22,08	58,07	2,63	P 1.1	lamino, lišta 80mm	V 3.1	omítka sádrová	H 3.2	omítka sádrová	
L1 1.1.04a	LOGGIE	2,19			S.1.3	dlažba betonová	V 1.5/ V 1.6	omítka akrylátová KZS	H 3.4	omítka stěrková	
L1 1.1.04b	TERASA ZPEVNĚNÁ	3,92			S.1.2	dlažba betonová					
L1 1.1.04c	TERASA NEZPEVNĚNÁ	79,60			S.1.1	tráva					
	OKAPNÍ CHODNÍK	4,33			S.1.4	kačírek					
užitná plocha celkem (bez teras)		32,34									
L1 1.2 * BYT / 1 + KK											
L1 1.2.01	PŘEDSÍŇ, CHODBA	6,57	17,28	2,63	P 1.2	dlažba keramická, sokl 80mm	V 3.1/ V 3.4	omítka sádrová, omítka termoizol.	H 3.2	omítka sádrová	
L1 1.2.02	WC, KOUPELNA	5,13	12,31	2,40	P 1.4a	dlažba keramická, sokl 80mm	V 3.3-4/ V 4.1-4	omítka sádr/termo keramický obklad	H 1.4	podhled SDK green	VO 2150 * VP 2400 *
L1 1.2.03	OBÝVACÍ POKOJ + KK	21,63	56,89	2,63	P 1.1	lamino, lišta 80mm	V 3.1	omítka sádrová	H 3.2	omítka sádrová	
L1 1.2.04a	LOGGIE	2,19			S.1.3	dlažba betonová	V 1.5/ V 1.6	omítka akrylátová KZS	H 3.4	omítka stěrková	
L1 1.2.04b	TERASA ZPEVNĚNÁ	3,92			S.1.2	dlažba betonová					
L1 1.2.04c	TERASA NEZPEVNĚNÁ	36,42			S.1.1	tráva					
	OKAPNÍ CHODNÍK	1,03			S.1.4	kačírek					
užitná plocha celkem (bez terasy)		33,33									
L1 1.3 * BYT / 1 + KK											
L1 1.3.01	PŘEDSÍŇ, CHODBA	4,32	11,36	2,63	P 1.2	dlažba keramická, sokl 80mm	V 3.1/ V 3.4	omítka sádrová, omítka termoizol.	H 3.2	omítka sádrová	
L1 1.3.02	WC, KOUPELNA	4,83	11,59	2,40	P 1.4a	dlažba keramická, sokl 80mm	V 3.3-4/ V 4.1-4	omítka sádr/termo keramický obklad	H 1.4	podhled SDK green	VO 2150 * VP 2400 *
L1 1.3.03	OBÝVACÍ POKOJ + KK	40,16	105,62	2,63	P 1.1	lamino, lišta 80mm	V 3.1	omítka sádrová	H 3.2	omítka sádrová	
L1 1.3.04a	LOGGIE	7,28			S.1.3	dlažba betonová	V 1.5/ V 1.6	omítka akrylátová KZS	H 3.4	omítka stěrková	
L1 1.3.04b	TERASA ZPEVNĚNÁ	7,40			S.1.2	dlažba betonová					
L1 1.3.04c	TERASA NEZPEVNĚNÁ	56,99			S.1.1	tráva					
	OKAPNÍ CHODNÍK	1,39			S.1.4	kačírek					
užitná plocha celkem (bez terasy)		49,31									
L1 1.4 * BYT / 3 + KK											
L1 1.4.01	PŘEDSÍŇ, CHODBA	11,86	31,19	2,63	P 1.2	dlažba keramická, sokl 80mm	V 3.1/ V 3.4	omítka sádrová, omítka termoizol.	H 3.2	omítka sádrová	
L1 1.4.02	WC	2,41	5,78	2,40	P 1.4b	dlažba keramická, sokl 80mm	V 3.3-4/ V 4.1-4	omítka sádr/termo keramický obklad	H 1.3	podhled SDK white	VO 1500 * VP 2400 *
L1 1.4.03	KOUPELNA	4,96	11,90	2,40	P 1.4a	dlažba keramická, sokl 80mm	V 3.3/ V 4.1-3	omítka sádrová, keramický obklad	H 1.4	podhled SDK green	VO 2150 * VP 2400 *
L1 1.4.04	KOMORA	2,28	6,00	2,63	P 1.1	lamino, lišta 80mm	V 3.1	omítka sádrová	H 3.2	omítka sádrová	
L1 1.4.05	LOŽNICE 1	20,52	53,97	2,63	P 1.1	lamino, lišta 80mm	V 3.1	omítka sádrová	H 3.2	omítka sádrová	
L1 1.4.06a	LOŽNICE 2	16,73	44,00	2,63	P 1.1	lamino, lišta 80mm	V 3.1	omítka sádrová	H 3.2	omítka sádrová	
L1 1.4.06b	PROSTOR PRO SKŘÍNĚ	2,50	6,58	2,63	P 1.1	lamino, lišta 80mm	V 3.1	omítka sádrová	H 3.2	omítka sádrová	
L1 1.4.07a	OBÝVACÍ POKOJ	15,97	42,00	2,63	P 1.1	lamino, lišta 80mm	V 3.1	omítka sádrová	H 3.2	omítka sádrová	
L1 1.4.07b	KUCHYŇSKÝ KOUT	11,50	41,75	3,63	P 1.1	lamino, lišta 80mm	V 3.1/ V 3.4	omítka sádrová, omítka termoizol.	H 3.2	omítka sádrová	
L1 1.4.08a	LOGGIE	7,44			S.1.3	dlažba betonová	V 1.5/ V 1.6	omítka akrylátová KZS	H 3.4	omítka stěrková	
L1 1.4.08b	TERASA ZPEVNĚNÁ	7,27			S.1.2	dlažba betonová					
L1 1.4.08c	TERASA NEZPEVNĚNÁ	99,84			S.1.1	tráva					spád EPS od úrovně -0,470
L1 1.4.09	TERASA ZPEVNĚNÁ	7,36			S.1.2	dlažba betonová					
	OKAPNÍ CHODNÍK	2,33			S.1.4	kačírek					
užitná plocha celkem (bez terasy)		77,23									
L1 1.5 * BYT / 2 + KK											
L1 1.5.01	PŘEDSÍŇ, CHODBA	9,32	24,51	2,63	P 1.2	dlažba keramická, sokl 80mm	V 3.1/ V 3.4	omítka sádrová, omítka termoizol.	H 3.2	omítka sádrová	
L1 1.5.02a	OBÝVACÍ POKOJ	18,06	47,50	2,63	P 1.1	lamino, lišta 80mm	V 3.1	omítka sádrová	H 3.2	omítka sádrová	
L1 1.5.02b	KUCHYŇSKÝ KOUT	11,98	31,51	2,63	P 1.1	lamino, lišta 80mm	V 3.1/ V 3.4	omítka sádrová, omítka termoizol.	H 3.2	omítka sádrová	
L1 1.5.03	LOŽNICE	17,80	46,81	2,63	P 1.1	lamino, lišta 80mm	V 3.1	omítka sádrová	H 3.2	omítka sádrová	
L1 1.5.04	WC, KOUPELNA	4,87	11,69	2,40	P 1.4a	dlažba keramická, sokl 80mm	V 3.3/ V 4.1-3	omítka sádrová, keramický obklad	H 1.4	podhled SDK green	VO 2150 * VP 2400 *
L1 1.5.05a	LOGGIE	7,41			S.1.3	dlažba betonová	V 1.5/ V 1.6	omítka akrylátová KZS	H 3.4	omítka stěrková	
L1 1.5.05b	TERASA ZPEVNĚNÁ	7,53			S.1.2	dlažba betonová					
L1 1.5.05c	TERASA NEZPEVNĚNÁ	114,40			S.1.1	tráva					
	OKAPNÍ CHODNÍK	3,11			S.1.4	kačírek					
užitná plocha celkem (bez terasy)		62,03									
L1 1.6 * BYT / 1/2 + KK											
L1 1.6.01	PŘEDSÍŇ, CHODBA	4,24	11,15	2,63	P 1.2	dlažba keramická, sokl 80mm	V 3.1/ V 3.4	omítka sádrová, omítka termoizol.	H 3.2	omítka sádrová	
L1 1.6.02	OBÝVACÍ POKOJ + KK	37,96	99,83	2,63	P 1.1	lamino, lišta 80mm	V 3.1/ V 3.4	omítka sádrová, omítka termoizol.	H 3.2	omítka sádrová	
L1 1.6.03	WC, KOUPELNA	4,89	11,74	2,40	P 1.4a	dlažba keramická, sokl 80mm	V 3.3-4/ V 4.1-4	omítka sádr/termo keramický obklad	H 1.4	podhled SDK green	VO 2150 * VP 2400 *
L1 1.6.04a	LOGGIE	7,60			S.1.3	dlažba betonová	V 1.5/ V 1.6	omítka akrylátová KZS	H 3.4	omítka stěrková	
L1 1.6.04b	TERASA ZPEVNĚNÁ	7,74			S.1.2	dlažba betonová					
L1 1.6.04c	TERASA NEZPEVNĚNÁ	144,76			S.1.1	tráva					
	OKAPNÍ CHODNÍK	1,83			S.1.4	kačírek					
užitná plocha celkem (bez terasy)		47,09									
SPOLEČNÉ PROSTORY DOMU L1											
L1 1.0.01	DOMOVNÍ CHODBA	27,29	71,77	2,63	P2.2	dlažba keramická, sokl 80mm	V 3.1/ V 3.4	omítka sádrová, omítka termoizol.	H 3.2/ H 2.5	omítka sádrová podhled SDK red	VP 2400 *
L1 1.0.02	DOMOVNÍ SCHODIŠTĚ	9,70			P2.3, P2.4	dlažba keramická, sokl 80mm	V 3.1/ V 3.4	omítka sádrová, omítka termoizol.	H 3.1	2x malba vnitřní	
L1 1.0.03	DOMOVNÍ CHODBA	18,24	47,97	2,63	P2.2	dlažba keramická, sokl 80mm	V 3.1/ V 3.4	omítka sádrová, omítka termoizol.	H 3.2/ H 2.5	omítka sádrová podhled SDK red	VP 2200 *
L1 1.0.04	VÝTAH	4,61									
L1 1.0.05	DOMOVNÍ CHODBA	20,23	53,20	2,63	P2.2	dlažba keramická, sokl 80mm	V 3.1/ V 3.4	omítka sádrová, omítka termoizol.	H 3.2	omítka sádrová	
užitná plocha celkem (bez výtahu)		75,46									
L1 1.0.06	CHODBA SKLÍPKY	18,21	47,89	2,63	P 2.5	epoxidový nátěr	V 3.4/ V 2.2	2x malba vnitřní, omítka termoizol.	H 2.4	KZ 100mm	
L1 1.0.07	SKLEPNÍ KÓJE 1	3,85	10,13	2,63	P 2.5	epoxidový nátěr	V 3.4/ V 2.2	2x malba vnitřní, omítka termoizol.	H 2.4	KZ 100mm	
L1 1.0.08	SKLEPNÍ KÓJE 2	3,23	8,49	2,63	P 2.5	epoxidový nátěr	V 3.4/ V 2.2	2x malba vnitřní, omítka termoizol.	H 2.4	KZ 100mm	
L1 1.0.09	SKLEPNÍ KÓJE 3	2,73	7,18	2,63	P 2.5	epoxidový nátěr	V 2.2	2x malba vnitřní	H 2.4	KZ 100mm	
L1 1.0.10	SKLEPNÍ KÓJE 4	2,55	6,71	2,63	P 2.5	epoxidový nátěr	V 2.2	2x malba vnitřní	H 2.4	KZ 100mm	
L1 1.0.11	SKLEPNÍ KÓJE 5	2,84	7,47	2,63	P 2.5	epoxidový nátěr	V 2.2	2x malba vnitřní	H 2.4	KZ 100mm	
L1 1.0.12	SKLEPNÍ KÓJE 6	2,89	7,60	2,63	P 2.5	epoxidový nátěr	V 2.2	2x malba vnitřní	H 2.4	KZ 100mm	
L1 1.0.13	SKLEPNÍ KÓJE 7	2,89	7,60	2,63	P 2.5	epoxidový nátěr	V 2.2	2x malba vnitřní	H 2.4	KZ 100mm	
L1 1.0.14	SKLEPNÍ KÓJE 8	2,84	7,47	2,63	P 2.5	epoxidový nátěr	V 2.2	2x malba vnitřní	H 2.4	KZ 100mm	
L1 1.0.15	SKLEPNÍ KÓJE 9	2,63	6,92	2,63	P 2.5	epoxidový nátěr	V 2.2	2x malba vnitřní	H 2.4	KZ 100mm	
L1 1.0.16	SKLEPNÍ KÓJE 10	2,59	6,81	2,63	P 2.5	epoxidový nátěr	V 2.2	2x malba vnitřní	H 2.4	KZ 100mm	
L1 1.0.17	SKLEPNÍ KÓJE 11	2,77	7,29	2,63	P 2.5	epoxidový nátěr	V 2.2	2x malba vnitřní	H 2.4	KZ 100mm	
L1 1.0.18	SKLEPNÍ KÓJE 12	4,74	12,47	2,63	P 2.5	epoxidový nátěr	V 3.4/ V 2.2	2x malba vnitřní, omítka termoizol.	H 2.4	KZ 100mm	
L1 1.0.19	CHODBA SKLÍPKY	18,21	47,89	2,63	P 2.5	epoxidový nátěr	V 3.4/ V 2.2	2x malba vnitřní, omítka termoizol.	H 2.4	KZ 100mm	
L1 1.0.20	SKLEPNÍ KÓJE 13	3,38	8,89	2,63	P 2.5	epoxidový nátěr	V 3.4/ V 2.2	2x malba vnitřní, omítka termoizol.	H 2.4	KZ 100mm	
L1 1.0.21	SKLEPNÍ KÓJE 14	3,70	9,73	2,63	P 2.5	epoxidový nátěr	V 3.4/ V 2.2	2x malba vnitřní, omítka termoizol.	H 2.4	KZ 100mm	
L1 1.0.22	SKLEPNÍ KÓJE 15	2,83	7,44	2,63	P 2.5	epoxidový nátěr	V 2.2	2x malba vnitřní	H 2.4	KZ 100mm	
L1 1.0.23	SKLEPNÍ KÓJE 16	2,90	7,63	2,63	P 2.5	epoxidový nátěr	V 2.2	2x malba vnitřní	H 2.4	KZ 100mm	
L1 1.0.24	SKLEPNÍ KÓJE 17	2,84	7,47	2,63	P 2.5	epoxidový nátěr	V 2.2	2x malba vnitřní	H 2.4	KZ 100mm	
L1 1.0.25	SKLEPNÍ KÓJE 18	2,89	7,60	2,63	P 2.5	epoxidový nátěr	V 2.2	2x malba vnitřní	H 2.4	KZ 100mm	
L1 1.0.26	SKLEPNÍ KÓJE 19	2,89	7,60	2,63	P 2.5	epoxidový nátěr	V 2.2	2x malba vnitřní	H 2.4	KZ 100mm	
L1 1.0.27	SKLEPNÍ KÓJE 20	2,84	7,47	2,63	P 2.5	epoxidový nátěr	V 2.2	2x malba vnitřní	H 2.4	KZ 100mm	
L1 1.0.28	SKLEPNÍ KÓJE 21	3,30	8,68	2,63	P 2.5	epoxidový nátěr	V 2.2	2x malba vnitřní	H 2.4	KZ 100mm	
L1 1.0.29	SKLEPNÍ KÓJE 22	3,23	8,49	2,63	P 2.5	epoxidový nátěr	V 2.2	2x malba vnitřní	H 2.4	KZ 100mm	
L1 1.0.30	SKLEPNÍ KÓJE 23	3,47	9,13	2,63	P 2.5	epoxidový nátěr	V 2.2	2x malba vnitřní	H 2.4	KZ 100mm	
L1 1.0.31	SKLEPNÍ KÓJE 24	5,21	13,70	2,63	P 2.5	epoxidový nátěr	V 2.2	2x malba vnitřní	H 2.4	KZ 100mm	
L1 1.0.32	ODKLÁDÁNÍ ODPADKŮ	32,46	85,37	2,63	P 2.6	epoxidový nátěr	V 1.4	KZS 170mm omítka			odrazný rám po obvodu
L1 1.0.33	ZÁDVEŘÍ	12,29	32,32	2,63	P 2.1/ P 2.1b	dlažba keramická, sokl 80mm	V 3.1/ V 3.4	omítka sádrová, omítka termoizol.	H 2.2	KZ 100mm	
L1 1.0.34	KOČÁRKY A JÍZDNÍ KOLA	17,48	45,97	2,63	P 2.5	epoxidový nátěr	V 3.1/ V 3.4	omítka sádrová, omítka termoizol.	H 3.2	omítka sádrová	
	OKAPNÍ CHODNÍK	11,57			S.1.4	kačírek					
užitná plocha celkem		174,68									

* POZNÁMKA:
VO 2150..........PROVEDENÍ OBKLADU V ROZMEZÍ 0 - 2150 MM - VÝŠKA 2150 JE REFERENČNÍ A ODVISLÁ NA KONKRÉTNÍM ŘEŠENÍ SPÁROŘEZU
VP 240..........PROVEDENÍ PODHLEDU VE VÝŠCE 2400 MM
OBKLAD V KOUPELNÁCH ...PO CELÉM OBVODU MÍSTNOSTI
OBKLAD NA WC ....PO OBVODU MÍSTNOSTI BEZ STĚNY S DVEŘMI

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- ŽELEZOBETONOVÉ NOSNÉ KONSTRUKCE
- BETON PROSTÝ
- ŽELEZOBETON
- ZDIVO POROTHERM 11,5 P+D
- ZDIVO POROTHERM 17,5 Profi
- ZDIVO POROTHERM 11,5 AKU, 19 AKU
- ZDIVO POROTHERM 24 Profi
- POROTHERM 30 AKU Z
- TVÁRNICE YTONG
- TVAROVKY Z LEHKÉHO KERAMICKÉHO BETONU LIAPOR 115mm, 175mm
- TEPELNÁ IZOLACE (EPS, PIR)
- TEPELNÁ IZOLACE (XPS)
- TEPELNÁ IZOLACE (PERIMETR)
- TEPELNÁ IZOLACE KZS
- HYDROIZOLAČNÍ PÁSY
- NOPOVÁ FOLIE 40mm
- PŮVODNÍ ROSTLÁ ZEMINA
- ZEMINA (ZÁSYP)
- KAČÍREK
- VEGETAČNÍ VRSTVA
- HYDROAKUMULAČNÍ VRSTVA
- NÁSYP

LEGENDA ZNAČENÍ:

- +6,000 HORNÍ HRANA SKLADBY
- +6,000 HORNÍ HRANA HYDROIZOLACE
- +6,000 HORNÍ HRANA NOSNÉ KONSTRUKCE
- NIKA — NIKA PRO UT VE STĚNĚ OD HH MONOLITU PODLAHY HLOUBKA 80mm, ŠÍŘKA 200mm, VÝŠKA 300mm
- 700/2100 — DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ

POZNÁMKY:

- VE VÝKRESU JSOU KRESLENY A KÓTOVÁNY STĚNY VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAV. VÝJIMKU TVOŘÍ INSTALAČNÍ PŘIZDÍVKY Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC A NĚKTERÉ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE.
- PROJEKT PŘEDPOKLÁDÁ OMÍTKOVÉ SOUVRSTVÍ V TLOUŠŤCE 15mm, SOUVRSTVÍ S OBKLADY V TLOUŠŤCE 20mm. TEPELNĚIZOLAČNÍ OMÍTKY NA ŽELEZOBETONOVÝCH MEZIBYTOVÝCH STĚNÁCH TL. MIN 25mm A TENKOVRSTVÉ OMÍTKOVÉ STĚRKY TLOUŠŤKY 5mm.
- V PROJEKTU JSOU UVEDENY TAKÉ KÓTY SE "ŠIPKAMI", KTERÉ URČUJÍ ČISTÝ ROZMĚR PO PROVEDENÍ POVRCHOVÝCH ÚPRAV A URČUJÍ DŮLEŽITÉ STAVEBNÍ NÁVAZNOSTI, KTERÉ JE NUTNO DODRŽET S MAXIMÁLNÍ PŘESNOSTÍ.
- PODROBNOSTI ŘEŠENÍ SCHODIŠŤ A VÝTAHŮ VIZ SAMOSTATNÉ SLOŽKY DOKUMENTACE.
- PROJEKT NEUVAŽUJE S INSTALACÍ KONKRÉTNÍCH KUCHYŇSKÝCH LINEK – TY JSOU NA VÝKRESECH ZNÁZORNĚNY POUZE JAKO VARIANTNÍ ŘEŠENÍ
- PROVÁDĚNÍ HYDROIZOLAČNÍCH STĚREK V KOUPELNÁCH SE ŘÍDÍ TĚMITO ZÁSADAMI: PODLAHA SE BUDE IZOLOVAT V CELÉM ROZSAHU VČETNĚ SOKLU VÝŠKY 15CM. SVISLÁ HYDROIZOLACE U VANY BUDE PŘETAŽENA 100mm NAD A PŘES OBRYS VANY. SPRCHOVÝ KOUT BUDE IZOLOVÁN DO VÝŠKY SPRCHOVÉ ZÁSTĚNY (2150mm)
- VÝŠKA OBKLADU 2150mm V KOUPELNÁCH A WC JE REFERENČNÍ A MŮŽE SE MĚNIT V ZÁVISLOSTI NA ŘEŠENÍ SPÁROŘEZU DANÉ MÍSTNOSTI

JINÁ DŮLEŽITÁ SDĚLENÍ:

- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA.
- ŽELEZOBETONOVÉ NOSNÉ KONSTRUKCE JSOU PODROBNĚ SPECIFIKOVÁNY VE STATICKO–KONSTRUKČNÍ ČÁSTI DOKUMENTACE.
- OTVORY PO KOTEVNÍCH PRVCÍCH BEDNĚNÍ STĚN ("SCHWUBTYČÍCH") BUDOU PEČLIVĚ ZALITY BETONOVOU ZÁLIVKOU
- VŠECHNY STĚNY OHRANIČUJÍCÍ PROSTORY KAŽDÉHO BYTU JSOU ZVUKOIZOLAČNÍ. JEJICH ZVUKOIZOLAČNÍ PARAMETRY NESMÍ BÝT NARUŠENY STAVEBNÍ ČINNOSTÍ.
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE JE PROJEKT POŽÁRNÍ OCHRANY, KDE JSOU ŘEŠENY ZEJMÉNA HRANICE POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ, POŽÁRNÍ ODOLNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A VÝPLNÍ OTVORŮ, PŘÍPADNĚ DALŠÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY.
- TECHNICKÉ PROVEDENÍ PROSTUPŮ POŽÁRNĚ DĚLÍCÍMI KONSTRUKCEMI MUSÍ ZARUČIT STEJNOU NEBO VYŠŠÍ POŽÁRNÍ ODOLNOST NEŽ JE POŽADOVANÁ ODOLNOST PRO DANOU STAVEBNÍ KONSTRUKCI.
- TATO DOKUMENTACE (REALIZAČNÍ DOKUMENTACE) NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKÁ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČETÍM KONKRÉTNÍCH STAVEBNÍCH PRACÍ ODSOUHLASENA INVESTOREM A AD GP.
- V TÉTO DOKUMENTACI BYLY PROJEKTANTEM ZVOLENY DOPORUČENÉ REFERENČNÍ MATERIÁLY, VÝROBKY A SYSTÉMY, KTERÉ VYKAZUJÍ POŽADOVANÉ TECHNICKÉ PARAMETRY. TYTO MATERIÁLY, VÝROBKY A SYSTÉMY MOHOU BÝT NAHRAZENY JINÝMI ZA PŘEDPOKLADU ZACHOVÁNÍ POŽADOVANÝCH TECHNICKÝCH PARAMETRŮ TĚCHTO ZVOLENÝCH A DOPORUČENÝCH REFERENČNÍCH STANDARDŮ. VÝŠE UVEDENÝ POSTUP MUSÍ BÝT VŽDY KONSULTOVÁN A ODSOUHLASEN INVESTOREM A AD GP.
- VEŠKERÉ STAVEBNÍ PRÁCE MUSÍ PROBÍHAT V KOORDINACI SE VŠEMI SOUVISEJÍCÍMI PROJEKTY STAV. ČÁSTI, STATIKY A JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ.
- PŘED ZABUDOVÁNÍM VYBRANÝCH STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ, PRVKŮ, ZAŘÍZENÍ A POVRCHOVÝCH ÚPRAV MUSÍ DODAVATEL TĚCHTO PRACÍ PŘEDLOŽIT ZKUŠEBNÍ VZORKY, KTERÉ MUSÍ BÝT SCHVÁLENY AD GP A INVESTOREM.
- PŘED VÝROBOU ČI DODÁVKOU JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH VÝROBKŮ A KOMPONENTŮ JE NUTNÉ PROVÉST ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVU NA STAVBĚ.
- V PŘÍPADĚ VÝSKYTU JAKÝCHKOLI NESROVNALOSTÍ A NEJASNOSTÍ JE NUTNO KONTAKTOVAT AD GP.
- VEŠKERÉ ZMĚNY A ODCHYLKY OD PROJEKTU MUSÍ ODSOUHLASIT AD GP A INVESTOR.
- VEŠKERÁ POVLAKOVÁ HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY, VČETNĚ PROSTUPŮ, MUSÍ BÝT PROVEDENA V I.KATEGORII TĚSNOSTI Z HLEDISKA PROSTUPU RADONU Z PODLOŽÍ.

KONTROLA PD:
DATUM: ______ ZA OBJEDNAVATELE/ P. M.: ______
A B C
PŘI KLASIFIKACI "B" NEBO "C", PODROBNOSTI VIZ. PŘÍLOHA
ZA G. P./ ZHOTOVITELE: ______

ZMĚNOVÁ TABULKA:

ZMĚNA ČÍSLO	DATUM	POPIS ZMĚNY	POZNÁMKA

© CMC architects a.s. AUTORSKÁ PRÁVA VYHRAZENA

NÁZEV PROJEKTU: **AFICITY - objekty L, M, N, O**
KOLBENOVA UL. VYSOČANY PRAHA 9

INVESTOR:
Tulipa City s r.o.
Jankovcova 1037/49, Praha 7
170 00 Praha 7
IČO: 25 72 42 91
kontaktní osoba investora:
Ing. Jan Šihart

GENERÁLNÍ DODAVATEL:
METROSTAV a.s., Divize 3
Koželužská 2246
180 00 Praha 8
IČ: 00014915
kontaktní osoba:
Ing. Jan Krajdl
T: (+420) 606 032 604

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:
CMC architects a.s.
Jankovcova 1037/49,
170 00, Praha 7
IČO: 26145359
T: (+420) 220 806 206
F: (+420) 220 806 206
E: email@cmca.cz
autoři návrhu:
Dipl.arch.David.R.Chisholm, ČKA
Akad.arch.Vít Máslo, Assc.,ČKA
kontaktní osoba:
Ing. Zdeněk Brancuzký

PROJEKTANT ČÁSTI:
DELTAPLAN spol. s r.o.
Jankovcova 53,
170 00, PRAHA 7
IČO: 15889866
T: (+420) 734 602 713
F: (+420) 734 602 714
E: deltaplan@deltaplan.cz
www.deltaplan.cz
projekční tým:
Ing. Pavel Štěpán
Ing. Renata Jančíková
Ing. arch. Pavel Dražan
Karolína Mašková

RAZÍTKO: SCHEMA: PARÉ:

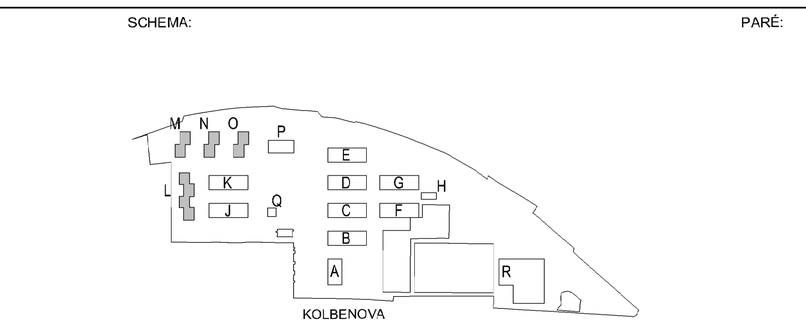

S/N

OBJEKT "L" ±0,000 = 213,30 Bpv, OBJEKT "M" ±0,000 = 214,20 Bpv
OBJEKT "N" ±0,000 = 213,80 Bpv, OBJEKT "O" ±0,000 = 213,40 Bpv

OBJEKT:	SO0111, SO 0112, SO 0113, SO 0114 - objekty L, M, N, O
NÁZEV VÝKRESU:	PŮDORYS 1.NP - L1
ČÁST:	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ
STUPEŇ:	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Dipl. arch. David R. Chisholm, ČKA
MANAŽER PROJEKTU:	Ing. Zdeněk Brancuzký
HIP:	Ing. Marian Volšík
MĚŘÍTKO:	1:50
DATUM:	6.1.2017

INDEX: PROJEKT	FÁZE	ČÍSLO OBJEKTU	ČÁST	ČÍSLO VÝKRESU	ZMĚNA:
283	PP	EIII_0111	AS	101_1	01

POZNÁMKA: TATO DOKUMENTACE SLOUŽÍ POUZE PRO PROVEDENÍ STAVBY, NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI.