příloha č. 2

Psychrometrický diagram dle Molliera

Tlak vzduchu: 100 kPa
Max. vlhkost při úpravách: 100 %
Povrchová teplota chladiče: 6 °C

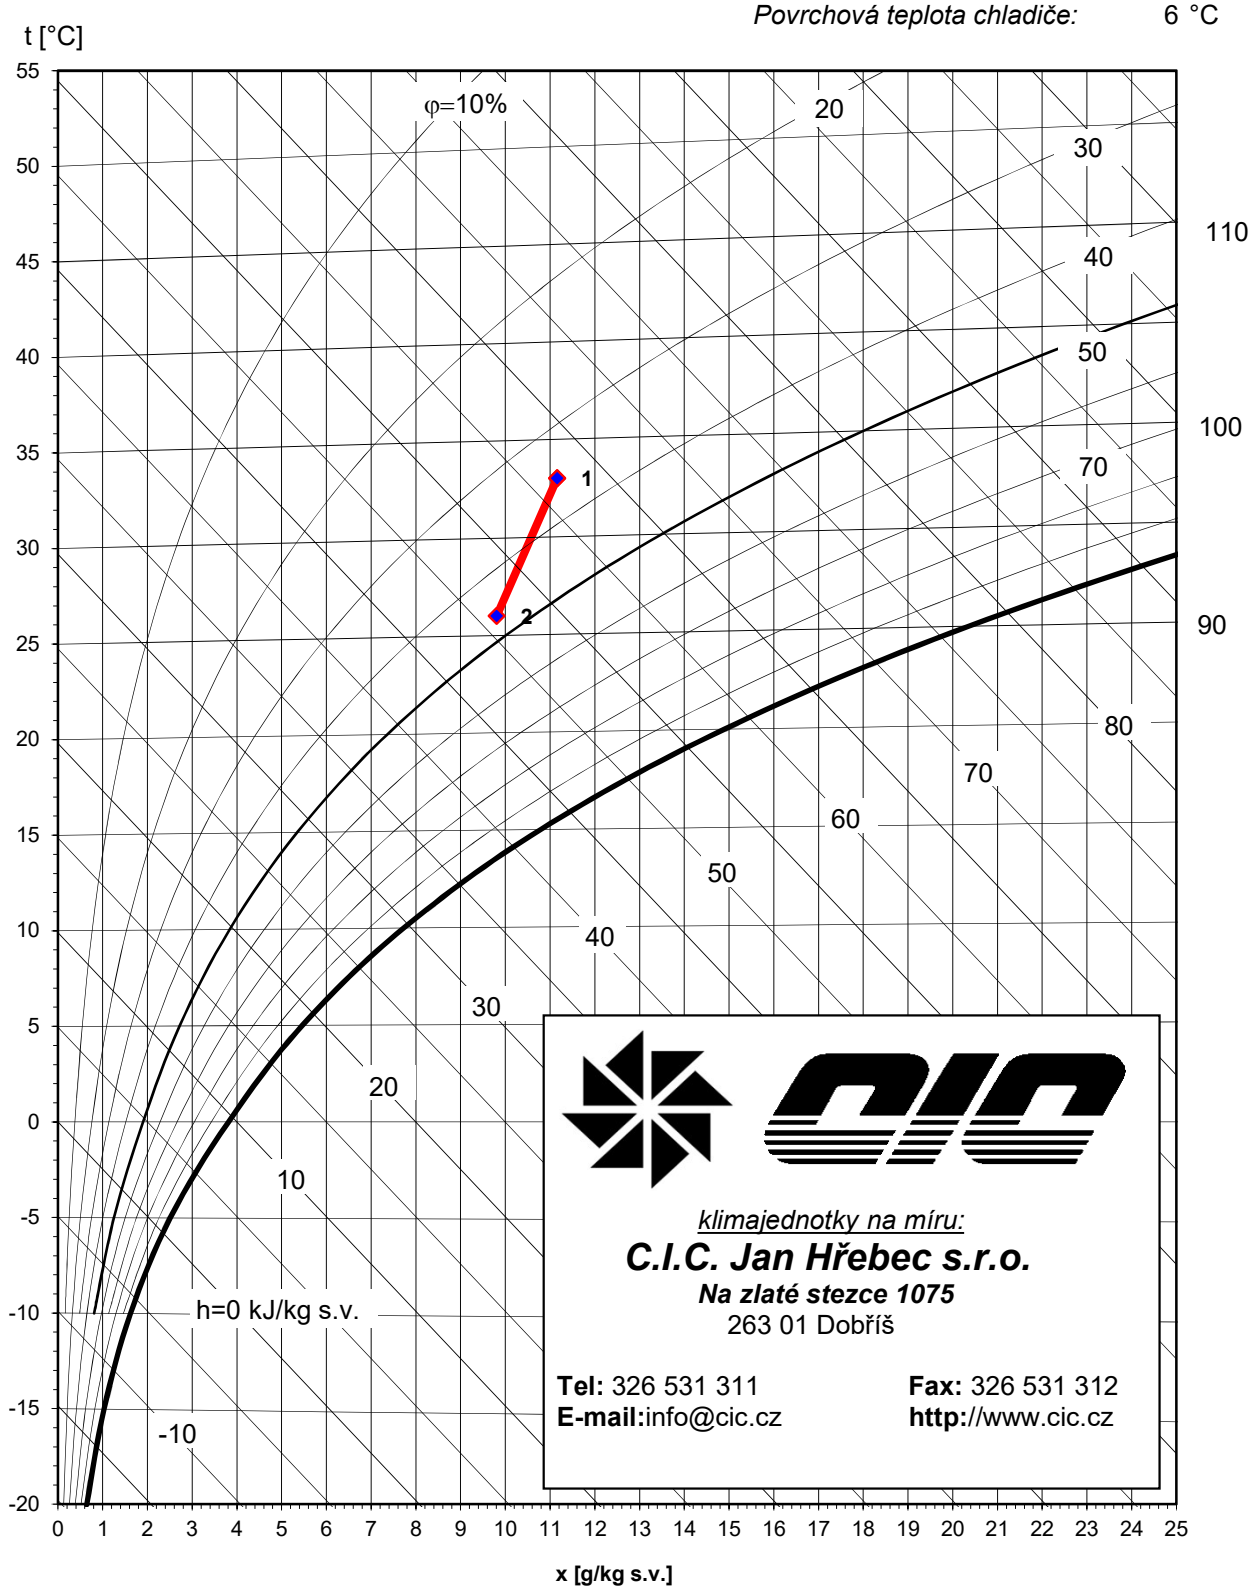

klimajednotky na míru:
C.I.C. Jan Hřebec s.r.o.
Na zlaté stezce 1075
263 01 Dobříš
Tel: 326 531 311 **Fax:** 326 531 312
E-mail:info@cic.cz **http:**//www.cic.cz

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Teplota	**t**	*°C*	33,0	26,0								
rel.vlhkost	**φ**	*%*	35%	46%								
měr. vlhkost	**x**	*g/kg s.v.*	11,2	9,8								
entalpie	**h**	*kJ/kg s.v.*	61,9	51,3								
hustota	**ρ**	*kg/m3*	1,13	1,16								
t.vlhkého tepl.	**tv**	*°C*	21,1	18,0								
Skut. průtok	**Vs**	*m3/h*	2 783	2 713								
Norm. průtok	**Vn**	*m3/h*	2 592	2 592								
Předaný výkon	**P**	*kW*		-9,2								
Odpařené vody	**qw**	*kg/h*		-4,2								