


TLAKOVÁ NÁDOBA
GWS Challenger GCB-250LV
240 l, vertikální

ÚPRAVA VODY
AS -AQFA block S02

MĚŘENÍ SPOTŘEBY
VODY

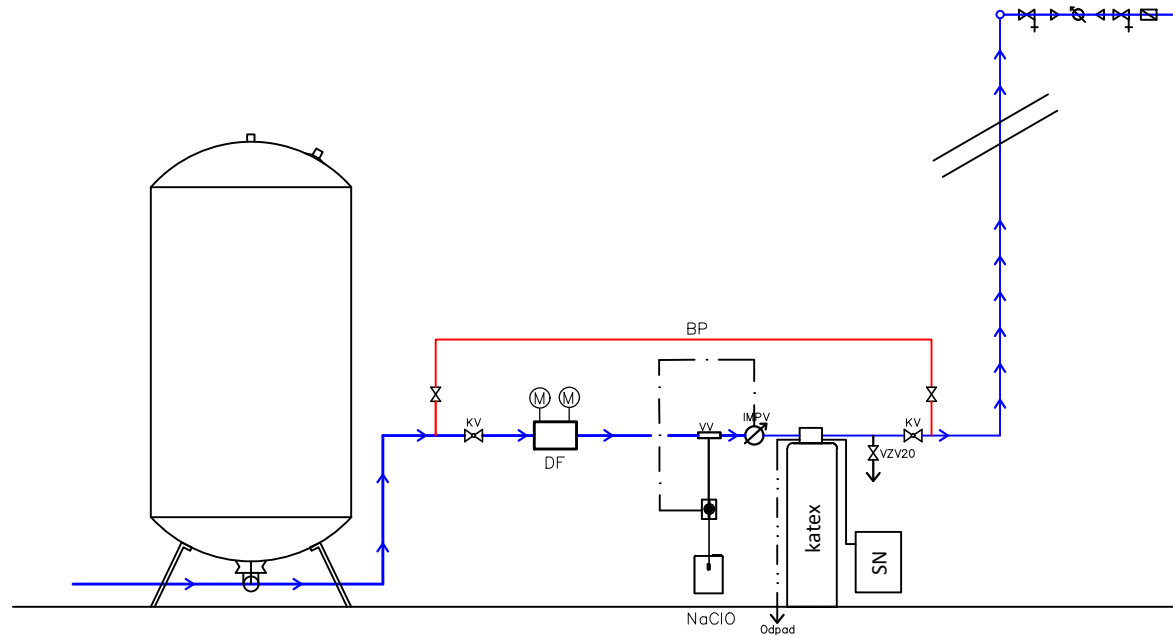

LEGENDA ARMATUR

- | | | | |
|--|-----------------------------|--|-------------------------------------|
| | Kulový kohout | | Děvkovací čerpadlo |
| | Vzorkovací ventil | | Vetřikovací ventil |
| | Impulsní vodoměr | | DF - diskový filtr |
| | Kulový kohout s vypouštěním | | SN - solanková nádrž |
| | Zpětná klapka | | BP - Bypass (není součástí dodávky) |
| | Redukce | | |

PŘED PROVEDENÍM STAVBY JE NUTNÉ PROVÉST ROZBOR VODY Z VRTU A NÁSLEDNĚ PODLE HODNOT JE VHODNĚ UPRAVIT SYSTÉM ČIŠTĚNÍ VODY, ZATÍM JE V PROJEKTU NAVRŽENO ZÁKLADNÍ ČIŠTĚNÍ A DESINFEKCE V PROJEKTU JE UVAŽOVÁNO S TVAROVKAMI WAWIN (VIZ. PŘILOŽENÝ KATALOG), VŠECHNY PRŮMĚRY JSOU DLE VÝROBCE, V PŘÍPADĚ ZMĚNY VÝROBCE JE NUTNÉ DODRŽET PRŮMĚRY A TLAKOVÉ ZTRÁTY POTRUBÍ!!!!

Bloková domovní úprava vody AS -AQFA block S02 je několika stupňový systém, který je navržen tak, aby splňoval parametry dané vyhláškou 252 /2004 Sb. a aby sensoricky vyhovovala uživateli. Zvolený systém odstraňuje mechanické nečistoty, upravuje tvrdost vody a vodu dezinfikuje. U zvoleného systému je následně možná i úprava železa, manganu a dusičnanů.

OBOR:	VEDOUcí PRÁCE	VYPRACOVAL:		
B	Ing. Ilona Koubková, Ph.D.	František Zwettler		
ROČNÍK:				
LS 2019/20				
PROJEKT:	HOTEL KOKOŘÍN - PROJEKT VODOVODU		FORMÁT	A4
VÝKRES:	VODOVOD - SCHÉMA ÚPRAVY VODY		MĚŘITKO	-
			STUP. D	DSP
			Č. VÝKR	D.1.2.08