

**ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ
FAKULTA STAVEBNÍ
Katedra technologie staveb**



**DIPLOMOVÁ PRÁCE
Stavebně technologický projekt
Plickův statek Líbeznice**

**Bc. Adam Postulka
2021**

Vedoucí diplomové práce: Ing. Karel Polák, PhD.

3. ŘEŠENÍ TECHNOLOGICKÉ STRUKTURY

Obsah

3.1	TECHNOLOGICKÝ ROZBOR	
3.2	TECHNOLOGICKÝ NORMÁL	
3.3	ROZBOR DOPRAVNÍCH PROCESŮ	
3.3.1	PŘÍJEZD NA STAVENIŠTĚ	1
3.3.2	ODVOZ ZEMINY NA SKLÁDKU	2
3.3.3	DOPRAVA ČERSTVÉHO BETONU	3
3.3.4	DOPRAVA BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE A STAVEBNÍHO MATERIÁLU	4
3.4	KONTROLNÍ ZKUŠEBNÍ PLÁN	
3.5	ENVIROMENTÁLNÍ PLÁN	
3.6	PLÁN RIZIK BOZP	

**ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ
FAKULTA STAVEBNÍ
Katedra technologie staveb**



**DIPLOMOVÁ PRÁCE
Stavebně technologický projekt
Plickův statek Líbeznice**

**Bc. Adam Postulka
2021**

Vedoucí diplomové práce: Ing. Karel Polák, PhD.

3.1 TECHNOLOGICKÝ ROZBOR

ETAPA VÝSTAVBY	TECHNOLOGICKÁ ETAPA	POŘADÍ ČINNOSTI	POPIS POLOŽKY	MĚRNÁ JEDNOTKA	MNOŽSTVÍ	PRACNOST [h]	CELKOVÁ PRACNOST [h]	TECHNOLOGICKÁ PŘESTAVKA	SLOUČENO DO PROCESU	STROJE, ZAŘÍZENÍ				
ETAPA VÝSTAVBY - REKONSTRUKCE	TE 00 - PŘÍPRAVNÉ A ZEMNÍ PRÁCE	PŘÍPRAVNÉ PRÁCE												
		1	Převzetí staveniště	kpl	1,00	8,00	8,00							
		2	Vytyčení staveniště	kpl	1,00	8,00	8,00				Totální stanice			
		3	Vytyčení stávajících ing. sítí	kpl	1,00	8,00	8,00				Totální stanice			
		BOURACÍ PRÁCE												
		Celý areál												
		4	Vykližení areálu, kácení zeleně a odstranění nežádoucího porostu a křovin	kpl	1,00	32,00	32,00					Motorová pila, rypadlonkladač		
		5	Vybourání zpevněných ploch asfaltových	m ²	811,00	0,09	72,99					Hydraulické klavido, rypadlonkladač		
		6	Vybourání zpevněných ploch betonových	m ²	811,00	0,09	72,99				5	Hydraulické klavido, rypadlonkladač		
		1.PP - Budova 1												
		7	Vybourání stávajících podlah (snížení úrovně podlahy cca. o 300 mm)	m ²	25,26	4,80	121,25					8	Hydraulické klavido	
		8	Odstranění schodiště a stávajících konstrukcí	m ²	5,78	3,25	18,77						Hydraulické klavido	
		9	Oklepání stávajících vrstev omítky	m ²	232,40	0,67	155,71						Hydraulické klavido	
		10	Vysekávání otvoru šachty	m ³	0,80	5,30	4,24						8	Hydraulické klavido
		11	Odvoz sutí na skládku	t	41,46	0,49	20,32						41	Rypadlonkladač, nákladní automobil
		1.NP - Budova 1												
		12	Odstranění přístřešku	kpl	1,00	4,00	4,00						4	Hydraulické klavido
		13	Demontáž zařizovacích předmětů	ks	6,00	1,25	7,50							
		14	Demontáž dveří	ks	7,00	1,30	9,10						13	
		15	Vybourání zdiva	m ²	25,24	3,60	90,86							Hydraulické klavido
		16	Odstranění původních konstrukcí schodišť	m ²	3,60	3,25	11,70						15	Hydraulické klavido
		17	Odstranění původních vrstev kleneb až na rub	m ²	292,60	1,55	453,53							Hydraulické klavido
		18	Oklepání stávajících vrstev omítky	m ²	632,20	0,67	423,57							Hydraulické klavido
		19	Vysekávání otvoru šachty	m ³	0,55	5,30	2,92						15	Hydraulické klavido
		20	Odvoz sutí na skládku	t	74,61	0,49	36,56						41	Rypadlonkladač, nákladní automobil
		1.NP - Budova 2												
		21	Demontáž zařizovacích předmětů	ks	6,00	1,25	7,50							
		22	Demontáž dveří a oken	ks	22,00	1,30	28,60						21	
		23	Vybourání zdiva	m ²	10,90	3,60	39,24							Hydraulické klavido
		24	Vysekávání kapes ve zdivu	m ²	14,60	1,25	18,25						23	Hydraulické klavido
		25	Vybourání stávajících ocelových průvlaků	t	1,18	5,98	7,05							Hydraulické klavido
		26	Oklepání stávajících vrstev omítky	m ²	205,09	0,67	137,41							Hydraulické klavido
		27	Demolice stávajících podlah	m ²	69,81	4,80	335,09							Hydraulické klavido
		28	Vysekávání otvoru šachty	m ³	0,45	5,30	2,39						23	Hydraulické klavido
		29	Odvoz sutí na skládku	t	121,03	0,49	59,30						41	Rypadlonkladač, nákladní automobil
		1.NP - Budova 3												
		30	Odstranění původních konstrukcí schodišť	m ²	2,40	3,25	7,80						32	Hydraulické klavido
		31	Demontáž dveří a oken	ks	5,00	1,30	6,50							
		32	Vybourání zdiva	m ²	157,87	1,35	213,12							Hydraulické klavido, rypadlonkladač
		33	Vybourání stávajících konstrukcí stropu	m ²	28,80	4,80	138,24						32	Hydraulické klavido
		34	Odvoz sutí na skládku	t	242,67	0,49	118,91						41	Rypadlonkladač, nákladní automobil
		1.NP - Budova 6												
		35	Demontáž zařizovacích předmětů	ks	8,00	1,25	10,00							
		36	Odstranění původních konstrukcí schodišť	m ²	2,40	3,25	7,80						38	Hydraulické klavido
		37	Demontáž dveří a oken	ks	14,00	1,30	18,20						35	
		38	Vybourání zdiva	m ²	157,87	1,35	213,12							Hydraulické klavido, rypadlonkladač
		39	Vybourání stávajících konstrukcí stropu	m ²	16,80	4,80	80,64						38	Hydraulické klavido, rypadlonkladač
		40	Vybourání stávajících ocelových průvlaků	t	0,65	5,98	3,89						38	Hydraulické klavido, rypadlonkladač
		41	Odvoz sutí na skládku	t	429,84	0,49	210,62							Rypadlonkladač, nákladní automobil
		2.NP - Budova 1												
		42	Demontáž dveří a oken	ks	16,00	1,30	20,80							
		43	Vybourání zdiva	m ²	19,32	3,60	69,55							Hydraulické klavido
		44	Odstranění původních vrstev kleneb až na rub	m ²	292,60	1,55	453,53							Hydraulické klavido
		45	Oklepání stávajících vrstev omítky	m ²	329,28	0,67	220,62							Hydraulické klavido
		46	Vysekávání otvoru šachty	m ³	0,45	5,30	2,39						44	Hydraulické klavido
		47	Odvoz sutí na skládku	t	95,55	0,49	46,82						62	Rypadlonkladač, nákladní automobil
		2.NP - Budova 2												
		48	Demontáž dveří a oken	ks	11,00	1,30	14,30							
		49	Vybourání zdiva	m ²	22,68	3,60	81,65							Hydraulické klavido
		50	Odstranění původních vrstev podlah	m ²	243,55	1,55	377,50							Hydraulické klavido
		51	Oklepání stávajících vrstev omítky	m ²	81,80	0,67	54,81							Hydraulické klavido
		52	Vysekávání otvoru šachty	m ³	0,68	5,30	3,60						49	Hydraulické klavido
		53	Odvoz sutí na skládku	t	28,95	0,49	14,19						62	Rypadlonkladač, nákladní automobil
		2.NP - Budova 3												
		54	Demontáž zařizovacích předmětů	ks	4,00	1,25	5,00							
		55	Demontáž dveří a oken	ks	14,00	1,30	18,20						54	
		56	Vybourání zdiva	m ²	151,22	1,35	204,15							Hydraulické klavido, rypadlonkladač
		57	Vybourání stávajících konstrukcí stropu	m ²	28,80	4,80	138,24						56	Hydraulické klavido, rypadlonkladač
		58	Odvoz sutí na skládku	t	234,03	0,49	114,67						62	Rypadlonkladač, nákladní automobil
		2.NP - Budova 6												
		59	Demontáž dveří a oken	ks	7,00	1,30	9,10							
		60	Vybourání zdiva	m ²	34,93	3,60	125,74							Hydraulické klavido, rypadlonkladač
		61	Vybourání stávajících konstrukcí stropu	m ²	33,45	5,10	170,60						60	Hydraulické klavido, rypadlonkladač
		62	Odvoz sutí na skládku	t	88,89	0,49	43,56							Rypadlonkladač, nákladní automobil
		Střeška - Budova 1												
		63	Vybourání zdiva - komín	m ²	1,57	3,90	6,12							Hydraulické klavido
		64	Demontáž části krovni soustavy	m ²	72,00	1,20	86,40							Hydraulické klavido
		65	Odstranění původní střešní krytiny	m ²	275,70	0,75	206,78						64	
		66	Odvoz sutí na skládku	t	61,07	0,49	29,92						78	Rypadlonkladač, nákladní automobil
		Střeška - Budova 2												
		67	Vybourání zdiva - komín	m ²	3,25	3,90	12,68							Hydraulické klavido
		68	Demontáž části krovni soustavy	m ²	247,80	1,20	297,36							Hydraulické klavido
		69	Odstranění původní střešní krytiny	m ²	247,80	0,75	185,85						68	
		70	Odvoz sutí na skládku	t	83,85	0,49	41,09						78	Rypadlonkladač, nákladní automobil
		Střeška - Budova 3												
		71	Vybourání zdiva - komín	m ²	1,22	3,90	4,76							Hydraulické klavido
		72	Demontáž krovni soustavy	m ²	115,52	1,20	138,62							Hydraulické klavido
73	Odstranění původní střešní krytiny	m ²	115,52	0,75	86,64						72			
74	Odvoz sutí na skládku	t	38,55	0,49	18,89						78	Rypadlonkladač, nákladní automobil		
Střeška - Budova 6														
75	Vybourání zdiva - komín	m ²	1,52	3,90	5,93							Hydraulické klavido		
76	Demontáž krovni soustavy	m ²	104,50	1,20	125,40							Hydraulické klavido		
77	Odstranění původní střešní krytiny	m ²	104,52	0,75	78,39						76			
78	Odvoz sutí na skládku	t	35,58	0,49	17,43							Rypadlonkladač, nákladní automobil		
ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ														
79	Zpevnění ploch pro ZS	m ²	811,00	0,05	40,55						ZS	Rypadlonkladač, nákladní automobil		
80	Výstavba buňkovité	kpl	1,00	8,00	8,00						ZS	Autojeřáb		
81	Napojení ZS na el. síť	m	19,00	0,09	1,71						ZS			
82	Napojení ZS na vodovod	m	19,00	0,09	1,71						ZS			
83	Napojení ZS na kanalizaci	m	19,00	0,09	1,71						ZS			
84	Oplocení staveniště	bm	58,00	0,09	5,22						ZS			
85	Zřízení čistící zóny	kpl	1,00	2,00	2,00						ZS			
MONTÁŽ MECHANICE														
86	Montáž shozu sutí	kpl	1,00	5,00	5,00									
87	Demontáž shozu sutí	kpl	1,00	5,00	5,00									

ETAPA VÝSTAVBY	TECHNOLOGICKÁ ETAPA	POŘADÍ ČINNOSTI	POPIS POLOŽKY	MĚRNÁ JEDNOTKA	MNOŽSTVÍ	PRACNOST [h]	CELKOVÁ PRACNOST [h]	TECHNOLOGICKÁ PŘESTAVKA	SLOUČENO DO PROCESU	STROJE, ZAŘÍZENÍ		
ETAPA VÝSTAVBY - NOVOSTAVBA	TE 01 - ZÁKLADY	88	Montáž stavebního výtahu	kpl	1,00	8,00	8,00			Autojeřáb		
		89	Demontáž stavebního výtahu	kpl	1,00	8,00	8,00			Autojeřáb		
		PŘÍPOJKY										
		Kanalizační přípojka										
		90	Výkop rýhy do hloubky 2,0 m	m ³	386,50	0,08	30,92			KAN	Rypadlonkladač	
		91	Zřízení příložného pažení hloubkového do 2,0 m	m ²	411,00	0,15	61,65			KAN	Rypadlonkladač	
		92	Podklad drenážního kačírku	m ²	193,00	0,15	28,95			KAN	Rypadlonkladač	
		93	Podkladní beton C 12/15, vrstva tl. 100 mm	m ²	9,65	0,40	3,86	1,00		KAN	Autodomíchávač s pumpou	
		94	Položení trubního vedení - kanalizační potrubí z trub železobetonových DN 160	bm	193,00	0,20	38,60			KAN		
		95	Osazení revizní šachty DN1000/800	ks	3,00	3,25	9,75			KAN	Rypadlonkladač	
		96	Osazení lapače tuku	kpl	1,00	8,00	8,00			KAN	Rypadlonkladač	
		97	Štěrkopiskový obsyp	m ³	173,20	0,15	25,98			KAN	Rypadlonkladač	
		98	Položení výstražné fólie	m	193,00	0,01	1,93			KAN		
		99	Zpětný zásep zeminou	m ³	203,65	0,12	24,44			KAN	Rypadlonkladač	
		100	Hutnění zásepů	m ³	203,65	0,02	4,07			KAN	Vibrační deska	
		101	Odvoz přebytečné zeminy na skládku	m ³	173,20	0,02	3,46			KAN	Rypadlonkladač, nákladní automobil	
		102	Napojení kanalizační přípojky do objektu	kpl	10,00	6,30	63,00			KAN		
		Venkovní dešťová kanalizace - přípojka										
		103	Výkop rýhy (šířka výkopu 1,0 m)	m ³	252,00	0,08	20,16			DES	Rypadlonkladač	
		104	Štěrkopiskový podsyp	m ³	1,56	0,15	0,23			DES	Rypadlonkladač	
		105	Položení trubního vedení - Potrubí PED 32	bm	226,00	0,07	15,82			DES		
		106	Osazení vsáků	ks	2,00	10,20	20,40			DES		
		107	Osazení šachet	ks	1,00	3,25	3,25			DES		
		108	Boční obsyp - štěrkopisek	m ³	46,30	0,84	38,89			DES		
		109	Položení výstražné fólie	m	226,00	0,01	2,26			DES		
		110	Zpětný zásep zeminou	m ³	205,70	0,12	24,68			DES	Rypadlonkladač	
		111	Hutnění zásepů	m ³	179,40	0,02	3,59			DES	Vibrační deska	
		112	Odvoz přebytečné zeminy na skládku	m ³	119,00	0,02	2,38			DES	Rypadlonkladač, nákladní automobil	
		113	Napojení dešťové přípojky do objektu	kpl	8,00	6,10	48,80			DES		
		Vodovodní přípojka										
		114	Výkop rýhy (šířka výkopu 1,0 m)	m ³	38,61	0,08	3,09			VOD	Rypadlonkladač	
		115	Zřízení příložného pažení hloubkového do 2,0 m	m ²	77,22	0,23	17,76			VOD		
		116	Štěrkopiskový podsyp	m ³	3,86	0,15	0,58			VOD		
		117	Položení trubního vedení - Potrubí litinové DN 80	m	28,94	0,07	2,03			VOD		
		118	Boční obsyp - štěrkopisek	m ³	4,83	1,59	7,67			VOD		
		119	Položení výstražné fólie	m	28,80	0,01	0,29			VOD		
		120	Odstranění příložného pažení hloubkového	m ²	77,22	0,12	9,27			VOD		
		121	Zpětný zásep zeminou	m ³	23,04	0,12	2,76			VOD	Rypadlonkladač	
		122	Hutnění zásepů	m ³	23,04	0,02	0,46			VOD	Vibrační deska	
		123	Odvoz přebytečné zeminy na skládku	m ³	15,57	0,02	0,31			VOD	Rypadlonkladač, nákladní automobil	
		124	Napojení kanalizační přípojky do objektu	kpl	3,00	5,00	15,00			VOD		
		125	Osazení vodoměru	kpl	3,00	4,00	12,00			VOD		
		Přípojka elektřiny										
		126	Vvrtání přípojky elektřiny	kpl	1,00	2,00	2,00			ELE		
		127	Výkop rýhy (šířka výkopu 1,0 m)	m ³	39,20	0,08	3,14			ELE	Rypadlonkladač	
		128	Štěrkopiskový třídný obsyp	m ³	1,30	0,15	0,20			ELE		
		129	Položení výstražné fólie včetně výstražného kabelu a detekce netěsností	m	68,00	0,01	0,68			ELE		
		130	Zpětný zásep zeminou	m ³	29,70	0,12	3,56			ELE	Rypadlonkladač	
		131	Hutnění zásepů	m ³	29,70	0,02	0,59			ELE	Vibrační deska	
		132	Odvoz přebytečné zeminy na skládku	m ³	9,50	0,02	0,19			ELE	Rypadlonkladač, nákladní automobil	
		133	Napojení přípojky elektřiny do objektu	kpl	1,00	4,00	4,00			ELE		
		134	Osazení měřícího zařízení	kpl	1,00	4,00	4,00			ELE		
		Přípojka plyn										
		135	Vvrtání přípojky plynu	kpl	1,00	2,00	2,00			PLY		
		136	Výkop rýhy (šířka výkopu 1,0 m)	m ³	15,68	0,08	1,25			PLY	Rypadlonkladač	
		137	Štěrkopiskový třídný obsyp	m ³	0,52	0,15	0,08			PLY		
		138	Položení výstražné fólie včetně výstražného kabelu a detekce netěsností	m	27,20	0,01	0,27			PLY		
		139	Zpětný zásep zeminou	m ³	11,88	0,12	1,43			PLY	Rypadlonkladač	
		140	Hutnění zásepů	m ³	11,88	0,02	0,24			PLY	Vibrační deska	
		141	Odvoz přebytečné zeminy na skládku	m ³	3,80	0,02	0,08			PLY	Rypadlonkladač, nákladní automobil	
		142	Napojení přípojky plynu do objektu	kpl	1,00	4,00	4,00			PLY		
		143	Osazení měřícího zařízení	kpl	2,00	4,00	8,00			PLY		
		BOURACÍ PRÁCE										
		Budova 5										
		144	Demolice stávajících objektů - vislé konstrukce	m ³	95,00	1,35	128,25				Hydraulické klavido, rypadlonkladač	
		145	Demolice stávajících objektů - vodorovné konstrukce	m ³	115,00	1,20	138,00				Hydraulické klavido, rypadlonkladač	
		146	Vybourání základových desek objektů, včetně základových pasů	m ²	115,00	0,09	10,35			145	Hydraulické klavido, rypadlonkladač	
		147	Odvoz sutě na skládku	t	233,90	0,49	114,61				Rypadlonkladač, nákladní automobil	
		VYKOPOVÉ PRÁCE										
		Budova 4,5										
		148	Sejmutí ornice	m ²	412,00	0,03	12,36				Rypadlonkladač	
		149	Nakládání ornice	m ²	144,20	0,12	17,30			148	Rypadlonkladač	
		150	Odvoz ornice na skládku	m ³	114,20	0,10	11,42				Nákladní automobil	
		151	Výkopy základových roštů	m ³	176,30	0,12	21,16				Rypadlonkladač	
		152	Výkopy pro dojezd vřáhové šachty	m ³	17,90	0,30	5,37			152	Rypadlonkladač	
		153	Odvoz výkopku na skládku	m ³	192,10	0,12	23,05			152	Rypadlonkladač, nákladní automobil	
		MONTÁŽ MECHANIZACE										
		154	Montáž stavebního výtahu	kpl	1,00	8,00	8,00				Autojeřáb	
		155	Demontáž stavebního výtahu	kpl	1,00	8,00	8,00				Autojeřáb	
		ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE										
		Vyztužení základů - Budova 2										
		156	Injektáže základových konstrukcí	kpl	1,00	80,00	80,00				Injektážní vrtná soustava	
		Základová deska - Budova 3										
		157	Uložení zemních pásků	kpl	1,00	8,00	8,00				157	
		158	Vyztužení základové desky KARI sítěmi	t	0,81	16,55	13,41					
		159	Vložení kluzné vrstvy (např. asfaltový pás)	m ²	116,30	0,03	3,49				160	
		160	Bednění základové desky	m ²	16,00	0,23	3,68					
		161	Betonáž základové desky (beton C20/25)	m ³	44,75	0,25	11,19	3,00			Autodomíchávač s pumpou	
		162	Odbědnění základové desky	m ²	16,00	0,12	1,92					
		Základová deska - Budova 6										
		163	Uložení zemních pásků	kpl	1,00	8,00	8,00				164	
		164	Vyztužení základové desky KARI sítěmi	t	0,62	16,55	10,26					
		165	Vložení kluzné vrstvy (např. asfaltový pás)	m ²	102,00	0,03	3,06				166	
		166	Bednění základové desky	m ²	12,00	0,23	2,76					
		167	Betonáž základové desky (beton C20/25)	m ³	33,00	0,25	8,25	3,00			Autodomíchávač s pumpou	
		168	Odbědnění základové desky	m ²	12,00	0,12	1,44					
		ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE										
		Budova 4,5										
		169	Vrtání pilot	m	308,00	0,18	55,44				Pilotovací souprava	
		170	Osazení armočošů pilot	ks	44,00	0,30	13,20				Pilotovací souprava	
		171	Betonování pilot	m ³	127,00	0,17	20,96	4,00			Pilotovací souprava, autodomíchávač	
		172	Frézování hlavíc pilot	ks	44,00	0,30	13,20					
		173	Uložení zemních pásků	kpl	1,00	16,00	16,00				174	
		174	Vložení kluzné vrstvy (např. asfaltový pás)	m ²	545,80	0,03	16,37				174	
		175	Podkladní beton C12/15 tl. 50 mm	m ²	27,30	0,27	7,37	2,00			Autodomíchávač s pumpou	

ETAPA VÝSTAVBY	TECHNOLOGICKÁ ETAPA	POŘADÍ ČINNOSTI	POPIS POLOŽKY	MĚRNÁ JEDNOTKA	MNOŽSTVÍ	PRACNOST [h/m]	CELKOVÁ PRACNOST [h]	TECHNOLOGICKÁ PŘESTAVKA	SLOUČENO DO PROCESU	STROJE, ZAŘÍZENÍ		
ETAPA VÝSTAVBY - N		176	Vložení tepelné izolace XPS do výtahové šachty, a prostorů schodiště	m ²	29,80	0,15	4,47		177			
		177	Bednění základových stěn	m ²	29,80	0,23	6,85					
		178	Bednění základových desek	m ²	61,56	0,23	14,16		177			
		179	Bednění základových roštů	m ²	82,65	0,23	19,01		177			
		180	Armování základových stěn	t	1,32	16,55	21,85					
		181	Armování základových desek	t	14,55	16,55	240,80		180			
		182	Betonaž základových stěn (beton C16/20)	m ³	13,37	0,63	8,42	5,00			Autodomíchač s pumpou	
		183	Betonaž základové desky (beton C16/20)	m ³	191,00	0,53	101,23	3,00	182		Autodomíchač s pumpou	
		184	Betonaž základových roštů (beton C30/37)	m ³	176,30	0,53	93,44	2,00	182		Autodomíchač s pumpou	
		185	Odbědnění základových stěn	m ²	29,80	0,12	3,58					
		186	Odbědnění základových desek	m ²	61,56	0,12	7,39		185			
		187	Odbědnění základových roštů	m ²	82,65	0,12	9,92		185			
		188	Zpětný zásep původní zeminou kolem roštové kee.	m ³	111,20	0,12	13,34					
		ETAPA VÝSTAVBY - REKONSTRUKCE	TE 02 - HRUBÁ SPODNÍ STAVBA	Budova 1								
				189	Očištění a proškábrnutí spár stávajícího zdiva	m ²	232,40	0,26	61,12			
				190	Injektáž zdiva	bm	76,65	1,20	91,98			
				191	Podrezání stávajícího zdiva včetně vložení horizontální izolace	bm	76,65	1,80	137,97		190	
				192	Výkop rýhy kolem objektu	m ³	23,45	0,12	2,81			Rypadlo
193	Penetrační nátěr asfaltovým lakem - izolace vstříká			m ²	55,82	0,03	1,67		196			
194	Natavení asfaltovaného modifikovaného pásu SBS - izolace vstříká			m ²	55,82	0,20	11,16		196			
195	Lepicí stěrka paropropustná na bázi cementu			m ²	50,22	0,03	1,51		196			
196	Tepelná izolace - desky nenásákevého polystyrenu XPS tl. 120 mm			m ²	50,22	0,66	33,15					
197	Lepicí stěrka včetně sklotextilní síťoviny			m ²	50,22	0,49	24,61		196			
198	Penetrační nátěr			m ²	50,22	0,05	2,51		196			
199	Soklová omítka hydrofobizovaná			m ²	50,22	0,75	37,67		196			
200	Zpětný zásep			m ³	23,45	0,02	0,47					
201	Provedení hutněního zásepů kolem stěn			m ³	23,45	0,30	7,04		200	Rypadlo		
Budova 2												
202	Výkop rýhy kolem objektu			m ³	29,53	0,12	3,54			Rypadlo		
203	Penetrační nátěr asfaltovým lakem - izolace vstříká			m ²	65,22	0,03	1,96		206			
204	Natavení asfaltovaného modifikovaného pásu SBS - izolace vstříká			m ²	65,22	0,20	13,04		206			
205	Lepicí stěrka paropropustná na bázi cementu	m ²	59,06	0,03	1,77		206					
206	Tepelná izolace - desky nenásákevého polystyrenu XPS tl. 120 mm	m ²	59,06	0,66	38,98							
207	Lepicí stěrka včetně sklotextilní síťoviny	m ²	59,06	0,49	28,94		206					
208	Penetrační nátěr	m ²	59,06	0,05	2,95		206					
209	Soklová omítka hydrofobizovaná	m ²	59,06	0,75	44,30		206					
210	Zpětný zásep	m ³	29,53	0,02	0,59							
211	Provedení hutněního zásepů kolem stěn	m ³	29,53	0,30	8,86		210	Rypadlo				
Budova 3												
212	Výkop rýhy kolem objektu	m ³	7,09	0,12	0,85			Rypadlo				
213	Penetrační nátěr asfaltovým lakem - izolace horizontální	m ²	52,39	0,03	1,57		213					
214	Natavení asfaltovaného modifikovaného pásu SBS - izolace horizontální	m ²	52,39	0,20	10,48							
215	Penetrační nátěr asfaltovým lakem - izolace vstříká	m ²	21,05	0,03	0,63		218					
216	Natavení asfaltovaného modifikovaného pásu SBS - izolace vstříká	m ²	21,05	0,20	4,21		218					
217	Lepicí stěrka paropropustná na bázi cementu	m ²	18,90	0,03	0,57		218					
218	Tepelná izolace - desky nenásákevého polystyrenu XPS tl. 120 mm	m ²	18,90	0,66	12,47							
219	Lepicí stěrka včetně sklotextilní síťoviny	m ²	18,90	0,49	9,26		218					
220	Penetrační nátěr	m ²	18,90	0,05	0,95		218					
221	Soklová omítka hydrofobizovaná	m ²	18,90	0,75	14,18		218					
222	Zpětný zásep	m ³	7,09	0,02	0,14							
223	Provedení hutněního zásepů kolem stěn	m ³	7,09	0,30	2,13		222	Rypadlo				
Budova 6												
224	Výkop rýhy kolem objektu	m ³	11,80	0,12	1,42			Rypadlo				
225	Penetrační nátěr asfaltovým lakem - izolace horizontální	m ²	102,33	0,03	3,07		226					
226	Natavení asfaltovaného modifikovaného pásu SBS - izolace horizontální	m ²	102,33	0,20	20,47							
227	Penetrační nátěr asfaltovým lakem - izolace vstříká	m ²	29,27	0,03	0,88		230					
228	Natavení asfaltovaného modifikovaného pásu SBS - izolace vstříká	m ²	29,27	0,20	5,85		230					
229	Lepicí stěrka paropropustná na bázi cementu	m ²	24,55	0,03	0,74		230					
230	Tepelná izolace - desky nenásákevého polystyrenu XPS tl. 120 mm	m ²	24,55	0,66	16,20							
231	Lepicí stěrka včetně sklotextilní síťoviny	m ²	24,55	0,49	12,03		230					
232	Penetrační nátěr	m ²	24,55	0,05	1,23		230					
233	Soklová omítka hydrofobizovaná	m ²	24,55	0,75	18,41		230					
234	Zpětný zásep	m ³	11,80	0,02	0,24							
235	Provedení hutněního zásepů kolem stěn	m ³	11,80	0,30	3,54		234	Rypadlo				
Budova 4												
236	Penetrační nátěr asfaltovým lakem - izolace horizontální	m ²	48,63	0,03	1,46		237					
237	Natavení asfaltovaného modifikovaného pásu SBS - izolace horizontální	m ²	48,63	0,20	9,73							
238	Penetrační nátěr asfaltovým lakem - izolace vstříká	m ²	21,05	0,03	0,63		241					
239	Natavení asfaltovaného modifikovaného pásu SBS - izolace vstříká	m ²	21,05	0,20	4,21		241					
240	Lepicí stěrka paropropustná na bázi cementu	m ²	28,66	0,03	0,86		241					
241	Tepelná izolace - desky nenásákevého polystyrenu XPS tl. 120 mm	m ²	28,66	0,66	18,92							
242	Lepicí stěrka včetně sklotextilní síťoviny	m ²	28,66	0,49	14,04		241					
243	Penetrační nátěr	m ²	28,66	0,05	1,43		241					
244	Soklová omítka hydrofobizovaná	m ²	28,66	0,75	21,50		241					
245	Zpětný zásep	m ³	8,20	0,02	0,16							
246	Provedení hutněního zásepů kolem stěn	m ³	8,20	0,30	2,46		248					
Budova 5												
247	Penetrační nátěr asfaltovým lakem - izolace horizontální	m ²	538,66	0,03	16,16		248					
248	Natavení asfaltovaného modifikovaného pásu SBS - izolace horizontální	m ²	538,66	0,20	107,73							
249	Penetrační nátěr asfaltovým lakem - izolace vstříká	m ²	85,12	0,03	2,55		252					
250	Natavení asfaltovaného modifikovaného pásu SBS - izolace vstříká	m ²	85,12	0,20	17,02		252					
251	Lepicí stěrka paropropustná na bázi cementu	m ²	71,50	0,03	2,15		252					
252	Tepelná izolace - desky nenásákevého polystyrenu XPS tl. 120 mm	m ²	71,50	0,66	47,19							
253	Lepicí stěrka včetně sklotextilní síťoviny	m ²	71,50	0,49	35,04		252					
254	Penetrační nátěr	m ²	71,50	0,05	3,58		252					
255	Soklová omítka hydrofobizovaná	m ²	71,50	0,75	53,63		252					
256	Zpětný zásep	m ³	33,55	0,02	0,67							
257	Provedení hutněního zásepů kolem stěn	m ³	33,55	0,30	10,07		256					
1.PP - Budova 1												
258	Bednění ŽB schodiště	m ²	3,80	0,30	1,14							
259	Podstojkování ŽB schodiště	m ²	3,80	0,30	1,14		258					
260	Armování ŽB schodiště	t	0,85	12,90	10,97							
261	Betonaž a hutnění ŽB schodiště	t	1,94	0,99	1,92	7,00		Autodomíchač s pumpou				
262	Odbědnění ŽB schodiště	m ²	3,80	0,17	0,65							
263	Odstojkování ŽB schodiště	m ²	3,80	0,10	0,38		262					
1.NP - Budova 1												
264	Zesílení stávajících kleneb (betonová mazanina tl. 100 mm s výztužným věncem)	m ²	292,60	1,25	365,75	7,00		Autodomíchač s pumpou				
265	Zdění nosného zdiva 1. úroveň	m ³	5,56	0,80	4,45		267	Pila, míchačka				
266	Montáž pomocného lešení	m ²	5,56	4,00	22,24		267					
267	Zdění nosného zdiva do 2. pracovní úrovně vč. osazení překladů	m ³	5,56	0,80	4,45			Pila, míchačka				
268	Demontáž pomocného lešení	m ²	5,56	0,04	0,22		267					
269	Bednění stropů deskových tl. 300 mm	m ²	19,32	0,30	5,79							
270	Odbědnění ŽB stropu tl. 300mm	m ²	19,32	0,17	3,28							
271	Podstojkování stropů deskových	m ²	19,32	0,30	5,80		269					
272	Armování ŽB stropu tl. 300 mm	t	0,18	21,20	3,82							

ETAPA VÝSTAVBY	TECHNOLOGICKÁ ETAPA	POŘADÍ ČINNOSTI	POPIS POLOŽKY	MĚRNÁ JEDNOTKA	MNOŽSTVÍ	PRACNOST [h]	CELKOVÁ PRACNOST [h]	TECHNOLOGICKÁ PŘESTAVKA	SLOUČENO DO PROCESU	STROJE, ZAŘÍZENÍ		
ETAPA VÝSTAVBY - REKONSTRUKCE	TECHNICKÁ ETAPA	273	Betonáž a hutnění ŽB stropu tl. 300 mm	m ²	2,11	0,99	2,09	7,00		Autodomíchač s pumpou		
		274	Odstojkování ŽB stropu tl. 300 mm	m ²	19,32	0,10	1,93			270		
		275	Bednění ŽB schodiště	m ²	9,40	0,30	2,82			269		
		276	Podstojkování ŽB schodiště	m ²	9,40	0,30	2,82			269		
		277	Armování ŽB schodiště	t	2,22	12,90	28,64			272		
		278	Betonáž a hutnění ŽB schodiště	m ³	3,38	0,99	3,35	7,00		270	Autodomíchač s pumpou	
		279	Odbednění ŽB schodiště	m ²	9,40	0,17	1,60			270		
		280	Odstojkování ŽB schodiště	m ²	9,40	0,10	0,94			270		
		281	Vyztužení stávajících okenních překladů pomocí ocelových profilů (17 oken)	kpl	1,00	160,00	160,00					
					2.NP (Střecha) - Budova 1							
		282	Zesílení stávajících kleneb (betonová mazanina tl. 100 mm s vyztužným věncem)	m ²	292,60	1,25	365,75	7,00			270	Autodomíchač s pumpou
		283	Vytyčení nosných stěn	m	62,45	0,06	3,75				287	
		284	Založení zdění nosného zdiva	m ²	18,75	0,80	15,00				287	Pila, míchačka
		285	Zdění nosného zdiva 1. úroveň	m ²	82,75	0,80	66,20				287	Pila, míchačka
		286	Montáž pomocného lešení	m ²	82,75	0,04	3,31				287	
		287	Zdění nosného zdiva do 2. pracovní úrovně vč. osazení překladů	m ²	82,75	0,80	66,20				287	Pila, míchačka
		288	Demontáž pomocného lešení	m ²	82,75	0,04	3,31				287	
		289	Vyztužení stávajících okenních překladů pomocí ocelových profilů (17 oken)	kpl	1,00	160,00	160,00					
		290	Osazení ocelového rámu pro záklop	kpl	1,00	100,00	100,00					
		291	Dřevěný fošnový záklop	m ²	232,65	1,12	260,57					
		292	Parobrzda	m ²	292,15	0,10	29,22				291	
		293	Izolace z foukané celulózky (tl. 240mm)	m ²	292,15	0,22	64,27				291	
		294	Zábrana proti vnikání prachu (tl. 30mm)	m ²	292,15	0,12	35,06				291	
		295	Osazení části krovní soustavy	m ²	72,00	2,95	212,40					
		296	Lokální sanace původního krovu	kpl	1,00	292,50	292,50				295	
					1.NP - Budova 2							
		297	Nahrazení stávajících skladeb podlah - ztlučený štěrkový podsyp (tl. 100mm)	m ²	174,80	0,03	5,24				298	
		298	Nahrazení stávajících skladeb podlah - deska IPT nop (tl. 100mm) + betonová m	m ²	174,80	0,22	38,46	7,00				Autodomíchač s pumpou
		299	Nahrazení stávajících skladeb podlah - geotextilie + hydroizolace	m ²	174,80	1,10	192,28				298	
		300	Vyztužení nosné konstrukce kleneb (provázání s nosným zdivem)	kpl	1,00	160,00	160,00				305	
		301	Vytyčení nosných stěn	m	12,25	0,06	0,74				305	
		302	Založení zdění nosného zdiva	m ²	3,68	0,80	2,94				305	Pila, míchačka
		303	Zdění nosného zdiva 1. úroveň	m ²	32,74	0,80	26,19				305	Pila, míchačka
		304	Montáž pomocného lešení	m ²	32,74	0,04	1,31				305	
		305	Zdění nosného zdiva do 2. pracovní úrovně vč. osazení překladů	m ²	32,74	0,80	26,19				305	Pila, míchačka
		306	Demontáž pomocného lešení	m ²	32,74	0,04	1,31				305	
		307	Osazení ocelového rámu pro tužení kleneb	kpl	1,00	160,00	160,00					
		308	Bednění ŽB schodiště	m ²	11,10	0,30	3,33					
		309	Podstojkování ŽB schodiště	m ²	11,10	0,30	3,33					
		310	Armování ŽB schodiště	t	3,05	12,90	39,35					
		311	Betonáž a hutnění ŽB schodiště	m ³	3,83	0,99	3,79	7,00				Autodomíchač s pumpou
		312	Odbednění ŽB schodiště	m ²	11,10	0,17	1,89					
		313	Odstojkování ŽB schodiště	m ²	11,10	0,10	1,11					
					2.NP (Střecha) - Budova 2							
		314	Zesílení stávajících kleneb (betonová mazanina tl. 100 mm s vyztužným věncem)	m ²	174,80	1,25	218,50	7,00				Autodomíchač s pumpou
		315	Vyztužení nosné konstrukce (provázání s ocelovým rámem v 1.NP)	kpl	1,00	120,00	120,00					
		316	Vytyčení nosných stěn	m	55,55	0,06	3,33				320	
		317	Založení zdění nosného zdiva	m ²	16,67	0,80	13,33				320	Pila, míchačka
		318	Zdění nosného zdiva 1. úroveň	m ²	83,33	0,80	66,66				320	Pila, míchačka
		319	Montáž pomocného lešení	m ²	83,33	0,04	3,33				320	
		320	Zdění nosného zdiva do 2. pracovní úrovně vč. osazení překladů	m ²	83,33	0,80	66,66				320	Pila, míchačka
		321	Bednění ŽB věnce	m ²	31,20	0,25	7,80					
		322	Armování ŽB věnce	t	1,98	8,50	16,83					
		323	Betonáž ŽB věnce	m ³	5,33	3,11	16,58	2,00				Autodomíchač s pumpou
		324	Odbednění ŽB věnce	m ²	31,20	0,17	5,30					
		325	Demontáž pomocného lešení	m ²	83,33	0,04	3,33				320	
		326	Osazení krovní soustavy	m ²	282,60	2,95	833,67					
					1.NP - Budova 3							
		327	Vytyčení nosných stěn	m	75,60	0,06	4,54				332	
		328	Provedení dilatace mezi objekty 2 a 4	m ²	45,00	1,25	56,25					
		329	Založení zdění nosného zdiva	m ²	22,68	0,80	18,14				332	Pila, míchačka
		330	Zdění nosného zdiva 1. úroveň	m ²	96,15	0,80	76,92				332	Pila, míchačka
		331	Montáž pomocného lešení	m ²	96,15	0,04	3,85				332	
		332	Zdění nosného zdiva do 2. pracovní úrovně vč. osazení překladů	m ²	96,15	0,80	76,92				332	Pila, míchačka
		333	Montáž prefabrikovaných stropních panelů (vč. výměn z ocelových nosníků)	m ²	146,90	0,22	32,32					
		334	Zálivka prefabrikovaných stropních panelů	m ³	7,35	1,12	8,23	2,00			333	Autodomíchač s pumpou
		335	Bednění ŽB věnce	m ²	37,25	0,25	9,31					
		336	Armování ŽB věnce	t	2,15	8,50	18,28					
		337	Betonáž ŽB věnce	m ³	5,98	3,11	18,60	2,00				Autodomíchač s pumpou
		338	Odbednění ŽB věnce	m ²	37,25	0,17	6,33					
		339	Bednění ŽB schodiště	m ²	7,10	0,30	2,13					
		340	Podstojkování ŽB schodiště	m ²	7,10	0,30	2,13				340	
		341	Armování ŽB schodiště	t	1,89	12,90	24,38					
		342	Betonáž a hutnění ŽB schodiště	m ³	2,44	0,99	2,42	7,00				Autodomíchač s pumpou
		343	Demontáž pomocného lešení	m ²	96,15	0,04	3,85				332	
		344	Odbednění ŽB schodiště	m ²	7,10	0,17	1,21					
		345	Odstojkování ŽB schodiště	m ²	7,10	0,10	0,71				344	
					2.NP (Střecha) - Budova 3							
		346	Vytyčení nosných stěn	m	75,60	0,06	4,54				347	
		347	Provedení dilatace mezi objekty 2 a 4	m ²	45,00	1,25	56,25					
		348	Založení zdění nosného zdiva	m ²	24,60	0,80	19,68				347	Pila, míchačka
		349	Zdění nosného zdiva 1. úroveň	m ²	98,98	0,80	79,18				347	Pila, míchačka
		350	Montáž pomocného lešení	m ²	98,98	0,04	3,96				347	
		351	Zdění nosného zdiva do 2. pracovní úrovně vč. osazení překladů	m ²	98,98	0,80	79,18				347	Pila, míchačka
		352	Bednění ŽB věnce	m ²	37,25	0,25	9,31					
		353	Armování ŽB věnce	t	2,15	8,50	18,28					
		354	Betonáž ŽB věnce	m ³	5,98	3,11	18,60	2,00				Autodomíchač s pumpou
		355	Odbednění ŽB věnce	m ²	37,25	0,17	6,33					
		356	Demontáž pomocného lešení	m ²	98,98	0,04	3,96				347	
		357	Osazení krovní soustavy	m ²	156,50	2,95	461,68					
					1.NP - Budova 6							
		358	Zdění opěrné stěny	m ²	7,44	0,70	5,21				363	Pila, míchačka
		359	Vytyčení nosných stěn	m	54,60	0,06	3,28				363	
		360	Založení zdění nosného zdiva	m ²	16,56	0,80	13,25				363	Pila, míchačka
		361	Zdění nosného zdiva 1. úroveň	m ²	66,68	0,80	53,34				363	Pila, míchačka
		362	Montáž pomocného lešení	m ²	66,68	0,04	2,67				363	
		363	Zdění nosného zdiva do 2. pracovní úrovně vč. osazení překladů	m ²	66,68	0,80	53,34				363	Pila, míchačka
		364	Montáž prefabrikovaných stropních panelů (vč. výměn z ocelových nosníků)	m ²	32,46	0,22	7,14					
		365	Zálivka prefabrikovaných stropních panelů	m ³	1,62	1,12	1,82	2,00			364	Autodomíchač s pumpou
		366	Bednění ŽB věnce	m ²	31,50	0,25	7,88					
		367	Armování ŽB věnce	t	1,99	8,50	16,92					
		368	Betonáž ŽB věnce	m ³	4,98	3,11	15,49	2,00				Autodomíchač s pumpou
		369	Odbednění ŽB věnce	m ²	31,50	0,17	5,36					

TECHNICKÁ ETAPA

ETAPA VÝSTAVBY	TECHNOLOGICKÁ ETAPA	POŘADÍ ČINNOSTI	POPIS POLOŽKY	MĚRNÁ JEDNOTKA	MNOŽSTVÍ	PRACNOST [h]	CELKOVÁ PRACNOST [h]	TECHNOLOGICKÁ PŘESTAVKA	SLOUČENO DO PROCESU	STROJE, ZAŘÍZENÍ		
ETAPA VÝSTAVBY - NOVOSTAVBA	TE 03 - HRUBÁ V	370	Bednění ŽB schodiště	m ²	4,20	0,30	1,26					
		371	Podstojkování ŽB schodiště	m ²	4,20	0,30	1,26		370			
		372	Armování ŽB schodiště	t	1,03	12,90	13,29					
		373	Betonáž a hutnění ŽB schodiště	m ³	1,45	0,99	1,43	7,00		Autodomíchač s pumpou		
		374	Odbednění ŽB schodiště	m ²	4,20	0,17	0,71					
		375	Demontáž pomocného lešení	m ²	66,68	0,04	2,67			363		
		376	Odstojkování ŽB schodiště	m ²	4,20	0,10	0,42			374		
		2.NP (Střeška) - Budova 6										
		377	Zděni nosného zdiva 1. úroveň	m ²	23,13	0,80	18,50			379	Pila, míchačka	
		378	Montáž pomocného lešení	m ²	23,13	0,04	0,93			379		
		379	Zděni nosného zdiva do 2. pracovní úrovně vč. osazení překladů	m ²	23,13	0,80	18,50				Pila, míchačka	
		380	Bednění ŽB věnce	m ²	31,50	0,25	7,88					
		381	Armování ŽB věnce	t	1,99	8,50	16,92					
		382	Betonáž ŽB věnce	m ³	4,98	3,11	15,49	2,00			Autodomíchač s pumpou	
		383	Odbednění ŽB věnce	m ²	31,50	0,17	5,36					
		384	Demontáž pomocného lešení	m ²	23,13	0,04	0,93			379		
		385	Osazení krovní soustavy	m ²	112,75	2,95	332,61					
		1. NP - Budova 4										
		386	Vytyčení nosných stěn	m	31,50	0,06	1,89				390	
		387	Založení zdění nosného zdiva	m ²	8,85	0,80	7,08				390	Pila, míchačka
		388	Zděni nosného zdiva 1. úroveň	m ²	35,78	0,80	28,62				390	Pila, míchačka
		389	Montáž pomocného lešení	m ²	35,78	0,04	1,43				390	
		390	Zděni nosného zdiva do 2. pracovní úrovně vč. osazení překladů	m ²	35,78	0,80	28,62					Pila, míchačka
		391	Demontáž pomocného lešení	m ²	35,78	0,04	1,43				390	
		392	Bednění stropů deskových (tl. 300 mm)	m ²	68,50	0,30	20,55					Autojeřáb
		393	Podstojkování stropů deskových	m ²	68,50	0,30	20,55				392	
		394	Armování ŽB stropu (tl. 300 mm)	t	3,35	21,20	71,02					
		395	Betonáž a hutnění ŽB stropu (tl. 300 mm)	m ³	20,40	0,99	20,20	7,00				Autodomíchač s pumpou
		396	Odbednění ŽB stropu (tl. 300 mm)	m ²	68,50	0,17	11,65					Autojeřáb
		397	Odstojkování ŽB stropu (tl. 300 mm)	m ²	68,50	0,10	6,85				398	
		398	Osazení prefabrikovaných schodišťových ramen	kpl	1,00	8,00	8,00					Autojeřáb
		2. NP - Budova 4										
		399	Vytyčení nosných stěn	m	31,50	0,06	1,89				403	
		400	Založení zdění nosného zdiva	m ²	8,85	0,80	7,08				403	Pila, míchačka
		401	Zděni nosného zdiva 1. úroveň	m ²	28,78	0,80	23,02				403	Pila, míchačka
		402	Montáž pomocného lešení	m ²	28,78	0,04	1,15				403	
		403	Zděni nosného zdiva do 2. pracovní úrovně vč. osazení překladů	m ²	28,78	0,80	23,02					Pila, míchačka
		404	Montáž prefabrikovaných stropních panelů (vč. výměn z ocelových nosníků)	m ²	64,78	0,22	14,25					
		405	Zálivka prefabrikovaných stropních panelů	m ³	3,69	1,12	4,13	7,00			404	Autodomíchač s pumpou
		406	Bednění ŽB věnce	m ²	17,88	0,25	4,47					
		407	Armování ŽB věnce	t	0,95	8,50	8,08					
		408	Betonáž ŽB věnce	m ³	2,98	3,11	9,27	2,00				Autodomíchač s pumpou
		409	Odbednění ŽB věnce	m ²	17,88	0,17	3,04					
		410	Demontáž pomocného lešení	m ²	28,78	0,04	1,15				403	
		411	Osazení prefabrikovaných schodišťových ramen	kpl	1,00	8,00	8,00					Autojeřáb
		3.NP (střeška) - Budova 4										
		412	Vytyčení nosných stěn	m	31,50	0,06	1,89				416	
		413	Založení zdění nosného zdiva	m ²	8,85	0,80	7,08				416	Pila, míchačka
		414	Zděni nosného zdiva 1. úroveň	m ²	26,22	0,80	20,98				416	Pila, míchačka
		415	Montáž pomocného lešení	m ²	26,22	0,04	1,05				416	
		416	Zděni nosného zdiva do 2. pracovní úrovně vč. osazení překladů	m ²	26,22	0,80	20,98					Pila, míchačka
		417	Montáž prefabrikovaných stropních panelů (vč. výměn z ocelových nosníků)	m ²	64,78	0,22	14,25					
		418	Zálivka prefabrikovaných stropních panelů	m ³	3,69	1,12	4,13	2,00			417	Autodomíchač s pumpou
		419	Bednění ŽB věnce	m ²	17,88	0,25	4,47					
		420	Armování ŽB věnce	t	0,95	8,50	8,08					
		421	Betonáž ŽB věnce	m ³	2,98	3,11	9,27	2,00				Autodomíchač s pumpou
		422	Odbednění ŽB věnce	m ²	17,88	0,17	3,04					
		423	Demontáž pomocného lešení	m ²	26,22	0,04	1,05				416	
		1. NP - Budova 5										
		424	Vytyčení nosných stěn	m	192,00	0,06	11,52				433	
		425	Diletace s přílehlým objektem	m ²	40,50	1,25	50,63					
		426	Armování ŽB stěn (tl. 300 mm)	t	4,39	11,60	50,96					Autojeřáb
		427	Bednění ŽB stěn (tl. 300 mm)	m ²	162,50	0,23	37,38					Autojeřáb
		428	Betonáž a hutnění ŽB stěn (tl. 300 mm)	m ³	24,38	1,27	30,96	7,00				Autodomíchač s pumpou
		429	Odbednění ŽB stěn (tl. 300 mm)	m ²	162,50	0,12	19,50					Autojeřáb
		430	Založení zdění nosného zdiva	m ²	28,30	0,80	22,64				433	Pila, míchačka
		431	Zděni nosného zdiva 1. úroveň	m ²	157,39	0,80	125,91				433	Pila, míchačka
		432	Montáž pomocného lešení	m ²	157,39	0,04	6,30				433	
		433	Zděni nosného zdiva do 2. pracovní úrovně vč. osazení překladů	m ²	157,39	0,80	125,91					Pila, míchačka
		434	Bednění ŽB věnce	m ²	35,67	0,25	8,92					
		435	Armování ŽB věnce	t	2,11	8,50	17,94					
		436	Betonáž ŽB věnce	m ³	5,55	3,11	17,26	2,00				Autodomíchač s pumpou
		437	Odbednění ŽB věnce	m ²	35,67	0,17	6,06					
		438	Demontáž pomocného lešení	m ²	157,39	0,04	6,30				433	
		439	Bednění stropů deskových tl. 300 mm	m ²	295,16	0,30	88,55					Autojeřáb
		440	Podstojkování stropů deskových	m ²	295,16	0,30	88,55				439	
		441	Armování ŽB stropu tl. 300 mm	t	14,54	21,20	308,25					
		442	Betonáž a hutnění ŽB stropu tl. 300 mm	m ³	88,55	0,99	87,66	7,00				Autodomíchač s pumpou
		443	Odbednění ŽB stropu tl. 300mm	m ²	295,16	0,17	50,18					Autojeřáb
		444	Odstojkování ŽB stropu tl. 300 mm	m ²	347,11	0,10	34,71				443	
		445	Montáž prefabrikovaných stropních panelů (vč. výměn z ocelových nosníků)	m ²	323,00	0,22	71,06					
		446	Zálivka prefabrikovaných stropních panelů	m ³	17,77	1,12	19,90	2,00			445	Autodomíchač s pumpou
		447	Bednění ŽB schodišťové mezipodesty tl. 300 mm	m ²	4,99	0,30	1,50					Autojeřáb
		448	Podstojkování ŽB schodišťové mezipodesty tl. 300 mm	m ²	4,99	0,30	1,50				447	Autojeřáb
		449	Armování ŽB schodišťové mezipodesty tl. 300 m	t	0,08	12,90	1,02					Autojeřáb
		450	Betonáž a hutnění ŽB schodišťové mezipodesty tl. 300 mm	m ³	0,66	0,99	0,66	7,00				Autodomíchač s pumpou
		451	Odbednění ŽB schodišťové mezipodesty tl. 300 mm	m ²	4,99	0,17	0,85					Autojeřáb
		452	Odstojkování ŽB schodišťové mezipodesty tl. 300 mm	m ²	4,99	0,10	0,50				451	
		453	Osazení prefabrikovaných schodišťových ramen	kpl	1,00	8,00	8,00					Autojeřáb
		2. NP - Budova 5										
		454	Vytyčení nosných stěn	m	218,60	0,06	13,12				458	
		455	Založení zdění nosného zdiva	m ²	54,65	0,80	43,72				458	Pila, míchačka
		456	Zděni nosného zdiva 1. úroveň	m ²	243,56	0,80	194,85				458	Pila, míchačka
		457	Montáž pomocného lešení	m ²	243,56	0,04	9,74				458	
		458	Zděni nosného zdiva do 2. pracovní úrovně vč. osazení překladů	m ²	243,56	0,80	194,85					Pila, míchačka
		459	Bednění ŽB věnce	m ²	64,20	0,25	16,05					
		460	Armování ŽB věnce	t	3,75	8,50	31,88					
		461	Betonáž ŽB věnce	m ³	10,22	3,11	31,78	2,00				Autodomíchač s pumpou
		462	Odbednění ŽB věnce	m ²	64,20	0,17	10,91					
		463	Demontáž pomocného lešení	m ²	243,56	0,04	9,74				458	
464	Montáž prefabrikovaných stropních panelů (vč. výměn z ocelových nosníků)	m ²	510,00	0,22	112,20							
465	Zálivka prefabrikovaných stropních panelů	m ³	25,50	1,12	28,56	2,00			464	Autodomíchač s pumpou		
466	Bednění ŽB schodišťové mezipodesty tl. 300 mm	m ²	4,99	0,30	1,50					Autojeřáb		
467	Podstojkování ŽB schodišťové mezipodesty tl. 300 mm	m ²	4,99	0,30	1,50				466	Autojeřáb		
468	Armování ŽB schodišťové mezipodesty tl. 300 m	t	0,08	12,90	1,02					Autojeřáb		

ETAPA VÝSTAVBY	TECHNOLOGICKÁ ETAPA	POŘADÍ ČINNOSTI	POPIS POLOŽKY	MĚRNÁ JEDNOTKA	MNOŽSTVÍ	PRACNOST [h/m]	CELKOVÁ PRACNOST [h]	TECHNOLOGICKÁ PŘESTAVKA	SLOUČENO DO PROCESU	STROJE, ZAŘÍZENÍ		
ETAPA VÝSTAVBY		469	Betonáž a hutnění ŽB schodišťové mezipodesty tl. 300 mm	m ³	0,66	0,99	0,66	7,00		Autodomíchávač s pumpou		
		470	Odbednění ŽB schodišťové mezipodesty tl. 300 mm	m ³	4,99	0,17	0,85			Autojeřáb		
		471	Odstojkování ŽB schodišťové mezipodesty tl. 300 mm	m ²	4,99	0,10	0,50			470		
		472	Osazení prefabrikovaných schodišťových ramen	kpl	1,00	8,00	8,00				Autojeřáb	
		3.NP (střecha) - Budova 5										
		473	Vytýčení nosných stěn	m	202,45	0,06	12,15				477	
		474	Založení zdění nosného zdiva	m ²	205,85	0,80	164,68				477	Pila, míchačka
		475	Zdění nosného zdiva 1. úroveň	m ²	205,85	0,80	164,68				477	Pila, míchačka
		476	Montáž pomocného lešení	m ²	205,85	0,04	8,23				477	
		477	Zdění nosného zdiva do 2. pracovní úrovně vč. osazení překladů	m ²	205,85	0,80	164,68					Pila, míchačka
		478	Bednění ŽB věnce	m ²	64,20	0,25	16,05					
		479	Armování ŽB věnce	t	3,75	8,50	31,88					
		480	Betonáž včetně ŽB věnce	m ³	10,22	3,11	31,78					Autodomíchávač s pumpou
		481	Odbednění ŽB věnce	m ²	64,20	0,17	10,91					
		482	Demontáž pomocného lešení	m ²	205,85	0,04	8,23				477	
		483	Montáž prefabrikovaných stropních panelů (vč. výměn z ocelových nosníků)	m ²	510,00	0,22	112,20					
		484	Zálivka prefabrikovaných stropních panelů	m ³	25,50	1,12	28,56				483	Autodomíchávač s pumpou
		ŠIKMÁ STŘECHA										
		Budova 1										
		485	Antikondenační fólie	m ²	292,15	0,12	35,06				488	Stavební výtah
		486	Osazení kontralatí (tl. 40mm)	m ²	292,15	0,45	131,47				488	Stavební výtah
		487	Osazení latí (tl. 30mm)	m ²	292,15	0,45	131,47				488	Stavební výtah
		488	Skládaná keramická krytina	m ²	292,15	1,05	306,76					Stavební výtah
		Budova 2										
489	Osazení latí KVH, 60/40	m ²	282,60	0,12	33,91				497	Stavební výtah		
490	Parozábrana	m ²	282,60	0,10	28,26				497	Stavební výtah		
491	Termoizolace, desky PIR (tl. 80mm)	m ²	282,60	0,12	33,91				497	Stavební výtah		
492	Termoizolace mezi krokvelemi, desky PIR (tl. 160mm)	m ²	282,60	0,12	33,91				497	Stavební výtah		
493	Bednění (tl. 30mm)	m ²	282,60	0,10	28,26				497	Stavební výtah		
494	Difúzní otevřená fólie	m ²	282,60	0,10	28,26				497	Stavební výtah		
495	Osazení kontralatí (tl. 40mm)	m ²	282,60	0,45	127,17				497	Stavební výtah		
496	Osazení latí (tl. 30mm)	m ²	282,60	0,45	127,17				497	Stavební výtah		
497	Skládaná keramická krytina	m ²	282,60	1,05	296,73					Stavební výtah		
Budova 3												
498	Osazení latí KVH, 60/40	m ²	156,50	0,12	18,78				506	Stavební výtah		
499	Parozábrana	m ²	156,50	0,10	15,65				506	Stavební výtah		
500	Termoizolace, desky PIR (tl. 80mm)	m ²	156,50	0,12	18,78				506	Stavební výtah		
501	Termoizolace mezi krokvelemi, desky PIR (tl. 160mm)	m ²	156,50	0,12	18,78				506	Stavební výtah		
502	Bednění (tl. 30mm)	m ²	156,50	0,10	15,65				506	Stavební výtah		
503	Difúzní otevřená fólie	m ²	156,50	0,10	15,65				506	Stavební výtah		
504	Osazení kontralatí (tl. 40mm)	m ²	156,50	0,45	70,43				506	Stavební výtah		
505	Osazení latí (tl. 30mm)	m ²	156,50	0,45	70,43				506	Stavební výtah		
506	Skládaná keramická krytina	m ²	156,50	1,05	164,33					Stavební výtah		
Budova 6												
507	Osazení latí KVH, 60/40	m ²	112,75	0,12	13,53				515	Stavební výtah		
508	Parozábrana	m ²	112,75	0,10	11,28				515	Stavební výtah		
509	Termoizolace, desky PIR (tl. 80mm)	m ²	112,75	0,12	13,53				515	Stavební výtah		
510	Termoizolace mezi krokvelemi, desky PIR (tl. 160mm)	m ²	112,75	0,12	13,53				515	Stavební výtah		
511	Bednění (tl. 30mm)	m ²	112,75	0,10	11,28				515	Stavební výtah		
512	Difúzní otevřená fólie	m ²	112,75	0,10	11,28				515	Stavební výtah		
513	Osazení kontralatí (tl. 40mm)	m ²	112,75	0,45	50,74				515	Stavební výtah		
514	Osazení latí (tl. 30mm)	m ²	112,75	0,45	50,74				515	Stavební výtah		
515	Skládaná keramická krytina	m ²	112,75	1,05	118,39					Stavební výtah		
TERASA												
1.NP - Budova 5												
516	Spádová vrstva tepelné izolace XPS (tl. 60-80mm)	m ²	34,50	0,12	4,14				521			
517	Netkaná geotextilie 500 g/m ² (tl. 3 mm)	m ²	34,50	0,09	3,11				521			
518	PVC fólie, mechanicky kotvena (tl. 2-3mm)	m ²	34,50	0,18	6,21				521			
519	Netkaná geotextilie 500 g/m ² (tl. 3 mm)	m ²	34,50	0,09	3,11				521			
520	Rektifikační terče vč. pryžové podložky (min. 17mm)	m ²	34,50	0,10	3,45				521			
521	Keramická mrazuvzdorná dlažba (tl. 20 mm)	m ²	34,50	0,65	22,43							
2.NP - Budova 4,5 (nad parkováním)												
522	Spádová vrstva tepelné izolace XPS (tl. 60-80mm)	m ²	78,32	0,12	9,40				527	Stavební výtah		
523	Netkaná geotextilie 500 g/m ² (tl. 3 mm)	m ²	78,32	0,09	7,05				527	Stavební výtah		
524	PVC fólie, mechanicky kotvena (tl. 2-3mm)	m ²	78,32	0,18	14,10				527	Stavební výtah		
525	Netkaná geotextilie 500 g/m ² (tl. 3 mm)	m ²	78,32	0,09	7,05				527	Stavební výtah		
526	Rektifikační terče vč. pryžové podložky (min. 17mm)	m ²	78,32	0,10	7,83				527	Stavební výtah		
527	Keramická mrazuvzdorná dlažba (tl. 20 mm)	m ²	78,32	0,65	50,91					Stavební výtah		
2.NP - Budova 5												
528	Penetrační nátěr	m ²	43,35	0,09	3,90				536	Stavební výtah		
529	Pojistná hydroizolační vrstva (tl. 1,5mm)	m ²	43,35	0,16	6,94				536	Stavební výtah		
530	Tepelná izolace - PIR deska (tl. 60mm)	m ²	43,35	0,10	4,34				536	Stavební výtah		
531	Spádová vrstva tepelné izolace XPS (tl. 60-100mm)	m ²	43,35	0,12	5,20				536	Stavební výtah		
532	Netkaná geotextilie 500 g/m ² (tl. 3 mm)	m ²	43,35	0,09	3,90				536	Stavební výtah		
533	PVC fólie, mechanicky kotvena (tl. 2-3mm)	m ²	43,35	1,18	51,15				536	Stavební výtah		
534	Netkaná geotextilie 500 g/m ² (tl. 3 mm)	m ²	43,35	0,09	3,90				536	Stavební výtah		
535	Rektifikační terče vč. pryžové podložky (min. 17mm)	m ²	43,35	0,10	4,34				536	Stavební výtah		
536	Keramická mrazuvzdorná dlažba (tl. 20 mm)	m ²	43,35	0,65	28,18					Stavební výtah		
3.NP - Budova 5												
537	Penetrační nátěr	m ²	141,83	0,09	12,76				545	Stavební výtah		
538	Pojistná hydroizolační vrstva (tl. 1,5mm)	m ²	141,83	0,16	22,69				545	Stavební výtah		
539	Tepelná izolace - PIR deska (tl. 60mm)	m ²	141,83	0,10	14,18				545	Stavební výtah		
540	Spádová vrstva tepelné izolace XPS (tl. 60-100mm)	m ²	141,83	0,12	17,02				545	Stavební výtah		
541	Netkaná geotextilie 500 g/m ² (tl. 3 mm)	m ²	141,83	0,09	12,76				545	Stavební výtah		
542	PVC fólie, mechanicky kotvena (tl. 2-3mm)	m ²	141,83	1,18	167,35				545	Stavební výtah		
543	Netkaná geotextilie 500 g/m ² (tl. 3 mm)	m ²	141,83	0,09	12,76				545	Stavební výtah		
544	Rektifikační terče vč. pryžové podložky (min. 17mm)	m ²	141,83	0,10	14,18				545	Stavební výtah		
545	Keramická mrazuvzdorná dlažba (tl. 20 mm)	m ²	141,83	0,65	92,19					Stavební výtah		
PLOCHÁ STŘECHA												
Budova 4												
546	Zdění atiky	m ²	15,75	0,80	12,60					Stavební výtah, pila, míchačka		
547	Penetrační nátěr	m ²	71,38	0,09	6,42				552	Stavební výtah		
548	Pojistná hydroizolační vrstva (tl. 1,5mm)	m ²	71,38	0,16	11,42				552	Stavební výtah		
549	Netkaná geotextilie 500 g/m ² (tl. 3 mm)	m ²	71,38	0,09	6,42				552	Stavební výtah		
550	Spádová vrstva tepelné izolace XPS (min. tl. 300mm)	m ²	71,38	0,12	8,57				552	Stavební výtah		
551	Netkaná geotextilie 500 g/m ² (tl. 3 mm)	m ²	71,38	0,09	6,42				552	Stavební výtah		
552	PVC fólie, mechanicky kotvena (tl. 3mm)	m ²	71,38	0,36	25,70					Stavební výtah		
553	Osazení střešního vtoku	ks	2,00	5,00	10,00				552	Stavební výtah		
554	Klempířské práce - oplechování šachet	m	0,70	0,45	0,32				555	Stavební výtah		
555	Klempířské práce - oplechování atik	m	31,50	0,45	14,18					Stavební výtah		
Budova 5												
556	Zdění atiky	m ²	47,50	0,80	38,00					Stavební výtah, pila, míchačka		
557	Penetrační nátěr	m ²	257,76	0,09	23,20				562	Stavební výtah		
558	Pojistná hydroizolační vrstva (tl. 1,5mm)	m ²	257,76	0,16	41,24				562	Stavební výtah		
559	Netkaná geotextilie 500 g/m ² (tl. 3 mm)	m ²	257,76	0,09	23,20				562	Stavební výtah		

ETAPA VÝSTAVBY - REKONSTRUKCE

TE04 - Zastřešení

ETAPA VÝSTAVBY - NOVOSTAVBA

ETAPA VÝSTAVBY	TECHNOLOGICKÁ ETAPA	POŘADÍ ČINNOSTI	POPIS POLOŽKY	MĚRNÁ JEDNOTKA	MNOŽSTVÍ	PRACNOST [h]	CELKOVÁ PRACNOST [h]	TECHNOLOGICKÁ PŘESTAVKA	SLOUČENO DO PROCESU	STROJE, ZAŘÍZENÍ		
STAVEBNÍ	KONSTRUKCE	560	Spádová vrstva tepelné izolace XPS (min. tl. 300mm)	m ²	257,76	0,12	30,93		562	Stavební výtah		
		561	Netkaná geotextilie 500 g/m ² (tl. 3 mm)	m ²	257,76	0,09	23,20		562	Stavební výtah		
		562	PVC fólie, mechanicky kotvena (tl. 3mm)	m ²	257,76	0,36	92,79			Stavební výtah		
		563	Osazení střešního vtoku	ks	8,00	5,00	40,00		562	Stavební výtah		
		564	Klempířské práce - oplechování šachet	m ²	15,20	0,45	6,84		565	Stavební výtah		
		565	Klempířské práce - oplechování atik	m	95,00	0,45	42,75			Stavební výtah		
STAVEBNÍ	KONSTRUKCE	1.PP - Budova 1										
		566	Hrubý rozvod dešťové kanalizace - rekonstrukce	kpl	1,00	16,00	16,00		569			
		567	Hrubý rozvod splaškové kanalizace - rekonstrukce	kpl	1,00	16,00	16,00		569			
		568	Hrubý rozvod vodovodu - rekonstrukce	kpl	1,00	24,00	24,00		571			
		569	Provedení stoupacího potrubí dešťové kanalizace - rekonstrukce	kpl	1,00	24,00	24,00		569			
		570	Provedení stoupacího potrubí splaškové kanalizace - rekonstrukce	kpl	1,00	24,00	24,00					
		571	Provedení stoupacího potrubí vodovodu - rekonstrukce	kpl	1,00	24,00	24,00					
		572	Zkouška těsnosti potrubí vnitřní kanalizace	kpl	1,00	8,00	8,00		569			
		573	Zkouška vnitřního vodovodu	kpl	1,00	8,00	8,00		571			
		574	Dezinfekce a proplach vnitřního vodovodu	kpl	1,00	8,00	8,00		571			
		575	Vytyčení polohy zdiva	m	3,20	0,03	0,10		579			
		576	Založení příčkového zdiva	m ²	0,50	0,05	0,03		579			
		577	Zdění příček do 1. pracovní úrovně	m ²	2,30	0,80	1,84		579			
		578	Montáž pomocného lešení	m ²	2,30	0,04	0,09		579			
		579	Zdění příček do 2. pracovní úrovně vč. osazení překladů	m ²	2,30	0,80	1,84					
		580	Vložení pružné vložky mezi příčkou a strop. kci	m	3,20	0,05	0,16		579			
		581	Repase stávajících oken vč. úpravy ostění	ks	3,00	6,50	19,50					
		582	Demontáž pomocného lešení	m ²	2,30	0,04	0,09		579			
		583	Hrubý rozvod silnoproud	kpl	1,00	16,00	16,00					
		584	Hrubý rozvod slaboproud	kpl	1,00	24,00	24,00					
		585	Hrubý rozvod měření a regulace	kpl	1,00	8,00	8,00					
		1.NP - Budova 1										
		586	Provedení stoupacího potrubí dešťové kanalizace - rekonstrukce	kpl	1,00	16,00	16,00		587			
		587	Provedení stoupacího potrubí splaškové kanalizace - rekonstrukce	kpl	1,00	16,00	16,00					
		588	Provedení stoupacího potrubí vodovodu - rekonstrukce	kpl	1,00	16,00	16,00					
		589	Zkouška těsnosti potrubí vnitřní kanalizace	kpl	1,00	8,00	8,00		586			
		590	Zkouška vnitřního vodovodu	kpl	1,00	8,00	8,00		587			
		591	Dezinfekce a proplach vnitřního vodovodu	kpl	1,00	8,00	8,00		587			
		592	Vytyčení polohy zdiva	m	40,03	0,03	1,20		596			
		593	Založení příčkového zdiva	m ²	6,05	0,05	0,30		596	Pila, míchačka		
		594	Zdění příček do 1. pracovní úrovně	m ²	52,48	0,80	41,98		596	Pila, míchačka		
		595	Montáž pomocného lešení	m ²	52,48	0,04	2,10		596			
		596	Zdění příček do 2. pracovní úrovně vč. osazení překladů	m ²	52,48	0,80	41,98			Pila, míchačka		
		597	Vložení pružné vložky mezi příčkou a strop. kci	m	40,03	0,05	2,00		596			
		598	Repase stávajících oken vč. úpravy ostění	ks	17,00	6,50	110,50					
		599	Demontáž pomocného lešení	m ²	52,48	0,04	2,10		596			
		600	Hrubý rozvod vytápění	kpl	1,00	45,00	45,00					
		601	Proplach vnitřního potrubí vytápění	kpl	1,00	8,00	8,00		600			
		602	Provedení zkoušky těsnosti	kpl	1,00	8,00	8,00		600			
		603	Hrubý rozvod silnoproud	kpl	1,00	58,00	58,00					
		604	Hrubý rozvod slaboproud	kpl	1,00	62,00	62,00					
		605	Hrubý rozvod měření a regulace	kpl	1,00	24,00	24,00					
		2.NP (Střecha) - Budova 1										
		606	Provedení stoupacího potrubí dešťové kanalizace - rekonstrukce	kpl	1,00	16,00	16,00		607	Stavební výtah		
		607	Provedení stoupacího potrubí splaškové kanalizace - rekonstrukce	kpl	1,00	16,00	16,00			Stavební výtah		
		608	Provedení stoupacího potrubí vodovodu - rekonstrukce	kpl	1,00	16,00	16,00			Stavební výtah		
		609	Zkouška těsnosti potrubí vnitřní kanalizace	kpl	1,00	8,00	8,00		607			
		610	Zkouška vnitřního vodovodu	kpl	1,00	8,00	8,00		608			
		611	Dezinfekce a proplach vnitřního vodovodu	kpl	1,00	8,00	8,00		608			
		612	Vytyčení polohy zdiva	m	39,70	0,03	1,19		616			
		613	Založení příčkového zdiva	m ²	5,95	0,05	0,30		616	Stavební výtah, pila, míchačka		
		614	Zdění příček do 1. pracovní úrovně	m ²	52,35	0,80	41,88		616	Stavební výtah, pila, míchačka		
		615	Montáž pomocného lešení	m ²	52,35	0,04	2,09		616	Stavební výtah		
		616	Zdění příček do 2. pracovní úrovně vč. osazení překladů	m ²	52,35	0,80	41,88			Stavební výtah, pila, míchačka		
		617	Vložení pružné vložky mezi příčkou a strop. kci	m	39,70	0,05	1,99		616	Stavební výtah		
		618	Repase stávajících oken vč. úpravy ostění	ks	16,00	6,50	104,00			Stavební výtah		
		619	Demontáž pomocného lešení	m ²	52,48	0,04	2,10		616			
		620	Hrubý rozvod vytápění	kpl	1,00	45,00	45,00			Stavební výtah		
		621	Proplach vnitřního potrubí vytápění	kpl	1,00	8,00	8,00		620			
		622	Provedení zkoušky těsnosti	kpl	1,00	8,00	8,00		620			
623	Hrubý rozvod silnoproud	kpl	1,00	58,00	58,00			Stavební výtah				
624	Hrubý rozvod slaboproud	kpl	1,00	62,00	62,00			Stavební výtah				
625	Hrubý rozvod měření a regulace	kpl	1,00	24,00	24,00			Stavební výtah				
626	Provedení odvětrávání splaškové kanalizace	ks	4,00	0,23	0,92		607	Stavební výtah				
1.NP - Budova 2												
627	Hrubý rozvod dešťové kanalizace	kpl	1,00	30,00	30,00		630					
628	Hrubý rozvod splaškové kanalizace	kpl	1,00	30,00	30,00		631					
629	Hrubý rozvod vodovodu	kpl	1,00	40,00	40,00		632					
630	Provedení stoupacího potrubí dešťové kanalizace	kpl	1,00	24,00	24,00		631					
631	Provedení stoupacího potrubí splaškové kanalizace	kpl	1,00	24,00	24,00							
632	Provedení stoupacího potrubí vodovodu	kpl	1,00	24,00	24,00							
633	Zkouška těsnosti potrubí vnitřní kanalizace	kpl	1,00	8,00	8,00		631					
634	Zkouška vnitřního vodovodu	kpl	1,00	8,00	8,00		632					
635	Dezinfekce a proplach vnitřního vodovodu	kpl	1,00	8,00	8,00		632					
636	Vytyčení polohy zdiva	m	3,70	0,03	0,11		640					
637	Založení příčkového zdiva	m ²	0,55	0,05	0,03		640	Pila, míchačka				
638	Zdění příček do 1. pracovní úrovně	m ²	2,73	0,80	2,18		640	Pila, míchačka				
639	Montáž pomocného lešení	m ²	2,73	0,04	0,11		640					
640	Zdění příček do 2. pracovní úrovně vč. osazení překladů	m ²	2,73	0,80	2,18			Pila, míchačka				
641	Vložení pružné vložky mezi příčkou a strop. kci	m	3,70	0,05	0,19		640					
642	Montáž oken	ks	5,00	3,50	17,50							
643	Montáž vstupních dveří	ks	3,00	4,00	12,00							
644	Demontáž pomocného lešení	m ²	2,73	0,04	0,11		640					
645	Hrubý rozvod vytápění	kpl	1,00	45,00	45,00							
646	Proplach vnitřního potrubí vytápění	kpl	1,00	8,00	8,00		645					
647	Provedení zkoušky těsnosti	kpl	1,00	8,00	8,00		645					
648	Hrubý rozvod silnoproud	kpl	1,00	58,00	58,00							
649	Hrubý rozvod slaboproud	kpl	1,00	62,00	62,00							
650	Hrubý rozvod měření a regulace	kpl	1,00	24,00	24,00							
2.NP (Střecha) - Budova 2												
651	Provedení stoupacího potrubí dešťové kanalizace	kpl	1,00	24,00	24,00		651	Stavební výtah				
652	Provedení stoupacího potrubí splaškové kanalizace	kpl	1,00	24,00	24,00			Stavební výtah				
653	Provedení stoupacího potrubí vodovodu	kpl	1,00	24,00	24,00			Stavební výtah				
654	Zkouška těsnosti potrubí vnitřní kanalizace	kpl	1,00	8,00	8,00		652					
655	Zkouška vnitřního vodovodu	kpl	1,00	8,00	8,00		653					
656	Dezinfekce a proplach vnitřního vodovodu	kpl	1,00	8,00	8,00		653					
657	Vytyčení polohy zdiva	m	44,30	0,03	1,33		661					
658	Založení příčkového zdiva	m ²	6,65	0,05	0,33		661	Stavební výtah, pila, míchačka				
659	Zdění příček do 1. pracovní úrovně	m ²	52,92	0,80	42,34		661	Stavební výtah, pila, míchačka				

ETAPA VÝSTAVBY	TECHNOLOGICKÁ ETAPA	POŘADÍ ČINNOSTI	POPIS POLOŽKY	MĚRNÁ JEDNOTKA	MNOŽSTVÍ	PRACNOST [h]	CELKOVÁ PRACNOST [h]	TECHNOLOGICKÁ PŘESTAVKA	SLOUČENO DO PROCESU	STROJE, ZAŘÍZENÍ	
ETAPA VÝSTAVBY - REK	TE05 - Hrubé vnitřní práce	660	Montáž pomocného lešení	m ²	52,92	0,04	2,12		661	Stavební výtah	
		661	Zděni příček do 2. pracovní úrovně vč. osazení překladů	m ²	52,92	0,80	42,34			Stavební výtah, pila, míchačka	
		662	Vložení pružné vložky mezi příčkou a strop. kci	m	44,30	0,05	2,22		661	Stavební výtah	
		663	Montáž oken	ks	6,00	3,50	21,00			Stavební výtah	
		664	Demontáž pomocného lešení	m ²	52,92	0,04	2,12		661		
		665	Hrubý rozvod vytápění	kpl	1,00	45,00	45,00			Stavební výtah	
		666	Proplach vnitřního potrubí vytápění	kpl	1,00	8,00	8,00		665		
		667	Provedení zkoušky těsnosti	kpl	1,00	8,00	8,00		665		
		668	Hrubý rozvod silnoproud	kpl	1,00	58,00	58,00			Stavební výtah	
		669	Hrubý rozvod slaboproud	kpl	1,00	62,00	62,00			Stavební výtah	
		670	Hrubý rozvod měření a regulace	kpl	1,00	24,00	24,00			Stavební výtah	
		671	Provedení odvětrávání splaškové kanalizace	ks	4,00	0,23	0,92			652	Stavební výtah
					1.NP - Budova 3						
		672	Hrubý rozvod dešťové kanalizace	kpl	1,00	30,00	30,00			675	
		673	Hrubý rozvod splaškové kanalizace	kpl	1,00	30,00	30,00			676	
		674	Hrubý rozvod vodovodu	kpl	1,00	40,00	40,00			677	
		675	Provedení stoupacího potrubí dešťové kanalizace	kpl	1,00	24,00	24,00			676	
		676	Provedení stoupacího potrubí splaškové kanalizace	kpl	1,00	24,00	24,00				
		677	Provedení stoupacího potrubí vodovodu	kpl	1,00	24,00	24,00				
		678	Zkouška těsnosti potrubí vnitřní kanalizace	kpl	1,00	8,00	8,00			676	
		679	Zkouška vnitřního vodovodu	kpl	1,00	8,00	8,00			677	
		680	Dezinfekce a proplach vnitřního vodovodu	kpl	1,00	8,00	8,00			677	
		681	Vytýčení polohy zdiva	m	24,30	0,03	0,73			685	
		682	Založení příčkového zdiva	m ²	0,55	0,05	0,03			685	Pila, míchačka
		683	Zděni příček do 1. pracovní úrovně	m ²	31,55	0,80	25,24			685	Pila, míchačka
		684	Montáž pomocného lešení	m ²	31,55	0,04	1,26			685	
		685	Zděni příček do 2. pracovní úrovně vč. osazení překladů	m ²	31,55	0,80	25,24				Pila, míchačka
		686	Vložení pružné vložky mezi příčkou a strop. kci	m	24,30	0,05	1,22			685	
		687	Montáž oken	ks	3,00	4,00	12,00				
		688	Montáž vstupních dveří	ks	4,00	3,50	14,00				
		689	Demontáž pomocného lešení	m ²	31,55	0,04	1,26			685	
		690	Hrubý rozvod vytápění	kpl	1,00	45,00	45,00				
		691	Proplach vnitřního potrubí vytápění	kpl	1,00	8,00	8,00			690	
		692	Provedení zkoušky těsnosti	kpl	1,00	8,00	8,00			690	
		693	Hrubý rozvod silnoproud	kpl	1,00	58,00	58,00				
		694	Hrubý rozvod slaboproud	kpl	1,00	62,00	62,00				
		695	Hrubý rozvod měření a regulace	kpl	1,00	24,00	24,00				
					2.NP (Střecha) - Budova 3						
		696	Provedení stoupacího potrubí dešťové kanalizace	kpl	1,00	24,00	24,00			697	Stavební výtah
		697	Provedení stoupacího potrubí splaškové kanalizace	kpl	1,00	24,00	24,00				Stavební výtah
		698	Provedení stoupacího potrubí vodovodu	kpl	1,00	24,00	24,00				Stavební výtah
		699	Zkouška těsnosti potrubí vnitřní kanalizace	kpl	1,00	8,00	8,00			697	
		700	Zkouška vnitřního vodovodu	kpl	1,00	8,00	8,00			698	
		701	Dezinfekce a proplach vnitřního vodovodu	kpl	1,00	8,00	8,00			698	
		702	Vytýčení polohy zdiva	m	34,68	0,03	1,04			706	
		703	Založení příčkového zdiva	m ²	4,84	0,05	0,24			706	Stavební výtah, pila, míchačka
		704	Zděni příček do 1. pracovní úrovně	m ²	48,43	0,80	38,74			706	Stavební výtah, pila, míchačka
		705	Montáž pomocného lešení	m ²	48,43	0,04	1,94			706	Stavební výtah
		706	Zděni příček do 2. pracovní úrovně vč. osazení překladů	m ²	48,43	0,80	38,74				Stavební výtah, pila, míchačka
		707	Vložení pružné vložky mezi příčkou a strop. kci	m	34,98	0,05	1,75			706	Stavební výtah
		708	Montáž oken	ks	6,00	4,00	24,00				Stavební výtah
		709	Demontáž pomocného lešení	m ²	48,43	0,04	1,94			706	
		710	Hrubý rozvod vytápění	kpl	1,00	45,00	45,00				Stavební výtah
		711	Proplach vnitřního potrubí vytápění	kpl	1,00	8,00	8,00			710	
		712	Provedení zkoušky těsnosti	kpl	1,00	8,00	8,00			710	
		713	Hrubý rozvod silnoproud	kpl	1,00	58,00	58,00				Stavební výtah
		714	Hrubý rozvod slaboproud	kpl	1,00	62,00	62,00				Stavební výtah
		715	Hrubý rozvod měření a regulace	kpl	1,00	24,00	24,00				Stavební výtah
		716	Provedení odvětrávání splaškové kanalizace	ks	4,00	0,23	0,92			697	Stavební výtah
					1.NP - Budova 6						
		717	Hrubý rozvod dešťové kanalizace	kpl	1,00	20,00	20,00			721	
		718	Hrubý rozvod splaškové kanalizace	kpl	1,00	20,00	20,00			721	
		719	Hrubý rozvod vodovodu	kpl	1,00	20,00	20,00			722	
		720	Provedení stoupacího potrubí dešťové kanalizace	kpl	1,00	16,00	16,00			721	
		721	Provedení stoupacího potrubí splaškové kanalizace	kpl	1,00	16,00	16,00				
		722	Provedení stoupacího potrubí vodovodu	kpl	1,00	16,00	16,00				
		723	Zkouška těsnosti potrubí vnitřní kanalizace	kpl	1,00	8,00	8,00			721	
		724	Zkouška vnitřního vodovodu	kpl	1,00	8,00	8,00			722	
		725	Dezinfekce a proplach vnitřního vodovodu	kpl	1,00	8,00	8,00			722	
		726	Vytýčení polohy zdiva	m	16,45	0,03	0,49			730	
		727	Založení příčkového zdiva	m ²	2,47	0,05	0,12			730	Pila, míchačka
		728	Zděni příček do 1. pracovní úrovně	m ²	18,28	0,80	14,62			730	Pila, míchačka
		729	Montáž pomocného lešení	m ²	18,28	0,04	0,73			730	
		730	Zděni příček do 2. pracovní úrovně vč. osazení překladů	m ²	18,28	0,80	14,62				Pila, míchačka
		731	Vložení pružné vložky mezi příčkou a strop. kci	m	16,45	0,05	0,82			730	
		732	Montáž oken	ks	4,00	4,00	16,00				
		733	Montáž vstupních dveří	ks	2,00	3,50	7,00				
		734	Demontáž pomocného lešení	m ²	18,28	0,04	0,73			730	
		735	Hrubý rozvod vytápění	kpl	1,00	32,00	32,00				
		736	Proplach vnitřního potrubí vytápění	kpl	1,00	8,00	8,00			735	
		737	Provedení zkoušky těsnosti	kpl	1,00	8,00	8,00			735	
		738	Hrubý rozvod silnoproud	kpl	1,00	20,00	20,00				
		739	Hrubý rozvod slaboproud	kpl	1,00	24,00	24,00				
		740	Hrubý rozvod měření a regulace	kpl	1,00	8,00	8,00				
					2.NP (Střecha) - Budova 6						
		741	Provedení stoupacího potrubí dešťové kanalizace	kpl	1,00	16,00	16,00			742	Stavební výtah
		742	Provedení stoupacího potrubí splaškové kanalizace	kpl	1,00	16,00	16,00				Stavební výtah
		743	Provedení stoupacího potrubí vodovodu	kpl	1,00	16,00	16,00				Stavební výtah
		744	Zkouška těsnosti potrubí vnitřní kanalizace	kpl	1,00	8,00	8,00			742	
		745	Zkouška vnitřního vodovodu	kpl	1,00	8,00	8,00			743	
		746	Dezinfekce a proplach vnitřního vodovodu	kpl	1,00	8,00	8,00			743	
		747	Vytýčení polohy zdiva	m	8,60	0,03	0,26			751	
		748	Založení příčkového zdiva	m ²	1,29	0,05	0,06			751	Stavební výtah, pila, míchačka
		749	Zděni příček do 1. pracovní úrovně	m ²	10,33	0,80	8,26			751	Stavební výtah, pila, míchačka
		750	Montáž pomocného lešení	m ²	10,33	0,04	0,41			751	Stavební výtah
		751	Zděni příček do 2. pracovní úrovně vč. osazení překladů	m ²	10,33	0,80	8,26				Stavební výtah, pila, míchačka
		752	Vložení pružné vložky mezi příčkou a strop. kci	m	8,60	0,05	0,43			751	Stavební výtah
		753	Montáž oken	ks	2,00	4,00	8,00				Stavební výtah
		754	Demontáž pomocného lešení	m ²	10,33	0,04	0,41			751	
		755	Hrubý rozvod vytápění	kpl	1,00	16,00	16,00				Stavební výtah
756	Proplach vnitřního potrubí vytápění	kpl	1,00	8,00	8,00			755			
757	Provedení zkoušky těsnosti	kpl	1,00	8,00	8,00			755			
758	Hrubý rozvod silnoproud	kpl	1,00	16,00	16,00				Stavební výtah		
759	Hrubý rozvod slaboproud	kpl	1,00	20,00	20,00				Stavební výtah		
760	Hrubý rozvod měření a regulace	kpl	1,00	8,00	8,00				Stavební výtah		

ETAPA VÝSTAVBY	TECHNOLOGICKÁ ETAPA	POŘADÍ ČINNOSTI	POPIS POLOŽKY	MĚRNÁ JEDNOTKA	MNOŽSTVÍ	PRACNOST [h]	CELKOVÁ PRACNOST [h]	TECHNOLOGICKÁ PŘESTAVKA	SLOUČENO DO PROCESU	STROJE, ZAŘÍZENÍ		
ETAPA VÝSTAVBY - NOVOSTAVBA		761	Provedení odvětrávání splaškové kanalizace 1.NP - Budova 4	ks	1,00	0,23	0,23		742	Stavební výtah		
		762	Hrubý rozvod dešťové kanalizace	kpl	1,00	30,00	30,00		765			
		763	Hrubý rozvod splaškové kanalizace	kpl	1,00	30,00	30,00		766			
		764	Hrubý rozvod vodovodu	kpl	1,00	40,00	40,00		767			
		765	Provedení stoupacího potrubí dešťové kanalizace	kpl	1,00	24,00	24,00		766			
		766	Provedení stoupacího potrubí splaškové kanalizace	kpl	1,00	24,00	24,00					
		767	Provedení stoupacího potrubí vodovodu	kpl	1,00	24,00	24,00					
		768	Zkouška těsnosti potrubí vnitřní kanalizace	kpl	1,00	8,00	8,00		766			
		769	Zkouška vnitřního vodovodu	kpl	1,00	8,00	8,00		767			
		770	Dezinfekce a proplach vnitřního vodovodu	kpl	1,00	8,00	8,00		767			
		771	Vytyčení polohy zdiva	m	2,00	0,03	0,06		775			
		772	Založení příčkového zdiva	m ²	0,30	0,05	0,02		775	Pila, míchačka		
		773	Zdění příček do 1. pracovní úrovně	m ²	0,80	0,80	0,64		775	Pila, míchačka		
		774	Montáž pomocného lešení	m ²	1,75	0,04	0,07		775			
		775	Zdění příček do 2. pracovní úrovně vč. osazení překladů	m ²	1,75	0,80	1,40		775	Pila, míchačka		
		776	Vložení pružné vložky mezi příčkou a strop. kci	m	2,00	0,05	0,10		775			
		777	Montáž oken	ks	1,00	3,50	3,50					
		778	Montáž garážových vrat	ks	1,00	20,00	20,00					
		779	Montáž vstupních dveří	ks	1,00	3,50	3,50					
		780	Demontáž pomocného lešení	m ²	1,75	0,04	0,07		775			
		781	Hrubý rozvod vytápění	kpl	1,00	45,00	45,00					
		782	Proplach vnitřního potrubí vytápění	kpl	1,00	8,00	8,00		781			
		783	Provedení zkoušky těsnosti	kpl	1,00	8,00	8,00		781			
		784	Hrubý rozvod silnoproud	kpl	1,00	58,00	58,00					
		785	Hrubý rozvod slaboproud	kpl	1,00	62,00	62,00					
		786	Hrubý rozvod měření a regulace	kpl	1,00	24,00	24,00					
					2.NP - Budova 4							
		787	Provedení stoupacího potrubí dešťové kanalizace	kpl	1,00	24,00	24,00		788	Stavební výtah		
		788	Provedení stoupacího potrubí splaškové kanalizace	kpl	1,00	24,00	24,00			Stavební výtah		
		789	Provedení stoupacího potrubí vodovodu	kpl	1,00	24,00	24,00			Stavební výtah		
		790	Zkouška těsnosti potrubí vnitřní kanalizace	kpl	1,00	8,00	8,00		788			
		791	Zkouška vnitřního vodovodu	kpl	1,00	8,00	8,00		789			
		792	Dezinfekce a proplach vnitřního vodovodu	kpl	1,00	8,00	8,00		789			
		793	Vytyčení polohy zdiva	m	15,80	0,03	0,47		797			
		794	Založení příčkového zdiva	m ²	2,45	0,05	0,12		797	Stavební výtah, pila, míchačka		
		795	Zdění příček do 1. pracovní úrovně	m ²	21,30	0,80	17,04		797	Stavební výtah, pila, míchačka		
		796	Montáž pomocného lešení	m ²	21,30	0,04	0,85		797	Stavební výtah		
		797	Zdění příček do 2. pracovní úrovně vč. osazení překladů	m ²	21,30	0,80	17,04		797	Stavební výtah, pila, míchačka		
		798	Vložení pružné vložky mezi příčkou a strop. kci	m	15,80	0,05	0,79		797			
		799	Montáž oken	ks	3,00	3,50	10,50			Stavební výtah		
		800	Montáž balkonových dveří	ks	1,00	3,50	3,50			Stavební výtah		
		801	Demontáž pomocného lešení	m ²	1,75	0,04	0,07		797			
		802	Hrubý rozvod vytápění	kpl	1,00	45,00	45,00			Stavební výtah		
		803	Proplach vnitřního potrubí vytápění	kpl	1,00	8,00	8,00		802			
		804	Provedení zkoušky těsnosti	kpl	1,00	8,00	8,00		802			
		805	Hrubý rozvod silnoproud	kpl	1,00	58,00	58,00					
		806	Hrubý rozvod slaboproud	kpl	1,00	62,00	62,00					
		807	Hrubý rozvod měření a regulace	kpl	1,00	24,00	24,00					
					3.NP (Střecha) - Budova 4							
		808	Provedení stoupacího potrubí dešťové kanalizace	kpl	1,00	24,00	24,00		809	Stavební výtah		
		809	Provedení stoupacího potrubí splaškové kanalizace	kpl	1,00	24,00	24,00			Stavební výtah		
		810	Provedení stoupacího potrubí vodovodu	kpl	1,00	24,00	24,00			Stavební výtah		
		811	Zkouška těsnosti potrubí vnitřní kanalizace	kpl	1,00	8,00	8,00		809			
		812	Zkouška vnitřního vodovodu	kpl	1,00	8,00	8,00		810			
		813	Dezinfekce a proplach vnitřního vodovodu	kpl	1,00	8,00	8,00		810			
		814	Vytyčení polohy zdiva	m	20,20	0,03	0,61		818			
		815	Založení příčkového zdiva	m ²	3,03	0,05	0,15		818	Stavební výtah, pila, míchačka		
		816	Zdění příček do 1. pracovní úrovně	m ²	27,10	0,80	21,68		818	Stavební výtah, pila, míchačka		
		817	Montáž pomocného lešení	m ²	27,10	0,04	1,08		818	Stavební výtah		
		818	Zdění příček do 2. pracovní úrovně vč. osazení překladů	m ²	27,10	0,80	21,68		818	Stavební výtah, pila, míchačka		
		819	Vložení pružné vložky mezi příčkou a strop. kci	m	20,20	0,05	1,01		818			
		820	Montáž oken	ks	4,00	3,50	14,00			Stavební výtah		
		821	Demontáž pomocného lešení	m ²	27,10	0,04	1,08		818			
		822	Hrubý rozvod vytápění	kpl	1,00	45,00	45,00			Stavební výtah		
		823	Proplach vnitřního potrubí vytápění	kpl	1,00	8,00	8,00		822			
		824	Provedení zkoušky těsnosti	kpl	1,00	8,00	8,00		822			
		825	Hrubý rozvod silnoproud	kpl	1,00	58,00	58,00			Stavební výtah		
		826	Hrubý rozvod slaboproud	kpl	1,00	62,00	62,00			Stavební výtah		
		827	Hrubý rozvod měření a regulace	kpl	1,00	24,00	24,00			Stavební výtah		
		828	Provedení odvětrávání splaškové kanalizace	ks	1,00	0,23	0,23		809	Stavební výtah		
					1.NP - Budova 5							
		829	Hrubý rozvod dešťové kanalizace	kpl	1,00	105,00	105,00		832			
		830	Hrubý rozvod splaškové kanalizace	kpl	1,00	105,00	105,00		833			
		831	Hrubý rozvod vodovodu	kpl	1,00	215,00	215,00		834			
		832	Provedení stoupacího potrubí dešťové kanalizace	kpl	1,00	72,00	72,00		833			
		833	Provedení stoupacího potrubí splaškové kanalizace	kpl	1,00	72,00	72,00					
		834	Provedení stoupacího potrubí vodovodu	kpl	1,00	72,00	72,00					
		835	Zkouška těsnosti potrubí vnitřní kanalizace	kpl	1,00	16,00	16,00		833			
		836	Zkouška vnitřního vodovodu	kpl	1,00	16,00	16,00		834			
		837	Dezinfekce a proplach vnitřního vodovodu	kpl	1,00	16,00	16,00		834			
		838	Vytyčení polohy zdiva	m	50,90	0,03	1,53		842			
		839	Založení příčkového zdiva	m ²	10,18	0,05	0,51		842	Pila, míchačka		
		840	Zdění příček do 1. pracovní úrovně	m ²	76,35	0,80	61,08		842	Pila, míchačka		
		841	Montáž pomocného lešení	m ²	76,35	0,04	3,05		842			
		842	Zdění příček do 2. pracovní úrovně vč. osazení překladů	m ²	76,35	0,80	61,08		842	Pila, míchačka		
		843	Vložení pružné vložky mezi příčkou a strop. kci	m	50,90	0,05	2,54		842			
844	Montáž konstrukce jádra výtahu	kpl	1,00	16,00	16,00							
845	Montáž oken	ks	12,00	3,50	42,00							
846	Montáž vstupních dveří	ks	2,00	3,50	7,00							
847	Montáž balkonových dveří	ks	4,00	3,50	14,00							
848	Demontáž pomocného lešení	m ²	76,35	0,04	3,05		842					
849	Hrubý rozvod vytápění	kpl	1,00	235,00	235,00							
850	Proplach vnitřního potrubí vytápění	kpl	1,00	16,00	16,00		849					
851	Provedení zkoušky těsnosti	kpl	1,00	16,00	16,00		849					
852	Hrubý rozvod silnoproud	kpl	1,00	245,00	245,00							
853	Hrubý rozvod slaboproud	kpl	1,00	95,00	95,00							
854	Hrubý rozvod měření a regulace	kpl	1,00	80,00	80,00							
			2.NP - Budova 5									
855	Provedení stoupacího potrubí dešťové kanalizace	kpl	1,00	72,00	72,00		856	Stavební výtah				
856	Provedení stoupacího potrubí splaškové kanalizace	kpl	1,00	72,00	72,00			Stavební výtah				
857	Provedení stoupacího potrubí vodovodu	kpl	1,00	72,00	72,00			Stavební výtah				
858	Zkouška těsnosti potrubí vnitřní kanalizace	kpl	1,00	16,00	16,00		856					
859	Zkouška vnitřního vodovodu	kpl	1,00	16,00	16,00		857					
860	Dezinfekce a proplach vnitřního vodovodu	kpl	1,00	16,00	16,00		857					

ETAPA VÝSTAVBY	TECHNOLOGICKÁ ETAPA	POŘADÍ ČINNOSTI	POPIS POLOŽKY	MĚRNÁ JEDNOTKA	MNOŽSTVÍ	PRACNOST [h]	CELKOVÁ PRACNOST [h]	TECHNOLOGICKÁ PŘESTAVKA	SLOUČENO DO PROCESU	STROJE, ZAŘÍZENÍ		
		861	Vytyčení polohy zdiva	m	76,51	0,03	2,30		865			
		862	Založení příčkového zdiva	m ²	15,30	0,05	0,77		865	Stavební výtah, pila, míchačka		
		863	Zdění příček do 1. pracovní úrovně	m ²	114,76	0,80	91,81		865	Stavební výtah, pila, míchačka		
		864	Montáž pomocného lešení	m ²	114,76	0,04	4,59		865	Stavební výtah		
		865	Zdění příček do 2. pracovní úrovně vč. osazení překladů	m ²	114,76	0,80	91,81		865	Stavební výtah, pila, míchačka		
		866	Vložení pružné vložky mezi příčkou a strop. kci	m	76,51	0,05	3,83		865			
		867	Montáž konstrukce jádra výtahu	kpl	1,00	16,00	16,00					
		868	Montáž oken	ks	25,00	3,50	87,50				Stavební výtah	
		869	Montáž balkonových dveří	ks	10,00	3,50	35,00				Stavební výtah	
		870	Demontáž pomocného lešení	m ²	114,76	0,04	4,59		865			
		871	Hrubý rozvod vytápění	kpl	1,00	235,00	235,00				Stavební výtah	
		872	Proplach vnitřního potrubí vytápění	kpl	1,00	16,00	16,00		871			
		873	Provedení zkoušky těsnosti	kpl	1,00	16,00	16,00		871			
		874	Hrubý rozvod silnoproud	kpl	1,00	245,00	245,00				Stavební výtah	
		875	Hrubý rozvod slaboproud	kpl	1,00	95,00	95,00				Stavební výtah	
		876	Hrubý rozvod měření a regulace	kpl	1,00	80,00	80,00				Stavební výtah	
		3.NP - Budova 5										
		877	Provedení stoupacího potrubí dešťové kanalizace	kpl	1,00		72,00		878		Stavební výtah	
		878	Provedení stoupacího potrubí splaškové kanalizace	kpl	1,00		72,00				Stavební výtah	
		879	Provedení stoupacího potrubí vodovodu	kpl	1,00		72,00				Stavební výtah	
		880	Zkouška těsnosti potrubí vnitřní kanalizace	kpl	1,00		16,00		878			
		881	Zkouška vnitřního vodovodu	kpl	1,00		16,00		879			
		882	Dezinfekce a proplach vnitřního vodovodu	kpl	1,00		16,00		879			
		883	Vytyčení polohy zdiva	m	55,60	0,03	1,67		887			
		884	Založení příčkového zdiva	m ²	11,12	0,05	0,56		887		Stavební výtah, pila, míchačka	
		885	Zdění příček do 1. pracovní úrovně	m ²	78,96	0,80	63,17		887		Stavební výtah, pila, míchačka	
		886	Montáž pomocného lešení	m ²	78,96	0,04	3,16		887		Stavební výtah	
		887	Zdění příček do 2. pracovní úrovně vč. osazení překladů	m ²	78,96	0,80	63,17		887		Stavební výtah, pila, míchačka	
		888	Vložení pružné vložky mezi příčkou a strop. kci	m	55,60	0,05	2,78		887			
		889	Montáž konstrukce jádra výtahu	kpl	1,00	16,00	16,00					
890	Montáž oken	ks	25,00	3,50	87,50				Stavební výtah			
891	Montáž balkonových dveří	ks	10,00	3,50	35,00				Stavební výtah			
892	Demontáž pomocného lešení	m ²	78,96	0,04	3,16		887					
893	Hrubý rozvod vytápění	kpl	1,00		235,00				Stavební výtah			
894	Proplach vnitřního potrubí vytápění	kpl	1,00		16,00		893					
895	Provedení zkoušky těsnosti	kpl	1,00		16,00		893					
896	Hrubý rozvod silnoproud	kpl	1,00		245,00				Stavební výtah			
897	Hrubý rozvod slaboproud	kpl	1,00		95,00				Stavební výtah			
898	Hrubý rozvod měření a regulace	kpl	1,00		80,00				Stavební výtah			
899	Provedení odvětrávání splaškové kanalizace	ks	8,00	0,23	1,84		878		Stavební výtah			
900	Provedení odvětrávání výtahové šachty	kpl	1,00		8,00		889		Stavební výtah			
1.PP - Budova 1												
901	Betonová mazanina (tl. 40mm)	m ²	65,70	0,47	30,88	7,00			Autodomčávač s pumpou			
1.NP - Budova 1												
902	Zakrytí otvorů	m ²	28,50	0,08	2,28		904					
903	Zaplentování rozvodů	kpl	1,00	16,00	16,00		904					
904	Strojní provedení vápenocementových omítek	m ²	624,10	0,32	199,71		904		Omitací stroj			
905	Strojní provedení sádrových omítek	m ²	105,74	0,40	42,30		904		Omitací stroj			
906	Podlahová tepelná izolace (tl. 50-100mm)	m ²	214,66	0,08	17,17		909					
907	Podlahová kročejová izolace (tl. 30mm)	m ²	214,66	0,08	17,17		909					
908	Separáční PE folie	m ²	214,66	0,04	8,59		909					
909	Samonivelační anhydritový potěr (tl. 50mm)	m ²	214,66	0,80	171,73				Autodomčávač s pumpou			
910	Instalace systémových nosných roštů pro SDK kce.	kpl	1,00	16,00	16,00		911					
911	Provedení SDK podhledu	m ²	31,10	0,99	30,79							
2.NP (Střecha) - Budova 1												
912	Zakrytí otvorů	m ²	28,50	0,08	2,28		914					
913	Zaplentování rozvodů	kpl	1,00	16,00	16,00		914					
914	Strojní provedení vápenocementových omítek	m ²	624,10	0,32	199,71	14,00	904		Omitací stroj			
915	Strojní provedení sádrových omítek	m ²	105,74	0,40	42,30	14,00	914		Omitací stroj			
916	Podlahová tepelná izolace (tl. 50mm)	m ²	214,66	0,08	17,17		919		Stavební výtah			
917	Podlahová kročejová izolace (tl. 30mm)	m ²	214,66	0,08	17,17		919		Stavební výtah			
918	Separáční PE folie	m ²	214,66	0,04	8,59		919		Stavební výtah			
919	Samonivelační anhydritový potěr (tl. 50mm)	m ²	214,66	0,80	171,73	21,00			Autodomčávač s pumpou			
920	Instalace systémových nosných roštů pro SDK kce.	kpl	1,00	48,00	48,00		921		Stavební výtah			
921	Provedení SDK podhledu	m ²	249,66	0,99	247,16				Stavební výtah			
1.NP - Budova 2												
922	Zakrytí otvorů	m ²	24,40	0,08	1,95		924					
923	Zaplentování rozvodů	kpl	1,00	16,00	16,00		924					
924	Strojní provedení vápenocementových omítek	m ²	594,30	0,32	190,18	14,00	924		Omitací stroj			
925	Strojní provedení sádrových omítek	m ²	23,78	0,40	9,51	14,00	924		Omitací stroj			
926	Podlahová tepelná izolace (tl. 100mm)	m ²	174,80	0,08	13,98		928					
927	Separáční PE folie	m ²	174,80	0,04	6,99		928					
928	Samonivelační anhydritový potěr (tl. 60mm)	m ²	174,80	0,80	139,84	21,00			Autodomčávač s pumpou			
929	Instalace systémových nosných roštů pro SDK kce.	kpl	1,00	8,00	8,00		930					
930	Provedení SDK podhledu	m ²	4,00	0,99	3,96							
2.NP (Střecha) - Budova 2												
931	Zakrytí otvorů	m ²	28,50	0,08	2,28		933					
932	Zaplentování rozvodů	kpl	1,00	16,00	16,00		933					
933	Strojní provedení vápenocementových omítek	m ²	368,55	0,32	117,94	14,00	933		Omitací stroj			
934	Strojní provedení sádrových omítek	m ²	295,78	0,40	118,31	14,00	933		Omitací stroj			
935	Podlahová kročejová izolace (tl. 30mm)	m ²	174,80	0,08	13,98		937		Stavební výtah			
936	Separáční PE folie	m ²	174,80	0,04	6,99		937		Stavební výtah			
937	Samonivelační anhydritový potěr s podlahovým topením (tl. 55mm)	m ²	174,80	0,80	139,84	21,00			Autodomčávač s pumpou			
938	Instalace systémových nosných roštů pro SDK kce.	kpl	1,00	40,00	40,00		939		Stavební výtah			
939	Provedení SDK podhledu	m ²	209,80	0,99	207,70				Stavební výtah			
1.NP - Budova 3												
940	Zakrytí otvorů	m ²	24,20	0,08	1,94		942					
941	Zaplentování rozvodů	kpl	1,00	16,00	16,00		942					
942	Strojní provedení sádrových omítek	m ²	437,42	0,40	174,97	14,00	942		Omitací stroj			
943	Podlahová tepelná izolace (tl. 150mm)	m ²	132,55	0,08	10,60		945					
944	Separáční PE folie	m ²	132,55	0,04	5,30		945					
945	Samonivelační anhydritový potěr (tl. 50mm)	m ²	132,55	0,47	62,30	21,00			Autodomčávač s pumpou			
946	Instalace systémových nosných roštů pro SDK kce.	kpl	1,00	8,00	8,00		947					
947	Provedení SDK podhledu	m ²	9,80	0,99	9,70							
2.NP (Střecha) - Budova 3												
948	Zakrytí otvorů	m ²	24,20	0,08	1,94		950					
949	Zaplentování rozvodů	kpl	1,00	16,00	16,00		950					
950	Strojní provedení sádrových omítek	m ²	437,42	0,40	174,97	14,00	950		Omitací stroj			
951	Separáční PE folie	m ²	132,55	0,04	5,30		955		Stavební výtah			
952	Podlahová tepelná izolace (tl. 50mm)	m ²	132,55	0,08	10,60		955		Stavební výtah			
953	Podlahová kročejová izolace (tl. 30mm)	m ²	132,55	0,08	10,60		955		Stavební výtah			
954	Separáční PE folie	m ²	132,55	0,04	5,30		955		Stavební výtah			
955	Samonivelační anhydritový potěr s podlahovým topením (tl. 55mm)	m ²	132,55	0,80	106,04	21,00			Autodomčávač s pumpou			
956	Instalace systémových nosných roštů pro SDK kce.	kpl	1,00	32,00	32,00		957		Stavební výtah			
957	Provedení SDK podhledu	m ²	132,55	0,99	131,22				Stavební výtah			

ETAPA VÝSTAVBY - REKONSTRUKCE

ETAPA VÝSTAVBY	TECHNOLOGICKÁ ETAPA	POŘADÍ ČINNOSTI	POPIS POLOŽKY	MĚRNÁ JEDNOTKA	MNOŽSTVÍ	PRACNOST [h]	CELKOVÁ PRACNOST [h]	TECHNOLOGICKÁ PŘESTÁVKA	SLOUČENO DO PROCESU	STROJE, ZAŘÍZENÍ	
ETAPA VÝSTAVBY - NOVOSTAVBA	TE06 - Úpravy povrchů	1.NP - Budova 6									
		958	Zakrytí otvorů	m ²	18,50	0,08	1,48			958	
		959	Zapletování rozvodů	kpl	1,00	16,00	16,00			958	
		960	Strojní provedení vápenocementových omítek	m ²	169,92	0,40	67,97	14,00			Omitací stroj
		961	Podlahová tepelná izolace (tl. 150mm)	m ²	98,55	0,08	7,88				963 Stavební výtah
		962	Separální PE folie	m ²	98,55	0,04	3,94				963 Stavební výtah
		963	Samonivelační anhydritový potěr (tl. 50mm)	m ²	98,55	0,47	46,32	21,00			Autodomčávač s pumpou
		964	Instalace systémových nosných roštů pro SDK kce.	kpl	1,00	8,00	8,00				965 Stavební výtah
		965	Provedení SDK podhledu	m ²	7,25	0,99	7,18				Stavební výtah
		2.NP (Střecha) - Budova 6									
		966	Zakrytí otvorů	m ²	4,00	0,08	0,32				968
		967	Zapletování rozvodů	kpl	1,00	8,00	8,00				968
		968	Strojní provedení vápenocementových omítek	m ²	67,55	0,40	27,02	14,00			Omitací stroj
		969	Separální PE folie	m ²	26,58	0,04	1,06				972 Stavební výtah
		970	Podlahová kročejová izolace (tl. 30 mm)	m ²	26,58	0,08	2,13				972 Stavební výtah
		971	Separální PE folie	m ²	26,58	0,04	1,06				972 Stavební výtah
		972	Samonivelační anhydritový potěr (tl. 50mm)	m ²	26,58	0,80	21,26	21,00			Autodomčávač s pumpou
		973	Instalace systémových nosných roštů pro SDK kce.	kpl	1,00	8,00	8,00				974 Stavební výtah
		974	Provedení SDK podhledu	m ²	7,25	0,99	7,18				Stavební výtah
		1.NP - Budova 4									
		975	Zakrytí otvorů	m ²	14,20	0,08	1,14				978
		976	Zapletování rozvodů	kpl	1,00	8,00	8,00				978
		977	Tepelná izolace stropu (tl. 50mm)	m ²	30,40	0,15	4,56				
		978	Strojní provedení vápenocementových omítek	m ²	97,60	0,32	31,23	14,00			Omitací stroj
		979	Strojní provedení sádrových omítek	m ²	28,92	0,40	11,57	14,00			978 Omitací stroj
		980	Podlahová tepelná izolace (tl. 50-100mm)	m ²	37,70	0,08	3,02				983
		981	Podlahová kročejová izolace (tl. 25mm)	m ²	7,20	0,08	0,58				983
		982	Separální PE folie	m ²	37,70	0,04	1,51				983
		983	Samonivelační anhydritový potěr (tl. 40mm)	m ²	37,70	0,47	17,72	21,00			Autodomčávač s pumpou
		984	Samonivelační anhydritový potěr s podlahovým topením (tl. 55mm)	m ²	7,20	0,80	5,76	21,00			983 Autodomčávač s pumpou
		985	Cementový potěr, vyztužený polymer. vlákny (tl. 60mm)	m ²	30,40	0,62	18,85	21,00			983 Autodomčávač s pumpou
		2.NP - Budova 4									
		986	Zakrytí otvorů	m ²	13,20	0,08	1,06				988
		987	Zapletování rozvodů	kpl	1,00	8,00	8,00				988
		988	Strojní provedení vápenocementových omítek	m ²	15,84	0,32	5,07	14,00			Omitací stroj
		989	Strojní provedení sádrových omítek	m ²	96,05	0,40	38,42	14,00			988 Omitací stroj
		990	Separální PE folie	m ²	46,00	0,04	1,84				994 Stavební výtah
		991	Podlahová tepelná izolace (tl. 150mm)	m ²	46,00	0,08	3,68				994 Stavební výtah
		992	Podlahová kročejová izolace (tl. 25mm)	m ²	46,00	0,08	3,68				994 Stavební výtah
		993	Separální PE folie	m ²	46,00	0,04	1,84				994 Stavební výtah
		994	Samonivelační anhydritový potěr s podlahovým topením (tl. 55mm)	m ²	46,00	0,80	36,80	21,00			Autodomčávač s pumpou
		995	Instalace systémových nosných roštů pro SDK kce.	kpl	1,00	8,00	8,00				996 Stavební výtah
		996	Provedení SDK podhledu	m ²	5,00	0,99	4,95				Stavební výtah
		3.NP - Budova 4									
		997	Zakrytí otvorů	m ²	13,20	0,08	1,06				999
		998	Zapletování rozvodů	kpl	1,00	8,00	8,00				999
		999	Strojní provedení vápenocementových omítek	m ²	15,84	0,32	5,07	14,00			Omitací stroj
		1000	Strojní provedení sádrových omítek	m ²	96,05	0,40	38,42	14,00			999 Omitací stroj
		1001	Separální PE folie	m ²	49,40	0,04	1,98				1005 Stavební výtah
		1002	Podlahová tepelná izolace (tl. 150mm)	m ²	49,40	0,08	3,95				1005 Stavební výtah
		1003	Podlahová kročejová izolace (tl. 25mm)	m ²	49,40	0,08	3,95				1005 Stavební výtah
		1004	Separální PE folie	m ²	49,40	0,04	1,98				1005 Stavební výtah
		1005	Samonivelační anhydritový potěr s podlahovým topením (tl. 55mm)	m ²	49,40	0,80	39,52	21,00			Autodomčávač s pumpou
		1006	Instalace systémových nosných roštů pro SDK kce.	kpl	1,00	8,00	8,00				1007 Stavební výtah
		1007	Provedení SDK podhledu	m ²	5,20	0,99	5,15				Stavební výtah
		1.NP - Budova 5									
		1008	Zakrytí otvorů	m ²	47,20	0,08	3,78				1010
		1009	Zapletování rozvodů	kpl	1,00	24,00	24,00				1010
		1010	Strojní provedení vápenocementových omítek	m ²	275,95	0,32	88,30	14,00			Omitací stroj
		1011	Strojní provedení sádrových omítek	m ²	417,18	0,40	166,87	14,00			1010 Omitací stroj
		1012	Podlahová tepelná izolace (tl. 50-100mm)	m ²	213,26	0,08	17,06				1015
		1013	Podlahová kročejová izolace (tl. 25mm)	m ²	213,26	0,08	17,06				1015
		1014	Separální PE folie	m ²	213,26	0,04	8,53				1015
		1015	Samonivelační anhydritový potěr (tl. 40mm)	m ²	76,96	0,47	36,17	21,00			Autodomčávač s pumpou
		1016	Samonivelační anhydritový potěr s podlahovým topením (tl. 55mm)	m ²	136,30	0,80	109,04	21,00			1015 Autodomčávač s pumpou
		1017	Instalace systémových nosných roštů pro SDK kce.	kpl	1,00	16,00	16,00				1018
		1018	Provedení SDK podhledu	m ²	11,80	0,99	11,68				
		2.NP - Budova 5									
		1019	Zakrytí otvorů	m ²	86,60	0,08	6,93				1021
		1020	Zapletování rozvodů	kpl	1,00	24,00	24,00				1021
		1021	Strojní provedení vápenocementových omítek	m ²	194,24	0,32	62,16	14,00			Omitací stroj
		1022	Strojní provedení sádrových omítek	m ²	989,44	0,40	395,78	14,00			1021 Omitací stroj
		1023	Podlahová tepelná izolace (tl. 50-100mm)	m ²	369,90	0,08	29,59				1027 Stavební výtah
		1024	Podlahová kročejová izolace (tl. 25mm)	m ²	369,90	0,08	29,59				1027 Stavební výtah
		1025	Separální PE folie	m ²	369,90	0,04	14,80				1027 Stavební výtah
		1026	Samonivelační anhydritový potěr (tl. 40mm)	m ²	60,70	0,47	28,53	21,00			1027 Stavební výtah
		1027	Samonivelační anhydritový potěr s podlahovým topením (tl. 55mm)	m ²	309,20	0,80	247,36	21,00			Autodomčávač s pumpou
		1028	Instalace systémových nosných roštů pro SDK kce.	kpl	1,00	24,00	24,00				1029 Stavební výtah
		1029	Provedení SDK podhledu	m ²	22,50	0,99	22,28				Stavební výtah
		3.NP - Budova 5									
		1030	Zakrytí otvorů	m ²	86,60	0,08	6,93				1032
		1031	Zapletování rozvodů	kpl	1,00	24,00	24,00				1032
		1032	Strojní provedení vápenocementových omítek	m ²	175,68	0,32	56,22	14,00			Omitací stroj
		1033	Strojní provedení sádrových omítek	m ²	666,46	0,40	266,59	14,00			1032 Omitací stroj
		1034	Podlahová tepelná izolace (tl. 50-100mm)	m ²	263,17	0,08	21,05				1037 Stavební výtah
		1035	Podlahová kročejová izolace (tl. 25mm)	m ²	263,17	0,08	21,05				1037 Stavební výtah
		1036	Separální PE folie	m ²	263,17	0,04	10,53				1037 Stavební výtah
		1037	Samonivelační anhydritový potěr (tl. 40mm)	m ²	54,90	0,47	25,80	21,00			Autodomčávač s pumpou
		1038	Samonivelační anhydritový potěr s podlahovým topením (tl. 55mm)	m ²	208,27	0,80	166,62	21,00			1037 Autodomčávač s pumpou
		1039	Instalace systémových nosných roštů pro SDK kce.	kpl	1,00	20,00	20,00				1040 Stavební výtah
		1040	Provedení SDK podhledu	m ²	15,78	0,99	15,62				Stavební výtah
		1.NP - Budova 1									
		1041	Penetrace pod hydroizolace	m ²	65,70	0,03	1,64	1,00			1043
		1042	Stěrková hydroizolace	m ²	65,70	0,05	3,29	1,00			1043
		1043	Montáž keramické dlažby do flexibilního lepidla	m ²	65,70	1,21	79,50				
		1044	Montáž soklíku do flexibilního lepidla	m	72,27	0,23	16,62				1043
		1045	Penetrační nátěr pod dlažbu	m ²	4,84	0,05	0,24				1043
		1046	Montáž schodišťové keramické dlažby do flexibilního lepidla	m ²	4,84	1,52	7,36				1043
		1047	Montáž soklíků schodišťových ramen do flexibilního lepidla	m	7,20	0,38	2,74				1043
		1048	Impregnační ochranný nátěr zdiva	m ²	210,24	0,22	46,25				
		1.NP - Budova 1									
		1049	Penetrace pod hydroizolace	m ²	106,56	0,03	2,66	1,00			1051
		1050	Stěrková hydroizolace	m ²	106,56	0,05	5,33	1,00			1051
		1051	Montáž keramických obkladů do lepidla	m ²	73,21	1,21	88,58				
1052	Penetrační nátěr pod dlažbu	m ²	96,66	0,05	4,83				1051		

ETAPA VÝSTAVBY	TECHNOLOGICKÁ ETAPA	POŘADÍ ČINNOSTI	POPIS POLOŽKY	MĚRNÁ JEDNOTKA	MNOŽSTVÍ	PRACNOST [h]	CELKOVÁ PRACNOST [h]	TECHNOLOGICKÁ PŘESTAVKA	SLOUČENO DO PROCESU	STROJE, ZAŘÍZENÍ		
ETAPA VÝSTAVBY - REKONSTRUKCE	TE07 - Finální úpravy povrchů	1053	Montáž schodišťové keramické dlažby do flexibilního lepidla	m ²	16,60	1,52	25,23		1051			
		1054	Montáž keramické dlažby do flexibilního lepidla	m ²	112,75	1,08	121,77		1051			
		1055	Montáž soklíku schodišťových ramen do flexibilního lepidla	m	10,55	0,38	4,01		1051			
		1056	Montáž soklíku do flexibilního lepidla	m	36,69	0,23	8,44		1051			
		1057	Penetrační nátěr pod malbu	m ²	729,84	0,03	21,90		1058			
		1058	Malba (2x nátěr)	m ²	729,84	0,07	51,09					
		1059	Položení podložky pod laminátovou podlahu	m ²	24,90	0,08	1,99		1059			
		1060	Položení laminátové plovoucí podlahy	m ²	82,80	0,22	18,22					
		1061	Montáž soklíků na stěnu	m	113,09	0,16	18,09		1059			
		2.NP (Střecha) - Budova 1										
		1062	Penetrace pod hydroizolace	m ²	105,15	0,03	2,63	1,00	1064	Stavební výtah		
		1063	Stěrková hydroizolace	m ²	105,15	0,05	5,26	1,00	1064	Stavební výtah		
		1064	Montáž keramických obkladů do lepidla	m ²	77,75	1,21	94,08			Stavební výtah		
		1065	Penetrační nátěr pod dlažbu	m ²	42,66	0,05	2,13		1064	Stavební výtah		
		1066	Montáž keramické dlažby do flexibilního lepidla	m ²	26,06	1,08	28,14		1064	Stavební výtah		
		1067	Montáž soklíku do flexibilního lepidla	m	27,36	0,23	6,29		1064	Stavební výtah		
		1068	Penetrační nátěr pod malbu	m ²	729,84	0,03	21,90		1069	Stavební výtah		
		1069	Malba (2x nátěr)	m ²	729,84	0,07	51,09			Stavební výtah		
		1070	Položení podložky pod laminátovou podlahu	m ²	44,32	0,08	3,55		1071	Stavební výtah		
		1071	Položení laminátové plovoucí podlahy	m ²	101,58	0,22	22,35			Stavební výtah		
		1072	Montáž soklíků na stěnu	m	153,20	0,16	24,51		1071	Stavební výtah		
		1.NP - Budova 2										
		1073	Penetrace pod hydroizolace	m ²	18,91	0,03	0,47	1,00	1075	Stavební výtah		
		1074	Stěrková hydroizolace	m ²	18,91	0,05	0,95	1,00	1075	Stavební výtah		
		1075	Montáž keramických obkladů do lepidla	m ²	14,52	1,21	17,57			Stavební výtah		
		1076	Penetrační nátěr pod dlažbu	m ²	163,10	0,05	8,16		1075	Stavební výtah		
		1077	Montáž schodišťové keramické dlažby do flexibilního lepidla	m ²	11,10	1,52	16,87		1075	Stavební výtah		
		1078	Montáž keramické dlažby do flexibilního lepidla	m ²	163,10	1,08	176,15		1075	Stavební výtah		
		1079	Montáž soklíku schodišťových ramen do flexibilního lepidla	m	12,21	0,38	4,64		1075	Stavební výtah		
		1080	Montáž soklíku do flexibilního lepidla	m	77,72	0,23	17,88		1075	Stavební výtah		
		1081	Penetrační nátěr pod malbu	m ²	618,08	0,03	18,54		1082	Stavební výtah		
		1082	Malba (2x nátěr)	m ²	618,08	0,07	43,27			Stavební výtah		
		2.NP (Střecha) - Budova 2										
		1083	Penetrace pod hydroizolace	m ²	75,85	0,03	1,90	1,00	1085	Stavební výtah		
		1084	Stěrková hydroizolace	m ²	75,85	0,05	3,79	1,00	1085	Stavební výtah		
		1085	Montáž keramických obkladů do lepidla	m ²	54,55	1,21	66,01			Stavební výtah		
		1086	Penetrační nátěr pod dlažbu	m ²	42,90	0,05	2,15		1085	Stavební výtah		
		1087	Montáž keramické dlažby do flexibilního lepidla	m ²	31,80	1,08	34,34		1085	Stavební výtah		
		1088	Montáž soklíku do flexibilního lepidla	m	34,98	0,23	8,05		1085	Stavební výtah		
		1089	Penetrační nátěr pod malbu	m ²	664,33	0,03	19,93		1090	Stavební výtah		
		1090	Malba (2x nátěr)	m ²	664,33	0,07	46,50			Stavební výtah		
		1091	Položení laminátové plovoucí podlahy	m ²	111,30	0,22	24,49			Stavební výtah		
		1092	Montáž soklíků na stěnu	m	124,62	0,16	19,94		1091	Stavební výtah		
		1.NP - Budova 3										
		1093	Penetrace pod hydroizolace	m ²	17,52	0,03	0,44	1,00	1095			
		1094	Stěrková hydroizolace	m ²	17,52	0,05	0,88	1,00	1095			
		1095	Montáž keramických obkladů do lepidla	m ²	9,12	1,21	11,04					
		1096	Penetrační nátěr pod dlažbu	m ²	123,90	0,05	6,20		1095			
		1097	Montáž schodišťové keramické dlažby do flexibilního lepidla	m ²	7,10	1,52	10,79		1095			
		1098	Montáž keramické dlažby do flexibilního lepidla	m ²	116,80	1,08	126,14		1095			
		1099	Montáž soklíku schodišťových ramen do flexibilního lepidla	m	7,50	0,38	2,85		1095			
		1100	Montáž soklíku do flexibilního lepidla	m	81,10	0,23	18,65		1095			
		1101	Penetrační nátěr pod malbu	m ²	596,97	0,03	17,91		1102			
		1102	Malba (2x nátěr)	m ²	596,97	0,07	41,79					
		2.NP (Střecha) - Budova 3										
		1103	Penetrace pod hydroizolace	m ²	46,95	0,03	1,17	1,00	1105	Stavební výtah		
		1104	Stěrková hydroizolace	m ²	46,95	0,05	2,35	1,00	1105	Stavební výtah		
		1105	Montáž keramických obkladů do lepidla	m ²	32,22	1,21	38,99			Stavební výtah		
		1106	Penetrační nátěr pod dlažbu	m ²	35,70	0,05	1,79		1105	Stavební výtah		
		1107	Montáž keramické dlažby do flexibilního lepidla	m ²	28,60	1,08	30,89		1105	Stavební výtah		
		1108	Montáž soklíku do flexibilního lepidla	m	31,46	0,23	7,24		1105	Stavební výtah		
		1109	Penetrační nátěr pod malbu	m ²	596,97	0,03	17,91		1110	Stavební výtah		
		1110	Malba (2x nátěr)	m ²	596,97	0,07	41,79			Stavební výtah		
		1111	Položení laminátové plovoucí podlahy	m ²	80,10	0,22	17,62			Stavební výtah		
		1112	Montáž soklíků na stěnu	m	88,55	0,16	14,17		1111	Stavební výtah		
		1.NP - Budova 6										
		1113	Penetrace pod hydroizolace	m ²	21,22	0,03	0,53	1,00	1115			
		1114	Stěrková hydroizolace	m ²	21,22	0,05	1,06	1,00	1115			
		1115	Montáž keramických obkladů do lepidla	m ²	13,87	1,21	16,78					
		1116	Penetrační nátěr pod dlažbu	m ²	77,50	0,05	3,88		1115			
		1117	Montáž schodišťové keramické dlažby do flexibilního lepidla	m ²	4,20	1,52	6,38		1115			
		1118	Montáž keramické dlažby do flexibilního lepidla	m ²	73,30	1,08	79,16		1115			
		1119	Montáž soklíku schodišťových ramen do flexibilního lepidla	m	4,62	0,38	1,76		1115			
		1120	Montáž soklíku do flexibilního lepidla	m	62,33	0,23	14,34		1115			
		1121	Penetrační nátěr pod malbu	m ²	169,22	0,03	5,08		1121			
		1122	Malba (2x nátěr)	m ²	169,22	0,07	11,85					
		2.NP (Střecha) - Budova 6										
		1123	Penetrace pod hydroizolace	m ²	7,80	0,03	0,20	1,00	1125	Stavební výtah		
		1124	Stěrková hydroizolace	m ²	7,80	0,05	0,39	1,00	1125	Stavební výtah		
		1125	Montáž keramických obkladů do lepidla	m ²	5,20	1,21	6,29			Stavební výtah		
		1126	Penetrační nátěr pod dlažbu	m ²	22,30	0,05	1,12		1125	Stavební výtah		
		1127	Montáž keramické dlažby do flexibilního lepidla	m ²	24,90	1,08	26,89		1125	Stavební výtah		
		1128	Montáž soklíku do flexibilního lepidla	m	19,92	0,23	4,58		1125	Stavební výtah		
		1129	Penetrační nátěr pod malbu	m ²	437,42	0,03	13,12		1130	Stavební výtah		
		1130	Malba (2x nátěr)	m ²	437,42	0,07	30,62			Stavební výtah		
		1.NP - Budova 4										
		1131	Penetrace pod hydroizolace	m ²	30,50	0,03	0,76	1,00	1133			
		1132	Stěrková hydroizolace	m ²	30,50	0,05	1,53	1,00	1133			
		1133	Montáž keramické dlažby do flexibilního lepidla	m ²	30,50	1,21	36,91					
		1134	Penetrační nátěr pod dlažbu	m ²	11,80	0,05	0,59		1133			
		1135	Montáž schodišťové keramické dlažby do flexibilního lepidla	m ²	11,80	1,52	17,94		1133			
		1136	Montáž keramické dlažby do flexibilního lepidla	m ²	11,80	1,08	12,74		1133			
		1137	Montáž soklíku schodišťových ramen do flexibilního lepidla	m	7,20	0,38	2,74		1133			
		1138	Montáž soklíku do flexibilního lepidla	m	34,68	0,23	7,98		1133			
		1139	Penetrační nátěr pod malbu	m ²	126,52	0,03	3,80		1140			
		1140	Malba (2x nátěr)	m ²	126,52	0,07	8,86					
		2.NP - Budova 4										
		1141	Penetrace pod hydroizolace	m ²	23,55	0,03	0,59	1,00	1143	Stavební výtah		
		1142	Stěrková hydroizolace	m ²	23,55	0,05	1,18	1,00	1143	Stavební výtah		
		1143	Montáž keramických obkladů do lepidla	m ²	23,55	1,21	28,50			Stavební výtah		
		1144	Penetrační nátěr pod dlažbu	m ²	8,60	0,05	0,43		1143	Stavební výtah		
		1145	Montáž schodišťové keramické dlažby do flexibilního lepidla	m ²	11,80	1,52	17,94		1143	Stavební výtah		
		1146	Montáž keramické dlažby do flexibilního lepidla	m ²	8,60	1,08	9,29		1143	Stavební výtah		
		1147	Montáž soklíku schodišťových ramen do flexibilního lepidla	m	7,20	0,38	2,74		1143	Stavební výtah		
		1148	Montáž soklíku do flexibilního lepidla	m	12,40	0,23	2,85		1143	Stavební výtah		

ETAPA VÝSTAVBY	TECHNOLOGICKÁ ETAPA	POŘADÍ ČINNOSTI	POPIS POLOŽKY	MĚRNÁ JEDNOTKA	MNOŽSTVÍ	PRACNOST [h]	CELKOVÁ PRACNOST [h]	TECHNOLOGICKÁ PŘESTAVKA	SLOUČENO DO PROCESU	STROJE, ZAŘÍZENÍ			
ETAPA VÝSTAVBY - NOVOSTAVBA		1149	Penetrační nátěr pod malbu	m ²	111,89	0,03	3,36		1150	Stavební výtah			
		1150	Malba (2x nátěr)	m ²	111,89	0,07	7,83			1150	Stavební výtah		
		1151	Položení podložky pod laminátovou podlahu	m ²	11,60	0,08	0,93			1152	Stavební výtah		
		1152	Položení laminátové plovoucí podlahy	m ²	27,40	0,22	6,03				1152	Stavební výtah	
		1153	Montáž soklíků na stěnu	m	32,50	0,16	5,20				1152	Stavební výtah	
		3.NP - Budova 4											
		1154	Penetrace pod hydroizolace	m ²	16,64	0,03	0,42		1,00		1156	Stavební výtah	
		1155	Stěrková hydroizolace	m ²	16,64	0,05	0,83		1,00		1156	Stavební výtah	
		1156	Montáž keramických obkladů do lepidla	m ²	16,64	1,21	20,13					1156	Stavební výtah
		1157	Penetrační nátěr pod dlažbu	m ²	5,20	0,05	0,26				1156	Stavební výtah	
		1158	Montáž keramické dlažby do flexibilního lepidla	m ²	5,20	1,08	5,62				1156	Stavební výtah	
		1159	Montáž soklíků do flexibilního lepidla	m	9,50	0,23	2,19				1156	Stavební výtah	
		1160	Penetrační nátěr pod malbu	m ²	111,89	0,03	3,36				1161	Stavební výtah	
		1161	Malba (2x nátěr)	m ²	111,89	0,07	7,83				1161	Stavební výtah	
		1162	Položení podložky pod laminátovou podlahu	m ²	5,80	0,08	0,46				1163	Stavební výtah	
		1163	Položení laminátové plovoucí podlahy	m ²	33,80	0,22	7,44				1163	Stavební výtah	
		1164	Montáž soklíků na stěnu	m	36,56	0,16	5,85				1163	Stavební výtah	
		1.NP - Budova 5											
		1165	Penetrace pod hydroizolace	m ²	22,80	0,03	0,57		1,00		1167	Stavební výtah	
		1166	Stěrková hydroizolace	m ²	22,80	0,05	1,14		1,00		1167	Stavební výtah	
		1167	Montáž keramických obkladů do lepidla	m ²	22,80	1,21	27,59					1167	Stavební výtah
		1168	Penetrační nátěr pod dlažbu	m ²	95,22	0,05	4,76				1167	Stavební výtah	
		1169	Montáž schodišťové keramické dlažby do flexibilního lepidla	m ²	7,20	1,52	10,94				1167	Stavební výtah	
		1170	Montáž keramické dlažby do flexibilního lepidla	m ²	88,02	1,08	95,06				1167	Stavební výtah	
		1171	Montáž soklíků schodišťových ramen do flexibilního lepidla	m	8,10	0,38	3,08				1167	Stavební výtah	
		1172	Montáž soklíků do flexibilního lepidla	m	92,42	0,23	21,26				1167	Stavební výtah	
		1173	Penetrační nátěr pod malbu	m ²	693,13	0,03	20,79				1174	Stavební výtah	
		1174	Malba (2x nátěr)	m ²	693,13	0,07	48,52					1174	Stavební výtah
		1175	Položení podložky pod laminátovou podlahu	m ²	41,20	0,08	0,93				1176	Stavební výtah	
		1176	Položení laminátové plovoucí podlahy	m ²	68,55	0,22	6,03					1176	Stavební výtah
		1177	Montáž soklíků na stěnu	m	114,16	0,16	5,20				1176	Stavební výtah	
		2.NP - Budova 5											
		1178	Penetrace pod hydroizolace	m ²	87,66	0,03	2,19		1,00		1180	Stavební výtah	
		1179	Stěrková hydroizolace	m ²	87,66	0,05	4,38		1,00		1180	Stavební výtah	
		1180	Montáž keramických obkladů do lepidla	m ²	87,66	1,21	106,07					1180	Stavební výtah
		1181	Penetrační nátěr pod dlažbu	m ²	85,51	0,05	4,28				1180	Stavební výtah	
		1182	Montáž schodišťové keramické dlažby do flexibilního lepidla	m ²	11,80	1,52	17,94				1180	Stavební výtah	
		1183	Montáž keramické dlažby do flexibilního lepidla	m ²	97,31	1,08	105,09				1180	Stavební výtah	
		1184	Montáž soklíků schodišťových ramen do flexibilního lepidla	m	7,20	0,38	2,74				1180	Stavební výtah	
		1185	Montáž soklíků do flexibilního lepidla	m	89,79	0,23	20,65				1180	Stavební výtah	
		1186	Penetrační nátěr pod malbu	m ²	842,14	0,03	25,26				1187	Stavební výtah	
		1187	Malba (2x nátěr)	m ²	842,14	0,07	58,95					1187	Stavební výtah
		1188	Položení podložky pod laminátovou podlahu	m ²	92,66	0,08	7,41				1189	Stavební výtah	
		1189	Položení laminátové plovoucí podlahy	m ²	136,55	0,22	30,04					1189	Stavební výtah
		1190	Montáž soklíků na stěnu	m	240,66	0,16	38,51				1189	Stavební výtah	
		3.NP - Budova 5											
		1191	Penetrace pod hydroizolace	m ²	80,27	0,03	2,01		1,00		1193	Stavební výtah	
		1192	Stěrková hydroizolace	m ²	80,27	0,05	4,01		1,00		1193	Stavební výtah	
		1193	Montáž keramických obkladů do lepidla	m ²	80,27	1,21	97,12					1193	Stavební výtah
		1194	Penetrační nátěr pod dlažbu	m ²	56,98	0,05	2,85				1193	Stavební výtah	
		1195	Montáž keramické dlažby do flexibilního lepidla	m ²	68,78	1,08	74,28				1193	Stavební výtah	
		1196	Montáž soklíků do flexibilního lepidla	m	59,83	0,23	13,76				1193	Stavební výtah	
		1197	Penetrační nátěr pod malbu	m ²	653,12	0,03	19,59				1198	Stavební výtah	
		1198	Malba (2x nátěr)	m ²	653,12	0,07	45,72					1198	Stavební výtah
		1199	Položení podložky pod laminátovou podlahu	m ²	50,92	0,08	4,07				1200	Stavební výtah	
		1200	Položení laminátové plovoucí podlahy	m ²	112,35	0,22	24,72					1200	Stavební výtah
		1201	Montáž soklíků na stěnu	m	171,44	0,16	27,43				1200	Stavební výtah	
		1.PP - Budova 1											
		1202	Čištění a obnova studny	kpl	1,00	48,00	48,00						
		1203	Montáž větrací mřížky VZT	kus	8,00	0,30	2,40				1214	Stavební výtah	
		1204	Montáž obložkových zárubní	kus	2,00	2,08	4,16				1205	Stavební výtah	
		1205	Osazení dveří	kus	2,00	1,54	3,08						
		1206	Osazení vnitřních parapetů	m	2,45	0,61	1,49						
		1207	Montáž hasičích přístrojů	kus	1,00	0,50	0,50				1214	Stavební výtah	
		1208	Ostatní zámečnické práce	kpl	1,00	12,00	12,00						
		1209	Kompletace vytápění	kpl	1,00	68,00	68,00						
		1210	Kompletace vzduchotechniky	kpl	1,00	16,00	16,00						
		1211	Kompletace silnoproud	kpl	1,00	16,00	16,00						
		1212	Kompletace slaboproud	kpl	1,00	24,00	24,00						
		1213	Kompletace MaR	kpl	1,00	16,00	16,00						
		1214	Ostatní dokončovací práce	kpl	1,00	24,00	24,00						
		1215	Vyčištění podlaží	kpl	1,00	40,00	40,00						
		1.NP - Budova 1											
		1216	Montáž obložkových zárubní	kus	24,00	2,18	52,32				1217	Stavební výtah	
		1217	Osazení dveří	kus	24,00	1,64	39,36						
		1218	Montáž kuchyňských sestav	kpl	1,00	200,00	200,00						
		1219	Osazení vnitřních parapetů	m	18,50	0,61	11,29						
		1220	Osazení umyvadel	kus	9,00	1,58	14,22				1223	Stavební výtah	
		1221	Osazení klozetů	kus	5,00	1,12	5,60				1223	Stavební výtah	
		1222	Osazení výlevků	kus	3,00	1,58	4,74				1223	Stavební výtah	
		1223	Vybavení sociálního zařízení	kpl	1,00	32,00	32,00						
		1224	Montáž hasičích přístrojů	kus	6,00	0,50	3,00				1231	Stavební výtah	
		1225	Ostatní zámečnické práce	kpl	1,00	80,00	80,00						
		1226	Kompletace vytápění	kpl	1,00	80,00	80,00						
		1227	Kompletace vzduchotechniky	kpl	1,00	120,00	120,00						
		1228	Kompletace silnoproud	kpl	1,00	60,00	60,00						
		1229	Kompletace slaboproud	kpl	1,00	80,00	80,00						
		1230	Kompletace MaR	kpl	1,00	100,00	100,00						
		1231	Ostatní dokončovací práce	kpl	1,00	160,00	160,00						
		1232	Vyčištění podlaží	kpl	1,00	120,00	120,00						
		2.NP - Budova 1											
		1233	Montáž obložkových zárubní	kus	13,00	2,18	28,34				1234	Stavební výtah	
		1234	Osazení dveří	kus	13,00	1,64	21,32						
		1235	Montáž kuchyňských sestav	kpl	1,00	80,00	80,00						
		1236	Osazení vnitřních parapetů	m	18,50	0,61	11,29						
		1237	Osazení umyvadel	kus	8,00	1,58	12,64				1239	Stavební výtah	
		1238	Osazení klozetů	kus	4,00	1,12	4,48				1239	Stavební výtah	
		1239	Vybavení sociálního zařízení	kpl	1,00	64,00	64,00						
		1240	Montáž hasičích přístrojů	kus	6,00	0,50	3,00				1247	Stavební výtah	
		1241	Ostatní zámečnické práce	kpl	1,00	60,00	60,00						
		1242	Kompletace vytápění	kpl	1,00	60,00	60,00						
		1243	Kompletace vzduchotechniky	kpl	1,00	80,00	80,00						
		1244	Kompletace silnoproud	kpl	1,00	60,00	60,00						
		1245	Kompletace slaboproud	kpl	1,00	60,00	60,00						
		1246	Kompletace MaR	kpl	1,00	50,00	50,00						

ETAPA VÝSTAVBY	TECHNOLOGICKÁ ETAPA	POŘADÍ ČINNOSTI	POPIS POLOŽKY	MĚRNÁ JEDNOTKA	MNOŽSTVÍ	PRACNOST [h]	CELKOVÁ PRACNOST [h]	TECHNOLOGICKÁ PŘESTÁVKA	SLOUČENO DO PROCESU	STROJE, ZAŘÍZENÍ	
ETAPA VÝSTAVBY - REKONSTRUKCE	TE08 - Dokončovací práce	1247	Ostatní dokončovací práce	kpl	1,00	160,00	160,00			Stavební výtah	
		1248	Vyčištění podlaží	kpl	1,00	100,00	100,00			Stavební výtah	
		Střeška - Budova 1									
		1249	Montáž kotevnic bodů	kpl	1,00	64,00	64,00				Stavební výtah
		1250	Vývod vzduchotechniky	kpl	1,00	16,00	16,00				Stavební výtah
		1251	Realizace hromosvodu	kpl	1,00	16,00	16,00				Stavební výtah
		1.NP - Budova 2									
		1252	Montáž obložkových zárubní	kus	4,00	2,18	8,72			1253	
		1253	Osazení dveří	kus	4,00	1,64	6,56				
		1254	Osazení vnitřních parapetů	m	6,60	0,61	4,03				
		1255	Osazení umyvadel	kus	1,00	1,58	1,58			1258	
		1256	Osazení klozetů	kus	1,00	1,12	1,12			1258	
		1257	Osazení výlevek	kus	1,00	1,58	1,58			1258	
		1258	Vybavení sociálního zařízení	kpl	1,00	16,00	16,00				
		1259	Montáž hasičích přístrojů	kus	4,00	0,50	2,00			1267	
		1260	Ostatní zámečnické práce	kpl	1,00	50,00	50,00				
		1261	Kompletace vytápění	kpl	1,00	80,00	80,00				
		1262	Kompletace vzduchotechniky	kpl	1,00	40,00	40,00				
		1263	Kompletace silnoproud	kpl	1,00	36,00	36,00				
		1264	Kompletace slaboproud	kpl	1,00	40,00	40,00				
		1265	Kompletace MaR	kpl	1,00	50,00	50,00				
		1266	Kompletace vybavení komerčních prostor	kpl	1,00	400,00	400,00				
		1267	Ostatní dokončovací práce	kpl	1,00	160,00	160,00				
		1268	Vyčištění podlaží	kpl	1,00	120,00	120,00				
		2.NP - Budova 2									
		1269	Montáž obložkových zárubní	kus	11,00	2,18	23,98			1270	Stavební výtah
		1270	Osazení dveří	kus	11,00	1,64	18,04				Stavební výtah
		1271	Montáž kuchyňských sestav	kpl	1,00	56,00	56,00				Stavební výtah
		1272	Osazení umyvadel	kus	3,00	1,58	4,74			1274	Stavební výtah
		1273	Osazení klozetů	kus	3,00	1,12	3,36			1274	Stavební výtah
		1274	Vybavení sociálního zařízení	kpl	1,00	56,00	56,00				Stavební výtah
		1275	Montáž hasičích přístrojů	kus	4,00	0,50	2,00			1282	Stavební výtah
		1276	Ostatní zámečnické práce	kpl	1,00	50,00	50,00				Stavební výtah
		1277	Kompletace vytápění	kpl	1,00	80,00	80,00				Stavební výtah
		1278	Kompletace vzduchotechniky	kpl	1,00	40,00	40,00				Stavební výtah
		1279	Kompletace silnoproud	kpl	1,00	36,00	36,00				Stavební výtah
		1280	Kompletace slaboproud	kpl	1,00	40,00	40,00				Stavební výtah
		1281	Kompletace MaR	kpl	1,00	50,00	50,00				Stavební výtah
		1282	Ostatní dokončovací práce	kpl	1,00	160,00	160,00				Stavební výtah
		1283	Vyčištění podlaží	kpl	1,00	100,00	100,00				Stavební výtah
		Střeška - Budova 2									
		1284	Montáž kotevnic bodů	kpl	1,00	64,00	64,00				Stavební výtah
		1285	Vývod vzduchotechniky	kpl	1,00	16,00	16,00				Stavební výtah
		1286	Realizace hromosvodu	kpl	1,00	16,00	16,00				Stavební výtah
		1.NP - Budova 3									
		1287	Montáž obložkových zárubní	kus	8,00	2,18	17,44			1288	Stavební výtah
		1288	Osazení dveří	kus	8,00	1,64	13,12				Stavební výtah
		1289	Osazení umyvadel	kus	2,00	1,58	3,16			1291	Stavební výtah
		1290	Osazení klozetů	kus	2,00	1,12	2,24			1291	Stavební výtah
		1291	Vybavení sociálního zařízení	kpl	1,00	16,00	16,00				Stavební výtah
		1292	Montáž hasičích přístrojů	kus	4,00	0,50	2,00			1300	Stavební výtah
		1293	Ostatní zámečnické práce	kpl	1,00	50,00	50,00				Stavební výtah
		1294	Kompletace vytápění	kpl	1,00	80,00	80,00				Stavební výtah
		1295	Kompletace vzduchotechniky	kpl	1,00	40,00	40,00				Stavební výtah
		1296	Kompletace silnoproud	kpl	1,00	36,00	36,00				Stavební výtah
		1297	Kompletace slaboproud	kpl	1,00	40,00	40,00				Stavební výtah
		1298	Kompletace MaR	kpl	1,00	50,00	50,00				Stavební výtah
		1299	Kompletace vybavení komerčních prostor	kpl	1,00	320,00	320,00				Stavební výtah
		1300	Ostatní dokončovací práce	kpl	1,00	120,00	120,00				Stavební výtah
		1301	Vyčištění podlaží	kpl	1,00	120,00	120,00				Stavební výtah
		2.NP - Budova 3									
		1302	Montáž obložkových zárubní	kus	11,00	2,18	23,98			1303	Stavební výtah
		1303	Osazení dveří	kus	11,00	1,64	18,04				Stavební výtah
		1304	Montáž kuchyňských sestav	kpl	1,00	56,00	56,00				Stavební výtah
		1305	Osazení umyvadel	kus	3,00	1,58	4,74			1307	Stavební výtah
		1306	Osazení klozetů	kus	3,00	1,12	3,36			1307	Stavební výtah
		1307	Vybavení sociálního zařízení	kpl	1,00	56,00	56,00				Stavební výtah
		1308	Montáž hasičích přístrojů	kus	4,00	0,50	2,00			1315	Stavební výtah
		1309	Ostatní zámečnické práce	kpl	1,00	50,00	50,00				Stavební výtah
		1310	Kompletace vytápění	kpl	1,00	80,00	80,00				Stavební výtah
		1311	Kompletace vzduchotechniky	kpl	1,00	40,00	40,00				Stavební výtah
		1312	Kompletace silnoproud	kpl	1,00	36,00	36,00				Stavební výtah
		1313	Kompletace slaboproud	kpl	1,00	40,00	40,00				Stavební výtah
		1314	Kompletace MaR	kpl	1,00	50,00	50,00				Stavební výtah
		1315	Ostatní dokončovací práce	kpl	1,00	120,00	120,00				Stavební výtah
		1316	Vyčištění podlaží	kpl	1,00	100,00	100,00				Stavební výtah
		Střeška - Budova 3									
		1317	Montáž kotevnic bodů	kpl	1,00	64,00	64,00				Stavební výtah
		1318	Vývod vzduchotechniky	kpl	1,00	16,00	16,00				Stavební výtah
		1319	Realizace hromosvodu	kpl	1,00	16,00	16,00				Stavební výtah
		1.NP - Budova 6									
		1320	Montáž obložkových zárubní	kus	5,00	2,18	10,90			1321	Stavební výtah
		1321	Osazení dveří	kus	5,00	1,64	8,20				Stavební výtah
		1322	Osazení umyvadel	kus	1,00	1,58	1,58			1324	Stavební výtah
		1323	Osazení klozetů	kus	1,00	1,12	1,12			1324	Stavební výtah
		1324	Vybavení sociálního zařízení	kpl	1,00	8,00	8,00				Stavební výtah
		1325	Montáž hasičích přístrojů	kus	3,00	0,50	1,50			1333	Stavební výtah
		1326	Ostatní zámečnické práce	kpl	1,00	40,00	40,00				Stavební výtah
		1327	Kompletace vytápění	kpl	1,00	40,00	40,00				Stavební výtah
		1328	Kompletace vzduchotechniky	kpl	1,00	40,00	40,00				Stavební výtah
		1329	Kompletace silnoproud	kpl	1,00	36,00	36,00				Stavební výtah
		1330	Kompletace slaboproud	kpl	1,00	40,00	40,00				Stavební výtah
		1331	Kompletace MaR	kpl	1,00	40,00	40,00				Stavební výtah
		1332	Kompletace vybavení komerčních prostor	kpl	1,00	320,00	320,00				Stavební výtah
		1333	Ostatní dokončovací práce	kpl	1,00	100,00	100,00				Stavební výtah
		1334	Vyčištění podlaží	kpl	1,00	80,00	80,00				Stavební výtah
		2.NP - Budova 6									
		1335	Montáž obložkových zárubní	kus	1,00	2,18	2,18			1336	Stavební výtah
		1336	Osazení dveří	kus	1,00	1,64	1,64				Stavební výtah
		1337	Vybavení sociálního zařízení	kpl	1,00	56,00	56,00				Stavební výtah
		1338	Montáž hasičích přístrojů	kus	1,00	0,50	0,50			1345	Stavební výtah
		1339	Ostatní zámečnické práce	kpl	1,00	16,00	16,00				Stavební výtah
		1340	Kompletace vytápění	kpl	1,00	16,00	16,00				Stavební výtah
		1341	Kompletace vzduchotechniky	kpl	1,00	8,00	8,00				Stavební výtah
		1342	Kompletace silnoproud	kpl	1,00	16,00	16,00				Stavební výtah

ETAPA VÝSTAVBY	TECHNOLOGICKÁ ETAPA	POŘADÍ ČINNOSTI	POPIS POLOŽKY	MĚRNÁ JEDNOTKA	MNOŽSTVÍ	PRACNOST [h]	CELKOVÁ PRACNOST [h]	TECHNOLOGICKÁ PŘESTAVKA	SLOUČENO DO PROCESU	STROJE, ZAŘÍZENÍ	
ETAPA VÝSTAVBY - NOVOSTAVBA		1343	Kompletace slaboproud	kpl	1,00	16,00	16,00			Stavební výtah	
		1344	Kompletace MaR	kpl	1,00	16,00	16,00			Stavební výtah	
		1345	Ostatní dokončovací práce	kpl	1,00	32,00	32,00			Stavební výtah	
		1346	Vyčištění podlaží	kpl	1,00	24,00	24,00			Stavební výtah	
					Střecha - Budova 6						
		1347	Montáž kotevnic bodů	kpl	1,00	48,00	48,00				Stavební výtah
		1348	Vývod vzduchotechniky	kpl	1,00	8,00	8,00				Stavební výtah
		1349	Realizace hromosvodu	kpl	1,00	16,00	16,00				Stavební výtah
					1.NP - Budova 4						
		1350	Montáž obložkových zárubní	kus	2,00	2,18	4,36			1351	
		1351	Osazení dveří	kus	2,00	1,64	3,28				
		1352	Montáž hasičích přístrojů	kus	1,00	0,50	0,50			1359	
		1353	Ostatní zámečnické práce	kpl	1,00	24,00	24,00				
		1354	Kompletace vytápění	kpl	1,00	40,00	40,00				
		1355	Kompletace vzduchotechniky	kpl	1,00	20,00	20,00				
		1356	Kompletace silnoproud	kpl	1,00	20,00	20,00				
		1357	Kompletace slaboproud	kpl	1,00	20,00	20,00				
		1358	Kompletace MaR	kpl	1,00	20,00	20,00				
		1359	Ostatní dokončovací práce	kpl	1,00	120,00	120,00				
		1360	Vyčištění podlaží	kpl	1,00	50,00	50,00				
					2.NP - Budova 4						
		1361	Montáž obložkových zárubní	kus	4,00	2,18	8,72			1362	Stavební výtah
		1362	Osazení dveří	kus	4,00	1,64	6,56				
		1363	Osazení vnitřních parapetů	m	5,50	0,61	3,36				
		1364	Osazení terasového zábradlí	m	4,30	0,70	3,01			1370	
		1365	Montáž kuchyňských sestav	kpl	1,00	56,00	56,00				Stavební výtah
		1366	Osazení umyvadel	kus	1,00	1,58	1,58			1368	Stavební výtah
		1367	Osazení klozetů	kus	1,00	1,12	1,12			1368	Stavební výtah
		1368	Vybavení sociálního zařízení	kpl	1,00	20,00	20,00				Stavební výtah
		1369	Montáž hasičích přístrojů	kus	1,00	0,50	0,50				Stavební výtah
		1370	Ostatní zámečnické práce	kpl	1,00	24,00	24,00				Stavební výtah
		1371	Kompletace vytápění	kpl	1,00	40,00	40,00				Stavební výtah
		1372	Kompletace vzduchotechniky	kpl	1,00	20,00	20,00				Stavební výtah
		1373	Kompletace silnoproud	kpl	1,00	20,00	20,00				Stavební výtah
		1374	Kompletace slaboproud	kpl	1,00	20,00	20,00				Stavební výtah
		1375	Kompletace MaR	kpl	1,00	20,00	20,00				Stavební výtah
		1376	Ostatní dokončovací práce	kpl	1,00	120,00	120,00				
		1377	Vyčištění podlaží	kpl	1,00	80,00	80,00				Stavební výtah
					3.NP - Budova 4						
		1378	Montáž obložkových zárubní	kus	4,00	2,18	8,72			1379	Stavební výtah
		1379	Osazení dveří	kus	4,00	1,64	6,56				Stavební výtah
		1380	Osazení vnitřních parapetů	m	5,50	0,61	3,36				Stavební výtah
		1381	Montáž kuchyňských sestav	kpl	1,00	56,00	56,00				Stavební výtah
		1382	Osazení umyvadel	kus	1,00	1,58	1,58			1384	Stavební výtah
		1383	Osazení klozetů	kus	1,00	1,12	1,12			1384	Stavební výtah
		1384	Vybavení sociálního zařízení	kpl	1,00	20,00	20,00				Stavební výtah
		1385	Montáž hasičích přístrojů	kus	1,00	0,50	0,50			1392	Stavební výtah
		1386	Ostatní zámečnické práce	kpl	1,00	24,00	24,00				Stavební výtah
		1387	Kompletace vytápění	kpl	1,00	40,00	40,00				Stavební výtah
		1388	Kompletace vzduchotechniky	kpl	1,00	20,00	20,00				Stavební výtah
		1389	Kompletace silnoproud	kpl	1,00	20,00	20,00				Stavební výtah
		1390	Kompletace slaboproud	kpl	1,00	20,00	20,00				Stavební výtah
		1391	Kompletace MaR	kpl	1,00	20,00	20,00				Stavební výtah
		1392	Ostatní dokončovací práce	kpl	1,00	120,00	120,00				
		1393	Vyčištění podlaží	kpl	1,00	80,00	80,00				Stavební výtah
					Střecha - Budova 4						
		1394	Montáž kotevnic bodů	kpl	1,00	48,00	48,00				Stavební výtah
		1395	Vývod vzduchotechniky	kpl	1,00	8,00	8,00				Stavební výtah
		1396	Realizace hromosvodu	kpl	1,00	16,00	16,00				Stavební výtah
					1.NP - Budova 5						
		1397	Značení garážového stání	kpl	1,00	16,00	16,00			1415	
		1398	Montáž stojanů kol	kpl	1,00	12,00	12,00			1415	
		1399	Osazení vnitřních parapetů	m	4,00	0,61	2,44				
		1400	Osazení terasového zábradlí	m	18,00	0,70	12,60			1409	
		1401	Montáž příčky mezi terasami	kus	1,00	3,30	3,30			1415	
		1402	Montáž obložkových zárubní	kus	16,00	2,18	34,88			1403	
		1403	Osazení dveří	kus	16,00	1,64	26,24				
		1404	Montáž kuchyňských sestav	kpl	2,00	56,00	112,00				
		1405	Osazení umyvadel	kus	2,00	1,58	3,16			1407	
		1406	Osazení klozetů	kus	2,00	1,12	2,24			1407	
		1407	Vybavení sociálního zařízení	kpl	1,00	20,00	20,00				
		1408	Montáž hasičích přístrojů	kus	4,00	0,50	2,00			14515	
		1409	Ostatní zámečnické práce	kpl	1,00	48,00	48,00				
		1410	Kompletace vytápění	kpl	1,00	60,00	60,00				
		1411	Kompletace vzduchotechniky	kpl	1,00	20,00	20,00				
		1412	Kompletace silnoproud	kpl	1,00	30,00	30,00				
		1413	Kompletace slaboproud	kpl	1,00	40,00	40,00				
		1414	Kompletace MaR	kpl	1,00	40,00	40,00				
		1415	Ostatní dokončovací práce	kpl	1,00	160,00	160,00				Stavební výtah
		1416	Vyčištění podlaží	kpl	1,00	140,00	140,00				
					2.NP - Budova 5						
		1417	Osazení vnitřních parapetů	m	12,50	0,61	7,63				Stavební výtah
		1418	Osazení terasového zábradlí	m	18,00	0,70	12,60			1427	
		1419	Montáž příčky mezi terasami	kus	5,00	3,30	16,50			1433	Stavební výtah
		1420	Montáž obložkových zárubní	kus	33,00	2,18	71,94			1421	Stavební výtah
		1421	Osazení dveří	kus	33,00	1,64	54,12				Stavební výtah
		1422	Montáž kuchyňských sestav	kpl	5,00	56,00	280,00				Stavební výtah
		1423	Osazení umyvadel	kus	5,00	1,58	7,90			1425	Stavební výtah
		1424	Osazení klozetů	kus	5,00	1,12	5,60			1425	Stavební výtah
		1425	Vybavení sociálního zařízení	kpl	1,00	40,00	40,00				Stavební výtah
		1426	Montáž hasičích přístrojů	kus	4,00	0,50	2,00			1441	Stavební výtah
		1427	Ostatní zámečnické práce	kpl	1,00	48,00	48,00				Stavební výtah
		1428	Kompletace vytápění	kpl	1,00	60,00	60,00				Stavební výtah
		1429	Kompletace vzduchotechniky	kpl	1,00	20,00	20,00				Stavební výtah
		1430	Kompletace silnoproud	kpl	1,00	30,00	30,00				Stavební výtah
		1431	Kompletace slaboproud	kpl	1,00	40,00	40,00				Stavební výtah
		1432	Kompletace MaR	kpl	1,00	40,00	40,00				Stavební výtah
		1433	Ostatní dokončovací práce	kpl	1,00	160,00	160,00				
		1434	Vyčištění podlaží	kpl	1,00	140,00	140,00				Stavební výtah
					3.NP - Budova 5						
		1435	Osazení vnitřních parapetů	m	12,50	0,61	7,63				Stavební výtah
		1436	Osazení terasového zábradlí	m	18,00	0,70	12,60			1445	Stavební výtah
		1437	Montáž příčky mezi terasami	kus	2,00	3,30	6,60			1451	Stavební výtah
		1438	Montáž obložkových zárubní	kus	24,00	2,18	52,32			1439	Stavební výtah
		1439	Osazení dveří	kus	24,00	1,64	39,36				Stavební výtah

ETAPA VÝSTAVBY	TECHNOLOGICKÁ ETAPA	POŘADÍ ČINNOSTI	POPIS POLOŽKY	MĚRNÁ JEDNOTKA	MNOŽSTVÍ	PRACNOST [h]	CELKOVÁ PRACNOST [h]	TECHNOLOGICKÁ PŘESTAVKA	SLOUČENO DO PROCESU	STROJE, ZAŘÍZENÍ	
ETAPA VÝSTAVBY		1440	Montáž kuchyňských sestav	kpl	2,00	56,00	112,00			Stavební výtah	
		1441	Osazení umyvadel	kus	5,00	1,58	7,90		1443	Stavební výtah	
		1442	Osazení kolozetů	kus	5,00	1,12	5,60		1443	Stavební výtah	
		1443	Vybavení sociálního zařízení	kpl	1,00	40,00	40,00			Stavební výtah	
		1444	Montáž hasičích přístrojů	kus	4,00	0,50	2,00		1451	Stavební výtah	
		1445	Ostatní zámečnické práce	kpl	1,00	48,00	48,00			Stavební výtah	
		1446	Kompletace vytápění	kpl	1,00	60,00	60,00			Stavební výtah	
		1447	Kompletace vzduchotechniky	kpl	1,00	20,00	20,00			Stavební výtah	
		1448	Kompletace silnoproud	kpl	1,00	30,00	30,00			Stavební výtah	
		1449	Kompletace slaboproud	kpl	1,00	40,00	40,00			Stavební výtah	
		1450	Kompletace MaR	kpl	1,00	40,00	40,00			Stavební výtah	
		1451	Ostatní dokončovací práce	kpl	1,00	160,00	160,00			Stavební výtah	
		1452	Vyčištění podlaží	kpl	1,00	140,00	140,00			Stavební výtah	
		Střecha - Budova 5									
		1453	Montáž kotevnic bodů	kpl	1,00	48,00	48,00				Stavební výtah
1454	Vývod vzduchotechniky	kpl	1,00	8,00	8,00				Stavební výtah		
1455	Realizace hromosvodu	kpl	1,00	16,00	16,00				Stavební výtah		
ETAPA VÝSTAVBY - REKONSTRUKCE	TE09 - Vnější úpravy	Budova 1,2,3,6									
		LEŠENÍ									
		1456	Montáž fasádního lešení	m ²	1245,59	0,21	261,57				
		1457	Demontáž fasádního lešení	m ²	1245,59	0,07	87,19				
		KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM									
		1458	Lepicí stěrka paropropustná na bázi cementu	m ²	1245,59	0,03	37,37	1,00	FAS		
		1459	Teplná izolace - desky fasádního polystyrenu EPS (tl. 220 mm)	m ²	1245,59	0,66	822,09		FAS		
		1460	Talířové hmoždinky	m ²	1245,59	0,03	37,37		FAS		
		1461	Lepicí stěrka včetně sklotextilní síťoviny	m ²	1245,59	0,49	610,34	1,00	FAS		
		1462	Penetrační nátěr	m ²	1245,59	0,05	62,28	1,00	FAS		
		1463	Exteriérová silikonová fasádní omítka	m ²	1245,59	0,36	448,41		FAS		
		KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE									
		1464	Oplechování vnějších parapetů	m	46,05	0,39	17,96				
		1465	Montáž okapů	kpl	1,00	72,00	72,00				
		AREÁLOVÉ OSVĚTLENÍ									
1466	Vytčení přípojky přípojky arealového osvětlení	kpl	1,00	8,00	8,00			OSV			
1467	Výkop rýhy	m ³	27,80	0,08	2,22			OSV			
1468	Betonáž patek pro stožáry	m ³	4,48	0,38	1,70	1,00	OSV	Autodomíchač s pumpou			
1469	Pískové lože	m ³	9,36	0,15	1,40			OSV			
1470	Položení kabelů arealového osvětlení vč. výstražné fólie	m	206,55	0,18	37,18			OSV			
1471	Obsyp kabelů	m ³	5,36	0,02	0,11			OSV			
1472	Pokládka výstražné fólie	bm	206,55	0,01	2,07			OSV			
1473	Montáž stožárů osvětlení	kus	32,00	3,00	96,00			OSV			
1474	Uzemnění stožáru	kpl	1,00	24,00	24,00			OSV			
1475	Zásyp prohozenou zeminou	m ³	19,00	0,30	5,70			OSV			
ZÁVLAHOVÝ SYSTÉM											
1476	Montáž závlahového systému	kpl	1,00	40,00	40,00						
CHODNÍKY											
1477	Štěrkodř, tl. 200 - 250 mm	m ²	650,10	0,03	19,50			CHO			
1478	Podkladní lože, tl. 40 mm	m ²	650,10	0,03	19,50			CHO			
1479	Kladení dlažby z vybouraných cihel	m ²	224,90	0,50	112,45			CHO			
1480	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl. 80 mm	m ²	218,50	0,35	76,48			CHO			
1481	Kladení dlažby z kamenné mozaiky	m ²	206,60	0,60	123,96			CHO			
1482	Betonové lože pro obrubníky	m ³	18,52	0,37	6,85	1,00	CHO	Michačka			
1483	Kamenný obrubník	m	247,00	0,14	34,58			CHO			
AREÁLOVÉ SADOVÉ ÚPRAVY											
1484	Plošná úprava terénu	m ²	262,20	0,40	104,88			SAD			
1485	Doplnění ornice v rovině	m ²	262,20	0,20	52,44			SAD			
1486	Odplevelení nežádoucího porostu	m ²	262,20	0,12	31,46			SAD			
1487	Instalace vegetačního souvrství	m ²	262,20	0,50	131,10			SAD			
1488	Rozproštění travníkového substrátu	m ²	262,00	0,25	65,50			SAD			
1489	Výsadba rostlin, stromů apod.	kpl	1,00	96,00	96,00			SAD			
1490	Osetí travního porostu	kpl	1,00	48,00	48,00			SAD			
MOBILIÁŘ											
1491	Montáž laviček	kpl	1,00	16,00	16,00			MOB			
1492	Montáž košů	kpl	1,00	8,00	8,00			MOB			
1493	Montáž kontejnerů	kpl	1,00	8,00	8,00			MOB			
1494	Montáž dopravních značení	kpl	1,00	8,00	8,00			MOB			
1495	Montáž dětského hřiště	kpl	1,00	24,00	24,00			MOB			
ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ											
1496	Odstanění buňkoviště	kpl	1,00	16,00	16,00			Autojeřáb			
1497	Demontáž oplocení	m	58,00	0,06	3,48			Autojeřáb			
Budova 4,5											
LEŠENÍ											
1498	Montáž fasádního lešení	m ²	1108,52	0,21	232,79						
1499	Demontáž fasádního lešení	m ²	1108,52	0,07	77,60						
KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM											
1500	Lepicí stěrka paropropustná na bázi cementu	m ²	1108,52	0,03	33,26	1,00	FAS				
1501	Teplná izolace - desky fasádního polystyrenu EPS (tl. 200 mm)	m ²	1108,52	0,66	731,62		FAS				
1502	Talířové hmoždinky	m ²	1108,52	0,03	33,26		FAS				
1503	Lepicí stěrka včetně sklotextilní síťoviny	m ²	1108,52	0,49	543,17	1,00	FAS				
1504	Penetrační nátěr	m ²	1108,52	0,05	55,43	1,00	FAS				
1505	Exteriérová silikonová fasádní omítka	m ²	1108,52	0,36	399,07		FAS				
KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE											
1506	Oplechování vnějších parapetů	m	40,00	0,39	15,60						
1507	Montáž okapů	kpl	1,00	72,00	72,00						
AREÁLOVÉ OSVĚTLENÍ											
1508	Vytčení přípojky přípojky arealového osvětlení	kpl	1,00	8,00	8,00			OSV			
1509	Výkop rýhy	m ³	3,55	0,08	0,28			OSV			
1510	Betonáž patek pro stožáry	m ³	0,56	0,38	0,21	1,00	OSV	Michačka			
1511	Pískové lože	m ³	1,17	0,15	0,18			OSV			
1512	Položení kabelů arealového osvětlení vč. výstražné fólie	m	25,82	0,18	4,65			OSV			
1513	Obsyp kabelů	m ³	0,67	0,02	0,01			OSV			
1514	Pokládka výstražné fólie	bm	25,82	0,01	0,26			OSV			
1515	Montáž stožárů osvětlení	kus	6,00	3,00	18,00			OSV			
1516	Uzemnění stožáru	kpl	1,00	8,00	8,00			OSV			
1517	Zásyp prohozenou zeminou	m ³	2,40	0,30	0,72			OSV			
ZÁVLAHOVÝ SYSTÉM											
1518	Montáž závlahového systému	kpl	1,00	20,00	20,00						
OPLOCENÍ											
1519	Vytčení oplocení	kpl	1,00	4,00	4,00			1520			
1520	Výkop rýhy	m ³	8,88	0,08	0,71			Rypadlo			
1521	Podkladní beton	m ³	8,88	0,38	3,37	1,00	1522				
1522	Zdění zídky oplocení z vybouraných cihel	m ²	118,45	0,60	71,07			Michačka			
1523	Obsyp oplocení	bm	118,46	0,15	17,77						
CHODNÍKY											
1524	Štěrkodř, tl. 200 - 250 mm	m ²	522,65	0,03	15,68			CHO			
1525	Podkladní lože, tl. 40 mm	m ²	522,65	0,03	15,68			CHO			

ETAPA VÝSTAVBY	TECHNOLOGICKÁ ETAPA	POŘADÍ ČINNOSTI	POPIS POLOŽKY	MĚRNÁ JEDNOTKA	MNOŽSTVÍ	PRAČNOST [h/m]	CELKOVÁ PRAČNOST [h]	TECHNOLOGICKÁ PŘESTÁVKA	SLOUČENO DO PROCESU	STROJE, ZAŘÍZENÍ		
ET		1526	Kladení dlažby z vybouraných cihel	m ²	28,75	0,50	14,38		CHO			
		1527	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl. 80 mm	m ²	273,90	0,35	95,87		CHO			
		1528	Kladení dlažby z kamenné mozaiky	m ²	220,00	0,60	132,00		CHO			
		1529	Betonové lože pro obrubníky	m ³	63,00	0,37	23,31		1,00	CHO	Michačka	
		1530	Kamenný obrubník	m	3,78	0,14	0,53			CHO		
		AREÁLOVÉ SADOVÉ ÚPRAVY										
		1531	Plošná úprava terénu	m ²	33,20	0,40	13,28			SAD	Rypadlonakladač, nákladní automobil	
		1532	Doplnění ornice v rovině	m ²	33,20	0,20	6,64			SAD	Rypadlonakladač, nákladní automobil	
		1533	Odplevelení nežádoucího porostu	m ²	33,20	0,12	3,98			SAD	Rypadlonakladač, nákladní automobil	
		1534	Instalace vegetačního souvrství	m ²	33,20	0,50	16,60			SAD		
		1535	Rozprostření trávníkového substrátu	m ²	33,20	0,25	8,30			SAD		
		1536	Výsadba rostlin, stromů apod.	kpl	1,00	16,00	16,00			SAD		
		1537	Osetí travního porostu	kpl	1,00	20,00	20,00			SAD		
		MOBILIÁŘ										
		1538	Montáž laviček	kpl	1,00	8,00	8,00			MOB		
		1539	Montáž košů	kpl	1,00	4,00	4,00			MOB		
		1540	Montáž kontejnerů	kpl	1,00	4,00	4,00			MOB		
		1541	Montáž dopravních značení	kpl	1,00	8,00	8,00			MOB		
		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ										
		1542	Odstranění buňkoviště	kpl	1,00	16,00	16,00					Autojeřáb
		ETAPA VÝSTAVBY - REKONSTRUKCE	TE10 - Přejímka	Budova 1,2,3,6								
1543	Tlaková zkouška ÚT			kpl	1,00	36,00	36,00			1544		
1544	Provedení topné zkoušky			kpl	1,00	36,00	36,00					
1545	Revize el. Zařízení - silnoproud			kpl	1,00	8,00	8,00					
1546	Revize el. Zařízení - slaboproud			kpl	1,00	8,00	8,00					
1547	Provedení zkoušky a revize vzduchotechniky			kpl	1,00	8,00	8,00					
1548	Revize MaR			kpl	1,00	8,00	8,00					
1549	Proplach vodovodu			kpl	1,00	8,00	8,00					
1550	Dezinfekce vodovodu			kpl	1,00	8,00	8,00					
1551	Předání stavby			kpl	1,00	24,00	24,00					
1552	Provedení opravy vad a nedodělků			kpl	1,00	320,00	320,00					
1553	Finální předání stavby			kpl	1,00	16,00	16,00					
ETAPA VÝSTAVBY - NOVOSTAVBA	TE10 - Přejímka			Budova 4,5								
		1554	Tlaková zkouška ÚT	kpl	1,00	36,00	36,00					
		1555	Provedení topné zkoušky	kpl	1,00	36,00	36,00					
		1556	Revize el. Zařízení - silnoproud	kpl	1,00	8,00	8,00					
		1557	Revize el. Zařízení - slaboproud	kpl	1,00	8,00	8,00					
		1558	Provedení zkoušky a revize vzduchotechniky	kpl	1,00	8,00	8,00					
		1559	Provedení zkoušky výtahů	kpl	1,00	8,00	8,00					
		1559	Revize MaR	kpl	1,00	8,00	8,00					
		1560	Proplach vodovodu	kpl	1,00	8,00	8,00					
		1561	Dezinfekce vodovodu	kpl	1,00	8,00	8,00					
		1562	Předání stavby	kpl	1,00	24,00	24,00					
		1563	Provedení opravy vad a nedodělků	kpl	1,00	320,00	320,00					
		1564	Finální předání stavby	kpl	1,00	16,00	16,00					

**ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ
FAKULTA STAVEBNÍ
Katedra technologie staveb**



**DIPLOMOVÁ PRÁCE
Stavebně technologický projekt
Plickův statek Líbeznice**

**Bc. Adam Postulka
2021**

Vedoucí diplomové práce: Ing. Karel Polák, PhD.

3.2 TECHNOLOGICKÝ NORMÁL

ETAPA VÝSTAVBY	TECHNOLOGICKÁ ETAPA	POŘADÍ ČINNOSTI	POPIS POLOŽKY	MĚRNÁ JEDNOTKA	MNOŽSTVÍ	PRACNOST [Nr]	CELKOVÁ PRACNOST [h]	POČET PRACOVNÍKŮ (STROJŮ)	POČET ČETY	FOND ČETY	TRVÁNÍ SMĚNY	TRVÁNÍ SMĚNY (UPRAVENO)	PRACOVNÍ PROFESE	
ETAPA VÝSTAVBY - REKONSTRUKCE	TE 00 - PŘÍPRAVNÉ A ZEMNÍ PRÁCE	PŘÍPRAVNÉ PRÁCE												
		1	Převzetí staveniště	kpl	1,00	8,00	8,00	2	1	16	0,50	1	Stavbyvedoucí	
		2	Vytyčení staveniště	kpl	1,00	8,00	8,00	2	1	16	0,50	1	Geodeti	
		3	Vytyčení stávajících ing. sítí	kpl	1,00	8,00	8,00	2	1	16	0,50	1	Geodeti	
		BOURACÍ PRÁCE												
		Celý areál												
		4	Vykližení areálu, kácení zeleně a odstranění nežádoucího porostu	kpl	1,00	40,00	40,00	6	1	48	0,83	4	Pomocný dělník	
		5	Vybourání zpevněných ploch	m ²	811,00	0,09	145,98	4	1	32	4,56	5	Strojník	
		1.PP - Budova 1												
		8	Vybourání zdiva	m ³	5,78	3,25	144,26	6	1	48	3,01	4	Pomocný dělník	
		9	Oklepání stávajících vrstev omítky	m ²	232,40	0,67	155,71	6	1	48	3,24	4	Pomocný dělník	
		1.NP - Budova 1												
		13	Demontáž zařizovacích předmětů, oken a dveří	ks	6,00	1,25	16,60	3	1	24	0,69	1	Pomocný dělník	
		15	Vybourání zdiva	m ³	25,24	3,60	105,48	6	1	48	2,20	3	Pomocný dělník	
		17	Odstranění původních vrstev klebeb až na rub	m ²	292,60	1,55	453,53	6	1	48	9,45	10	Pomocný dělník	
		18	Oklepání stávajících vrstev omítky	m ²	632,20	0,67	423,57	6	1	48	8,82	10	Pomocný dělník	
		1.NP - Budova 2												
		21	Demontáž zařizovacích předmětů, oken a dveří	ks	6,00	1,25	36,10	3	1	24	1,50	1	Pomocný dělník	
		23	Vybourání zdiva	m ³	10,90	3,60	394,96	6	1	48	8,23	10	Pomocný dělník	
		25	Vybourání stávajících ocelových průvlaků	t	1,18	5,98	7,05	3	1	24	0,29	2	Pomocný dělník	
		26	Oklepání stávajících vrstev omítky	m ²	205,09	0,67	137,41	6	1	48	2,86	4	Pomocný dělník	
		27	Vybourání stávajících podlah	m ²	69,81	4,80	335,09	6	1	48	6,98	7	Pomocný dělník	
		1.NP - Budova 3												
		31	Demontáž zařizovacích předmětů, oken a dveří	ks	5,00	1,30	6,50	3	1	24	0,27	1	Pomocný dělník	
		32	Vybourání zdiva	m ³	157,87	1,35	359,16	4	1	32	11,22	5	Strojník	
		1.NP - Budova 6												
		35	Demontáž zařizovacích předmětů, oken a dveří	ks	8,00	1,25	28,20	3	1	24	1,18	1	Pomocný dělník	
		38	Vybourání zdiva	m ³	157,87	1,35	305,45	4	1	32	9,55	5	Strojník	
		41	Odvoz sutí na skládku	t	429,84	0,49	445,71	5	1	40	11,14	10	Strojník	
		2.NP - Budova 1												
		42	Demontáž zařizovacích předmětů, oken a dveří	ks	16,00	1,30	20,80	3	1	24	0,87	1	Pomocný dělník	
		43	Vybourání zdiva	m ³	19,32	3,60	69,55	6	1	48	1,45	5	Pomocný dělník	
		44	Odstranění původních vrstev klebeb až na rub	m ²	292,60	1,55	453,53	6	1	48	9,45	10	Pomocný dělník	
		45	Oklepání stávajících vrstev omítky	m ²	329,28	0,67	220,62	6	1	48	4,60	7	Pomocný dělník	
		2.NP - Budova 2												
		48	Demontáž zařizovacích předmětů, oken a dveří	ks	11,00	1,30	14,30	3	1	24	0,60	1	Pomocný dělník	
		49	Vybourání zdiva	m ³	22,68	3,60	81,65	6	1	48	1,70	5	Pomocný dělník	
		50	Odstranění původních vrstev klebeb až na rub	m ²	243,55	1,55	377,50	6	1	48	7,86	7	Pomocný dělník	
		51	Oklepání stávajících vrstev omítky	m ²	81,80	0,67	54,81	6	1	48	1,14	3	Pomocný dělník	
		2.NP - Budova 3												
		54	Demontáž zařizovacích předmětů, oken a dveří	ks	4,00	1,25	23,20	3	1	24	0,97	1	Pomocný dělník	
		56	Vybourání zdiva vč. konstrukcí stropu	m ³	151,22	1,35	342,39	4	1	32	10,70	5	Strojník	
		2.NP - Budova 6												
		59	Demontáž zařizovacích předmětů, oken a dveří	ks	7,00	1,30	9,10	3	1	24	0,38	1	Pomocný dělník	
		60	Vybourání zdiva vč. konstrukcí stropu	m ³	34,93	3,60	296,34	4	1	32	9,26	5	Strojník	
		62	Odvoz sutí na skládku	t	88,89	0,49	219,23	5	1	40	5,48	5	Strojník	
		Střecha - Budova 1												
		63	Vybourání zdiva - komin	m ³	1,57	3,90	6,12	2	1	16	0,38	1	Pomocný dělník	
		64	Demontáž části krovní soustavy vč. krytiny	m ²	72,00	1,20	293,18	6	1	48	6,11	5	Pomocný dělník	
		Střecha - Budova 2												
		67	Vybourání zdiva - komin	m ³	3,25	3,90	12,68	2	1	16	0,79	1	Pomocný dělník	
		68	Demontáž krovní soustavy vč. krytiny	m ²	247,80	1,20	483,21	6	1	48	10,07	10	Pomocný dělník	
		Střecha - Budova 3												
		71	Vybourání zdiva - komin	m ³	1,22	3,90	4,76	2	1	16	0,30	1	Pomocný dělník	
		72	Demontáž krovní soustavy vč. krytiny	m ²	115,52	1,20	225,26	6	1	48	4,69	5	Pomocný dělník	
		Střecha - Budova 6												
		75	Vybourání zdiva - komin	m ³	1,52	3,90	5,93	2	1	16	0,37	1	Pomocný dělník	
		76	Demontáž krovní soustavy vč. krytiny	m ²	104,50	1,20	203,79	6	1	48	4,25	5	Pomocný dělník	
		78	Odvoz sutí na skládku	t	35,58	0,49	107,33	6	1	48	2,24	5	Strojník	
		ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ												
		25	Příprava zařízení staveniště				60,90		6	1	48	1,27	2	Pomocný dělník
		MONTÁŽ MECHANICE												
86	Montáž shozu sutí	kpl	1,00	5,00	5,00	6	1	48	0,10	1	Pomocný dělník			
87	Demontáž shozu sutí	kpl	1,00	5,00	5,00	6	1	48	0,10	1	Pomocný dělník			
88	Montáž stavebního výtahu (2x)	kpl	1,00	8,00	8,00	6	1	48	0,17	1	Strojník			
89	Demontáž stavebního výtahu (2x)	kpl	1,00	8,00	8,00	6	1	48	0,17	1	Strojník			
PŘÍPOJKY														
Kanalizační přípojka														
KAN	Kanalizační přípojka	kpl	1,00	300,00	304,62	6	1	48	6,35	7	TZB - kanalizace			
Venkovní dešťová kanalizace - přípojka														
DES	Venkovní dešťová kanalizace - přípojka	kpl	1,00	180,00	180,47	6	1	48	3,76	4	TZB - kanalizace			
Vodovodní přípojka														
VOD	Vodovodní přípojka	kpl	1,00	72,00	71,22	4	1	32	2,23	3	TZB - vodovod			
Přípojka elektřiny														
ELE	Přípojka elektřiny	kpl	1,00	18,00	18,36	4	1	32	0,57	3	Elektrikáři - silnoproud			
Přípojka plyn														
PLY	Přípojka plyn	kpl	1,00	17,00	17,34	4	1	32	0,54	3	TZB - plyn			
BOURACÍ PRÁCE														
Budova 5														
144	Demolice stávajících objektů - svislé konstrukce	m ³	95,00	1,35	128,25	4	1	32	4,01	5	Strojník			
145	Demolice stávajících objektů - vodorovné konstrukce	m ²	115,00	1,20	148,35	4	1	32	4,64	5	Strojník			
147	Odvoz sutí na skládku	t	233,90	0,49	114,61	4	1	32	3,58	4	Strojník			
VYKOPOVÉ PRÁCE														
Budova 4,5														
148	Sejmutí omítky	m ²	412,00	0,03	41,08	6	1	48	0,86	2	Strojník			
151	Výkopy základových roštů a výtahové šachty	m ³	176,30	0,12	49,58	6	1	48	1,03	3	Strojník			
MONTÁŽ MECHANIZACE														
154	Montáž stavebního výtahu	kpl	1,00	8,00	8,00	6	1	48	0,17	1	Strojník			
155	Demontáž stavebního výtahu	kpl	1,00	8,00	8,00	6	1	48	0,17	1	Strojník			
ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE														
Vyztužení základů - Budova 2														
156	Injektáže základových konstrukcí	kpl	1,00	80,00	80,00	4	1	32	2,50	5	Specialista injektáže			
Základová deska - Budova 3														
158	Vyztužení základové desky KARI sítěmi	t	0,81	16,55	21,41	6	1	48	0,45	1	Armovači			
160	Bednění základové desky	m ²	16,00	0,23	7,17	4	1	32	0,22	1	Tesaři			
161	Betonáž základové desky (beton C20/25)	m ³	44,75	0,25	11,19	4	1	32	0,35	1	Betonáři			
162	Odbědnění základové desky	m ²	16,00	0,12	1,92	4	1	32	0,06	1	Tesaři			
Základová deska - Budova 6														
164	Vyztužení základové desky KARI sítěmi	t	0,62	16,55	18,26	6	1	48	0,38	1	Armovači			
166	Bednění základové desky	m ²	12,00	0,23	21,02	4	1	32	0,66	1	Tesaři			
167	Betonáž základové desky (beton C20/25)	m ³	33,00	0,25	8,25	4	1	32	0,26	1	Betonáři			
168	Odbědnění základové desky	m ²	12,00	0,12	1,44	4	1	32	0,05	1	Tesaři			
ETAPA VÝSTAVBY - NOVOSTAVBA	ZÁKLADY													
ETAPA VÝSTAVBY - REKONSTRUKCE														

ETAPA VÝSTAVBY	TECHNOLOGICKÁ ETAPA	POŘADÍ ČINNOSTI	POPIS POLOŽKY	MĚRNÁ JEDNOTKA	MNOŽSTVÍ	PRACNOST [NR]	CELKOVÁ PRACNOST [h]	POČET PRACOVNÍKŮ (STROJŮ)	POČET ČETY	FOND ČETY	TRVÁNÍ SMĚNY	TRVÁNÍ SMĚNY (UPRAVENO)	PRACOVNÍ PROFESE	
ETAPA VÝSTAVBY - NOVOSTAVBA	TE 01 -	ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE												
		Budova 4,5												
		169	Vrtání pilot	m	308,00	0,18	55,44	4	1	32	1,73	3		Strojník
		170	Osazení armokošů pilot	ks	44,00	0,30	13,20	6	1	48	0,28	1		Armovači
		171	Betonování pilot	m ³	127,00	0,17	20,96	4	1	32	0,65	1		Betonáři
		172	Frézování hlavic pilot	ks	44,00	0,30	13,20	2	1	16	0,83	1		Pomocný dělník
		175	Podkladní beton C12/15 tl. 50 mm	m ³	27,30	0,27	39,75	4	1	32	1,24	2		Betonáři
		177	Bednění základových konstrukcí	m ²	29,80	0,23	44,49	4	1	32	1,39	3		Tesaři
		180	Armování základových konstrukcí	t	15,87	16,55	262,65	6	1	48	5,47	8		Armovači
		182	Betonáž základových konstrukcí	m ³	13,37	0,63	203,09	4	1	32	6,35	7		Betonáři
185	Odbednění základových konstrukcí	m ²	29,80	0,12	20,88	4	1	32	0,65	1		Tesaři		
188	Zpětný zásep povudní zeminou kolem rostové kce.	m ³	111,20	0,12	13,34	6	1	48	0,28	1		Strojník		
ETAPA VÝSTAVBY - REKONSTRUKCE	TE 02 - HRUBÁ SPODNÍ STAVBA	Budova 1												
		189	Očištění a proškábrnutí spár stávajícího zdiva	m ²	232,40	0,26	61,12	4	1	32	1,91	5		Pomocný dělník
		190	Injektáž zdiva	bm	76,65	1,20	229,95	4	1	32	7,19	10		Specialista injektáže
		192	Výkop rýhy kolem objektu	m ³	23,45	0,12	2,81	6	1	48	0,06	2		Strojník
		196	Provedení soklového souvrství (TI, HI, omítka)	m ²	50,22	0,66	112,27	4	1	32	3,51	5		Izolatěři
		200	Zpětný zásep vč. hutnění	m ³	23,45	0,02	7,50	2	1	16	0,47	1		Strojník
		Budova 2												
		202	Výkop rýhy kolem objektu	m ³	29,53	0,12	3,54	6	1	48	0,07	2		Strojník
		206	Provedení soklového souvrství (TI, HI, omítka)	m ²	59,06	0,66	131,94	4	1	32	4,12	5		Izolatěři
		210	Zpětný zásep vč. hutnění	m ³	29,53	0,02	9,45	6	1	48	0,20	1		Strojník
		Budova 3												
		212	Výkop rýhy kolem objektu	m ³	7,09	0,12	0,85	6	1	48	0,02	1		Strojník
		214	Natavení asfaltovaného modifikovaného pásu SBS - horizontál	m ²	52,39	0,20	12,05	4	1	32	0,38	2		Izolatěři
		218	Provedení soklového souvrství (TI, HI, omítka)	m ²	18,90	0,66	42,26	4	1	32	1,32	3		Izolatěři
		222	Zpětný zásep vč. hutnění	m ³	7,09	0,02	2,27	6	1	48	0,05	1		Strojník
		Budova 6												
		224	Výkop rýhy kolem objektu	m ³	11,80	0,12	1,42	6	1	48	0,03	1		Strojník
		226	Natavení asfaltovaného modifikovaného pásu SBS - horizontál	m ²	102,33	0,20	23,54	4	1	32	0,74	2		Izolatěři
		230	Provedení soklového souvrství (TI, HI, omítka)	m ²	24,55	0,66	55,34	4	1	32	1,73	4		Izolatěři
		234	Zpětný zásep vč. hutnění	m ³	11,80	0,02	3,78	6	1	48	0,08	1		Strojník
Budova 4														
237	Natavení asfaltovaného modifikovaného pásu SBS - horizontál	m ²	48,63	0,20	11,18	4	1	32	0,35	2		Izolatěři		
241	Provedení soklového souvrství (TI, HI, omítka)	m ²	28,66	0,66	61,59	4	1	32	1,92	4		Izolatěři		
245	Zpětný zásep vč. hutnění	m ³	8,20	0,02	2,62	6	1	48	0,05	1		Strojník		
Budova 5														
248	Natavení asfaltovaného modifikovaného pásu SBS - horizontál	m ²	538,66	0,20	123,89	4	1	32	3,87	5		Izolatěři		
252	Provedení soklového souvrství (TI, HI, omítka)	m ²	71,50	0,66	161,15	4	1	32	5,04	10		Izolatěři		
256	Zpětný zásep vč. hutnění	m ³	33,55	0,02	10,74	6	1	48	0,22	1		Strojník		
ETAPA VÝSTAVBY - NOVOSTAVBA	TE 02 - HRUBÁ SPODNÍ STAVBA	1.PP - Budova 1												
		258	Bednění ZB schodiště	m ²	3,80	0,30	1,14	2	1	16	0,07	1		Tesaři
		260	Armování ZB schodiště	t	0,85	12,90	10,97	2	1	16	0,69	1		Armovači
		261	Betonáž a hutnění ZB schodiště	m ³	1,94	0,99	1,92	3	1	24	0,08	1		Betonáři
		262	Odbednění ZB schodiště	m ²	3,80	0,17	0,65	1	1	8	0,08	1		Tesaři
		1.NP - Budova 1												
		264	Zesílení stávajících klenb (betonová mazanina tl. 100 mm s	m ²	292,60	1,25	365,75	6	1	48	7,62	10		Zedníci, pomocný dělník
		267	Zdění nosného zdiva vč. osazení překladů	m ²	5,56	0,80	31,36	2	1	16	1,96	3		Zedníci
		269	Bednění stropů a schodišť	m ²	15,32	0,30	8,61	2	1	16	0,54	1		Tesaři
		270	Odbednění stropů a schodišť	m ²	15,32	0,17	4,88	1	1	8	0,61	1		Tesaři
		272	Armování stropů a schodišť	t	0,18	21,20	32,45	2	1	16	2,03	1		Armovači
		273	Betonáž a hutnění stropů a schodišť	m ³	1,38	0,99	5,44	3	1	24	0,23	1		Betonáři
		281	Vyztužení stávajících okenních překladů pomocí ocelových pr	kpl	1,00	160,00	160,00	3	1	24	6,67	7		Zedníci
		2.NP (Střecha) - Budova 1												
		282	Zesílení stávajících klenb (betonová mazanina tl. 100 mm s	m ²	292,60	1,25	365,75	6	1	48	7,62	8		Zedníci, pomocný dělník
		287	Zdění nosného zdiva vč. osazení překladů	m ²	82,75	0,80	157,77	4	1	32	4,93	5		Zedníci
		289	Vyztužení stávajících okenních překladů pomocí ocelových pr	kpl	1,00	160,00	160,00	3	1	24	6,67	7		Zedníci, pomocný dělník
		290	Osazení ocelového rámu pro záklap	kpl	1,00	100,00	100,00	4	1	48	2,08	3		Armovači
		291	Dřevěný fošnový záklap	m ²	232,65	1,12	389,11	4	1	32	12,16	15		Tesaři
		295	Osazení krovní soustavy	m ²	72,00	3,68	504,90	6	1	48	10,52	10		Tesaři
		1.NP - Budova 2												
		298	Nahrazení stávajících skladeb podlah	m ²	174,80	0,22	235,98	4	1	32	7,37	8		Zedníci, pomocný dělník
		305	Zdění nosného zdiva vč. osazení překladů	m ²	32,74	0,80	58,67	4	1	32	1,83	5		Zedníci, pomocný dělník
		307	Osazení ocelového rámu pro ztužení klenb	kpl	1,00	160,00	160,00	4	1	32	5,00	5		Armovači
		308	Bednění ZB schodiště	m ²	11,10	0,30	3,33	2	1	16	0,21	1		Tesaři
		310	Armování ZB schodiště	t	3,05	12,90	39,35	2	1	16	2,46	1		Armovači
		311	Betonáž a hutnění ZB schodiště	m ³	3,83	0,99	3,79	3	1	24	0,16	1		Betonáři
		312	Odbednění ZB schodiště	m ²	11,10	0,17	1,89	1	1	8	0,24	1		Tesaři
		2.NP (Střecha) - Budova 2												
		314	Zesílení stávajících klenb (betonová mazanina tl. 100 mm s	m ²	174,80	1,25	218,50	4	1	32	6,83	7		Zedníci, pomocný dělník
		315	Vyztužení nosné konstrukce (provázání s ocelovým rámem v 1.	kpl	1,00	120,00	120,00	4	1	32	3,75	5		Armovači
		320	Zdění nosného zdiva vč. osazení překladů	m ²	83,33	0,80	156,65	4	1	32	4,90	5		Zedníci
		321	Bednění ZB věnce	m ²	31,20	0,25	7,80	2	1	16	0,49	1		Tesaři
		322	Armování ZB věnce	t	1,98	8,50	16,83	2	1	16	1,05	1		Armovači
		323	Betonáž ZB věnce	m ³	5,33	3,11	16,58	3	1	24	0,69	1		Betonáři
		324	Odbednění ZB věnce	m ²	31,20	0,17	5,30	1	1	8	0,66	1		Tesaři
		326	Osazení krovní soustavy	m ²	282,60	3,68	833,67	6	1	48	17,37	15		Tesaři
		1.NP - Budova 3												
		328	Provedení dilatace mezi objekty 2 a 4	m ²	45,00	1,25	56,25	2	1	16	3,52	2		Zedníci
		332	Zdění nosného zdiva vč. osazení překladů	m ²	96,15	0,80	184,21	4	1	32	5,76	5		Zedníci
333	Montáž prefabrikovaných stropních panelů (vč. výměn z ocelo	m ²	146,90	0,22	40,54	4	1	32	1,27	1		Pomocný dělník		
335	Bednění ZB věnce	m ²	37,25	0,25	9,31	2	1	16	0,58	1		Tesaři		
336	Armování ZB věnce	t	2,15	8,50	18,28	2	1	16	1,14	1		Armovači		
337	Betonáž ZB věnce	m ³	5,98	3,11	18,60	3	1	24	0,77	1		Betonáři		
338	Odbednění ZB věnce	m ²	37,25	0,17	6,33	1	1	8	0,79	1		Tesaři		
339	Bednění ZB schodiště	m ²	7,10	0,30	2,13	2	1	16	0,13	1		Tesaři		
341	Armování ZB schodiště	t	1,89	12,90	24,38	2	1	16	1,52	1		Armovači		
342	Betonáž a hutnění ZB schodiště	m ³	2,44	0,99	2,42	3	1	24	0,10	1		Betonáři		
344	Odbednění ZB schodiště	m ²	7,10	0,17	1,21	1	1	8	0,15	1		Tesaři		
2.NP (Střecha) - Budova 3														
347	Provedení dilatace mezi objekty 2 a 4	m ²	45,00	1,25	56,25	2	1	16	3,52	2		Zedníci		
351	Zdění nosného zdiva vč. osazení překladů	m ²	98,98	0,80	190,50	4	1	32	5,95	5		Zedníci		
352	Bednění ZB věnce	m ²	37,25	0,25	9,31	2	1	16	0,58	1		Tesaři		
353	Armování ZB věnce	t	2,15	8,50	18,28	2	1	16	1,14	1		Armovači		
354	Betonáž ZB věnce	m ³	5,98	3,11	18,60	3	1	24	0,77	1		Betonáři		
355	Odbednění ZB věnce	m ²	37,25	0,17	6,33	1	1	8	0,79	1		Tesaři		
357	Osazení krovní soustavy	m ²	156,50	3,68	461,68	6	1	48	9,62	10		Tesaři		
1.NP - Budova 6														
363	Zdění nosného zdiva vč. osazení překladů	m ²	66,68	0,80	133,76	4	1	32	4,18	4		Zedníci		
364	Montáž prefabrikovaných stropních panelů (vč. výměn z ocelo	m ²	32,46	0,22	8,96	4	1	32	0,28	1		Pomocný dělník		

A

ETAPA VÝSTAVBY	TECHNOLOGICKÁ ETAPA	POŘADÍ ČINNOSTI	POPIS POLOŽKY	MĚRNÁ JEDNOTKA	MNOŽSTVÍ	PRACNOST [NH]	CELKOVÁ PRACNOST [h]	POČET PRACOVNÍKŮ (STROJŮ)	POČET ČETY	FOND ČETY	TRVÁNÍ SMĚNY	TRVÁNÍ SMĚNY (UPRAVENO)	PRACOVNÍ PROFESE		
ETAPA VÝSTAVBY - NOVOSTAVBA	TE03 - HRUBÁ VRCHNÍ STAVBA	366	Bednění ZB věnce	m ²	31,50	0,25	7,88	2	1	16	0,49	1	Tesaři		
		367	Armování ZB věnce	t	1,99	8,50	16,92	2	1	16	1,06	1	Armovači		
		368	Betonáž ZB věnce	m ³	4,98	3,11	15,49	3	1	24	0,65	1	Betonaři		
		369	Odbednění ZB věnce	m ²	31,50	0,17	5,36	1	1	8	0,67	1	Tesaři		
		370	Bednění ZB schodiště	m ²	4,20	0,30	1,26	2	1	16	0,08	1	Tesaři		
		372	Armování ZB schodiště	t	1,03	12,90	13,29	2	1	16	0,83	1	Armovači		
		373	Betonáž a hutnění ZB schodiště	m ³	1,45	0,99	1,43	3	1	24	0,06	1	Betonaři		
		374	Odbednění ZB schodiště	m ²	4,20	0,17	0,71	1	1	8	0,09	1	Tesaři		
		2. NP (Střeška) - Budova 6													
		379	Zděni nosného zdiva vč. osazení překladů	m ²	23,13	0,80	38,85	4	1	32	1,21	2	Zedníci		
		380	Bednění ZB věnce	m ²	31,50	0,25	7,88	2	1	16	0,49	1	Tesaři		
		381	Armování ZB věnce	t	1,99	8,50	16,92	2	1	16	1,06	1	Armovači		
		382	Betonáž ZB věnce	m ³	4,98	3,11	15,49	3	1	24	0,65	1	Betonaři		
		383	Odbednění ZB věnce	m ²	31,50	0,17	5,36	1	1	8	0,67	1	Tesaři		
		385	Osazení krovní soustavy	m ²	112,75	3,68	332,61	6	1	48	6,93	10	Tesaři		
		1. NP - Budova 4													
		390	Zděni nosného zdiva vč. osazení překladů	m ²	35,78	0,80	69,07	3	1	24	2,88	3	Zedníci		
		392	Bednění stropů deskových (tl. 300 mm)	m ²	68,50	0,30	20,55	3	1	24	0,86	1	Tesaři		
		394	Armování ZB stropu (tl. 300 mm)	t	3,35	21,20	71,02	6	1	48	1,48	1	Armovači		
		395	Betonáž a hutnění ZB stropu (tl. 300 mm)	m ³	20,40	0,99	20,20	3	1	24	0,84	1	Betonaři		
		396	Odbednění ZB stropu (tl. 300 mm)	m ²	68,50	0,17	11,65	2	1	16	0,73	1	Tesaři		
		398	Osazení prefabrikovaných schodišťových ramen	kpl	1,00	8,00	8,00	4	1	32	0,25	1	Pomocný dělník		
		2. NP - Budova 4													
		403	Zděni nosného zdiva vč. osazení překladů	m ²	28,78	0,80	57,32	3	1	24	2,39	3	Zedníci		
		404	Montáž prefabrikovaných stropních panelů (vč. výměn z ocelo	m ²	64,78	0,22	18,38	4	1	32	0,57	1	Pomocný dělník		
		406	Bednění ZB věnce	m ²	17,88	0,25	4,47	2	1	16	0,28	1	Tesaři		
		407	Armování ZB věnce	t	0,95	8,50	8,08	2	1	16	0,50	1	Armovači		
		408	Betonáž ZB věnce	m ³	2,98	3,11	9,27	3	1	24	0,39	1	Betonaři		
		409	Odbednění ZB věnce	m ²	17,88	0,17	3,04	1	1	8	0,38	1	Tesaři		
		411	Osazení prefabrikovaných schodišťových ramen	kpl	1,00	8,00	8,00	4	1	32	0,25	1	Pomocný dělník		
		3. NP (střeška) - Budova 4													
		416	Zděni nosného zdiva vč. osazení překladů	m ²	26,22	0,80	53,02	3	1	24	2,21	3	Zedníci		
		417	Montáž prefabrikovaných stropních panelů (vč. výměn z ocelo	m ²	64,78	0,22	18,38	4	1	32	0,57	1	Pomocný dělník		
		418	Bednění ZB věnce	m ²	17,88	0,25	4,47	2	1	16	0,28	1	Tesaři		
		419	Armování ZB věnce	t	0,95	8,50	8,08	2	1	16	0,50	1	Armovači		
		420	Betonáž ZB věnce	m ³	2,98	3,11	9,27	3	1	24	0,39	1	Betonaři		
		421	Odbednění ZB věnce	m ²	17,88	0,17	3,04	1	1	8	0,38	1	Tesaři		
		1. NP - Budova 5													
		425	Diletace s přilehlým objektem	m ²	40,50	1,25	50,63	4	1	32	1,58	2	Zedníci		
		426	Armování ZB stěn (tl. 300 mm)	t	4,39	11,60	50,96	6	1	48	1,06	2	Armovači		
		427	Bednění ZB stěn (tl. 300 mm)	m ²	162,50	0,23	37,38	3	1	24	1,56	2	Tesaři		
		428	Betonáž a hutnění ZB stěn (tl. 300 mm)	m ³	24,38	1,27	30,96	4	1	32	0,97	1	Betonaři		
429	Odbednění ZB stěn (tl. 300 mm)	m ²	162,50	0,12	19,50	3	1	24	0,81	1	Tesaři				
433	Zděni nosného zdiva vč. osazení překladů	m ²	157,39	0,80	298,58	6	1	48	6,22	7	Zedníci				
434	Bednění ZB věnce	m ²	35,67	0,25	8,92	3	1	24	0,37	1	Tesaři				
435	Armování ZB věnce	t	2,11	8,50	17,94	6	1	48	0,71	1	Armovači				
436	Betonáž ZB věnce	m ³	5,55	3,11	17,26	4	1	32	0,54	1	Betonaři				
437	Odbednění ZB věnce	m ²	35,67	0,17	6,06	3	1	24	0,25	1	Tesaři				
439	Bednění stropů deskových tl. 300 mm	m ²	295,16	0,30	88,55	4	1	32	2,77	3	Tesaři				
441	Armování ZB stropu tl. 300 mm	t	14,54	21,20	308,25	6	1	48	6,42	5	Armovači				
442	Betonáž a hutnění ZB stropu tl. 300 mm	m ³	88,55	0,99	87,66	6	1	48	1,83	2	Betonaři				
443	Odbednění ZB stropu tl. 300mm	m ²	295,16	0,17	50,18	3	1	24	2,09	2	Tesaři				
445	Montáž prefabrikovaných stropních panelů (vč. výměn z ocelo	m ²	323,00	0,22	71,06	6	1	48	1,48	3	Pomocný dělník				
447	Bednění ZB schodišťové mezipodesty tl. 300 mm	m ²	4,99	0,30	1,50	2	1	16	0,09	1	Tesaři				
449	Armování ZB schodišťové mezipodesty tl. 300 m	t	0,08	12,90	1,02	2	1	16	0,06	1	Armovači				
450	Betonáž a hutnění ZB schodišťové mezipodesty tl. 300 mm	m ³	0,66	0,99	0,66	3	1	24	0,03	1	Betonaři				
451	Odbednění ZB schodišťové mezipodesty tl. 300 mm	m ²	4,99	0,17	0,85	1	1	8	0,11	1	Tesaři				
453	Osazení prefabrikovaných schodišťových ramen	kpl	1,00	8,00	8,00	6	1	48	0,17	1	Pomocný dělník				
2. NP - Budova 5															
458	Zděni nosného zdiva vč. osazení překladů	m ²	243,56	0,80	466,02	6	1	48	9,71	10	Zedníci				
459	Bednění ZB věnce	m ²	64,20	0,25	16,05	2	1	16	1,00	2	Tesaři				
460	Armování ZB věnce	t	3,75	8,50	31,88	3	1	24	1,33	2	Armovači				
461	Betonáž ZB věnce	m ³	10,22	3,11	31,78	4	1	32	0,99	1	Betonaři				
462	Odbednění ZB věnce	m ²	64,20	0,17	10,91	2	1	16	0,68	1	Tesaři				
464	Montáž prefabrikovaných stropních panelů (vč. výměn z ocelo	m ²	510,00	0,22	140,76	6	1	48	2,93	3	Pomocný dělník				
466	Bednění ZB schodišťové mezipodesty tl. 300 mm	m ²	4,99	0,30	1,50	2	1	16	0,09	1	Tesaři				
468	Armování ZB schodišťové mezipodesty tl. 300 m	t	0,08	12,90	1,02	2	1	16	0,06	1	Armovači				
469	Betonáž a hutnění ZB schodišťové mezipodesty tl. 300 mm	m ³	0,66	0,99	0,66	4	1	32	0,02	1	Betonaři				
470	Odbednění ZB schodišťové mezipodesty tl. 300 mm	m ²	4,99	0,17	0,85	1	1	8	0,11	1	Tesaři				
472	Osazení prefabrikovaných schodišťových ramen	kpl	1,00	8,00	8,00	6	1	48	0,17	1	Pomocný dělník				
3. NP (střeška) - Budova 5															
477	Zděni nosného zdiva vč. osazení překladů	m ²	205,85	0,80	522,66	6	1	48	10,89	10	Zedníci				
478	Bednění ZB věnce	m ²	64,20	0,25	16,05	2	1	16	1,00	2	Tesaři				
479	Armování ZB věnce	t	3,75	8,50	31,88	3	1	24	1,33	2	Armovači				
480	Betonáž včetně ZB věnce	m ³	10,22	3,11	31,78	4	1	32	0,99	1	Betonaři				
481	Odbednění ZB věnce	m ²	64,20	0,17	10,91	2	1	16	0,68	1	Tesaři				
483	Montáž prefabrikovaných stropních panelů (vč. výměn z ocelo	m ²	510,00	0,22	140,76	6	1	48	2,93	3	Pomocný dělník				
SIKMA STRECHA															
Budova 1															
488	Střešní plášť	m ²	292,15	1,05	604,75	6	1	48	12,60	12	Pokryvači				
Budova 2															
497	Střešní plášť	m ²	282,60	1,05	737,59	6	1	48	15,37	15	Pokryvači				
Budova 3															
506	Střešní plášť	m ²	156,50	1,05	408,47	6	1	48	8,51	10	Pokryvači				
Budova 6															
515	Střešní plášť	m ²	112,75	1,05	294,28	6	1	48	6,13	7	Pokryvači				
TERASA															
1.NP - Budova 5															
521	Vrstvy terasy	m ²	34,50	0,65	42,44	4	1	32	1,33	3	Izolatéři				
2.NP - Budova 4,5 (nad parkováním)															
527	Vrstvy terasy	m ²	78,32	0,65	67,85	4	1	32	2,12	5	Izolatéři				
2. NP - Budova 5															
536	Vrstvy terasy	m ²	43,35	0,65	111,84	4	1	32	3,50	5	Izolatéři				
3.NP - Budova 5															
545	Vrstvy terasy	m ²	141,83	0,65	301,90	4	1	32	9,43	8	Izolatéři				
PLOCHA STRECHA															
Budova 4															
546	Zděni atiky	m ²	15,75	0,80	12,60	3	1	24	0,53	2	Zedníci				
552	Střešní plášť	m ²	71,38	0,18	74,96	4	1	32	2,34	5	Izolatéři				
555	Klempířské práce (atika a šachty)	m	31,50	0,45	14,49	2	1	16	0,91	2	Klempíři				
Budova 5															
556	Zděni atiky	m ²	47,50	0,80	38,00	3	1	24	1,58	4	Zedníci				

ETAPA VÝSTAVBY	TECHNOLOGICKÁ ETAPA	POŘADÍ ČINNOSTI	POPIS POLOŽKY	MĚRNÁ JEDNOTKA	MNOŽSTVÍ	PRACNOST [NH]	CEKOVÁ PRACNOST [h]	POČET PRACOVNÍKŮ (STROJŮ)	POČET ČETY	FOND ČETY	TRVÁNÍ SMĚNY	TRVÁNÍ SMĚNY (UPRAVENO)	PRACOVNÍ PROFESE	
ETA		562	Střešní plášť	m ²	257,76	0,18	207,46	4	1	32	6,48	10	Izolatéři	
		565	Klempířské práce (atika a sachty)	m	95,00	0,45	49,59	2	1	16	3,10	5	Klempíři	
ETAPA VÝSTAVBY - REKONSTRUKCE	TE05 - Hrubé vnitřní práce	1.PP - Budova 1												
		570	Provedení potrubí kanalizace	kpl	1,00	24,00	48,00	3	1	24	2,00	2		TZB - kanalizace
		571	Provedení potrubí vodovodu	kpl	1,00	24,00	40,00	3	1	24	1,67	2		TZB - vodovod
		579	Zdění příček vč. osazení překladů	m ²	2,30	0,80	4,15	2	1	16	0,26	1		Zedníci
		581	Repase stávajících oken vč. úpravy ostění	ks	3,00	6,50	19,50	2	1	16	1,22	2		Montáž oken, dveří
		583	Hrubý rozvod silnoproud	kpl	1,00	16,00	16,00	2	1	16	1,00	1		Elektrikáři - silnoproud
		584	Hrubý rozvod slaboproud	kpl	1,00	24,00	24,00	2	1	16	1,50	2		Elektrikáři - slaboproud
		585	Hrubý rozvod měření a regulace	kpl	1,00	8,00	8,00	2	1	16	0,50	1		Specialista MaR
		1.NP - Budova 1												
		587	Provedení potrubí kanalizace	kpl	1,00	16,00	24,00	3	1	24	1,00	2		TZB - kanalizace
		588	Provedení potrubí vodovodu	kpl	1,00	16,00	32,00	3	1	24	1,33	2		TZB - vodovod
		596	Zdění příček vč. osazení překladů	m ²	52,48	0,80	91,67	4	1	32	2,86	3		Zedníci
		598	Repase stávajících oken vč. úpravy ostění	ks	17,00	6,50	110,50	3	1	24	4,60	5		Montáž oken, dveří
		600	Hrubý rozvod vytápění a plynu	kpl	1,00	45,00	61,00	3	1	24	2,54	3		TZB - topení
		603	Hrubý rozvod silnoproud	kpl	1,00	58,00	58,00	3	1	24	2,42	3		Elektrikáři - silnoproud
		604	Hrubý rozvod slaboproud	kpl	1,00	62,00	62,00	3	1	24	2,58	3		Elektrikáři - slaboproud
		605	Hrubý rozvod měření a regulace	kpl	1,00	24,00	24,00	2	1	16	1,50	2		Specialista MaR
		2.NP (Střecha) - Budova 1												
		607	Provedení potrubí kanalizace	kpl	1,00	16,00	24,92	3	1	24	1,04	2		TZB - kanalizace
		608	Provedení potrubí vodovodu	kpl	1,00	16,00	32,00	3	1	24	1,33	2		TZB - vodovod
		616	Zdění příček vč. osazení překladů	m ²	52,35	0,80	89,33	4	1	32	2,79	3		Zedníci
		618	Repase stávajících oken vč. úpravy ostění	ks	16,00	6,50	104,00	3	1	24	4,33	5		Montáž oken, dveří
		620	Hrubý rozvod vytápění a plynu	kpl	1,00	45,00	61,00	3	1	24	2,54	3		TZB - topení
		623	Hrubý rozvod silnoproud	kpl	1,00	58,00	58,00	3	1	24	2,42	3		Elektrikáři - silnoproud
		624	Hrubý rozvod slaboproud	kpl	1,00	62,00	62,00	3	1	24	2,58	3		Elektrikáři - slaboproud
		625	Hrubý rozvod měření a regulace	kpl	1,00	24,00	24,00	2	1	16	1,50	2		Specialista MaR
		1.NP - Budova 2												
		631	Provedení potrubí kanalizace	kpl	1,00	24,00	62,00	3	1	24	2,58	3		TZB - kanalizace
		632	Provedení potrubí vodovodu	kpl	1,00	24,00	80,00	3	1	24	3,33	4		TZB - vodovod
		640	Zdění příček vč. osazení překladů	m ²	2,73	0,80	4,91	4	1	32	0,15	2		Zedníci
		642	Montáž oken	ks	5,00	3,50	17,50	3	1	24	0,73	2		Montáž oken, dveří
		643	Montáž vstupních dveří	ks	3,00	4,00	12,00	2	1	16	0,75	1		Montáž oken, dveří
		645	Hrubý rozvod vytápění a plynu	kpl	1,00	45,00	61,00	5	1	40	1,53	2		TZB - topení
		648	Hrubý rozvod silnoproud	kpl	1,00	58,00	58,00	3	1	24	2,42	3		Elektrikáři - silnoproud
		649	Hrubý rozvod slaboproud	kpl	1,00	62,00	62,00	3	1	24	2,58	3		Elektrikáři - slaboproud
		650	Hrubý rozvod měření a regulace	kpl	1,00	24,00	24,00	2	1	16	1,50	2		Specialista MaR
		2.NP (Střecha) - Budova 2												
		652	Provedení potrubí kanalizace	kpl	1,00	24,00	24,92	3	1	24	1,04	2		TZB - kanalizace
		653	Provedení potrubí vodovodu	kpl	1,00	24,00	40,00	3	1	24	1,67	2		TZB - vodovod
		661	Zdění příček vč. osazení překladů	m ²	52,92	0,80	92,78	4	1	32	2,90	3		Zedníci
		663	Montáž oken	ks	6,00	3,50	21,00	3	1	24	0,88	2		Montáž oken, dveří
		665	Hrubý rozvod vytápění a plynu	kpl	1,00	45,00	61,00	5	1	40	1,53	2		TZB - topení
		668	Hrubý rozvod silnoproud	kpl	1,00	58,00	58,00	3	1	24	2,42	3		Elektrikáři - silnoproud
		669	Hrubý rozvod slaboproud	kpl	1,00	62,00	62,00	3	1	24	2,58	3		Elektrikáři - slaboproud
		670	Hrubý rozvod měření a regulace	kpl	1,00	24,00	24,00	2	1	16	1,50	2		Specialista MaR
		1.NP - Budova 3												
		676	Provedení potrubí kanalizace	kpl	1,00	24,00	62,00	3	1	24	2,58	3		TZB - kanalizace
		677	Provedení potrubí vodovodu	kpl	1,00	24,00	80,00	3	1	24	3,33	3		TZB - vodovod
		685	Zdění příček vč. osazení překladů	m ²	31,55	0,80	53,71	4	1	32	1,68	2		Zedníci
		687	Montáž oken	ks	3,00	4,00	12,00	3	1	24	0,50	1		Montáž oken, dveří
		688	Montáž vstupních dveří	ks	4,00	3,50	14,00	2	1	16	0,88	1		Montáž oken, dveří
		690	Hrubý rozvod vytápění a plynu	kpl	1,00	45,00	61,00	5	1	40	1,53	2		TZB - topení
		693	Hrubý rozvod silnoproud	kpl	1,00	58,00	58,00	3	1	24	2,42	3		Elektrikáři - silnoproud
		694	Hrubý rozvod slaboproud	kpl	1,00	62,00	62,00	3	1	24	2,58	3		Elektrikáři - slaboproud
		695	Hrubý rozvod měření a regulace	kpl	1,00	24,00	24,00	2	1	16	1,50	2		Specialista MaR
		2.NP (Střecha) - Budova 3												
		697	Provedení potrubí kanalizace	kpl	1,00	24,00	32,92	3	1	24	1,37	2		TZB - kanalizace
		698	Provedení potrubí vodovodu	kpl	1,00	24,00	40,00	3	1	24	1,67	2		TZB - vodovod
		706	Zdění příček vč. osazení překladů	m ²	48,43	0,80	84,39	4	1	32	2,64	3		Zedníci
		708	Montáž oken	ks	6,00	4,00	24,00	3	1	24	1,00	2		Montáž oken, dveří
		710	Hrubý rozvod vytápění a plynu	kpl	1,00	45,00	61,00	3	1	24	2,54	3		TZB - topení
		713	Hrubý rozvod silnoproud	kpl	1,00	58,00	58,00	3	1	24	2,42	3		Elektrikáři - silnoproud
		714	Hrubý rozvod slaboproud	kpl	1,00	62,00	62,00	3	1	24	2,58	3		Elektrikáři - slaboproud
		715	Hrubý rozvod měření a regulace	kpl	1,00	24,00	24,00	2	1	16	1,50	2		Specialista MaR
		1.NP - Budova 6												
		721	Provedení potrubí kanalizace	kpl	1,00	16,00	44,00	3	1	24	1,83	2		TZB - kanalizace
		722	Provedení potrubí vodovodu	kpl	1,00	16,00	52,00	3	1	24	2,17	2		TZB - vodovod
		730	Zdění příček vč. osazení překladů	m ²	18,28	0,80	32,14	4	1	32	1,00	2		Zedníci
		732	Montáž oken	ks	4,00	4,00	16,00	3	1	24	0,67	2		Montáž oken, dveří
		733	Montáž vstupních dveří	ks	2,00	3,50	7,00	2	1	16	0,44	1		Montáž oken, dveří
		735	Hrubý rozvod vytápění a plynu	kpl	1,00	32,00	48,00	5	1	40	1,20	2		TZB - topení
		738	Hrubý rozvod silnoproud	kpl	1,00	20,00	20,00	3	1	24	0,83	2		Elektrikáři - silnoproud
		739	Hrubý rozvod slaboproud	kpl	1,00	24,00	24,00	3	1	24	1,00	2		Elektrikáři - slaboproud
		740	Hrubý rozvod měření a regulace	kpl	1,00	8,00	8,00	2	1	16	0,50	1		Specialista MaR
		2.NP (Střecha) - Budova 6												
		742	Provedení potrubí kanalizace	kpl	1,00	16,00	24,23	3	1	24	1,01	2		TZB - kanalizace
		743	Provedení potrubí vodovodu	kpl	1,00	16,00	32,00	3	1	24	1,33	2		TZB - vodovod
		751	Zdění příček vč. osazení překladů	m ²	10,33	0,80	18,10	4	1	32	0,57	1		Zedníci
		753	Montáž oken	ks	2,00	4,00	8,00	3	1	24	0,33	2		Montáž oken, dveří
		755	Hrubý rozvod vytápění a plynu	kpl	1,00	16,00	32,00	5	1	40	0,80	1		TZB - topení
758	Hrubý rozvod silnoproud	kpl	1,00	16,00	16,00	3	1	24	0,67	2		Elektrikáři - silnoproud		
759	Hrubý rozvod slaboproud	kpl	1,00	20,00	20,00	3	1	24	0,83	2		Elektrikáři - slaboproud		
760	Hrubý rozvod měření a regulace	kpl	1,00	8,00	8,00	2	1	16	0,50	1		Specialista MaR		
1.NP - Budova 4														
766	Provedení potrubí kanalizace	kpl	1,00	24,00	62,00	3	1	24	2,58	3		TZB - kanalizace		
767	Provedení potrubí vodovodu	kpl	1,00	24,00	80,00	3	1	24	3,33	3		TZB - vodovod		
775	Zdění příček vč. osazení překladů	m ²	1,75	0,80	2,36	2	1	16	0,15	1		Zedníci		
777	Montáž oken	ks	1,00	3,50	3,50	3	1	24	0,15	1		Montáž oken, dveří		
778	Montáž garážových vrat	ks	1,00	20,00	20,00	3	1	24	0,83	1		Montáž oken, dveří		
779	Montáž vstupních dveří	ks	1,00	3,50	3,50	2	1	16	0,22	1		Montáž oken, dveří		
781	Hrubý rozvod vytápění a plynu	kpl	1,00	45,00	61,00	3	1	24	2,54	3		TZB - topení		
784	Hrubý rozvod silnoproud	kpl	1,00	58,00	58,00	3	1	24	2,42	3		Elektrikáři - silnoproud		
785	Hrubý rozvod slaboproud	kpl	1,00	62,00	62,00	3	1	24	2,58	3		Elektrikáři - slaboproud		
786	Hrubý rozvod měření a regulace	kpl	1,00	24,00	24,00	2	1	16	1,50	2		Specialista MaR		
2.NP - Budova 4														
788	Provedení potrubí kanalizace	kpl	1,00	24,00	32,00	3	1	24	1,33	2		TZB - kanalizace		
789	Provedení potrubí vodovodu	kpl	1,00	24,00	40,00	3	1	24	1,67	2		TZB - vodovod		
797	Zdění příček vč. osazení překladů	m ²	21,30	0,80	36,39	4	1	32	1,14	2		Zedníci		
799	Montáž oken	ks	3,00	3,50	10,50	3	1	24	0,44	2		Montáž oken, dveří		
800	Montáž balkonových dveří	ks	1,00	3,50	3,50	2	1	16	0,22	1		Montáž oken, dveří		

ETAPA VÝSTAVBY	TECHNOLOGICKÁ ETAPA	POŘADÍ ČINNOSTI	POPIS POLOŽKY	MĚRNÁ JEDNOTKA	MNOŽSTVÍ	PRACNOST [NH]	CEKOVÁ PRACNOST [h]	POČET PRACOVNÍKŮ (STROJŮ)	POČET ČETY	FOND ČETY	TRVÁNÍ SMĚNY	TRVÁNÍ SMĚNY (UPRAVENO)	PRACOVNÍ PROFESE		
ETAPA VÝSTAVBY - NOVOSTAVBA		802	Hrubý rozvod vytápění a plynu	kpl	1,00	45,00	61,00	5	1	40	1,53	2	TZB - topení		
		805	Hrubý rozvod silnoproud	kpl	1,00	58,00	58,00	3	1	24	2,42	3	Elektrikáři - silnoproud		
		806	Hrubý rozvod slaboproud	kpl	1,00	62,00	62,00	3	1	24	2,58	3	Elektrikáři - slaboproud		
		807	Hrubý rozvod měření a regulace	kpl	1,00	24,00	24,00	2	1	16	1,50	2	Specialista MaR		
		3.NP (Střecha) - Budova 4													
		809	Provedení potrubí kanalizace	kpl	1,00	24,00	32,23	3	1	24	1,34	2	TZB - kanalizace		
		810	Provedení potrubí vodovodu	kpl	1,00	24,00	40,00	3	1	24	1,67	2	TZB - vodovod		
		818	Zdění příček vč. osazení překladů	m ²	27,10	0,80	47,30	4	1	32	1,48	2	Zedníci		
		820	Montáž oken	ks	4,00	3,50	14,00	3	1	24	0,58	2	Montáž oken, dveří		
		822	Hrubý rozvod vytápění a plynu	kpl	1,00	45,00	61,00	5	1	40	1,53	2	TZB - topení		
		825	Hrubý rozvod silnoproud	kpl	1,00	58,00	58,00	3	1	24	2,42	3	Elektrikáři - silnoproud		
		826	Hrubý rozvod slaboproud	kpl	1,00	62,00	62,00	3	1	24	2,58	3	Elektrikáři - slaboproud		
		827	Hrubý rozvod měření a regulace	kpl	1,00	24,00	24,00	2	1	16	1,50	2	Specialista MaR		
		1.NP - Budova 5													
		833	Provedení potrubí kanalizace	kpl	1,00	72,00	193,00	5	1	40	4,83	5	TZB - kanalizace		
		834	Provedení potrubí vodovodu	kpl	1,00	72,00	319,00	5	1	40	7,98	5	TZB - vodovod		
		842	Zdění příček vč. osazení překladů	m ²	76,35	0,80	132,84	4	1	32	4,15	5	Zedníci		
		844	Montáž konstrukce jádra výtahu	kpl	1,00	16,00	16,00	3	1	24	0,67	2	Specialista pro výtahy		
		845	Montáž oken	ks	12,00	3,50	42,00	4	1	32	1,31	3	Montáž oken, dveří		
		846	Montáž vstupních dveří	ks	2,00	3,50	7,00	2	1	16	0,44	1	Montáž oken, dveří		
		847	Montáž balkonových dveří	ks	4,00	3,50	14,00	2	1	16	0,88	1	Montáž oken, dveří		
		849	Hrubý rozvod vytápění a plynu	kpl	1,00	235,00	267,00	5	1	40	6,68	7	TZB - topení		
		852	Hrubý rozvod silnoproud	kpl	1,00	245,00	245,00	5	1	40	6,13	7	Elektrikáři - silnoproud		
		853	Hrubý rozvod slaboproud	kpl	1,00	95,00	95,00	5	1	40	2,38	3	Elektrikáři - slaboproud		
		854	Hrubý rozvod měření a regulace	kpl	1,00	80,00	80,00	3	1	24	3,33	3	Specialista MaR		
		2.NP - Budova 5													
		856	Provedení potrubí kanalizace	kpl	1,00	72,00	88,00	4	1	32	2,75	3	TZB - kanalizace		
		857	Provedení potrubí vodovodu	kpl	1,00	72,00	104,00	4	1	32	3,25	4	TZB - vodovod		
		865	Zdění příček vč. osazení překladů	m ²	114,76	0,80	199,68	4	1	32	6,24	7	Zedníci		
		867	Montáž konstrukce jádra výtahu	kpl	1,00	16,00	16,00	3	1	24	0,67	2	Specialista pro výtahy		
		868	Montáž oken	ks	25,00	3,50	87,50	4	1	32	2,73	3	Montáž oken, dveří		
		869	Montáž balkonových dveří	ks	10,00	3,50	35,00	3	1	24	1,46	2	Montáž oken, dveří		
		871	Hrubý rozvod vytápění a plynu	kpl	1,00	235,00	267,00	5	1	40	6,68	7	TZB - topení		
		874	Hrubý rozvod silnoproud	kpl	1,00	245,00	245,00	5	1	40	6,13	7	Elektrikáři - silnoproud		
		875	Hrubý rozvod slaboproud	kpl	1,00	95,00	95,00	5	1	40	2,38	3	Elektrikáři - slaboproud		
		876	Hrubý rozvod měření a regulace	kpl	1,00	80,00	80,00	2	1	16	5,00	3	Specialista MaR		
		3.NP - Budova 5													
		878	Provedení potrubí kanalizace	kpl	1,00		89,84	4	1	32	2,81	2	TZB - kanalizace		
		879	Provedení potrubí vodovodu	kpl	1,00		104,00	4	1	32	3,25	4	TZB - vodovod		
		887	Zdění příček vč. osazení překladů	m ²	78,96	0,80	137,66	6	1	48	2,87	3	Zedníci		
		889	Montáž konstrukce jádra výtahu	kpl	1,00	16,00	24,00	3	1	24	1,00	2	Specialista pro výtahy		
		890	Montáž oken	ks	25,00	3,50	87,50	4	1	32	2,73	3	Montáž oken, dveří		
		891	Montáž balkonových dveří	ks	10,00	3,50	35,00	3	1	24	1,46	2	Montáž oken, dveří		
		893	Hrubý rozvod vytápění a plynu	kpl	1,00		267,00	5	1	40	6,68	7	TZB - topení		
		896	Hrubý rozvod silnoproud	kpl	1,00		245,00	5	1	40	6,13	7	Elektrikáři - silnoproud		
		897	Hrubý rozvod slaboproud	kpl	1,00		95,00	5	1	40	2,38	3	Elektrikáři - slaboproud		
		898	Hrubý rozvod měření a regulace	kpl	1,00		80,00	2	1	16	5,00	3	Specialista MaR		
1.PP - Budova 1															
901	Hrubé podlahy	m ²	65,70	0,47	30,88	4	1	32	0,96	1	Podlaháři				
1.NP - Budova 1															
904	Omitky	m ²	624,10	0,32	260,29	6	1	48	5,42	5	Omitkáři				
909	Hrubé podlahy	m ²	214,66	0,80	214,66	5	1	40	5,37	6	Podlaháři				
911	Provedení SDK podhledu	m ²	31,10	0,99	46,79	3	1	24	1,95	3	Sádrokartonáři				
2.NP (Střecha) - Budova 1															
914	Omitky	m ²	624,10	0,32	260,29	6	1	48	5,42	5	Omitkáři				
919	Hrubé podlahy	m ²	214,66	0,80	214,66	5	1	40	5,37	6	Podlaháři				
921	Provedení SDK podhledu	m ²	249,66	0,99	295,16	4	1	32	9,22	8	Sádrokartonáři				
1.NP - Budova 2															
924	Omitky	m ²	594,30	0,32	217,64	6	1	48	4,53	5	Omitkáři				
928	Hrubé podlahy	m ²	174,80	0,80	160,82	5	1	40	4,02	5	Podlaháři				
930	Provedení SDK podhledu	m ²	4,00	0,99	11,96	3	1	24	0,50	2	Sádrokartonáři				
2.NP (Střecha) - Budova 2															
933	Omitky	m ²	368,55	0,32	254,53	6	1	48	5,30	5	Omitkáři				
937	Hrubé podlahy	m ²	174,80	0,80	160,82	5	1	40	4,02	5	Podlaháři				
939	Provedení SDK podhledu	m ²	209,80	0,99	247,70	4	1	32	7,74	8	Sádrokartonáři				
1.NP - Budova 3															
942	Omitky	m ²	437,42	0,40	192,90	6	1	48	4,02	5	Omitkáři				
945	Hrubé podlahy	m ²	132,55	0,47	78,20	5	1	40	1,96	3	Podlaháři				
947	Provedení SDK podhledu	m ²	9,80	0,99	17,70	3	1	24	0,74	2	Sádrokartonáři				
2.NP (Střecha) - Budova 3															
950	Omitky	m ²	437,42	0,40	192,90	6	1	48	4,02	5	Omitkáři				
955	Hrubé podlahy	m ²	132,55	0,80	137,85	5	1	40	3,45	4	Podlaháři				
957	Provedení SDK podhledu	m ²	132,55	0,99	163,22	3	1	24	6,80	7	Sádrokartonáři				
1.NP - Budova 6															
960	Omitky	m ²	169,92	0,40	85,45	6	1	48	1,78	2	Omitkáři				
963	Hrubé podlahy	m ²	98,55	0,47	58,14	5	1	40	1,45	2	Podlaháři				
965	Provedení SDK podhledu	m ²	7,25	0,99	15,18	3	1	24	0,63	2	Sádrokartonáři				
2.NP (Střecha) - Budova 6															
968	Omitky	m ²	67,55	0,40	35,34	6	1	48	0,74	2	Omitkáři				
972	Hrubé podlahy	m ²	26,58	0,80	25,52	5	1	40	0,64	1	Podlaháři				
974	Provedení SDK podhledu	m ²	7,25	0,99	15,18	3	1	24	0,63	2	Sádrokartonáři				
1.NP - Budova 4															
977	Tepelná izolace stropu (tl. 50mm)	m ²	30,40	0,15	4,56	2	1	16	0,29	2	Zedníci				
978	Omitky	m ²	97,60	0,32	51,94	4	1	32	1,62	2	Omitkáři				
983	Hrubé podlahy	m ²	37,70	0,47	44,41	5	1	40	1,11	2	Podlaháři				
2.NP - Budova 4															
988	Omitky	m ²	15,84	0,32	52,54	4	1	32	1,64	2	Omitkáři				
994	Hrubé podlahy	m ²	46,00	0,80	47,84	5	1	40	1,20	2	Podlaháři				
996	Provedení SDK podhledu	m ²	5,00	0,99	12,95	3	1	24	0,54	2	Sádrokartonáři				
3.NP - Budova 4															
999	Omitky	m ²	15,84	0,32	52,54	4	1	32	1,64	2	Omitkáři				
1005	Hrubé podlahy	m ²	49,40	0,80	51,38	5	1	40	1,28	2	Podlaháři				
1007	Provedení SDK podhledu	m ²	5,20	0,99	13,15	3	1	24	0,55	2	Sádrokartonáři				
1.NP - Budova 5															
1010	Omitky	m ²	275,95	0,32	282,95	6	1	48	5,89	8	Omitkáři				
1015	Hrubé podlahy	m ²	76,96	0,47	187,86	6	1	48	3,91	5	Podlaháři				
1018	Provedení SDK podhledu	m ²	11,80	0,99	27,68	3	1	24	1,15	3	Sádrokartonáři				
2.NP - Budova 5															
1021	Omitky	m ²	194,24	0,32	488,86	6	1	48	10,18	10	Omitkáři				
1026	Hrubé podlahy	m ²	60,70	0,47	349,87	6	1	48	7,29	7	Podlaháři				
1029	Provedení SDK podhledu	m ²	22,50	0,99	46,28	3	1	24	1,93	3	Sádrokartonáři				
3.NP - Budova 5															

TE06 - Úpravy povrchů

ETAPA VÝSTAVBY - REKONSTRUKCE

ETAPA VÝSTAVBY - NOVOSTAVBA

ETAPA VÝSTAVBY	TECHNOLOGICKÁ ETAPA	POŘADÍ ČINNOSTI	POPIS POLOŽKY	MĚRNÁ JEDNOTKA	MNOŽSTVÍ	PRACNOST [NH]	CELKOVÁ PRACNOST [h]	POČET PRACOVNÍKŮ (STROJŮ)	POČET ČETY	FOND ČETY	TRVÁNÍ SMĚNY	TRVÁNÍ SMĚNY (UPRAVENO)	PRACOVNÍ PROFESE	
ETAPA VÝSTAVBY - REKONSTRUKCE	TE07 - Finální úpravy povrchů	1032	Omitky	m ²	175,68	0,32	353,73	6	1	48	7,37	8	Omitkáři	
		1037	Hrubé podlahy	m ²	54,90	0,47	245,05	6	1	48	5,11	5	Podlaháři	
		1040	Provedení SDK podhledu	m ²	15,78	0,99	35,62	3	1	24	1,48	3	Sádrokartonáři	
		1.PP - Budova 1												
		1043	Obklady a dlažby	m ²	65,70	1,21	111,38	3	1	24	4,64	5	Dlaždičci a obkladači	
		1048	Impregnační ochranný nátěr zdiva	m ²	210,24	0,22	46,25	3	1	24	1,93	3	Maliři a natěrači	
		1.NP - Budova 1												
		1051	Obklady a dlažby	m ²	73,21	1,21	260,86	4	1	32	8,15	10	Dlaždičci a obkladači	
		1058	Malba	m ²	729,84	0,07	72,98	3	1	24	3,04	5	Maliři a natěrači	
		1060	Podlahy	m ²	82,80	0,22	38,30	3	1	24	1,60	3	Pokladači podlah	
2.NP (Střecha) - Budova 1														
1064	Obklady a dlažby	m ²	77,75	1,21	138,54	4	1	32	4,33	5	Dlaždičci a obkladači			
1069	Malba	m ²	729,84	0,07	72,98	3	1	24	3,04	4	Maliři a natěrači			
1071	Podlahy	m ²	101,58	0,22	50,40	3	1	24	2,10	3	Pokladači podlah			
1.NP - Budova 2														
1075	Obklady a dlažby	m ²	14,52	1,21	242,68	4	1	32	7,58	4	Dlaždičci a obkladači			
1082	Malba	m ²	618,08	0,07	61,81	3	1	24	2,58	3	Maliři a natěrači			
2.NP (Střecha) - Budova 2														
1085	Obklady a dlažby	m ²	54,55	1,21	136,16	4	1	32	4,25	5	Dlaždičci a obkladači			
1090	Malba	m ²	664,33	0,07	66,43	3	1	24	2,77	3	Maliři a natěrači			
1091	Podlahy	m ²	111,30	0,22	44,43	3	1	24	1,85	2	Pokladači podlah			
1.NP - Budova 3														
1095	Obklady a dlažby	m ²	9,12	1,21	176,98	4	1	32	5,53	6	Dlaždičci a obkladači			
1102	Malba	m ²	596,97	0,07	59,70	3	1	24	2,49	3	Maliři a natěrači			
2.NP (Střecha) - Budova 3														
1105	Obklady a dlažby	m ²	32,22	1,21	82,42	4	1	32	2,58	3	Dlaždičci a obkladači			
1110	Malba	m ²	596,97	0,07	59,70	3	1	24	2,49	3	Maliři a natěrači			
1111	Podlahy	m ²	80,10	0,22	31,79	3	1	24	1,32	2	Pokladači podlah			
1.NP - Budova 6														
1115	Obklady a dlažby	m ²	13,87	1,21	123,89	3	1	24	5,16	5	Dlaždičci a obkladači			
1122	Malba	m ²	169,22	0,07	16,92	3	1	24	0,71	2	Maliři a natěrači			
2.NP (Střecha) - Budova 6														
1125	Obklady a dlažby	m ²	5,20	1,21	39,47	3	1	24	1,64	2	Dlaždičci a obkladači			
1130	Malba	m ²	437,42	0,07	43,74	3	1	24	1,82	2	Maliři a natěrači			
1.NP - Budova 4														
1133	Obklady a dlažby	m ²	30,50	1,21	81,17	3	1	24	3,38	4	Dlaždičci a obkladači			
1140	Malba	m ²	126,52	0,07	12,65	3	1	24	0,53	2	Maliři a natěrači			
2.NP - Budova 4														
1143	Obklady a dlažby	m ²	23,55	1,21	63,50	3	1	24	2,65	3	Dlaždičci a obkladači			
1150	Malba	m ²	111,89	0,07	11,19	3	1	24	0,47	2	Maliři a natěrači			
1152	Podlahy	m ²	27,40	0,22	12,16	3	1	24	0,51	2	Pokladači podlah			
3.NP - Budova 4														
1156	Obklady a dlažby	m ²	16,64	1,21	29,44	3	1	24	1,23	2	Dlaždičci a obkladači			
1161	Malba	m ²	111,89	0,07	11,19	3	1	24	0,47	2	Maliři a natěrači			
1163	Podlahy	m ²	33,80	0,22	13,75	3	1	24	0,57	2	Pokladači podlah			
1.NP - Budova 5														
1167	Obklady a dlažby	m ²	22,80	1,21	164,40	4	1	32	5,14	5	Dlaždičci a obkladači			
1174	Malba	m ²	693,13	0,07	69,31	3	1	24	2,89	5	Maliři a natěrači			
1176	Podlahy	m ²	68,55	0,22	12,16	3	1	24	0,51	3	Pokladači podlah			
2.NP - Budova 5														
1180	Obklady a dlažby	m ²	87,66	1,21	263,34	4	1	32	8,23	10	Dlaždičci a obkladači			
1187	Malba	m ²	842,14	0,07	84,21	3	1	24	3,51	5	Maliři a natěrači			
1189	Podlahy	m ²	136,55	0,22	75,96	3	1	24	3,16	4	Pokladači podlah			
3.NP - Budova 5														
1193	Obklady a dlažby	m ²	80,27	1,21	194,04	4	1	32	6,06	7	Dlaždičci a obkladači			
1198	Malba	m ²	653,12	0,07	45,72	3	1	24	1,90	5	Maliři a natěrači			
1200	Podlahy	m ²	112,35	0,22	56,22	3	1	24	2,34	3	Pokladači podlah			
1.PP - Budova 1														
1202	Čištění a obnova studny	kpl	1,00	48,00	48,00	3	1	24	2,00	3	Specialista studny			
1205	Dveře	kus	2,00	1,54	7,24	3	1	24	0,30	1	Montáž oken, dveří			
1206	Osazení vnitřních parapetů	m	2,45	0,61	1,49	3	1	24	0,06	1	Zedníci			
1208	Ostatní zámečnické práce	kpl	1,00	12,00	12,00	2	1	16	0,75	2	Zámečníci			
1209	Kompletace vytápění a plynu	kpl	1,00	68,00	68,00	3	1	24	2,83	3	TZB - topení			
1210	Kompletace vzduchotechniky	kpl	1,00	16,00	16,00	2	1	16	1,00	2	TZB - vzduchotechnika			
1211	Kompletace silnoproud	kpl	1,00	16,00	16,00	2	1	16	1,00	2	Elektrikáři - silnoproud			
1212	Kompletace slaboproud	kpl	1,00	24,00	24,00	2	1	16	1,50	2	Elektrikáři - slaboproud			
1213	Kompletace MaR	kpl	1,00	16,00	16,00	2	1	16	1,00	1	Specialista MaR			
1214	Ostatní dokončovací práce	kpl	1,00	24,00	26,90	2	1	16	1,68	2	Specialista - dokončovací práce			
1215	Vyčištění podlaží	kpl	1,00	40,00	40,00	4	1	32	1,25	3	Uklízeči			
1.NP - Budova 1														
1217	Dveře	kus	24,00	1,64	91,68	3	1	24	3,82	5	Montáž oken, dveří			
1218	Montáž kuchyňských sestav	kpl	1,00	200,00	200,00	4	1	32	6,25	10	Truhláři			
1219	Osazení vnitřních parapetů	m	18,50	0,61	11,29	3	1	24	0,47	2	Zedníci			
1223	Vybavení sociálního zařízení	kpl	1,00	32,00	56,56	3	1	24	2,36	3	Dlaždičci a obkladači			
1225	Ostatní zámečnické práce	kpl	1,00	80,00	80,00	2	1	16	5,00	5	Zámečníci			
1226	Kompletace vytápění a plynu	kpl	1,00	80,00	80,00	5	1	40	2,00	5	TZB - topení			
1227	Kompletace vzduchotechniky	kpl	1,00	120,00	120,00	3	1	24	5,00	5	TZB - vzduchotechnika			
1228	Kompletace silnoproud	kpl	1,00	60,00	60,00	4	1	32	1,88	5	Elektrikáři - silnoproud			
1229	Kompletace slaboproud	kpl	1,00	80,00	80,00	3	1	24	3,33	5	Elektrikáři - slaboproud			
1230	Kompletace MaR	kpl	1,00	100,00	100,00	3	1	24	4,17	5	Specialista MaR			
1231	Ostatní dokončovací práce	kpl	1,00	160,00	163,00	4	1	32	5,09	5	Specialista - dokončovací práce			
1232	Vyčištění podlaží	kpl	1,00	120,00	120,00	4	1	32	3,75	5	Uklízeči			
2.NP - Budova 1														
1234	Dveře	kus	13,00	1,64	49,66	3	1	24	2,07	3	Montáž oken, dveří			
1235	Montáž kuchyňských sestav	kpl	1,00	80,00	80,00	4	1	32	2,50	3	Truhláři			
1236	Osazení vnitřních parapetů	m	18,50	0,61	11,29	3	1	24	0,47	2	Zedníci			
1239	Vybavení sociálního zařízení	kpl	1,00	64,00	81,12	3	1	24	3,38	3	Dlaždičci a obkladači			
1241	Ostatní zámečnické práce	kpl	1,00	60,00	60,00	2	1	16	3,75	5	Zámečníci			
1242	Kompletace vytápění a plynu	kpl	1,00	60,00	60,00	5	1	40	1,50	5	TZB - topení			
1243	Kompletace vzduchotechniky	kpl	1,00	80,00	80,00	3	1	24	3,33	5	TZB - vzduchotechnika			
1244	Kompletace silnoproud	kpl	1,00	60,00	60,00	4	1	32	1,88	5	Elektrikáři - silnoproud			
1245	Kompletace slaboproud	kpl	1,00	60,00	60,00	3	1	24	2,50	5	Elektrikáři - slaboproud			
1246	Kompletace MaR	kpl	1,00	50,00	50,00	3	1	24	2,08	3	Specialista MaR			
1247	Ostatní dokončovací práce	kpl	1,00	160,00	163,00	4	1	32	5,09	5	Specialista - dokončovací práce			
1248	Vyčištění podlaží	kpl	1,00	100,00	100,00	4	1	32	3,13	5	Uklízeči			
Střecha - Budova 1														
1249	Montáž kotevnic bodů	kpl	1,00	64,00	64,00	3	1	24	2,67	3	Klempíři			
1250	Vývod vzduchotechniky	kpl	1,00	16,00	16,00	2	1	16	1,00	1	TZB - vzduchotechnika			
1251	Realizace hromosvodu	kpl	1,00	16,00	16,00	2	1	16	1,00	1	Klempíři			
1.NP - Budova 2														
1253	Dveře	kus	4,00	1,64	15,28	3	1	24	0,64	2	Montáž oken, dveří			
1254	Osazení vnitřních parapetů	m	6,60	0,61	4,03	3	1	24	0,17	2	Zedníci			

ETAPA VÝSTAVBY	TECHNOLOGICKÁ ETAPA	POŘADÍ ČINNOSTI	POPIS POLOŽKY	MĚRNÁ JEDNOTKA	MNOŽSTVÍ	PRACNOST [NR]	CELKOVÁ PRACNOST [h]	POČET PRACOVNÍKŮ (STROJŮ)	POČET ČETY	FOND ČETY	TRVÁNÍ SMĚNY	TRVÁNÍ SMĚNY (UPRAVENO)	PRACOVNÍ PROFESE	
ETAPA VÝSTAVBY - REKONSTRUKCE	TE08 - Dokončovací práce	1258	Vybavení sociálního zařízení	kpl	1,00	16,00	20,28	3	1	24	0,85	2	Montáž oken, dveří	
		1260	Ostatní zámečnické práce	kpl	1,00	50,00	50,00	2	1	16	3,13	4	Zámečníci	
		1261	Kompletace vytápění a plynu	kpl	1,00	80,00	80,00	5	1	40	2,00	5	TZB - topení	
		1262	Kompletace vzduchotechniky	kpl	1,00	40,00	40,00	3	1	24	1,67	2	TZB - vzduchotechnika	
		1263	Kompletace silnoproud	kpl	1,00	36,00	36,00	2	1	16	2,25	3	Elektrikáři - silnoproud	
		1264	Kompletace slaboproud	kpl	1,00	40,00	40,00	3	1	24	1,67	3	Elektrikáři - slaboproud	
		1265	Kompletace MaR	kpl	1,00	50,00	50,00	3	1	24	2,08	3	Specialista MaR	
		1266	Kompletace vybavení komerčních prostor	kpl	1,00	400,00	400,00	5	1	40	10,00	10	Specialista - dokončovací práce	
		1267	Ostatní dokončovací práce	kpl	1,00	160,00	162,00	4	1	32	5,06	5	Specialista - dokončovací práce	
		1268	Vyčištění podlaží	kpl	1,00	120,00	120,00	4	1	32	3,75	5	Uklízeči	
		2.NP - Budova 2												
		1270	Dveře	kus	11,00	1,64	42,02	3	1	24	1,75	2	Montáž oken, dveří	
		1271	Montáž kuchyňských sestav	kpl	1,00	56,00	56,00	3	1	24	2,33	3	Truhláři	
		1274	Vybavení sociálního zařízení	kpl	1,00	56,00	64,10	3	1	24	2,67	3	Dlaždičci a obkladači	
		1276	Ostatní zámečnické práce	kpl	1,00	50,00	50,00	2	1	16	3,13	4	Zámečníci	
		1277	Kompletace vytápění a plynu	kpl	1,00	80,00	80,00	5	1	40	2,00	2	TZB - topení	
		1278	Kompletace vzduchotechniky	kpl	1,00	40,00	40,00	3	1	24	1,67	2	TZB - vzduchotechnika	
		1279	Kompletace silnoproud	kpl	1,00	36,00	36,00	2	1	16	2,25	3	Elektrikáři - silnoproud	
		1280	Kompletace slaboproud	kpl	1,00	40,00	40,00	3	1	24	1,67	3	Elektrikáři - slaboproud	
		1281	Kompletace MaR	kpl	1,00	50,00	50,00	2	1	16	3,13	3	Specialista MaR	
		1282	Ostatní dokončovací práce	kpl	1,00	160,00	162,00	4	1	32	5,06	5	Specialista - dokončovací práce	
		1283	Vyčištění podlaží	kpl	1,00	100,00	100,00	4	1	32	3,13	5	Uklízeči	
		Střeška - Budova 2												
		1284	Montáž kotevnic bodů	kpl	1,00	64,00	64,00	3	1	24	2,67	3	Klempíři	
		1285	Vývod vzduchotechniky	kpl	1,00	16,00	16,00	2	1	16	1,00	1	TZB - vzduchotechnika	
		1286	Realizace hromosvodu	kpl	1,00	16,00	16,00	2	1	16	1,00	1	Klempíři	
		1.NP - Budova 3												
		1288	Dveře	kus	8,00	1,64	30,56	3	1	24	1,27	2	Montáž oken, dveří	
		1291	Vybavení sociálního zařízení	kpl	1,00	16,00	21,40	3	1	24	0,89	2	Dlaždičci a obkladači	
		1293	Ostatní zámečnické práce	kpl	1,00	50,00	50,00	2	1	16	3,13	4	Zámečníci	
		1294	Kompletace vytápění a plynu	kpl	1,00	80,00	80,00	5	1	40	2,00	2	TZB - topení	
		1295	Kompletace vzduchotechniky	kpl	1,00	40,00	40,00	3	1	24	1,67	2	TZB - vzduchotechnika	
		1296	Kompletace silnoproud	kpl	1,00	36,00	36,00	4	1	32	1,13	2	Elektrikáři - silnoproud	
		1297	Kompletace slaboproud	kpl	1,00	40,00	40,00	3	1	24	1,67	3	Elektrikáři - slaboproud	
		1298	Kompletace MaR	kpl	1,00	50,00	50,00	2	1	16	3,13	3	Specialista MaR	
		1299	Kompletace vybavení komerčních prostor	kpl	1,00	320,00	320,00	5	1	40	8,00	10	Specialista - dokončovací práce	
		1300	Ostatní dokončovací práce	kpl	1,00	120,00	122,00	4	1	32	3,81	5	Specialista - dokončovací práce	
		1301	Vyčištění podlaží	kpl	1,00	120,00	120,00	4	1	32	3,75	5	Uklízeči	
		2.NP - Budova 3												
		1303	Dveře	kus	11,00	1,64	42,02	3	1	24	1,75	2	Montáž oken, dveří	
		1304	Montáž kuchyňských sestav	kpl	1,00	56,00	56,00	3	1	24	2,33	3	Truhláři	
		1307	Vybavení sociálního zařízení	kpl	1,00	56,00	64,10	3	1	24	2,67	3	Dlaždičci a obkladači	
		1309	Ostatní zámečnické práce	kpl	1,00	50,00	50,00	2	1	16	3,13	4	Zámečníci	
		1310	Kompletace vytápění a plynu	kpl	1,00	80,00	80,00	5	1	40	2,00	2	TZB - topení	
		1311	Kompletace vzduchotechniky	kpl	1,00	40,00	40,00	3	1	24	1,67	2	TZB - vzduchotechnika	
		1312	Kompletace silnoproud	kpl	1,00	36,00	36,00	4	1	32	1,13	2	Elektrikáři - silnoproud	
		1313	Kompletace slaboproud	kpl	1,00	40,00	40,00	3	1	24	1,67	3	Elektrikáři - slaboproud	
		1314	Kompletace MaR	kpl	1,00	50,00	50,00	2	1	16	3,13	3	Specialista MaR	
		1315	Ostatní dokončovací práce	kpl	1,00	120,00	122,00	4	1	32	3,81	5	Specialista - dokončovací práce	
		1316	Vyčištění podlaží	kpl	1,00	100,00	100,00	4	1	32	3,13	5	Uklízeči	
		Střeška - Budova 3												
		1317	Montáž kotevnic bodů	kpl	1,00	64,00	64,00	3	1	24	2,67	3	Klempíři	
		1318	Vývod vzduchotechniky	kpl	1,00	16,00	16,00	2	1	16	1,00	1	TZB - vzduchotechnika	
		1319	Realizace hromosvodu	kpl	1,00	16,00	16,00	2	1	16	1,00	1	Klempíři	
		1.NP - Budova 6												
		1321	Dveře	kus	5,00	1,64	19,10	3	1	24	0,80	2	Montáž oken, dveří	
		1324	Vybavení sociálního zařízení	kpl	1,00	8,00	10,70	3	1	24	0,45	2	Dlaždičci a obkladači	
		1326	Ostatní zámečnické práce	kpl	1,00	40,00	40,00	2	1	16	2,50	3	Zámečníci	
		1327	Kompletace vytápění a plynu	kpl	1,00	40,00	40,00	5	1	40	1,00	3	TZB - topení	
		1328	Kompletace vzduchotechniky	kpl	1,00	40,00	40,00	3	1	24	1,67	2	TZB - vzduchotechnika	
		1329	Kompletace silnoproud	kpl	1,00	36,00	36,00	4	1	32	1,13	2	Elektrikáři - silnoproud	
		1330	Kompletace slaboproud	kpl	1,00	40,00	40,00	3	1	24	1,67	3	Elektrikáři - slaboproud	
		1331	Kompletace MaR	kpl	1,00	40,00	40,00	2	1	16	2,50	3	Specialista MaR	
		1332	Kompletace vybavení komerčních prostor	kpl	1,00	320,00	320,00	5	1	40	8,00	10	Specialista - dokončovací práce	
		1333	Ostatní dokončovací práce	kpl	1,00	100,00	101,50	4	1	32	3,17	5	Specialista - dokončovací práce	
		1334	Vyčištění podlaží	kpl	1,00	80,00	80,00	4	1	32	2,50	5	Uklízeči	
		2.NP - Budova 6												
		1336	Dveře	kus	1,00	1,64	3,82	3	1	24	0,16	1	Montáž oken, dveří	
		1337	Vybavení sociálního zařízení	kpl	1,00	56,00	56,00	3	1	24	2,33	2	Dlaždičci a obkladači	
		1339	Ostatní zámečnické práce	kpl	1,00	16,00	16,00	2	1	16	1,00	1	Zámečníci	
		1340	Kompletace vytápění a plynu	kpl	1,00	16,00	16,00	5	1	40	0,40	1	TZB - topení	
		1341	Kompletace vzduchotechniky	kpl	1,00	8,00	8,00	3	1	24	0,33	1	TZB - vzduchotechnika	
		1342	Kompletace silnoproud	kpl	1,00	16,00	16,00	4	1	32	0,50	1	Elektrikáři - silnoproud	
		1343	Kompletace slaboproud	kpl	1,00	16,00	16,00	3	1	24	0,67	1	Elektrikáři - slaboproud	
		1344	Kompletace MaR	kpl	1,00	16,00	16,00	2	1	16	1,00	1	Specialista MaR	
		1345	Ostatní dokončovací práce	kpl	1,00	32,00	32,50	2	1	16	2,03	3	Specialista - dokončovací práce	
		1346	Vyčištění podlaží	kpl	1,00	24,00	24,00	2	1	16	1,50	3	Uklízeči	
		Střeška - Budova 6												
		1347	Montáž kotevnic bodů	kpl	1,00	48,00	48,00	3	1	24	2,00	3	Klempíři	
		1348	Vývod vzduchotechniky	kpl	1,00	8,00	8,00	2	1	16	0,50	1	TZB - vzduchotechnika	
		1349	Realizace hromosvodu	kpl	1,00	16,00	16,00	2	1	16	1,00	1	Klempíři	
		1.NP - Budova 4												
		1351	Dveře	kus	2,00	1,64	7,64	3	1	24	0,32	2	Montáž oken, dveří	
		1353	Ostatní zámečnické práce	kpl	1,00	24,00	24,00	2	1	16	1,50	2	Zámečníci	
		1354	Kompletace vytápění a plynu	kpl	1,00	40,00	40,00	5	1	40	1,00	1	TZB - topení	
		1355	Kompletace vzduchotechniky	kpl	1,00	20,00	20,00	3	1	24	0,83	2	TZB - vzduchotechnika	
		1356	Kompletace silnoproud	kpl	1,00	20,00	20,00	4	1	32	0,63	1	Elektrikáři - silnoproud	
		1357	Kompletace slaboproud	kpl	1,00	20,00	20,00	3	1	24	0,83	2	Elektrikáři - slaboproud	
		1358	Kompletace MaR	kpl	1,00	20,00	20,00	2	1	16	1,25	2	Specialista MaR	
		1359	Ostatní dokončovací práce	kpl	1,00	160,00	120,50	4	1	32	3,77	5	Specialista - dokončovací práce	
		1360	Vyčištění podlaží	kpl	1,00	50,00	50,00	4	1	32	1,56	5	Uklízeči	
		2.NP - Budova 4												
		1362	Dveře	kus	4,00	1,64	15,28	3	1	24	0,64	2	Montáž oken, dveří	
		1363	Osazení vnitřních parapetů	m	5,50	0,61	3,36	2	1	16	0,21	2	Zedníci	
		1365	Montáž kuchyňských sestav	kpl	1,00	56,00	56,00	3	1	24	2,33	3	Truhláři	
		1368	Vybavení sociálního zařízení	kpl	1,00	20,00	22,70	3	1	24	0,95	2	Dlaždičci a obkladači	
		1370	Ostatní zámečnické práce	kpl	1,00	24,00	27,01	2	1	16	1,69	2	Zámečníci	
		1371	Kompletace vytápění a plynu	kpl	1,00	40,00	40,00	5	1	40	1,00	1	TZB - topení	
		1372	Kompletace vzduchotechniky	kpl	1,00	20,00	20,00	3	1	24	0,83	2	TZB - vzduchotechnika	
		1373	Kompletace silnoproud	kpl	1,00	20,00	20,00	4	1	32	0,63	1	Elektrikáři - silnoproud	
		1374	Kompletace slaboproud	kpl	1,00	20,00	20,00	3	1	24	0,83	2	Elektrikáři - slaboproud	
		1375	Kompletace MaR	kpl	1,00	20,00	20,00	2	1	16	1,25	2	Specialista MaR	

ETAPA VÝSTAVBY	TECHNOLOGICKÁ ETAPA	POŘADÍ ČINNOSTI	POPIS POLOŽKY	MĚRNÁ JEDNOTKA	MNOŽSTVÍ	PRACNOST [NR]	CELKOVÁ PRACNOST [h]	POČET PRACOVNÍKŮ (STROJŮ)	POČET ČETY	FOND ČETY	TRVÁNÍ SMĚNY	TRVÁNÍ SMĚNY (UPRAVENO)	PRACOVNÍ PROFESE	
ETAPA VÝSTAVBY - NOVOSTAVBA		1376	Ostatní dokončovací práce	kpl	1,00	160,00	120,50	4	1	32	3,77	5	Specialista - dokončovací práce	
		1377	Vyčištění podlaží	kpl	1,00	80,00	80,00	4	1	32	2,50	5	Uklízeči	
		3.NP - Budova 4												
		1379	Dveře	kus	4,00	1,64	15,28	3	1	24	0,64	2		Montáž oken, dveří
		1380	Osazení vnitřních parapetů	m	5,50	0,61	3,36	2	1	16	0,21	2		Zedníci
		1381	Montáž kuchyňských sestav	kpl	1,00	56,00	56,00	3	1	24	2,33	3		Truhláři
		1384	Vybavení sociálního zařízení	kpl	1,00	20,00	22,70	3	1	24	0,95	2		Dlaždičci a obkladači
		1386	Ostatní zámečnické práce	kpl	1,00	24,00	24,00	2	1	16	1,50	2		Zámečníci
		1387	Kompletace vytápění a plynu	kpl	1,00	40,00	40,00	5	1	40	1,00	1		TZB - topení
		1388	Kompletace vzduchotechniky	kpl	1,00	20,00	20,00	3	1	24	0,83	2		TZB - vzduchotechnika
		1389	Kompletace siloproud	kpl	1,00	20,00	20,00	4	1	32	0,63	1		Elektrikáři - siloproud
		1390	Kompletace slaboproud	kpl	1,00	20,00	20,00	3	1	24	0,83	2		Elektrikáři - slaboproud
		1391	Kompletace MaR	kpl	1,00	20,00	20,00	2	1	16	1,25	2		Specialista MaR
		1392	Ostatní dokončovací práce	kpl	1,00	160,00	120,50	4	1	32	3,77	5		Specialista - dokončovací práce
		1393	Vyčištění podlaží	kpl	1,00	80,00	80,00	4	1	32	2,50	5		Uklízeči
		Střeška - Budova 4												
		1394	Montáž kotevnic bodů	kpl	1,00	48,00	48,00	3	1	24	2,00	3		Klempíři
		1395	Vývod vzduchotechniky	kpl	1,00	8,00	8,00	2	1	16	0,50	1		TZB - vzduchotechnika
		1396	Realizace hromosvodu	kpl	1,00	16,00	16,00	2	1	16	1,00	1		Klempíři
		1.NP - Budova 5												
		1399	Osazení vnitřních parapetů	m	4,00	0,61	2,44	3	1	24	0,10	2		Zedníci
		1403	Dveře	kus	16,00	1,64	61,12	3	1	24	2,55	5		Montáž oken, dveří
		1404	Montáž kuchyňských sestav	kpl	2,00	56,00	112,00	3	1	24	4,67	5		Truhláři
		1407	Vybavení sociálního zařízení	kpl	1,00	20,00	25,40	3	1	24	1,06	3		Dlaždičci a obkladači
		1409	Ostatní zámečnické práce	kpl	1,00	48,00	48,00	2	1	16	3,00	5		Zámečníci
		1410	Kompletace vytápění a plynu	kpl	1,00	60,00	60,00	5	1	40	1,50	5		TZB - topení
		1411	Kompletace vzduchotechniky	kpl	1,00	20,00	20,00	3	1	24	0,83	2		TZB - vzduchotechnika
		1412	Kompletace siloproud	kpl	1,00	30,00	30,00	4	1	32	0,94	3		Elektrikáři - siloproud
		1413	Kompletace slaboproud	kpl	1,00	40,00	40,00	3	1	24	1,67	4		Elektrikáři - slaboproud
		1414	Kompletace MaR	kpl	1,00	40,00	40,00	2	1	16	2,50	3		Specialista MaR
		1415	Ostatní dokončovací práce	kpl	1,00	160,00	205,90	5	1	40	5,15	5		Specialista - dokončovací práce
		1416	Vyčištění podlaží	kpl	1,00	140,00	140,00	5	1	40	3,50	5		Uklízeči
		2.NP - Budova 5												
		1417	Osazení vnitřních parapetů	m	12,50	0,61	7,63	3	1	24	0,32	2		Zedníci
		1421	Dveře	kus	33,00	1,64	126,06	3	1	24	5,25	5		Montáž oken, dveří
		1422	Montáž kuchyňských sestav	kpl	5,00	56,00	280,00	3	1	24	11,67	10		Truhláři
		1425	Vybavení sociálního zařízení	kpl	1,00	40,00	40,00	3	1	24	1,67	3		Dlaždičci a obkladači
		1427	Ostatní zámečnické práce	kpl	1,00	48,00	60,60	2	1	16	3,79	5		Zámečníci
		1428	Kompletace vytápění a plynu	kpl	1,00	60,00	60,00	5	1	40	1,50	5		TZB - topení
		1429	Kompletace vzduchotechniky	kpl	1,00	20,00	20,00	3	1	24	0,83	2		TZB - vzduchotechnika
		1430	Kompletace siloproud	kpl	1,00	30,00	30,00	4	1	32	0,94	3		Elektrikáři - siloproud
		1431	Kompletace slaboproud	kpl	1,00	40,00	40,00	3	1	24	1,67	4		Elektrikáři - slaboproud
		1432	Kompletace MaR	kpl	1,00	40,00	40,00	2	1	16	2,50	3		Specialista MaR
		1433	Ostatní dokončovací práce	kpl	1,00	160,00	178,50	5	1	40	4,46	5		Specialista - dokončovací práce
		1434	Vyčištění podlaží	kpl	1,00	140,00	140,00	5	1	40	3,50	5		Uklízeči
3.NP - Budova 5														
1435	Osazení vnitřních parapetů	m	12,50	0,61	7,63	3	1	24	0,32	2		Zedníci		
1439	Dveře	kus	24,00	1,64	91,68	3	1	24	3,82	5		Montáž oken, dveří		
1440	Montáž kuchyňských sestav	kpl	2,00	56,00	112,00	3	1	24	4,67	5		Truhláři		
1443	Vybavení sociálního zařízení	kpl	1,00	40,00	53,50	3	1	24	2,23	3		Dlaždičci a obkladači		
1445	Ostatní zámečnické práce	kpl	1,00	48,00	60,60	2	1	16	3,79	5		Zámečníci		
1446	Kompletace vytápění a plynu	kpl	1,00	60,00	60,00	3	1	24	2,50	5		TZB - topení		
1447	Kompletace vzduchotechniky	kpl	1,00	20,00	20,00	3	1	24	0,83	2		TZB - vzduchotechnika		
1448	Kompletace siloproud	kpl	1,00	30,00	30,00	4	1	32	0,94	3		Elektrikáři - siloproud		
1449	Kompletace slaboproud	kpl	1,00	40,00	40,00	3	1	24	1,67	4		Elektrikáři - slaboproud		
1450	Kompletace MaR	kpl	1,00	40,00	40,00	2	1	16	2,50	3		Specialista MaR		
1451	Ostatní dokončovací práce	kpl	1,00	160,00	168,60	5	1	40	4,22	5		Specialista - dokončovací práce		
1452	Vyčištění podlaží	kpl	1,00	140,00	140,00	5	1	40	3,50	5		Uklízeči		
Střeška - Budova 5														
1453	Montáž kotevnic bodů	kpl	1,00	48,00	48,00	3	1	24	2,00	3		Klempíři		
1454	Vývod vzduchotechniky	kpl	1,00	8,00	8,00	2	1	16	0,50	1		TZB - vzduchotechnika		
1455	Realizace hromosvodu	kpl	1,00	16,00	16,00	2	1	16	1,00	3		Klempíři		
ETAPA VÝSTAVBY - REKONSTRUKCE	TE09 - Vnější úpravy	Budova 1,2,3,6												
		LEŠENÍ												
		1456	Montáž fasádního lešení	m ²	1245,59	0,21	261,57	5	1	40	6,54	7		Lešenaři
		1457	Demontáž fasádního lešení	m ²	1245,59	0,07	87,19	5	1	40	2,18	3		Lešenaři
		KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM												
		FAS	Fasáda				1980,49	8	1	64	30,95	35		Fasádníci
		KLEMPÍRSKÉ PRÁCE												
		1464	Oplechování vnějších parapetů	m	46,05	0,39	17,96	3	1	24	0,75	8		Klempíři
		1465	Montáž okapů	kpl	1,00	72,00	72,00	3	1	24	3,00	8		Klempíři
		AREÁLOVÉ OSVĚTLENÍ												
		OSV	Areálové osvětlení				178,38	4	1	32	5,57	5		Pomocný dělník, TZB - slaboproud
		ZAVLAHOVÝ SYSTÉM												
		1476	Montáž závlahového systému	kpl	1,00	40,00	40,00	4	1	32	1,25	2		Zahradníci
		CHODNIKY												
		CHO	Chodníky				393,32	6	1	48	8,19	10		Zpevněné plochy
		AREÁLOVÉ SADOVÉ ÚPRAVY												
		SAD	Areálové sadové úpravy				529,38	6	1	48	11,03	10		Zahradníci
		MOBILIÁR												
		MOB	Mobiliář				64,00	3	1	24	2,67	3		Pomocný dělník
		ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ												
		1496	Odstranění buňkoviště	kpl	1,00	16,00	16,00	6	1	48	0,33	1		Strojník
		1497	Demontáž oplocení	m	58,00	0,06	3,48	6	1	48	0,07	1		Strojník
		Budova 4,5												
		LEŠENÍ												
		1498	Montáž fasádního lešení	m ²	1108,52	0,21	232,79	5	1	40	5,82	5		Lešenaři
1499	Demontáž fasádního lešení	m ²	1108,52	0,07	77,60	5	1	40	1,94	3		Lešenaři		
KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM														
FAS	Fasáda				1795,80	8	1	64	28,06	30		Fasádníci		
KLEMPÍRSKÉ PRÁCE														
1506	Oplechování vnějších parapetů	m	40,00	0,39	15,60	3	1	24	0,65	10		Klempíři		
1507	Montáž okapů	kpl	1,00	72,00	72,00	3	1	24	3,00	5		Klempíři		
AREÁLOVÉ OSVĚTLENÍ														
OSV	Areálové osvětlení				40,31	4	1	32	1,26	3		Pomocný dělník, TZB - slaboproud		
ZAVLAHOVÝ SYSTÉM														
1518	Montáž závlahového systému	kpl	1,00	20,00	20,00	4	1	32	0,63	2		Zahradníci		
OPLOCENÍ														
1520	Výkop rýhy	m ³	8,88	0,08	4,71	6	1	48	0,10	1		Strojník		
1522	Zdění zídky oplocení z vybouraných cihel	m ²	118,45	0,60	74,44	4	1	32	2,33	5		Zedníci		
1523	Obsyp oplocení	bm	118,46	0,15	17,77	6	1	48	0,37	1		Strojník		
CHODNIKY														

ETAPA VÝSTAVBY	TECHNOLOGICKÁ ETAPA	POŘADÍ ČINNOSTI	POPIS POLOŽKY	MĚRNÁ JEDNOTKA	MNOŽSTVÍ	PRACNOST [Nr]	CELKOVÁ PRACNOST [h]	POČET PRACOVNÍKŮ (STROJŮ)	POČET ČETY	FOND ČETY	TRVÁNÍ SMĚNY	TRVÁNÍ SMĚNY (UPRAVENO)	PRACOVNÍ PROFESE	
ETAPA		CHO	Chodníky				297,44	6	1	48	6,20	10	Zpevněné plochy	
		AREÁLOVÉ SADOVÉ ÚPRAVY												
		SAD	Areálové sadové úpravy				84,80	6	1	48	1,77	3	Zahradníci	
		MOBILIÁŘ												
		MOB	Mobiliář				24,00	3	1	24	1,00	1	Pomocný dělník	
ETAPA VÝSTAVBY - REKONSTRUKCE	TE10 - Přejímka	ZARÍZENÍ STAVENISTE												
		1542	Odstranění buňkoviště	kpl	1,00	16,00	16,00	6	1	48	0,33	2	Strojník	
		Budova 1,2,3,6												
		1544	Provedení topné zkoušky	kpl	1,00	36,00	72,00	3	1	24	3,00	4	TZB - topení	
		1545	Revize el. zařízení - silnoproud	kpl	1,00	8,00	8,00	3	2	24	0,33	1	Elektrikáři - silnoproud	
		1546	Revize el. zařízení - slaboproud	kpl	1,00	8,00	8,00	3	1	24	0,33	1	Elektrikáři - slaboproud	
		1547	Provedení zkoušky a revize vzduchotechniky	kpl	1,00	8,00	8,00	3	1	24	0,33	1	TZB - vzduchotechnika	
		1548	Revize MaR	kpl	1,00	8,00	8,00	3	1	24	0,33	1	Specialista MaR	
		1549	Proplach vodovodu	kpl	1,00	8,00	8,00	3	1	24	0,33	1	TZB - vodovod	
		1550	Dezinfekce vodovodu	kpl	1,00	8,00	8,00	3	1	24	0,33	1	TZB - vodovod	
		1551	Předání stavby	kpl	1,00	24,00	24,00	2	1	16	1,50	5	Stavbyvedoucí	
		1552	Provedení opravy vad a nedodělků	kpl	1,00	320,00	320,00	6	1	48	6,67	10	Specialista - dokončovací práce	
		1553	Finální předání stavby	kpl	1,00	16,00	16,00	2	1	16	1,00	3	Stavbyvedoucí	
		Budova 4,5												
		1555	Provedení topné zkoušky	kpl	1,00	36,00	72,00	5	1	40	1,80	4	TZB - topení	
		1556	Revize el. zařízení - silnoproud	kpl	1,00	8,00	8,00	3	1	24	0,33	1	Elektrikáři - silnoproud	
		1557	Revize el. zařízení - slaboproud	kpl	1,00	8,00	8,00	3	1	24	0,33	1	Elektrikáři - slaboproud	
		1558	Provedení zkoušky a revize vzduchotechniky	kpl	1,00	8,00	8,00	3	1	24	0,33	1	TZB - vzduchotechnika	
		1559	Provedení zkoušky výtahů	kpl	1,00	8,00	8,00	3	1	24	0,33	1	Specialista pro výtahy	
		1559	Revize MaR	kpl	1,00	8,00	8,00	3	1	24	0,33	1	Specialista MaR	
1560	Proplach vodovodu	kpl	1,00	8,00	8,00	3	1	24	0,33	1	TZB - vodovod			
1561	Dezinfekce vodovodu	kpl	1,00	8,00	8,00	3	1	24	0,33	1	TZB - vodovod			
1562	Předání stavby	kpl	1,00	24,00	24,00	2	1	16	1,50	5	Stavbyvedoucí			
1563	Provedení opravy vad a nedodělků	kpl	1,00	320,00	320,00	3	1	24	13,33	10	Specialista - dokončovací práce			
1564	Finální předání stavby	kpl	1,00	16,00	16,00	2	1	16	1,00	2	Stavbyvedoucí			

ČÍSLO ČETY	PRACOVNÍ PROFESE	POČET PRACOVNÍKŮ	POČET ČET
1	Stavbyvedoucí	2	1
2	Geodeti	2	1
3	Pomocný dělník	6	2
4	Strojník	6	1
5	Specialista injektáže	4	1
6	Elektrikáři - silnoproud	4	1
7	TZB - kanalizace	4	1
8	TZB - vodovod	4	1
9	TZB - topení	5	1
10	TZB - vzduchotechnika	3	1
11	TZB - plyn	4	1
12	Specialista MaR	2	1
13	Specialista pro výtahy	3	1
14	Elektrikáři - slaboproud	3	1
15	Tesaři	4	2
16	Armovači	6	1
17	Betonáři	4	2
18	Zedníci	6	1
19	Klempíři	3	1
20	Izolatéři	6	1
21	Pokrývači	6	1
22	Montáž oken, dveří	5	1
23	Fasádníci	8	1
24	Omítkáři	4	1
25	Podlaháři	5	1
26	Sádrokartonáři	3	1
27	Malíři a natěrači	4	1
28	Dlaždiči a obkladači	4	1
29	Pokladači podlah	5	1
30	Zámečníci	3	1
31	Truhláři	6	1
32	Uklízeči	4	1
33	Specialista studny	3	1
34	Lešenáři	5	1
35	Specialista - dokončovací práce	3	1
36	Zpevněné plochy	6	1
37	Zahradníci	4	1

**ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ
FAKULTA STAVEBNÍ
Katedra technologie staveb**



**DIPLOMOVÁ PRÁCE
Stavebně technologický projekt
Plickův statek Líbeznice**


**Bc. Adam Postulka
2021**

Vedoucí diplomové práce: Ing. Karel Polák, PhD.

3.3 ROZBOR DOPRAVNÍCH PROCESŮ

3.3.1 PŘÍJEZD NA STAVENIŠTĚ


- Příjezdová i odjezdová trasa na staveniště – sjezd z Městského okruhu u Letňan a příjezd ulicí Kbelská a Kolbenova.

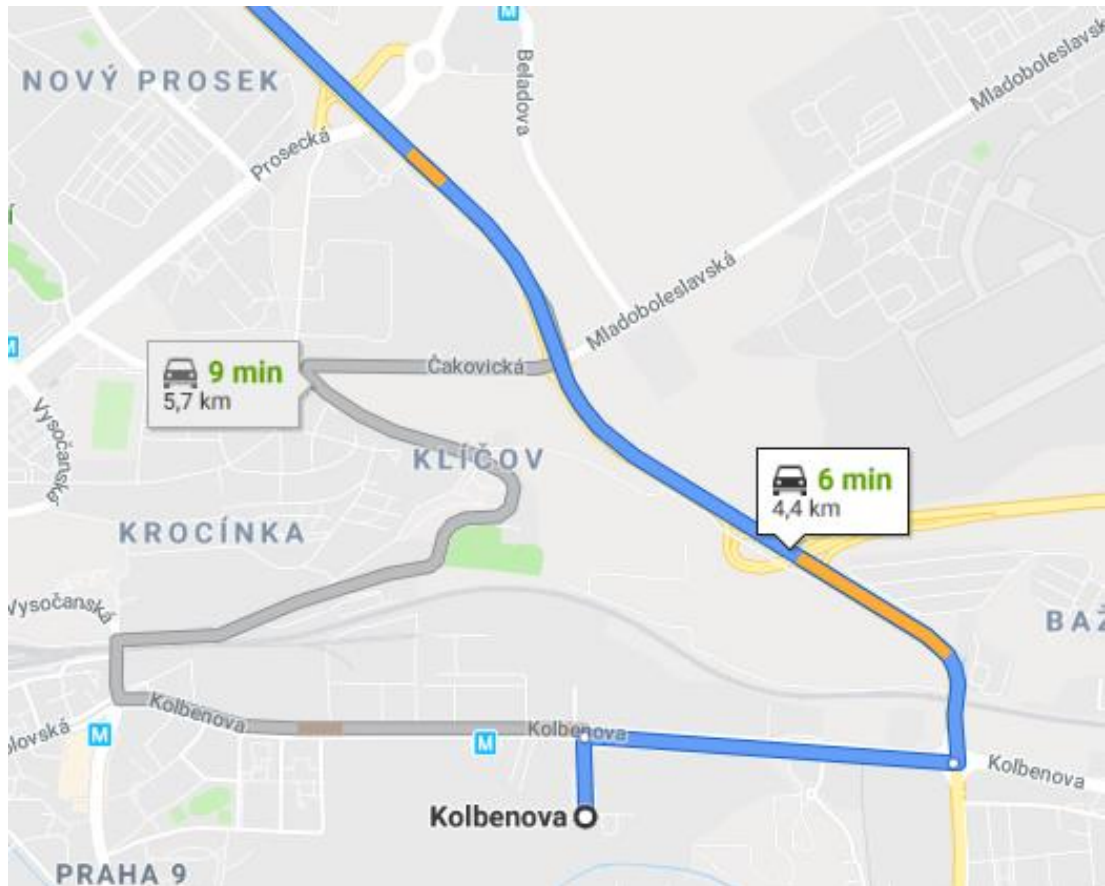

Obrázek 11: Mapa příjezdu na staveniště [2]

3.3.2 ODVOZ ZEMINY NA SKLÁDKU


- Dodavatel: Deponie Klecany - KLEDEPO, U Obalovny 488, 250 67
Klecany
- Vzdálenost: **7,8 km**
- Doba transportu za obvyklého provozu: **9 minut**

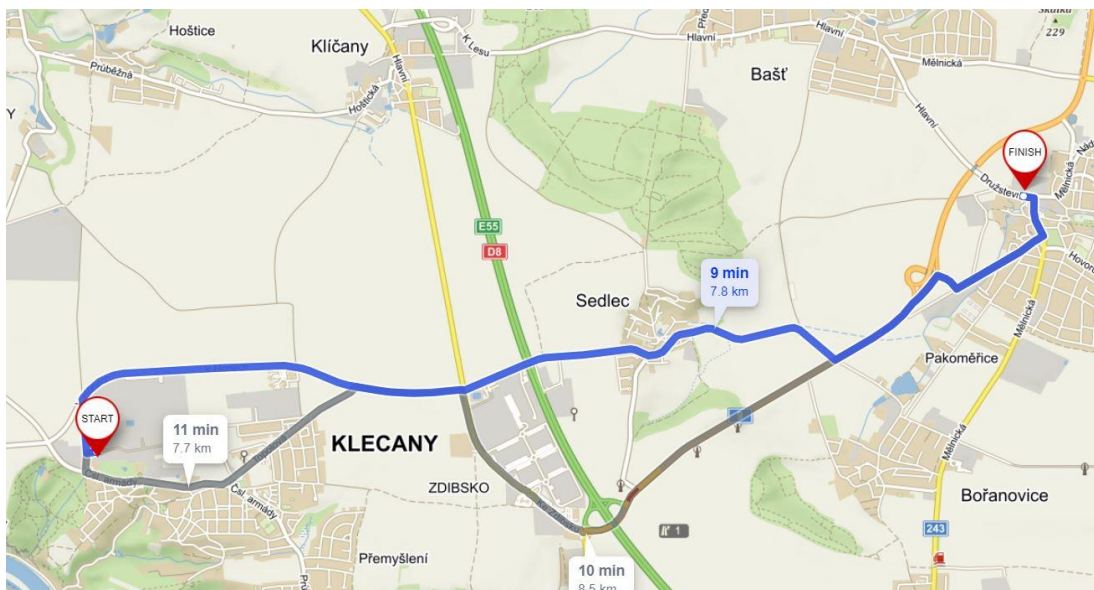

Obrázek 12: Mapa odvozu zeminy na skládku [2]

3.3.3 DOPRAVA ČERSTVÉHO BETONU


- Dodavatel: Betonárna Klecany – CEMEX, areál obalovny SSŽ, 250 67 Klecany
- Vzdálenost: **6,4 km**
- Doba transportu za obvyklého provozu: **10 minut**

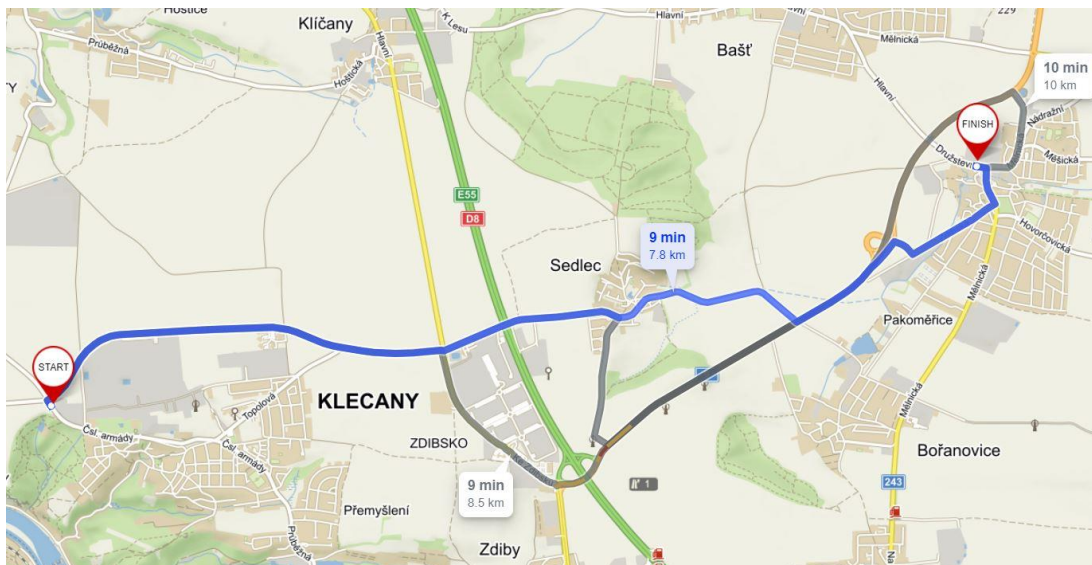

Obrázek 13: Mapa dopravy čerstvého betonu [2]

3.3.4 DOPRAVA BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE A STAVEBNÍHO MATERIÁLU

- Dodavatel: Stavebniny – WOODCOTE, areál Dolní kasárna 946, 250 67 Klecany
- Vzdálenost: **7,8 km**
- Doba transportu za obvyklého provozu: **9 minut**

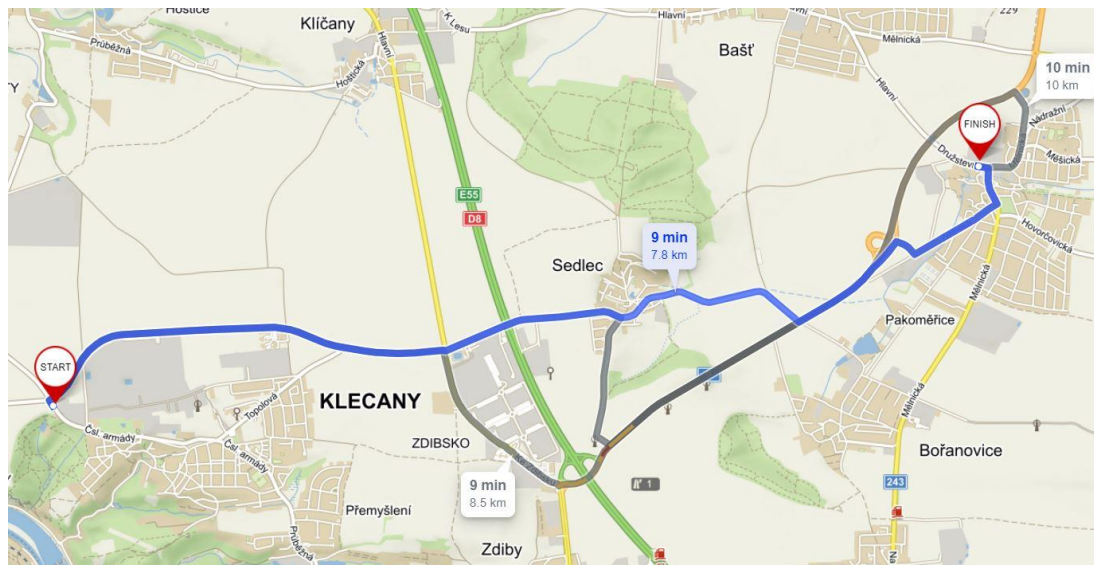

Obrázek 14: Mapa dopravy betonářské výztuže a stavebního materiálu [2]

**ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ
FAKULTA STAVEBNÍ
Katedra technologie staveb**



**DIPLOMOVÁ PRÁCE
Stavebně technologický projekt
Plickův statek Líbeznice**

**Bc. Adam Postulka
2021**

Vedoucí diplomové práce: Ing. Karel Polák, PhD.

3.4 KONTROLNÍ ZKUŠEBNÍ PLÁN

Index Počet	Název činnosti	Předmět kontroly Dodavatel	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
Rekonstrukce								
109 1	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Rekonstrukce	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+ G+		M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	5.3.21 5.3.21
159 1	OSTATNÍ BOURACÍ PRÁCE Rekonstrukce	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+ G+		M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	2.4.21 2.4.21
267 2	ODSTR TEPELNÉ IZOLACE Rekonstrukce	TEPELNÁ OCHRANA STAVEBNÍ	+ T+		A,M Záznam ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 054/5/6/7., ČSN 72 70., 64 3510	Měření šíření tepla Podpis kontrolora/Datum:	19.2.21 6.8.21
277 1	DMTŽ TESAŘ KONSTRUKCÍ Rekonstrukce	DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ	+ S+		A,M,Z Záznam, protokol. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 380-391,594; t.znak:7317.,7328..	měření zkušeb.vzorků statické zátěž.zk. Podpis kontrolora/Datum:	19.2.21 6.8.21
277 1	DMTŽ TESAŘ KONSTRUKCÍ Rekonstrukce	POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB	+ S+		A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 136.,13381; třídící znak:73 08..	Zk.požární odolnosti výpočet, porovnání Podpis kontrolora/Datum:	19.2.21 6.8.21
287 1	DMTŽ KLEMPÍŘ KONSTRUKCÍ Rekonstrukce	KLEMPÍŘSKÉ KONSTR A PRÁCE Z KOVOVÝCH VÝROBKŮ	+ S+		A,D Atest, zázn.o k Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3610; projektu	Vstupní kontrola, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	19.2.21 6.8.21
307 1	DEMONTÁŽ DŘEVĚNÝCH STĚN Rekonstrukce	TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE	+ S+		A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3130; projektu	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	19.2.21 6.8.21
307 1	DEMONTÁŽ DŘEVĚNÝCH STĚN Rekonstrukce	POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB	+ S+		A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 136.,13381; třídící znak:73 08..	Zk.požární odolnosti výpočet, porovnání Podpis kontrolora/Datum:	19.2.21 6.8.21
317 1	DMTŽ ZÁMEČNICKÝCH KONSTR Rekonstrukce	MONTÁŽ ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ	+ S+		A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3630; projektu	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	19.2.21 6.8.21
317 1	DMTŽ ZÁMEČNICKÝCH KONSTR Rekonstrukce	JAKOST A TOLER ROZMĚRŮ ŘEZŮ PŘI ŘEZÁNÍ KYSLÍKEM	+ S+		A,M Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 9013,7287 třídící znak:0534..	Odborné posouzení, vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	19.2.21 6.8.21
317 1	DMTŽ ZÁMEČNICKÝCH KONSTR Rekonstrukce	POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB	+ S+		A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 136.,13381; třídící znak:73 08..	Zk.požární odolnosti výpočet, porovnání Podpis kontrolora/Datum:	19.2.21 6.8.21
327 1	DEMONTÁŽ OCELOVÉ KONSTR Rekonstrukce	JAKOST A TOLER ROZMĚRŮ ŘEZŮ PŘI ŘEZÁNÍ KYSLÍKEM	+ S+		A,M Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 9013,7287 třídící znak:0534..	Odborné posouzení, vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	19.2.21 6.8.21
327 1	DEMONTÁŽ OCELOVÉ KONSTR Rekonstrukce	POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB	+ S+		A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 136.,13381; třídící znak:73 08..	Zk.požární odolnosti výpočet, porovnání Podpis kontrolora/Datum:	19.2.21 6.8.21
347 1	ODSTR PODLAH DŘEVĚNÝCH Rekonstrukce	POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB	+ S+		A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 136.,13381; třídící znak:73 08..	Zk.požární odolnosti výpočet, porovnání Podpis kontrolora/Datum:	19.2.21 1.10.21
357 1	ODSTR PODLAH POVLAKOVÝCH Rekonstrukce	POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB	+ S+		A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 136.,13381; třídící znak:73 08..	Zk.požární odolnosti výpočet, porovnání Podpis kontrolora/Datum:	26.2.21 8.10.21

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
417 1	DMTŽ POTRUBÍ KANALIZACE Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	VNITŘNÍ KANALIZACE	T+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 75 6760 noveliz.	Zkoušky vodotěsnosti a plynotěsnosti Podpis kontrolora/Datum:	19.2.21 1.10.21
417 1	DMTŽ POTRUBÍ KANALIZACE Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB	S+	+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 136.,13381; třídící znak:73 08..	Zk.požární odolnosti výpočet, porovnání Podpis kontrolora/Datum:	19.2.21 1.10.21
427 1	DEMONTÁŽ POTRUBÍ VODOVOD Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB	S+	+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 136.,13381; třídící znak:73 08..	Zk.požární odolnosti výpočet, porovnání Podpis kontrolora/Datum:	26.2.21 22.10.21
427 1	DEMONTÁŽ POTRUBÍ VODOVOD Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	VNITŘNÍ VODOVOD	T+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 806, ČSN 73 6660,73 6670	Odborné posouzení, zkušební přetlak Podpis kontrolora/Datum:	26.2.21 22.10.21
427 1	DEMONTÁŽ POTRUBÍ VODOVOD Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	JAKOST A TOLER ROZMĚRŮ ŘEZŮ PŘI ŘEZÁNÍ KYSLÍKEM	S+	+	A,M Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 9013,7287 třídící znak:0534..	Odborné posouzení, vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	26.2.21 22.10.21
437 1	DMTŽ POTRUBÍ PLYNOVOD Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	ROZVOD PLYNU	T+	+	Z Protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 38 6414,TS15174; třídící znak:3864..	Tlakové zkoušky, jiskrová zkouška Podpis kontrolora/Datum:	19.2.21 15.10.21
437 1	DMTŽ POTRUBÍ PLYNOVOD Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB	S+	+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 136.,13381; třídící znak:73 08..	Zk.požární odolnosti výpočet, porovnání Podpis kontrolora/Datum:	19.2.21 15.10.21
437 1	DMTŽ POTRUBÍ PLYNOVOD Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	JAKOST A TOLER ROZMĚRŮ ŘEZŮ PŘI ŘEZÁNÍ KYSLÍKEM	S+	+	A,M Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 9013,7287 třídící znak:0534..	Odborné posouzení, vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	19.2.21 15.10.21
457 1	DMTŽ ZAŘÍZ PŘEDMETŮ ZTI Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	VNITŘNÍ VODOVOD	T+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 806, ČSN 73 6660,73 6670	Odborné posouzení, zkušební přetlak Podpis kontrolora/Datum:	26.2.21 22.10.21
517 1	DEMONTÁŽ KOTLŮ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB	S+	+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 136.,13381; třídící znak:73 08..	Zk.požární odolnosti výpočet, porovnání Podpis kontrolora/Datum:	19.2.21 15.10.21
517 1	DEMONTÁŽ KOTLŮ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	JAKOST A TOLER ROZMĚRŮ ŘEZŮ PŘI ŘEZÁNÍ KYSLÍKEM	S+	+	A,M Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 9013,7287 třídící znak:0534..	Odborné posouzení, vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	19.2.21 15.10.21
537 1	DEMONTÁŽ ROZVODŮ ÚT Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB	S+	+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 136.,13381; třídící znak:73 08..	Zk.požární odolnosti výpočet, porovnání Podpis kontrolora/Datum:	26.2.21 22.10.21
537 1	DEMONTÁŽ ROZVODŮ ÚT Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	SYSTÉM TOPENÍ	S+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 06 0310,EN 1264; třídící znak:0603..	Topné zkoušky, zkoušky těsnosti Podpis kontrolora/Datum:	26.2.21 22.10.21
537 1	DEMONTÁŽ ROZVODŮ ÚT Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	JAKOST A TOLER ROZMĚRŮ ŘEZŮ PŘI ŘEZÁNÍ KYSLÍKEM	S+	+	A,M Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 9013,7287 třídící znak:0534..	Odborné posouzení, vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	26.2.21 22.10.21
547 1	DEMONTÁŽ ARMATUR ÚT Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	SYSTÉM TOPENÍ	S+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 06 0310,EN 1264; třídící znak:0603..	Topné zkoušky, zkoušky těsnosti Podpis kontrolora/Datum:	19.2.21 15.10.21

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
547 1	DEMONTÁŽ ARMATUR ÚT Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	JAKOST A TOLER ROZMĚRŮ ŘEZŮ PŘI ŘEZÁNÍ KYSLÍKEM	S+	+	A,M Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 9013,7287 třídící znak:0534..	Odborné posouzení, vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	19.2.21 15.10.21
547 1	DEMONTÁŽ ARMATUR ÚT Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB	S+	+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 136.,13381; třídící znak:73 08..	Zk.požární odolnosti výpočet, porovnání Podpis kontrolora/Datum:	19.2.21 15.10.21
557 1	DEMONTÁŽ OTOPNÝCH TĚLES Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	SYSTÉM TOPENÍ	S+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 06 0310,EN 1264; třídící znak:0603..	Topné zkoušky, zkoušky těsnosti Podpis kontrolora/Datum:	19.2.21 15.10.21
557 1	DEMONTÁŽ OTOPNÝCH TĚLES Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	JAKOST A TOLER ROZMĚRŮ ŘEZŮ PŘI ŘEZÁNÍ KYSLÍKEM	S+	+	A,M Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 9013,7287 třídící znak:0534..	Odborné posouzení, vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	19.2.21 15.10.21
557 1	DEMONTÁŽ OTOPNÝCH TĚLES Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB	S+	+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 136.,13381; třídící znak:73 08..	Zk.požární odolnosti výpočet, porovnání Podpis kontrolora/Datum:	19.2.21 15.10.21
569 1	DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	SKLÁDKOVÁNÍ ODPADŮ	S+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 83 803.	Dodržení technických podm.,monitorování Podpis kontrolora/Datum:	19.2.21 30.4.21
569 1	DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	STAVEBNÍ A SILNIČNÍ STROJE	S+	+	A Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 8000; ČSN EN 474	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	19.2.21 30.4.21
569 1	DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	SILNIČNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLA	S+	+	A,M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:30....	Techn.prohl.vozidel mimo povin.interval Podpis kontrolora/Datum:	19.2.21 30.4.21
752 1	VRTY PRO INJEKTÁŽ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	S+	+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	13.8.21 10.9.21
752 1	VRTY PRO INJEKTÁŽ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	GEOTECHNICKÉ KONSTRUKCE DO ÚROVNĚ ZÁKLADOVÉ SPÁRY	S+	+	A,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Tříd.znak:731000,01; Eurokód7:EN 1997-2,3	Průzkum a vyhodn.lab a terénních zkoušek Podpis kontrolora/Datum:	13.8.21 10.9.21
752 2	VRTY PRO INJEKTÁŽ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	INJEKČNÍ PRÁCE VE STAVEBNICTVÍ	S+	+	A,Z Záznam,zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2005; projektu	Odborné posouzení, kontrolní zkouška Podpis kontrolora/Datum:	20.8.21 17.9.21
1109 1	PODPĚRNÁ KONSTRUKCE Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	LEŠENÍ PODPĚRNÁ	S+	+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 8101,07,zn:08 ČSN EN 12812,39,74	Kontrolní zkoušky, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	19.2.21 6.8.21
1807 1	KANALIZACE LEŽATÁ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	VNITŘNÍ KANALIZACE	S+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 75 6760 noveliz.	Zkoušky vodotěsnosti a plynutěsnosti Podpis kontrolora/Datum:	15.10.21 15.10.21
1807 1	KANALIZACE LEŽATÁ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	TRUBNÍ MATERIÁL	S+	+	D Certifik.,atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 102.,12..., ISO 1347.;zn:75....	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	8.10.21 8.10.21
1807 1	KANALIZACE LEŽATÁ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	ARMATURY PRO VNITŘNÍ KANALIZACI	S+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13564-2,12380 tř.znak:13 63..	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	8.10.21 8.10.21

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
1807 1	KANALIZACE LEŽATÁ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	ARMATURY-PRŮTOKOVÉ ZTRÁTY		+	M Protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1267; třídící znak:133010	Měření tlakové ztráty zk.tekutinou Podpis kontrolora/Datum:	15.10.21 15.10.21
1807 2	KANALIZACE LEŽATÁ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	PODLAHOVÉ VPUSTI A STŘEŠNÍ VTOKY		+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1253-2; třídící znak:136366	Kontrolní zkoušky zatížením Podpis kontrolora/Datum:	8.10.21 8.10.21
2508 1	DOMOVNÍ ŠACHTICE ZTI Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	ZDICÍ PRVKY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 771,72,846; znak:722601-8,35,711	Mech.fyz.a geom zk. výrobku,vst.kontrola Podpis kontrolora/Datum:	22.10.21 17.12.21
2508 1	DOMOVNÍ ŠACHTICE ZTI Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1015; třídící znak:722400	Jednotlivé zkušební metody Podpis kontrolora/Datum:	22.10.21 17.12.21
2508 1	DOMOVNÍ ŠACHTICE ZTI Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ		+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302...; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	22.10.21 17.12.21
2508 1	DOMOVNÍ ŠACHTICE ZTI Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	ZDĚNÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Tř.znak:732061,232.; ČSN EN 1052,projektu	Zatěžování zk.těles, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	22.10.21 17.12.21
3101 1	HL VYKOPÁVKY UZAVŘ PROST Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE		+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	3.9.21 8.10.21
3151 1	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	STAVEBNÍ A SILNIČNÍ STROJE		+	A Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 8000; ČSN EN 474	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	16.7.21 29.10.21
3151 1	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	SILNIČNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLA		+	A,M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:30....	Techn.prohl.vozidel mimo povin.interval Podpis kontrolora/Datum:	16.7.21 29.10.21
3202 1	ZPEVŇOVÁNÍ KONSTRUKCÍ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	INJEKČNÍ PRÁCE VE STAVEBNICTVÍ		+	A,Z Záznam,zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2005; projektu	Odborné posouzení, kontrolní zkouška Podpis kontrolora/Datum:	10.9.21 15.10.21
3202 1	ZPEVŇOVÁNÍ KONSTRUKCÍ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ		+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	10.9.21 15.10.21
3202 1	ZPEVŇOVÁNÍ KONSTRUKCÍ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	ŽIVIČNÉ SMĚSI A ASFALTY		+	D,Z Protokol,záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7361...; ČSN EN 12697,12970	Vstupní kontrola, Marshallova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	10.9.21 15.10.21
3202 1	ZPEVŇOVÁNÍ KONSTRUKCÍ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	PŘÍSADEY DO BETONU,MALTY A INJEKTÁŽNÍ MALTY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 480,část 1,2, 4,5,6,8,10,11,12,13	Soubor mech.fyzikál. a chemických zkoušek Podpis kontrolora/Datum:	10.9.21 15.10.21
3202 1	ZPEVŇOVÁNÍ KONSTRUKCÍ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	CEMENT A POJIVA NA JEHO BÁZI		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 196,413-2; třídící znak:7221..	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	10.9.21 15.10.21

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
3202 1	ZPEVNĚOVÁNÍ KONSTRUKCÍ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	STAVEBNÍ VÁPNO A POJIVA NA JEHO BÁZI	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 459-2; třídící znak:722201	Chemické rozbory, fyzikální zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	10.9.21 15.10.21
3202 1	ZPEVNĚOVÁNÍ KONSTRUKCÍ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ TĚLESO POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ	+	+	M,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 6133; projektu	Kontrolní a průkazní zkoušky, g.sledování Podpis kontrolora/Datum:	10.9.21 15.10.21
3202 1	ZPEVNĚOVÁNÍ KONSTRUKCÍ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	VLASTNOSTI KAMENIVA	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	72 11...;ČSN EN 14231 932,3,1097,1367,1744	Geom,mech,fyzikální a chemické zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	10.9.21 15.10.21
3202 1	ZPEVNĚOVÁNÍ KONSTRUKCÍ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	ZÁMĚSOVÁ VODA DO BETONU	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1008; třídící znak:732028	Fyzikální a chemické posouzení vhodnosti Podpis kontrolora/Datum:	10.9.21 15.10.21
3202 1	ZPEVNĚOVÁNÍ KONSTRUKCÍ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	SANACE BETON KONSTRUKCÍ	+	S+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1504-8,9,10	Zkoušky provedení sanačních zásahů Podpis kontrolora/Datum:	10.9.21 15.10.21
3202 1	ZPEVNĚOVÁNÍ KONSTRUKCÍ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A SYST NA OCHRANU A OPRAVY BETON KONSTRUKCÍ	+	+	D,Z Cert,rev.zpráva Podpis stavbyved./Datum:	T.znak:7321...;ČSN EN 43,1504,12192,13395.	Chemické rozbory, fyzikální zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	10.9.21 15.10.21
3202 1	ZPEVNĚOVÁNÍ KONSTRUKCÍ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ	+	S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámčova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	10.9.21 15.10.21
3202 1	ZPEVNĚOVÁNÍ KONSTRUKCÍ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	PÓROVITÉ KAMENIVO DO BETONU A INJEKTÁŽNÍ MALTY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13055; třídící znak:721505	Geom,mech,fyzikální a chemické zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	10.9.21 15.10.21
3202 1	ZPEVNĚOVÁNÍ KONSTRUKCÍ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	MOSTNÍ KONSTRUKCE Z PŘEDPÍATÉHO BETONU	+	S+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2401-8,6207; ČSN EN 445	Kontrolní zkoušky dle předpisu ČSN Podpis kontrolora/Datum:	10.9.21 15.10.21
3202 1	ZPEVNĚOVÁNÍ KONSTRUKCÍ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ	+	S+	Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2030, ČSN 73 2044	Statické a dynamické zatěžovací zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	10.9.21 15.10.21
3253 1	ZDI NOSNÉ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...;ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	22.10.21 22.10.21
3253 1	ZDI NOSNÉ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ	+	S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámčova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	22.10.21 22.10.21
3253 1	ZDI NOSNÉ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDILÝ A V KONSTRUKCÍCH	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tříd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	22.10.21 22.10.21
3253 1	ZDI NOSNÉ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	ZDĚNÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Tř.znak:732061,232.; ČSN EN 1052,projektu	Zatěžování zk.těles, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	22.10.21 22.10.21
3253 1	ZDI NOSNÉ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	KOVOVÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ	+	+	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2601-3,11; ČSN P ENV 1090	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	22.10.21 22.10.21

Index Počet	Název činnosti	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
3253 1	ZDI NOSNÉ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	22.10.21 22.10.21
3253 1	ZDI NOSNÉ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1015; třídící znak:722400	Jednotlivé zkušební metody Podpis kontrolora/Datum:	22.10.21 22.10.21
3253 1	ZDI NOSNÉ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	PÓROBETON	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 678-80,989-92 znak7313...,2034,2412	Kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	22.10.21 22.10.21
3253 1	ZDI NOSNÉ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	SVARÝ A DOKLAD O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ	+	S+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1412-8,1289, 1435,12062,12517	Odb.posouzení,RTG zk vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	22.10.21 22.10.21
3253 1	ZDI NOSNÉ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB	+	S+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 136.,13381; třídící znak:73 08..	Zk.požární odolnosti výpočet, porovnání Podpis kontrolora/Datum:	22.10.21 22.10.21
3253 1	ZDI NOSNÉ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	ZDICÍ PRVKY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 771,72,846; znak:722601-8,35,711	Mech.fyz.a geom zk. výrobku,vst.kontrola Podpis kontrolora/Datum:	22.10.21 22.10.21
3253 1	ZDI NOSNÉ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY TYČOVÉ NOSNÉ	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,13225, tř.znak:72 3001,3052	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	22.10.21 22.10.21
3253 1	ZDI NOSNÉ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	BEDNICÍ PRVKY STOJKY A PODPĚRNÉ NOSNÍKY	+	S+	A,Z,D Certif., Záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1065,13377; tř.znak:738115,8122	Odborné posouzení, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	22.10.21 22.10.21
3354 1	STROPY Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ	+	S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámecova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	5.11.21 5.11.21
3354 1	STROPY Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ A V KONSTRUKCÍCH	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tříd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	5.11.21 5.11.21
3354 1	STROPY Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...,ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	5.11.21 5.11.21
3354 1	STROPY Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	LEŠENÍ PODPĚRNÁ	+	S+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 8101,07,zn:08 ČSN EN 12812,39,74	Kontrolní zkoušky, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	5.11.21 5.11.21
3354 1	STROPY Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	SVARÝ A DOKLAD O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ	+	S+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1412-8,1289, 1435,12062,12517	Odb.posouzení,RTG zk vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	5.11.21 5.11.21
3354 1	STROPY Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	5.11.21 5.11.21
3354 1	STROPY Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB	+	S+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 136.,13381; třídící znak:73 08..	Zk.požární odolnosti výpočet, porovnání Podpis kontrolora/Datum:	5.11.21 5.11.21

Index Počet	Název činnosti	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
3354 1	STROPY Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ	+	S+	Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2030, ČSN 73 2044	Statické a dynamické zatěžovací zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	5.11.21 5.11.21
3354 1	STROPY Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	KOVOVÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ	+	+	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2601-3,11; ČSN P ENV 1090	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	5.11.21 5.11.21
3354 1	STROPY Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	STROPY Z KERAMICKÝCH STROPNÍCH DÍLCŮ	+		D,A Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 72 2642, ČSN 73 1105,73 2038	Vstupní kontrola, posouzení dle zásad Podpis kontrolora/Datum:	5.11.21 5.11.21
3354 1	STROPY Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY DESKY PRO SPŘAŽENÉ STROPY	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,13747, třídící znak:72 3001	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	5.11.21 5.11.21
3354 1	STROPY Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY ŽEBROVÉ STROPNÍ	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,13224, tř.znak:72 3001,3051	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	5.11.21 5.11.21
3354 1	STROPY Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	BEDNICÍ PRVKY STOJKY A PODPĚRNÉ NOSNÍKY	+	S+	A,Z,D Certif., Záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1065,13377; tř.znak:738115,8122	Odborné posouzení, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	5.11.21 5.11.21
3354 1	STROPY Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY PRO STROPY Z TRÁMŮ A VLOŽEK	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,15037, třídící znak:72 3001	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	5.11.21 5.11.21
3709 2	LEHKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	LEŠENÍ TRUBKOVÁ A DÍLCOVÁ	+	S+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 8107,8173; ČSN EN 39,74,12810	Kontrolní zkoušky, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	29.10.21 11.2.22
3709 2	LEHKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	LEŠENÍ POJÍZDNÁ A VOLNĚ STOJÍCÍ	+	S+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	Tř.zn.:7381...:ČSN EN 1004,1298,12811-3	Kontrolní zkoušky, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	29.10.21 11.2.22
3809 1	OCHRAN A ZÁCHYTNÉ KONSTR Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	SYSTÉMY DOČASNÉ OCHRANY VOLNĚHO OKRAJE	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13374; třídící znak:738125	Vstupní kontrola,zk. shody s požad.na zat Podpis kontrolora/Datum:	22.10.21 4.2.22
3809 1	OCHRAN A ZÁCHYTNÉ KONSTR Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	KONSTRUKCE OCHRANNÉ A ZÁCHYTNÉ	+	+	A,Z,D Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 8106,8114; ČSN EN 1263-1	Vstup.kontrola,mech. zkoušky a odb.posouz Podpis kontrolora/Datum:	22.10.21 4.2.22
3859 1	PŘESUN HMOT TE 3 Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	STAVEBNÍ A SILNIČNÍ STROJE	+	S+	A Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 8000; ČSN EN 474	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	22.10.21 25.2.22
5103 1	ZDI VÝPLŇOVÉ A KOMÍNOVÉ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ A V KONSTRUKCÍCH	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tříd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	19.11.21 26.11.21
5103 1	ZDI VÝPLŇOVÉ A KOMÍNOVÉ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	KOVOVÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ	+	+	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2601-3,11; ČSN P ENV 1090	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	19.11.21 26.11.21
5103 1	ZDI VÝPLŇOVÉ A KOMÍNOVÉ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	ŽÁRUVZDORNÉ VÝROBKY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 993,1402; třídící znak:7260..	Fyz.zk dle předeps. zk.metod,vstup.kontr Podpis kontrolora/Datum:	19.11.21 26.11.21

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
5103 1	ZDI VÝPLŇOVÉ A KOMÍNOVÉ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	19.11.21 26.11.21
5103 1	ZDI VÝPLŇOVÉ A KOMÍNOVÉ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	19.11.21 26.11.21
5103 1	ZDI VÝPLŇOVÉ A KOMÍNOVÉ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1015; třídící znak:722400	Jednotlivé zkušební metody Podpis kontrolora/Datum:	19.11.21 26.11.21
5103 1	ZDI VÝPLŇOVÉ A KOMÍNOVÉ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	ZDĚNÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Tř.znak:732061,232.; ČSN EN 1052,projektu	Zatěžování zk.těles, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	19.11.21 26.11.21
5103 1	ZDI VÝPLŇOVÉ A KOMÍNOVÉ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	PÓROBETON	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 678-80,989-92 znak7313...2034,2412	Kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	26.11.21 3.12.21
5103 1	ZDI VÝPLŇOVÉ A KOMÍNOVÉ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB	+	+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 136.,13381; třídící znak:73 08..	Zk.požární odolnosti výpočet, porovnání Podpis kontrolora/Datum:	3.12.21 10.12.21
5103 2	ZDI VÝPLŇOVÉ A KOMÍNOVÉ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	PROTIKOROZNÍ OCHRANA VÝZTUŽE V PÓROBETONU	+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 990, třídící znak:72 1360	Zkušební metody, kontr.vzhledu povl. Podpis kontrolora/Datum:	19.11.21 26.11.21
5103 1	ZDI VÝPLŇOVÉ A KOMÍNOVÉ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	ZDICÍ PRVKY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 771,72,846; znak:722601-8,35,711	Mech.fyz.a geom zk. výrobku,vst.kontrola Podpis kontrolora/Datum:	19.11.21 26.11.21
5103 4	ZDI VÝPLŇOVÉ A KOMÍNOVÉ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	KOMÍNOVÉ A ODVĚTRÁVACÍ PRŮDUCHY	+	T+	A,Z,D Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1457,1806/59; tříd.znak:734201-41	Funkční zkoušky, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	26.11.21 3.12.21
5103 1	ZDI VÝPLŇOVÉ A KOMÍNOVÉ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY TYČOVÉ NOSNÉ	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,13225, tř.znak:72 3001,3052	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	19.11.21 26.11.21
5123 1	PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	19.11.21 19.11.21
5123 1	PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1015; třídící znak:722400	Jednotlivé zkušební metody Podpis kontrolora/Datum:	19.11.21 19.11.21
5123 1	PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB	+	+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 136.,13381; třídící znak:73 08..	Zk.požární odolnosti výpočet, porovnání Podpis kontrolora/Datum:	10.12.21 10.12.21
5123 1	PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	ZDĚNÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Tř.znak:732061,232.; ČSN EN 1052,projektu	Zatěžování zk.těles, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	19.11.21 19.11.21
5123 1	PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	PÓROBETON	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 678-80,989-92 znak7313...2034,2412	Kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	26.11.21 26.11.21

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
5123 1	PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	TEPELNÁ OCHRANA STAVEBNÍ	+	T+	A,M Záznam ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 054/5/6/7., ČSN 72 70.,, 64 3510	Měření šíření tepla Podpis kontrolora/Datum:	10.12.21 10.12.21
5123 1	PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	AKUSTIKA-ZVUKOVÁ IZOLACE STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ	+	S+	M Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Znak730501-40;ČSN EN 20140-2,ISO 140,717,	Měření v budovách Podpis kontrolora/Datum:	10.12.21 10.12.21
5123 1	PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	ZDÍČÍ PRVKY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 771,72,846; znak:722601-8,35,711	Mech.fyz.a geom zk. výrobku,vst.kontrola Podpis kontrolora/Datum:	19.11.21 19.11.21
5123 1	PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	PŮSOBNÍ RADONU A ZÁŘENÍ GAMA	+	S+	M Záznam o měření Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0601, ČSN 73 0602	Měření pronikání z podloží a z konstr. Podpis kontrolora/Datum:	19.11.21 19.11.21
5187 1	PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	TEPELNÁ OCHRANA STAVEBNÍ	+	T+	A,M Záznam ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 054/5/6/7., ČSN 72 70.,, 64 3510	Měření šíření tepla Podpis kontrolora/Datum:	19.11.21 3.12.21
5187 2	PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	19.11.21 3.12.21
5187 1	PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB	+	S+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 136.,13381; třídící znak:73 08..	Zk.požární odolnosti výpočet, porovnání Podpis kontrolora/Datum:	3.12.21 17.12.21
5187 1	PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	SDK DESKY-UPRAV VÝROBKY A SPOJOVACÍ MATERIÁLY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 14190,13963; třídící znak 72 249.	Fyzikální zkoušky zkušebních těles Podpis kontrolora/Datum:	19.11.21 3.12.21
5187 1	PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	SDK DESKY A KOVOVÉ KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 520,14195, 13950; zn:72 360.,1.	Fyzikální zkoušky zkušebních těles Podpis kontrolora/Datum:	19.11.21 3.12.21
5187 1	PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	SÁDROVÁ LEPIDLA	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 14496, třídící znak 72 2492	Fyzikální zkoušky zkušebních těles Podpis kontrolora/Datum:	19.11.21 3.12.21
5229 1	POMOCNÉ PŘÍDRŽNÉ PRVKY Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT	+		D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	19.11.21 23.12.21
5229 1	POMOCNÉ PŘÍDRŽNÉ PRVKY Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB	+	S+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 136.,13381; třídící znak:73 08..	Zk.požární odolnosti výpočet, porovnání Podpis kontrolora/Datum:	19.11.21 23.12.21
5256 2	VÝPLNĚ OTVORŮ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ	+	T+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 138.,12512; třídící znak:73176.	Cyklické kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	17.12.21 23.12.21
5256 4	VÝPLNĚ OTVORŮ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ	+	S+	A,M,Z Záznam, protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 380-391,594; t.znak:7317.,,7328..	měření zkušeb.vzorků statické zátěž.zk. Podpis kontrolora/Datum:	17.12.21 23.12.21
5256 1	VÝPLNĚ OTVORŮ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	OCELOVÉ ZÁRUBNĚ	+		D Atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 6501	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	17.12.21 23.12.21

Index Počet	Název činnosti	Předmět kontroly Dodavatel	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
5256 6	VÝPLNĚ OTVORŮ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302..; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	17.12.21 23.12.21
5256 1	VÝPLNĚ OTVORŮ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	DŘEVĚNÉ SOUČÁSTI STAVEBNĚ TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ	+		D Cert., protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 49 2105; projektu	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	17.12.21 23.12.21
5256 1	VÝPLNĚ OTVORŮ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	DVEŘE ODOLNĚJŠÍ PROTI VLOUPÁNÍ	+	+	D,Z Cert., záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 7731	Vstupní kontrola, kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	17.12.21 23.12.21
5256 1	VÝPLNĚ OTVORŮ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	ODOLNOST VÝPLNÍ OTVORŮ	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	746+747,ENV 1628-30, 1522-3,42,43,77,86..	Zkoušky odolnosti proti více vlivům Podpis kontrolora/Datum:	17.12.21 23.12.21
5256 2	VÝPLNĚ OTVORŮ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE	+		A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3130; projektu	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	17.12.21 23.12.21
5327 3	TRUHLÁŘI OKNA Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE	+		A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3130; projektu	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	23.12.21 11.2.22
5327 1	TRUHLÁŘI OKNA Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB		+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 136.,13381; třídící znak:73 08..	Zk.požární odolnosti výpočet, porovnání Podpis kontrolora/Datum:	31.12.21 18.2.22
5327 1	TRUHLÁŘI OKNA Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	TĚSNOST DŘEVĚNÝCH OKEN A BALKÓNOVÝCH DVEŘÍ		+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 6184, ČSN 74 6185	Zkouška vodotěsnosti a průvzdušnosti Podpis kontrolora/Datum:	31.12.21 18.2.22
5327 1	TRUHLÁŘI OKNA Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	DŘEVĚNÉ SOUČÁSTI STAVEBNĚ TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ		+	D Cert., protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 49 2105; projektu	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	23.12.21 11.2.22
5327 1	TRUHLÁŘI OKNA Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	ODOLNOST VÝPLNÍ OTVORŮ	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	746+747,ENV 1628-30, 1522-3,42,43,77,86..	Zkoušky odolnosti proti více vlivům Podpis kontrolora/Datum:	23.12.21 11.2.22
5357 1	ZASKLÍVÁNÍ OKEN,ZÁBRADLÍ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	SKLENÁŘSKÉ PRÁCE STAVEBNÍ		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3440; projektu	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	7.1.22 25.2.22
5357 1	ZASKLÍVÁNÍ OKEN,ZÁBRADLÍ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	SKLO VE STAVEBNICTVÍ		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Zn:701..;ČSN EN 1063 ČSN EN ISO 12543-4	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	7.1.22 25.2.22
5357 1	ZASKLÍVÁNÍ OKEN,ZÁBRADLÍ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB		+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 136.,13381; třídící znak:73 08..	Zk.požární odolnosti výpočet, porovnání Podpis kontrolora/Datum:	7.1.22 25.2.22
5357 1	ZASKLÍVÁNÍ OKEN,ZÁBRADLÍ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	OCHRANNÁ ZÁBRADLÍ		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 3305; projektu	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	7.1.22 25.2.22
5387 2	KLEMPÍŘI OPLECH DVEŘÍ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	KLEMPÍŘSKÉ KONSTR A PRÁCE Z KOVOVÝCH VÝROBKŮ		+	A,D Atest, záznam o k Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3610; projektu	Vstupní kontrola, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	14.1.22 17.6.22

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
5387 1	KLEMPÍŘI OPLECH DVEŘÍ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	AKUSTIKA-ZVUKOVÁ IZOLACE STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ	S+	+	M Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Znak730501-40;ČSN EN 20140-2,ISO 140,717,	Měření v budovách Podpis kontrolora/Datum:	14.1.22 17.6.22
5507 1	KANALIZACE VNITŘNÍ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	VNITŘNÍ KANALIZACE	T+	+	A.Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 75 6760 noveliz.	Zkoušky vodotěsnosti a plynutěsnosti Podpis kontrolora/Datum:	7.1.22 14.1.22
5507 1	KANALIZACE VNITŘNÍ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB	S+	+	A.Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 136.,13381; třídící znak:73 08..	Zk.požární odolnosti výpočet, porovnání Podpis kontrolora/Datum:	7.1.22 14.1.22
5507 1	KANALIZACE VNITŘNÍ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	TRUBNÍ MATERIÁL		+	D Certifik.,atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 102.,12..., ISO 1347.;zn:75....	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	17.12.21 23.12.21
5507 1	KANALIZACE VNITŘNÍ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	ARMATURY PRO VNITŘNÍ KANALIZACI		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13564-2,12380 tř.znak:13 63..	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	17.12.21 23.12.21
5507 1	KANALIZACE VNITŘNÍ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	ARMATURY-PRŮTOKOVÉ ZTRÁTY		+	M Protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1267; třídící znak:133010	Měření tlakové ztráty zk.tekutinou Podpis kontrolora/Datum:	7.1.22 14.1.22
5527 1	VODOVOD ROZV A ARMATURY Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	VNITŘNÍ VODOVOD		+	A.Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 806, ČSN 73 6660,73 6670	Odborné posouzení, zkušební přetlak Podpis kontrolora/Datum:	7.1.22 14.1.22
5527 1	VODOVOD ROZV A ARMATURY Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	HLUK DOMOVNÍCH VODOVODŮ	S+	+	M Záznam o měření Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 3822 třídící znak:730536	Zkoušky v budovách Podpis kontrolora/Datum:	31.12.21 7.1.22
5527 1	VODOVOD ROZV A ARMATURY Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB	S+	+	A.Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 136.,13381; třídící znak:73 08..	Zk.požární odolnosti výpočet, porovnání Podpis kontrolora/Datum:	7.1.22 14.1.22
5527 1	VODOVOD ROZV A ARMATURY Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	TRUBNÍ MATERIÁL		+	D Certifik.,atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 102.,12..., ISO 1347.;zn:75....	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	17.12.21 23.12.21
5527 1	VODOVOD ROZV A ARMATURY Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	ARMATURY K ROZVODU PITNÉ VODY		+	D Atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13828; třídící znak:13 5821	Vstupní kontrola, doklad o atestaci C Podpis kontrolora/Datum:	17.12.21 23.12.21
5527 1	VODOVOD ROZV A ARMATURY Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	ARMATURY-PRŮTOKOVÉ ZTRÁTY		+	M Protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1267; třídící znak:133010	Měření tlakové ztráty zk.tekutinou Podpis kontrolora/Datum:	7.1.22 14.1.22
5547 1	PLYNOVOD ROZV A ARMATURY Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	VNITŘNÍ PLYNOVOD	S+	+	A.Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1594,12237; třídící znak:3864..	Tlakové zkoušky, revize Podpis kontrolora/Datum:	23.12.21 31.12.21
5547 1	PLYNOVOD ROZV A ARMATURY Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB	S+	+	A.Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 136.,13381; třídící znak:73 08..	Zk.požární odolnosti výpočet, porovnání Podpis kontrolora/Datum:	23.12.21 31.12.21
5547 1	PLYNOVOD ROZV A ARMATURY Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	TRUBNÍ MATERIÁL		+	D Certifik.,atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 102.,12..., ISO 1347.;zn:75....	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	17.12.21 23.12.21

Index Počet	Název činnosti	Předmět kontroly Dodavatel	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
5547 1	PLYNOVOD ROZV A ARMATURY Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	ARMATURY-PRŮTOKOVÉ ZTRÁTY		+	M Protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1267; třídící znak:133010	Měření tlakové ztráty zk.tekutinou Podpis kontrolora/Datum:	23.12.21 31.12.21
5547 1	PLYNOVOD ROZV A ARMATURY Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	ROZVOD PLYNU		T+	Z Protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 38 6414,TS15174; třídící znak:3864..	Tlakové zkoušky, jiskrová zkouška Podpis kontrolora/Datum:	23.12.21 31.12.21
5547 1	PLYNOVOD ROZV A ARMATURY Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	SVARY A DOKLAD O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ		S+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1412-8,1289, 1435,12062,12517	Odb.posouzení,RTG zk vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	23.12.21 31.12.21
5547 1	PLYNOVOD ROZV A ARMATURY Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	ARMATURY A POTRUBÍ		+	D Atest Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:13....; projektu	Vstupní kontrola, doklad o atestaci C Podpis kontrolora/Datum:	17.12.21 23.12.21
5567 1	ZAŘ PŘEDMĚTY ZABUDOVANÉ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	ZDRAVOTNICKÁ KERAMIKA		S+	D,Z Certif., záznam Podpis stavbyved./Datum:	Tříd.znak:724841-72; EN 13407,14528,14688	Vstupní kontrola, funkční zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	14.1.22 24.6.22
5567 1	ZAŘ PŘEDMĚTY ZABUDOVANÉ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	VNITŘNÍ VODOVOD		T+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 806, ČSN 73 6660,73 6670	Odborné posouzení, zkušební přetlak Podpis kontrolora/Datum:	14.1.22 24.6.22
5567 1	ZAŘ PŘEDMĚTY ZABUDOVANÉ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	CEMENT A POJIVA NA JEHO BÁZI		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 196,413-2; třídící znak:7221..	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	14.1.22 24.6.22
5567 1	ZAŘ PŘEDMĚTY ZABUDOVANÉ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	ARMATURY ODPADOVÉ PRO ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 274-2-3,12541 tř.znak: 13 7210,11	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	14.1.22 24.6.22
5607 1	ROZVODY ÚT VNITŘNÍ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	SYSTÉM TOPENÍ		S+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 06 0310,EN 1264; třídící znak:0603..	Topné zkoušky, zkoušky těsnosti Podpis kontrolora/Datum:	14.1.22 10.6.22
5607 1	ROZVODY ÚT VNITŘNÍ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB		S+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 136.,13381; třídící znak:73 08..	Zk.požární odolnosti výpočet, porovnání Podpis kontrolora/Datum:	14.1.22 10.6.22
5607 1	ROZVODY ÚT VNITŘNÍ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	SVARY A DOKLAD O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ		S+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1412-8,1289, 1435,12062,12517	Odb.posouzení,RTG zk vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	14.1.22 10.6.22
5607 1	ROZVODY ÚT VNITŘNÍ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	TRUBNÍ MATERIÁL		+	D Atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 102.,12...., ISO 1347.;zn:75....	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	17.12.21 13.5.22
5627 1	ARMATURY ÚT Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	SYSTÉM TOPENÍ		S+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 06 0310,EN 1264; třídící znak:0603..	Topné zkoušky, zkoušky těsnosti Podpis kontrolora/Datum:	23.12.21 17.6.22
5627 1	ARMATURY ÚT Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB		S+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 136.,13381; třídící znak:73 08..	Zk.požární odolnosti výpočet, porovnání Podpis kontrolora/Datum:	23.12.21 17.6.22
5627 1	ARMATURY ÚT Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	ARMATURY A POTRUBÍ		+	D Atest Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:13....; projektu	Vstupní kontrola, doklad o atestaci C Podpis kontrolora/Datum:	23.12.21 17.6.22

Index Počet	Název činnosti	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV	PSV Spec. Zkuš.				
5627 1	ARMATURY ÚT Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	ARMATURY-PRŮTOKOVÉ ZTRÁTY		+	M Protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1267; třídící znak:133010	Měření tlakové ztráty zk.tekutinou Podpis kontrolora/Datum:	23.12.21 17.6.22
5647 1	OTOPNÁ TĚLESA Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	OTOPNÁ TĚLESA		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 442-2, třídící znak 06 11..	Vstupní kontrola, kontrola certifikátu Podpis kontrolora/Datum:	23.12.21 17.6.22
5647 1	OTOPNÁ TĚLESA Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	SYSTÉM TOPENÍ		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 06 0310,EN 1264; třídící znak:0603..	Topné zkoušky, zkoušky těsnosti Podpis kontrolora/Datum:	7.1.22 1.7.22
5647 1	OTOPNÁ TĚLESA Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB		+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 136.,13381; třídící znak:73 08..	Zk.požární odolnosti výpočet, porovnání Podpis kontrolora/Datum:	7.1.22 1.7.22
5657 2	TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	TEPELNÁ OCHRANA POTRUBÍ		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 72 7212, 7213; ČSN 38 3365	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	21.1.22 15.7.22
5657 1	TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	TEPELNĚ IZOLAČNÍ VÝROBKY PRO TZB A PRŮM.INSTALACE		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 14706,14707; třídící znak:7272..	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	21.1.22 15.7.22
5657 1	TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB		+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 136.,13381; třídící znak:73 08..	Zk.požární odolnosti výpočet, porovnání Podpis kontrolora/Datum:	21.1.22 15.7.22
5657 1	TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	ŽÁRUVZDORNÉ VÝROBKY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 993,1402; třídící znak:7260..	Fyz.zk dle předeps. zk.metod,vstup.kontr Podpis kontrolora/Datum:	21.1.22 15.7.22
5667 1	KOTELNY ÚT Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	SYSTÉM TOPENÍ		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 06 0310,EN 1264; třídící znak:0603..	Topné zkoušky, zkoušky těsnosti Podpis kontrolora/Datum:	21.1.22 1.7.22
5667 1	KOTELNY ÚT Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	ZABUDOVANÁ TECHNOLOGIE		+	D,Z Prot., rev.zpr. Podpis stavbyved./Datum:	Projektu	Vstupní kontrola, funkční zkouška Podpis kontrolora/Datum:	14.1.22 24.6.22
5667 1	KOTELNY ÚT Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	ODVĚTRÁVACÍ ZAŘÍZENÍ K ZABUDOVANÉ TECHNOL A JINÉ		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN ISO 8421, znak:389000;projektu	Funkční zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	21.1.22 1.7.22
5667 1	KOTELNY ÚT Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	KOTLE PRO ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ		+	Z,D Zaznam, certif. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:07....; ČSN EN 303,304,15036	Odborné zkoušky, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	14.1.22 24.6.22
5667 1	KOTELNY ÚT Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB		+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 136.,13381; třídící znak:73 08..	Zk.požární odolnosti výpočet, porovnání Podpis kontrolora/Datum:	21.1.22 1.7.22
5667 1	KOTELNY ÚT Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	ARMATURY POJISTNÉ UZAVÍR PRO SPOTŘEBIČE KAP PALIV		+	D Atest Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:0758.0; ČSN EN 264,12514-2	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	14.1.22 24.6.22
5687 1	STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	SYSTÉM TOPENÍ		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 06 0310,EN 1264; třídící znak:0603..	Topné zkoušky, zkoušky těsnosti Podpis kontrolora/Datum:	21.1.22 1.7.22

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
5687 1	STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	ZABUDOVANÁ TECHNOLOGIE	T+	+	D,Z Prot., rev.zpr. Podpis stavbyved./Datum:	Projekt Projekt	Vstupní kontrola, funkční zkouška Podpis kontrolora/Datum:	21.1.22 1.7.22
5687 1	STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	ODVĚTRÁVACÍ ZAŘÍZENÍ K ZABUDOVANÉ TECHNOL A JINÉ	T+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN ISO 8421, znak:389000;projektu	Funkční zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	21.1.22 1.7.22
5687 1	STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB	S+	+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 136.,13381; třídící znak:73 08..	Zk.požární odolnosti výpočet, porovnání Podpis kontrolora/Datum:	21.1.22 1.7.22
5687 1	STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	TEPELNÉ SOLÁRNÍ SOUSTAVY A SOUČÁSTI	S+	+	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12975-2,76-2; třídící znak:730301	Zkouška odolnosti, spoleh.a bezpečnosti Podpis kontrolora/Datum:	21.1.22 1.7.22
5707 1	SILNOPROUD HRUBÁ MONTÁŽ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	ELEKTROINSTALACE-PŘEDPISY PRO ELEKTROTECHNIKU	S+	+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:33....; ČSN 33 1500	Revize Podpis kontrolora/Datum:	21.1.22 21.1.22
5727 1	SILNOPROUD VODIČE Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	ELEKTROINSTALACE-PŘEDPISY PRO ELEKTROTECHNIKU	S+	+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:33....; ČSN 33 1500	Revize Podpis kontrolora/Datum:	11.2.22 1.7.22
5727 1	SILNOPROUD VODIČE Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB	S+	+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 136.,13381; třídící znak:73 08..	Zk.požární odolnosti výpočet, porovnání Podpis kontrolora/Datum:	11.2.22 1.7.22
5747 1	SILNOPROUD ROZVÁDĚČE Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	ELEKTROINSTALACE-PŘEDPISY PRO ELEKTROTECHNIKU	S+	+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:33....; ČSN 33 1500	Revize Podpis kontrolora/Datum:	18.2.22 2.9.22
5747 1	SILNOPROUD ROZVÁDĚČE Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	18.2.22 2.9.22
5747 1	SILNOPROUD ROZVÁDĚČE Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	SKŘÍŇĚ PRO ROZVÁDĚČE		+	D Atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 62208,50300	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	18.2.22 2.9.22
5747 1	SILNOPROUD ROZVÁDĚČE Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB	S+	+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 136.,13381; třídící znak:73 08..	Zk.požární odolnosti výpočet, porovnání Podpis kontrolora/Datum:	18.2.22 2.9.22
5767 1	SLABOPROUD TRUBKY Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	SDĚLOVACÍ INSTAL-PŘEDPISY PRO ELEKTROTECHNIKU	S+	+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:34....; ČSN 33 40...34	Revize Podpis kontrolora/Datum:	17.12.21 23.12.21
5787 1	SLABOPROUD VODIČE Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	SDĚLOVACÍ INSTAL-PŘEDPISY PRO ELEKTROTECHNIKU	S+	+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:34....; ČSN 33 40...34	Revize Podpis kontrolora/Datum:	31.12.21 19.8.22
5807 1	VZDUCHOTECHNIKA Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	VZDUCHOTECHNIKA A VĚTRÁNÍ BUDOV	S+	+	A,Z,M Rev.zpr.,záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1751,13264, 12238,9,1366;zn127..	Funkční zkoušky dle předepsaných postupů Podpis kontrolora/Datum:	23.12.21 17.6.22
5807 1	VZDUCHOTECHNIKA Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	ZABUDOVANÁ TECHNOLOGIE	T+	+	D,Z Prot., rev.zpr. Podpis stavbyved./Datum:	Projekt Projekt	Vstupní kontrola, funkční zkouška Podpis kontrolora/Datum:	23.12.21 17.6.22

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
5807 1	VZDUCHOTECHNIKA Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	AKUSTIKA-ZVUKOVÁ IZOLACE STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ	S+	+	M Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Znak730501-40;ČSN EN 20140-2,ISO 140,717,	Měření v budovách Podpis kontrolora/Datum:	31.12.21 24.6.22
5807 1	VZDUCHOTECHNIKA Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB	S+	+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 136.,13381; třídící znak:73 08..	Zk.požární odolnosti výpočet, porovnání Podpis kontrolora/Datum:	31.12.21 24.6.22
5807 1	VZDUCHOTECHNIKA Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	TEPELNÁ OCHRANA STAVEBNÍ	T+	+	A,M Záznam ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 054/5/6/7., ČSN 72 70.,, 64 3510	Měření šíření tepla Podpis kontrolora/Datum:	23.12.21 17.6.22
5807 1	VZDUCHOTECHNIKA Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	ODVĚTRÁVACÍ ZAŘÍZENÍ K ZABUDOVANÉ TECHNOL A JINÉ	T+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN ISO 8421, znak:389000;projektu	Funkční zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	31.12.21 24.6.22
5859 1	PŘESUN HMOT VNITŘ KONSTR Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	STAVEBNÍ VÝTAHY		+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1215.,12811-3 ČSN 27 4403, 73 812.	Kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	19.11.21 27.5.22
6109 4	LEHKÉ POMOCNÉ LEŠENÍ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	LEŠENÍ POJÍZDNÁ A VOLNĚ STOJÍCÍ	S+	+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	Tř.zn:7381...;ČSN EN 1004,1298,12811-3	Kontrolní zkoušky, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	10.12.21 31.12.21
6207 4	TEPELNÁ IZOLACE KONSTR Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	TEPELNÁ OCHRANA STAVEBNÍ	T+	+	A,M Záznam ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 054/5/6/7., ČSN 72 70.,, 64 3510	Měření šíření tepla Podpis kontrolora/Datum:	10.12.21 17.6.22
6207 1	TEPELNÁ IZOLACE KONSTR Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	TEPELNĚ IZOLAČNÍ VÝROBKY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 826, 1602-9, 12085-91,ČSN 72 7...	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	10.12.21 17.6.22
6207 1	TEPELNÁ IZOLACE KONSTR Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB	S+	+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 136.,13381; třídící znak:73 08..	Zk.požární odolnosti výpočet, porovnání Podpis kontrolora/Datum:	7.1.22 15.7.22
6254 1	ZAZDÍVKA,DOBETON OTVORŮ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	T+	+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...;ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	28.1.22 17.6.22
6254 1	ZAZDÍVKA,DOBETON OTVORŮ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	ZDĚNÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Tř.znak:732061,232.; ČSN EN 1052,projektu	Zatěžování zk.těles, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	28.1.22 17.6.22
6306 5	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE		+	Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	21.1.22 21.1.22
6306 1	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1015; třídící znak:722400	Jednotlivé zkušební metody Podpis kontrolora/Datum:	31.12.21 31.12.21
6306 1	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB	S+	+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 136.,13381; třídící znak:73 08..	Zk.požární odolnosti výpočet, porovnání Podpis kontrolora/Datum:	15.7.22 15.7.22
6306 1	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	STAVEBNÍ VÁPNO A POJIVA NA JEHO BÁZI		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 459-2; třídící znak:722201	Chemické rozbory, fyzikální zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	31.12.21 31.12.21

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný	
			HSV Spec.	PSV Zkuš.					
6306 1	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	CEMENT A POJIVA NA JEHO BÁZI	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 196,413-2; třídící znak:7221..	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	31.12.21 31.12.21	
6306 1	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	SÁDROVÁ POJIVA A MALTY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13279-2,znak: 722486;ČSN 72 2301	Fyzikální zkoušky zkušebních těles Podpis kontrolora/Datum:	31.12.21 31.12.21	
6306 3	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	VNITŘNÍ OMÍTÁNÍ	+		A Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13914-2; ČSN 73 3713,14,15	Vizuální posouzení kvality provedení Podpis kontrolora/Datum:	21.1.22 21.1.22	
6306 1	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	KOVOVÉ PLETIVO A LIŠTY	+	+	D Atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13658-1; třídící znak:723614	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	31.12.21 31.12.21	
6407 4	HYDROIZOL SANITÁR PROST Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	HYDROIZOLACE STAVEB PROVEDENÍ	+		A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7306..; ČSN P 73 06...proj.	Odborné posouzení, vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	4.2.22 1.7.22	
6407 1	HYDROIZOL SANITÁR PROST Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT	+		D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	4.2.22 1.7.22	
6507 1	IZOLACE AKUSTICKÁ VNITŘ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	AKUSTIKA-ZVUKOVÁ IZOLACE STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ		S+	+	M Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Znak730501-40;ČSN EN 20140-2,ISO 140,717,	Měření v budovách Podpis kontrolora/Datum:	28.1.22 1.7.22
6507 1	IZOLACE AKUSTICKÁ VNITŘ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	MATERIÁLY PRO AKUSTICKOU IZOLACI	+		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Tříd.znak:730502,5 ČSN EN 29053,ISO9052	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	21.1.22 24.6.22
6507 1	IZOLACE AKUSTICKÁ VNITŘ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB	+	S+	+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 136..,13381; třídící znak:73 08..	Zk.požární odolnosti výpočet, porovnání Podpis kontrolora/Datum:	28.1.22 1.7.22
6507 1	IZOLACE AKUSTICKÁ VNITŘ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	SÁDROVÁ LEPIDLA	+	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 14496, třídící znak 72 2492	Fyzikální zkoušky zkušebních těles Podpis kontrolora/Datum:	21.1.22 24.6.22
6609 1	DROBNÉ DOPLŇKY VNITŘNÍ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY	+		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1015; třídící znak:722400	Jednotlivé zkušební metody Podpis kontrolora/Datum:	21.1.22 19.8.22
6609 6	DROBNÉ DOPLŇKY VNITŘNÍ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	KOVOVÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ	+		+	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2601-3,11; ČSN P ENV 1090	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	21.1.22 19.8.22
6609 1	DROBNÉ DOPLŇKY VNITŘNÍ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT	+			D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	21.1.22 19.8.22
6706 1	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	T+		A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	1.7.22 1.7.22
6706 2	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE	+			Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	24.6.22 24.6.22

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
6706 1	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ	+	S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámčova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	1.7.22 1.7.22
6706 2	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	PODLAHY	+	T+	A,M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 4505	Měření tvaru,static. kontr.zkouška vlast. Podpis kontrolora/Datum:	24.6.22 24.6.22
6706 1	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ A V KONSTRUKCÍCH	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tříd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	24.6.22 24.6.22
6706 1	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1015; třídící znak:722400	Jednotlivé zkušební metody Podpis kontrolora/Datum:	24.6.22 24.6.22
6706 9	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302..; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	24.6.22 24.6.22
6706 1	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	POTĚROVÉ MATERIÁLY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13892,13454-2 třídící znak 72 248.	Fyzikální zkoušky zkušebních těles Podpis kontrolora/Datum:	24.6.22 24.6.22
6706 1	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	CEMENT A POJIVA NA JEHO BÁZI	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 196,413-2; třídící znak:7221..	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	24.6.22 24.6.22
6706 1	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	VLASTNOSTI KAMENIVA	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	72 11..;ČSN EN 14231 932,3,1097,1367,1744	Geom,mech,fyzikální a chemické zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	24.6.22 24.6.22
6859 1	PŘESUN HMOT TE 6 Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	STAVEBNÍ A SILNIČNÍ STROJE	+	S+	A Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 8000; ČSN EN 474	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	3.12.21 8.7.22
7107 1	OBKLADY SÁDROKARTONOVÉ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB	+	S+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 136.,13381; třídící znak:73 08..	Zk.požární odolnosti výpočet, porovnání Podpis kontrolora/Datum:	4.3.22 26.8.22
7107 1	OBKLADY SÁDROKARTONOVÉ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	TEPELNÁ OCHRANA STAVEBNÍ	+	T+	A,M Záznam ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 054/5/6/7., ČSN 72 70.,, 64 3510	Měření šíření tepla Podpis kontrolora/Datum:	28.1.22 22.7.22
7107 3	OBKLADY SÁDROKARTONOVÉ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302..; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	28.1.22 22.7.22
7107 1	OBKLADY SÁDROKARTONOVÉ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	SDK DESKY-UPRAV VÝROBKY A SPOJOVACÍ MATERIÁLY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 14190,13963; třídící znak 72 249.	Fyzikální zkoušky zkušebních těles Podpis kontrolora/Datum:	28.1.22 22.7.22
7107 1	OBKLADY SÁDROKARTONOVÉ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	SDK DESKY A KOVOVÉ KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 520,14195, 13950; zn:72 360.,1.	Fyzikální zkoušky zkušebních těles Podpis kontrolora/Datum:	28.1.22 22.7.22
7107 1	OBKLADY SÁDROKARTONOVÉ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	SÁDROVÁ LEPIDLA	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 14496, třídící znak 72 2492	Fyzikální zkoušky zkušebních těles Podpis kontrolora/Datum:	28.1.22 22.7.22

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
7303 1	OBEZDÍVKY ZAŘÍZ PŘEDMĚTŮ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1015; třídící znak:722400	Jednotlivé zkušební metody Podpis kontrolora/Datum:	18.2.22 8.7.22
7303 1	OBEZDÍVKY ZAŘÍZ PŘEDMĚTŮ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	ZDICÍ PRVKY	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 771,72,846; znak:722601-8,35,711	Mech.fyz.a geom zk. výrobku,vst.kontrola Podpis kontrolora/Datum:	18.2.22 8.7.22
7303 1	OBEZDÍVKY ZAŘÍZ PŘEDMĚTŮ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	ZDĚNÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+		A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Tř.znak:732061,232.; ČSN EN 1052,projektu	Zatěžování zk.těles, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	18.2.22 8.7.22
7407 1	OBKLADY VNITŘNÍ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	PROVÁDĚNÍ KERAMICKÝCH OBKLADŮ A DLAŽEB		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3450, ČSN 73 3451	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	24.6.22 22.7.22
7407 1	OBKLADY VNITŘNÍ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	KERAMICKÉ OBKLADOVÉ PRVKY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	Tř.zn.:7251...; ČSN EN 14411,EN ISO 10545	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	24.6.22 22.7.22
7407 1	OBKLADY VNITŘNÍ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	MALTOVINY A LEPIDLA PRO KERAMICKÉ PRVKY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1323,24,48; tříd.znak:722462,3,6	Kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	24.6.22 22.7.22
7407 1	OBKLADY VNITŘNÍ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE		+	Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	24.6.22 22.7.22
7507 1	PODLAHY SYNTETICKÉ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	PROTISKLUZNÉ VLASTNOSTI POVRCHU PODLAH		+	M Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 4507	Stanovení souč.smyk. tření rovinným měř. Podpis kontrolora/Datum:	22.7.22 26.8.22
7507 1	PODLAHY SYNTETICKÉ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1015; třídící znak:722400	Jednotlivé zkušební metody Podpis kontrolora/Datum:	22.7.22 26.8.22
7507 1	PODLAHY SYNTETICKÉ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE		+	Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	22.7.22 26.8.22
7507 1	PODLAHY SYNTETICKÉ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	POVRCHY PRO SPORTOVIŠTĚ UZAVŘENÉHO TVARU		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1222,,3.,616, 15122;tř.zn.:73 59..	Nárazy,umělé stárn., působení přír.vlivů Podpis kontrolora/Datum:	22.7.22 26.8.22
7607 1	PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE		+	Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	8.7.22 8.7.22
7607 1	PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	KERAMICKÉ OBKLADOVÉ PRVKY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	Tř.zn.:7251...; ČSN EN 14411,EN ISO 10545	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	8.7.22 8.7.22
7607 1	PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	PROVÁDĚNÍ KERAMICKÝCH OBKLADŮ A DLAŽEB		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3450, ČSN 73 3451	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	15.7.22 15.7.22
7607 1	PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	PROTISKLUZNÉ VLASTNOSTI POVRCHU PODLAH		+	M Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 4507	Stanovení souč.smyk. tření rovinným měř. Podpis kontrolora/Datum:	29.7.22 29.7.22

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
7607 1	PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	MALTOVINY A LEPIDLA PRO KERAMICKÉ PRVKY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1323,24,48; tříd.znak:722462,3,6	Kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	8.7.22 8.7.22
7657 6	NÁTĚRY VNITŘNÍ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	NATĚRAČSKÉ PRÁCE		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 12944-7, projektu	Vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	14.1.22 12.8.22
7657 3	NÁTĚRY VNITŘNÍ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	PROTIKOROZNÍ OCHRANA OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 12944-6,7 ČSN ISO 8501-1,2	Zk.umělym stárnutím, kontr.vzhledu povl. Podpis kontrolora/Datum:	14.1.22 12.8.22
7657 1	NÁTĚRY VNITŘNÍ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB		+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 136.,13381; třídící znak:73 08..	Zk.požární odolnosti výpočet, porovnání Podpis kontrolora/Datum:	11.2.22 9.9.22
7657 2	NÁTĚRY VNITŘNÍ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	FYZIKÁLNĚ MECHANICKÉ VLASTNOSTI NÁTĚRŮ		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 2808,4624 ČSN ISO 2409,2815	Kontrola tloušťky, tvrdosti,přílnavosti Podpis kontrolora/Datum:	4.2.22 2.9.22
7707 3	MALBY VNITŘNÍ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE		+	Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	22.7.22 19.8.22
7707 1	MALBY VNITŘNÍ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	STAVEBNÍ VÁPNO A POJIVA NA JEHO BÁZI		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 459-2; třídící znak:722201	Chemické rozbory, fyzikální zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	22.7.22 19.8.22
7859 1	PŘESUN HMOT POVRCHY Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	STAVEBNÍ VÝTAHY		+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1215.,12811-3 ČSN 27 4403, 73 812.	Kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	28.1.22 23.9.22
8107 2	TRUHLÁŘI DVEŘE, VYBAVENÍ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3130; projektu	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	19.8.22 2.9.22
8107 1	TRUHLÁŘI DVEŘE, VYBAVENÍ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	DVEŘE ODOLNĚJŠÍ PROTI VLOUPÁNÍ		+	D,Z Cert., záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 7731	Vstupní kontrola, kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	2.9.22 16.9.22
8107 1	TRUHLÁŘI DVEŘE, VYBAVENÍ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB		+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 136.,13381; třídící znak:73 08..	Zk.požární odolnosti výpočet, porovnání Podpis kontrolora/Datum:	2.9.22 16.9.22
8107 1	TRUHLÁŘI DVEŘE, VYBAVENÍ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	VESTAVĚNÝ NÁBYTEK		+	D Cert., protokol Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:9102..; EN 1727,14749;proj.	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	19.8.22 2.9.22
8107 1	TRUHLÁŘI DVEŘE, VYBAVENÍ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	ODOLNOST VÝPLNÍ OTVORŮ		+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	746+747,ENV 1628-30, 1522-3,42,43,77,86..	Zkoušky odolnosti proti více vlivům Podpis kontrolora/Datum:	19.8.22 2.9.22
8207 1	PODLAHY PLOVOUCÍ,PARKET Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ		+	A,M,Z Záznam, protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 380-391,594; t.znak:7317...,7328..	měření zkušeb.vzorků statické zátěž.zk. Podpis kontrolora/Datum:	19.8.22 9.9.22
8207 1	PODLAHY PLOVOUCÍ,PARKET Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB		+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 136.,13381; třídící znak:73 08..	Zk.požární odolnosti výpočet, porovnání Podpis kontrolora/Datum:	2.9.22 23.9.22

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
8207 1	PODLAHY PLOVOUČÍ,PARKET Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	LEPENÉ LAMELOVÉ DŘEVO		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 386,391,392; tř.znak:732833,35,56	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	19.8.22 9.9.22
8207 1	PODLAHY PLOVOUČÍ,PARKET Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	VLASTNOSTI DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ		+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 207.; ČSN EN 1195,789	Zkoušky chování při stat.a ráz.zatížení Podpis kontrolora/Datum:	26.8.22 16.9.22
8207 1	PODLAHY PLOVOUČÍ,PARKET Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	PODLAHOVÉ KRYTINY LAMINÁTOVÉ		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:9178..; ČSN EN 425,13329	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	19.8.22 9.9.22
8207 1	PODLAHY PLOVOUČÍ,PARKET Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	ODOLNOST PROTI UKLOUZNUTÍ NA DŘEVĚNÝCH PODLAHÁCH		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN P CEN/TS 15676; třídící znak:492121	Kyvadlová zkouška Podpis kontrolora/Datum:	19.8.22 9.9.22
8257 1	PODLAHY TEXTILNÍ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	PODLAHOVÉ KRYTINY TEXTILNÍ		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:8044..; ČSN EN 985,1814,1963	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	2.9.22 16.9.22
8257 1	PODLAHY TEXTILNÍ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB		+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 136.,13381; třídící znak:73 08..	Zk.požární odolnosti výpočet, porovnání Podpis kontrolora/Datum:	9.9.22 23.9.22
8257 1	PODLAHY TEXTILNÍ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	LEPIDLA NA PODLAHOVÉ KRYTINY A TAPETY		+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1372,3,1902,3 tř.zn.: 66 8625-8,33	Zkoušky odlepováním, smykové,rozm.změn Podpis kontrolora/Datum:	2.9.22 16.9.22
8257 1	PODLAHY TEXTILNÍ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	UMĚLÉ TEXTILIE PRO SPORTOVNÍ PLOCHY		+	D,Z Prot.o schval. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12229	Kontrolní zkouška, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	2.9.22 16.9.22
8407 1	ČALOUNICKÉ ÚPRAVY Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	12.8.22 9.9.22
8407 1	ČALOUNICKÉ ÚPRAVY Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB		+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 136.,13381; třídící znak:73 08..	Zk.požární odolnosti výpočet, porovnání Podpis kontrolora/Datum:	26.8.22 23.9.22
8407 1	ČALOUNICKÉ ÚPRAVY Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	AKUSTIKA-ZVUKOVÁ IZOLACE STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ		+	M Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Znak730501-40;ČSN EN 20140-2,ISO 140,717,	Měření v budovách Podpis kontrolora/Datum:	26.8.22 23.9.22
8457 1	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY VNITŘ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	DVEŘE ODOLNĚJŠÍ PROTI VLOUPÁNÍ		+	D,Z Cert., záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 7731	Vstupní kontrola, kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	23.9.22 23.9.22
8457 1	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY VNITŘ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	MONTÁŽ ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3630; projektu	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	9.9.22 9.9.22
8457 1	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY VNITŘ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT		+	D Protokol, atest Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	9.9.22 9.9.22
8457 1	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY VNITŘ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	KOVOVÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ		+	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2601-3,11; ČSN P ENV 1090	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	9.9.22 9.9.22

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný připustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
8457 1	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY VNITŘ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	DIGESTOŘE		+	D Atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 14175-3,-4; třídící znak:847500	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	9.9.22 9.9.22
8457 1	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY VNITŘ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	DVEŘE ODOLNĚJŠÍ PROTI VLOUPÁNÍ		+	D,Z Cert., záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 7731	Vstupní kontrola, kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	23.9.22 23.9.22
8527 4	ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	ZDRAVOTNICKÁ KERAMIKA	S+	+	D,Z Certif., záznam Podpis stavbyved./Datum:	Tříd.znak:724841-72; EN 13407,14528,14688	Vstupní kontrola, funkční zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	2.9.22 23.9.22
8527 1	ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	VNITŘNÍ VODOVOD		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 806, ČSN 73 6660,73 6670	Odborné posouzení, zkušební přetlak Podpis kontrolora/Datum:	2.9.22 23.9.22
8527 1	ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	ARMATURY ODPADOVÉ PRO ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 274-2-3,12541 tř.znak: 13 7210,11	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	2.9.22 23.9.22
8627 1	MĚŘENÍ A REGULACE Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	SYSTÉM TOPENÍ	S+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 06 0310,EN 1264; třídící znak:0603..	Topné zkoušky, zkoušky těsnosti Podpis kontrolora/Datum:	21.1.22 9.9.22
8657 1	SLABOPROUD KOMPLET.ZAŘÍZ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	AUTOMATIZAČNÍ A ŘÍDÍCÍ SYSTÉMY BUDOV	S+	+	A,Z,D Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 16484; tř.znak:738521,25,30	Vstupní kontrola, revize Podpis kontrolora/Datum:	23.9.22 23.9.22
8657 1	SLABOPROUD KOMPLET.ZAŘÍZ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	23.9.22 23.9.22
8657 1	SLABOPROUD KOMPLET.ZAŘÍZ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	OCHRANA PŘED ELEKTROMAGNETICKÝMI POLI	S+	+	M Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:3679...; ČSN EN 5036..,62209..	Měření intenzity elektromagnet.pole Podpis kontrolora/Datum:	23.9.22 23.9.22
8707 1	SILNOPROUD KOMPLETACE Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	DENNÍ OSVĚTLENÍ BUDOV		+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0580; projektu	Funkční zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	23.9.22 23.9.22
8707 1	SILNOPROUD KOMPLETACE Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	ELEKTROINSTALACE-PŘEDPISY PRO ELEKTROTECHNIKU	S+	+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:33...; ČSN 33 1500	Revize Podpis kontrolora/Datum:	23.9.22 23.9.22
8707 1	SILNOPROUD KOMPLETACE Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	9.9.22 9.9.22
8707 1	SILNOPROUD KOMPLETACE Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB	S+	+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 136.,13381; třídící znak:73 08..	Zk.požární odolnosti výpočet, porovnání Podpis kontrolora/Datum:	23.9.22 23.9.22
8707 1	SILNOPROUD KOMPLETACE Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	OSVĚTLENÍ VNITŘNÍCH PROSTORŮ	S+	+	M Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12193,464, ČSN 36 0011;zn:3600.	Měření specifických hodnot osvětlení Podpis kontrolora/Datum:	23.9.22 23.9.22
8707 1	SILNOPROUD KOMPLETACE Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	ÚDRŽBA VNITŘNÍCH OSVĚTLOVACÍCH SOUSTAV		+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	TNI 36 0451; třídící znak:360451	Funkční zkouška dle tech.normal.inform. Podpis kontrolora/Datum:	23.9.22 23.9.22

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV	PSV Spec. Zkuš.				
8707 1	SILNOPROUD KOMPLETACE Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	ELEKTRICKÁ SVÍTIDLA		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 60598; třídící znak:360600	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	9.9.22 9.9.22
8707 1	SILNOPROUD KOMPLETACE Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	DIGESTOŘE		+	D Atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 14175-3,-4; třídící znak:847500	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	9.9.22 9.9.22
8809 1	VYČISTĚNÍ OBJEKTU Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB	+	S+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 136.,13381; třídící znak:73 08..	Zk.požární odolnosti výpočet, porovnání Podpis kontrolora/Datum:	23.9.22 23.9.22
8809 1	VYČISTĚNÍ OBJEKTU Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	JAKOST ÚKLIDOVÝCH SLUŽEB		+	A Zápis, protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13549; třídící znak:018101	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	16.9.22 16.9.22
8859 1	PŘESUN HMOT KOMPLETACE Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	STAVEBNÍ VÝTAHY		+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1215.,12811-3 ČSN 27 4403, 73 812.	Kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	9.9.22 23.9.22
9109 1	VÝPLNĚ DILATAČNÍCH SPÁR Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	HYDROIZOLACE STAVEB PROVEDENÍ		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7306..; ČSN P 73 06...proj.	Odborné posouzení, vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	19.11.21 25.2.22
9109 1	VÝPLNĚ DILATAČNÍCH SPÁR Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	DILATAČNÍ ZKOUŠKA		+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 38 3365	Dilatační zkouška Podpis kontrolora/Datum:	19.11.21 25.2.22
9109 1	VÝPLNĚ DILATAČNÍCH SPÁR Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	VOZOVKY NA MOSTECH		+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 6242	Průkazní,kontrolní a přejímací zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	19.11.21 25.2.22
9109 1	VÝPLNĚ DILATAČNÍCH SPÁR Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	ŽIVIČNÉ SMĚSI A ASFALTY		+	D,Z Protokol,záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7361..; ČSN EN 12697,12970	Vstupní kontrola, Marshallova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	19.11.21 25.2.22
9109 1	VÝPLNĚ DILATAČNÍCH SPÁR Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	HYDROIZOLAČNÍ PÁSY A FÓLIE		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13375; třídící znak:7276..	Fyzikální zkoušky stanovených těles Podpis kontrolora/Datum:	19.11.21 25.2.22
9109 1	VÝPLNĚ DILATAČNÍCH SPÁR Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	TEPELNĚ IZOLAČNÍ VÝROBKY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 826, 1602-9, 12085-91,ČSN 72 7...	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	19.11.21 25.2.22
9129 1	DROBNÉ DOPLŇKY VNĚJŠÍ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1015; třídící znak:722400	Jednotlivé zkušební metody Podpis kontrolora/Datum:	10.12.21 9.9.22
9129 1	DROBNÉ DOPLŇKY VNĚJŠÍ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	10.12.21 9.9.22
9129 3	DROBNÉ DOPLŇKY VNĚJŠÍ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	KOVOVÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ		+	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2601-3,11; ČSN P ENV 1090	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	10.12.21 9.9.22
9157 2	TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	PROVÁDĚNÍ VNĚJŠÍCH TEPEL IZOL KOMPOZITNÍCH SYSTÉMŮ		+	A Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2529	Odborné posouzení dílech procedur Podpis kontrolora/Datum:	14.1.22 4.3.22

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
9157 12	TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	TEPELNÁ OCHRANA POTRUBÍ		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 72 7212, 7213; ČSN 38 3365	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	21.1.22 11.3.22
9157 2	TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	TEPELNÁ OCHRANA STAVEBNÍ		T+	A,M Záznam ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 054/5/6/7., ČSN 72 70..., 64 3510	Měření šíření tepla Podpis kontrolora/Datum:	14.1.22 4.3.22
9157 1	TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB		S+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 136.,13381; třídící znak:73 08..	Zk.požární odolnosti výpočet, porovnání Podpis kontrolora/Datum:	11.2.22 1.4.22
9157 1	TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	TEPELNĚ IZOLAČNÍ VÝROBKY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 826, 1602-9, 12085-91,ČSN 72 7...	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	14.1.22 4.3.22
9157 1	TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	ŽÁRUVZDORNÉ VÝROBKY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 993,1402; třídící znak:7260..	Fyz.zk dle předeps. zk.metod.vstup.kontr Podpis kontrolora/Datum:	14.1.22 4.3.22
9209 1	ZÁBRADLÍ BALKÓNOVÉ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	VLASTNOSTI DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ		S+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 207.; ČSN EN 1195,789	Zkoušky chování při stat.a ráz.zatížení Podpis kontrolora/Datum:	11.2.22 16.9.22
9209 1	ZÁBRADLÍ BALKÓNOVÉ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	OCHRANNÁ ZÁBRADLÍ		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 3305; projektu	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	11.2.22 16.9.22
9209 1	ZÁBRADLÍ BALKÓNOVÉ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	OCEL A OCELOVÉ VÝROBKY		+	D Atest Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti; třídící znak:4203..	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	11.2.22 16.9.22
9209 1	ZÁBRADLÍ BALKÓNOVÉ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB		S+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 136.,13381; třídící znak:73 08..	Zk.požární odolnosti výpočet, porovnání Podpis kontrolora/Datum:	11.2.22 16.9.22
9209 1	ZÁBRADLÍ BALKÓNOVÉ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	KONSTRUKČNÍ DŘEVO		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 408;tř.znak: 731741,732072,732073	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	11.2.22 16.9.22
9209 1	ZÁBRADLÍ BALKÓNOVÉ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ		S+	A,M,Z Záznam, protokol. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 380-391,594; t.znak:7317...,7328..	měření zkoušek.vzorků statické zátěž.zk. Podpis kontrolora/Datum:	11.2.22 16.9.22
9209 1	ZÁBRADLÍ BALKÓNOVÉ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	SKLO VE STAVEBNICTVÍ		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Zn:701...ČSN EN 1063 ČSN EN ISO 12543-4	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	11.2.22 16.9.22
9209 1	ZÁBRADLÍ BALKÓNOVÉ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	SKLENÁŘSKÉ PRÁCE STAVEBNÍ		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3440; projektu	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	11.2.22 16.9.22
9253 2	ŘÍMSY Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ		T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	10.12.21 4.3.22
9253 4	ŘÍMSY Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ		S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámčova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	10.12.21 4.3.22

Index Počet	Název činnosti	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
9253 1	ŘÍMSY Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ A V KONSTRUKCÍCH	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tříd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	10.12.21 4.3.22
9253 2	ŘÍMSY Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	ZDĚNÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Tř.znak:732061,232.; ČSN EN 1052,projektu	Zatěžování zk.těles, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	10.12.21 4.3.22
9253 1	ŘÍMSY Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1015; třídící znak:722400	Jednotlivé zkušební metody Podpis kontrolora/Datum:	10.12.21 4.3.22
9253 2	ŘÍMSY Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	10.12.21 4.3.22
9253 1	ŘÍMSY Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	SVARY A DOKLAD O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ	+	S+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1412-8,1289, 1435,12062,12517	Odb.posouzení,RTG zk vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	10.12.21 4.3.22
9253 1	ŘÍMSY Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	PŘÍSADY DO BETONU,MALTY A INJEKTÁŽNÍ MALTY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 480,část 1,2, 4,5,6,8,10,11,12,13	Soubor mech,fyzikál. a chemických zkoušek Podpis kontrolora/Datum:	10.12.21 4.3.22
9253 1	ŘÍMSY Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	ZDICÍ PRVKY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 771,72,846; znak:722601-8,35,711	Mech,fyz.a geom zk. výrobku,vst.kontrola Podpis kontrolora/Datum:	10.12.21 4.3.22
9253 1	ŘÍMSY Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY TYČOVÉ NOSNÉ	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,13225, tř.znak:72 3001,3052	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	10.12.21 4.3.22
9287 1	HROMOSVOD FASÁDA,ZEMNĚNÍ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	OCHRANA PŘED BLESKEM	S+	+	A,M Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 62305; třídící znak:341390	Revize Podpis kontrolora/Datum:	18.2.22 23.9.22
9287 1	HROMOSVOD FASÁDA,ZEMNĚNÍ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB	S+	+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 136.,13381; třídící znak:73 08..	Zk.požární odolnosti výpočet, porovnání Podpis kontrolora/Datum:	18.2.22 23.9.22
9306 1	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE	+		Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	18.2.22 8.4.22
9306 1	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	PROVÁDĚNÍ VNĚJŠÍCH TEPEL IZOL KOMPOZITNÍCH SYSTÉMŮ	+		A Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2529	Odborné posouzení dílčích procedur Podpis kontrolora/Datum:	4.2.22 25.3.22
9306 1	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1015; třídící znak:722400	Jednotlivé zkušební metody Podpis kontrolora/Datum:	28.1.22 18.3.22
9306 1	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB	+	S+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 136.,13381; třídící znak:73 08..	Zk.požární odolnosti výpočet, porovnání Podpis kontrolora/Datum:	15.7.22 2.9.22
9306 1	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	STAVEBNÍ VÁPNO A POJIVA NA JEHO BÁZI	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 459-2; třídící znak:722201	Chemické rozbory, fyzikální zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	28.1.22 18.3.22

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
9306 1	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	VNĚJŠÍ OMÍTÁNÍ		+	A Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13914-1; Třídící znak:733710	Vizuální posouzení kvality provedení Podpis kontrolora/Datum:	18.2.22 8.4.22
9306 1	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A SYST NA OCHRANU A OPRAVY BETON KONSTRUKCÍ		+ T+	D,Z Cert,rev.zpráva Podpis stavbyved./Datum:	T.znak:7321...;ČSN EN 43,1504,12192,13395.	Chemické rozbory, fyzikální zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	28.1.22 18.3.22
9327 2	HYDROIZOL BALKONŮ,LODŽIÍ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	HYDROIZOLACE STAVEB PROVEDENÍ		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7306...; ČSN P 73 06...proj.	Odborné posouzení, vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	22.7.22 9.9.22
9327 1	HYDROIZOL BALKONŮ,LODŽIÍ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	ŽIVIČNÉ SMĚSI A ASFALTY		+ +	D,Z Protokol,záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7361...; ČSN EN 12697,12970	Vstupní kontrola, Marshallova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	22.7.22 9.9.22
9327 1	HYDROIZOL BALKONŮ,LODŽIÍ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	HYDROIZOLAČNÍ PÁSY A FÓLIE		+ +	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13375; třídící znak:7276..	Fyzikální zkoušky stanovených těles Podpis kontrolora/Datum:	22.7.22 9.9.22
9356 1	DESKY PARAPET A OKAPNICE Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	DŘEVĚNÉ SOUČÁSTI STAVEBNĚ TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ		+	D Cert., protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 49 2105; projektu	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	22.7.22 9.9.22
9356 1	DESKY PARAPET A OKAPNICE Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	MALTOVINY A LEPIDLA PRO KERAMICKÉ PRVKY		+ +	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1323,24,48; tříd.znak:722462,3,6	Kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	22.7.22 9.9.22
9356 1	DESKY PARAPET A OKAPNICE Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ		+ G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302...; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	22.7.22 9.9.22
9356 1	DESKY PARAPET A OKAPNICE Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	KERAMICKÉ OBKLADOVÉ PRVKY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	Tř.zn.:7251...; ČSN EN 14411,EN ISO 10545	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	22.7.22 9.9.22
9356 1	DESKY PARAPET A OKAPNICE Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT		+	D Protokol, atest Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	22.7.22 9.9.22
9356 1	DESKY PARAPET A OKAPNICE Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3130; projektu	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	22.7.22 9.9.22
9457 1	SILNOPROUD KOMPLET VENK Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	ELEKTROINSTALACE-PŘEDPISY PRO ELEKTROTECHNIKU		+ S+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:33....; ČSN 33 1500	Revize Podpis kontrolora/Datum:	29.7.22 16.9.22
9457 1	SILNOPROUD KOMPLET VENK Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	29.7.22 16.9.22
9457 1	SILNOPROUD KOMPLET VENK Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	ELEKTRICKÁ SVÍTIDLA		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 60598; třídící znak:360600	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	29.7.22 16.9.22
9457 1	SILNOPROUD KOMPLET VENK Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB		+ S+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 136.,13381; třídící znak:73 08..	Zk.požární odolnosti výpočet, porovnání Podpis kontrolora/Datum:	29.7.22 16.9.22

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
9487 1	SLABOPROUD KOMPLET VENK Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	AUTOMATIZAČNÍ A ŘÍDICÍ SYSTÉMY BUDOV		+	A,Z,D Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 16484; tř.znak:738521,25,30	Vstupní kontrola, revize Podpis kontrolora/Datum:	29.7.22 16.9.22
9487 1	SLABOPROUD KOMPLET VENK Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	VÝROBKÝ A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	29.7.22 16.9.22
9527 1	OBKLADY VNĚJŠÍ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	PROVÁDĚNÍ KERAMICKÝCH OBKLADŮ A DLAŽEB		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3450, ČSN 73 3451	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	29.7.22 16.9.22
9527 1	OBKLADY VNĚJŠÍ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	KERAMICKÉ OBKLADOVÉ PRVKY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	Tř.zn:7251...; ČSN EN 14411,EN ISO 10545	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	29.7.22 16.9.22
9527 1	OBKLADY VNĚJŠÍ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	MALTOVINY A LEPIDLA PRO KERAMICKÉ PRVKY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1323,24,48; tříd.znak:722462,3,6	Kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	29.7.22 16.9.22
9527 1	OBKLADY VNĚJŠÍ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE		+	Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	29.7.22 16.9.22
9587 1	PODLAHY Z DLAŽDIC VNĚJŠÍ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE		+	Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	29.7.22 23.9.22
9587 1	PODLAHY Z DLAŽDIC VNĚJŠÍ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	KERAMICKÉ OBKLADOVÉ PRVKY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	Tř.zn:7251...; ČSN EN 14411,EN ISO 10545	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	29.7.22 23.9.22
9587 1	PODLAHY Z DLAŽDIC VNĚJŠÍ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	PROVÁDĚNÍ KERAMICKÝCH OBKLADŮ A DLAŽEB		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3450, ČSN 73 3451	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	29.7.22 23.9.22
9587 1	PODLAHY Z DLAŽDIC VNĚJŠÍ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	PROTISKLUZNÉ VLASTNOSTI POVRCHU PODLAH		+	M Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 4507	Stanovení souč.smyk. tření rovinným měř. Podpis kontrolora/Datum:	29.7.22 23.9.22
9587 1	PODLAHY Z DLAŽDIC VNĚJŠÍ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	MALTOVINY A LEPIDLA PRO KERAMICKÉ PRVKY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1323,24,48; tříd.znak:722462,3,6	Kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	29.7.22 23.9.22
9587 1	PODLAHY Z DLAŽDIC VNĚJŠÍ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY BET A TERACOVÉ DLAŽDICE		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,13748; tř.znak:723001,32..	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	29.7.22 23.9.22
9657 2	KLEMPÍŘI FASÁDNÍ PRVKY Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	KLEMPÍŘSKÉ KONSTR A PRÁCE Z KOVOVÝCH VÝROBKŮ		+	A,D Atest, záznam o k projektu Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3610; projektu	Vstupní kontrola, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	29.7.22 16.9.22
9657 1	KLEMPÍŘI FASÁDNÍ PRVKY Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	OKAPOVÉ PRVKY Z PVC		+	D,Z Certif.,záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 607, EN 1462, tříd.znak 747704,06	Vstupní kontrola, kontr.spojů,těsnění Podpis kontrolora/Datum:	29.7.22 16.9.22
9657 1	KLEMPÍŘI FASÁDNÍ PRVKY Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	OKAPOVÉ PRVKY Z PLECHU		+	D,Z Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 517,612,1462; třídící znak:7477..	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	29.7.22 16.9.22

Index Počet	Název činnosti	Předmět kontroly Dodavatel	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
9707 1	NÁTĚRY VENKOVNÍ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	NATĚRAČSKÉ PRÁCE		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 12944-7, projektu	Vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	5.8.22 23.9.22
9707 1	NÁTĚRY VENKOVNÍ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	PROTIKOROZNÍ OCHRANA OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 12944-6,7 ČSN ISO 8501-1,2	Zk.umělým stárnutím, kontr.vzhledu povl. Podpis kontrolora/Datum:	5.8.22 23.9.22
9707 1	NÁTĚRY VENKOVNÍ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	FYZIKÁLNĚ MECHANICKÉ VLASTNOSTI NÁTĚRŮ		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 2808,4624 ČSN ISO 2409,2815	Kontrola tloušťky, tvrdosti,přílnavosti Podpis kontrolora/Datum:	5.8.22 23.9.22
9707 1	NÁTĚRY VENKOVNÍ Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	JAKOST OCHRANY DŘEVA		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 49 0609, projektu	Vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	5.8.22 23.9.22
9859 1	PŘESUN HMOT TE 9 Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	STAVEBNÍ A SILNIČNÍ STROJE		+	A Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 8000; ČSN EN 474	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	19.11.21 16.9.22
9980 1	VÝSTUPNÍ KONTROLA Rekonstrukce Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ		+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302..; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	30.9.22 18.11.22



Index Počet	Název činnosti	Předmět kontroly Dodavatel	Provádí ji:			Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.	Způsob Doklady			

Vysvětlivky zkratk z áhlaví

Index Číselné označení činnosti v projektu
ČísDB Číselný kód činnosti z databáze

K provádění kontrol:

HSV Kontrolu provádí stavbyvedoucí nebo mistr HSV
PSV Kontrolu provádí mistr PSV
Zkuš. Kontrolu provádí zkušebna
Spec. Kontrolu provádí specialista dle zkratky:
 G+ - geodet
 T+ - technolog
 +, S+ - jiný specialista

Na kontrolách se vždy podílí TDI (technický dozor investora)

Ke zkratkám způsobu:

A Prohlídka podle projektové dokumentace a technických norem
D Kontrola dokladů o jakosti výrobků
M Měření (geometrických veličin)
Z Zkouška fyzikálních veličin

**ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ
FAKULTA STAVEBNÍ
Katedra technologie staveb**



**DIPLOMOVÁ PRÁCE
Stavebně technologický projekt
Plickův statek Líbeznice**

**Bc. Adam Postulka
2021**

Vedoucí diplomové práce: Ing. Karel Polák, PhD.

3.5 ENVIROMENTÁLNÍ PLÁN

Rekonstrukce						
109	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ	Rekonstrukce				19
01	Nakládání s NO	Stavební odpad, zemina,		+	Průb. evid., ident. list NO	15.2.21
7	Shromažďování NO	zbytky a obaly NCHLAP	+		1 x měs.	15.2.21
	Zhodnocení kontroly:				Podpis stavbyved./Datum:	Převzal:
109	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ	Rekonstrukce				16
02	Nakládání s NO	Stavební odpad, zemina,	+		Evid. list přeprav. NO	15.2.21
1	Přeprava NO	zbytky a obaly NCHLAP	+		Při zaháj. přepravy	15.2.21
	Zhodnocení kontroly:				Podpis stavbyved./Datum:	Převzal:
109	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ	Rekonstrukce				13
03	Nakládání s NO	Stavební odpad, zemina,	+		Hodnocení vzorku	15.2.21
1	Ověření nebezp. vlast.	zbytky a obaly NCHLAP	+		Při zaháj. nakl. s NO	15.2.21
	Zhodnocení kontroly:				Podpis stavbyved./Datum:	Převzal:
109	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ	Rekonstrukce				13
04	Nakládání s NO	Azbest	+	+	Hlášení o pracích	15.2.21
1	Vybrané druhy - azbest			+	30 dnů před zaháj.	15.2.21
	Zhodnocení kontroly:				Podpis stavbyved./Datum:	Převzal:
109	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ	Rekonstrukce				16
06	Ostatní odpad	Cihly, beton, dřevo, sklo,			Nakládání s ost. odp.	15.2.21
7	Nakládání s ost. odpadem	aj. neznečišť. neb. látkami	+	+	1 x měs.	15.2.21
	Zhodnocení kontroly:				Podpis stavbyved./Datum:	Převzal:
109	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ	Rekonstrukce				10
14	Hluk	Hluk způsobený používaným	+		Dodrž. povol. emisí hluku	15.2.21
7	Požadavky na stroje	zařízením		+	1 x měs.	15.2.21
	Zhodnocení kontroly:				Podpis stavbyved./Datum:	Převzal:
109	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ	Rekonstrukce				13
15	Hluk	Přijímaný hluk	+		Dodrž. příp. hladin hluku	15.2.21
7	Ochrana osob			+	1 x měs.	15.2.21
	Zhodnocení kontroly:				Podpis stavbyved./Datum:	Převzal:
109	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ	Rekonstrukce				11
17	Vibrace	Přijímané vibrace	+		Dodržování přípust. vibračí	15.2.21
7	Ochrana osob			+	1 x měs.	15.2.21
	Zhodnocení kontroly:			+	Podpis stavbyved./Datum:	Převzal:
109	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ	Rekonstrukce				13
19	Prašnost	Prach vznikající při staveb	+	+	Dodržování limitů pro prach	15.2.21
7	Ochrana osob	činnosti		+	1 x měs.	15.2.21
	Zhodnocení kontroly:				Podpis stavbyved./Datum:	Převzal:
159	OSTATNÍ BOURACÍ PRÁCE	Rekonstrukce				16
06	Ostatní odpad	Cihly, beton, dřevo, sklo,			Nakládání s ost. odp.	15.2.21
8	Nakládání s ost. odpadem	aj. neznečišť. neb. látkami	+	+	1 x měs.	15.2.21
	Zhodnocení kontroly:				Podpis stavbyved./Datum:	Převzal:
267	ODSTR TEPELNÉ IZOLACE	Rekonstrukce				16
06	Ostatní odpad	Cihly, beton, dřevo, sklo,			Nakládání s ost. odp.	15.2.21
1	Nakládání s ost. odpadem	aj. neznečišť. neb. látkami	+	+	1 x měs.	2.8.21
	Zhodnocení kontroly:				Podpis stavbyved./Datum:	Převzal:
267	ODSTR TEPELNÉ IZOLACE	Rekonstrukce				13
03	Nakládání s NO	Stavební odpad, zemina,	+		Hodnocení vzorku	15.2.21
1	Ověření nebezp. vlast.	zbytky a obaly NCHLAP	+		Při zaháj. nakl. s NO	2.8.21
	Zhodnocení kontroly:				Podpis stavbyved./Datum:	Převzal:

Index Kód EA Počet	Název činnosti Environmentální aspekt (EA)	Upřesnění Polutanty	Dopad na ŽP			Dodavatel Kontrola Četnost kontroly	Opatření	Významnost T. možný T. přípustný
			člověk půda	vzduch prostř.	voda jiné			
267 04 1	ODSTR. TEPELNÉ IZOLACE Nakládání s NO Vybrané druhy - azbest Zhodnocení kontroly:	Rekonstrukce Azbest	+	+		Hlášení o pracích 30 dnů před zaháj. Podpis stavbyved./Datum:	Kontrolované pásmo Ukládání odpadů	13 15.2.21 2.8.21 Převzal:
277 15 1	DMTŽ TESAŘ KONSTRUKCÍ Hluk Ochrana osob Zhodnocení kontroly:	Rekonstrukce Přijímaný hluk	+		+	Dodrž. příp. hladin hluku 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Použ. ochranných pomůcek	13 15.2.21 2.8.21 Převzal:
277 06 1	DMTŽ TESAŘ KONSTRUKCÍ Ostatní odpad Nakládání s ost. odpadem Zhodnocení kontroly:	Rekonstrukce Cihly, beton, dřevo, sklo, aj. neznečišť. neb. látkami	+	+		Nakládání s ost. odp. 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Třídění, označ., evidence, vylouč. neb.vlast., předání	16 15.2.21 2.8.21 Převzal:
287 08 1	DMTŽ KLEMPÍŘ KONSTRUKCÍ Nakládání s NCHLAP Používání NCHLAP Zhodnocení kontroly:	Rekonstrukce Výrobce označené NCHLAP (malt. směsi, barvy, řed.)	+	+	+	Proškol. osob Před nakl. s NCHLAP Podpis stavbyved./Datum:	Použ. NCHLAP dle bezp.listu a požadavků zákona	14 15.2.21 2.8.21 Převzal:
287 01 1	DMTŽ KLEMPÍŘ KONSTRUKCÍ Nakládání s NO Shromažďování NO Zhodnocení kontroly:	Rekonstrukce Stavební odpad, zemina, zbytky a obaly NCHLAP	+		+	Průb. evid., ident. list NO 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Označení, třídění,evidence, uložení	19 15.2.21 2.8.21 Převzal:
307 06 1	DEMONTÁŽ DŘEVĚNÝCH STĚN Ostatní odpad Nakládání s ost. odpadem Zhodnocení kontroly:	Rekonstrukce Cihly, beton, dřevo, sklo, aj. neznečišť. neb. látkami	+	+		Nakládání s ost. odp. 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Třídění, označ., evidence, vylouč. neb.vlast., předání	16 15.2.21 2.8.21 Převzal:
307 19 1	DEMONTÁŽ DŘEVĚNÝCH STĚN Prašnost Ochrana osob Zhodnocení kontroly:	Rekonstrukce Prach vznikající při staveb činnosti	+	+		Dodržování limitů pro prach 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Použ. osobních ochranných prostř. a protipraš. opatř.	13 15.2.21 2.8.21 Převzal:
307 15 1	DEMONTÁŽ DŘEVĚNÝCH STĚN Hluk Ochrana osob Zhodnocení kontroly:	Rekonstrukce Přijímaný hluk	+		+	Dodrž. příp. hladin hluku 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Použ. ochranných pomůcek	13 15.2.21 2.8.21 Převzal:
317 15 1	DMTŽ ZÁMEČNICKÝCH KONSTRUKCÍ Hluk Ochrana osob Zhodnocení kontroly:	Rekonstrukce Přijímaný hluk	+		+	Dodrž. příp. hladin hluku 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Použ. ochranných pomůcek	13 15.2.21 2.8.21 Převzal:
317 14 1	DMTŽ ZÁMEČNICKÝCH KONSTRUKCÍ Hluk Požadavky na stroje Zhodnocení kontroly:	Rekonstrukce Hluk způsobený používaným zařízením	+		+	Dodrž. povol. emisí hluku 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Kontrola zař. z hlediska emisí hluku	10 15.2.21 2.8.21 Převzal:
317 01 1	DMTŽ ZÁMEČNICKÝCH KONSTRUKCÍ Nakládání s NO Shromažďování NO Zhodnocení kontroly:	Rekonstrukce Stavební odpad, zemina, zbytky a obaly NCHLAP	+		+	Průb. evid., ident. list NO 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Označení, třídění,evidence, uložení	19 15.2.21 2.8.21 Převzal:
317 02 1	DMTŽ ZÁMEČNICKÝCH KONSTRUKCÍ Nakládání s NO Přeprava NO Zhodnocení kontroly:	Rekonstrukce Stavební odpad, zemina, zbytky a obaly NCHLAP	+	+	+	Evid. list přeprav. NO Při zaháj. přepravy Podpis stavbyved./Datum:	Plnění dohody ADR, Oprávněnost k přepravě	16 15.2.21 2.8.21 Převzal:
317 03 1	DMTŽ ZÁMEČNICKÝCH KONSTRUKCÍ Nakládání s NO Ověření nebezp. vlast. Zhodnocení kontroly:	Rekonstrukce Stavební odpad, zemina, zbytky a obaly NCHLAP	+		+	Hodnocení vzorku Při zaháj. nakl. s NO Podpis stavbyved./Datum:	Vytřídění NO Odběr vzorku	13 15.2.21 2.8.21 Převzal:

Index Kód EA Počet	Název činnosti Environmentální aspekt (EA)	Upřesnění Polutanty	Dopad na ŽP			Dodavatel Kontrola Četnost kontroly	Opatření	Významnost T. možný T. přípustný
			člověk půda	vzduch prostř.	voda jiné			
327 15 1	DEMONTÁŽ OCELOVÉ KONSTRUKCE Hluk Ochrana osob	Rekonstrukce Přijímaný hluk	+					13 15.2.21 2.8.21 Převzal:
	Zhodnocení kontroly:			+		Dodrž. příp. hladin hluku 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Použ. ochranných pomůcek	
347 19 1	ODSTR. PODLAH DŘEVĚNÝCH Prašnost Ochrana osob	Rekonstrukce Prach vznikající při staveb činnosti	+	+				13 15.2.21 27.9.21 Převzal:
	Zhodnocení kontroly:			+		Dodržování limitů pro prach 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Použ. osobních ochranných prostř. a protipraš. opatř.	
347 06 1	ODSTR. PODLAH DŘEVĚNÝCH Ostatní odpad Nakládání s ost. odpadem	Rekonstrukce Cihly, beton, dřevo, sklo, aj. neznečišť. neb. látkami	+	+				16 15.2.21 27.9.21 Převzal:
	Zhodnocení kontroly:			+		Nakládání s ost. odp. 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Třídění, označ., evidence, vylouč. neb.vlast., předání	
357 06 1	ODSTR. PODLAH POVLAKOVÝCH Ostatní odpad Nakládání s ost. odpadem	Rekonstrukce Cihly, beton, dřevo, sklo, aj. neznečišť. neb. látkami	+	+				16 15.2.21 27.9.21 Převzal:
	Zhodnocení kontroly:			+		Nakládání s ost. odp. 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Třídění, označ., evidence, vylouč. neb.vlast., předání	
357 19 1	ODSTR. PODLAH POVLAKOVÝCH Prašnost Ochrana osob	Rekonstrukce Prach vznikající při staveb činnosti	+	+				13 15.2.21 27.9.21 Převzal:
	Zhodnocení kontroly:			+		Dodržování limitů pro prach 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Použ. osobních ochranných prostř. a protipraš. opatř.	
417 04 1	DMTŽ POTRUBÍ KANALIZACE Nakládání s NO Vybrané druhy - azbest	Rekonstrukce Azbest	+	+				13 15.2.21 27.9.21 Převzal:
	Zhodnocení kontroly:			+		Hlášení o pracích 30 dnů před zaháj. Podpis stavbyved./Datum:	Kontrolované pásmo Ukládání odpadů	
417 06 1	DMTŽ POTRUBÍ KANALIZACE Ostatní odpad Nakládání s ost. odpadem	Rekonstrukce Cihly, beton, dřevo, sklo, aj. neznečišť. neb. látkami	+	+				16 15.2.21 27.9.21 Převzal:
	Zhodnocení kontroly:			+		Nakládání s ost. odp. 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Třídění, označ., evidence, vylouč. neb.vlast., předání	
427 01 1	DEMONTÁŽ POTRUBÍ VODOVOD Nakládání s NO Shromažďování NO	Rekonstrukce Stavební odpad, zemina, zbytky a obaly NCHLAP	+		+			19 15.2.21 11.10.21 Převzal:
	Zhodnocení kontroly:					Průb. evid., ident. list NO 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Označení, třídění,evidence, uložení	
427 06 1	DEMONTÁŽ POTRUBÍ VODOVOD Ostatní odpad Nakládání s ost. odpadem	Rekonstrukce Cihly, beton, dřevo, sklo, aj. neznečišť. neb. látkami	+	+				16 15.2.21 11.10.21 Převzal:
	Zhodnocení kontroly:			+		Nakládání s ost. odp. 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Třídění, označ., evidence, vylouč. neb.vlast., předání	
437 01 1	DMTŽ POTRUBÍ PLYNOVOD Nakládání s NO Shromažďování NO	Rekonstrukce Stavební odpad, zemina, zbytky a obaly NCHLAP	+		+			19 15.2.21 11.10.21 Převzal:
	Zhodnocení kontroly:					Průb. evid., ident. list NO 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Označení, třídění,evidence, uložení	
437 03 1	DMTŽ POTRUBÍ PLYNOVOD Nakládání s NO Ověření nebezp. vlast.	Rekonstrukce Stavební odpad, zemina, zbytky a obaly NCHLAP	+		+			13 15.2.21 11.10.21 Převzal:
	Zhodnocení kontroly:			+		Hodnocení vzorku Při zaháj. nakl. s NO Podpis stavbyved./Datum:	Vytřídění NO Odběr vzorku	
437 02 1	DMTŽ POTRUBÍ PLYNOVOD Nakládání s NO Přeprava NO	Rekonstrukce Stavební odpad, zemina, zbytky a obaly NCHLAP	+		+			16 15.2.21 11.10.21 Převzal:
	Zhodnocení kontroly:			+		Evid. list přeprav. NO Při zaháj. přepravy Podpis stavbyved./Datum:	Plnění dohody ADR, Oprávněnost k přepravě	
457 06 1	DMTŽ ZAŘÍZ. PŘEDMETŮ ZTI Ostatní odpad Nakládání s ost. odpadem	Rekonstrukce Cihly, beton, dřevo, sklo, aj. neznečišť. neb. látkami	+	+				16 15.2.21 11.10.21 Převzal:
	Zhodnocení kontroly:			+		Nakládání s ost. odp. 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Třídění, označ., evidence, vylouč. neb.vlast., předání	

Index Kód EA Počet	Název činnosti Environmentální aspekt (EA)	Upřesnění Polutanty	Dopad na ŽP			Dodavatel Kontrola Četnost kontroly	Opatření	Významnost T. možný T. přípustný
			člověk půda	vzduch prostř.	voda jiné			
457 19 1	DMTŽ ZARÍZ PŘEDMETŮ ZTI Prašnost Ochrana osob Zhodnocení kontroly:	Rekonstrukce Prach vznikající při staveb činnosti	+	+		Dodržování limitů pro prach 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Použ. osobních ochranných prostř. a protipraš. opatř.	13 15.2.21 11.10.21 Převzal:
517 06 1	DEMONTÁŽ KOTLŮ Ostatní odpad Nakládání s ost. odpadem Zhodnocení kontroly:	Rekonstrukce Cihly, beton, dřevo, sklo, aj. neznečišť. neb. látkami	+	+		Nakládání s ost. odp. 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Třídění, označ., evidence, vylouč. neb.vlast., předání	16 15.2.21 11.10.21 Převzal:
517 19 1	DEMONTÁŽ KOTLŮ Prašnost Ochrana osob Zhodnocení kontroly:	Rekonstrukce Prach vznikající při staveb činnosti	+	+		Dodržování limitů pro prach 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Použ. osobních ochranných prostř. a protipraš. opatř.	13 15.2.21 11.10.21 Převzal:
517 15 1	DEMONTÁŽ KOTLŮ Hluk Ochrana osob Zhodnocení kontroly:	Rekonstrukce Přijímaný hluk	+		+	Dodrž. příp. hladin hluku 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Použ. ochranných pomůcek	13 15.2.21 11.10.21 Převzal:
537 19 1	DEMONTÁŽ ROZVODŮ ÚT Prašnost Ochrana osob Zhodnocení kontroly:	Rekonstrukce Prach vznikající při staveb činnosti	+	+	+	Dodržování limitů pro prach 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Použ. osobních ochranných prostř. a protipraš. opatř.	13 15.2.21 11.10.21 Převzal:
547 15 1	DEMONTÁŽ ARMATUR ÚT Hluk Ochrana osob Zhodnocení kontroly:	Rekonstrukce Přijímaný hluk	+		+	Dodrž. příp. hladin hluku 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Použ. ochranných pomůcek	13 15.2.21 11.10.21 Převzal:
547 19 1	DEMONTÁŽ ARMATUR ÚT Prašnost Ochrana osob Zhodnocení kontroly:	Rekonstrukce Prach vznikající při staveb činnosti	+	+	+	Dodržování limitů pro prach 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Použ. osobních ochranných prostř. a protipraš. opatř.	13 15.2.21 11.10.21 Převzal:
557 19 1	DEMONTÁŽ OTOPNÝCH TĚLES Prašnost Ochrana osob Zhodnocení kontroly:	Rekonstrukce Prach vznikající při staveb činnosti	+	+	+	Dodržování limitů pro prach 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Použ. osobních ochranných prostř. a protipraš. opatř.	13 15.2.21 11.10.21 Převzal:
569 02 1	DOPRAVA A SKLÁD VYB HMO Nakládání s NO Přeprava NO Zhodnocení kontroly:	Rekonstrukce Stavební odpad, zemina, zbytky a obaly NCHLAP	+		+	Evid. list přeprav. NO Při zaháj. přepravy Podpis stavbyved./Datum:	Plnění dohody ADR, Oprávněnost k přepravě	16 15.2.21 26.4.21 Převzal:
569 01 6	DOPRAVA A SKLÁD VYB HMO Nakládání s NO Shromažďování NO Zhodnocení kontroly:	Rekonstrukce Stavební odpad, zemina, zbytky a obaly NCHLAP	+		+	Průb. evid., ident. list NO 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Označení, třídění, evidence, uložení	19 15.2.21 26.4.21 Převzal:
752 07 1	VRTY PRO INJEKTÁŽ Ostatní odpad Nakládání se zeminou Zhodnocení kontroly:	Rekonstrukce Zemina			+	Zabezpečení před znehodnoc. 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Předcházení vzniku odpadu, opětovné využití	13 9.8.21 6.9.21 Převzal:
1109 06 2	PODPĚRNÁ KONSTRUKCE Ostatní odpad Nakládání s ost. odpadem Zhodnocení kontroly:	Rekonstrukce Cihly, beton, dřevo, sklo, aj. neznečišť. neb. látkami	+	+		Nakládání s ost. odp. 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Třídění, označ., evidence, vylouč. neb.vlast., předání	16 15.2.21 2.8.21 Převzal:

Index Kód EA Počet	Název činnosti Environmentální aspekt (EA)	Upřesnění Polutanty	Dopad na ŽP			Dodavatel Kontrola Četnost kontroly	Opatření	Významnost T. možný T. přípustný
			člověk	vzduch	voda			
			půda	prostř.	jiné			
1807 01 1	KANALIZACE LEŽATÁ Nakládání s NO Shromažďování NO Zhodnocení kontroly:	Rekonstrukce Stavební odpad, zemina, zbytky a obaly NCHLAP	+		+	Průb. evid., ident. list NO 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Označení, třídění, evidence, uložení	19 4.10.21 4.10.21 Převzal:
1807 02 1	KANALIZACE LEŽATÁ Nakládání s NO Převaha NO Zhodnocení kontroly:	Rekonstrukce Stavební odpad, zemina, zbytky a obaly NCHLAP	+		+	Evid. list přeprav. NO Při zaháj. přepravy Podpis stavbyved./Datum:	Plnění dohody ADR, Oprávněnost k přepravě	16 4.10.21 4.10.21 Převzal:
1807 03 1	KANALIZACE LEŽATÁ Nakládání s NO Ověření nebezp. vlast. Zhodnocení kontroly:	Rekonstrukce Stavební odpad, zemina, zbytky a obaly NCHLAP	+		+	Hodnocení vzorku Při zaháj. nakl. s NO Podpis stavbyved./Datum:	Vytřídění NO Odběr vzorku	13 4.10.21 4.10.21 Převzal:
1807 06 1	KANALIZACE LEŽATÁ Ostatní odpad Nakládání s ost. odpadem Zhodnocení kontroly:	Rekonstrukce Cihly, beton, dřevo, sklo, aj. neznečišť. neb. látkami	+	+		Nakládání s ost. odp. 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Třídění, označ., evidence, vylouč. neb. vlast., předání	16 4.10.21 4.10.21 Převzal:
1807 19 1	KANALIZACE LEŽATÁ Prašnost Ochrana osob Zhodnocení kontroly:	Rekonstrukce Prach vznikající při staveb činnosti	+	+	+	Dodržování limitů pro prach 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Použ. osobních ochranných prostř. a protipraš. opatř.	13 4.10.21 4.10.21 Převzal:
2508 14 1	DOMOVNÍ ŠACHTICE ZTI Hluk Požadavky na stroje Zhodnocení kontroly:	Rekonstrukce Hluk způsobený používaným zařízením	+		+	Dodrž. povol. emisí hluku 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Kontrola zař. z hlediska emisí hluku	10 18.10.21 13.12.21 Převzal:
3101 07 2	HL VYKOPÁVKY UZAVŘ. PROST Ostatní odpad Nakládání se zeminou Zhodnocení kontroly:	Rekonstrukce Zemina	+		+	Zabezpečení před znehodnoc. 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Předcházení vzniku odpadu, opětovné využití	13 12.7.21 16.8.21 Převzal:
3101 10 2	HL VYKOPÁVKY UZAVŘ. PROST Ochrana vod a půdy Úkapy a úniky Zhodnocení kontroly:	Rekonstrukce Úkapy a úniky NCHLAP, ropných látek, aj.	+		+	Záchyt. vany, asanač. pros. 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Opatř. proti vniknutí neb. látek do vody a půdy	17 12.7.21 16.8.21 Převzal:
3151 07 1	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU Ostatní odpad Nakládání se zeminou Zhodnocení kontroly:	Rekonstrukce Zemina	+		+	Zabezpečení před znehodnoc. 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Předcházení vzniku odpadu, opětovné využití	13 12.7.21 25.10.21 Převzal:
3202 17 1	ZPEVŇOVÁNÍ KONSTRUKCÍ Vibrace Ochrana osob Zhodnocení kontroly:	Rekonstrukce Přijímané vibrace	+		+	Dodržování přípust. vibrací 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Používání ochranných prostř	11 6.9.21 11.10.21 Převzal:
3202 10 1	ZPEVŇOVÁNÍ KONSTRUKCÍ Ochrana vod a půdy Úkapy a úniky Zhodnocení kontroly:	Rekonstrukce Úkapy a úniky NCHLAP, ropných látek, aj.	+		+	Záchyt. vany, asanač. pros. 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Opatř. proti vniknutí neb. látek do vody a půdy	17 6.9.21 11.10.21 Převzal:
3253 06 1	ZDI NOSNÉ Ostatní odpad Nakládání s ost. odpadem Zhodnocení kontroly:	Rekonstrukce Cihly, beton, dřevo, sklo, aj. neznečišť. neb. látkami	+	+		Nakládání s ost. odp. 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Třídění, označ., evidence, vylouč. neb. vlast., předání	16 18.10.21 18.10.21 Převzal:

Index Kód EA Počet	Název činnosti Environmentální aspekt (EA)	Upřesnění Polutanty	Dopad na ŽP			Dodavatel Kontrola Četnost kontroly	Opatření	Významnost T. možný T. přípustný
			člověk	vzduch	voda			
			půda	prostr.	jiné			
3253 08 1	ZDI NOSNÉ Nakládání s NCHLAP Používání NCHLAP Zhodnocení kontroly:	Rekonstrukce Výrobce označené NCHLAP (malt. směsi, cementy)	+	+	+	Proškol. osob Před nakl. s NCHLAP Podpis stavbyved./Datum:	Použ. NCHLAP dle bezp.listu a požadavků zákona	14 18.10.21 18.10.21 Převzal:
3253 11 1	ZDI NOSNÉ Ochrana vod a půdy Odběr a vypouštění Zhodnocení kontroly:	Rekonstrukce Látky ohrožující jakost vod NCHLAP,	+		+	Přípustné hodnoty Dle rozhod. vodopr. úř. Podpis stavbyved./Datum:	Měření odběru a vypouštění	16 18.10.21 18.10.21 Převzal:
3253 14 1	ZDI NOSNÉ Hluk Požadavky na stroje Zhodnocení kontroly:	Rekonstrukce Hluk způsobený používaným zařízením	+		+	Dodrž. povol. emisí hluku 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Kontrola zař. z hlediska emisí hluku	10 18.10.21 18.10.21 Převzal:
3253 09 1	ZDI NOSNÉ Nakládání s NCHLAP Skladování Zhodnocení kontroly:	Rekonstrukce Výrobce označené NCHLAP (malt. směsi, barvy, řed.)	+		+	Označení skladů, nádob 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Asanační prostr., lékarničk zabazp. proti úniku, zcizen	15 18.10.21 18.10.21 Převzal:
3253 15 1	ZDI NOSNÉ Hluk Ochrana osob Zhodnocení kontroly:	Rekonstrukce Přijímaný hluk	+		+	Dodrž. příp. hladin hluku 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Použ. ochranných pomůcek	13 18.10.21 18.10.21 Převzal:
3253 17 1	ZDI NOSNÉ Vibrace Ochrana osob Zhodnocení kontroly:	Rekonstrukce Přijímané vibrace	+		+	Dodržování přípust. vibrací 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Používání ochranných prostr	11 18.10.21 18.10.21 Převzal:
3354 06 1	STROPY Ostatní odpad Nakládání s ost. odpadem Zhodnocení kontroly:	Rekonstrukce Cihly, beton, dřevo, aj. neznečišť. neb. látkami	+		+	Nakládání s ost. odp. 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Třídění, označ., evidence, vylouč. neb.vlast., předání	16 1.11.21 1.11.21 Převzal:
3354 08 1	STROPY Nakládání s NCHLAP Používání NCHLAP Zhodnocení kontroly:	Rekonstrukce Výrobce označené NCHLAP (cementové směsi, přísady)	+	+	+	Proškol. osob Před nakl. s NCHLAP Podpis stavbyved./Datum:	Použ. NCHLAP dle bezp.listu a požadavků zákona	14 1.11.21 1.11.21 Převzal:
3354 09 1	STROPY Nakládání s NCHLAP Skladování Zhodnocení kontroly:	Rekonstrukce Výrobce označené NCHLAP (cementové směsi, přísady)	+		+	Označení skladů, nádob 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Asanační prostr., lékarničk zabazp. proti úniku, zcizen	15 1.11.21 1.11.21 Převzal:
3709 01 1	LEHKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ Nakládání s NO Shromažďování NO Zhodnocení kontroly:	Rekonstrukce Stavební odpad, zemina, zbytky a obaly NCHLAP	+		+	Průb. evid., ident. list NO 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Označení, třídění,evidence, uložení	19 25.10.21 7.2.22 Převzal:
3809 06 1	OCHRAN A ZÁCHYTNÉ KONSTRUKCE Ostatní odpad Nakládání s ost. odpadem Zhodnocení kontroly:	Rekonstrukce Cihly, beton, dřevo, sklo, aj. neznečišť. neb. látkami	+		+	Nakládání s ost. odp. 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Třídění, označ., evidence, vylouč. neb.vlast., předání	16 18.10.21 31.1.22 Převzal:
3859 15 1	PŘESUN HMOT TE 3 Hluk Ochrana osob Zhodnocení kontroly:	Rekonstrukce Přijímaný hluk	+		+	Dodrž. příp. hladin hluku 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Použ. ochranných pomůcek	13 18.10.21 21.2.22 Převzal:

Index Kód EA Počet	Název činnosti Environmentální aspekt (EA)	Upřesnění Polutanty	Dopad na ŽP			Dodavatel Kontrola Četnost kontroly	Opatření	Významnost T. možný T. přípustný
			člověk	vzduch	voda			
			půda	prostř.	jiné			
5103 06 1	ZDI VÝPLŇOVÉ A KOMÍNOVÉ Ostatní odpad Nakládání s ost. odpadem Zhodnocení kontroly:	Rekonstrukce Cihly, beton, dřevo, sklo, aj. neznečišť. neb. látkami	+	+		Nakládání s ost. odp. 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Třídění, označ., evidence, vylouč. neb.vlast., předání	16 15.11.21 22.11.21 Převzal:
5103 08 1	ZDI VÝPLŇOVÉ A KOMÍNOVÉ Nakládání s NCHLAP Používání NCHLAP Zhodnocení kontroly:	Rekonstrukce Výrobce označené NCHLAP (malt. směsi, cementy)	+	+	+	Proškol. osob Před nakl. s NCHLAP Podpis stavbyved./Datum:	Použ. NCHLAP dle bezp.listu a požadavků zákona	14 15.11.21 22.11.21 Převzal:
5103 09 1	ZDI VÝPLŇOVÉ A KOMÍNOVÉ Nakládání s NCHLAP Skladování Zhodnocení kontroly:	Rekonstrukce Výrobce označené NCHLAP (malt. směsi, cementy)	+		+	Označení skladů, nádob 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Asanační prostř., lékarničk zabezp. proti úniku, zcizen	15 15.11.21 22.11.21 Převzal:
5103 11 1	ZDI VÝPLŇOVÉ A KOMÍNOVÉ Ochrana vod a půdy Odběr a vypouštění Zhodnocení kontroly:	Rekonstrukce Látky ohrožující jakost vod NCHLAP,	+		+	Přípustné hodnoty Dle rozhod. vodopr. úř. Podpis stavbyved./Datum:	Měření odběru a vypouštění	16 15.11.21 22.11.21 Převzal:
5123 19 1	PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ Prašnost Ochrana osob Zhodnocení kontroly:	Rekonstrukce Prach vznikající při staveb činnosti	+	+		Dodržování limitů pro prach 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Použ. osobních ochranných prostř. a protipraš. opatř.	13 15.11.21 15.11.21 Převzal:
5187 15 1	PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART Hluk Ochrana osob Zhodnocení kontroly:	Rekonstrukce Přijímaný hluk	+			Dodrž. příp. hladin hluku 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Použ. ochranných pomůcek	13 15.11.21 29.11.21 Převzal:
5187 19 1	PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART Prašnost Ochrana osob Zhodnocení kontroly:	Rekonstrukce Prach vznikající při staveb činnosti	+	+		Dodržování limitů pro prach 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Použ. osobních ochranných prostř. a protipraš. opatř.	13 15.11.21 29.11.21 Převzal:
5229 06 1	POMOCNÉ PŘÍDRŽNÉ PRVKY Ostatní odpad Nakládání s ost. odpadem Zhodnocení kontroly:	Rekonstrukce Cihly, beton, dřevo, sklo, aj. neznečišť. neb. látkami	+	+		Nakládání s ost. odp. 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Třídění, označ., evidence, vylouč. neb.vlast., předání	16 15.11.21 20.12.21 Převzal:
5256 06 1	VÝPLNĚ OTVORŮ Ostatní odpad Nakládání s ost. odpadem Zhodnocení kontroly:	Rekonstrukce Cihly, beton, dřevo, sklo, aj. neznečišť. neb. látkami	+	+		Nakládání s ost. odp. 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Třídění, označ., evidence, vylouč. neb.vlast., předání	16 13.12.21 20.12.21 Převzal:
5256 08 1	VÝPLNĚ OTVORŮ Nakládání s NCHLAP Používání NCHLAP Zhodnocení kontroly:	Rekonstrukce Výrobce označené NCHLAP (malt. směsi, barvy, řed.)	+	+	+	Proškol. osob Před nakl. s NCHLAP Podpis stavbyved./Datum:	Použ. NCHLAP dle bezp.listu a požadavků zákona	14 13.12.21 20.12.21 Převzal:
5256 19 1	VÝPLNĚ OTVORŮ Prašnost Ochrana osob Zhodnocení kontroly:	Rekonstrukce Prach vznikající při staveb činnosti	+	+		Dodržování limitů pro prach 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Použ. osobních ochranných prostř. a protipraš. opatř.	13 13.12.21 20.12.21 Převzal:
5327 19 1	TRUHLÁŘI OKNA Prašnost Ochrana osob Zhodnocení kontroly:	Rekonstrukce Prach vznikající při staveb činnosti	+	+		Dodržování limitů pro prach 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Použ. osobních ochranných prostř. a protipraš. opatř.	13 20.12.21 7.2.22 Převzal:
5357 06 1	ZASKLÍVÁNÍ OKEN,ZÁBRADLÍ Ostatní odpad Nakládání s ost. odpadem Zhodnocení kontroly:	Rekonstrukce Cihly, beton, dřevo, sklo, aj. neznečišť. neb. látkami	+	+		Nakládání s ost. odp. 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Třídění, označ., evidence, vylouč. neb.vlast., předání	16 3.1.22 21.2.22 Převzal:

Index Kód EA Počet	Název činnosti Environmentální aspekt (EA)	Upřesnění Polutanty	Dopad na ŽP			Dodavatel Kontrola Četnost kontroly	Opatření	Významnost T. možný T. přípustný
			člověk půda	vzduch prostř.	voda jiné			
5387 08 1	KLEMPÍŘI OPLECH DVEŘÍ Nakládání s NCHLAP Používání NCHLAP Zhodnocení kontroly:	Rekonstrukce Výrobce označené NCHLAP (malt. směsi, barvy, řed.)	+	+	+	Proškol. osob Před nakl. s NCHLAP Podpis stavbyved./Datum:	Použ. NCHLAP dle bezp.listu a požadavků zákona	14 10.1.22 13.6.22 Převzal:
5507 19 1	KANALIZACE VNITŘNÍ Prašnost Ochrana osob Zhodnocení kontroly:	Rekonstrukce Prach vznikající při staveb činnosti	+	+		Dodržování limitů pro prach 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Použ. osobních ochranných prostř. a protipraš. opatř.	13 13.12.21 20.12.21 Převzal:
5527 08 1	VODOVOD ROZV A ARMATUR Nakládání s NCHLAP Používání NCHLAP Zhodnocení kontroly:	Rekonstrukce Výrobce označené NCHLAP (malt. směsi, barvy, řed.)	+	+	+	Proškol. osob Před nakl. s NCHLAP Podpis stavbyved./Datum:	Použ. NCHLAP dle bezp.listu a požadavků zákona	14 13.12.21 20.12.21 Převzal:
5547 08 1	PLYNOVOD ROZV A ARMATUR Nakládání s NCHLAP Používání NCHLAP Zhodnocení kontroly:	Rekonstrukce Výrobce označené NCHLAP (malt. směsi, barvy, řed.)	+	+	+	Proškol. osob Před nakl. s NCHLAP Podpis stavbyved./Datum:	Použ. NCHLAP dle bezp.listu a požadavků zákona	14 13.12.21 20.12.21 Převzal:
5567 19 1	ZAŘ PŘEDMĚTY ZABUDOVANÉ Prašnost Ochrana osob Zhodnocení kontroly:	Rekonstrukce Prach vznikající při staveb činnosti	+	+		Dodržování limitů pro prach 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Použ. osobních ochranných prostř. a protipraš. opatř.	13 10.1.22 20.6.22 Převzal:
5607 06 1	ROZVODY ÚT VNITŘNÍ Ostatní odpad Nakládání s ost. odpadem Zhodnocení kontroly:	Rekonstrukce Cihly, beton, dřevo, sklo, aj. neznečišť. neb. látkami	+	+		Nakládání s ost. odp. 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Třídění, označ., evidence, vylouč. neb.vlast., předání	16 13.12.21 9.5.22 Převzal:
5607 08 1	ROZVODY ÚT VNITŘNÍ Nakládání s NCHLAP Používání NCHLAP Zhodnocení kontroly:	Rekonstrukce Výrobce označené NCHLAP (malt. směsi, barvy, řed.)	+	+	+	Proškol. osob Před nakl. s NCHLAP Podpis stavbyved./Datum:	Použ. NCHLAP dle bezp.listu a požadavků zákona	14 13.12.21 9.5.22 Převzal:
5607 10 1	ROZVODY ÚT VNITŘNÍ Ochrana vod a půdy Úkapy a úniky Zhodnocení kontroly:	Rekonstrukce Úkapy a úniky NCHLAP, rovných látek, aj.	+		+	Záchyt. vany, asanač. pros. 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Opatř. proti vniknutí neb. látek do vody a půdy	17 13.12.21 9.5.22 Převzal:
5607 19 1	ROZVODY ÚT VNITŘNÍ Prašnost Ochrana osob Zhodnocení kontroly:	Rekonstrukce Prach vznikající při staveb činnosti	+	+		Dodržování limitů pro prach 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Použ. osobních ochranných prostř. a protipraš. opatř.	13 13.12.21 9.5.22 Převzal:
5607 15 1	ROZVODY ÚT VNITŘNÍ Hluk Ochrana osob Zhodnocení kontroly:	Rekonstrukce Přijímaný hluk	+			Dodrž. příp. hladin hluku 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Použ. ochranných pomůcek	13 13.12.21 9.5.22 Převzal:
5627 08 1	ARMATURY ÚT Nakládání s NCHLAP Používání NCHLAP Zhodnocení kontroly:	Rekonstrukce Výrobce označené NCHLAP (malt. směsi, barvy, řed.)	+	+	+	Proškol. osob Před nakl. s NCHLAP Podpis stavbyved./Datum:	Použ. NCHLAP dle bezp.listu a požadavků zákona	14 20.12.21 13.6.22 Převzal:
5647 10 1	OTOPNÁ TĚLESA Ochrana vod a půdy Úkapy a úniky Zhodnocení kontroly:	Rekonstrukce Úkapy a úniky NCHLAP, rovných látek, aj.	+		+	Záchyt. vany, asanač. pros. 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Opatř. proti vniknutí neb. látek do vody a půdy	17 20.12.21 13.6.22 Převzal:
5647 08 1	OTOPNÁ TĚLESA Nakládání s NCHLAP Používání NCHLAP Zhodnocení kontroly:	Rekonstrukce Výrobce označené NCHLAP (malt. směsi, barvy, řed.)	+	+	+	Proškol. osob Před nakl. s NCHLAP Podpis stavbyved./Datum:	Použ. NCHLAP dle bezp.listu a požadavků zákona	14 20.12.21 13.6.22 Převzal:

Index Kód EA Počet	Název činnosti Environmentální aspekt (EA)	Upřesnění Polutanty	Dopad na ŽP			Dodavatel Kontrola Četnost kontroly	Opatření	Významnost T. možný T. přípustný
			člověk	vzduch	voda			
			půda	prostř.	jiné			
5657 06 1	TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ Ostatní odpad Nakládání s ost. odpadem Zhodnocení kontroly:	Rekonstrukce Zbytky izolace aj. neznečišť. neb. látkami	+	+		Nakládání s ost. odp. 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Třídění, označ., evidence, vylouč. neb.vlast., předání	16 17.1.22 11.7.22 Převzal:
5667 06 1	KOTELNY ÚT Ostatní odpad Nakládání s ost. odpadem Zhodnocení kontroly:	Rekonstrukce Cihly, beton, dřevo, sklo, aj. neznečišť. neb. látkami	+	+		Nakládání s ost. odp. 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Třídění, označ., evidence, vylouč. neb.vlast., předání	16 10.1.22 20.6.22 Převzal:
5687 06 1	STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT Ostatní odpad Nakládání s ost. odpadem Zhodnocení kontroly:	Rekonstrukce Cihly, beton, dřevo, sklo, aj. neznečišť. neb. látkami	+	+		Nakládání s ost. odp. 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Třídění, označ., evidence, vylouč. neb.vlast., předání	16 17.1.22 27.6.22 Převzal:
5707 19 2	SILNOPROUD HRUBÁ MONTÁŽ Prašnost Ochrana osob Zhodnocení kontroly:	Rekonstrukce Prach vznikající při staveb činnosti	+	+	+	Dodržování limitů pro prach 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Použ. osobních ochranných prostř. a protipraš. opatř.	13 13.12.21 13.12.21 Převzal:
5707 15 2	SILNOPROUD HRUBÁ MONTÁŽ Hluk Ochrana osob Zhodnocení kontroly:	Rekonstrukce Přijímaný hluk	+		+	Dodrž. příp. hladin hluku 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Použ. ochranných pomůcek	13 13.12.21 13.12.21 Převzal:
5727 08 1	SILNOPROUD VODIČE Nakládání s NCHLAP Používání NCHLAP Zhodnocení kontroly:	Rekonstrukce Výrobce označené NCHLAP (malt. směsi, barvy, řed.)	+	+	+	Proškol. osob Před nakl. s NCHLAP Podpis stavbyved./Datum:	Použ. NCHLAP dle bezp.listu a požadavků zákona	14 20.12.21 9.5.22 Převzal:
5747 08 1	SILNOPROUD ROZVÁDĚČE Nakládání s NCHLAP Používání NCHLAP Zhodnocení kontroly:	Rekonstrukce Výrobce označené NCHLAP (malt. směsi, barvy, řed.)	+	+	+	Proškol. osob Před nakl. s NCHLAP Podpis stavbyved./Datum:	Použ. NCHLAP dle bezp.listu a požadavků zákona	14 14.2.22 29.8.22 Převzal:
5767 19 1	SLABOPROUD TRUBKY Prašnost Ochrana osob Zhodnocení kontroly:	Rekonstrukce Prach vznikající při staveb činnosti	+	+	+	Dodržování limitů pro prach 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Použ. osobních ochranných prostř. a protipraš. opatř.	13 13.12.21 20.12.21 Převzal:
5787 08 1	SLABOPROUD VODIČE Nakládání s NCHLAP Používání NCHLAP Zhodnocení kontroly:	Rekonstrukce Výrobce označené NCHLAP (malt. směsi, barvy, řed.)	+	+	+	Proškol. osob Před nakl. s NCHLAP Podpis stavbyved./Datum:	Použ. NCHLAP dle bezp.listu a požadavků zákona	14 20.12.21 8.8.22 Převzal:
5807 16 1	VZDUCHOTECHNIKA Hluk Vestavovaná zařízení Zhodnocení kontroly:	Rekonstrukce Přenášený hluk	+		+	Nepřenášení hluku do stavby Při provádění instalací Podpis stavbyved./Datum:	Řádné upevnění	13 20.12.21 13.6.22 Převzal:
5807 14 1	VZDUCHOTECHNIKA Hluk Požadavky na stroje Zhodnocení kontroly:	Rekonstrukce Hluk způsobený používaným zařízením	+		+	Dodrž. povol. emisí hluku 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Kontrola zař. z hlediska emisí hluku	10 20.12.21 13.6.22 Převzal:
5859 15 2	PŘESUN HMOT VNITŘ KONSTR Hluk Ochrana osob Zhodnocení kontroly:	Rekonstrukce Přijímaný hluk	+		+	Dodrž. příp. hladin hluku 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Použ. ochranných pomůcek	13 15.11.21 23.5.22 Převzal:

Index Kód EA Počet	Název činnosti Environmentální aspekt (EA)	Upřesnění Polutanty	Dopad na ŽP			Dodavatel Kontrola Četnost kontroly	Opatření	Významnost T. možný T. přípustný
			člověk půda	vzduch prostř.	voda jiné			
6109 19 1	LEHKÉ POMOČNÉ LEŠENÍ Prašnost Ochrana osob	Rekonstrukce Prach vznikající při staveb činnosti	+	+		Dodržování limitů pro prach 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Použ. osobních ochranných prostř. a protipraš. opatř.	13 29.11.21 20.12.21 Převzal:
6207 06 1	TEPELNÁ IZOLACE KONSTR Ostatní odpad Nakládání s ost. odpadem	Rekonstrukce Zbytky izolace aj. neznečišť. neb. látkami	+	+		Nakládání s ost. odp. 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Třídění, označ., evidence, vylouč. neb.vlast., předání	16 6.12.21 13.6.22 Převzal:
6254 19 1	ZAŽDÍVKA, DOBETON OTVORŮ Prašnost Ochrana osob	Rekonstrukce Prach vznikající při staveb činnosti	+	+		Dodržování limitů pro prach 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Použ. osobních ochranných prostř. a protipraš. opatř.	13 24.1.22 13.6.22 Převzal:
6306 06 7	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ Ostatní odpad Nakládání s ost. odpadem	Rekonstrukce Cihly, beton, dřevo, sklo, aj. neznečišť. neb. látkami	+	+		Nakládání s ost. odp. 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Třídění, označ., evidence, vylouč. neb.vlast., předání	16 27.12.21 27.12.21 Převzal:
6306 19 7	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ Prašnost Ochrana osob	Rekonstrukce Prach vznikající při staveb činnosti	+	+		Dodržování limitů pro prach 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Použ. osobních ochranných prostř. a protipraš. opatř.	13 27.12.21 27.12.21 Převzal:
6407 11 1	HYDROIZOL SANITÁR PROST Ochrana vod a půdy Odběr a vypouštění	Rekonstrukce Látky ohrožující jakost vod NCHLAP, ropné látky	+		+	Přípustné hodnoty Dle rozhod. vodopr. úř. Podpis stavbyved./Datum:	Měření odběru a vypouštění	16 31.1.22 27.6.22 Převzal:
6507 06 1	IZOLACE AKUSTICKÁ VNITŘ Ostatní odpad Nakládání s ost. odpadem	Rekonstrukce Cihly, beton, dřevo, sklo, aj. neznečišť. neb. látkami	+	+		Nakládání s ost. odp. 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Třídění, označ., evidence, vylouč. neb.vlast., předání	16 17.1.22 20.6.22 Převzal:
6609 15 1	DROBNÉ DOPLŇKY VNITŘNÍ Hluk Ochrana osob	Rekonstrukce Přijímaný hluk	+		+	Dodrž. příp. hladin hluku 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Použ. ochranných pomůcek	13 17.1.22 15.8.22 Převzal:
6706 08 1	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE Nakládání s NCHLAP Používání NCHLAP	Rekonstrukce Výrobem označené NCHLAP (malt. směsi, barvy, řed.)	+	+	+	Proško. osob Před nakl. s NCHLAP Podpis stavbyved./Datum:	Použ. NCHLAP dle bezp.listu a požadavků zákona	14 20.6.22 20.6.22 Převzal:
6706 10 1	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE Ochrana vod a půdy Úkapy a úniky	Rekonstrukce Úkapy a úniky NCHLAP, ropných látek, aj.	+		+	Záchyt. vany, asanač. pros. 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Opatř. proti vniknutí neb. látek do vody a půdy	17 20.6.22 20.6.22 Převzal:
6706 19 1	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE Prašnost Ochrana osob	Rekonstrukce Prach vznikající při staveb činnosti	+	+		Dodržování limitů pro prach 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Použ. osobních ochranných prostř. a protipraš. opatř.	13 20.6.22 20.6.22 Převzal:
6859 15 2	PŘESUN HMOT TE 6 Hluk Ochrana osob	Rekonstrukce Přijímaný hluk	+		+	Dodrž. příp. hladin hluku 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Použ. ochranných pomůcek	13 29.11.21 4.7.22 Převzal:

Index Kód EA Počet	Název činnosti Environmentální aspekt (EA)	Upřesnění Polutanty	Dopad na ŽP			Dodavatel Kontrola Četnost kontroly	Opatření	Významnost T. možný T. přípustný
			člověk	vzduch prostř.	voda jiné			
7107 19 2	OBKLADY ŠÁDROKARTONOVÉ Prašnost Ochrana osob	Rekonstrukce Prach vznikající při staveb činnosti	+	+		Dodržování limitů pro prach 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Použ. osobních ochranných prostř. a protipraš. opatř.	13 28.2.22 22.8.22 Převzal:
7303 19 1	OBEZDÍVKY ZAŘÍZ PŘEDMĚTŮ Prašnost Ochrana osob	Rekonstrukce Prach vznikající při staveb činnosti	+	+		Dodržování limitů pro prach 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Použ. osobních ochranných prostř. a protipraš. opatř.	13 14.2.22 4.7.22 Převzal:
7407 19 2	OBKLADY VNITŘNÍ Prašnost Ochrana osob	Rekonstrukce Prach vznikající při staveb činnosti	+	+		Dodržování limitů pro prach 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Použ. osobních ochranných prostř. a protipraš. opatř.	13 20.6.22 18.7.22 Převzal:
7407 15 2	OBKLADY VNITŘNÍ Hluk Ochrana osob	Rekonstrukce Přijímaný hluk	+			Dodrž. příp. hladin hluku 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Použ. ochranných pomůcek	13 20.6.22 18.7.22 Převzal:
7507 08 1	PODLAHY SYNTETICKÉ Nakládání s NCHLAP Používání NCHLAP	Rekonstrukce Výrobce označené NCHLAP (malt. směsi, barvy, řed.)	+	+	+	Proškol. osob Před nakl. s NCHLAP Podpis stavbyved./Datum:	Použ. NCHLAP dle bezp.listu a požadavků zákona	14 18.7.22 22.8.22 Převzal:
7607 19 2	PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ Prašnost Ochrana osob	Rekonstrukce Prach vznikající při staveb činnosti	+	+		Dodržování limitů pro prach 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Použ. osobních ochranných prostř. a protipraš. opatř.	13 4.7.22 4.7.22 Převzal:
7607 15 2	PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ Hluk Ochrana osob	Rekonstrukce Přijímaný hluk	+			Dodrž. příp. hladin hluku 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Použ. ochranných pomůcek	13 4.7.22 4.7.22 Převzal:
7657 12 1	NÁTĚRY VNITŘNÍ Ochrana ovzduší Těkavé org. látky	Rekonstrukce Těkavé org. látky (čističí a nátěr hmoty, aj.)	+	+		Dodržování emisních limitů 1 x měs Podpis stavbyved./Datum:	Evidence a sledování spotř. těk. org. látek	11 10.1.22 8.8.22 Převzal:
7657 08 1	NÁTĚRY VNITŘNÍ Nakládání s NCHLAP Používání NCHLAP	Rekonstrukce Výrobce označené NCHLAP (malt. směsi, barvy, řed.)	+	+	+	Proškol. osob Před nakl. s NCHLAP Podpis stavbyved./Datum:	Použ. NCHLAP dle bezp.listu a požadavků zákona	14 10.1.22 8.8.22 Převzal:
7657 09 1	NÁTĚRY VNITŘNÍ Nakládání s NCHLAP Skladování	Rekonstrukce Výrobce označené NCHLAP (malt. směsi, barvy, řed.)	+		+	Označení skladů, nádob 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Asanační prostř., lékarničk zabexp. proti úniku, zcizen	15 10.1.22 8.8.22 Převzal:
7707 10 1	MALBY VNITŘNÍ Ochrana vod a půdy Úkapy a úniky	Rekonstrukce Úkapy a úniky NCHLAP, ropných látek, aj.	+			Záchyty. vany, asanač. pros. 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Opatř. proti vniknutí neb. látek do vody a půdy	17 18.7.22 15.8.22 Převzal:
7859 15 1	PŘESUN HMOT POVRCHY Hluk Ochrana osob	Rekonstrukce Přijímaný hluk	+			Dodrž. příp. hladin hluku 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Použ. ochranných pomůcek	13 24.1.22 19.9.22 Převzal:

Index Kód EA Počet	Název činnosti Environmentální aspekt (EA)	Upřesnění Polutanty	Dopad na ŽP			Dodavatel Kontrola Četnost kontroly	Opatření	Významnost T. možný T. přípustný
			člověk	vzduch	voda			
			půda	prostř.	jiné			
8107 19 1	TRUHLÁŘI DVEŘE, VYBAVENÍ Prašnost Ochrana osob	Rekonstrukce Prach vznikající při staveb činnosti	+	+		Dodržování limitů pro prach 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Použ. osobních ochranných prostř. a protipraš. opatř.	13 15.8.22 29.8.22 Převzal:
8207 15 1	PODLAHY PLOVOUCÍ, PARKET Hluk Ochrana osob	Rekonstrukce Přijímaný hluk	+			Dodrž. příp. hladin hluku 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Použ. ochranných pomůcek	13 15.8.22 5.9.22 Převzal:
8207 19 1	PODLAHY PLOVOUCÍ, PARKET Prašnost Ochrana osob	Rekonstrukce Prach vznikající při staveb činnosti	+	+		Dodržování limitů pro prach 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Použ. osobních ochranných prostř. a protipraš. opatř.	13 15.8.22 5.9.22 Převzal:
8257 08 1	PODLAHY TEXTILNÍ Nakládání s NCHLAP Používání NCHLAP	Rekonstrukce Výrobem označené NCHLAP (malt. směsi, barvy, řed.)	+	+	+	Proškol. osob Před nakl. s NCHLAP Podpis stavbyved./Datum:	Použ. NCHLAP dle bezp.listu a požadavků zákona	14 29.8.22 12.9.22 Převzal:
8407 19 1	ČALOUNICKÉ ÚPRAVY Prašnost Ochrana osob	Rekonstrukce Prach vznikající při staveb činnosti	+	+		Dodržování limitů pro prach 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Použ. osobních ochranných prostř. a protipraš. opatř.	13 8.8.22 5.9.22 Převzal:
8457 15 1	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY VNITŘ Hluk Ochrana osob	Rekonstrukce Přijímaný hluk	+			Dodrž. příp. hladin hluku 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Použ. ochranných pomůcek	13 5.9.22 5.9.22 Převzal:
8527 19 1	ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI Prašnost Ochrana osob	Rekonstrukce Prach vznikající při staveb činnosti	+	+		Dodržování limitů pro prach 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Použ. osobních ochranných prostř. a protipraš. opatř.	13 29.8.22 19.9.22 Převzal:
8627 10 1	MĚŘENÍ A REGULACE Ochrana vod a půdy Úkapy a úniky	Rekonstrukce Úkapy a úniky NCHLAP, ropných látek, aj.	+			Záchyt. vany, asanač. pros. 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Opatř. proti vniknutí neb. látek do vody a půdy	17 17.1.22 5.9.22 Převzal:
8657 08 1	SLABOPROUD KOMPLET, ZAŘÍŽ Nakládání s NCHLAP Používání NCHLAP	Rekonstrukce Výrobem označené NCHLAP (malt. směsi, barvy, řed.)	+	+	+	Proškol. osob Před nakl. s NCHLAP Podpis stavbyved./Datum:	Použ. NCHLAP dle bezp.listu a požadavků zákona	14 19.9.22 19.9.22 Převzal:
8707 19 1	SILNOPROUD KOMPLETACE Prašnost Ochrana osob	Rekonstrukce Prach vznikající při staveb činnosti	+	+		Dodržování limitů pro prach 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Použ. osobních ochranných prostř. a protipraš. opatř.	13 5.9.22 5.9.22 Převzal:
8809 12 1	VYČISTĚNÍ OBJEKTU Ochrana ovzduší Těkavé org. látky	Rekonstrukce Těkavé org. látky (čisticí a nátěr hmoty, aj.)	+	+		Dodržování emisních limitů 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Evidence a sledování spotř. těk. org. látek	11 5.9.22 5.9.22 Převzal:
8859 15 1	PŘESUN HMOT KOMPLETACE Hluk Ochrana osob	Rekonstrukce Přijímaný hluk	+			Dodrž. příp. hladin hluku 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Použ. ochranných pomůcek	13 5.9.22 19.9.22 Převzal:

Index Kód EA Počet	Název činnosti Environmentální aspekt (EA)	Upřesnění Polutanty	Dopad na ŽP			Dodavatel Kontrola Četnost kontroly	Opatření	Významnost T. možný T. přípustný
			člověk	vzduch	voda			
			půda	prostř.	jiné			
9109 08 1	VÝPLNĚ DILATAČNÍCH SPÁR Nakládání s NCHLAP Používání NCHLAP Zhodnocení kontroly:	Rekonstrukce Výrobce označené NCHLAP (malt. směsi, barvy, řed.)	+	+	+	Proškol. osob Před nakl. s NCHLAP Podpis stavbyved./Datum:	Použ. NCHLAP dle bezp.listu a požadavků zákona	14 15.11.21 21.2.22 Převzal:
9129 15 1	DROBNÉ DOPLŇKY VNĚJŠÍ Hluk Ochrana osob Zhodnocení kontroly:	Rekonstrukce Přijímaný hluk	+	+		Dodrž. příp. hladin hluku 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Použ. ochranných pomůcek	13 6.12.21 5.9.22 Převzal:
9157 06 1	TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ Ostatní odpad Nakládání s ost. odpadem Zhodnocení kontroly:	Rekonstrukce Zbytky izolace aj. neznečišť. neb. látkami	+	+		Nakládání s ost. odp. 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Třídění, označ., evidence, vylouč. neb.vlast., předání	16 10.1.22 28.2.22 Převzal:
9157 08 1	TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ Nakládání s NCHLAP Používání NCHLAP Zhodnocení kontroly:	Rekonstrukce Výrobce označené NCHLAP (malt. směsi, barvy, řed.)	+	+	+	Proškol. osob Před nakl. s NCHLAP Podpis stavbyved./Datum:	Použ. NCHLAP dle bezp.listu a požadavků zákona	14 10.1.22 28.2.22 Převzal:
9157 09 1	TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ Nakládání s NCHLAP Skladování Zhodnocení kontroly:	Rekonstrukce Výrobce označené NCHLAP (malt. směsi, barvy, řed.)	+		+	Označení skladů, nádob 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Asanační prostř., lékarničk zabezp. proti úniku, zcizen	15 10.1.22 28.2.22 Převzal:
9209 06 1	ZÁBRADLÍ BALKÓNOVÉ Ostatní odpad Nakládání s ost. odpadem Zhodnocení kontroly:	Rekonstrukce Cihly, beton, dřevo, sklo, aj. neznečišť. neb. látkami	+	+		Nakládání s ost. odp. 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Třídění, označ., evidence, vylouč. neb.vlast., předání	16 7.2.22 12.9.22 Převzal:
9253 08 1	ŘÍMSY Nakládání s NCHLAP Používání NCHLAP Zhodnocení kontroly:	Rekonstrukce Výrobce označené NCHLAP (malt. směsi, cementy)	+	+	+	Proškol. osob Před nakl. s NCHLAP Podpis stavbyved./Datum:	Použ. NCHLAP dle bezp.listu a požadavků zákona	14 6.12.21 28.2.22 Převzal:
9287 07 1	HROMOSVOD FASÁDA,ZEMNĚ Ostatní odpad Nakládání se zeminou Zhodnocení kontroly:	Rekonstrukce Zemina			+	Zabezpečení před znehodnoc. 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Předcházení vzniku odpadu, opětovné využití	13 14.2.22 19.9.22 Převzal:
9306 08 1	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ Nakládání s NCHLAP Používání NCHLAP Zhodnocení kontroly:	Rekonstrukce Výrobce označené NCHLAP (malt. směsi, barvy, řed.)	+	+	+	Proškol. osob Před nakl. s NCHLAP Podpis stavbyved./Datum:	Použ. NCHLAP dle bezp.listu a požadavků zákona	14 24.1.22 14.3.22 Převzal:
9306 09 6	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ Nakládání s NCHLAP Skladování Zhodnocení kontroly:	Rekonstrukce Výrobce označené NCHLAP (malt. směsi, barvy, řed.)	+		+	Označení skladů, nádob 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Asanační prostř., lékarničk zabezp. proti úniku, zcizen	15 24.1.22 14.3.22 Převzal:
9306 19 6	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ Prašnost Ochrana osob Zhodnocení kontroly:	Rekonstrukce Prach vznikající při staveb činnosti	+	+	+	Dodržování limitů pro prach 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Použ. osobních ochranných prostř. a protipraš. opatř.	13 24.1.22 14.3.22 Převzal:
9327 11 1	HYDROIZOL BALKONŮ,LODŽÍÍ Ochrana vod a půdy Odběr a vypouštění Zhodnocení kontroly:	Rekonstrukce Látky ohrožující jakost vod NCHLAP, ropné látky	+		+	Přípustné hodnoty Dle rozhod. vodopr. úř. Podpis stavbyved./Datum:	Měření odběru a vypouštění	16 18.7.22 5.9.22 Převzal:
9356 06 1	DESKY PARAPET A OKAPNICE Ostatní odpad Nakládání s ost. odpadem Zhodnocení kontroly:	Rekonstrukce Cihly, beton, dřevo, sklo, aj. neznečišť. neb. látkami	+	+		Nakládání s ost. odp. 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Třídění, označ., evidence, vylouč. neb.vlast., předání	16 18.7.22 5.9.22 Převzal:

Index Kód EA Počet	Název činnosti Environmentální aspekt (EA)	Upřesnění Polutanty	Dopad na ŽP			Dodavatel Kontrola Četnost kontroly	Opatření	Významnost T. možný T. přípustný
			člověk	vzduch	voda			
			půda	prostř.	jiné			
9356 19 1	DESKY PARAPET A OKAPNICE Prašnost Ochrana osob	Rekonstrukce Prach vznikající při staveb činnosti	+	+		Dodržování limitů pro prach 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Použ. osobních ochranných prostř. a protipraš. opatř.	13 18.7.22 5.9.22 Převzal:
9457 19 1	SILNOPROUD KOMPLET VENK Prašnost Ochrana osob	Rekonstrukce Prach vznikající při staveb činnosti	+	+		Dodržování limitů pro prach 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Použ. osobních ochranných prostř. a protipraš. opatř.	13 25.7.22 12.9.22 Převzal:
9487 08 1	SLABOPROUD KOMPLET VENK Nakládání s NCHLAP Používání NCHLAP	Rekonstrukce Výrobce označené NCHLAP (malt. směsi, barvy, řed.)	+	+	+	Proškol. osob Před nakl. s NCHLAP Podpis stavbyved./Datum:	Použ. NCHLAP dle bezp.listu a požadavků zákona	14 25.7.22 12.9.22 Převzal:
9527 15 1	OBKLADY VNĚJŠÍ Hluk Ochrana osob	Rekonstrukce Přijímaný hluk	+			Dodrž. příp. hladin hluku 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Použ. ochranných pomůcek	13 25.7.22 12.9.22 Převzal:
9587 15 1	PODLAHY Z DLAŽDIC VNĚJŠÍ Hluk Ochrana osob	Rekonstrukce Přijímaný hluk	+			Dodrž. příp. hladin hluku 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Použ. ochranných pomůcek	13 25.7.22 19.9.22 Převzal:
9587 19 1	PODLAHY Z DLAŽDIC VNĚJŠÍ Prašnost Ochrana osob	Rekonstrukce Prach vznikající při staveb činnosti	+	+		Dodržování limitů pro prach 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Použ. osobních ochranných prostř. a protipraš. opatř.	13 25.7.22 19.9.22 Převzal:
9657 08 1	KLEMPÍŘI FASÁDNÍ PRVKY Nakládání s NCHLAP Používání NCHLAP	Rekonstrukce Výrobce označené NCHLAP (malt. směsi, barvy, řed.)	+	+	+	Proškol. osob Před nakl. s NCHLAP Podpis stavbyved./Datum:	Použ. NCHLAP dle bezp.listu a požadavků zákona	14 25.7.22 12.9.22 Převzal:
9707 12 1	NÁTĚRY VENKOVNÍ Ochrana ovzduší Těkavé org. látky	Rekonstrukce Těkavé org. látky (čističí a nátěr hmoty, aj.)	+	+		Dodržování emisních limitů 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Evidence a sledování spotř. těk. org. látek	11 1.8.22 19.9.22 Převzal:
9707 08 1	NÁTĚRY VENKOVNÍ Nakládání s NCHLAP Používání NCHLAP	Rekonstrukce Výrobce označené NCHLAP (malt. směsi, barvy, řed.)	+	+	+	Proškol. osob Před nakl. s NCHLAP Podpis stavbyved./Datum:	Použ. NCHLAP dle bezp.listu a požadavků zákona	14 1.8.22 19.9.22 Převzal:
9707 09 1	NÁTĚRY VENKOVNÍ Nakládání s NCHLAP Skladování	Rekonstrukce Výrobce označené NCHLAP (malt. směsi, barvy, řed.)	+		+	Označení skladů, nádob 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Asanační prostř., lékarničk zabazp. proti úniku, zcizen	15 1.8.22 19.9.22 Převzal:
9707 10 1	NÁTĚRY VENKOVNÍ Ochrana vod a půdy Úkapy a úniky	Rekonstrukce Úkapy a úniky NCHLAP, ropných látek, aj.	+		+	Záchytn. vany, asanač. pros. 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Opatř. proti vniknutí neb. látek do vody a půdy	17 1.8.22 19.9.22 Převzal:
9859 15 1	PŘESUN HMOT TE 9 Hluk Ochrana osob	Rekonstrukce Přijímaný hluk	+			Dodrž. příp. hladin hluku 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Použ. ochranných pomůcek	13 15.11.21 12.9.22 Převzal:
9980 15 2	VÝSTUPNÍ KONTROLA Hluk Ochrana osob	Rekonstrukce Přijímaný hluk	+			Dodrž. příp. hladin hluku 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Použ. ochranných pomůcek	13 26.9.22 26.9.22 Převzal:

**ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ
FAKULTA STAVEBNÍ
Katedra technologie staveb**



**DIPLOMOVÁ PRÁCE
Stavebně technologický projekt
Plickův statek Líbeznice**

**Bc. Adam Postulka
2021**

Vedoucí diplomové práce: Ing. Karel Polák, PhD.

3.6 PLÁN RIZIK BOZP

Index Kód Počet	Název činnosti	Název rizika BOZP Dodavatel	Ohrožení	Následky Opatření	HRiz PVN MNO	Odpovědnost Předpis Doklad	Četnost T. možný T. přípustný
Před začátkem							
1 A00160 1	PŘED ZAČÁTKEM STAVBY Před začátkem	Nahlášení na OIP REGBOZ	Vedení společnosti	Pokuta	0,3 1 1	Stavební společnost z 309/2006 sb. §15odst1b Potvrzení z OIP	1 x měsíčně 15.2.21 15.2.21
Nahlásit na OIP Zhodnocení kontroly:			Podpis stavbyved./Datum:		Podpis kontrolora/Datum:		
2 A00050 458	VŠECHNY ČINNOSTI Všechny objekty	Propíchnutí, pořežení chodidla např. hřebíky a jinými ostrými částmi, pořežení sklem a pod REGBOZ	Pracovník	Poranění chodidla, řezné rány	4,5 3 5	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006 Školení na pracovišti	1 x denně 15.2.21 15.2.21
Včasné odstraňování vybouraných částí s ostrými hranami, používání OOPP (pracovní obuv s pevnou podrážkou) Zhodnocení kontroly:			Podpis stavbyved./Datum:		Podpis kontrolora/Datum:		
2 A00063 458	VŠECHNY ČINNOSTI Všechny objekty	Pád, vyklouznutí nářadí(i části) nebo stavebního materiálu: volně loženého, z ruky nebo vysmeknutí z rukou REGBOZ	Pracovník, pracovníci kolem	Zasažení části těla předmětem, poranění nohy a ruky, tržné rány, otlaky	5,4 3 6	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,262a591/2006,258/ Školení na pracovišti	kontinuálně 15.2.21 15.2.21
Nepoužívání poškozeného nářadí (s uvolněnou násadou, deformovanou pracovní částí apod.) Soustředěnost při práci praxe, zručnost, zácvik Dodržování zákazu zdržovat se v pásmu možného nežádoucího pohybu břemene a pod břemenem Použití pracovní obuvi s vyztuženou špičkou a ochrannou přilbou, rukavice dle nářadí Kontrola stavu břemene, příp. zabezpečení poškozeného břemene před ruční manipulací U strojů s krytem zapínat pouze v zavěšené poloze krytu Bezpečné skladování materiálu: mimo okraj, zajištěno proti pádu a sklouznutí Zřízení zachytých stříšek nad vstupem do objektů Vmezení a ohrazení ochranného pásma pod místem práce ve výšce, vyloučení práce nad sebou a přístupu osob pod místa práce ve výškách Zajištění volných okrajů pomocných podlah, včetně lešení, zarážkou při podlaže, popř. obedněním, sítí, plachtou apod. proti pádu materiálu Zhodnocení kontroly:			Podpis stavbyved./Datum:		Podpis kontrolora/Datum:		
2 A00090 458	VŠECHNY ČINNOSTI Všechny objekty	Zranění u nevhodné manipulace s materiálem REGBOZ	Pracovník	Přiražení končetiny, přetížení, namožení, poškození páteře, poranění kloubů, pořežení končetiny	1,8 2 3	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,262a591/2006,258/ Školení na pracovišti	kontinuálně 15.2.21 15.2.21
Správné a pevné uchopení (manipulace) materiálu Používání vhodných manipulačních pomůcek (kleště, svěreky, kolenní chrániče apod.) a postupů Používání OOPP (rukavice) Nepřetěžování pracovníků, dodržování hmotnostního limitu Dodržování zásad bezpečného a zdraví neohrožujícího způsobu manipulace, pokud možno v poloze bez ohnutých zad Břemeno držet blízko těla, zvedání neprovádět trhavými pohyby Určit přestávky ve fyziologicky náročných a nevhodných polohách Zhodnocení kontroly:			Podpis stavbyved./Datum:		Podpis kontrolora/Datum:		
2 A00110 458	VŠECHNY ČINNOSTI Všechny objekty	Pád, pád do hloubky, naražení, zachycení různých částí těla po pádu v prostorách staveniště REGBOZ	Pracovník	Naražení, bodné a řezné rány, zranění vnitřních orgánů, zranění kloubů/končetin, smrt	6,0 2 10	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006,362/2005 Školení na pracovišti	kontinuálně 15.2.21 15.2.21
Opatření volných okrajů výkopů, scodišť, ramp, přechodových lávek, a můstků zábradlím příp. nápadnou překážkou Zabezpečení nebezpečných prohlubní, otvorů apod.(rozměr>25 cm) - únosný, zaaretovaný poklop nebo zábradlí Používání OOPP (pracovní obuv s protiskluznou úpravou) Zvýšená opatrnost a soustředěnost zejména v zimě a za deště Zřízení pomocných stupňů pro nutnou chůzi po svahu Volba vhodné trasy při chůzi po svahu, připustit chůzi jen při dodrž. max. přípustného sklonu svahu, násypu Bezpečný stav povrchu podlah uvnitř stavených objektů, zejména vstupů do objektů Údržování průchozých a volných komun., čištění a úklid podlah, pochůzných ploch a komunik. Vedení pohyblivých přívodů a el. kabelů mimo komunikace Včasné odstraňování komunikačních překážek Zajištění dostatečného el.osvětlení v noci, za snížené viditelnosti, bez denního osvětl. Odstranění komunikačních překážek o které lze zakopnout Zhodnocení kontroly:			Podpis stavbyved./Datum:		Podpis kontrolora/Datum:		
2 A00120 458	VŠECHNY ČINNOSTI Všechny objekty	Pád(uklouznutí) vlně objektu, při vystupování/sestupování ze schodů/žebříků, REGBOZ	Pracovník	Odfeniny, pohmožděniny, zranění kloubů a páteře	5,4 3 6	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006,362/2005 Školení na pracovišti	kontinuálně 15.2.21 15.2.21
Zřízení bezpečných vstupů do stavebních objektů o šířce min. 75 cm, opatřených oboustranným zábradlím při výšce nad 1,5 m na terémem Přednostní zřízení trvalých schodišť tak, aby je bylo možno požívat již v průběhu provádění stavby, případně prozatímních dřevěných schodišť, omezení používání žebříků k výstupům do pater objektu Rovný a nepoškozený povrch podest a schodišťových stupňů Údržování volného prostoru zajišťujícího bezpečný průchod po schodech, rampě Vybavení šikmých ramp protiskluzovými lištami, zarážkami sklon1 : 3 - vzd.45 cm od sebe, 1 : 4 - 50 cm, 1 : 5 - 55 cm Přidrůžování se madel při výstupu a sestupu po schodech, resp. příčl při výstupu po žebříku Zákaz používání vratkých a nevhodných předmětů pro práci i ke zvyšování místa práce (beden, obalů, palet, sudů, věder apod.) Nezaskakovat z lešení(konstrukcí) Zhodnocení kontroly:			Podpis stavbyved./Datum:		Podpis kontrolora/Datum:		
2 A00150 458	VŠECHNY ČINNOSTI Všechny objekty	Propadnutí nebezpečnými otvory - mezerami v podlahách a stěnách REGBOZ	Pracovník, pracovník níže	Naražení, pohmožděniny, zlomeniny, bodné a řezné rány, zranění kloubů/končetin/vnitřních orgánů, smrt	5,4 2 9	Pracovník, vedoucí pracovník 101a362/05,356a591/06,258/ Školení na staveništi	kontinuálně 15.2.21 15.2.21
Nebezpečné otvory v podlahách zajišťovat zábradlím nebo dostatečně únosnými poklopy Mezera mezi vnitřním okrajem podlah lešení a přilehlým objektem nesmí být větší než 25 cm Otvory zakrývat současně s postupem prací ve výšce Poklopy zajišťovat svlaky nebo jinými ochrannými prvky proti vodorovnému posunutí Poklopy musí být dostatečně únosné s ohledem na předpokládané zatížení Zhodnocení kontroly:			Podpis stavbyved./Datum:		Podpis kontrolora/Datum:		

Index Kód Počet	Název činnosti	Název rizika BOZP	Ohoření	Následky	HRiz Předpis MNO	Odpovědnost Předpis Doklad	Četnost T. možný T. přípustný
2 E0010 21	VŠECHNY ČINNOSTI Všechny objekty	Úrazy následkem zasažení pracovníků el. proudem při běžné činnosti	Pracovník	Popáleniny, přechod proudu tělem, pád z výšky	2,7 3 3	Pracovník, stavbyvedoucí vyhl. č. 50/1978 Sb,101/2005 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 15.2.21 15.2.21
<p>Vyloučení činnosti, při nichž by se pracovník vykonávající práce v blízkosti el. zařízení, dostal do styku s živými částmi pod napětím Zabránění neodborných zásahů do el. instalace Udržování prozatímních el. zařízení v bezpečném stavu - výchozí revize, pravidelné revize, pravidelný odborný dohled pověřeným elektrikářem (prohlídka a odstraňování závad) Nepřiblížovat se k el. zařízení, nevyřazovat z funkce ochranu polohou, dodržovat zákaz resp. dodržovat podmínky pro práce v blízkosti el. vedení a zařízení Vypínání el. zařízení na staveništi po ukončení pracovní doby (požární nebezpečí) a dodržování provozních podmínek nepřetržitě provozovaným topidlům a zdrojům el. vytápění</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
2 E0020 21	VŠECHNY ČINNOSTI Všechny objekty	Dotyk osob s živými částmi tj. přímý dotyk	Pracovník	Popáleniny, přechod proudu tělem, zástava srdce	4,5 3 5	Pracovník vyhl. č. 50/1978 Sb,591/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 15.2.21 15.2.21
<p>Dodržování zákazu odstraňovat zábrany a kryty, otvírat přístupy k el. částem, vyřazovat z funkce ochranné prvky zakrytí, uzavření Respektování bezpečnostních sdělení Vyloučení činnosti, při nichž by se pracovník vykonávající práce v blízkosti el. zařízení, dostal do styku s živými částmi pod napětím Odborné připojování a opravy přívodních a prodlužovacích šňůr, ověřování správnosti připojení, používání odpovídajících šňůr a kabelů s ochranným vodičem, provádí elektrikář s vyšší kvalifikací Spoje odlehčovat od tahu, prodlužovací šňůry připojovat s ochranným vodičem, ochranný vodič musí být delší, aby při vytržení byl přerušen jako poslední Zabránění neodborných zásahů do el. instalace Udržování prozatímních el. zařízení v bezpečném stavu Dodržování zákazu omotávání el. kabelů kolem kovových konstrukcí Nepřiblížovat se k el. zařízení, vyřazovat z funkce ochranu polohou, dodržovat zákaz resp. dodržovat podmínky pro práce v blízkosti el. vedení a zařízení</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
2 E0050 92	VŠECHNY ČINNOSTI Všechny objekty	Úraz el. proudem - nešetrné vytržení přívodní šňůry, porušení izolace	Pracovník	Úraz el. proudem	3,0 2 5	Pracovník, stavbyvedoucí vyhl. č. 50/1978 Sb Školení na pracovišti	1 x týdně 15.2.21 15.2.21
<p>Spoje odlehčovat od tahu, prodlužovací šňůry připojovat s ochranným vodičem, ochranný vodič musí být delší, aby při vytržení byl přerušen jako poslední Šetrné zacházení s kabely a přívod. šňůrami Udržování el. kabelů a el. přívodů (např. proti mechanickému poškození na stavbách, vytržení ze svorek apod.) Pravidelné kontroly prozatímního el. zařízení Šetrné zacházení s el. přívody pracovníky při manipulaci s el. zařízeními, vypínání, zapínání do zásuvek apod. Šetrné zacházení s kabely a přívodními šňůrami Dodržovat zákaz vedení el. přívodních kabelů po komunikacích a tam, kde by mohlo dojít k jejich poškození staveništním a jiným zařízením Udržování el. kabelů a el. přívodů (např. proti mechanickému poškození na stavbách, vytržení ze svorek apod.) - pravidelné kontroly prozatímního el. zařízení Udržování prozatímních el. zařízení v bezpečném stavu - výchozí revize, pravidelné revize, pravidelný odborný dohled pověřeným elektrikářem (prohlídka, a odstraňování závad)</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
2 E0060 458	VŠECHNY ČINNOSTI Všechny objekty	Nemožnost rychlého vypnutí el. proudu v případě nebezpečí	Pracovníci stavby, veřejnost	Úraz el. proudem	3,0 1 10	Stavbyvedoucí, pracovník vyhl. č. 50/1978 Sb,101/2005 Školení na pracovišti	1 x denně 15.2.21 15.2.21
<p>Vhodné umístění hlavního vypínače, umožnění snadné a bezpečné obsluhy a ovládní Informování všech zaměstnanců stavby o umístění hlavního el. rozvaděče a vypínače pro celou stavbu Udržování volného prostoru a přístupu k hl. vypínačům; prostoru před el. rozvaděči a ochrana el. rozvaděčů (před mechanickým poškozením) Vypínání el. zařízení na staveništi po ukončení prac. doby (požární nebezpečí) a dodržování provozních podmínek nepřetržitě provozovaným topidlům a zdrojům el. vytápění</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
2 E0080 21	VŠECHNY ČINNOSTI Všechny objekty	Zasažení bleskem	Pracovníci venku	Smrt, popáleniny, ochrnutí nervového systému, šok, zástava dechu, požár	3,0 1 10	Stavbyvedoucí EN62305 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 15.2.21 15.2.21
<p>Vodivé spojení vhodné a účelné rozmístěných jímácích zařízení (bleskosvodů), jejich uzemněním, příp. použitím jiskřišť, bleskojistek a jiných svodičů atmosférického napětí na budovách a objektech Udržování zařízení k ochraně před atmosférickou elektřinou v řádném stavu (revize, odstraňování závad)</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
Rekonstrukce							
109 0000040 7	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Rekonstrukce	Pád a zřícení bouraného zdiva nebo konstrukčních částí objektů	Pracovníci v okolí konstrukce	Odfeny, pohmožděny, zlomeniny, zavalení části konstrukce, udušení, smrt	5,4 3 6	Pracovník, stavbyvedoucí Škol.362/2005,101/2005,268/ Školení na pracovišti	1 x měsíčně 15.2.21 15.2.21
<p>Půzkum bouraného nebo rekonstruovaného objektu, stanovení technologického postupu Při bourání a rekonstrukčních pracích postupovat podle projektu a technologického (pracovního) postupu a průběžně zajišťovat stabilitu a pevnost narušovaného a zatěžovaného zdiva, (resp. jeho části ohrožené bouráním), pilířů, stropů a podpěrných a nosných konstrukcí, vyloučit uvolňování a zeslabení nosných zdí a pilířů Rekonstrukce a bourání při kterém dochází ke změně konstrukční bezpečnosti objektu a při strojním bourání práce provádět pod stálým dozorem odpovědného pracovníka Před bouráním příček a zdí pod vodorovnými konstrukcemi ověřit, zda nemají nosnou funkci</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
109 00000401 7	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Rekonstrukce	Rizika spojená se strukturální integritou v případě demontáže, bourání většího rozsahu nebo demolic	Pracovník, lidé kolem objektu	Odfeny, pohmožděny, zlomeniny, zavalení části konstrukce, udušení, smrt	3,6 2 6	Pracovník, vedoucí pracovník 362/2005,101/2005,591/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 15.2.21 15.2.21
<p>Průzkum bouraného nebo rekonstruovaného objektu, stanovení technologického postupu Při bourání a rekonstrukčních pracích postupovat podle projektu a technologického (pracovního) postupu a průběžně zajišťovat stabilitu a pevnost narušovaného a zatěžovaného zdiva, (resp. jeho části ohrožené bouráním), pilířů, stropů a podpěrných a nosných konstrukcí, vyloučit uvolňování a zeslabení nosných zdí a pilířů Rekonstrukce a bourání při kterém dochází ke změně konstrukční bezpečnosti objektu a při strojním bourání práce provádět pod stálým dozorem odpovědného pracovníka Před bouráním příček a zdí pod vodorovnými konstrukcemi ověřit, zda nemají nosnou funkci</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
109 0000041 143	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Rekonstrukce	Neřízené, nekontrolovatelné, předčasné a náhlé zřícení konstrukce	Pracovníci v okolí konstrukce	Odfeny, pohmožděny, zlomeniny, zavalení části konstrukce, udušení, smrt	4,8 2 8	Pracovník, vedoucí pracovník 362/2005,101/2005,268/2009 Školení na pracovišti	1 x denně 15.2.21 15.2.21
<p>Průzkum bouraného nebo rekonstruovaného objektu, stanovení technologického postupu; Při bourání a rekonstrukčních pracích postupovat podle projektu a technologického (pracovního) postupu a průběžně zajišťovat stabilitu a pevnost narušovaného a zatěžovaného zdiva, (resp. jeho části ohrožené bouráním), pilířů, stropů a podpěrných a nosných konstrukcí, vyloučit uvolňování a zeslabení nosných zdí a pilířů Rekonstrukce a bourání při kterém dochází ke změně konstrukční bezpečnosti objektu a při strojním bourání práce provádět pod stálým dozorem odpovědného pracovníka Před bouráním příček a zdí pod vodorovnými konstrukcemi ověřit, zda nemají nosnou funkci</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							



Index Kód Počet	Název činnosti	Název rizika BOZP Dodavatel	Ohoření	Následky Opatření	HRiz PVN MNO	Odpovědnost Předpis Doklad	Četnost T. možný T. přípustný
Rekonstrukce							
109 0000042 143	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Rekonstrukce	Pád materiálu, části konstrukce nebo osoby u bourání	Pracovník, pracovníci níže	Zranění hlavy, části těla, zlomeniny, pohmožděnin, zranění vnitřních orgánů, smrt	5,4 2 9	Pracovník 591/2006, 362/2005 Školení na pracovišti	kontinuálně 15.2.21 15.2.21
Vymezení prostoru ohroženého bouráním (oplocení, ohrazení, střežení, vyloučení provozu apod.). Určení a zajištění vstupu, výstupu, sestupu a vjezdu do bouraného objektu, uvolnit komunikace. Zajistit ohrožený prostor, ve kterém se bourací práce provádí, zejména prostor pod místy práce ohrožený bouráním. Dodržení stanoveného pracovního nebo technologického postupu. Při ručním bourání svislých konstrukcí odstranit konstrukční prvky jen tehdy nejsou-li zatíženy. Ruční bourání nosných konstrukcí provádět vertikálním směrem shora dolů. Dodržovat správný postup při ručním bourání svislých zdí a to odbourávání zdiva po menších vrstvách shora dolů. Řezání ocelových konstrukcí správným způsobem tak, aby nedošlo k pádu oddělené konstrukce nebo prvku na pracovníka. Vyloučit práce nad sebou. Opatření proti pádu materiálu z výšky, ohrazení prostoru pod místy práce ve výšce. Používání ochranné přilby proti zranění hlavy. Zajištění volných okrajů bouraného objektu ochrannou konstrukcí popř. použití osobního zajištění. Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
109 0000043 143	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Rekonstrukce	Propadnutí pracovníka podlahou, stropem, střechou a jinými narušenými částmi starých a bouraných objektů	Pracovník, pracovníci níže	Zranění hlavy nebo části těla, zlomeniny, pohmožděnin, zranění vnitřních orgánů	3,6 2 6	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005, 362/2005 Školení na pracovišti	kontinuálně 15.2.21 15.2.21
Vyloučit vstup pracovníků na neúnosnou podlahu, strop, střechu a jinou konstrukci. Podle potřeby zřítit a používat pomocné pracovní podlahy (dle potřeby provést vyztužení a podepření) a lešení v kombinaci s prostředky osobního zajištění apod. při práci a pohybu pracovníků po těchto neúnosných konstrukcích a pochůzných plochách. Materiál z bourané části objektu odstraňovat tak, aby nedošlo k přetlžení podlah nebo stropů vbouraným materiálem. Průběžně zajišťovat včasný úklid vbouraného materiálu. Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
109 0000046 1	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Rekonstrukce	Pád (ne)úmyslné shazovaných předmětů z výšky	Pracovníci níže, veřejnost	Zranění hlavy, části těla, zlomeniny, pohmožděnin	5,4 2 9	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005, 362/2005 Školení na pracovišti	Před shazováním předmětů 15.2.21 15.2.21
Bezpečně ukládat materiál. Volné okraje zajistit zárkou při podlaží. Zřízení zachytých stříšek nad vstupem. Vymezit a ohradit ochranné pásmo pod místem práce ve výšce, při montáži a demontáži lešení, vyloučení přístupu osob pod místa práce ve výškách. Zřítit uzavřené shozy pro vert. dopravu suti. Dodržovat zákaz shazování součástí lešení při demontáži lešení. Vyloučení vstupu osob pod břemeno zvedané el. vrátkem (oplocení, zábradlí, obednění, zamezení vstupu střežení). Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko pádu osob nebo předmětů (dále jen "ohražený prostor"), je nutné vždy bezpečně zajistit. Práce nad sebou lze provádět pouze výjimečně, nelze-li zajistit provedení prací jinak. Technologický postup musí obsahovat způsob zajištění bezpečnosti zaměstnanců na níže položeném pracovišti. Školení na pracovišti. Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
109 0000060 7	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Rekonstrukce	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. klavíva, palice apod.) s rukou	Pracovník	Přímáčknutí, otlaky, zhmožděnin, podlitiny, zlomenina ruky	3,6 4 3	Pracovník, vedoucí pracovník 309/2005, 591/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 15.2.21 15.2.21
Praxe, zručnost, zácvek. Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí. Soustředěnost při práci, příp. používání chráničů ruky. Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí. Dodržování zákazu používání poškozeného nářadí. Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
109 0000062 143	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Rekonstrukce	Zasažení oka odletnými štěpinou, drobnou částicí, úlomkem, oštěpem apod. (např. sekáč+klavívo)	Pracovník, pracovníci kolem	Zranění oka	4,8 2 8	Pracovník, vedoucí pracovník 309/2005, 591/2006, 362/2005 Školení na pracovišti	kontinuálně 15.2.21 15.2.21
Používání sekáčů, klavív a palic bez trhlín a oštěpů. Používání OOPP k ochraně zraku. Používání nepoškozeného nářadí s dobrým ostřím u sekáčů. Pevné uchycení násady, zajištění proti uvolnění klíny apod. Hladký tvar úchopové části nářadí, bez prasklin. Udržování suchých a čistých rukojetí a uchopovacích částí, jejich ochrana před olejem a mastnotou. Pokud možno vyloučení práce s nářadím nad hlavou vhodným zvyšováním místa práce. Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
109 0000214 7	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Rekonstrukce	Rozhoupání břemene, vysmeknutí smyčky lana z háku jeřábu, přiražení břemenem	Pracovník - manipulát	Narazení části těla, vnitřní zranění, pohmožděnin, zlomeniny, zranění hlavy, smrt	3,6 2 6	Pracovník, jeřábník, ved. prac 591/2006, 101/2005 Průkaz	1 x měsíčně 15.2.21 15.2.21
Zavěšování břemen na nosný orgán jeřábu a jinými vazačskými pracemi pověřovat pouze kvalifikovanou osobu tj. vazače s odbornou kvalifikací. Správné zavěšení či uvázání břemene, použití vhodných vazáků a jiných prostředků k uchopení břemene s odpovídající nosností dle druhu, vlastností a tvaru břemene. Nezavádět vazací prostředky. Dodržování zákazu zdržovat se v prostoru možného pádu zavěšeného a usazovaného břemene a jeho částí (vyloučení přítomnosti osob v zóně ohrožení kinetickou či potenciální energií tj. pod břemenem a v místech pojištění jeřábu). Správná manipulace s břemenem při ovládní pohybu jeřábu (zvedání provádět citlivě, pohyby provádět plynule) zejména vyloučit vznik nebezpečného šikmého tahu. Při přepravě palet zajistit jednotlivé kusy materiálu na paletě proti uvolnění a pádu. Před zvedáním břemene musí být zdvihové lano ve svislé poloze a v rovinné výložnici jeřábu. Zachovávat dostatečný odstup od břemene manipulovaného jeřábem, používat vodících lan apod. Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
109 A000261 7	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Rekonstrukce	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	Pracovník, pracovníci kolem	Narazení části těla, poranění končetin, zlomeniny, pohmožděnin, poranění páteře	3,6 2 6	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 362/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 15.2.21 15.2.21
K místům práce ve výšce zajistit bezpečný přístup (žebříky, schodiště, rampy apod.). Neseskakovat, nevyklázet po konstrukcích. Zákaz používání vratkých a nevhodných předmětů pro práci i ke zvyšování místa práce (beden, obalů, palet, sudů, věder apod.). Zajistit stabilitu lešení a nosných konstrukcí, pokládat je na vyrovnaný podklad tak, aby nemohlo dojít k poklesu ani posunutí patek podpor. Od výšky 1,5 m opatřovat volné okraje podlah kozových lešení zábradlím. Správné zajišťovat výsuvné části kolíkem v požadované úrovni, zajišťovací části udržovat v řádném stavu. Dodržovat max. dovolenou délku pole kozového lešení (u podlahy z fošen je 2,5 m). Nepřetěžovat podlahu lešení materiálem, soustředěním více osob apod. (hmotnost celkem < povolené normové nahodilé zatížení podlah lešení); plošná nosnost pracovních podlah je 150 kg.m-2. Yajistit jednotlivé prvky podlah proti posunutí a pohybu. Neseskakovat na podlahu lešení. Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
109 0000045 143	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Rekonstrukce	Prašnost u bourání	Pracovníci na stavenišť	Podráždění dýchacích cest, udušení	3,6 3 4	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005, 591/2006, 361/2007 Školení na pracovišti	kontinuálně 15.2.21 15.2.21
Provedení opatření zabráňujícího nadměrnému prašení (např. skrápění vodní mlhou, vbouraný materiál a suť spouštět uzavřeným shozem až do místa uložení). Používání OOPP (ochranných masek - respirátorů). Školení pracovníků na pracovišti. Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
Rekonstrukce							
159 0000040 8	OSTATNÍ BOURACÍ PRÁCE Rekonstrukce	Pád a zřícení bouraného zdiva nebo konstrukčních částí objektů	Pracovníci v okolí konstrukce	Oděniny, pohmožděnin, zlomeniny, zavalení části konstrukce, udušení, smrt	5,4 3 6	Pracovník, stavbyvedoucí Škol, 362/2005, 101/2005, 268/ Školení na pracovišti	1 x měsíčně 15.2.21 15.2.21
Půzkum bouraného nebo rekonstruovaného objektu, stanovení technologického postupu. Při bourání a rekonstrukčních pracích postupovat podle projektu a technologického (pracovního) postupu a průběžně zajišťovat stabilitu a pevnost narušovaného a zatěžovaného zdiva, (resp. jeho části ohrožené bouráním), pilířů, stropů a podpěrných a nosných konstrukcí, vyloučit uvolňování a zeslabení nosných zdí a pilířů. Rekonstrukce a bourání při kterém dochází ke změně konstrukční bezpečnosti objektu a při strojním bourání práce provádět pod stálým dozorem odpovědného pracovníka. Před bouráním přiček a zdí pod vodorovnými konstrukcemi ověřit, zda nemají nosnou funkci. Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							

Index Kód Počet	Název činnosti Dodavatel	Název rizika BOZP	Ohoření	Následky Opatření	HRiz PVN MNO	Odpovědnost Předpis Doklad	Četnost T. možný T. přípustný
0000043 163	OSTATNÍ BOURACÍ PRÁCE Rekonstrukce	Propadnutí pracovníka podlahou, stropem, střechem a jinými narušenými částmi starých a bouraných objektů	Pracovník, pracovníci níže	Zranění hlavy nebo části těla, zlomeniny, pohmožděny, zranění vnitřních orgánů	3,6 2 6	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,362/2005 Školení na pracovišti	kontinuálně 15.2.21 15.2.21
<p>Vyloučit vstup pracovníků na neúnosnou podlahu, strop, střechem a jinou konstrukci Podle potřeby zřídít a používat pomocné pracovní podlahy (dle potřeby provést vyztužení a podepření) a lešení v kombinaci s prostředky osobního zajištění apod. při práci a pohybu pracovníků po těchto neúnosných konstrukcích a pochůzných plochách Materiál z bourané části objektu odstraňovat tak, aby nedošlo k přetížení podlah nebo stropů vybouraným materiálem Průběžně zajišťovat včasný úklid vybouraného materiálu</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
0000045 163	OSTATNÍ BOURACÍ PRÁCE Rekonstrukce	Prašnost u bourání	Pracovníci na stavenišť	Podráždění dýchacích cest, udušení	3,6 3 4	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006,361/2007 Školení na pracovišti	kontinuálně 15.2.21 15.2.21
<p>Provedení opatření zabraňujícího nadměrnému prašení (např. skrápění vodní mlhou, vybouraný materiál a suť spouštět uzavřeným shozem až do místa uložení) Používání OOPP (ochranných masek - respirátorů) Školení pracovníků na pracovišti</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
0000060 8	OSTATNÍ BOURACÍ PRÁCE Rekonstrukce	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice apod.) s rukou	Pracovník	Přimáčknutí, otlaky, zhmožděny, podlitiny, zlomenina ruky	3,6 4 3	Pracovník, vedoucí pracovník 309/2005,591/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 15.2.21 15.2.21
<p>Praxe, zručnost, zácvek Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí Soustředěnost při práci, příp. používání chráničů ruky Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí Dodržování zákazu používání poškozeného nářadí</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
0000100 1	OSTATNÍ BOURACÍ PRÁCE Rekonstrukce	Pád části rozbité skleněné tabule, poranění o rozbité sklo	Pracovník, pracovníci níže	Pořezání, vykrvácení, smrt	5,4 3 6	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006 Školení na pracovišti	Před činností 15.2.21 15.2.21
<p>Přepravníky skla zajistit proti převržením a nežádoucímu pohybu Tabule skla ve speciálních přepravních paletách při přepravě chráněny plachtou, sklo vybalit co nejdříve, zvláště jsou-li přepravky vlhké (bylo-li sklo dodáno orosené, musí být při skladování rozbaleno, aby se zabránilo tzv. oslepnutí skla) Před začátkem ruční manipulace vizuálně zkontrolovat stav tabule skla (stav, pevnost držadel) Vhodná manipulace s napařkou tabulí skla Tabule skla vhodné podkládat a zajistit je proti překlopení, tabulové sklo skladovat na stojato v rámech s měkkými podložkami Jednotlivé tabule skla řadit podle velikosti svisle tak, zabránit vnikání nečistot a překlopení V exteriéru nemanipulovat s tabulovými sklem A>1 m², rychlost větru>8 m/s, tepl.<- 5 st. C Zasklívání a přesun tabulí s A>3 m² provádět nejméně třemi pracovníky Používat přísavné držáky Používání OOPP-rukavice s vyztuženou dlaňovou částí a odolné pořez. Udržovat pořádek v dílnách, odpad neuchopovat holou rukou Odpad uložit do zvláštní nádoby</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
0000142 163	OSTATNÍ BOURACÍ PRÁCE Rekonstrukce	Pád (překlopení, převrácení) pojezdových a volně stojících lešení při nezajištění stability těchto druhů lešení	Pracovníci na a pod lešením	Narazení, pohmožděny, bodné a řezné rány, zranění kloubů/končetin/vnitřních orgánů, smrt	6,0 2 10	Pracovník, vedoucí pracovník TPléš,101/2005,591/2006,362 Školení na lešení	1 x denně 15.2.21 15.2.21
<p>Používání technicky dokumentovaných lešení včetně pojezdových kol opatřených zajišťovacími zařízeními proti samovolnému pohybu (fixace kol brzdami nebo opěrkami) Zajištění stability lešení poměrem základny 1 : 3 (popř. i 1 : 4 je-li sklon max. 1 % a nerovnosti menší než 15 mm) nebo rozšíření základny stabilizátory nebo přidávanou zátěží Pojezdová plocha rovná a únosná bez otvorů apod. Při přemísťování lešení vyloučit přítomnost osob na lešení</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
0000150 33	OSTATNÍ BOURACÍ PRÁCE Rekonstrukce	Pád pracovníka při pohybu na střeše k místu vlastního výkonu práce	Pracovník, pracovníci níže	Narazení, pohmožděny, zlomeniny, bodné a řezné rány, zranění kloubů/končetin/vnitřních orgánů	4,8 2 8	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006,362/2005 Školení na pracovišti	1 x týdně 15.2.21 15.2.21
<p>Zajištění bezpečného přístupu na střechem pomocí komunikačních prostředků Zajištění proti propadnutí Ochrana proti pádu ze střechy nejen po obvodu, ale i do světlíků, technologických a jiných otvorů, zaměstnavatel zajistí použitím ochranné, případně zachytivé konstrukce nebo použitím osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu Zajištění proti sklouznutí zaměstnavatel zajistí použitím žebříků upevněných v místě práce a potřebných komunikací, případně použitím ochranné konstrukce nebo osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu U střech se sklonem nad 45 st od vod.roviny je nutno použít vedle žebříků ještě osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
0000171 8	OSTATNÍ BOURACÍ PRÁCE Rekonstrukce	Pořezání rukou o ostré hrany okladaček a dlaždic	Pracovník	Pořezání ruky, prstů	1,8 3 2	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2005 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 15.2.21 15.2.21
<p>Správné pracovní postupy Používání OOPP (rukavice)</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
0000195 163	OSTATNÍ BOURACÍ PRÁCE Rekonstrukce	Zavalení pracovníků ve výkopech sesutou zeminou nezajištěné stěny výkopu	Pracovník	Zavalení zeminou, pohmožděny, smrt	6,0 2 10	Projektant, pracovník, ved. pr. Projektová dok, 591/2006 Školení na pracovišti	kontinuálně 15.2.21 15.2.21
<p>Provádění dle projektu Zajištění stěn výkopů proti při sesutí stěn pažením nebo svahováním Svislé stěny (boky) ručně kopaných výkopů zajišťovat pažením, odolné vůči zeminnu tlaku, od hloubky větší než 1,3 m v zastavěném území a 1,5 m v nezastavěném území Vyloučení vstupu pracovníků do strojím vyhloubených výkopů s nezajištěnými stěnami proti sesutí při větší hloubce než 1,3 resp. 1,5m Kontrola stěn výkopu, pažení před vstupem,odpovědným pracovníkem Nevytváření převisů, odstranění kamenů apod. ve stěně Nezatěžovat stavebním provozem, stavbami zařízení stavenišť, strojů nebo materiálům, povrch terénu v pásu od okraje výkopu Okraje výkopu nezatežovat do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu vykopanou zeminou, materiálem ani provozem strojů Vyloučit provádění výkopových prací od hl. 1,3 m osamoceným pracovníkem na odlehlých pracovištích, kde není zajištěn dohled Chránit výkopy před vodou Správný postup odstraňování pažení</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
0000214 8	OSTATNÍ BOURACÍ PRÁCE Rekonstrukce	Rozhoupání břemene, vysmeknutí smyčky lana z háku jeřábu, přiražení břemenem	Pracovník - manipulát	Narazení části těla, vnitřní zranění, pohmožděny, zlomeniny, zranění hlavy, smrt	3,6 2 6	Pracovník, jeřábník, ved. prac 591/2006, 101/2005 Příkaz	1 x měsíčně 15.2.21 15.2.21
<p>Zavěšování břemen na nosný orgán jeřábu a jinými vazačskými pracemi pověřovat pouze kvalifikovanou osobu tj. vazače s odbornou kvalifikací Správné zavěšení či uvázání břemene, použití vhodných vazáků a jiných prostředků k uchopení břemen s odpovídající nosností dle druhu, vlastností a tvaru břemene Nezavádět vázací prostředky Dodržování zákazu zdržovat se v prostoru možného pádu zavěšeného a usazovaného břemene a jeho částí (vyloučení přítomnosti osob v zóně ohrožení kinetickou či potenciální energií tj. pod břemenem a v místech poježdění jeřábu) Správná manipulace s břemenem při ovládní pohybu jeřábu (zvedání provádět citlivě, pohyby provádět plynule) zejména vyloučit vznik nebezpečného šikmého tahu Při přepravě palet zajišťovat jednotlivé kusy materiálu na paletě proti uvolnění a pádu Před zvedáním břemene musí být zdvihové lano ve svislé poloze a v rovině výložníku jeřábu Zachovávat dostatečného odstupu od břemene manipulovaného jeřábem, používat vodících lan apod.</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
0A00231 8	OSTATNÍ BOURACÍ PRÁCE Rekonstrukce	Zranění při používání ruční mechanizace a nářadí	Pracovník, pracovníci kolem	Pohmoždění a poranění ruky, přimáčknutí, otlaky, podlitiny, úrazy očí, zranění hlavy, zranění el. proudem	4,5 3 5	Pracovní, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 262/200 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 15.2.21 15.2.21
<p>Praxe, zručnost, zácvek, soustředěnost při práci Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí Dle potřeby používání chráničů ruky či rukavic, používání OOPP k ochraně zraku, sluchu, dýchacích cest Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí Nepoužívání poškozeného nářadí (s uvolněnou násadou, deformovanou pracovní částí apod.) Udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky = příměřený pracovní prostor Udržování suchých a čistých rukojetí a uchopovací částí, mechanizaci udržovat v řádném stavu Pokud možno vyloučení práce s nářadím nad hlavou vhodným zvyšováním místa práce Vypínač nářadí v nejbližším pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmutí ruky obsluhy z jeho tlačítka Nástroje v strojích(hlavici) pořádně upevnit Opravy mechanizace provádět při vypnutém motoru Nepřetěžovat mechanizaci Dodržování zákazu zastavovat nástroj v chodu rukou</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							



Index Kód Počet	Název činnosti	Název rizika BOZP	Ohoření	Následky	HRiz PVN MNO	Odpovědnost Předpis Doklad	Četnost T. možný T. přípustný
A000261 8	OSTATNÍ BOURACÍ PRÁCE Rekonstrukce	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	Pracovník, pracovníci kolem	Narazení části těla, poranění končetin, zlomeniny, pohmožděniny, poranění páteře	3,6 2 6	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 362/2001 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 15.2.21 15.2.21
<p>K místům práce ve výšce zajistit bezpečný přístup (žebříky, schodiště, rampy apod.) Neseskokávat, nevylézat po konstrukcích. Zákaz používání vratkých a nevhodných předmětů pro práci i ke zvyšování místa práce (beden, obalů, palet, sudů, věder apod.) Zajistit stabilitu lešenářských koz, pokládat je na vyrovnaný podklad tak, aby nemohlo dojít k poklesu ani posunutí patek podpor. Od výšky 1,5 m opatřovat volné okraje podlah kozových lešení zábradlím. Správně zajišťovat výškové části kolíkem v požadované úrovni; zajišťovací části udržovat v řádném stavu. Dodržovat max. dovolenou délku pole kozového lešení (u podlahy z fošen je 2,5 m). Nepřetěžovat podlahu lešení materiálem, soustředěním více osob apod. (hmotnost celkem < povolené normové nahodilé zatížení podlah lešení); plošná nosnost pracovních podlah je 150 kg.m-2. Yajistit jednotlivé prvky podlah proti posunutí a pohybu. Neseskokávat na podlahu lešení.</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
0000042 23	ODSTR. TEPELNÉ IZOLACE Rekonstrukce	Pád materiálu, části konstrukce nebo osoby u bourání	Pracovník, pracovníci níže	Zranění hlavy, části těla, zlomeniny, pohmožděniny, zranění vnitřních orgánů, smrt	5,4 2 9	Pracovník 591/2006, 362/2005 Školení na pracovišti	kontinuálně 15.2.21 2.8.21
<p>Vymezení prostoru ohroženého bouráním (oplocení, ohrazení, střežení, vyloučení provozu apod.) Určení a zajištění vstupu, výstupu, sestupu a vjezdu do bouraného objektu, uvolnit komunikace. Zajistit ohrožený prostor, ve kterém se bourací práce provádí, zejména prostor pod místy práce ohroženými bouráním. Dodržení stanoveného pracovního nebo technologického postupu. Při ručním bourání svislých konstrukcí odstranit konstrukční prvky jen tehdy nejsou-li zatíženy. Ruční bourání nosných konstrukcí provádět vertikálním směrem shora dolů. Dodržovat správný postup při ručním bourání svislých zdí a to odbourávání zdiva po menších vrstvách shora dolů. Řezání ocelových konstrukcí správným způsobem tak, aby nedošlo k pádu oddělené konstrukce nebo prvku na pracovníka. Vyloučit práce nad sebou. Opatření proti pádu materiálu z výšky, ohrazení prostoru pod místy práce ve výšce. Používání ochranné přílby proti zranění hlavy. Zajištění volných okrajů bouraného objektu ochrannou konstrukcí popř. použitím osobního zajištění.</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
0000045 23	ODSTR. TEPELNÉ IZOLACE Rekonstrukce	Prašnost u bourání	Pracovníci na staveništi	Podráždění dýchacích cest, udušení	3,6 3 4	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005, 591/2006, 361/2007 Školení na pracovišti	kontinuálně 15.2.21 2.8.21
<p>Provedení opatření zabraňujícího nadměrnému prašení (např. skrápění vodní mlhou, vybouraný materiál a suť spouštět uzavřeným shozem až do místa uložení). Používání OOPP (ochranných masek - respirátorů). Školení pracovníků na pracovišti.</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
0000046 1	ODSTR. TEPELNÉ IZOLACE Rekonstrukce	Pád (ne)úmyslně shazovaných předmětů z výšky	Pracovníci níže, veřejnost	Zranění hlavy, části těla, zlomeniny, pohmožděniny	5,4 2 9	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005, 362/2005 Školení na pracovišti	Před shazováním předmětů 15.2.21 2.8.21
<p>Bezpečně ukládat materiál. Volné okraje zajistit zárukou při podlaze. Zřízení záchytných stříšek nad vstupem. Vymezení a ohradit ochranné pásmo pod místem práce ve výšce, při montáži a demontáži lešení, vyloučení přístupu osob pod místa práce ve výškách. Zřídít uzavřené shozy pro vert. dopravu sutě. Dodržovat zákaz shazování součástí lešení při demontáži lešení. Vyloučení vstupu osob pod břemeno zvedané el. vrátkem (oplocení, zábradlí, obednění, zamezení vstupu střežení). Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko pádu osob nebo předmětů (dále jen "ohrazený prostor"), je nutné vždy bezpečně zajistit. Práce nad sebou lze provádět pouze výjimečně, nelze-li zajistit provedení prací jinak. Technologický postup musí obsahovat způsob zajištění bezpečnosti zaměstnanců na níže položeném pracovišti. Školení na pracovišti.</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
0000061 2	ODSTR. TEPELNÉ IZOLACE Rekonstrukce	Zranění úderem a pádem ručního nářadí působící kinetickou energií (krumpáče, palice, lopaty)	Pracovníci kolem	Zasažení části těla, bodné, řezné rány	1,8 2 3	Pracovník, vedoucí pracovník 309/2005, 591/2006, 362/2005 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 15.2.21 2.8.21
<p>Dodržování zákazu používání poškozeného nářadí. Správné používání nářadí (nepoužívat nářadí jako páky). Udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky. Zajištění příměřeného pracovního prostoru.</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
0000143 5	ODSTR. TEPELNÉ IZOLACE Rekonstrukce	Propadnutí a pád osob po selhání konstrukcí, zejm. dřevěných následkem jejich vadného stavu, přetížení podlah	Pracovník, pracovník níže	Zranění hlavy, části těla, zlomeniny, pohmožděniny, zranění vnitřních orgánů, smrt	5,4 2 9	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005, 591/2006, 362/2005 Školení na pracovišti	1 x týdně 15.2.21 2.8.21
<p>Výběr vhodného a kvalitního materiálu pro nosné prvky podlah, vyloučení nadměrné sukovitého, nahnilého a jinak vadného dřeva. Spolehlivé zajištění jednotlivých prvků podlah a jiných prozatímních pomocných konstrukcí proti nežádoucímu pohybu (svlakování, připevnění apod.) a správné a souvislé osazení podlahových dílců a jednotlivých prvků podlah lešení na sraz. Nepřetěžování podlah lešení materiálem, soustředěním více osob apod. (hmotnost materiálu, zařízení, pomůcek, nářadí včetně počtu osob nesmí přesahovat povolené normové nahodilé zatížení podlah lešení). Podlahy lešení a jejich prvky, únosné, pevné, zajištěné proti nežádoucímu horizontálnímu pohybu. Vyloučit zlomení dřevěných nosných, podpěrných prvků lešení nebo jiných pomocných konstrukcí.</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
0000150 5	ODSTR. TEPELNÉ IZOLACE Rekonstrukce	Pád pracovníka při pohybu na střeše k místu vlastního výkonu práce	Pracovník, pracovníci níže	Narazení, pohmožděniny, zlomeniny, bodné a řezné rány, zranění kloubů/končetin/vnitřních orgánů	4,8 2 8	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005, 591/2006, 362/2005 Školení na pracovišti	1 x týdně 15.2.21 2.8.21
<p>Zajištění bezpečného přístupu na střechu pomocí komunikačních prostředků. Zajištění proti propadnutí. Ochranu proti pádu ze střechy nejen po obvodu, ale i do světlíků, technologických a jiných otvorů, zaměstnavatel zajistí použitím ochranné, případně záchytné konstrukce nebo použitím osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu. Zajištění proti sklouznutí zaměstnavatel zajistí použitím žebříků upevněných v místě práce a potřebných komunikací, případně použitím ochranné konstrukce nebo osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu. U střeš se sklonem nad 45 st. od vod.roviny je nutno použít vedle žebříků ještě osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu.</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
0000270 5	ODSTR. TEPELNÉ IZOLACE Rekonstrukce	Propadnutí střešou při pohybu a práci na střeších	Pracovník, pracovník níže	Poranění části těla, zlomeniny končetin, poranění páteře, odražení vnitřních orgánů	5,4 2 9	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005 Školení na pracovišti	1 x týdně 15.2.21 2.8.21
<p>Technická příprava prací na střeše včetně návrhu ochrany pracovníků, zpravidla je nutná kombinace kolektivního zajištění (např. záchytného lešení) a osobního zajištění. Zajištění proti propadnutí provést na všech střešních pláštích, hlavně když nosné prvky od sebe > 0,25m. Přístup na konstrukci střechy vyrobené z materiálu o nedostatečné pochůzné pevnosti nepovolit, pokud nejsou zajištěny podmínky pro bezpečný výkon práce. Není-li bezpečně zjištěna únosnost střechy (např. z vnitřích eternitových desek), navrhout lešení a nestoupat na krytina. Nepřetěžovat pochůzná a pracovní plochy střechy materiálem, soustředěním více osob apod.</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
A000261 2	OSTATNÍ BOURACÍ PRÁCE Rekonstrukce	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	Pracovník, pracovníci kolem	Narazení části těla, poranění končetin, zlomeniny, pohmožděniny, poranění páteře	3,6 2 6	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 362/2001 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 15.2.21 15.2.21
<p>K místům práce ve výšce zajistit bezpečný přístup (žebříky, schodiště, rampy apod.) Neseskokávat, nevylézat po konstrukcích. Zákaz používání vratkých a nevhodných předmětů pro práci i ke zvyšování místa práce (beden, obalů, palet, sudů, věder apod.) Zajistit stabilitu lešenářských koz, pokládat je na vyrovnaný podklad tak, aby nemohlo dojít k poklesu ani posunutí patek podpor. Od výšky 1,5 m opatřovat volné okraje podlah kozových lešení zábradlím. Správně zajišťovat výškové části kolíkem v požadované úrovni; zajišťovací části udržovat v řádném stavu. Dodržovat max. dovolenou délku pole kozového lešení (u podlahy z fošen je 2,5 m). Nepřetěžovat podlahu lešení materiálem, soustředěním více osob apod. (hmotnost celkem < povolené normové nahodilé zatížení podlah lešení); plošná nosnost pracovních podlah je 150 kg.m-2. Yajistit jednotlivé prvky podlah proti posunutí a pohybu. Neseskokávat na podlahu lešení.</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							

Index Kód Počet	Název činnosti	Název rizika BOZP	Ohození	Následky Opatření	HRiz PVN MNO	Odpovědnost Předpis Doklad	Četnost T. možný T. přípustný
0000040 1	DMTŽ TESAŘ KONSTRUKCI Rekonstrukce	Pád a zřícení bouraného zdiva nebo konstrukčních částí objektů	Pracovníci v okolí konstrukce	Oděnění, pohmožděny, zlomeniny, zavalení části konstrukce, udušení, smrt	5,4 3 6	Pracovník, stavbyvedoucí Škol,362/2005,101/2005,268/ Školení na pracovišti	1 x měsíčně 15.2.21 2.8.21
<p>Půzkum bouraného nebo rekonstruovaného objektu, stanovení technologického postupu Při bourání a rekonstrukčních pracích postupovat podle projektu a technologického (pracovního) postupu a průběžně zajišťovat stabilitu a pevnost narušovaného a zatěžovaného zdiva, (resp. jeho části ohrožené bouráním), pilířů, stropů a podpěrných a nosných konstrukcí, vyloučit uvolňování a zeslabení nosných zdí a pilířů Rekonstrukce a bourání při kterém dochází ke změně konstrukční bezpečnosti objektu a při strojním bourání práce provádět pod stálým dozorem odpovědného pracovníka Před bouráním přiček a zdí pod vodorovnými konstrukcemi ověřit, zda nemají nosnou funkci Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
0000043 3	DMTŽ TESAŘ KONSTRUKCI Rekonstrukce	Propadnutí pracovníka podlahou, stropem, střechou a jinými narušenými částmi starých a bouraných objektů	Pracovník, pracovníci níže	Zranění hlavy nebo části těla, zlomeniny, pohmožděny, zranění vnitřních orgánů	3,6 2 6	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,362/2005 Školení na pracovišti	kontinuálně 15.2.21 2.8.21
<p>Vyloučit vstup pracovníků na neúnosnou podlahu, strop, střechu a jinou konstrukci Podle potřeby zřítit a používat pomocné pracovní podlahy (dle potřeby provést vyztužení a podepření) a lešení v kombinaci s prostředky osobního zajištění apod. při práci a pohybu pracovníků po těchto neúnosných konstrukcích a pochůzných plochách Materiál z bourané části objektu odstraňovat tak, aby nedošlo k přetlčení podlah nebo stropů vybouraným materiálem Průběžně zajišťovat včasný úklid vybouraného materiálu Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
0000045 3	DMTŽ TESAŘ KONSTRUKCI Rekonstrukce	Prašnost u bourání	Pracovníci na staveništi	Podráždění dýchacích cest, udušení	3,6 3 4	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006,361/2007 Školení na pracovišti	kontinuálně 15.2.21 2.8.21
<p>Provedení opatření zabráňujícího nadměrnému prašení (např. skrápění vodní mlhou, vybouraný materiál a suť spouštět uzavřeným shozem až do místa uložení) Používání OOPP (ochranných masek - respirátorů) Školení pracovníků na pracovišti Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
0000046 1	DMTŽ TESAŘ KONSTRUKCI Rekonstrukce	Pád (ne)úmyslné shazovaných předmětů z výšky	Pracovníci níže, veřejnost	Zranění hlavy, části těla, zlomeniny, pohmožděny	5,4 2 9	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005, 362/2005 Školení na pracovišti	Před shazováním předmětů 15.2.21 2.8.21
<p>Bezpečně ukládat materiál Volné okraje zajistit zárazkou při podlaže Zřízení záchranných stříšek nad vstupem Vymezit a ohradit ochranné pásmo pod místem práce ve výšce, při montáži a demontáži lešení, vyloučení přístupu osob pod místa práce ve výškách Zřítit uzavřené shozy pro vert. dopravu sutí Dodržovat zákaz shazování součástí lešení při demontáži lešení Vyloučení vstupu osob pod břemeno zvedané el. vrátkem (plopecin, zábradlí, obednění, zamezení vstupu střechou) Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko pádu osob nebo předmětů (dále jen "ohražený prostor"), je nutné vždy bezpečně zajistit Práce nad sebou lze provádět pouze výjimečně, nelze-li zajistit provedení prací jinak. Technologický postup musí obsahovat způsob zajištění bezpečnosti zaměstnanců na níže položeném pracovišti Školení na pracovišti Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
0000060 1	DMTŽ TESAŘ KONSTRUKCI Rekonstrukce	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice apod.) s rukou	Pracovník	Přímáknutí, otlaky, zhmožděny, podlitiny, zlomenina ruky	3,6 4 3	Pracovník, vedoucí pracovník 309/2005,591/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 15.2.21 2.8.21
<p>Praxe, zručnost, zácvik Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí Soustředěnost při práci, příp. používání chráničů ruky Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí Dodržování zákazu používání poškozeného nářadí Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
0000062 3	DMTŽ TESAŘ KONSTRUKCI Rekonstrukce	Zasažení oka odlétnuvší střešinou, drobnou částicí, úlomkem, oštěpem apod. (např. sekáč+kladivo)	Pracovník, pracovníci kolem	Zranění oka	4,8 2 8	Pracovník, vedoucí pracovník 309/2005,591/2006,362/2005 Školení na pracovišti	kontinuálně 15.2.21 2.8.21
<p>Používání sekáčů, kladiv a palic bez trhlín a oštěpů Používání OOPP k ochraně zraku Používání nepoškozeného nářadí s dobrým ostřím u sekáčů Pevné uchycení násady, zajištění proti uvolnění klíny apod. Hladký tvar úchopové části nářadí, bez prasklin Udržování suchých a čistých rukojetí a uchopovacích částí, jejich ochrana před olejem a masnotou Pokud možno vyloučení práce s nářadím nad hlavou vhodným zvyšováním místa práce Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
0000154 1	DMTŽ TESAŘ KONSTRUKCI Rekonstrukce	Sklouznutí (sesutí) pracovníka z plochy střechy při jejím sklonu nad 25 stupňů, naražení na pevný ochr. prvek kolektivního zajištění	Pracovník, pracovník níže	Naražení, pohmožděny, zlomeniny, bodné a řezné rány, zranění klubů/končetin/vnitřních orgánů	3,0 2 5	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006,362/2005 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 15.2.21 2.8.21
<p>Použití žebříků, upevněných v místech práce a v potřebných komunikacích (při použití žebříků u střechy se sklonem nad 45 stupňů od vodorovné roviny musí být použito ještě osobní zajištění pracovníků proti pádu) Použití ochranné konstrukce nebo osobního zajištění proti pádu jednotlivých pracovníků Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
0000153 3	DMTŽ TESAŘ KONSTRUKCI Rekonstrukce	Náhlé zachycení pádu při použití bezpečnostního pásu (polohovacího prostředku), ve fyziologicky nevhodné poloze	Pracovník	Poškození krční páteře, odražení vnitřních orgánů	5,4 2 9	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006,362/2005 Školení na pracovišti	1 x denně 15.2.21 2.8.21
<p>Použití prostředku osobního zajištění tak, aby nenastal volný pád delší než 0,6 m (dva úvazky, seřízení délky úchytného lana) Správné použití prostředku osobního zajištění, upevnění prostředku osobního zajištění do zádového kotvíčku kroužku Použití prostředku osobního zajištění (postroje) bez tlumiče pádové energie tak, aby nenastal volný pád delší než 1,5 m Správné použití prostředku osobního zajištění (postroje) s tlumičem pádové energie Správná volba kotvícího bodu Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
0000270 1	DMTŽ TESAŘ KONSTRUKCI Rekonstrukce	Propadnutí střechou při pohybu a práci na střechách	Pracovník, pracovník níže	Poranění části těla, zlomeniny končetin, poranění páteře, odražení vnitřních orgánů	5,4 2 9	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005 Školení na pracovišti	1 x týdně 15.2.21 2.8.21
<p>Technická příprava prací na střeše včetně návrhu ochrany pracovníků,zpravidla je nutná kombinace kolektivního zajištění (např. záchranného lešení) a osobního zajištění Zajištění proti propadnutí provést na všech střešních pláštích, hlavně když nosné prvky od sebe > 0,25m Přístup na konstrukci střechy vyrobené z materiálu o nedostatečné pochůzné pevnosti nepovolit, pokud nejsou zajištěny podmínky pro bezpečný výkon práce Není-li bezpečně zjištěna únosnost střechy (např. z vlnitých eternitových desek), navrhout lešení a nestoupat na krytinu Nepřetěžovat pochůzná a pracovní plochy střechy materiálem, soustředěním více osob apod Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
0000271 1	DMTŽ TESAŘ KONSTRUKCI Rekonstrukce	Pohyb pokrývačů po střešních laticích, které nemají pochůznou pevnost	Pracovník, pracovník níže	Poranění části těla, zlomeniny končetin, oděnění, poranění páteře, odražení vnitřních orgánů	4,8 2 8	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 362/200/ Školení na pracovišti	1 x měsíčně 15.2.21 2.8.21
<p>Vyloučit pohyb pracovníků po střešních laticích (požívat latě k výstupu a sestupu) Nepracovat a nestoupat na střešní latě malých průřezů přibíjené na krokve, zejména u starších střeš. Pokrývačské práce provádět z únosných pracovních podlah (např. podlah lešení) Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							

Index Kód Počet	Název činnosti	Název rizika BOZP	Ohoření	Následky	HRiz PVN MNO	Odpovědnost Předpis Doklad	Četnost T. možný T. přípustný
A000261 1	DMTŽ TESAR KONSTRUKCE Rekonstrukce	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	Pracovník, pracovníci kolem	Narazení části těla, poranění končetin, zlomeniny, pohmožděny, poranění páteře	3,6 2 6	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 362/2001 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 15.2.21 2.8.21
<p>K místům práce ve výšce zajistit bezpečný přístup (žebříky, schodiště, rampy apod.) Neseskokávat, nevylézat po konstrukcích Zákaz používání vratkých a nevhodných předmětů pro práci i ke zvyšování místa práce (beden, obalů, palet, sudů, věder apod.) Zajistit stabilitu lešenářských koz, pokládat je na vyrovnaný podklad tak, aby nemohlo dojít k poklesu ani posunutí patek podpor Od výšky 1,5 m opatřovat volné okraje podlah kozových lešení zábradlím Správné zajišťování výškových částí kolkem v požadované úrovni; zajišťovací části udržovat v řádném stavu Dodržovat max. dovolenou délku pole kozového lešení (u podlahy z fošen je 2,5 m) Nepřetěžovat podlahu lešení materiálem, soustředěním více osob apod. (hmotnost celkem < povolené normové nahodilé zatížení podlah lešení); plošná nosnost pracovních podlah je 150 kg.m-2 Yajistit jednotlivé prvky podlah proti posunutí a pohybu Neseskokávat na podlahu lešení</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
0000042 3	DMTŽ KLEMPÍŘ KONSTRUKCE Rekonstrukce	Pád materiálu, části konstrukce nebo osoby u bourání	Pracovník, pracovníci níže	Zranění hlavy, části těla, zlomeniny, pohmožděny, zranění vnitřních orgánů, smrt	5,4 2 9	Pracovník 591/2006, 362/2005 Školení na pracovišti	kontinuálně 15.2.21 2.8.21
<p>Vymezení prostoru ohroženého bouráním (oplocení, ohrazení, střežení, vyloučení provozu apod.) Určení a zajištění vstupu, výstupu, sestupu a vjezdu do bouraného objektu, uvolnit komunikace Zajistit ohrožený prostor, ve kterém se bourací práce provádí, zejména prostor pod místy práce ohrožený bouráním Dodržení stanoveného pracovního nebo technologického postupu Při ručním bourání svislých konstrukcí odstranit konstrukční prvky jen tehdy nejsou-li zatíženy Ruční bourání nosných konstrukcí provádět vertikálním směrem shora dolů Dodržovat správný postup při ručním bourání svislých zdí a to odbourávání zdiva po menších vrstvách shora dolů Řezání ocelových konstrukcí správným způsobem tak, aby nedošlo k pádu oddělené konstrukce nebo prvku na pracovníka Vyloučit práce nad sebou Opatření proti pádu materiálu z výšky, ohrazení prostoru pod místy práce ve výšce Používání ochranné přilby proti zranění hlavy Zajištění volných okrajů bouraného objektu ochrannou konstrukcí popř. použitím osobního zajištění</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
0000046 1	DMTŽ KLEMPÍŘ KONSTRUKCE Rekonstrukce	Pád (ne)úmyslné shazovaných předmětů z výšky	Pracovníci níže, veřejnost	Zranění hlavy, části těla, zlomeniny, pohmožděny	5,4 2 9	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005, 362/2005 Školení na pracovišti	Před shazováním předmětů 15.2.21 2.8.21
<p>Bezpečně ukládat materiál Volné okraje zajistit zárazkou při podlaže Zřízení zachytých stříšek nad vstupem Vymezit a ohradit ochranné pásmo pod místem práce ve výšce, při montáži a demontáži lešení, vyloučení přístupu osob pod místa práce ve výškách Zřídít uzavřené shozy pro vert. dopravu sutí Dodržovat zákaz shazování součástí lešení při demontáži lešení Vyloučení vstupu osob pod břemeno zvedané el. vrátkem (oplocení, zábradlí, obednění, zamezení vstupu střežení) Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko pádu osob nebo předmětů (dále jen "ohrazený prostor"), je nutné vždy bezpečně zajistit Práce nad sebou lze provádět pouze výjimečně, nelze-li zajistit provedení prací jinak. Technologický postup musí obsahovat způsob zajištění bezpečnosti zaměstnanců na níže položeném pracovišti Školení na pracovišti</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
0000150 1	DMTŽ KLEMPÍŘ KONSTRUKCE Rekonstrukce	Pád pracovníka při pohybu na střeše k místu vlastního výkonu práce	Pracovník, pracovníci níže	Narazení, pohmožděny, zlomeniny, bodné a řezné rány, zranění klubů/končetin/vnitřních orgánů	4,8 2 8	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005, 591/2006, 362/2005 Školení na pracovišti	1 x týdně 15.2.21 2.8.21
<p>Zajištění bezpečného přístupu na střechu pomocí komunikačních prostředků Zajištění proti propadnutí Ochrana proti pádu ze střechy nejen po obvodu, ale i do světlíků, technologických a jiných otvorů, zaměstnavatel zajistí použitím ochranné, případně zachytne konstrukce nebo použití osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu Zajištění proti sklouznutí zaměstnavatel zajistí použitím žebříků upevněných v místě práce a potřebných komunikací, případně použitím ochranné konstrukce nebo osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu U střeš se sklonem nad 45 st od vod.roviny je nutno použít vedle žebříků ještě osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
0000153 3	DMTŽ KLEMPÍŘ KONSTRUKCE Rekonstrukce	Náhlé zachycení pádu při použití bezpečnostního pásu (polohovacího prostředku), ve fyziologicky nevhodné poloze	Pracovník	Poškození krční páteře, odrazení vnitřních orgánů	5,4 2 9	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005, 591/2006, 362/2005 Školení na pracovišti	1 x denně 15.2.21 2.8.21
<p>Použití prostředku osobního zajištění tak, aby nenastal volný pád delší než 0,6 m (dva úvazky, seřízení délky úchytného lana) Správné použití prostředku osobního zajištění, upevnění prostředku osobního zajištění do zádového kotvícího kroužku Použití prostředku osobního zajištění (postroje) bez tlumiče pádové energie tak, aby nenastal volný pád delší než 1,5 m Správné použití prostředku osobního zajištění (postroje) s tlumičem pádové energie Správná volba kotvícího bodu</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
0000062 3	DMTŽ KLEMPÍŘ KONSTRUKCE Rekonstrukce	Zasažení oka odletnuvší střešinou, drobnou částíci, úlomkem, ořepem apod. (např sekáč+kladivo)	Pracovník, pracovníci kolem	Zranění oka	4,8 2 8	Pracovník, vedoucí pracovník 309/2005, 591/2006, 362/2005 Školení na pracovišti	kontinuálně 15.2.21 2.8.21
<p>Používání sekáčů, kladiv a palic bez trhlín a ořepů Používání OOPP k ochraně zraku Používání nepoškozeného nářadí s dobrým ostřím u sekáčů Pevné uchycení násady, zajištění proti uvolnění klíny apod. Hladký tvar úchopové části nářadí, bez prasklin Udržování suchých a čistých rukojetí a uchopovacích částí, jejich ochrana před olejem a masnotou Pokud možno vyloučení práce s nářadím nad hlavou vhodným zvyšováním místa práce</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
0000060 1	DMTŽ KLEMPÍŘ KONSTRUKCE Rekonstrukce	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice apod.) s rukou	Pracovník	Přimáčknutí, otlaky, zhmžděny, podlitiny, zlomenina ruky	3,6 4 3	Pracovník, vedoucí pracovník 309/2005, 591/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 15.2.21 2.8.21
<p>Praxe, zručnost, zácvik Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí Soustředěnost při práci, příp. používání chráničů ruky Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí Dodržování zákazu používání poškozeného nářadí</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
A000261 1	DMTŽ KLEMPÍŘ KONSTRUKCE Rekonstrukce	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	Pracovník, pracovníci kolem	Narazení části těla, poranění končetin, zlomeniny, pohmožděny, poranění páteře	3,6 2 6	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 362/2001 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 15.2.21 2.8.21
<p>K místům práce ve výšce zajistit bezpečný přístup (žebříky, schodiště, rampy apod.) Neseskokávat, nevylézat po konstrukcích Zákaz používání vratkých a nevhodných předmětů pro práci i ke zvyšování místa práce (beden, obalů, palet, sudů, věder apod.) Zajistit stabilitu lešenářských koz, pokládat je na vyrovnaný podklad tak, aby nemohlo dojít k poklesu ani posunutí patek podpor Od výšky 1,5 m opatřovat volné okraje podlah kozových lešení zábradlím Správné zajišťování výškových částí kolkem v požadované úrovni; zajišťovací části udržovat v řádném stavu Dodržovat max. dovolenou délku pole kozového lešení (u podlahy z fošen je 2,5 m) Nepřetěžovat podlahu lešení materiálem, soustředěním více osob apod. (hmotnost celkem < povolené normové nahodilé zatížení podlah lešení); plošná nosnost pracovních podlah je 150 kg.m-2 Yajistit jednotlivé prvky podlah proti posunutí a pohybu Neseskokávat na podlahu lešení</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
0000040 1	DEMONTÁŽ DŘEVĚNÝCH STĚN Rekonstrukce	Pád a zřícení bouraného zdiva nebo konstrukčních částí objektů	Pracovníci v okolí konstrukce	Oděnění, pohmožděny, zlomeniny, zavalení části konstrukce, udušení, smrt	5,4 3 6	Pracovník, stavbyvedoucí Škol, 362/2005, 101/2005, 268/ Školení na pracovišti	1 x měsíčně 15.2.21 2.8.21
<p>Půzkum bouraného nebo rekonstruovaného objektu, stanovení technologického postupu Při bourání a rekonstrukčních pracích postupovat podle projektu a technologického (pracovního) postupu a průběžně zajišťovat stabilitu a pevnost narušovaného a zatěžovaného zdiva, (resp. jeho části ohrožené bouráním), pilířů, stropů a podpěrných a nosných konstrukcí, vyloučit uvolňování a zeslabení nosných zdí a pilířů Rekonstrukce a bourání při kterém dochází ke změně konstrukční bezpečnosti objektu a při strojním bourání práce provádět pod stálým dozorem odpovědného pracovníka Před bouráním přiček a zdí pod vodorovnými konstrukcemi ověřit, zda nemají nosnou funkci</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							

Index Kód Počet	Název činnosti	Název rizika BOZP	Ohoření	Následky	HRiz PVN MNO	Odpovědnost Předpis Doklad	Četnost T. možný T. přípustný
0000041 3	DEMONTÁŽ DŘEVĚNÝCH STĚN Rekonstrukce	Neřízené, nekontrolovatelné, předčasné a náhlé zřícení konstrukce	Pracovníci v okolí konstrukce	Oděnění, pohmožděny, zlomeniny, zavalení části konstrukce, udušení, smrt	4,8 2 8	Pracovník, vedoucí pracovník 362/2005,101/2005,268/2009 Školení na pracovišti	1 x denně 15.2.21 2.8.21
Průzkum bouraného nebo rekonstruovaného objektu, stanovení technologického postupu; Při bourání a rekonstrukčních pracích postupovat podle projektu a technologického (pracovního) postupu a průběžně zajišťovat stabilitu a pevnost narušovaného a zatěžovaného zdiva, (resp. jeho části ohrožené bouráním), pilířů, stropů a podpěrných a nosných konstrukcí, vyloučit uvolňování a zeslabení nosných zdí a pilířů Rekonstrukce a bourání při kterém dochází ke změně konstrukční bezpečnosti objektu a při strojním bourání práce provádět pod stálým dozorem odpovědného pracovníka Před bouráním přiček a zdí pod vodorovnými konstrukcemi ověřit, zda nemají nosnou funkci; Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
0000045 3	DEMONTÁŽ DŘEVĚNÝCH STĚN Rekonstrukce	Prašnost u bourání	Pracovníci na staveništi	Podráždění dýchacích cest, udušení	3,6 3 4	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006,361/2007 Školení na pracovišti	kontinuálně 15.2.21 2.8.21
Provedení opatření zabráňujícího nadměrnému prašení (např. skrápění vodní mlhou, vybouraný materiál a suť spouštět uzavřeným shozem až do místa uložení) Používání OOPP (ochranných masek - respirátorů) Školení pracovníků na pracovišti Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
0000060 1	DEMONTÁŽ DŘEVĚNÝCH STĚN Rekonstrukce	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice apod.) s rukou	Pracovník	Přímácknutí, otlaky, zhmožděny, podlitiny, zlomenina ruky	3,6 4 3	Pracovník, vedoucí pracovník 309/2005,591/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 15.2.21 2.8.21
Praxe, zručnost, zácvik Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí Soustředěnost při práci, příp. používání chráničů ruky Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí Dodržování zákazu používání poškozeného nářadí Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
0000045 3	DEMONTÁŽ DŘEVĚNÝCH STĚN Rekonstrukce	Prašnost u bourání	Pracovníci na staveništi	Podráždění dýchacích cest, udušení	3,6 3 4	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006,361/2007 Školení na pracovišti	kontinuálně 15.2.21 2.8.21
Provedení opatření zabráňujícího nadměrnému prašení (např. skrápění vodní mlhou, vybouraný materiál a suť spouštět uzavřeným shozem až do místa uložení) Používání OOPP (ochranných masek - respirátorů) Školení pracovníků na pracovišti Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
0000062 3	DEMONTÁŽ DŘEVĚNÝCH STĚN Rekonstrukce	Zasažení oka odletnuvší střeplinou, drobnou částicí, úlomkem, ořepem apod. (např. sekáč+kladivo)	Pracovník, pracovníci kolem	Zranění oka	4,8 2 8	Pracovník, vedoucí pracovník 309/2005,591/2006,362/2005 Školení na pracovišti	kontinuálně 15.2.21 2.8.21
Používání sekáčů, kladiv a palic bez trhlín a ořepů Používání OOPP k ochraně zraku Používání nepoškozeného nářadí s dobrým ostřím u sekáčů Pevné uchycení násady, zajištění proti uvolnění klíny apod. Hladký tvar úchopové části nářadí, bez prasklin Udržování suchých a čistých rukojetí a uchopovacích částí, jejich ochrana před olejem a mastnotou Pokud možno vyloučení práce s nářadím nad hlavou vhodným zvyšováním místa práce Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
A000263 1	DEMONTÁŽ DŘEVĚNÝCH STĚN Rekonstrukce	Pád žebříku i s pracovníkem po ztrátě stability	Pracovník, pracovníci kolem	Naražení části těla, poranění končetin, zlomeniny, pohmožděny, poranění páteře, zavalení břemenem, vnitřní zranění	4,8 2 8	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 362/2005	1 x měsíčně 15.2.21 2.8.21
Žebřík použit pro práci ve výšce pouze v případech, kdy použití jiných bezpečnějších prostředků není s ohledem na vyhodnocení rizika vedoucím zaměstnancem opodstatněné a účelné, nebo to nedovolují podmínky Nebezpečné a nadměrně se nevklánět Nevynášet a nesnášet břemena o hmotnosti > 15 kg Nevystupovat na žebřík s poškozenou a nevhodnou a znečištěnou obuví Nepracovat na žebříku více osobami Nepracovat ze žebříku příliš blízko horního konce žebříku, kdy dochází ke snížení stability žebříku Yabezpečovat žebřík proti pohybu použitím protiskluzových přípravků nebo jiných opatření s odpovídající účinností Horní konec spolehlivě opřít, postranice, popř. žebřík připevnit Postavení jednoduchého žebříku ve sklonu do 2,5 : 1 Požívat žebřík o dostatečné délce a v nepoškozeném stavu Řídit se pokyny výrobce, respektovat označení max. délky vysunutí Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
0000040 1	DMTŽ ZÁMEČNICKÝCH KONSTR Rekonstrukce	Pád a zřícení bouraného zdiva nebo konstrukčních částí objektů	Pracovníci v okolí konstrukce	Oděnění, pohmožděny, zlomeniny, zavalení části konstrukce, udušení, smrt	5,4 3 6	Pracovník, stavbyvedoucí Škol,362/2005,101/2005,268/2005 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 15.2.21 2.8.21
Průzkum bouraného nebo rekonstruovaného objektu, stanovení technologického postupu Při bourání a rekonstrukčních pracích postupovat podle projektu a technologického (pracovního) postupu a průběžně zajišťovat stabilitu a pevnost narušovaného a zatěžovaného zdiva, (resp. jeho části ohrožené bouráním), pilířů, stropů a podpěrných a nosných konstrukcí, vyloučit uvolňování a zeslabení nosných zdí a pilířů Rekonstrukce a bourání při kterém dochází ke změně konstrukční bezpečnosti objektu a při strojním bourání práce provádět pod stálým dozorem odpovědného pracovníka Před bouráním přiček a zdí pod vodorovnými konstrukcemi ověřit, zda nemají nosnou funkci Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
0000041 3	DMTŽ ZÁMEČNICKÝCH KONSTR Rekonstrukce	Neřízené, nekontrolovatelné, předčasné a náhlé zřícení konstrukce	Pracovníci v okolí konstrukce	Oděnění, pohmožděny, zlomeniny, zavalení části konstrukce, udušení, smrt	4,8 2 8	Pracovník, vedoucí pracovník 362/2005,101/2005,268/2009 Školení na pracovišti	1 x denně 15.2.21 2.8.21
Průzkum bouraného nebo rekonstruovaného objektu, stanovení technologického postupu; Při bourání a rekonstrukčních pracích postupovat podle projektu a technologického (pracovního) postupu a průběžně zajišťovat stabilitu a pevnost narušovaného a zatěžovaného zdiva, (resp. jeho části ohrožené bouráním), pilířů, stropů a podpěrných a nosných konstrukcí, vyloučit uvolňování a zeslabení nosných zdí a pilířů Rekonstrukce a bourání při kterém dochází ke změně konstrukční bezpečnosti objektu a při strojním bourání práce provádět pod stálým dozorem odpovědného pracovníka Před bouráním přiček a zdí pod vodorovnými konstrukcemi ověřit, zda nemají nosnou funkci; Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
0000042 3	DMTŽ ZÁMEČNICKÝCH KONSTR Rekonstrukce	Pád materiálu, části konstrukce nebo osoby u bourání	Pracovník, pracovníci níže	Zranění hlavy, části těla, zlomeniny, pohmožděny, zranění vnitřních orgánů, smrt	5,4 2 9	Pracovník 591/2006,362/2005 Školení na pracovišti	kontinuálně 15.2.21 2.8.21
Vymezení prostoru ohroženého bouráním (oplocení, ohrazení, střežení, vyloučení provozu apod.) Účření a zajištění vstupu, výstupu, sestupu a vjezdu do bouraného objektu, uvolnit komunikace Zajistit ohrožený prostor, ve kterém se bourací práce provádí, zejména prostor pod místy práce ohrožený bouráním Dodržení stanoveného pracovního nebo technologického postupu Při ručním bourání svislých konstrukcí odstranit konstrukční prvky jen tehdy nejsou-li zatíženy Ruční bourání nosných konstrukcí provádět vertikálním směrem shora dolů Dodržovat správný postup při ručním bourání svislých zdí a to odbourávání zdiva po menších vrstvách shora dolů Řezání ocelových konstrukcí správným způsobem tak, aby nedošlo k pádu oddělené konstrukce nebo prvku na pracovníka Vyloučit práce nad sebou Opatření proti pádu materiálu z výšky, ohrazení prostoru pod místy práce ve výšce Používání ochranné přilby proti zranění hlavy Zajištění volných okrajů bouraného objektu ochrannou konstrukcí popř. použití osobního zajištění Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
0000060 1	DMTŽ ZÁMEČNICKÝCH KONSTR Rekonstrukce	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice apod.) s rukou	Pracovník	Přímácknutí, otlaky, zhmožděny, podlitiny, zlomenina ruky	3,6 4 3	Pracovník, vedoucí pracovník 309/2005,591/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 15.2.21 2.8.21
Praxe, zručnost, zácvik Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí Soustředěnost při práci, příp. používání chráničů ruky Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí Dodržování zákazu používání poškozeného nářadí Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							



Index Kód Počet	Název činnosti	Název rizika BOZP	Ohoření	Následky	HRiz PVN MNO	Odpovědnost Předpis Doklad	Četnost T. možný T. přípustný
0000062 3	DMTŽ ZÁMEČNICKÝCH KONSTR Rekonstrukce	Zasažení oka odletnými střepeinou, drobnou částíci, úlomkem, ořepem apod. (např sekáč+kladivo)	Pracovník, pracovníci kolem	Zranění oka	4,8 2 8	Pracovník, vedoucí pracovník 309/2005,591/2006,362/2005 Školení na pracovišti	kontinuálně 15.2.21 2.8.21
<p>Používání sekáčů, kladiv a palic bez trhlín a ořepů Používání OOPP k ochraně zraku Používání nepoškozeného nářadí s dobrým ostřím u sekáčů Pevně uchycení násady, zajištění proti uvolnění klíny apod. Hladký tvar úchopové části nářadí, bez prasklin Udržování suchých a čistých rukojetí a uchopovacích částí, jejich ochrana před olejem a mastnotou Pokud možno vyloučení práce s nářadím nad hlavou vhodným zvyšováním místa práce</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
0000142 3	DMTŽ ZÁMEČNICKÝCH KONSTR Rekonstrukce	Pád (překlopení, převrácení) pojezdových a volně stojících lešení při nezajištění stability těchto druhů lešení	Pracovníci na a pod lešením	Narazení, pohmožděniny, bodné a řezné rány, zranění kloubů/končetin/vnitřích orgánů, smrt	6,0 2 10	Pracovník, vedoucí pracovník TPleš,101/2005,591/2006,362 Školení na lešení	1 x denně 15.2.21 2.8.21
<p>Používání technicky dokumentovaných lešení včetně pojezdových kol opatřených zajišťovacími zařízeními proti samovolnému pohybu (fixace kol brzdami nebo opěrkami) Zajištění stability lešení poměrem základny 1 : 3 (popř. i 1 : 4 je-li sklon max. 1 % a nerovnosti menší než 15 mm) nebo rozšíření základny stabilizátory nebo přidávanou záteží Pojezdová plocha rovná a únosná bez otvorů apod. Při přemísťování lešení vyloučit přítomnost osob na lešení</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
0000281 1	DMTŽ ZÁMEČNICKÝCH KONSTR Rekonstrukce	Ohoření zraku - zranění odletujícími částmi opracovávaných materiálů při práci s vrtačkou	Pracovník	Poranění očí	4,8 2 8	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 15.2.21 2.8.21
<p>Při pracovních úkonech, kdy hrozí nebezpečí ohoření zraku používat brýle nebo obličejové štíty Používat nepoškozenou vrtačku a vrtáky Správné postavení u práce</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
A000261 1	DMTŽ ZÁMEČNICKÝCH KONSTR Rekonstrukce	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	Pracovník, pracovníci kolem	Narazení částí těla, poranění končetin, zlomeniny, pohmožděniny, poranění páteře	3,6 2 6	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 362/200 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 15.2.21 2.8.21
<p>K místům práce ve výšce zajistit bezpečný přístup (žebříky, schodiště, rampy apod.) Neseskakovat, nevyklázet po konstrukcích Zákaz používání vratkých a nevhodných předmětů pro práci i ke zvyšování místa práce (beden, obalů, palet, sudů, věder apod.) Zajistit stabilitu lešenářských koz, pokládat je na vyrovnaný podklad tak, aby nemohlo dojít k poklesu ani posunutí patek podpor Od výšky 1,5 m opatřovat volné okraje podlah kozových lešení zábradlím Správně zajišťovat výsuvné části kolíkem v požadované úrovni; zajišťovací části udržovat v řádném stavu Dodržovat max. dovolenou délku pole kozového lešení (u podlahy z fošen je 2,5 m) Nepřetěžovat podlahu lešení materiálem, soustředěním více osob apod. (hmotnost celkem < povolené normové nahodilé zatížení podlah lešení); plošná nosnost pracovních podlah je 150 kg.m-2 Yajistit jednotlivé prvky podlah proti posunutí a pohybu Neseskakovat na podlahu lešení</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
AS0040 1	DMTŽ ZÁMEČNICKÝCH KONSTR Rekonstrukce	Jiná rizika u svařování a pálení	Pracovník - svařeč, osoby v okolí	Působení IČ, UF, rontgen záření, zánět spojivek, nepříznivé zatížení svalových skupin	4,8 2 8	Svářeč, stavbyvedoucí 101/05,356a591/06,258/00,3E Školení	1 x měsíčně 15.2.21 2.8.21
<p>Ochrana zraku i pokožky svařeče, pomocníka a podle potřeby i pracovníků v okolí (proti ultrafialovému záření - pozor na sebemenší otvory v OOPP - např. prasklý skleněný filter) Ochranné svařečské filtry nutno volit dle způsobu svařování a intenzity záření Rozmístění a používání závěsů, zástěn, ochranných štítů apod. Úprava povrchů pracoviště a všech předmětů tak, aby byl snížen průnik a odraz záření na pracovišti Použití ergonomicky vhodných sedadel</p> <p>Odpočinek, přestávky v práci, správná organizace práce Zajištění odpočíváren, šaten apod.</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
AS0060 1	DMTŽ ZÁMEČNICKÝCH KONSTR Rekonstrukce	Svařování plamenem, řezání kyslíkem	Svářeč, osoby v okolí	Poranění končetin a částí těla, popáleniny	6,0 2 10	Svářeč, stavbyvedoucí 101/05,356a591/06,258/00,3E Školení	1 x měsíčně 15.2.21 2.8.21
<p>K ahvím připojovan jen svařovací zařízení, která jsou k tomu určena a zkoušena Použití správných svařovacích a řezacích hořáků Vyřadit z provozu hořák, u něhož se projevuje opakování zpětného slehnutí plamene Odstraňovat příčiny zpětného slehnutí Čistit svařovací a řezací díly jen určenými nástroji Nepoužívat vadné hořáky Dodržovat správný postup při zapalování a zhasinání plamene hořáku Použití a správná instalace pojistky proti zpětnému slehnutí na acetylenové hadici Správná a včasná reakce svařeče při vzniku zpětného slehnutí, včasné uzavření přívodu plynu Zajišťování odborné způsobilosti svařečů Uzavření ventilů na hořáku, hořák ochladit, pak vyměnit Vyloučení nadměrného ohřátí lahvi (nad 40 °C , lahve s oxidem uhličitým nad 30 °C) Dostatečná délka hadic, bezpečné umístění lahvi od zdroje tepla</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
0000041 3	DEMONTÁŽ OCELOVÉ KONSTR Rekonstrukce	Neřízené, nekontrolovatelné, předčasné a náhlé zřícení konstrukce	Pracovníci v okolí konstrukce	Odfeniny, pohmožděniny, zlomeniny, zavalení částí konstrukce, udušení, smrt	4,8 2 8	Pracovník, vedoucí pracovník 362/2005,101/2005,268/2009 Školení na pracovišti	1 x denně 15.2.21 2.8.21
<p>Průzkum bouraného nebo rekonstruovaného objektu, stanovení technologického postupu; Při bourání a rekonstrukčních pracích postupovat podle projektu a technologického (pracovního) postupu a průběžně zajišťovat stabilitu a pevnost narušovaného a zatěžovaného zdiva, (resp. jeho části ohrožené bouráním), pilířů, stropů a podpěrných a nosných konstrukcí, vyloučit uvolňování a zeslabení nosných zdí a pilířů Rekonstrukce a bourání při kterém dochází ke změně konstrukční bezpečnosti objektu a při strojním bourání práce provádět pod stálým dozorem odpovědného pracovníka Před bouráním přiček a zdí pod vodorovnými konstrukcemi ověřit, zda nemají nosnou funkci;</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
0000046 1	DEMONTÁŽ OCELOVÉ KONSTR Rekonstrukce	Pád (ne)úmyslné shazovaných předmětů z výšky	Pracovníci níže, veřejnost	Zranění hlavy, části těla, zlomeniny, pohmožděniny	5,4 2 9	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005, 362/2005 Školení na pracovišti	Před shazováním předmětů 15.2.21 2.8.21
<p>Bezpečně ukládat materiál Volné okraje zajistit zárazkou při podlaze Zřízení zachytých stříšek nad vstupem Vymezit a ohradit ochranné pásmo pod místem práce ve výšce, při montáži a demontáži lešení, vyloučení přístupu osob pod místa práce ve výškách Zřídít uzavřené shozy pro vert. dopravu sutí Dodržovat zákaz shazování součástí lešení při demontáži lešení Vyloučení vstupu osob pod břemeno zvedané el. vrátkem (oplocení, zábradlí, obednění, zamezení vstupu sítěženi) Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko pádu osob nebo předmětů (dále jen "ohražený prostor"), je nutné vždy bezpečně zajišťit Práce nad sebou lze provádět pouze výjimečně, nelze-li zajistit provedení prací jinak. Technologický postup musí obsahovat způsob zajištění bezpečnosti zaměstnanců na níže položeném pracovišti Školení na pracovišti</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
0000060 1	DEMONTÁŽ OCELOVÉ KONSTR Rekonstrukce	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice apod.) s rukou	Pracovník	Přímácknutí, otlaky, zhmožděniny, podlitiny, zlomenina ruky	3,6 4 3	Pracovník, vedoucí pracovník 309/2005,591/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 15.2.21 2.8.21
<p>Praxe, zručnost, zácvik Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí Soustředěnost při práci, příp. používání chráničů ruky Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí Dodržování zákazu používání poškozeného nářadí</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
0000214 1	DEMONTÁŽ OCELOVÉ KONSTR Rekonstrukce	Rozhoupání břemene, vysmeknutí smyčky lana z háku jeřábu, přiražení břemenem	Pracovník - manipulát	Narazení částí těla, vnitřní zranění, pohmožděniny, zlomeniny, zranění hlavy, smrt	3,6 2 6	Pracovník, jeřábník, ved. prac 591/2006, 101/2005 Průkaz	1 x měsíčně 15.2.21 2.8.21
<p>Zavěšování břemen na nosný orgán jeřábu a jinými vazacskými pracemi pověřovat pouze kvalifikovanou osobu tj. vazače s odbornou kvalifikací Správné zavěšení či uvázání břemene, použití vhodných vazáků a jiných prostředků k uchopení břemen s odpovídající nosností dle druhu, vlastnosti a tvaru břemene Nezaváděné vázací prostředky Dodržování zákazu zdržovat se v prostoru možného pádu zavěšeného a usazovaného břemene a jeho částí (vyloučení přítomnosti osob v zóně ohrožení kinetickou či potenciální energie tj. pod břemenem a v místech pojezdění jeřábu) Správná manipulace s břemenem při ovládání pohybu jeřábu (zvedání provádět citlivě, pohyby provádět plynule) zejména vyloučit vznik nebezpečného šikmého tahu Při přepravě palet zajistit jednotlivé kusy materiálu na paletě proti uvolnění a pádu Před zvedáním břemene musí být zdvihové lano ve vislé poloze a v rovině výložníku jeřábu Zachovávaní dostatečného odstupu od břemene manipulovaného jeřábem, používat vodících lan apod.</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							

Index Kód Počet	Název činnosti	Název rizika BOZP Dodavatel	Ohoření	Následky Opatření	HRiz PVN MNO	Odpovědnost Předpis Doklad	Četnost T. možný T. přípustný
A000261	327 DEMONTÁŽ OCELOVÉ KONSTR Rekonstrukce	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	Pracovník, pracovníci kolem	Naražení části těla, poranění končetin, zlomeniny, pohmožděliny, poranění páteře	3,6 2 6	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 362/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 15.2.21 2.8.21
<p>K místům práce ve výšce zajistit bezpečný přístup (žebříky, schodiště, rampy apod.) Neseskokávat, nevylézat po konstrukcích Zákaz používání vratkých a nevhodných předmětů pro práci i ke zvyšování místa práce (beden, obalů, palet, sudů, věder apod.) Zajistit stabilitu lešenářských koz, pokládat je na vyrovnaný podklad tak, aby nemohlo dojít k poklesu ani posunutí patek podpor Od výšky 1,5 m opatřovat volné okraje podlah kozových lešení zábradlím Správně zajišťovat výškové části kolíkem v požadované úrovni; zajišťovací části udržovat v řádném stavu Dodržovat max. dovolenou délku pole kozového lešení (u podlahy z fošen je 2,5 m) Nepřetěžovat podlahu lešení materiálem, soustředěním více osob apod. (hmotnost celkem < povolené normové nahodilé zatížení podlah lešení); plošná nosnost pracovních podlah je 150 kg.m-2 Yajistit jednotlivé prvky podlah proti posunutí a pohybu Neseskokávat na podlahu lešení</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
A0002821	327 DEMONTÁŽ OCELOVÉ KONSTR Rekonstrukce	Poranění rotujícím, zničeným nástrojem (brousicím nebo řezacím kotoučem) při styku ruky s nástrojem	Pracovník	Poarmění končetin, odřeniny, řezné rány, amputace	6,0 4 5	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 15.2.21 2.8.21
<p>Postupovat dle návodu k používání Nepřeházet nářadí s prstem na spínači při připojení k síti Nepřiblížovat ruku do nebezpečné blízkosti pohyblivého nástroje Seřizování, čištění, mazání a opravy nářadí provádět jen je-li nářadí v klidu Před připojením nářadí do sítě se přesvědčit zda je spínač vypnutý a zablokovaný stálý chod Před použitím nářadí zkontrolovat kryty Dohánějící kotouč nebrzdí tlakem na bok kotouče Při broušení dbát na to, aby se obsluha brusky nedotýkala jinou částí těla než rukama; Nepoužívat poškozené nářadí Brusku odkládat, přeházet nebo opouštět jen když je v klidu a za část k tomu určenou Nářadí správně osazovat, nepoužívat poškozené nástroje</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
AS00601	327 DEMONTÁŽ OCELOVÉ KONSTR Rekonstrukce	Svařování plamenem, řezání kyslíkem	Svářeč, osoby v okolí	Poranění končetin a části těla, popáleniny	6,0 2 10	Svářeč, stavbyvedoucí 101/05,356a591/06,258/00,36	1 x měsíčně 15.2.21 2.8.21
<p>K ahvím připojovat jen svařovací zařízení, která jsou k tomu určena a zkoušena Použití správných svařovacích a řezacích hořáků Vyřadit z provozu hořák, u něhož se projevuje opakování zpětného šlehnutí plamene Odstraňovat příčiny zpětného šlehnutí Čistit svařovací a řezací dýzy jen určenými nástroji Nepoužívat vadné hořáky Dodržovat správný postup při zapalování a zhasínání plamene hořáku Použití a správná instalace pojistky proti zpětnému šlehnutí na acetylenové hadici Správná a včasná reakce svářeče při vzniku zpětného šlehnutí, včasné uzavření přívodu plynu Zajišťování odborné způsobilosti svářečů Uzavření ventilů na hořáku, hořák ochladit, pak vyměnit Vyloučení nadměrného ohřátí lahvi (nad 40 °C , lahve s oxidem uhličitým nad 30 °C) Dostatečná délka hadic, bezpečné umístění lahvi od zdroje tepla</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
AS00401	327 DEMONTÁŽ OCELOVÉ KONSTR Rekonstrukce	Jiná rizika u svařování a pálení	Pracovník - svářeč, osoby v okolí	Působení IČ, UF, rentgen záření, zánět spojivek, nepříznivé zatížení svalových skupin	4,8 2 8	Svářeč, stavbyvedoucí 101/05,356a591/06,258/00,36	1 x měsíčně 15.2.21 2.8.21
<p>Ochrana zraku i pokožky svářeče, pomocníka a podle potřeby i pracovníků v okolí (proti ultrafialovému záření - pozor na sebemenší otvory v OOPP - např. prasklý skleněný filtr) Ochranné svářečské filtry nutno volit dle způsobu svařování a intenzity záření Rozmístění a používání závěsů, zástěn, ochranných štítů apod. Úprava povrchů pracoviště a všech předmětů tak, aby byl snížen průnik a odraz záření na pracovišti Použití ergonomicky vhodných sedadel Odpočinek, přestávky v práci, správná organizace práce Zajištění odpočíváren, šaten apod.</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
000004011	347 ODSTR PODLAH DŘEVĚNÝCH Rekonstrukce	Rizika spojená se strukturální integritou v případě demontáže, bourání většího rozsahu nebo demolice	Pracovník, lidé kolem objektu	Odřeniny, pohmožděliny, zlomeniny, zavalení části konstrukce, udušení, smrt	3,6 2 6	Pracovník, vedoucí pracovník 362/2005,101/2005,591/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 15.2.21 27.9.21
<p>Průzkum bouraného nebo rekonstruovaného objektu, stanovení technologického postupu Při bourání a rekonstrukčních pracích postupovat podle projektu a technologického (pracovního) postupu a průběžně zajišťovat stabilitu a pevnost narušovaného a zatěžovaného zdiva, (resp. jeho části ohrožené bouráním), pilířů, stropů a podpěrných a nosných konstrukcí, vyloučit uvolňování a zeslabení nosných zdí a pilířů Rekonstrukce a bourání při kterém dochází ke změně konstrukční bezpečnosti objektu a při strojním bourání práce provádět pod stálým dozorem odpovědného pracovníka; Před bouráním přiček a zdí pod vodorovnými konstrukcemi ověřit, zda nemají nosnou funkci</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
00000423	347 ODSTR PODLAH DŘEVĚNÝCH Rekonstrukce	Pád materiálu, části konstrukce nebo osoby u bourání	Pracovník, pracovníci níže	Zranění hlavy, části těla, zlomeniny, pohmožděliny, zranění vnitřních orgánů, smrt	5,4 2 9	Pracovník 591/2006,362/2005 Školení na pracovišti	kontinuálně 15.2.21 27.9.21
<p>Vymezení prostoru ohroženého bouráním (oplocení, ohrazení, střežení, vyloučení provozu apod.) Určení a zajištění vstupu, výstupu, sestupu a vjezdu do bouraného objektu, uvolnit komunikace Zajistit ohrožený prostor, ve kterém se bourací práce provádí, zejména prostor pod místy práce ohrožený bouráním Dodržení stanoveného pracovního nebo technologického postupu Při ručním bourání svislých konstrukcí odstranit konstrukční prvky jen tehdy nejsou-li zatíženy Ruční bourání nosných konstrukcí provádět vertikálním směrem shora dolů Dodržovat správný postup při ručním bourání svislých zdí a to odbourávání zdiva po menších vrstvách shora dolů Řezání ocelových konstrukcí správným způsobem tak, aby nedošlo k pádu oddělené konstrukce nebo prvku na pracovníka Vyloučit práce nad sebou Opatření proti pádu materiálu z výšky, ohrazení prostoru pod místy práce ve výšce Používání ochranné přilby proti zranění hlavy Zajištění volných okrajů bouraného objektu ochrannou konstrukcí popř. použití osobního zajištění</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
00000433	347 ODSTR PODLAH DŘEVĚNÝCH Rekonstrukce	Propadnutí pracovníka podlahou, stropem, střechem a jinými narušenými částmi starých a bouraných objektů	Pracovník, pracovníci níže	Zranění hlavy nebo části těla, zlomeniny, pohmožděliny, zranění vnitřních orgánů	3,6 2 6	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,362/2005 Školení na pracovišti	kontinuálně 15.2.21 27.9.21
<p>Vyloučit vstup pracovníků na neúnosnou podlahu, strop, střechem a jinou konstrukci Podle potřeby zřídit a používat pomocné pracovní podlahy (dle potřeby provést vyztužení a podepření) a lešení v kombinaci s prostředky osobního zajištění apod. při práci a pohybu pracovníků po těchto neúnosných konstrukcích a pochůzných plochách Materiál z bourané části objektu odstraňovat tak, aby nedošlo k přetížení podlah nebo stropů vybouraným materiálem Průběžně zajišťovat včasný úklid vybouraného materiálu</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
00000453	347 ODSTR PODLAH DŘEVĚNÝCH Rekonstrukce	Prašnost u bourání	Pracovníci na staveništi	Podráždění dýchacích cest, udušení	3,6 3 4	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006,361/2007 Školení na pracovišti	kontinuálně 15.2.21 27.9.21
<p>Provedení opatření zabraňujícího nadměrnému prašení (např. skrápění vodní mlhou, vybouraný materiál a suť spouštět uzavřeným shozem až do místa uložení) Používání OOPP (ochranných masek - respirátorů) Školení pracovníků na pracovišti</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
00000601	347 ODSTR PODLAH DŘEVĚNÝCH Rekonstrukce	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice apod.) s rukou	Pracovník	Přimáčknutí, otlaky, zhmžděliny, podlitiny, zlomenina ruky	3,6 4 3	Pracovník, vedoucí pracovník 309/2005,591/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 15.2.21 27.9.21
<p>Praxe, zručnost, zácvik Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí Soustředěnost při práci, příp. používání chráničů ruky Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí Dodržování zákazu používání poškozeného nářadí</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
00000611	347 ODSTR PODLAH DŘEVĚNÝCH Rekonstrukce	Zranění úderem a pádem ručního nářadí působící kinetickou energií (krumpáče, palice, lopaty)	Pracovníci kolem	Zasažení části těla, bodné, řezné rány	1,8 2 3	Pracovník, vedoucí pracovník 309/2005,591/2006,362/2005 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 15.2.21 27.9.21
<p>Dodržování zákazu používání poškozeného nářadí Správné používání nářadí (nepoužívat nářadí jako páky) Udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky Zajištění přiměřeného pracovního prostoru</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							

Index Kód Počet	Název činnosti	Název rizika BOZP	Ohrοžení	Následky Opatření	HRiz PVN MNO	Odpovědnost Předpis Doklad	Četnost T. možný T. přípustný
A000282 1	ODSTR PODLAH DŘEVĚNÝCH Rekonstrukce	Poranění rotujícím, zničeným nástrojem (brousícím nebo řezacím kotoučem) při styku ruky s nástrojem	Pracovník	Poarmění končetin, odřeniny, řezné rány, amputace	6,0 4 5	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 15.2.21 27.9.21
<p>Postupovat dle návodu k používání. Nepřeháňet nářadí s prstem na spínači při připojení k síti. Nepřibližovat ruku do nebezpečné blízkosti pohybujícího nástroje. Seřizování, čištění, mazání a opravy nářadí provádět jen je-li nářadí v klidu. Před připojením nářadí do sítě se přesvědčit zda je spínač vypnutý a zablokovaný stálý chod. Před použitím nářadí zkontrolovat kryty. Dobíhající kotouč nebrzdít tlakem na bok kotouče. Při broušení dbát na to, aby se obsluha brusky nedotýkala jinou částí těla než rukama; Nepoužívat poškozené nářadí. Brusku odkládat, přenášet nebo opouštět jen když je v klidu a za část k tomu určenou. Nářadí správně osazovat, nepoužívat poškozené nástroje.</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
0000045 8	ODSTR PODLAH POVLAKOVÝCH Rekonstrukce	Prášnost u bourání	Pracovníci na staveništi	Podráždění dýchacích cest, udušení	3,6 3 4	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006,361/2007 Školení na pracovišti	kontinuálně 15.2.21 27.9.21
<p>Provedení opatření zabraňujícího nadměrnému prašení (např. skrápění vodní mlhou, vybouraný materiál a suť spouštět uzavřeným shozem až do místa uložení). Používání OOPP (ochranných masek - respirátorů). Školení pracovníků na pracovišti.</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
0000060 1	ODSTR PODLAH POVLAKOVÝCH Rekonstrukce	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice apod.) s rukou	Pracovník	Přímáčknutí, otlaky, zhmožděny, podlitiny, zlomenina ruky	3,6 4 3	Pracovník, vedoucí pracovník 309/2005,591/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 15.2.21 27.9.21
<p>Praxe, zručnost, zácvik. Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí. Soustředěnost při práci, příp. používání chráničů ruky. Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí. Dodržování zákazu používání poškozeného nářadí.</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
0000061 1	ODSTR PODLAH POVLAKOVÝCH Rekonstrukce	Zranění úderem a pádem ručního nářadí působící kinetickou energií (krumpáče, palice, lopaty)	Pracovníci kolem	Zasažení části těla, bodné, řezné rány	1,8 2 3	Pracovník, vedoucí pracovník 309/2005,591/2006,362/2005 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 15.2.21 27.9.21
<p>Dodržování zákazu používání poškozeného nářadí. Správné používání nářadí (nepoužívat nářadí jako páky). Udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky. Zajištění přiměřeného pracovního prostoru.</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
0000062 8	ODSTR PODLAH POVLAKOVÝCH Rekonstrukce	Zasažení oka odletnuvší střeplinou, drobnou částicí, úlomkem, ořepem apod. (např. sekáč+kladivo)	Pracovník, pracovníci kolem	Zranění oka	4,8 2 8	Pracovník, vedoucí pracovník 309/2005,591/2006,362/2005 Školení na pracovišti	kontinuálně 15.2.21 27.9.21
<p>Používání sekáčů, kladiv a palic bez trhlín a ořepů. Používání OOPP k ochraně zraku. Používání nepoškozeného nářadí s dobrým ostřím u sekáčů. Pevné uchycení násady, zajištění proti uvolnění klíny apod. Hladký tvar úchopové části nářadí, bez prasklin. Udržování suchých a čistých rukojetí a uchopovacích částí, jejich ochrana před olejem a mastnotou. Pokud možno vyloučení práce s nářadím nad hlavou vhodným zvyšováním místa práce.</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
0000042 3	DMTŽ POTRUBÍ KANALIZACE Rekonstrukce	Pád materiálu, části konstrukce nebo osoby u bourání	Pracovník, pracovníci níže	Zranění hlavy, části těla, zlomeniny, pohmožděny, zranění vnitřních orgánů, smrt	5,4 2 9	Pracovník 591/2006,362/2005 Školení na pracovišti	kontinuálně 15.2.21 27.9.21
<p>Vymezení prostoru ohroženého bouráním (oplocení, ohrazení, střežení, vyloučení provozu apod.). Určení a zajištění vstupu, výstupu, sestupu a vjezdu do bouraného objektu, uvolnit komunikace. Zajistit ohrožený prostor, ve kterém se bourací práce provádí, zejména prostor pod místy práce ohrožený bouráním. Dodržování stanoveného pracovního nebo technologického postupu. Při ručním bourání svislých konstrukcí odstranit konstrukční prvky jen tehdy nejsou-li zatíženy. Ruční bourání nosných konstrukcí provádět vertikálním směrem shora dolů. Dodržovat správný postup při ručním bourání svislých zdí a to odbourávání zdíva po menších vrstvách shora dolů. Řezání ocelových konstrukcí správným způsobem tak, aby nedošlo k pádu oddělené konstrukce nebo prvku na pracovníka. Vyloučit práce nad sebou. Opatření proti pádu materiálu z výšky, ohrazení prostoru pod místy práce ve výšce. Používání ochranné přilby proti zranění hlavy. Zajištění volných okrajů bouraného objektu ochrannou konstrukcí popř. použitím osobního zajištění.</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
0000046 1	DMTŽ POTRUBÍ KANALIZACE Rekonstrukce	Pád (ne)úmyslně shazovaných předmětů z výšky	Pracovníci níže, veřejnost	Zranění hlavy, části těla, zlomeniny, pohmožděny	5,4 2 9	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005, 362/2005 Školení na pracovišti	Před shazováním předmětů 15.2.21 27.9.21
<p>Bezpečně ukládat materiál. Volné okraje zajistit zárankou při podlaže. Zřízení zachytých stříšek nad vstupem. Vymezit a ohradit ochranné pásmo pod místem práce ve výšce, při montáži a demontáži lešení, vyloučení přístupu osob pod místa práce ve výškách. Zřídít uzavřené shozy pro vert. dopravu sutí. Dodržovat zákaz shazování součástí lešení při demontáži lešení. Vyloučení vstupu osob pod břemeno zvedané el. vrátkem (oplocení, zábradlí, obednění, zamezení vstupu střežení). Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko pádu osob nebo předmětů (dále jen "ohrazený prostor"), je nutné vždy bezpečně zajistit. Práce nad sebou lze provádět pouze výjimečně, nelze-li zajistit provedení prací jinak. Technologický postup musí obsahovat způsob zajištění bezpečnosti zaměstnanců na níže položeném pracovišti. Školení na pracovišti.</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
0000060 1	DMTŽ POTRUBÍ KANALIZACE Rekonstrukce	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice apod.) s rukou	Pracovník	Přímáčknutí, otlaky, zhmožděny, podlitiny, zlomenina ruky	3,6 4 3	Pracovník, vedoucí pracovník 309/2005,591/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 15.2.21 27.9.21
<p>Praxe, zručnost, zácvik. Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí. Soustředěnost při práci, příp. používání chráničů ruky. Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí. Dodržování zákazu používání poškozeného nářadí.</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
0000281 1	DMTŽ POTRUBÍ KANALIZACE Rekonstrukce	Ohrοžení zraku - zranění odletujícími částmi opracovávanych materiálů při práci s vrtačkou	Pracovník	Poranění očí	4,8 2 8	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 15.2.21 27.9.21
<p>Při pracovních úkonech, kdy hrozí nebezpečí ohrožení zraku používat brýle nebo obličejové štíty. Používat nepoškozenou vrtačku a vrtáky. Správné postavení u práce.</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
A000261 1	DMTŽ POTRUBÍ KANALIZACE Rekonstrukce	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	Pracovník, pracovníci kolem	Naražení části těla, poranění končetin, zlomeniny, pohmožděny, poranění páteře	3,6 2 6	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 362/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 15.2.21 27.9.21
<p>K místům práce ve výšce zajistit bezpečný přístup (žebříky, schodiště, rampy apod.). Neseskakovat, nevylézat po konstrukcích. Zákaz používání vrátkých a nevhodných předmětů pro práci i ke zvyšování místa práce (beden, obalů, palet, sudů, věder apod.). Zajistit stabilitu lešení, pokládat je na vyrovnaný podklad tak, aby nemohlo dojít k poklesu ani posunutí patek podpor. Od výšky 1,5 m opatřovat volné okraje podlah kozových lešení zábradlím. Správně zajišťovat výsuvné části kolíkem v požadované úrovni; zajišťovací části udržovat v řádném stavu. Dodržovat max. dovolenou délku pole kozového lešení (u podlahy z fošen je 2,5 m). Nepřetěžovat podlahu lešení materiálem, soustředěním více osob apod. (hmotnost celkem < povolené normové nahodilé zatížení podlah lešení); plošná nosnost pracovních podlah je 150 kg.m-2. Yajistit jednotlivé prvky podlah proti posunutí a pohybu. Neseskakovat na podlahu lešení.</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							

Index Kód Počet	Název činnosti	Název rizika BOZP	Ohrožení	Následky	HRiz PVN MNO	Odpovědnost Předpis Doklad	Četnost T. možný T. přípustný
0000046 1	DEMONTÁŽ POTRUBÍ VODOVOD Rekonstrukce	Pád (ne)úmyslné shazovaných předmětů z výšky	Pracovníci níže, veřejnost	Zranění hlavy, části těla, zlomeniny, pohmožděnin	5,4 2 9	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005, 362/2005 Školení na pracovišti	Před shazováním předmětů 15.2.21 11.10.21
<p>Bezpečně ukládat materiál Volné okraje zajistit zárazkou při podlaže Zřízení záchytných stříšek nad vstupem Vymežit a ohradit ochranné pásmo pod místem práce ve výšce, při montáži a demontáži lešení, vyloučení přístupu osob pod místa práce ve výškách Zřídít uzavřené shozy pro vert. dopravu suti Dodržovat zákaz shazování součástí lešení při demontáži lešení Vyloučení vstupu osob pod břemeno zvedané el. vrátkem (oplocení, zábradlí, obednění, zamezení vstupu sítěžení) Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko pádu osob nebo předmětů (dále jen "ohražený prostor"), je nutné vždy bezpečně zajistit Práce nad sebou lze provádět pouze výjimečně, nelze-li zajistit provedení prací jinak. Technologický postup musí obsahovat způsob zajištění bezpečnosti zaměstnanců na níže položeném pracovišti Školení na pracovišti</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
0000042 8	DEMONTÁŽ POTRUBÍ VODOVOD Rekonstrukce	Pád materiálu, části konstrukce nebo osoby u bourání	Pracovník, pracovníci níže	Zranění hlavy, části těla, zlomeniny, pohmožděnin, zranění vnitřních orgánů, smrt	5,4 2 9	Pracovník 591/2006, 362/2005 Školení na pracovišti	kontinuálně 15.2.21 11.10.21
<p>Vymezení prostoru ohroženého bouráním (oplocení, ohrazení, střežení, vyloučení provozu apod.) Určení a zajištění vstupu, výstupu, sestupu a vjezdu do bouraného objektu, uvolnit komunikace Zajistit ohrožený prostor, ve kterém se bourací práce provádí, zejména prostor pod místy práce ohrožený bouráním Dodržení stanoveného pracovního nebo technologického postupu Při ručním bourání svislých konstrukcí odstranit konstrukční prvky jen tehdy nejsou-li zatíženy Ruční bourání nosných konstrukcí provádět vertikálním směrem shora dolů Dodržovat správný postup při ručním bourání svislých zdí a to odbourávání zdiva po menších vrstvách shora dolů Rezání ocelových konstrukcí správným způsobem tak, aby nedošlo k pádu oddělené konstrukce nebo prvku na pracovníka Vyloučit práce nad sebou Opatření proti pádu materiálu z výšky, ohrazení prostoru pod místy práce ve výšce Používání ochranné přilby proti zranění hlavy Zajištění volných okrajů bouraného objektu ochrannou konstrukcí popř. použití osobního zajištění</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
0000060 1	DEMONTÁŽ POTRUBÍ VODOVOD Rekonstrukce	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice apod.) s rukou	Pracovník	Přímáčknutí, otlaky, zhmžděnin, podlitiny, zlomenina ruky	3,6 4 3	Pracovník, vedoucí pracovník 309/2005, 591/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 15.2.21 11.10.21
<p>Praxe, zručnost, zácvik Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí Soustředěnost při práci, příp. používání chráničů ruky Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí Dodržování zákazu používání poškozeného nářadí</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
0000281 1	DEMONTÁŽ POTRUBÍ VODOVOD Rekonstrukce	Ohrožení zraku - zranění odletujícími částmi opracovávaných materiálů při práci s vrtačkou	Pracovník	Poranění očí	4,8 2 8	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 15.2.21 11.10.21
<p>Při pracovních úkonech, kdy hrozí nebezpečí ohrožení zraku používat brýle nebo obličejové štíty Používat nepoškozenou vrtačku a vrtáky Správné postavení u práce</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
0000261 1	DEMONTÁŽ POTRUBÍ VODOVOD Rekonstrukce	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	Pracovník, pracovníci kolem	Naražení části těla, poranění končetin, zlomeniny, pohmožděnin, poranění páteře	3,6 2 6	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 362/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 15.2.21 11.10.21
<p>K místům práce ve výšce zajistit bezpečný přístup (žebříky, schodiště, rampy apod.) Neseskakovat, nevyházet po konstrukcích Zákaz používání vrátek a nevhodných předmětů pro práci i ke zvyšování místa práce (beden, obalů, palet, sudů, věder apod.) Zajistit stabilitu lešení nářadí, pokládat je na vyrovnaný podklad tak, aby nemohlo dojít k poklesu ani posunutí patek podpor Od výšky 1,5 m opatřovat volné okraje podlah kozových lešení zábradlím Správně zajišťovat výškové části kolíkem v požadované úrovni; zajišťovací části udržovat v řádném stavu Dodržovat max. dovolenou délku pole kozového lešení (u podlahy z fošen je 2,5 m) Nepřetěžovat podlahu lešení materiálem, souseděním více osob apod. (hmotnost celkem < povolené normové nahodilé zatížení podlah lešení); plošná nosnost pracovních podlah je 150 kg.m-2 Yajistit jednotlivé prvky podlah proti posunutí a pohybu Neseskakovat na podlahu lešení</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
0000193 8	DEMONTÁŽ POTRUBÍ VODOVOD Rekonstrukce	Působení vody na bezpečnost výkopu	Pracovník, pracovníci kolem	Zavalení zeminou, utopení	6,0 2 10	Projektant, pracovník, ved. pr. Projektová dok, 591/2006 Školení na pracovišti	kontinuálně 15.2.21 11.10.21
<p>Určit rozsah a způsob snížení hladiny vody Přijmout opatření proti pádům osob do vody Odvedení dešťové vody a jiných vod stékajících do výkopu Kalkulovat s nižší stabilitou výkopu - zmenšený úhel vnitřního tření</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
0000196 1	DEMONTÁŽ POTRUBÍ VODOVOD Rekonstrukce	Deformace, zřícení systémového pažení nebo jeho části	Pracovníci ve výkopu	Zavalení zeminou, pohmožděnin, smrt	5,4 2 9	Pracovník, vedoucí pracovník TP, 591/2006 Školení na pracovišti	před vstupem do výkopu 15.2.21 11.10.21
<p>Dotat v předstihu na stavbu dokumentaci pro systémové pažení, stanovit konkrétní technologický předpis Připravit potřebný počet a druh dílů pažení dle rozměrů a hloubky výkopu Kontrola stavu pažení (zejména šroubů stabilizátorů) Pro ukládání pažících dílců pověřit zkušeného strojníka (obsluhu rýpadla)s praxí s podkopovou lopatou Správné sestavování a zabudování pažení dle TP Aktivní rozeptění pažení do zeminy pomocí rozpěrných prvků, zpravidla min 1/2 sílu max aktivního tlaku zeminy Rozeptění pravidelně kontrolovat a dle potřeby obnovovat Kontrola stěn výkopu, pažení před vstupem, vyloučení vstupu do nezajištěného výkopu Neupevňovat lana nebo řetězy k rozpracím trubkám nebo větvením Netlačil lopatou rýpadla na rozprací systém Neprovádět zatlačování bez použití tlačných traverz a tlačných hlav Nepřekračovat normové zatížení</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
AS0060 1	DEMONTÁŽ POTRUBÍ VODOVOD Rekonstrukce	Svařování plamenem, řezání kyslíkem	Svářeč, osoby v okolí	Poranění končetin a části těla, popáleniny	6,0 2 10	Svářeč, stavbyvedoucí 101/05, 356a591/06, 258/00, 36 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 15.2.21 11.10.21
<p>K ahvím připojovat jen svařovací zařízení, která jsou k tomu určena a zkušena Použít správných svařovacích a řezacích hořáků Vyřadit z provozu hořák, u něhož se projevuje opakování zpětného šlehnutí plamene Odstraňovat příčiny zpětného šlehnutí Čistit svařovací a řezací díly jen určenými nástroji Nepoužívat vadné hořáky Dodržovat správný postup při zapalování a zhasínání plamene hořáku Použití a správná instalace pojistky proti zpětnému šlehnutí na acetylenové hadici Správná a včasná reakce svářeče při vzniku zpětného šlehnutí, včasná uzavření přívodu plynu Zajišťování odborné způsobilosti svářečů Uzavření ventilů na hořáku, hořák ochladit, pak vyměnit Vyloučení nadměrného ohřátí lahvi (nad 40 °C , lahve s oxidem uhličitým nad 30 °C) Dostatečná délka hadic, bezpečné umístění lahvi od zdroje tepla</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
0000046 1	DMTŽ POTRUBÍ PLYNOVOD Rekonstrukce	Pád (ne)úmyslné shazovaných předmětů z výšky	Pracovníci níže, veřejnost	Zranění hlavy, části těla, zlomeniny, pohmožděnin	5,4 2 9	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005, 362/2005 Školení na pracovišti	Před shazováním předmětů 15.2.21 11.10.21
<p>Bezpečně ukládat materiál Volné okraje zajistit zárazkou při podlaže Zřízení záchytných stříšek nad vstupem Vymežit a ohradit ochranné pásmo pod místem práce ve výšce, při montáži a demontáži lešení, vyloučení přístupu osob pod místa práce ve výškách Zřídít uzavřené shozy pro vert. dopravu suti Dodržovat zákaz shazování součástí lešení při demontáži lešení Vyloučení vstupu osob pod břemeno zvedané el. vrátkem (oplocení, zábradlí, obednění, zamezení vstupu sítěžení) Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko pádu osob nebo předmětů (dále jen "ohražený prostor"), je nutné vždy bezpečně zajistit Práce nad sebou lze provádět pouze výjimečně, nelze-li zajistit provedení prací jinak. Technologický postup musí obsahovat způsob zajištění bezpečnosti zaměstnanců na níže položeném pracovišti Školení na pracovišti</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
0000042 3	DMTŽ POTRUBÍ PLYNOVOD Rekonstrukce	Pád materiálu, části konstrukce nebo osoby u bourání	Pracovník, pracovníci níže	Zranění hlavy, části těla, zlomeniny, pohmožděnin, zranění vnitřních orgánů, smrt	5,4 2 9	Pracovník 591/2006, 362/2005 Školení na pracovišti	kontinuálně 15.2.21 11.10.21
<p>Vymezení prostoru ohroženého bouráním (oplocení, ohrazení, střežení, vyloučení provozu apod.) Určení a zajištění vstupu, výstupu, sestupu a vjezdu do bouraného objektu, uvolnit komunikace Zajistit ohrožený prostor, ve kterém se bourací práce provádí, zejména prostor pod místy práce ohrožený bouráním Dodržení stanoveného pracovního nebo technologického postupu Při ručním bourání svislých konstrukcí odstranit konstrukční prvky jen tehdy nejsou-li zatíženy Ruční bourání nosných konstrukcí provádět vertikálním směrem shora dolů Dodržovat správný postup při ručním bourání svislých zdí a to odbourávání zdiva po menších vrstvách shora dolů Rezání ocelových konstrukcí správným způsobem tak, aby nedošlo k pádu oddělené konstrukce nebo prvku na pracovníka Vyloučit práce nad sebou Opatření proti pádu materiálu z výšky, ohrazení prostoru pod místy práce ve výšce Používání ochranné přilby proti zranění hlavy Zajištění volných okrajů bouraného objektu ochrannou konstrukcí popř. použití osobního zajištění</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							

Index Kód Počet	Název činnosti	Název rizika BOZP	Ohoření	Následky	HRiz PVN MNO	Odpovědnost Předpis Doklad	Četnost T. možný T. přípustný
0000060 1	DMTŽ POTRUBÍ PLYNOVOD Rekonstrukce	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice apod.) s rukou	Pracovník	Přímáčknutí, otlatky, zhmožděny, podlitiny, zlomenina ruky	3,6 4 3	Pracovník, vedoucí pracovník 309/2005,591/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 15.2.21 11.10.21
Praxe, zručnost, zácvik Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí Soustředěnost při práci, příp. používání chráničů ruky Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí Dodržování zákazu používání poškozeného nářadí Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
0000281 1	DMTŽ POTRUBÍ PLYNOVOD Rekonstrukce	Ohoření zraku - zranění odletujícími částmi opracovávaných materiálů při práci s vrtačkou	Pracovník	Poranění očí	4,8 2 8	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 15.2.21 11.10.21
Při pracovních úkonech, kdy hrozí nebezpečí ohoření zraku používat brýle nebo obličejové štíty Používat nepoškozenou vrtačku a vrtáky Správné postavení u práce Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
A000261 1	DMTŽ POTRUBÍ PLYNOVOD Rekonstrukce	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	Pracovník, pracovníci kolem	Naražení části těla, poranění končetin, zlomeniny, pohmožděny, poranění páteře	3,6 2 6	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 362/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 15.2.21 11.10.21
K místům práce ve výšce zajistit bezpečný přístup (žebříky, schodiště, rampy apod.) Nesesakovat, nevylézat po konstrukcích Zákaz používání vratkých a nevhodných předmětů pro práci i ke zvyšování místa práce (beden, obalů, palet, sudů, věder apod.) Zajistit stabilitu lešenářských koz, pokládat je na vyrovnaný podklad tak, aby nemohlo dojít k poklesu ani posunutí patek podpor Od výšky 1,5 m opatřovat volné okraje podlah kozových lešení zábradlím Správně zajišťovat výsuvné části kolíkem v požadované úrovni; zajišťovací části udržovat v řádném stavu Dodržovat max. dovolenou délku pole kozového lešení (u podlahy z fošen je 2,5 m) Nepřetěžovat podlahu lešení materiálem, sousedním více osob apod. (hmotnost celkem < povolené normové nahodilé zatížení podlah lešení); plošná nosnost pracovních podlah je 150 kg.m-2 Zajistit jednotlivé prvky podlah proti posunutí a pohybu Nesesakovat na podlahu lešení Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
AS0010 1	DMTŽ POTRUBÍ PLYNOVOD Rekonstrukce	Svařování elektrickým obloukem a plamenem v uzavřených prostorech, pálení plamenem	Pracovník - svářeč, osoby v těsném okolí	Orožování dýchacích cest a plicní choroby svářečů, popáleniny	4,2 2 7	Svářeč, stavbyvedoucí 101a362/05,356a591/06,258/00,36	1 x měsíčně 15.2.21 11.10.21
Zajištění přirozeného větrání a dostatečné výměny vzduchu; Vzduchotechnické opatření - omezení přístupu škodlivin k dýchací zóně použití místních odsávacích jednotek s umístěním sacích nástavců do vhodných poloh a vzdálenosti od hořícího oblouku nebo plamene Použití dýchací masky - respirátoru (při svařování těžkých nebo lehkých kovů (kadmium, zinek, mangan, chrom) Využívání zástěn, clon, krytů pro usměrňování proudy dýmů od zařízení i od svářeče Volba technologického postupu s ohledem na základní materiály, přípravné materiály a způsob svařování (např. svařování kyslíky elektrodami) Správné provádění svařování a pálení Důsledné používání OOPP k ochraně zraku, obličeje i ostatních částí těla Při řezání kyslíkem jsou ohoření a opatření obdobná jako při svařování resp. pálení plamenem, zvýšené nebezpečí vyplývá z většího víření prachu a většího rozstřiku řezaného kovu Ochrana prostoru pod místy svařování ve výšce proti žhavému rozstřiku Vyloučení přístupu osob do ohořelého prostoru Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
AS0060 1	DMTŽ POTRUBÍ PLYNOVOD Rekonstrukce	Svařování plamenem, řezání kyslíkem	Svářeč, osoby v okolí	Poranění končetin a částí těla, popáleniny	6,0 2 10	Svářeč, stavbyvedoucí 101/05,356a591/06,258/00,36	1 x měsíčně 15.2.21 11.10.21
K ahvím připojovat jen svařovací zařízení, která jsou k tomu určena a zkoušena Použití správných svařovacích a řezacích hořáků Vyřadit z provozu hořák, u něhož se projevuje opakování zpětného šlehnutí plamene Odstraňovat příčiny zpětného šlehnutí Čistit svařovací a řezací dýzy jen určenými nástroji Nepoužívat vadné hořáky Dodržovat správný postup při zapalování a zhasinání plamene hořáku Použití a správná instalace pojistky proti zpětnému šlehnutí na acetylenové hadici Správná a včasná reakce svářeče při vzniku zpětného šlehnutí, včasné uzavření přívodu plynu Zajišťování odborné způsobilosti svářečů Uzavření ventilů na hořáku, hořák ochladit, pak vyměnit Vyloučení nadměrného ohřátí lahvi (nad 40 °C, lahve s oxidem uhličitým nad 30 °C) Dostatečná délka hadic, bezpečné umístění lahvi od zdroje tepla Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
0000046 1	DMTŽ ZAŘÍZ PŘEDMETŮ ZTI Rekonstrukce	Pád (ne)úmyslné shazovaných předmětů z výšky	Pracovníci níže, veřejnost	Zranění hlavy, části těla, zlomeniny, pohmožděny	5,4 2 9	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005, 362/2005 Školení na pracovišti	Před shazováním předmětů 15.2.21 11.10.21
Bezpečně ukládat materiál Volné okraje zajistit zárazkou při podlaže Zřízení zachytých stříšek nad vstupem Vymezit a ohradit ochranné pásmo pod místem práce ve výšce, při montáži a demontáži lešení, vyloučení přístupu osob pod místa práce ve výškách Zřídčit uzavřené shozy pro vert. dopravu suti Dodržovat zákaz shazování součástí lešení při demontáži lešení Vyloučení vstupu osob pod břemeno zvedané el. vrátkem (oplocení, zábradlí, obednění, zamezení vstupu střežení) Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko pádu osob nebo předmětů (dále jen "ohrazený prostor"), je nutné vždy bezpečně zajistit Práce nad sebou lze provádět pouze výjimečně, nelze-li zajistit provedení prací jinak. Technologický postup musí obsahovat způsob zajištění bezpečnosti zaměstnanců na níže položeném pracovišti Školení na pracovišti Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
0000042 8	DMTŽ ZAŘÍZ PŘEDMETŮ ZTI Rekonstrukce	Pád materiálu, části konstrukce nebo osoby u bourání	Pracovník, pracovníci níže	Zranění hlavy, části těla, zlomeniny, pohmožděny, zranění vnitřních orgánů, smrt	5,4 2 9	Pracovník 591/2006,362/2005 Školení na pracovišti	kontinuálně 15.2.21 11.10.21
Vymezení prostoru ohořelého bouráním (oplocení, ohrazení, střežení, vyloučení provozu apod.) Určení a zajištění vstupu, výstupu, sestupu a vjezdu do bouraného objektu, uvolnit komunikace Zajistit ohrožený prostor, ve kterém se bourací práce provádí, zejména prostor pod místy práce ohrožený bouráním Dodržení stanoveného pracovního nebo technologického postupu Při ručním bourání svislých konstrukcí odstranit konstrukční prvky jen tehdy nejsou-li zatíženy Ručním bouráním nosných konstrukcí provádět vertikálním směrem shora dolů Dodržovat správný postup při ručním bourání svislých zdí a to odbourávání zdiva po menších vrstvách shora dolů Řezání ocelových konstrukcí správným způsobem tak, aby nedošlo k pádu oddělené konstrukce nebo prvku na pracovníka Vyloučit práce nad sebou Opatření proti pádu materiálu z výšky, ohrazení prostoru pod místy práce ve výšce Používání ochranné přilby proti zranění hlavy Zajištění volných okrajů bouraného objektu ochrannou konstrukcí popř. použití osobního zajištění Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
0000060 1	DMTŽ ZAŘÍZ PŘEDMETŮ ZTI Rekonstrukce	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice apod.) s rukou	Pracovník	Přímáčknutí, otlatky, zhmožděny, podlitiny, zlomenina ruky	3,6 4 3	Pracovník, vedoucí pracovník 309/2005,591/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 15.2.21 11.10.21
Praxe, zručnost, zácvik Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí Soustředěnost při práci, příp. používání chráničů ruky Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí Dodržování zákazu používání poškozeného nářadí Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
0000281 1	DMTŽ ZAŘÍZ PŘEDMETŮ ZTI Rekonstrukce	Ohoření zraku - zranění odletujícími částmi opracovávaných materiálů při práci s vrtačkou	Pracovník	Poranění očí	4,8 2 8	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 15.2.21 11.10.21
Při pracovních úkonech, kdy hrozí nebezpečí ohoření zraku používat brýle nebo obličejové štíty Používat nepoškozenou vrtačku a vrtáky Správné postavení u práce Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
AS0060 1	DMTŽ ZAŘÍZ PŘEDMETŮ ZTI Rekonstrukce	Svařování plamenem, řezání kyslíkem	Svářeč, osoby v okolí	Poranění končetin a částí těla, popáleniny	6,0 2 10	Svářeč, stavbyvedoucí 101/05,356a591/06,258/00,36	1 x měsíčně 15.2.21 11.10.21
K ahvím připojovat jen svařovací zařízení, která jsou k tomu určena a zkoušena Použití správných svařovacích a řezacích hořáků Vyřadit z provozu hořák, u něhož se projevuje opakování zpětného šlehnutí plamene Odstraňovat příčiny zpětného šlehnutí Čistit svařovací a řezací dýzy jen určenými nástroji Nepoužívat vadné hořáky Dodržovat správný postup při zapalování a zhasinání plamene hořáku Použití a správná instalace pojistky proti zpětnému šlehnutí na acetylenové hadici Správná a včasná reakce svářeče při vzniku zpětného šlehnutí, včasné uzavření přívodu plynu Zajišťování odborné způsobilosti svářečů Uzavření ventilů na hořáku, hořák ochladit, pak vyměnit Vyloučení nadměrného ohřátí lahvi (nad 40 °C, lahve s oxidem uhličitým nad 30 °C) Dostatečná délka hadic, bezpečné umístění lahvi od zdroje tepla Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							

Index Kód Počet	Název činnosti	Název rizika BOZP	Ohoření	Následky	HRiz PVN MNO	Odpovědnost Předpis Doklad	Četnost T. možný T. přípustný
				O p a t ě n í			
DA000231	517 DEMONTÁŽ KOTLŮ Rekonstrukce	Zranění při používání ruční mechanizace a nářadí	Pracovník, pracovníci kolem	Pohmoždění a poranění ruky, přímáčknutí, otlaky, podlitiny, úrazy očí, zranění hlavy, zranění el. proudem	4,5 3 5	Pracovní, vedoucí pracovník 591/2006, 591/2006, 262/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 15.2.21 11.10.21
<p>Praxe, zručnost, zácvik, soustředěnost při práci Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí Dle potřeby používání chráničů ruky či rukavic, používání OOPP k ochraně zraku, sluchu, dýchacích cest Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí Nepoužívání poškozeného nářadí (s uvolněnou násadou, deformovanou pracovní částí apod.) Udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky = přiměřený pracovní prostor Udržování suchých a čistých rukojetí a uchopovacích částí, mechanizaci udržovat v řádném stavu Pokud možno vyloučení práce s nářadím nad hlavou vhodným zvyšováním místa práce Vypínač nářadí v naprostém pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmutí ruky obsluhu z jeho tlačítka Nástroje v stroji(hlavici) pořádně upevnit Opravy mechanizace provádět při vypnutém motoru Nepřetěžovat mechanizaci Dodržování zákazu zastavovat nástroj v chodu rukou</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
0000063	517 DEMONTÁŽ KOTLŮ Rekonstrukce	Zasažení oka odletnuvší stěpinou, drobnou částíci, úlomkem, ořepem apod. (např sekáč+kladivo)	Pracovník, pracovníci kolem	Zranění oka	4,8 2 8	Pracovník, vedoucí pracovník 309/2005, 591/2006, 362/2005 Školení na pracovišti	kontinuálně 15.2.21 11.10.21
<p>Používání sekáčů, kladiv a palic bez trhlín a ořepů Používání OOPP k ochraně zraku Používání nepoškozeného nářadí s dobrým ostřím u sekáčů Pevné uchycení násady, zajištění proti uvolnění klíny apod. Hladký tvar úchopové části nářadí, bez prasklin Udržování suchých a čistých rukojetí a uchopovacích částí, jejich ochrana před olejem a mastnotou Pokud možno vyloučení práce s nářadím nad hlavou vhodným zvyšováním místa práce</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
DA000231	517 DEMONTÁŽ KOTLŮ Rekonstrukce	Zranění při používání ruční mechanizace a nářadí	Pracovník, pracovníci kolem	Pohmoždění a poranění ruky, přímáčknutí, otlaky, podlitiny, úrazy očí, zranění hlavy, zranění el. proudem	4,5 3 5	Pracovní, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 262/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 15.2.21 11.10.21
<p>Praxe, zručnost, zácvik, soustředěnost při práci Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí Dle potřeby používání chráničů ruky či rukavic, používání OOPP k ochraně zraku, sluchu, dýchacích cest Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí Nepoužívání poškozeného nářadí (s uvolněnou násadou, deformovanou pracovní částí apod.) Udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky = přiměřený pracovní prostor Udržování suchých a čistých rukojetí a uchopovacích částí, mechanizaci udržovat v řádném stavu Pokud možno vyloučení práce s nářadím nad hlavou vhodným zvyšováním místa práce Vypínač nářadí v naprostém pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmutí ruky obsluhu z jeho tlačítka Nástroje v stroji(hlavici) pořádně upevnit Opravy mechanizace provádět při vypnutém motoru Nepřetěžovat mechanizaci Dodržování zákazu zastavovat nástroj v chodu rukou</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
AS000601	517 DEMONTÁŽ KOTLŮ Rekonstrukce	Svařování plamenem, řezání kyslíkem	Svářeč, osoby v okolí	Poranění končetin a části těla, popáleniny	6,0 2 10	Svářeč, stavbyvedoucí 101/05, 356a591/06, 258/00, 362/2005	1 x měsíčně 15.2.21 11.10.21
<p>K ahvím připojovan jen svařovací zařízení, která jsou k tomu určena a zkoušena Použití správných svařovacích a řezacích hořáků Vyřadit z provozu hořák, u něhož se projevuje opakování zpětného šlehnutí plamene Odstraňovat příčiny zpětného šlehnutí Čistit svařovací a řezací dýzy jen určenými nástroji Nepoužívat vadné hořáky Dodržovat správný postup při zapalování a zhasinání plamene hořáku Použití a správná instalace pojistky proti zpětnému šlehnutí na acetylenové hadici Správná a včasná reakce svářeče při vzniku zpětného šlehnutí, včasné uzavření přívodu plynu Zajišťování odborné způsobilosti svářečů Uzavření ventilů na hořáku, hořák ochladit, pak vyměnit Vyloučení nadměrného ohřátí lahvi (nad 40 °C , lahve s oxidem uhličitým nad 30 °C) Dostatečná délka hadic, bezpečné umístění lahvi od zdroje tepla</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
00000461	537 DEMONTÁŽ ROZVODŮ ÚT Rekonstrukce	Pád (ne)úmyslné shazovaných předmětů z výšky	Pracovníci níže, veřejnost	Zranění hlavy, části těla, zlomeniny, pohmožděníny	5,4 2 9	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005, 362/2005 Školení na pracovišti	Před shazováním předmětů 15.2.21 11.10.21
<p>Bezpečně ukládat materiál Volné okraje zajistit zářezkou při podlaže Zřízení zachytých stříšek nad vstupem Vymezit a ohradit ochranné pásmo pod místem práce ve výšce, při montáži a demontáži lešení, vyloučení přístupu osob pod místa práce ve výškách Zřídít uzavřené shozy pro vert. dopravu suti Dodržovat zákaz shazování součástí lešení při demontáži lešení Vyloučení vstupu osob pod břemeno zvedané el. vrátkem (oplocení, zábradlí, obednění, zamezení vstupu sřezání) Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko pádu osob nebo předmětů (dále jen "ohrazený prostor"), je nutné vždy bezpečně zajistit Práce nad sebou lze provádět pouze výjimečně, nelze-li zajistit provedení prací jinak. Technologický postup musí obsahovat způsob zajištění bezpečnosti zaměstnanců na níže položeném pracovišti Školení na pracovišti</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
00000601	537 DEMONTÁŽ ROZVODŮ ÚT Rekonstrukce	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice apod.) s rukou	Pracovník	Přímáčknutí, otlaky, zhmožděníny, podlitiny, zlomenina ruky	3,6 4 3	Pracovník, vedoucí pracovník 309/2005, 591/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 15.2.21 11.10.21
<p>Praxe, zručnost, zácvik Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí Soustředěnost při práci, příp. používání chráničů ruky Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí Dodržování zákazu používání poškozeného nářadí</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
00002811	537 DEMONTÁŽ ROZVODŮ ÚT Rekonstrukce	Ohoření zraku - zranění odletujícími částmi opracovávaných materiálů při práci s vrtačkou	Pracovník	Poranění očí	4,8 2 8	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 15.2.21 11.10.21
<p>Při pracovních úkonech, kdy hrozí nebezpečí ohoření zraku používat brýle nebo obličejové štíty Používat nepoškozenou vrtačku a vrtáky Správné postavení u práce</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
A0002821	537 DEMONTÁŽ ROZVODŮ ÚT Rekonstrukce	Poranění rotujícími, zničeným nástrojem (brousicím nebo řezacím kotoučem) při styku ruky s nástrojem	Pracovník	Poarmní končetin, odřeniny, řezné rány, amputace	6,0 4 5	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 15.2.21 11.10.21
<p>Postupovat dle návodu k používání Nepřehánět nářadí s prstem na spínači při připojení k síti Nepřibližovat ruku do nebezpečné blízkosti pohyblivého nástroje Seřizování, čištění, mazání a opravy nářadí provádět jen je-li nářadí v klidu Před připojením nářadí do sítě se přesvědčit zda je spínač vypnutý a zablokovaný stálý chod Před použitím nářadí zkontrolovat kryty Doblhající kotouč nebrzdí tlakem na bok kotouče Při broušení dbát na to, aby se obsluha brusky nedotýkala jinou částí těla než rukama; Nepoužívat poškozené nářadí Brusku odkládat, přehánět nebo opouštět jen když je v klidu a za část k tomu určenou Nářadí správně osazovat, nepoužívat poškozené nástroje</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
AS000601	537 DEMONTÁŽ ROZVODŮ ÚT Rekonstrukce	Svařování plamenem, řezání kyslíkem	Svářeč, osoby v okolí	Poranění končetin a části těla, popáleniny	6,0 2 10	Svářeč, stavbyvedoucí 101/05, 356a591/06, 258/00, 362/2005	1 x měsíčně 15.2.21 11.10.21
<p>K ahvím připojovan jen svařovací zařízení, která jsou k tomu určena a zkoušena Použití správných svařovacích a řezacích hořáků Vyřadit z provozu hořák, u něhož se projevuje opakování zpětného šlehnutí plamene Odstraňovat příčiny zpětného šlehnutí Čistit svařovací a řezací dýzy jen určenými nástroji Nepoužívat vadné hořáky Dodržovat správný postup při zapalování a zhasinání plamene hořáku Použití a správná instalace pojistky proti zpětnému šlehnutí na acetylenové hadici Správná a včasná reakce svářeče při vzniku zpětného šlehnutí, včasné uzavření přívodu plynu Zajišťování odborné způsobilosti svářečů Uzavření ventilů na hořáku, hořák ochladit, pak vyměnit Vyloučení nadměrného ohřátí lahvi (nad 40 °C , lahve s oxidem uhličitým nad 30 °C) Dostatečná délka hadic, bezpečné umístění lahvi od zdroje tepla</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
00000601	547 DEMONTÁŽ ARMATUR ÚT Rekonstrukce	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice apod.) s rukou	Pracovník	Přímáčknutí, otlaky, zhmožděníny, podlitiny, zlomenina ruky	3,6 4 3	Pracovník, vedoucí pracovník 309/2005, 591/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 15.2.21 11.10.21
<p>Praxe, zručnost, zácvik Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí Soustředěnost při práci, příp. používání chráničů ruky Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí Dodržování zákazu používání poškozeného nářadí</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							

Index Kód Počet	Název činnosti	Název rizika BOZP	Ohoření	Následky	HRiz PVN MNO	Odpovědnost Předpis Doklad	Četnost T. možný T. přípustný
		Dodavatel	Opatření				
0000281 1	DEMONTÁŽ ARMATUR ÚT Rekonstrukce		Ohoření zraku - zranění odletujícími částmi opracovávaných materiálů při práci s vrtačkou	Pracovník	Poranění očí	4,8 2 8	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005 Školení na pracovišti 1 x měsíčně 15.2.21 11.10.21
Při pracovišti úkonech, kdy hrozí nebezpečí ohoření zraku používat brýle nebo obličejové štíty			Používat nepoškozenou vrtačku a vrtáky	Správné postavení v práci	Podpis stavbyved./Datum:		
Zhodnocení kontroly:			Podpis stavbyved./Datum:		Podpis kontrolora/Datum:		
A000282 1	DEMONTÁŽ ARMATUR ÚT Rekonstrukce		Poranění rotujícím, zničeným nástrojem (brousícím nebo řezacím kotoučem) při styku ruky s nástrojem	Pracovník	Poornění končetin, odřeniny, řezné rány, amputace	6,0 4 5	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005 Školení na pracovišti 1 x měsíčně 15.2.21 11.10.21
Postupovat dle návodu k používání			Nepřenášet nářadí s prstem na spínači při připojení k síti	Nepřibližovat ruku do nebezpečné blízkosti pohybujícího nástroje	Seřizování, čištění, mazání a opravy nářadí provádět jen je-li nářadí v klidu	Před připojením nářadí do sítě se přesvědčit zda je spínač vypnutý a zablockovaný stálý chod	
Před použitím nářadí zkontrolovat kryty			Dobíhající kotouč nebrzdí tlakem na bok kotouče	Při broušení dbát na to, aby se obsluha brusky nedotýkala jinou částí těla než rukama;	Nepoužívat poškozené nářadí	Brusku odkládat, přenášet nebo opouštět jen když je v klidu a za část k tomu určenou	
Nářadí správně osazovat, nepoužívat poškozené nástroje			Podpis stavbyved./Datum:		Podpis kontrolora/Datum:		
Zhodnocení kontroly:			Podpis stavbyved./Datum:		Podpis kontrolora/Datum:		
0000060 1	DEMONTÁŽ OTOPNÝCH TĚLES Rekonstrukce		Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice apod.) s rukou	Pracovník	Přimáčknutí, otlaky, zhmožděny, podlitiny, zlomenina ruky	3,6 4 3	Pracovník, vedoucí pracovník 309/2005, 591/2006 Školení na pracovišti 1 x měsíčně 15.2.21 11.10.21
Praxe, zručnost, zácvik			Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí	Soustředěnost při práci, příp. používání chráničů ruky	Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí	Dodržování zákazu používání poškozeného nářadí	
Zhodnocení kontroly:			Podpis stavbyved./Datum:		Podpis kontrolora/Datum:		
0000070 6	DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT Rekonstrukce		Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem, sjetí kolečka mimo rampu	Pracovník	Odřeniny, pohmožděny	2,7 3 3	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005, 591/2006 Školení na pracovišti 1 x měsíčně 15.2.21 26.4.21
Úprava pojezdové plochy, vyrovnání a zpevnění manipulační plochy, bez překážek			Odstranění kluzkosti	Dodržování max. přípustného sklonu	prozatímních šikmých pojezdových ploch - cca 1 : 5	Nepřetěžování koleček, jejich plnění jen cca do 3/4 obsahu korbey	
dodržování min. šířky pojezdových konstrukcí a prvků (lávek, šikmých ramp, nájezdů) tj. 60 cm;			Spolehlivé zajištění pojezdových prvků proti pohybu		Dopravovaného do výkopu hlubšího než 1,5 m		
kolečkem zřídít při okrají výkopu pevnou zarážku			Podpis stavbyved./Datum:		Podpis kontrolora/Datum:		
Zhodnocení kontroly:			Podpis stavbyved./Datum:		Podpis kontrolora/Datum:		
0000081 123	DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT Rekonstrukce		Převrzení nestabilně uloženého materiálu	Pracovníci kolem stohu materiálu	Pohmožděny, odřeniny, zlomeniny,	3,0 2 5	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005, 591/2006 Školení na pracovišti 1 x denně 15.2.21 26.4.21
Dodržování zákazu narušovat stabilitu stohů, např. vytahování předmětů a prvků zespod nebo ze strany stohu			Dodržování zákazu vystupovat a šplhat po hranicích, po navršeném materiálu	Použití pracovní obuvi s vyztuženou špičí	Ukládání materiálu na zpevněný, urovnaný, únosný a rovný podklad; zabránění jednostranného naklonění stohu		
Dodržování max. výšky stohu (2 m) při ruční ukládce			Podpis stavbyved./Datum:		Podpis kontrolora/Datum:		
Zhodnocení kontroly:			Podpis stavbyved./Datum:		Podpis kontrolora/Datum:		
0000121 25	DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT Rekonstrukce		Šikmé našlápnutí na hranu schodišťového(žebříkového) stupně, uklouznutí	Pracovník	Vyvrtnutí členku, poranění kloubů	3,6 3 4	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005, 591/2006 Školení na pracovišti 1 x týdně 15.2.21 26.4.21
Udržování nekluzkých povrchů, správné našlapování, vyloučení šikmého našlápnutí zejména při snížených adhezčních podmínkách za mokra, námrazy, vlivem znečištěné obuvi			Používání protiskluzové, nepoškozené obuvi	Očištění obuvi před výstupem na žebřík	Vyloučení nesprávného došlapování až na okraj (hranu)		
Zhodnocení kontroly:			Podpis stavbyved./Datum:		Podpis kontrolora/Datum:		
0000214 6	DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT Rekonstrukce		Rozhoupání břemene, vysmeknutí smyčky lana z háku jeřábu, přirážení břemenem	Pracovník - manipulát	Nاراžení části těla, vnitřní zranění, pohmožděny, zlomeniny, zranění hlavy, smrt	3,6 2 6	Pracovník, jeřábník, ved. prac 591/2006, 101/2005 Průkaz 1 x měsíčně 15.2.21 26.4.21
Zavěšování břemen na nosný orgán jeřábu a jinými vazačskými pracemi pověřovat pouze kvalifikovanou osobu tj. vazače s odbornou kvalifikací			Správné zavěšení či uvázání břemene, použití vhodných vazáček a jiných prostředků k uchopení břemene s odpovídající nosností dle druhu, vlastností a tvaru břemene	Nezávadné vázání prostředky	Dodržování zákazu zdržovat se v prostoru možného pádu zavěšeného a usazovaného břemene a jeho částí (vyloučení přítomnosti osob v zóně ohoření kinetickou či potenciální energie tj. pod břemenem a v místech poježdění jeřábu)	Správná manipulace s břemenem při ovládní pohybu jeřábu (zvedání provádět citlivě, pohyby provádět plynule) zejména vyloučení vznik nebezpečného šikmého tahu	
Při přepravě palet zajistit jednotlivé kusy materiálu na paletě proti uvolnění a pádu			Před zvedáním břemene musí být zdvihové lano ve svislé poloze a v rovinné výlozku jeřábu	Zachovávaní dostatečného odstupu od břemene manipulovaného jeřábem, používat vodících lan apod.	Podpis stavbyved./Datum:		
Zhodnocení kontroly:			Podpis stavbyved./Datum:		Podpis kontrolora/Datum:		
0000272 6	DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT Rekonstrukce		Pád materiálu nebo předmětu při shazování předmětů a materiálů	Pracovník, pracovník pod střechem	Poranění hlavy, části těla, odřeniny	5,4 2 9	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 362/2006 Školení na pracovišti 1 x měsíčně 15.2.21 26.4.21
Shazovat předměty a materiál ze střechy jen za předpokladu, že místo dopadu je zabezpečeno proti vstupu osob (ohrazením, vyloučením provozu, střežením apod.) a jeho okolí je chráněno proti případnému odrazu nebo rozstříku			Shazovat předměty a materiál ze střechy jen za předpokladu, že materiál je shazován uzavřeným shozem až do místa uložení	Shazovat předměty a materiál ze střechy jen za předpokladu, že je provedeno opatření, zamezující nadměrné prašnosti, hlučnosti, popřípadě vzniku jiných nežádoucích účinků	Neshazovat předměty a materiál v případě, kdy není možné bezpečně předpokládat místo dopadu, jakož ani předměty a materiál, které by mohly zaměstnance stihnout z výšky	Používat helmu	
Stanovit systém dorozumívání u shazování			Podpis stavbyved./Datum:		Podpis kontrolora/Datum:		
Zhodnocení kontroly:			Podpis stavbyved./Datum:		Podpis kontrolora/Datum:		
752 1	VRTY PRO INJEKTÁŽ Rekonstrukce					0,3 1 1	9.8.21 6.9.21
Zhodnocení kontroly:			Podpis stavbyved./Datum:		Podpis kontrolora/Datum:		
0000046 1	PODPĚRNÁ KONSTRUKCE Rekonstrukce		Pád (ne)úmyslné shazovaných předmětů z výšky	Pracovníci níže, veřejnost	Zranění hlavy, části těla, zlomeniny, pohmožděny	5,4 2 9	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005, 362/2005 Školení na pracovišti Před shazováním předmětů 15.2.21 2.8.21
Bezpečně ukládat materiál			Volné okraje zajistit zarážkou při podlaže	Zřízení záchranných stříšek nad vstupem	Vymezit a ohradit ochranné pásmo pod místem práce ve výšce, při montáži a demontáži lešení, vyloučení přístupu osob pod místa práce ve výškách	Zřídít uzavřené shozy pro vert. dopravu suti	
Dodržovat zákaz shazování součástí lešení při demontáži lešení			Vyloučení vstupu osob pod břemeno zvedané el. vrátkem (oplocení, zábradlí, obvednění, zamezení vstupu střežení)	Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko pádu osob nebo předmětů (dále jen "ohrazený prostor"), je nutné vždy bezpečně zajistit	Práce nad sebou lze provádět pouze výjimečně, nelze-li zajistit provedení prací jinak.	Technologický postup musí obsahovat způsob zajištění bezpečnosti zaměstnanců na níže položeném pracovišti	
Školení na pracovišti			Podpis stavbyved./Datum:		Podpis kontrolora/Datum:		
Zhodnocení kontroly:			Podpis stavbyved./Datum:		Podpis kontrolora/Datum:		

Index Kód Počet	Název činnosti	Název rizika BOZP	Ohození	Následky O p a t ě n í	HRiz PVN MNO	Odpovědnost Předpis Doklad	Četnost T. možný T. přípustný
1109 0000143 10	PODPĚRNÁ KONSTRUKCE Rekonstrukce	Propadnutí a pád osob po selhání konstrukcí, zejm. dřevěných následkem jejich vadného stavu, přetížení podlah	Pracovník, pracovník níže	Zranění hlavy, části těla, zlomeniny, pohmožděnin, zranění vnitřních orgánů, smrt	5,4 2 9	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006,362/2005 Školení na pracovišti	1 x týdně 15.2.21 2.8.21
<p>Výběr vhodného a kvalitního materiálu pro nosné prvky podlah, vyloučení nadměrné sukovitosti, nahnilého a jinak vadného dřeva Spolehlivé zajištění jednotlivých prvků podlah a jiných prozatímních pomocných konstrukcí proti nežádoucímu pohybu (svlakování, připevnění apod.) a správné a souvislé osazení podlahových dílců a jednotlivých prvků podlah lešení na sraz. Nepřetěžování podlah lešení materiálem, soustředěním více osob apod. (hmotnost materiálu, zařízení, pomůcek, nářadí včetně počtu osob nesmí přesahovat povolené normové nahodilé zatížení podlah lešení) Podlahy lešení a jejich prvky, únosné, pevné, zajištěné proti nežádoucímu horizontálnímu pohybu Vyloučit zlomení dřevěných nosných, podpěrných prvků lešení nebo jiných pomocných konstrukcí</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
1109 0000152 48	PODPĚRNÁ KONSTRUKCE Rekonstrukce	Náraz na pevnou překážku v průběhu zachycení pádu při použití prostředku osobního zajištění	Pracovník, pracovník níže	Narazení, pohmožděnin, zlomeniny, bodné a řezné rány, zranění kloubů/končetin/vnitřních orgánů	3,6 2 6	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006,362/2005 Školení na pracovišti	1 x denně 15.2.21 2.8.21
<p>Odstranění překážek v předpokládané dráze pádu Seřízení délky lana zachycovače s tlumičem pádu Použití pohyblivého zachycovače s nejkratší délkou zachycení pádu Vyloučení "kvadrového efektu" tj. prostředek osobního zajištění kotví nad pracovním místem pracovníka Použití dvou zachycovacích pádu umístěných na dvou kotvicích bodech Dodržovat návod na použití POZ</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
1109 A000261 3	PODPĚRNÁ KONSTRUKCE Rekonstrukce	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	Pracovník, pracovníci kolem	Narazení části těla, poranění končetin, zlomeniny, pohmožděnin, poranění páteře	3,6 2 6	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 362/2005 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 15.2.21 2.8.21
<p>K místům práce ve výšce zajistit bezpečný přístup (žebříky, schodiště, rampy apod.) Neseskakovat, nevylézat po konstrukcích Zákaz používání vratkých a nevhodných předmětů pro práci i ke zvyšování místa práce (beden, obalů, palet, sudů, věder apod.) Zajistit stabilitu lešenářských koz, pokládat je na vyrovnaný podklad tak, aby nemohlo dojít k poklesu ani posunutí patek podpor Od výšky 1,5 m opatřovat volné okraje podlah kozových lešení zábradlím Správné zajišťování výškové části kolkem v požadované úrovni; zajišťovací části udržovat v řádném stavu Dodržovat max. dovolenou délku pole kozového lešení (u podlahy z fošen je 2,5 m) Nepřetěžovat podlahu lešení materiálem, soustředěním více osob apod. (hmotnost celkem < povolené normové nahodilé zatížení podlah lešení); plošná nosnost pracovních podlah je 150 kg.m-2 Yajistit jednotlivé prvky podlah proti posunutí a pohybu Neseskakovat na podlahu lešení</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
1109 AS0050 3	PODPĚRNÁ KONSTRUKCE Rekonstrukce	Zranění el proudem u svařování	Pracovník - svařeč	Zasažení svařeče el. proudem při obloukovém svařování, nepřiznivé účinky el. proudu na lidský organismus	4,8 2 8	Pracovník, stavbyvedoucí 101/05,356a591/06,258/00,36	1 x měsíčně 15.2.21 2.8.21
<p>Pravidelná údržba svařovacích zdrojů dle návodu k obsluze Nepoužívání nevhodných a poškozených svařovacích vodičů, držáků elektrod, svařovacích svorek, spojek vodičů apod. Dokonalé el. spojení svařovacích spojek a svařovacích svorek se svařovacími vodiči nebo svazky s vyloučením náhodného uvolnění pojení Nemanipulovat na svorkách a na svařenci, nepřipevňovat svařovací vodiče na svorkovnici svařečky za chodu Vyloučení dotyku svařovacího nástroje s elektricky vodivými předměty v okolí Odstranit kovové předměty z dosahu svařeče, vyloučit dotyk svařeče s elektricky vodivými předměty v okolí svařování Svařovací transformátory (střídavý proud) neopravovat pod napětím; uzemnění, nulování svář. transformátoru Při výměně elektrody používat neporušené svařečské rukavice (ne mokré, ani vlhké) Ukládání držáku elektrod na izolační podložku či stojan Ukládání a vedení vodiče svařovacího proudu tak, aby se vyloučilo jeho poškození ostrými ohyby, jinými předměty a účinky svařování Používání nepoškozených OOPP</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
1807 DA00231 1	KANALIZACE LEŽATÁ Rekonstrukce	Zranění při používání ruční mechanizace a nářadí	Pracovník, pracovníci kolem	Pohmoždění a poranění ruky, přímáčknutí, otlaky, podlitiny, úrazy očí, zranění hlavy, zranění el. proudem	4,5 3 5	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 262/2005 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 4.10.21 4.10.21
<p>Praxe, zručnost, zácvik, soustředěnost při práci Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí Dle potřeby používání chráničů ruky či rukavic, používání OOPP k ochraně zraku, sluchu, dýchacích cest Zajistění možnosti výběru vhodného nářadí Nepoužívání poškozeného nářadí (s uvolněnou násadou, deformovanou pracovní částí apod.) Udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky = přiměřený pracovní prostor Udržování suchých a čistých rukojetí a uchopovacích částí, mechanizaci udržovat v řádném stavu Pokud možno vyloučení práce s nářadím nad hlavou vhodným zvyšováním místa práce Vypínač nářadí v neprostém pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmutí ruky obsluhy z jeho tlačítka Nástroje v stroji(hlavici) pořádně upevnit Opravy mechanizace provádět při vypnutém motoru Nepřetěžovat mechanizaci Dodržování zákazu zastavovat nástroj v chodu rukou</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
2508 0000060 1	DOMOVNÍ ŠACHTICE ZTI Rekonstrukce	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. klavíra, palice apod.) s rukou	Pracovník	Přímáčknutí, otlaky, zhmžděnin, podlitiny, zlomenina ruky	3,6 4 3	Pracovník, vedoucí pracovník 309/2005,591/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 18.10.21 13.12.21
<p>Praxe, zručnost, zácvik Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí Soustředěnost při práci, příp. používání chráničů ruky Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí Dodržování zákazu používání poškozeného nářadí</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
2508 0000081 5	DOMOVNÍ ŠACHTICE ZTI Rekonstrukce	Převržením nestabilně uloženého materiálu	Pracovníci kolem stohu materiálu	Pohmožděnin, oděnin, zlomeniny,	3,0 2 5	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006 Školení na pracovišti	1 x denně 18.10.21 13.12.21
<p>Dodržování zákazu narušovat stabilitu stohů, např. vytahování předmětů a prvků zespod nebo ze strany stohu Dodržování zákazu vystupovat a šplhat po hranicích, po navršeném materiálu Použití pracovní obuvi s vyztuženou špičkou Ukládání materiálu na zpevněný, urovnaný, únosný a rovný podklad; zabránění jednostranného naklonění stohu Dodržování max. výšky stohu (2 m) při ruční ukládce</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
2508 0000111 5	DOMOVNÍ ŠACHTICE ZTI Rekonstrukce	Uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých zasněžených a namrzlých komunikacích a na venkovních staveništních prostorech	Pracovník	Oděnin, pohmožděnin, zranění končetin a kloubů	4,5 3 5	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006 Školení na pracovišti	1 x denně 18.10.21 13.12.21
<p>Vhodná volba tras, určení a zřízení vstupů na stavbu, staveništních komunikací a přístupových cest, chodníků Jejich čišění a udržování zejména v zimním období a za deštivého počasí V zimním období odstraňování námrazy, sněhu, protiskluzový posyp</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
2508 0000190 5	DOMOVNÍ ŠACHTICE ZTI Rekonstrukce	Pád osob do výkopu z okrajů stěn výkopu v zastavěném území, na veřejných prostranstvích a v uzavřených objektech	Pracovník, pracovníci kolem, veřejnost	Narazení, bodné a řezné rány, zranění vnitřních orgánů, zranění kloubů/končetin, zlomeniny, smrt	5,4 2 9	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2005 Školení na pracovišti	1 x denně 18.10.21 13.12.21
<p>Zřízení žebříků (popř. šikmých ramp, schodů) pro bezpečný sestup a výstup Povrch šikmých ramp o sklonu větším než 1:5 upravit proti uklouznutí náležitě upevněnými příčnými lištami nebo žarážkami Nepoužívat rozprávací systém pažení místo žebříku Předem určit způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob Výkopy zajistit příkrytím nebo zábradlím, výška horní tyče nejméně 1,1 m Ve vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany výkopu lze zajištění provést vhodnou zábranou zamezující přístup k výkopu Zábradlí a zábrany přerušit pouze v místech přechodů nebo přejezdů Zajištění výkopu piastovou pouze pro krátkodobé práce</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							

Index Kód Počet	Název činnosti	Název rizika BOZP	Ohoření	Následky	HRiz PVN MNO	Odpovědnost Předpis Doklad	Četnost T. možný T. přípustný
2508 0000194 5	DOMOVNÍ ŠACHTICE ZTI Rekonstrukce	Sesuv svahových výkopů	Pracovníci ve výkopu	Zavalení zeminou, pohmožděný, smrt	6,0 2 10	Projektant, pracovník, ved. pr: Projektová dok, 591/2006 Školení na pracovišti	kontinuálně 18.10.21 13.12.21
<p>Sklon svahů výkopů určuje zhotovitel a prse zřetelem zejména na geologické a provozní podmínky. Přibližné sklon svahů výkopů o hloubce do 3 m, které budou po ukončení stavebních prací zasypané, a podmínky, které přitom mají být dodrženy, jsou pro některé druhy zemin stanoveny normovými požadavky. Svahovaný výkop (zatímní zajištění stěny výkopu) je vhodný zejména pro výkopy strojně těžžených stavebních rýh a jam, u nichž je po obvodu výkopu dostatek volného místa. Stěny svahovaného výkopu se v tomto případě nemusí zajišťovat žádnou dočasnou konstrukcí. Sklon svahu výkopu závisí zejména na úhlu vnitřního tření zeminy. U výkopů kde >5 m, zhotovit lavičku š= 500 mm. Vždy kontrola geologie a její změna oproti projektu. Zákaz podkopávání svahů. Vyloučit přítomnost osob na svahu a pod svahem při nepřiznivě povětrnostní situaci. Práci na svazích se sklonem strmějším než 1 : 1 a ve výšce větší než 3 m provést opatření proti sklouznutí osob nebo sesunutí materiálu.</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
2508 0000195 5	DOMOVNÍ ŠACHTICE ZTI Rekonstrukce	Zavalení pracovníků ve výkopech sesutou zeminou nezajištěné stěny výkopu	Pracovník	Zavalení zeminou, pohmožděný, smrt	6,0 2 10	Projektant, pracovník, ved. pr: Projektová dok, 591/2006 Školení na pracovišti	kontinuálně 18.10.21 13.12.21
<p>Provádění dle projektu. Zajištění stěn výkopů proti při sesutí stěn pažením nebo svahováním. Svislé stěny (boky) ručně kopaných výkopů zajišťovat pažením, odolné vůči zemnímu tlaku, od hloubky větší než 1,3 m v zastavěném území a 1,5 m v nezastavěném území. Vyloučení vstupu pracovníků do strojem vyhloubených výkopů s nezajištěnými stěnami proti sesutí při větší hloubce než 1,3 resp. 1,5m. Kontrola stěn výkopu, pažení před vstupem, odpovědným pracovníkem. Nevytváření převisů, odstranění kamenů apod. ve stěně. Nezatěžovat stavebním provozem, stavbami zařízení staveniště, stroji nebo materiálem, povrch terénu v pásu od okraje výkopu. Okraje výkopu nezatěžovat do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu vykopanou zeminou, materiálem ani provozem strojů. Vyloučit provádění výkopových prací od hl. 1,3 m osamoceným pracovníkem na odlehklých pracovištích, kde není zajištěn dohled. Chránit výkopy před vodou. Správný postup odstraňování pažení.</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
2508 0000214 1	DOMOVNÍ ŠACHTICE ZTI Rekonstrukce	Rozhoupání břemene, vysmeknutí smyčky lana z háku jeřábu, přiražení břemenem	Pracovník - manipulát	Naražení části těla, vnitřní zranění, pohmožděný, zlomeniny, zranění hlavy, smrt	3,6 2 6	Pracovník, jeřábník, ved. prac 591/2006, 101/2005 Průkaz	1 x měsíčně 18.10.21 13.12.21
<p>Zavěšování břemen na nosný orgán jeřábu a jinými vazačskými pracemi pověřovat pouze kvalifikovanou osobu tj. vazače s odbornou kvalifikací. Správné zavěšení či uvázání břemene, použití vhodných vazáků a jiných prostředků k uchopení břemen s odpovídající nosností dle druhu, vlastností a tvaru břemene. Nezavádět vazačí prostředky. Dodržování zákazu zdržovat se v prostoru možného pádu zavěšeného a usazovaného břemene a jeho částí (vyloučení přítomnosti osob v zóně ohrožení kinetickou či potenciální energií tj. pod břemenem a v místech pojiždění jeřábu). Správná manipulace s břemenem při ovládání pohybu jeřábu (zvedání provádět citlivě, pohyby provádět plynule) zejména vyloučit vznik nebezpečného šikmého tahu. Při přepravě palet zajišťovat jednotlivé kusy materiálu na paletě proti uvolnění a pádu. Před zvedáním břemene musí být zdvihové lano ve svislé poloze a v rovinné výložnici jeřábu. Zachovávat dostatečný odstup od břemene manipulovaného jeřábem, používat vodících lan apod.</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
2508 A000261 1	DOMOVNÍ ŠACHTICE ZTI Rekonstrukce	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	Pracovník, pracovníci kolem	Naražení části těla, poranění končetin, zlomeniny, pohmožděný, poranění páteře	3,6 2 6	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 362/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 18.10.21 13.12.21
<p>K místům práce ve výšce zajistit bezpečný přístup (žebříky, schodiště, rampy apod.). Nesesakovat, nevykládat po konstrukcích. Zákaz používání vratkých a nevhodných předmětů pro práci i ke zvyšování místa práce (beden, obalů, palet, sudů, věder apod.). Zajistit stabilitu lešenářských koz, pokládat je na vyrovnaný podklad tak, aby nemohlo dojít k poklesu ani posunutí patek podpor. Od výšky 1,5 m opatřovat volné okraje podlah kozových lešení zábradlím. Správně zajišťovat výsuvné části kolíkem v požadované úrovni; zajišťovací části udržovat v řádném stavu. Dodržovat max. dovolenou délku pole kozového lešení (u podlahy z fošen je 2,5 m). Nepřetěžovat podlahu lešení materiálem, souseděním více osob apod. (hmotnost celkem < povolené normové nahodilé zatížení podlah lešení); plošná nosnost pracovních podlah je 150 kg.m-2. Zajistit jednotlivé prvky podlah proti posunutí a pohybu. Nesesakovat na podlahu lešení.</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
3101 0000190 40	HL VYKOPÁVKY UZAVŘ PROST Rekonstrukce	Pád osob do výkopu z okrajů stěn výkopu v zastavěném území, na veřejných prostranstvích a v uzavřených objektech	Pracovník, pracovníci kolem, veřejnost	Naražení, bodné a řezné rány, zranění vnitřních orgánů, zranění kloubů/končetin, zlomeniny, smrt	5,4 2 9	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005, 591/2005 Školení na pracovišti	1 x denně 12.7.21 16.8.21
<p>Zřízení žebříků (popř. šikmých ramp, schodů) pro bezpečný sestup a výstup. Povrch šikmých ramp o sklonu větším než 1:5 upravit proti uklouznutí náležitě upevněnými příčnými lištami nebo vazáčkami. Nepoužívat rozpirací systém pažení místo žebříků. Předem určit způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob. Výkopy zajistit příkrytím nebo zábradlím, výška horní tyče nejméně 1,1 m. Ve vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany výkopu lze zajištění provést vhodnou zábranou zamezující přístup k výkopu. Zábradlí a zábrany přerušit pouze v místech přechodů nebo přejezdů. Zajištění výkopu plastovou pouze pro krátkodobé práce.</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
3101 0000192 40	HL VYKOPÁVKY UZAVŘ PROST Rekonstrukce	Ohoření až ztráta stability objektů, základů apod. v blízkosti výkopů	Pracovník, lidé v okolí	Oděnění, pohmožděný, zlomeniny, zasažení části těla knstr., udušení, smrt	6,0 2 10	Projektant, pracovník, ved. pr: Projektová dok, 591/2006 Školení na pracovišti	1 x denně 12.7.21 16.8.21
<p>Dodržování postupu dle projektu a dodavatelské dokumentace. Vykopávka prováděná po částech. Včasné prozatímní popř. trvalé zajištění stability objektu.</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
3101 0000196 1	HL VYKOPÁVKY UZAVŘ PROST Rekonstrukce	Deformace, zřícení systémového pažení nebo jeho části	Pracovníci ve výkopu	Zavalení zeminou, pohmožděný, smrt	5,4 2 9	Pracovník, vedoucí pracovník TP, 591/2006 Školení na pracovišti	před vstupem do výkopu 12.7.21 16.8.21
<p>Dodat v předstihu na stavbu dokumentaci pro systémové pažení, stanovit konkrétní technologický předpis. Připravit potřebný počet a druh dílů pažení dle rozměrů a hloubky výkopu. Kontrola stavu pažení (zejména šroubů stabilizátorů). Pro ukládání pažicích dílců pověřit zkušeného strojníka (obsluhu rýpadla)s praxí s podkopovou lopatou. Správné sestavování a zabudování pažení dle TP. Aktivní rozeptění pažení do zeminy pomocí rozpěrných prvků, zpravidla min 1/2 síly max aktivního tlaku zeminy. Rozeptění pravidelně kontrolovat a dle potřeby obnovovat. Kontrola stěn výkopu, pažení před vstupem, vyloučení vstupu do nezajištěného výkopu. Neupevňovat lana nebo řetězy k rozpiracím trubkám nebo vřetenům. Netlačít lopatou rýpadla na rozpirací systém. Neprovádět zatlačování bez použití tlačných traverz a tlačných hlav. Nepřekračovat normové zatížení.</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
3101 0000061 2	HL VYKOPÁVKY UZAVŘ PROST Rekonstrukce	Zranění úderem a pádem ručního nářadí působící kinetickou energií (krumpáče, palice, lopaty)	Pracovníci kolem	Zasažení části těla, bodné, řezné rány	1,8 2 3	Pracovník, vedoucí pracovník 309/2005, 591/2006, 362/2005 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 12.7.21 16.8.21
<p>Dodržování zákazu používání poškozeného nářadí. Správné používání nářadí (nepoužívat nářadí jako páky). Udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky. Zajištění příměšeného pracovního prostoru.</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
3151 0000212 1	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU Rekonstrukce	Přiražení, přitlačení, přejetí osoby vozidlem či pojižděným stavebním strojem na stavbě	Pracovník	Naražení části těla, vnitřní zranění, pohmožděný, zlomeniny, zranění hlavy, smrt	5,4 2 9	Vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 361/2006 Seznámení s podmínkami sta	1 x týdně 12.7.21 25.10.21
<p>Správné dopravní řešení staveniště, určení komunikací a přístupů na místa práce na stavbě. Seznámit zaměstnance s místními podmínkami dopravy a provozem mobilních stavebních strojů na staveništi. Používat vesty s vysokou viditelností. Omezit rychlost vozidel na staveništních komunikacích. Zajištění stroje proti nežádoucímu pohybu. Vyloučení přítomnosti pracovníka mezi podvozkem stroje a břemenem. Vyloučení přítomnosti pracovníka před stav. mechanizací ve směru jezdů. Postavení osoby doprovázející přemísťované břemeno mimo oblast nebezpečí (jit vedle rýpadla), být po celou dobu manipulace v přímém zorném poli řidiče rýpadla. Nenavádět břemeno rukama, k usměrňování výkvyu používat lana, vodící tyče apod. přičemž doprovodná osoba musí být mimo oblast nebezpečí. Rychlost rýpadla se má rovnat rychlosti chůze. Před zahájením manipulačních prací dohodnout signalizaci mezi řidičem a doprovázejícími osobami.</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							



Index Kód Počet	Název činnosti	Název rizika BOZP	Ohození	Následky O p a t ě n í	HRiz PVN MNO	Odpovědnost Předpis Doklad	Četnost T. možný T. přípustný
0000216 1	3151 PŘEMÍSTĚNÍ VYKOPKU Rekonstrukce	Převrácení rýpadla při zvedání a přemísťování zavěšených břemen	Pracovník - řidič, pracovníci kolem stroje	Narazení části těla, pohmožděny, zlomeniny, smrt	6,0 2 10	Pracovník - obsluha stroje 591/2006, 101/2005	před manipulací 12.7.21 25.10.21
Správný postup při zvedání a pojištění s břemenem (zejména s ohledem na těžké terénní podmínky a na to, že rýpadlo není vybaveno omezovačem přetížení ani ukazatelem nosnosti v závislosti na vyložení) Vyloučení nadměrného rozhoupání břemene Nepřetěžování stroje, zákaz zvedání břemen a neznámé hmotnosti Zajištění rovny pracovní a pojiždné plochy, zabránění nebezpečného náklonu rýpadla Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
0000161 5	3202 ZPEVŇOVÁNÍ KONSTRUKCI Rekonstrukce	Pád konstrukcí a zabudovávaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o větší hmotnosti, pád a zasažení osob	Pracovník, pracovníci kolem	Odfeniny, pohmožděny, zlomeniny, zavalení části konstrukce, udušení, smrt	6,0 2 10	Pracovník, vedoucí pracovník 268/2009, 101/2005, 591/2005	1 x denně 6.9.21 11.10.21
Postupovat podle projektu Respektovat stanovený způsob osazování (ukotvení, připevnění, zajištění osazovaných předmětů) Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
0000030 1	3202 ZPEVŇOVÁNÍ KONSTRUKCI Rekonstrukce	Pád z výšky při manipulaci s bedněním a jeho částmi, při montáži bednění a odbedňování z volných nezajištěných okrajů míst	Pracovník, lidé dolů se pohybující	Zlomeniny, pohmožděny, vnitřní zranění, poranění vnitřních orgánů, smrt	6,0 2 10	Pracovník, stavbyvedoucí 362/2005, 101/2005, 591/2005	1 x týdně 6.9.21 11.10.21
Vypracování dokumentace složitějších bednění Řešení opatření proti pádu osob (požadavky na uspořádání, montáž, demontáž, zajištění stability, pevnosti a únosnosti, na používání a kontrolu konstrukce) V technických podkladech pro bednění uvádět konkrétní technické požadavky na provedení prozatímních ochranných konstrukcí dle použitého systému bednění na základě statického posouzení Stanovit způsob upevnění a ukotvení zábradelních sloupků apod., při respektování normových hodnot Pokud pro dočasnou stavební konstrukci není dostupná potřebná dokumentace, musí být odborně způsobilou osobou proveden individuální výpočet pevnosti a stability kromě případů, kdy je konstrukce montována ve shodě s uspořádáním obsaženým v české technické normě Volně okraje podlah, lávek apod. zajistit osazením konstrukce ochrany proti pádu Při použití osobního zajištění, určit místo kotvení Žebřík při odbedňovacích pracích používat pouze do výšky 3 m odbedňované konstrukce nad pracovní podlahou Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
0000046 1	3202 ZPEVŇOVÁNÍ KONSTRUKCI Rekonstrukce	Pád (ne)úmyslné shazovaných předmětů z výšky	Pracovníci níže, veřejnost	Zranění hlavy, části těla, zlomeniny, pohmožděny	5,4 2 9	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005, 362/2005	Před shazováním předmětů 6.9.21 11.10.21
Bezpečně ukládat materiál Volně okraje zajistit zárazkou při podlaže Zřízení záchranných stříšek nad vstupem Vymezit a ohradit ochranné pásmo pod místem práce ve výšce, při montáži a demontáži lešení, vyloučení přístupu osob pod místa práce ve výškách Zřídít uzavřené shozy pro vert. dopravu suti Dodržovat zákaz shazování součástí lešení při demontáži lešení Vyloučení vstupu osob pod břemeno zvedané el. vrátkem (oplocení, zábradlí, obednění, zamezení vstupu sřežení) Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko pádu osob nebo předmětů (dále jen "ohražený prostor"), je nutné vždy bezpečně zajistit Práce nad sebou lze provádět pouze výjimečně, nelze-li zajistit provedení prací jinak. Technologický postup musí obsahovat způsob zajištění bezpečnosti zaměstnanců na níže položeném pracovišti Školení na pracovišti Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
0000140 5	3202 ZPEVŇOVÁNÍ KONSTRUKCI Rekonstrukce	Pád pracovníka z výšky při (de)montáži jednotlivých prvků lešení a používání lešení	Pracovník, pracovník níže	Narazení, bodné a řezné rány, zranění vnitřních orgánů, zranění kloubů/končetin, smrt	6,0 2 10	Lešenář, vedoucí pracovník 101/2005, 591/2006	kontinuálně u stavby lešení 6.9.21 11.10.21
Montáž a demontáž lešení mohou provádět pouze pracovníci s odpovídající kvalifikací (s platným lešenářským průkazem) Vytvoření podmínek k zajištění bezpečnosti práce při montáži lešení (vybavení předpisy, normami, dokumentací dílcových lešení, prohlídka popř. průzkum dodavatelské dokumentace zejména vypracováním resp. stanovením technologického nebo pracovního postupu v případě atypických lešení, rekonstrukcí apod. Vybavení stavby konstrukcemi pro práce ve výškách Zřídít uzavřené shozy pro vert. dopravu suti Dodržovat zákaz shazování součástí lešení a jejich dostatečná únosnost, pevnost a stabilita Zajišťovat volně okraje lešení od výšky 1,5 m zábradlím se zárazkou nebo jiná ekvivalentní alternativa - síť, plachty Používání osobního zajištění při montáži a demontáži lešení Zamezení přístupu k místům na lešení, kde se nepracuje a jejichž volně okraje nejsou z vážných příčin zajištěny proti pádu Používání lešení až po jeho ukončení, vybavení a vystrojení a po předání do užívání Průběžné zajišťování prostor. tuhosti Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
0000141 5	3202 ZPEVŇOVÁNÍ KONSTRUKCI Rekonstrukce	Pád a zřícení lešení v důsledku působení vnějších sil zejména větru a ztráty stability	Pracovníci na a pod lešením	Narazení, pohmožděny, bodné a řezné rány, zranění kloubů/končetin/vnitřních orgánů, smrt	6,0 2 10	Lešenář, vedoucí pracovník 101/2005, 591/2006, TP a PD	kontinuálně u stavby lešení 6.9.21 11.10.21
Konstrukce lešení provést tak, aby tvořila prostorově tuhý celek zajištění proti lokálnímu i celkovému vybočení, překlopení i proti posunutí Provedení kotvení o dostatečnou únosnost, provedeného rovnoměrně po celé vnější ploše lešení, lešení zakryté sítí má kotvení 2 x únosnější než lešení nezakryté, lešení zaplachtované má kotvení 4 x únosnější (dle dokumentace zakryvaných lešení) Používání jen lešení, která byla ukončena, vybavena a vystrojena příslušné dokumentace a předána do užívání, zejména je-li zajištěna jejich prostorová tuhost a stabilita úhlopříčným ztužením a kotvením (popř. vzeplením), je-li podlaha únosná a těsná, jednotlivé prvky podlah jsou zajištěny proti posunutí Všechny dodatečné úpravy na lešení (zkrytí, výměna podláze) provádět zodpovědným pracovníkem Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
0000144 1	3202 ZPEVŇOVÁNÍ KONSTRUKCI Rekonstrukce	Pád, propadnutí následkem chybně uloženého prvku, poškozenou, podlahy lešení,	Pracovník, pracovník níže	Narazení, pohmožděny, zlomeniny, bodné a řezné rány, zranění kloubů/končetin/vnitřních orgánů	3,6 2 6	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005, 591/2006, 362/2005	1 x týdně 6.9.21 11.10.21
Na podlahy lešení se má přednostně používat podlahových dílců Základní parametry (rozměry, hmotnost, nosnost pro kolečko) doporučených podlahových dílců uvádí příslušná ČSN, přičemž pro tyto dílce platí následující požadavky Příčné svlaky musí být připevněny symetricky k příčné ose podlahového dílce Prkna v dílci musí být při výrobě sesazena na sraz Pro celkové rozměry podlahových dílců platí tolerance ± 10 mm, pro vzdálenost příčných svlaků ± 5 mm Ostatní podlahové dílce jiného konstrukčního provedení nebo z jiného materiálu musí být navrženy dle ČSN Zajištění jednotlivých prvků podlah proti posunutí a pohybu Dostatečné dimenze prvku (tloušťka) podlah zajišťující pevnost a únosnost Nejmenší průřez volně kladených vzájemně nespojených podlahových prken a fošen pro chráněné a nechráněné prostředí jsou stanoveny v příslušné ČSN Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
0000070 1	3253 ZDI NOSNÉ Rekonstrukce	Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem, sjetí kolečka mimo rampu	Pracovník	Odfeniny, pohmožděny	2,7 3 3	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005, 591/2006	1 x měsíčně 18.10.21 18.10.21
Úprava pojiždné plochy, vyrovnání a zpevnění manipulační plochy, bez překážek Odstranění kluzkosti Dodržování max. přípustného sklonu prozatímních šikmých pojezdových ploch - cca 1 : 5 Nepřetěžování koleček, jejich plnění jen cca do 3/4 obsahu korby dodržování min. šířky pojezdových konstrukcí a prvků (lávek, šikmých ramp, nájezdů) tj. 60 cm; Spolehlivé zajištění pojezdových prvků proti pohybu Pro zásky, dopravovaného do výkopu hlubšího než 1,5 m kolečkem zřídít při okrajích výkopu pevnou zárazku Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
0000081 5	3253 ZDI NOSNÉ Rekonstrukce	Převržení nestabilně uloženého materiálu	Pracovníci kolem stohu materiálu	Pohmožděny, odfeniny, zlomeniny,	3,0 2 5	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005, 591/2006	1 x denně 18.10.21 18.10.21
Dodržování zákazu narušovat stabilitu stohů, např. vytahování předmětů a prvků zespod nebo ze strany stohu Dodržování zákazu vystupovat a šplhat po hranicích, po navršeném materiálu Použití pracovní obuvi s vyztuženou špičkou Ukládání materiálu na zpevněný, urovnaný, únosný a rovný podklad; zabránění jednostranného naklonění stohu Dodržování max. výšky stohu (2 m) při ruční ukládce Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
0000160 1	3253 ZDI NOSNÉ Rekonstrukce	Zborcení, zřícení zděných konstrukcí v důsledku porušení, ztráty stability, tuhosti konstrukce	Pracovník, pracovníci kolem	Odfeniny, pohmožděny, zlomeniny, zavalení části konstrukce, udušení, smrt	3,6 2 6	Pracovník, vedoucí pracovník 268/2009, 101/2005, 591/2005	1 x týdně 18.10.21 18.10.21
Stanovení a dodržování technologických resp. pracovních postupů Při zdění komínů, pilířů a podobných konstrukcí, vyzdívání po částech, až když nově vyzděné zdívko vykazuje dostatečnou pevnost Nezatěžování zdíva izolačních přízdivek zeminou Vyzdívání provádět odborně (správná vazba cihel, bloků a tvárnic) zajištění stability, pevnosti a tuhosti vyzdívávaných konstrukcí Zakotvování příček do zdíva Použití vhodného materiálu pro zdění (cihly, malty, přísady) Vysekávání drážek do příček a pilířů jen za dodržení podmínek stanovených v projektu Případně zeslabování zděných nosných konstrukcí (pilířů) předem projednávat a odsouhlasit statikem Správný postup při vyzdívání a zatěžování cihelných přízdivek ve výkopech (nenahrázovat jimi bednění) Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							



Index Kód Počet	Název činnosti	Název rizika BOZP	Ohození	Následky	HRiz PVN MNO	Odpovědnost Předpis Doklad	Četnost T. možný T. přípustný
3253 0000161 5	ZDI NOSNÉ Rekonstrukce	Pád konstrukcí a zabudovávaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o větší hmotnosti, pád a zasažení osob	Pracovník, pracovníci kolem	Odfeniny, pohmožděny, zlomeniny, zavalení části konstrukce, udušení, smrt	6,0 2 10	Pracovník, vedoucí pracovník 268/2009, 101/2005, 591/2005 Školení na pracovišti	1 x denně 18.10.21 18.10.21
Postupovat podle projektu Respektovat stanovený způsob osazování (ukotvení, připevnění, zajištění osazovaných předmětů) Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
3253 0A00231 1	ZDI NOSNÉ Rekonstrukce	Zranění při používání ruční mechanizace a nářadí	Pracovník, pracovníci kolem	Pohmoždění a poranění ruky, přímá čknutí, otlačky, podlitiny, úrazy očí, zranění hlavy, zranění el. proudem	4,5 3 5	Pracovní, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 262/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 18.10.21 18.10.21
Praxe, zručnost, zácvek, soustředěnost při práci Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí Dle potřeby používání chráničů ruky či rukavic, používání OOPP k ochraně zraku, sluchu, dýchacích cest Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí Nepoužívání poškozeného nářadí (s uvolněnou násadou, deformovanou pracovní částí apod.) Udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky = přiměřený pracovní prostor Udržování suchých a čistých rukoujeří a uchopovacích částí, mechanizace udržovat v řádném stavu Pokud možno vyloučení práce s nářadím nad hlavou vhodným zvýšením místa práce Vypínač nářadí v naprostém pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmutí ruky obsluhy z jeho tlačítka Nástroje v stroji(hlavici) pořádně upevnit Opravy mechanizace provádět při vypnutém motoru Nepřetěžovat mechanizaci Dodržování zákazu zastavovat nástroj v chodu rukou Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
3354 0000030 1	STROPY Rekonstrukce	Pád z výšky při manipulaci s bedněním a jeho částmi, při montáži bednění a odbedňování z volných nezajištěných okrajů míst	Pracovník, lidé dolů se pohybující	Zlomeniny, pohmožděny, vnitřní zranění, poranění vnitřních orgánů, smrt	6,0 2 10	Pracovník, stavbyvedoucí 362/2005, 101/2005, 591/2006 Proškolení	1 x týdně 1.11.21 1.11.21
Vypracování dokumentace složitějších bednění Řešení opatření proti pádu osob (požadavky na uspořádání, montáž, demontáž, zajištění stability, pevnosti a únosnosti, na používání a kontrolu konstrukce) V technických podkladech pro bednění uvádět konkrétní technické požadavky na provedení prozatímních ochranných konstrukcí dle použitého systému bednění na základě statického posouzení Stanovit způsob upevnění a ukotvení zábradelních sloupků apod. při respektování normových hodnot Pokud pro dočasnou stavební konstrukci není dostupná potřebná dokumentace, musí být odborně způsobilou osobou proveden individuální výpočet pevnosti a stability kromě případů, kdy je konstrukce montována ve shodě s uspořádáním obsaženým v české technické normě Volně okraje podlah, lávek apod. zajistit osazením konstrukce ochrany proti pádu Při použití osobního zajištění, určit místo kotvení Žebřík při odbedňovacích pracích používat pouze do výšky 3 m odbedňované konstrukce nad pracovní podlahou Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
3354 0000031 1	STROPY Rekonstrukce	Ztráta únosnosti a prostorové stability a tuhosti bednění a podpěrných konstrukcí	Lidé v těsné blízkosti konstrukce	Odfeniny, pohmožděny, zlomeniny, zasažení části těla dílcem, udušení	3,0 2 5	Tesař - mistr, stavbyvedoucí Projekt bednění, manuál, 591/2 Proškolení na bednicí systém	1 x měsíčně 1.11.21 1.11.21
Je-li součástí dodávky i projektční řešení konstrukce, předem v rámci odsouhlasování projektu ověřit, zda jsou řešeny požadavky na bednění a ukládání betonové směsi, včetně hutnění Únosnost podpěrných konstrukcí a bednění doložit statickým výpočtem s výjimkou prvků bez konstrukčního rizika Před započetím bednicích prací ze systémového bednění zpracovat projekt bednění (příp. může provést stavbyved. nebo mistr ve formě náčrtů a výkazu bednicích dílců i spojovacího materiálu) Zajištění dostatečné únosnosti a úhlopříčného ztužení podpěrných konstrukcí bednění (stojky, rámové podpěry) ve všech rovinách Správné provedení bednění dle dokumentace bednění tak, aby bylo těsné, únosné a prostorově tuhé (dimenze, rozměry, průřez, vzpěrná délka, spojení, montáž, zavětrování) Před zahájením betonářských prací řádně prohlédnout bednění jako celek a jeho části, zejména podpěry a zjištěné závady odstranit K řízení pracovní činnosti pověřit odpovědnou osobu, např. vedoucího pracovníka čtyř tesařů-odpovědný za montáž Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
3354 0000033 5	STROPY Rekonstrukce	Deformace betonové konstrukce, snížení únosnosti a stability betonové konstrukce, havárie	Kolem pohybující se lidé, pracovníci	Odfeniny, pohmožděny, zlomeniny, zavalení části konstrukce, udušení, smrt	3,0 1 10	Pracovník, stavbyvedoucí, TD Proj. dok., 101/2005, 268/2006 Projektová dokumentace	1 x denně 1.11.21 1.11.21
Ukládat armaturu dle projektu Do betonových konstrukcí zabudovávat betonářskou ocel předepsané kvality a vlastností v takovém tvarovém zpracování, které odpovídá v rámci příslušných úhybek požadavkům projektové dokumentace; armatura po konečném uložení nesmí být deformována. Přejímka uložené armatury a bednění, v případě zjištění závad je možno konstrukci zabetonovat až po jejich odstranění Provedenou kontrolu připravenosti k betonáři zapsat do stavebního deníku nebo přísl. formuláře Správná technologie ukládání betonové směsi, průkazné a kontrolní zkoušky betonové směsi, ochrana čerstvého betonu před působením povětrnostních vlivů Odbedňovat konstrukce s nosnou funkcí jen na pokyn odpovědného pracovníka (zákaz předčasného odbedňování) Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
3354 0000035 1	STROPY Rekonstrukce	Propadnutí osoby pomocnou podlahou u betonářských prací	Pracovník	Odfeniny, pohmožděny, zlomeniny, zranění vnitřních orgánů	4,2 2 7	Pracovník, stavbyvedoucí 362/2005, 101/2005 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 1.11.21 1.11.21
Zajištění jednotlivých prvků podlah proti posunutí a pohybu Dostatečná dimenze prvků (tloušťka) podlah zajišťující pevnost a únosnost Výběr vhodného materiálu pro prvky podlah a zábradlí, vyloučení použití nadměrně sukovitého, nahnílého a jinak vadného dřeva Nepřetěžování podlah materiálem, stavebními kolečky, soustředěním více osob apod. (hmotnost materiálu, zařízení, včetně počtu osob nesmí přesahovat povolené normové nahodilé zatížení podlah) Neseskakovat na podlahy Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
3354 0000034 1	STROPY Rekonstrukce	Pád osoby z výšky nebo do hloubky při dopravě a ukládání betonové směsi; při přenášení, ponořování, vytahování vibrační hlavice	Pracovník, dolů se pohybující lidé	Pohmožděny, zlomeniny, vnitřní zranění, zranění vnitřních orgánů, smrt	6,0 2 10	Pracovník, stavbyvedoucí 362/2005, 101/2005 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 1.11.21 1.11.21
Pro přečerpávání betonové a při jejím ukládání do konstrukce zřídít bezpečné pracovní podlahy popřípadě plošiny, aby byla zajištěna ochrana osob proti pádu z výšky nebo do hloubky, proti zavalení a zalití betonovou směsí; (nelze-li taková místa zřídít, zajistit ochranu osob jinými prostředky stanovenými v technologickém postupu (OOPP proti pádu nebo ochranný koš) Zajištění bezpečného přístupu a pracovních míst (ukládání armatury a betonové směsi), zřízení pomocných pracovních podlah, včetně zajištění proti pádu osob (instalace zábradlí) Bednění stěn, sloupů, šachet a jiných vertikálních konstrukcí vybavit na volných okrajích pracovními látkami se zábradlím, tyto lávky používat jen pokud je bednění řádně sepnuto a stabilizováno, přičemž volné okraje bednění jsou většinou na straně, kde vyčnívají z objektu, opatřeny ochranným zábradlím Zamezení přístupu k místům na konstrukcích, kde se nepracuje a jejichž volné okraje nejsou zajištěny proti pádu Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
3354 00000361 1	STROPY Rekonstrukce	Úraz el. proudem betonového vibrátoru při zhutňování betonové směsi	Pracovník	Popáleniny, zástava srdce, smrt	1,8 2 3	Pracovník, stavbyvedoucí Návod, 101/2005, 591/2006 Školení na pracovišti	1 x týdně 1.11.21 1.11.21
El. vibrátory připojovat pouze na zdroj o napětí a frekvenci podle údajů na výrobním štítku nebo v návodu k obsluze Motor, bezpečnostní transformátor, izolační transformátor odolné proti stříkající vodě (dle typu vibrátoru); motor vibrátoru musí být opatřen třídrátovou uzemněnou zástrčkou, což platí i pro zásuvku a el. přívod; není-li k dispozici třídrátová uzemněná zástrčka, je nutno instalovat uzemněný adaptér za účelem správného uzemnění Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
3354 00000362 1	STROPY Rekonstrukce	Úraz el. proudem - nepřímý dotyk(poškozená izolace), chybějícího nulování, neodpovídajícího stupně ochrany před dotykem	Pracovník	Popáleniny, zástava srdce, smrt	1,8 2 3	Pracovník, elektrikář Návod, 101/2005, 591/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 1.11.21 1.11.21
Staveništní rozváděče rozváděče s nadproudovou ochranou, ochranným spínačem, zařízením zajišťujícím ochranu před nebezpečným dotykem neživých částí a zásuvky Používat el. přívod určený pro vnější prostředí o dostatečném průřezu vodičů Udržovat nepoškozenou izolaci obvodů napájecího motoru a ostatních komponentů uvnitř částí, které jsou ponořovány do betonové směsi nebo drženy v ruce Udržovat vodotěsnost krytů částí obsahující hlavní jistič, kabelového vstupu, hlavice vibrátoru a pružných částí Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							



Index Kód Počet	Název činnosti	Název rizika BOZP	Ohození	Následky	HRiz PVN MNO	Odpovědnost Předpis Doklad	Četnost T. možný T. přípustný
0000363 1	3354 STROPY Rekonstrukce	Styk s napětím vodivých částí při porušení izolace pohyblivého přívodu (proředění, proseknutí a jiné poškození izolace na vodiči)	Pracovník	Popálení, zástava srdce, smrt	1,8 2 3	Pracovník, elektrikář Návod.101/2005.591/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 1.11.21 1.11.21
<p>Před připojením na síť musí být spínač v nulové poloze Před uvolněním ohebného hřídele odpojit hnací motor od sítě Odborné připojování a opravy el. přívodů (kvalifikovaný elektrikář) Při údržbě a opravách vibrátor vždy odpojit od sítě Šetrné zacházení s el.přívody, udržování el. kabelů a el. přívodů proti mechanickému poškození Pravidelné kontroly ochrany proti dotykovému napětí; izolačního stavu trať (osobou znalou - elektrikářem), revize el. zařízení Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
0000037 1	3354 STROPY Rekonstrukce	Působení vibrací ponorného vibrátoru při zhutňování betonové směsi	Pracovník	Poranění ruky	1,2 2 2	Pracovník 591/2006,101/2005.272/2011 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 1.11.21 1.11.21
<p>Používat chráněné rukojeti na ohebné hřídele Dodržovat podmínky stanovené v návodu k používání (dodržování klidových bezpečnostních přestávek apod.) Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
0000070 1	3354 STROPY Rekonstrukce	Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem, sjetí kolečka mimo rampu	Pracovník	Oděniny, pohmožděny	2,7 3 3	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005.591/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 1.11.21 1.11.21
<p>Úprava pojízdné plochy, vyrovnaní a zpevnění manipulační plochy, bez překážek Odstranění kluzkosti Dodržování max. přípustného sklonu prozatímních šikmých pojezdových ploch - cca 1 : 5 Nepřetěžování koleček, jejich plnění jen cca do 3/4 obsahu korby dodržování min. šířky pojezdových konstrukcí a prvků (lávek, šikmých ramp, nájezdů) tj. 60 cm; Spolehlivé zajištění pojezdových prvků proti pohybu Pro zásyp, dopravovaného do výkopu hlubšího než 1,5 m kolečkem zříditi při okraji výkopu pevnou zarážku Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
0000162 1	3354 STROPY Rekonstrukce	Propadnutí osob při zhotovování stropů z tenkostěnných keramických materiálů a jiných nedostatečně únosných konstrukcí stropu	Pracovník	Naražení, pohmožděny, zlomeniny, bodné a řezné rány, zranění kloubů/končetin/vnitřních orgánů, smrt	3,6 2 6	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005.591/2005 Školení na pracovišti	1 x týdně 1.11.21 1.11.21
<p>Nezatěžování neúnosných stropních prvků a nedokončených stropů Vytvoření únosné pomocné pracovní podlahy Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
0000250 1	3354 STROPY Rekonstrukce	Poranění u práce s ocelí	Pracovník	Pořezání,bodnutí, napichnutí ruky, poranění jiné části těla, zranění oka	5,4 3 6	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005 Školení na pracovišti	1 x týdně 1.11.21 1.11.21
<p>Správné ukládání a skladování betonářské oceli a vyrobené armatury ve stanovených profilech dle potřeby a fixace materiálu Používání OOPP (rukavice, dlaňovky, obuv, ochranné brýle apod.) Udržování volných manipulačních i obslužných průchodů, pořádek na pracovišti Správné pracovní postupy při ruční manipulaci s materiálem Zařízení pro výrobu armatury (stroje, přípravky) a související objekty a zařízení rozmístit tak, aby pracovníci nebyli ohroženi pohybem materiálu a jeho ukládáním Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
0000060 1	3709 LEHKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ Rekonstrukce	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice apod.) s rukou	Pracovník	Přimáčknutí, otlaty, zhmožděny, podlitiny, zlomenina ruky	3,6 4 3	Pracovník, vedoucí pracovník 309/2005.591/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 25.10.21 7.2.22
<p>Praxe, zručnost, zácvek Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí Soustředěnost při práci, příp. používání chráničů ruky Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí Dodržování zákazu používání poškozeného nářadí Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
0000121 2	3709 LEHKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ Rekonstrukce	Šikmé našlápnutí na hranu schodišťového(žebříkového) stupně, uklouznutí	Pracovník	Vyvrtnutí členku, poranění kloubů	3,6 3 4	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005.591/2006 Školení na pracovišti	1 x týdně 25.10.21 7.2.22
<p>Udržování nekluzkých povrchů, správné našlapování, vyloučení šikmého našlápnutí zejména při snížených adhezčních podmínkách za mokra, námrazy, vlivem znečištěné obuvi Vyloučení nesprávného došlapování až na okraj (hranu) schodišťového stupně, kde jsou zhoršené třecí podmínky Používání protiskluzové, nepoškozené obuvi Očištění obuvi před vstupem na žebřík Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
0000140 10	3709 LEHKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ Rekonstrukce	Pád pracovníka z výšky při (de)montáži jednotlivých prvků lešení a používání lešení	Pracovník, pracovník níže	Naražení, bodné a řezné rány, zranění vnitřních orgánů, zranění kloubů/končetin, smrt	6,0 2 10	Lešenář, vedoucí pracovník 101/2005.591/2006, TP a PD TP a PD lešení	kontinuálně u stavby lešení 25.10.21 7.2.22
<p>Montáž a demontáž lešení mohou provádět pouze pracovníci s odpovídající kvalifikací (s platným lešenářským průkazem) Vytvoření podmínek k zajištění bezpečnosti práce při montáži lešení (vybavení předpisy, normami, dokumentací dílcových lešení, prohlídka popř. průzkum dodavatelské dokumentace zejména vypracováním resp. stanovením technologického nebo pracovního postupu v případě atypických lešení, rekonstrukcí apod. Vybavení stavby konstrukcemi pro práce ve výškách a zvyšování místa práce (lešení, žebříky, materiál, inventární dílce) a jejich dostatečná únosnost, pevnost a stabilita Zajišťovat volné okraje lešení od výšky 1,5 m zábradlím se zarážkou nebo jiná ekvivalentní alternativa - síť, plachty Používání osobního zajištění při montáži a demontáži lešení Zamezení přístupu k místům na lešení, kde se nepracuje a jejichž volné okraje nejsou z vážných příčin zajištěny proti pádu Používání lešení až po jeho ukončení, vybavení a vstrojení a po předání do užívání Průběžné zajišťování prostor. tuhosti Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
0000141 10	3709 LEHKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ Rekonstrukce	Pád a zřícení lešení v důsledku působení vnějších sil zejména větru a ztráty stability	Pracovníci na a pod lešením	Naražení, pohmožděny, bodné a řezné rány, zranění kloubů/končetin/vnitřních orgánů, smrt	6,0 2 10	Lešenář, vedoucí pracovník 101/2005.591/2006, TP a PD TP a PD lešení	kontinuálně u stavby lešení 25.10.21 7.2.22
<p>Konstrukce lešení provést tak, aby tvořila prostorově tuhý celek zajištění proti lokálnímu i celkovému vybočení, překlopení i proti posunutí Provedení kotvení o dostatečné únosnosti, provedeného rovnoměrně po celé vnější ploše lešení, lešení zakryté sítím má kotvení 2 x únosnější než lešení nezakryté, lešení zaplachtované má kotvení 4 x únosnější (dle dokumentace zakryvaných lešení) Používání jen lešení, která byla ukončena, vybavena a vstrojena příslušné dokumentace a předána do užívání, zejména je-li zajištěna jejich prostorová tuhost a stabilita úhlopříčným ztužením a kotvením (popř. vzepěním), je-li podlaha únosná a těsná, jednotlivé prvky podlah jsou zajištěny proti posunutí Všechny dodatečné úpravy na lešení (zkrty, výměna podlážek) provádět zodpovědným pracovníkem Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
0000151 2	3709 LEHKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ Rekonstrukce	Nezachycený pád při použití prostředků osobního zajištění	Pracovník	Naražení, pohmožděny, zlomeniny, bodné a řezné rány, zranění kloubů/končetin/vnitřních orgánů	4,8 2 8	Pracovník, zaměstnavatel 101/2005.591/2006,362/2005 Školení na pracovišti	1 x týdně 25.10.21 7.2.22
<p>Správné použití POZ, spolehlivé místo upevnění Odborné ověření kotvicového bodu Zajištění pracovníka při přesunu na jiné místo upevnění (ukotvení) osobním zajištěním např. pomocí vodícího lanka a kroužku, jistěním druhým pracovníkem, plošným jistěním atd. Zaměstnavatel zajistí, aby zvolené OOPP odpovídaly povaze prováděné práce, předpokládaným rizikům a povětrnostní situaci Zaměstnanec se musí před použitím OOPP přesvědčit o jejich kompletnosti, provozuschopnosti a nezávadném stavu Zaměstnavatel zajistí, aby zaměstnanec provádějící práce při použití osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu byl pro předpokládané činnosti vyškolen, zejména pak pro vyprošťovací postupy při mimořádných událostech Dodržovat návod na použití POZ Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							

Index Kód Počet	Název činnosti Dodavatel	Název rizika BOZP	Ohození	Následky Opatření	HRiz PVN MNO	Odpovědnost Předpis Doklad	Četnost T. možný T. přípustný
3709 0000152 10	LEHKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ Rekonstrukce	Náraz na pevnou překážku v průběhu zachycení pádu při použití prostředku osobního zajištění	Pracovník, pracovník níže	Narazení, pohmoždění, zlomeniny, bodné a řezné rány, zranění klubů/končetin/vnitřních orgánů	3,6 2 6	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006,362/2005 Školení na pracovišti	1 x denně 25.10.21 7.2.22
<p>Odstanění překážek v předpokládané dráze pádu Seřízení délky lana zachycovače s tlumičem pádu Použití pohyblivého zachycovače s nejkratší délkou zachycení pádu Vyloučení "kyvadlového efektu" tj. prostředek osobního zajištění kotvit nad pracovním místem pracovníka Použití dvou zachycovačů pádu umístěných na dvou kotvicích bodech Dodržovat návod na použití POZ</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
3709 0000172 10	LEHKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ Rekonstrukce	Rizika spojená s prací ve nefyziologicky nevhodných polohách	Pracovník	Poranění kloubů a páteře, pohybového aparátu	4,8 2 8	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005, 262/2006 Školení na pracovišti	kontinuálně 25.10.21 7.2.22
<p>Zdravotní způsobilost, pracovnílékařská péče, preventivní prohlídky Bezpečnostní přestávky v teplém prostředí Používání OOPP k ochraně kolen</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
3809 0000214 1	OCHRAN A ZÁCHYTNÉ KONSTR Rekonstrukce	Rozhoupání břemene, vysmeknutí smyčky lana z háku jeřábu, přiražení břemenem	Pracovník - manipulant	Narazení části těla, vnitřní zranění, pohmoždění, zlomeniny, zranění hlavy, smrt	3,6 2 6	Pracovník, jeřábník, ved. prac 591/2006, 101/2005 Průkaz	1 x měsíčně 18.10.21 31.1.22
<p>Zavěšování břemen na nosný orgán jeřábu a jinými vazačskými pracemi pověřovat pouze kvalifikovanou osobu tj. vazače s odbornou kvalifikací Správné zavěšení či uvázání břemene, použití vhodných vazáků a jiných prostředků k uchopení břemene s odpovídající nosností dle druhu, vlastností a tvaru břemene Nezávadné vázací prostředky Dodržování zákazu zdržovat se v prostoru možného pádu zavěšeného a usazovaného břemene a jeho částí (vyloučení přítomnosti osob v zóně ohraničené kinetickou či potenciální energií tj. pod břemenem a v místech pojiždění jeřábu) Správná manipulace s břemenem při ovládání pohybu jeřábu (zvedání provádět citlivě, pohyby provádět plynule) zejména vyloučit vznik nebezpečného šikmého tahu Při přepravě palet zajistit jednotlivé kusy materiálu na paletě proti uvolnění a pádu Před zvedáním břemene musí být zdvihové lano ve svislé poloze a v rovinné výložnici jeřábu Zachovávaní dostatečného odstupe od břemene manipulovaného jeřábem, používat vodících lan apod.</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
3809 0000153 5	OCHRAN A ZÁCHYTNÉ KONSTR Rekonstrukce	Náhlé zachycení pádu při použití bezpečnostního pásu (polohovacího prostředku), ve fyziologicky nevhodné poloze	Pracovník	Poškození krční páteře, odražení vnitřních orgánů	5,4 2 9	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006,362/2005 Školení na pracovišti	1 x denně 18.10.21 31.1.22
<p>Použití prostředku osobního zajištění tak, aby nenastal volný pád delší než 0,6 m (dva úvazky, seřízení délky úchytného lana) Správné použití prostředku osobního zajištění, upevnění prostředku osobního zajištění do zádového kotvicího kroučku Použití prostředku osobního zajištění (postroje) bez tlumiče pádové energie tak, aby nenastal volný pád delší než 1,5 m Správné použití prostředku osobního zajištění (postroje) s tlumičem pádové energie Správná volba kotvicího bodu</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
3809 0000161 5	OCHRAN A ZÁCHYTNÉ KONSTR Rekonstrukce	Pád konstrukcí a zabudovávaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o větší hmotnosti, pád a zasažení osob	Pracovník, pracovníci kolem	Odřeny, pohmoždění, zlomeniny, zavalení části konstrukce, udušení, smrt	6,0 2 10	Pracovník, vedoucí pracovník 268/2009,101/2005,591/2005 Školení na pracovišti	1 x denně 18.10.21 31.1.22
<p>Postupovat podle projektu Respektovat stanovený způsob osazování (ukotvení, upevnění, zajištění osazovaných předmětů)</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
3809 0A00231 1	OCHRAN A ZÁCHYTNÉ KONSTR Rekonstrukce	Zranění při používání ruční mechanizace a nářadí	Pracovník, pracovníci kolem	Pohmoždění a poranění ruky, přimáčknutí, otlačky, podlitiny, úrazy očí, zranění hlavy, zranění el. proudem	4,5 3 5	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 262/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 18.10.21 31.1.22
<p>Praxe, zručnost, zácvek, soustředěnost při práci (používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí Dle potřeby používání chráničů ruky či rukavic, používání OOPP k ochraně zraku, sluchu, dýchacích cest Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí Nepoužívání poškozeného nářadí (s uvolněnou násadou, deformovanou pracovní částí apod.) Udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky = příměření pracovní prostor Udržování suchých a čistých rukoujeť a uchopovacích částí, mechanizaci udržovat v řádném stavu Pokud možno vyloučení práce s nářadím nad hlavou vhodným zvyšováním místa práce Vypínač nářadí v neprošetřované poloze tak, aby vypnul okamžitě po sejmutí ruky obsluhy z jeho tlačítka Nástroje v stroji(hlavici) pořádně upevnit Opravy mechanizace provádět při vypnutém motoru Nepřetěžovat mechanizaci Dodržování zákazu zastavovat nástroj v chodu rukou</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
3859 0000070 1	PŘESUN HMOT TE 3 Rekonstrukce	Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem, sjetí kolečka mimo rampu	Pracovník	Odřeny, pohmoždění	2,7 3 3	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 18.10.21 21.2.22
<p>Úprava pojízdné plochy, vyrovnání a zpevnění manipulační plochy, bez překážek Odstranění kluzkosti Dodržování max. přípustného sklonu prozatímních šikmých pojízdných ploch - cca 1 : 5 Nepřetěžování koleček, jejich plnění jen cca do 3/4 obsahu korby dodržování min. šířky pojízdných konstrukcí a prvků (lávek, šikmých ramp, nájezdů) tj. 60 cm; Spolehlivé zajištění pojízdných prvků proti pohybu Pro zášyp, dopravovaného do výkopu hlubšího než 1,5 m kolečkem zřídít při okraji výkopu pevnou záračku</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
3859 0000081 5	PŘESUN HMOT TE 3 Rekonstrukce	Převržení nestabilně uloženého materiálu	Pracovníci kolem stohu materiálu	Pohmoždění, odřeny, zlomeniny,	3,0 2 5	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006 Školení na pracovišti	1 x denně 18.10.21 21.2.22
<p>Dodržování zákazu narušovat stabilitu stohů, např. vytahování předmětů a prvků zespod nebo ze strany stohu Dodržování zákazu vystupovat a šplhat po hranicích, po navrženém materiálu Použití pracovní obuvi s vyztuženou špičí Ukládání materiálu na zpevněný, urovnaný, únosný a rovný podklad; zabránění jednostranného naklonění stohu Dodržování max. výšky stohu (2 m) při ruční ukládce</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
3859 0000111 5	PŘESUN HMOT TE 3 Rekonstrukce	Uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých zasněžených a namrzlých komunikacích a na venkovních staveništních prostorech	Pracovník	Odřeny, pohmoždění, zranění končetin a kloubů	4,5 3 5	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006 Školení na pracovišti	1 x denně 18.10.21 21.2.22
<p>Vhodná volba tras, určení a zřízení vstupů na stavbu, staveništních komunikací a přístupových cest, chodníků Jejich čistění a udržování zejména v zimním období a za deštivého počasí V zimním období odstraňování námrazy, sněhu, protiskluzový posyp</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
3859 0000121 1	PŘESUN HMOT TE 3 Rekonstrukce	Šikmé našlapnutí na hranu schodišťového(žebříkového) stupně, uklouznutí	Pracovník	Vyvrtnutí členku, poranění kloubů	3,6 3 4	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006 Školení na pracovišti	1 x týdně 18.10.21 21.2.22
<p>Udržování nekluzkých povrchů, správné našlapování, vyloučení šikmého našlapnutí zejména při snížených adhezčních podmínkách za mokra, námrazy, vlivem znečištěné obuvi Vyloučení nesprávného došlapování až na okraj (hranu) schodišťového stupně, kde jsou zhoršené třecí podmínky Používání protiskluzové, nepoškozené obuvi Očištění obuvi před výstupem na žebřík</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							

Index Kód Počet	Název činnosti	Název rizika BOZP	Ohoření	Následky	HRiz PVN MNO	Odpovědnost Předpis Doklad	Četnost T. možný T. přípustný
5103 0000150 3	ZDI VÝPLŇOVÉ A KOMÍNOVÉ Rekonstrukce	Pád pracovníka při pohybu na střeše k místu vlastního výkonu práce	Pracovník, pracovníci níže	Narazení, pohmoždění, zlomeniny, bodné a fezné rány, zranění klubů/končetin/vnitřních orgánů	4,8 2 8	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006,362/2005 Školení na pracovišti	1 x týdně 15.11.21 22.11.21
Zajištění bezpečného přístupu na střechu pomocí komunikačních prostředků Zajištění proti propadnutí Ochrana proti pádu ze střechy nejen po obvodu, ale i do světlíků, technologických a jiných otvorů, zaměstnavatel zajistí použitím ochranné, případně záchranné konstrukce nebo použitím osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu Zajištění proti sklouznutí zaměstnavatel zajistí použitím žebříků upevněných v místě práce a potřebných komunikací, případně použitím ochranné konstrukce nebo osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu U střeš se sklonem nad 45 st od vod.roviny je nutno použít vedle žebříků ještě osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
5103 0000160 3	ZDI VÝPLŇOVÉ A KOMÍNOVÉ Rekonstrukce	Zborcení, zřícení zděných konstrukcí v důsledku porušení, ztráty stability, tuhosti konstrukce	Pracovník, pracovníci kolem	Odfeniny, pohmoždění, zlomeniny, zavalení části konstrukce, udušení, smrt	3,6 2 6	Pracovník, vedoucí pracovník 268/2009,101/2005,591/2005 Školení na pracovišti	1 x týdně 15.11.21 22.11.21
Stanovení a dodržování technologických resp. pracovních postupů Při zdění komínů, pilířů a podobných konstrukcí, vyzdívání po částech, až když nově vyzděné zdivo vykazuje dostatečnou pevnost Nezatěžování zdiva izolačních přízdivek zeminou Vyzdívání provádět odborně (správná vazba cihel, bloků a tváric) zajištění stability, pevnosti a tuhosti vyzdívávaných konstrukcí Zakotvování příček do zdiva Použití vhodného materiálu pro zdění (cihly, malty, přísady) Vysekávání drážek do příček a pilířů jen za dodržení podmínek stanovených v projektu Případně zeslabování zděných nosných konstrukcí (pilířů) předem projednávat a odsouhlasit statikem Správný postup při vyzdívání a zatěžování cihelných přízdivek ve výkopech (nenahrazovat jimi bednění) Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
5103 0000161 15	ZDI VÝPLŇOVÉ A KOMÍNOVÉ Rekonstrukce	Pád konstrukcí a zabudovávaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o větší hmotnosti, pád a zasažení osob	Pracovník, pracovníci kolem	Odfeniny, pohmoždění, zlomeniny, zavalení části konstrukce, udušení, smrt	6,0 2 10	Pracovník, vedoucí pracovník 268/2009,101/2005,591/2005 Školení na pracovišti	1 x denně 15.11.21 22.11.21
Postupovat podle projektu Respektovat stanovený způsob osazování (ukotvení, připevnění, zajištění osazovaných předmětů) Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
5103 0A00231 1	ZDI VÝPLŇOVÉ A KOMÍNOVÉ Rekonstrukce	Zranění při používání ruční mechanizace a nářadí	Pracovník, pracovníci kolem	Pohmoždění a poranění ruky, přímáčknutí, otlaky, podlitiny, úrazy očí, zranění hlavy, zranění el. proudem	4,5 3 5	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 262/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 15.11.21 22.11.21
Praxe, zručnost, zácvik, soustředěnost při práci Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí Dle potřeby používání chráničů ruky či rukavic, používání OOPP k ochraně zraku, sluchu, dýchacích cest Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí Nepoužívání poškozeného nářadí (s uvolněnou násadou, deformovanou pracovní částí apod.) Udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky = přiměřený pracovní prostor Udržování suchých a čistých rukojetí a uchopovacích částí, mechanizaci udržovat v řádném stavu Pokud možno vyloučení práce s nářadím nad hlavou vhodným zvyšováním místa práce Vypínač nářadí v neprostředím pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmnutí ruky obsluhy z jeho tlačítka Nástroje v stroji(hlavici) pořádně upevnit Opravy mechanizace provádět při vypnutém motoru Nepřetěžovat mechanizaci Dodržování zákazu zastavovat nástroj v chodu rukou Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
5123 0000060 1	PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ Rekonstrukce	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice apod.) s rukou	Pracovník	Přímáčknutí, otlaky, zhmoždění, podlitiny, zlomenina ruky	3,6 4 3	Pracovník, vedoucí pracovník 309/2005,591/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 15.11.21 15.11.21
Praxe, zručnost, zácvik Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí Soustředěnost při práci, příp. používání chráničů ruky Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí Dodržování zákazu používání poškozeného nářadí Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
5123 0000061 1	PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ Rekonstrukce	Zranění úderem a pádem ručního nářadí působící kinetickou energií (krumpáče, palice, lopaty)	Pracovníci kolem	Zasažení části těla, bodné, fezné rány	1,8 2 3	Pracovník, vedoucí pracovník 309/2005,591/2006,362/2005 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 15.11.21 15.11.21
Dodržování zákazu používání poškozeného nářadí Správné používání nářadí (nepoužívat nářadí jako páky) Udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky Zajištění přiměřeného pracovního prostoru Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
5123 0000081 20	PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ Rekonstrukce	Převržení nestabilně uloženého materiálu	Pracovníci kolem stohu materiálu	Pohmoždění, odfeniny, zlomeniny,	3,0 2 5	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006 Školení na pracovišti	1 x denně 15.11.21 15.11.21
Dodržování zákazu narušovat stabilitu stohů, např. vytahování předmětů a prvků zespod nebo ze strany stohu Dodržování zákazu vystupovat a šplhat po hranicích, po navršeném materiálu Použití pracovní obuvi s vyztuženou špičí Ukládání materiálu na zpevněný, urovnaný, únosný a rovný podklad; zabránění jednostranného naklonění stohu Dodržování max. výšky stohu (2 m) při ruční ukládce Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
5123 0000143 4	PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ Rekonstrukce	Propadnutí a pád osob po selhání konstrukcí, zejm.dřevěných následkem jejich vadného stavu, přetížení podlah	Pracovník, pracovníci níže	Zranění hlavy, části těla, zlomeniny, pohmoždění, zranění vnitřních orgánů, smrt	5,4 2 9	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006,362/2005 Školení na pracovišti	1 x týdně 15.11.21 15.11.21
Výběr vhodného a kvalitního materiálu pro nosné prvky podlah, vyloučení nadměrné sukovitěho, nahnilého a jinak vadného dřeva Spolehlivé zajištění jednotlivých prvků podlah a jiných prozatímních pomocných konstrukcí proti nežádoucímu pohybu (svlakování, připevnění apod.) a správné a souvislé osazení podlahových dílců a jednotlivých prvků podlah lešení na sraz Nepřetěžování podlah lešení materiálem, soustředěním více osob apod. (hmotnost materiálu, zařízení, pomůcek, nářadí včetně počtu osob nesmí přesahovat povolené normové nahodilé zatížení podlah lešení) Podlahy lešení a jejich prvky, únosné, pevné, zajištěné proti nežádoucímu horizontálnímu pohybu Vyloučit zlomení dřevěných nosných, podpěrných prvků lešení nebo jiných pomocných konstrukcí Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
5123 0000160 4	PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ Rekonstrukce	Zborcení, zřícení zděných konstrukcí v důsledku porušení, ztráty stability, tuhosti konstrukce	Pracovník, pracovníci kolem	Odfeniny, pohmoždění, zlomeniny, zavalení části konstrukce, udušení, smrt	3,6 2 6	Pracovník, vedoucí pracovník 268/2009,101/2005,591/2005 Školení na pracovišti	1 x týdně 15.11.21 15.11.21
Stanovení a dodržování technologických resp. pracovních postupů Při zdění komínů, pilířů a podobných konstrukcí, vyzdívání po částech, až když nově vyzděné zdivo vykazuje dostatečnou pevnost Nezatěžování zdiva izolačních přízdivek zeminou Vyzdívání provádět odborně (správná vazba cihel, bloků a tváric) zajištění stability, pevnosti a tuhosti vyzdívávaných konstrukcí Zakotvování příček do zdiva Použití vhodného materiálu pro zdění (cihly, malty, přísady) Vysekávání drážek do příček a pilířů jen za dodržení podmínek stanovených v projektu Případně zeslabování zděných nosných konstrukcí (pilířů) předem projednávat a odsouhlasit statikem Správný postup při vyzdívání a zatěžování cihelných přízdivek ve výkopech (nenahrazovat jimi bednění) Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
5123 0000161 20	PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ Rekonstrukce	Pád konstrukcí a zabudovávaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o větší hmotnosti, pád a zasažení osob	Pracovník, pracovníci kolem	Odfeniny, pohmoždění, zlomeniny, zavalení části konstrukce, udušení, smrt	6,0 2 10	Pracovník, vedoucí pracovník 268/2009,101/2005,591/2005 Školení na pracovišti	1 x denně 15.11.21 15.11.21
Postupovat podle projektu Respektovat stanovený způsob osazování (ukotvení, připevnění, zajištění osazovaných předmětů) Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							



Index Kód Počet	Název činnosti	Název rizika BOZP	Ohození	Následky	HRiz PVN MNO	Odpovědnost Předpis Doklad	Četnost T. možný T. přípustný
5123 0000172 20	PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ Rekonstrukce	Rizika spojená s prací ve nefyziologicky nevhodných polohách	Pracovník	Poranění kloubů a páteře, pohybového aparátu	4,8 2 8	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005, 262/2006 Školení na pracovišti	kontinuálně 15.11.21 15.11.21
Zdravotní způsobilost, pracovnílékařská péče, preventivní prohlídky Zhodnocení kontroly: Bezpečnostní přestávky v teplém prostředí Používání OOPP k ochraně kolien Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
5123 A000261 1	PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ Rekonstrukce	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	Pracovník, pracovníci kolem	Narazení části těla, poranění končetin, zlomeniny, pohmožděniny, poranění páteře	3,6 2 6	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 362/200: Školení na pracovišti	1 x měsíčně 15.11.21 15.11.21
K místům práce ve výšce zajistit bezpečný přístup (žebříky, schodiště, rampy apod.) Neseskokávat, nevykládat po konstrukcích Zákaz používání vratkých a nevhodných předmětů pro práci i ke zvyšování místa práce (beden, obalů, palet, sudů, věder apod.) Zajistit stabilitu lešenářských koz, pokládat je na vyrovnaný podklad tak, aby nemohlo dojít k poklesu ani posunutí patek podpor Od výšky 1,5 m opatřovat volné okraje podlah kozových lešení zábradlím Správně zajišťovat výškové části kolíkem v požadované úrovni; zajišťovací části udržovat v řádném stavu Dodržovat max. dovolenou délku pole kozového lešení (u podlahy z fošen je 2,5 m) Nepřetěžovat podlahu lešení materiálem, soustředěním více osob apod. (hmotnost celkem < povolené normové nahodilé zatížení podlah lešení); plošná nosnost pracovních podlah je 150 kg.m-2 Yajistit jednotlivé prvky podlah proti posunutí a pohybu Neseskokávat na podlahu lešení Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
5123 DA00231 1	PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ Rekonstrukce	Zranění při používání ruční mechanizace a nářadí	Pracovník, pracovníci kolem	Pohmoždění a poranění ruky, přímáčknutí, otoky, podlitiny, úrazy očí, zranění hlavy, zranění el. proudem	4,5 3 5	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 262/200: Školení na pracovišti	1 x měsíčně 15.11.21 15.11.21
Praxe, zručnost, zácvik, soustředěnost při práci Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí Dle potřeby používání chráničů ruky či rukavic, používání OOPP k ochraně zraku, sluchu, dýchacích cest Zajistění možnosti výběru vhodného nářadí Nepoužívání poškozeného nářadí (s uvolněnou násadou, deformovanou pracovní částí apod.) Udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky = přiměřený pracovní prostor Udržování suchých a čistých rukojetí a uchopovacích částí, mechanizaci udržovat v řádném stavu Pokud možno vyloučení práce s nářadím nad hlavou vhodným zvyšováním místa práce Vypínač nářadí v naprostém pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmутi ruky obsluhy z jeho tlačítka Nástroje v stroji(hlavici) pořádně upevnit Opravy mechanizace provádět při vypnutém motoru Nepřetěžovat mechanizaci Dodržování zákazu zastavovat nástroj v chodu rukou Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
5187 0000081 15	PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART Rekonstrukce	Převržením nestabilně uloženého materiálu	Pracovníci kolem stohu materiálu	Pohmožděniny, odřeniny, zlomeniny,	3,0 2 5	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005, 591/2006 Školení na pracovišti	1 x denně 15.11.21 29.11.21
Dodržování zákazu narušovat stabilitu stohů, např. vytahování předmětů a prvků zespod nebo ze strany stohu Dodržování zákazu vystupovat a šplhat po hranicích, po navršeném materiálu Použití pracovní obuvi s vyztuženou špičí Ukládání materiálu na zpevněný, urovnaný, únosný a rovný podklad; zabránění jednostranného naklonění stohu Dodržování max. výšky stohu (2 m) při ruční ukládce Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
5187 0000142 15	PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART Rekonstrukce	Pád (překlopení, převrácení) pojezdových a volně stojících lešení při nezajištění stability těchto druhů lešení	Pracovníci na a pod lešením	Narazení, pohmožděniny, bodné a řezné rány, zranění kloubů/končetin/vnitřích orgánů, smrt	6,0 2 10	Pracovník, vedoucí pracovník TPleš, 101/2005, 591/2006, 362 školení na lešení	1 x denně 15.11.21 29.11.21
Používání technicky dokumentovaných lešení včetně pojezdových kol opatřených zajišťovacími zařízeními proti samovolnému pohybu (fixace kol brzdami nebo opěrkami) Zajistění stability lešení poměrem základny 1 : 3 (popř. i 1 : 4 je-li sklon max. 1 % a nerovnosti menší než 15 mm) nebo rozšíření základny stabilizátory nebo přídavnou zátěží Pojezdová plocha rovná a únosná bez otvorů apod. Při přemisťování lešení vyloučit přítomnost osob na lešení Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
5187 0000283 3	PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART Rekonstrukce	Pád, prolomení sádrokartonové konstrukce	Pracovníci kolem a pod konstrukcí	Zranění hlavy, odřeniny, pohmožděniny, zlomeniny, poranění páteře	3,0 2 5	Pracovník, vedoucí pracovník TP, 591/2006, 101/2005	1 x týdně 15.11.21 29.11.21
Správné připevnění nosné konstrukce (UW, CW, UD profil) k podlaze, stropu apod. hmoždinkami, zatlučkami hřebíky Správné nastavení desek u příček vyšších než je délka sádrokartonové desky, spoje nastavených desek se nesmí křížit Upevnění profilů nosné konstrukce provádět prvky odpovídajícími typu stávajícího obvodového zdiva nebo stropní konstr Při uložení desek ve směru nosných profilů musí být profily rozvrženy tak, aby styk desek byl vždy podloženo profilem Při připevňování desek vyloučit napětí v desce Chybně upevněné šrouby odstranit a nové montovat min. ve vzdálenosti o 500 mm od tohoto místa, montáží všech předepsaných šroubů musí deska pevně přiléhat ke spodní nosné konstrukci Vyloučit přestřizním profilů (např. při montáži instalaci) Nezavěšovat zařizovací předměty bez nosičů ZT, těžší vzduchotechnická zařízení, svítidla apod. bez vyztužení či samonosné konstrukce Nepřetěžovat sádrokartonovou konstrukci zařizovacími předměty a konstrukcemi o větší hmotnosti, než je konstr. zhotovena Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
5187 DA00231 1	PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART Rekonstrukce	Zranění při používání ruční mechanizace a nářadí	Pracovník, pracovníci kolem	Pohmoždění a poranění ruky, přímáčknutí, otoky, podlitiny, úrazy očí, zranění hlavy, zranění el. proudem	4,5 3 5	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 262/200: Školení na pracovišti	1 x měsíčně 15.11.21 29.11.21
Praxe, zručnost, zácvik, soustředěnost při práci Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí Dle potřeby používání chráničů ruky či rukavic, používání OOPP k ochraně zraku, sluchu, dýchacích cest Zajistění možnosti výběru vhodného nářadí Nepoužívání poškozeného nářadí (s uvolněnou násadou, deformovanou pracovní částí apod.) Udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky = přiměřený pracovní prostor Udržování suchých a čistých rukojetí a uchopovacích částí, mechanizaci udržovat v řádném stavu Pokud možno vyloučení práce s nářadím nad hlavou vhodným zvyšováním místa práce Vypínač nářadí v naprostém pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmутi ruky obsluhy z jeho tlačítka Nástroje v stroji(hlavici) pořádně upevnit Opravy mechanizace provádět při vypnutém motoru Nepřetěžovat mechanizaci Dodržování zákazu zastavovat nástroj v chodu rukou Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
5187 A000261 1	PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART Rekonstrukce	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	Pracovník, pracovníci kolem	Narazení části těla, poranění končetin, zlomeniny, pohmožděniny, poranění páteře	3,6 2 6	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 362/200: Školení na pracovišti	1 x měsíčně 15.11.21 29.11.21
K místům práce ve výšce zajistit bezpečný přístup (žebříky, schodiště, rampy apod.) Neseskokávat, nevykládat po konstrukcích Zákaz používání vratkých a nevhodných předmětů pro práci i ke zvyšování místa práce (beden, obalů, palet, sudů, věder apod.) Zajistit stabilitu lešenářských koz, pokládat je na vyrovnaný podklad tak, aby nemohlo dojít k poklesu ani posunutí patek podpor Od výšky 1,5 m opatřovat volné okraje podlah kozových lešení zábradlím Správně zajišťovat výškové části kolíkem v požadované úrovni; zajišťovací části udržovat v řádném stavu Dodržovat max. dovolenou délku pole kozového lešení (u podlahy z fošen je 2,5 m) Nepřetěžovat podlahu lešení materiálem, soustředěním více osob apod. (hmotnost celkem < povolené normové nahodilé zatížení podlah lešení); plošná nosnost pracovních podlah je 150 kg.m-2 Yajistit jednotlivé prvky podlah proti posunutí a pohybu Neseskokávat na podlahu lešení Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
5187 A000262 1	PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART Rekonstrukce	Pád osoby ze dvojitého žebříku po rozjetí postranic, podjetí dvojitého žebříku a pádu dvojitého žebříku	Pracovník, pracovníci níže	Narazení části těla, poranění končetin, zlomeniny, pohmožděniny, poranění páteře	3,6 3 4	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 362/200: Školení na pracovišti	1 x měsíčně 15.11.21 29.11.21
Opatření dvojími žebříky zajišťovacími řetízky, táhly apod. proti rozevření Neopírat dvojité žebřík, nepoužívat tento žebřík jako žebřík opěrný Ve schodišťových prostorách provádět malifické práce z pomocných pracovních podlah (podlah lešení apod.) nebo ze žebříků k tomu upravených Nebezpečné a nadměrně se nevyklánět (tj. nevykládat těžiště těla) mimo osu žebříku Nevynášet a nesnášet po žebříku břemena o hmotnosti > 15 kg Nevystupovat na žebřík s poškozenou a nevhodnou a znečištěnou obuví Nepracovat ze žebříku příliš blízko horního konce žebříku, kdy dochází ke snížení stability žebříku a to na dvojitým žebříku blíže ve vzdálenosti chodidel než 0,5 m od jeho konce Nevystupovat a nestoupat na horní odkládací plošinku (jeli-ž žebřík vybaven) Nepracovat na žebříku více osobami nad sebou a nevystupovat a nesestupovat po žebříku více osobám současně Udržování žebříků, nepoužívání deformovaných a poškozených žebříků Chůze na dřevěném dvojitým žebříku pouze zaškolněnými zaměstnanci Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							

Index Kód Počet	Název činnosti	Název rizika BOZP	Ohození	Následky	HRiz PVN MNO	Odpovědnost Předpis Doklad	Četnost T. možný T. přípustný
5187 A000263 1	PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART Rekonstrukce	Pád žebříku i s pracovníkem po ztrátě stability	Pracovník, pracovníci kolem	Naražení části těla, poranění končetin, zlomeniny, pohmožděny, poranění páteře, zavalení břemenem, vnitřní zranění	4,8 2 8	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 362/200:	1 x měsíčně 15.11.21 29.11.21
<p>Žebřík použít pro práci ve výšce pouze v případech, kdy použití jiných bezpečnějších prostředků není s ohledem na vyhodnocení rizika vedoucím zaměstnancem opodstatněné a účelné, nebo to nedovolují podmínky. Nebezpečné a nadměrně se nevyklánět. Nevynášet a nesnášet břemena o hmotnosti > 15 kg. Nevystupovat na žebřík s poškozenou a nevhodnou a znečištěnou obuví. Nepracovat na žebříku více osobami. Nepracovat ze žebříku příliš blízko horního konce žebříku, kdy dochází ke snížení stability žebříku. Yabezpečovat žebřík proti pohybu použitím protiskluzových přípravků nebo jiných opatření s odpovídající účinností. Horní konec spolehlivě opřít, postranice, popř. žebřík připevnit. Postavení jednoduchého žebříku ve sklonu do 2,5 : 1. Požívat žebřík o dostatečné délce a v nepoškozeném stavu. Řídit se pokyny výrobce, respektovat označení max. délky vysunutí.</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
5187 A000264 1	PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART Rekonstrukce	Prašnost, hluk vznikající provozem vibrační brusky	Pracovník	Poranění očí, ztížené dýchání, nedoslýchavost	1,8 3 2	Pracovník, vedoucí pracovník Školení na pracovišti	1 x měsíčně 15.11.21 29.11.21
<p>Používání odsávací jednotky. Otvory brusné desky a listu (použití perforovaných brusných listů) se musí kryt, aby bylo umožněno odsávání prachu pod brusnou deskou. Prachový sáček nutno vysypávat dříve než bude zcela naplněn, jinak se sníží účinnost odsávacího systému. Používání OOPP - chrániče sluchu.</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
5229 0000060 1	POMOCNÉ PŘÍDRŽNÉ PRVKY Rekonstrukce	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice apod.) s rukou	Pracovník	Přímáčknutí, otlaky, zhmožděny, podlitiny, zlomenina ruky	3,6 4 3	Pracovník, vedoucí pracovník 309/2005, 591/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 15.11.21 20.12.21
<p>Praxe, zručnost, zácvik. Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí. Soustředěnost při práci, příp. používání chráničů ruky. Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí. Dodržování zákazu používání poškozeného nářadí.</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
5229 0000161 5	POMOCNÉ PŘÍDRŽNÉ PRVKY Rekonstrukce	Pád konstrukcí a zabudovávaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o větší hmotnosti, pád a zasažení osob	Pracovník, pracovníci kolem	Odfeniny, pohmožděny, zlomeniny, zavalení částí konstrukce, udušení, smrt	6,0 2 10	Pracovník, vedoucí pracovník 268/2009, 101/2005, 591/2005 Školení na pracovišti	1 x denně 15.11.21 20.12.21
<p>Postupovat podle projektu. Respektovat stanovený způsob osazování (ukotvení, připevnění, zajištění osazovaných předmětů).</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
5229 DA00231 1	POMOCNÉ PŘÍDRŽNÉ PRVKY Rekonstrukce	Zranění při používání ruční mechanizace a nářadí	Pracovník, pracovníci kolem	Pohmoždění a poranění ruky, přímáčknutí, otlaky, podlitiny, úrazy očí, zranění hlavy, zranění el. proudem	4,5 3 5	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 262/200: Školení na pracovišti	1 x měsíčně 15.11.21 20.12.21
<p>Praxe, zručnost, zácvik, soustředěnost při práci. Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí. Dle potřeby používání chráničů ruky či rukavic, používání OOPP k ochraně zraku, sluchu, dýchacích cest. Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí. Nepoužívání poškozeného nářadí (s uvolněnou násadou, deformovanou pracovní částí apod.). Udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky = přiměřený pracovní prostor. Udržování suchých a čistých rukojetí a uchovacích částí, mechanizací udržovat v řádném stavu. Pokud možno vyloučení práce s nářadím nad hlavou vhodným zvyšováním místa práce. Vypínač nářadí v naprostém pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmutí ruky obsluhy z jeho tlačítka. Nástroje v stroji (hlavici) pořádně upevnit. Opravy mechanizace provádět při vypnutém motoru. Nepřetěžovat mechanizaci. Dodržování zákazu zastavovat nástroj v chodu rukou.</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
5229 A000261 1	POMOCNÉ PŘÍDRŽNÉ PRVKY Rekonstrukce	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	Pracovník, pracovníci kolem	Naražení části těla, poranění končetin, zlomeniny, pohmožděny, poranění páteře	3,6 2 6	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 362/200: Školení na pracovišti	1 x měsíčně 15.11.21 20.12.21
<p>K místům práce ve výšce zajistit bezpečný přístup (žebříky, schodiště, rampy apod.). Neseskakovat, nevyklázet po konstrukcích. Zákaz používání vratkých a nevhodných předmětů pro práci i ke zvyšování místa práce (beden, obalů, palet, sudů, věder apod.). Zajistit stabilitu lešenářských koz, pokládat je na vyrovnaný podklad tak, aby nemohlo dojít k poklesu ani posunutí patek podpor. Od výšky 1,5 m opatřovat volně okraje podlah kozových lešení zábradlím. Správně zajišťovat výsuvné části kolíkem v požadované úrovni, zajišťovací části udržovat v řádném stavu. Dodržovat max. dovolenou délku pole kozového lešení (u podlahy z fošen je 2,5 m). Nepřetěžovat podlahu lešení materiálem, soustředěním více osob apod. (hmotnost celkem < povolené normové nahodilé zatížení podlah lešení); plošná nosnost pracovních podlah je 150 kg.m-2. Yajistit jednotlivé prvky podlah proti posunutí a pohybu. Neseskakovat na podlahu lešení.</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
5256 0000060 1	VÝPLNĚ OTVORŮ Rekonstrukce	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice apod.) s rukou	Pracovník	Přímáčknutí, otlaky, zhmožděny, podlitiny, zlomenina ruky	3,6 3 3	Pracovník, vedoucí pracovník 309/2005, 591/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 13.12.21 20.12.21
<p>Praxe, zručnost, zácvik. Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí. Soustředěnost při práci, příp. používání chráničů ruky. Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí. Dodržování zákazu používání poškozeného nářadí.</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
5256 0000100 1	VÝPLNĚ OTVORŮ Rekonstrukce	Pád části rozbité skleněné tabule, poranění o rozbité sklo	Pracovník, pracovníci níže	Pořezání, vykrvácení, smrt	5,4 3 6	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005, 591/2006 Školení na pracovišti	Před činností 13.12.21 20.12.21
<p>Převravníky skla zajistit proti převržení a nežádoucímu pohybu. Tabule skla ve speciálních přepravních paletách při přepravě chráněny plachtou, sklo vybalit co nejdříve, zvláště jsou-li přepravky vlhké (bylo-li sklo dodáno orosené, musí být při skladování rozbaleno, aby se zabránilo tzv. oslepnutí skla). Před začátkem ruční manipulace vizuálně zkontrolovat stav tabule skla (stav, pevnost držadel). Vhodná manipulace s naprásklou tabulí skla. Tabule skla vhodné pokládat a zajistit je proti překlopení, tabulové sklo skladovat na stojato v rámech s měkkými podložkami. Jednotlivé tabule skla fadit podle velikosti svisle tak, zabránit vnikání nečistot a překlopení. V exteriéru nemanipulovat s tabulovými sklem A>1 m2, rychlost větru>8 m/s, tepl<- 5 st. C. Zasklívání a přesun tabulí s A>3 m2 provádět nejméně třemi pracovníky. Používat přísavné držáky. Používání OOPP-rukavice s vyztuženou dlaňovou částí a odolné pořez. Udržovat pořádek v dílnách, odpad neuchopovat holou rukou. Odpad uložit do zlátní nádoby.</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
5256 0000161 5	VÝPLNĚ OTVORŮ Rekonstrukce	Pád konstrukcí a zabudovávaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o větší hmotnosti, pád a zasažení osob	Pracovník, pracovníci kolem	Odfeniny, pohmožděny, zlomeniny, zavalení částí konstrukce, udušení, smrt	6,0 2 10	Pracovník, vedoucí pracovník 268/2009, 101/2005, 591/2005 Školení na pracovišti	1 x denně 13.12.21 20.12.21
<p>Postupovat podle projektu. Respektovat stanovený způsob osazování (ukotvení, připevnění, zajištění osazovaných předmětů).</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
5256 0000180 5	VÝPLNĚ OTVORŮ Rekonstrukce	Nebezpečí při práci s polyuretany	Pracovník, pracovníci v místnosti	Podráždění dutiny ústní, nosní sliznice, hltanu a hrtanu, žaludeční obtíže, dýchací obtíže, podráždění pokožky a očí	3,0 2 5	Pracovník, vedoucí pracovník 262/2006, 101/2005, 591/2005 Školení na pracovišti	1 x denně 13.12.21 20.12.21
<p>Zabránění přímého kontaktu s látkou. Používání vhodných OOPP. Postupovat dle informací výrobce u aplikace látky. Dostatečné větrání místnosti.</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							



Index Kód Počet	Název činnosti	Název rizika BOZP	Ohození	Následky	HRiz PVN MNO	Odpovědnost Předpis Doklad	Četnost T. možný T. přípustný
A000262 1	VYPLNĚ OTVORŮ Rekonstrukce	Pád osoby ze dvojitého žebříku po rozjetí postranic, podjetí dvojitého žebříku a pádu dvojitého žebříku	Pracovník, pracovníci níže	Narazení části těla, poranění končetin, zlomeniny, pohmožděny, poranění páteře	3,6 3 4	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 362/200: Školení na pracovišti	1 x měsíčně 13.12.21 20.12.21
<p>Opatření dvojími žebříky zajišťovacími řetízky, táhly apod. proti rozvěšení Neopírat dvojí žebřík, nepoužívat tento žebřík jako žebřík opěrný Ve schodiškových prostorech provádět malířské práce z pomocných pracovních podlah (podlah lešení apod.) nebo ze žebříků k tomu upravených Nebezpečně a nadměrně se nevyklánět (tj. nevychylovat těžiště těla) mimo osu žebříku Nevynášet a nesnášet po žebříku břemena o hmotnosti > 15 kg Nevystupovat na žebřík s poškozenou a nevhodnou a znečištěnou obuví Nepracovat ze žebříku příliš blízko horního konce žebříku, kdy dochází ke snížení stability žebříku a to na dvojím žebříku blíže ve vzdálenosti chodidel než 0,5 m od jeho konce Nevystupovat a nestoupat na horní odkládací plošinku (jeli-ji žebřík vybaven) Nepracovat na žebříku více osobami nad sebou a nevystupovat a nesestupovat po žebříku více osobám současně Udržování žebříků, nepoužívání deformovaných a poškozených žebříků Chůze na dřevěném dvojím žebříku pouze zaškolnými zaměstnanci</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
0000060 1	TRUHLÁŘÍ OKNA Rekonstrukce	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice apod.) s rukou	Pracovník	Přímáčknutí, otlačky, zhmžděny, zlomenina ruky	3,6 4 3	Pracovník, vedoucí pracovník 309/2005,591/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 20.12.21 7.2.22
<p>Praxe, zručnost, zácvik Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí Soustředěnost při práci, příp. používání chráničů ruky Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí Dodržování zákazu používání poškozeného nářadí</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
0000161 10	TRUHLÁŘÍ OKNA Rekonstrukce	Pád konstrukcí a zabudovávaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o větší hmotnosti, pád a zasažení osob	Pracovník, pracovníci kolem	Oděniny, pohmožděny, zlomeniny, zavalení části konstrukce, udušení, smrt	6,0 2 10	Pracovník, vedoucí pracovník 268/2009,101/2005,591/2005 Školení na pracovišti	1 x denně 20.12.21 7.2.22
<p>Postupovat podle projektu Respektovat stanovený způsob osazování (ukotvení, připevnění, zajištění osazovaných předmětů)</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
A00150 10	TRUHLÁŘÍ OKNA Rekonstrukce	Propadnutí nebezpečnými otvory - mezerami v podlahách a stěnách	Pracovník, pracovníci níže	Narazení, pohmožděny, zlomeniny, bodné a řezné rány, zranění klubů/končetin/vnitřních orgánů, smrt	5,4 2 9	Pracovník, vedoucí pracovník 101a362/05,356a591/06,258/ Školení na staveništi	kontinuálně 20.12.21 7.2.22
<p>Nebezpečné otvory v podlahách zajišťovat zábradlím nebo dostatečně únosnými poklopy Mezera mezi vnitřním okrajem podlah lešení a přilehlým objektem nesmí být větší než 25 cm Otvory zakrývat současně s postupem prací ve výšce Poklopy zajišťovat svlaky nebo jinými ochrannými prvky proti vodorovnému posunutí Poklopy musí být dostatečně únosné s ohledem na předpokládané zatížení</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
0A00231 1	TRUHLÁŘÍ OKNA Rekonstrukce	Zranění při používání ruční mechanizace a nářadí	Pracovník, pracovníci kolem	Pohmoždění a poranění ruky, přímáčknutí, otlačky, podlitiny, úrazy očí, zranění hlavy, zranění el. proudem	4,5 3 5	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 262/200: Školení na pracovišti	1 x měsíčně 20.12.21 7.2.22
<p>Praxe, zručnost, zácvik, soustředěnost při práci Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí Dle potřeby používání chráničů ruky či rukavic, používání OOPP k ochraně zraku, sluchu, dýchacích cest Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí Nepoužívání poškozeného nářadí (s uvolněnou násadou, deformovanou pracovní částí apod.) Udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky = přiměřený pracovní prostor Udržování suchých a čistých rukojetí a uchopovacích částí, mechanizaci udržovat v řádném stavu Pokud možno vyloučení práce s nářadím nad hlavou vhodným zvyšováním místa práce Vypínač nářadí v naprostém pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmутi ruky obsluhy z jeho tlačítka Nástroje v stroji(hlavici) pořádně upevnit Opravy mechanizace provádět při vypnutém motoru Nepřetěžovat mechanizaci Dodržování zákazu zastavovat nástroj v chodu rukou</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
0000100 1	ZASKLÍVÁNÍ OKEN,ZÁBRADLÍ Rekonstrukce	Pád části rozbité skleněné tabule, poranění o rozbité sklo	Pracovník, pracovníci níže	Pořezání, vykrvácení, smrt	5,4 3 6	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006 Školení na pracovišti	Před činností 3.1.22 21.2.22
<p>Převrácení skla zajišťovat proti převrácení a nežádoucímu pohybu Tabule skla ve speciálních přepravních paletách při přepravě chráněny plachtou, sklo vybalit co nejdříve, zvláště jsou-li přepravky vlhké (bylo-li sklo dodáno orosené, musí být při skladování rozbaloeno, aby se zabránilo tzv. oslepnutí skla) Před začátkem ruční manipulace vizuálně zkontrolovat stav tabule skla (stav, pevnost držadel) Vhodná manipulace s napráskanou tabulí skla Tabule skla vhodné podkládat a zajišťovat je proti překlolení, tabulové sklo skladovat na stojato v rámech s měkkými podložkami Jednotlivé tabule skla řadit podle velikosti svisle tak, zabránit vnikání nečistot a překlolení V exteriéru nemanipulovat s tabulovými sklem A>1 m2, rychlost větru>8 m/s, tepl<- 5 st. C Zasklívání a přesun tabulí s A>3 m2 provádět nejméně třemi pracovníky Používat přísavné držáky Používání OOPP-rukavice s vyztuženou dlaňovou částí a odolné pořez. Udržovat pořádek v dílnách, odpad neuchopovat holou rukou Odpad uložit do zlátní nádoby</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
0A00231 1	ZASKLÍVÁNÍ OKEN,ZÁBRADLÍ Rekonstrukce	Zranění při používání ruční mechanizace a nářadí	Pracovník, pracovníci kolem	Pohmoždění a poranění ruky, přímáčknutí, otlačky, podlitiny, úrazy očí, zranění hlavy, zranění el. proudem	4,5 3 5	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 262/200: Školení na pracovišti	1 x měsíčně 3.1.22 21.2.22
<p>Praxe, zručnost, zácvik, soustředěnost při práci Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí Dle potřeby používání chráničů ruky či rukavic, používání OOPP k ochraně zraku, sluchu, dýchacích cest Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí Nepoužívání poškozeného nářadí (s uvolněnou násadou, deformovanou pracovní částí apod.) Udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky = přiměřený pracovní prostor Udržování suchých a čistých rukojetí a uchopovacích částí, mechanizaci udržovat v řádném stavu Pokud možno vyloučení práce s nářadím nad hlavou vhodným zvyšováním místa práce Vypínač nářadí v naprostém pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmутi ruky obsluhy z jeho tlačítka Nástroje v stroji(hlavici) pořádně upevnit Opravy mechanizace provádět při vypnutém motoru Nepřetěžovat mechanizaci Dodržování zákazu zastavovat nástroj v chodu rukou</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
A000261 1	ZASKLÍVÁNÍ OKEN,ZÁBRADLÍ Rekonstrukce	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	Pracovník, pracovníci kolem	Narazení části těla, poranění končetin, zlomeniny, pohmožděny, poranění páteře	3,6 2 6	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 362/200: Školení na pracovišti	1 x měsíčně 3.1.22 21.2.22
<p>K místům práce ve výšce zajistit bezpečný přístup (žebříky, schodiště, rampy apod.) Neseskakovat, nevylézat po konstrukcích Zákaz používání vratkých a nevhodných předmětů pro práci i ke zvyšování místa práce (beden, obalů, palet, sudů, věder apod.) Zajistit stabilitu lešenářských koz, pokládat je na vyrovnaný podklad tak, aby nemohlo dojít k poklesu ani posunutí patek podpor Od výšky 1,5 m opatřovat volné okraje podlah kozových lešení zábradlím Správně zajišťovat výsuvné části kolíkem v požadované úrovni; zajišťovací části udržovat v řádném stavu Dodržovat max. dovolenou délku pole kozového lešení (u podlahy z fošen je 2,5 m) Nepřetěžovat podlahu lešení materiálem, soustředěním více osob apod. (hmotnost celkem < povolené normové nahodilé zatížení podlah lešení); plošná nosnost pracovních podlah je 150 kg.m-2 Yajistit jednotlivé prvky podlah proti posunutí a pohybu Neseskakovat na podlahu lešení</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
0A00231 1	KLEMPÍŘÍ OPLECH DVEŘÍ Rekonstrukce	Zranění při používání ruční mechanizace a nářadí	Pracovník, pracovníci kolem	Pohmoždění a poranění ruky, přímáčknutí, otlačky, podlitiny, úrazy očí, zranění hlavy, zranění el. proudem	4,5 3 5	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 262/200: Školení na pracovišti	1 x měsíčně 10.1.22 13.6.22
<p>Praxe, zručnost, zácvik, soustředěnost při práci Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí Dle potřeby používání chráničů ruky či rukavic, používání OOPP k ochraně zraku, sluchu, dýchacích cest Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí Nepoužívání poškozeného nářadí (s uvolněnou násadou, deformovanou pracovní částí apod.) Udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky = přiměřený pracovní prostor Udržování suchých a čistých rukojetí a uchopovacích částí, mechanizaci udržovat v řádném stavu Pokud možno vyloučení práce s nářadím nad hlavou vhodným zvyšováním místa práce Vypínač nářadí v naprostém pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmутi ruky obsluhy z jeho tlačítka Nástroje v stroji(hlavici) pořádně upevnit Opravy mechanizace provádět při vypnutém motoru Nepřetěžovat mechanizaci Dodržování zákazu zastavovat nástroj v chodu rukou</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
0000280 1	KLEMPÍŘÍ OPLECH DVEŘÍ Rekonstrukce	Vznik kroutícího momentu, náhlé zablokování vřetena při držení obrobku v ruce	Pracovník	Zhmždění ruky, vykloubení, zlomení prstů, pořezání	5,4 3 6	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 10.1.22 13.6.22
<p>Obsluha musí být na zaseknutí vrtáku při vrtní připravena, at již je vrtáčka vybavena bezpečnostní spojkou či nikoliv a ihned nářadí pustit Vypínač nářadí v naprostém pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmутi ruky obsluhy z jeho tlačítka Soustředěnost při vrtní, puštění vrtáčky z rukou při jejím protažení U některých vrtáček používat přidavnou rukojeť (pozor na reakční moment vrtáčky při zablokování vrtáku) Používat nářadí jen pro práce a účely pro které jsou určeny, a nářadím pracovat s citem a nepřetěžovat ho, nepůsobit nadměrnou silou Opravu el. nářadí provádět jen po odpojení od sítě</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							

Index Kód Počet	Název činnosti	Název rizika BOZP	Ohoření	Následky	HRiz PVN MNO	Odpovědnost Předpis Doklad	Četnost T. možný T. přípustný
DA00231 1	5507 KANALIZACE VNITŘNÍ Rekonstrukce	Zranění při používání ruční mechanizace a nářadí	Pracovník, pracovníci kolem	Pohmoždění a poranění ruky, přímá čknutí, otlačky, podlitiny, úrazy očí, zranění hlavy, zranění el. proudem	4,5 3 5	Pracovní, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 362/200: Školení na pracovišti	1 x měsíčně 13.12.21 20.12.21
<p>Praxe, zručnost, zácvik, soustředěnost při práci Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí Dle potřeby používání chráničů ruky či rukavic, používání OOPP k ochraně zraku, sluchu, dýchacích cest Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí Nepoužívání poškozeného nářadí (s uvolněnou násadou, deformovanou pracovní částí apod.) Udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky = přiměřený pracovní prostor Udržování suchých a čistých rukojetí a uchopovacích částí, mechanizaci udržovat v řádném stavu Pokud možno vyloučení práce s nářadím nad hlavou vhodným zvýšením místa práce Vypínač nářadí v naprostém pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmutí ruky obsluhy z jeho tlačítka Nástroje v stroji(hlavici) pořádně upevnit Opravy mechanizace provádět při vypnutém motoru Nepřetěžovat mechanizaci Dodržování zákazu zastavovat nástroj v chodu rukou</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
A000261 1	5507 KANALIZACE VNITŘNÍ Rekonstrukce	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	Pracovník, pracovníci kolem	Narazení části těla, poranění končetin, zlomeniny, pohmožděny, poranění páteře	3,6 2 6	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 362/200: Školení na pracovišti	1 x měsíčně 13.12.21 20.12.21
<p>K místům práce ve výšce zajistit bezpečný přístup (žebříky, schodiště, rampy apod.) Neseskokovat, nevylézat po konstrukcích Zákaz používání vratkých a nevhodných předmětů pro práci i ke zvyšování místa práce (beden, obalů, palet, sudů, věder apod.) Zajistit stabilitu lešenářských koz, pokládat je na vyrovnaný podklad tak, aby nemohlo dojít k poklesu ani posunutí patek podpor Od výšky 1,5 m opatřovat volné okraje podlah kozových lešení zábradlím Správně zajišťovat výškové části kolíkem v požadované úrovni; zajišťovací části udržovat v řádném stavu Dodržovat max. dovolenou délku pole kozového lešení (u podlahy z fošen je 2,5 m) Nepřetěžovat podlahu lešení materiálem, soustředěním více osob apod. (hmotnost celkem < povolené normové nahodilé zatížení podlah lešení); plošná nosnost pracovních podlah je 150 kg.m-2 Yajistit jednotlivé prvky podlah proti posunutí a pohybu Neseskokovat na podlahu lešení</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
A000261 1	5527 VODOVOD ROZV A ARMATURY Rekonstrukce	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	Pracovník, pracovníci kolem	Narazení části těla, poranění končetin, zlomeniny, pohmožděny, poranění páteře	3,6 2 6	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 362/200: Školení na pracovišti	1 x měsíčně 13.12.21 20.12.21
<p>K místům práce ve výšce zajistit bezpečný přístup (žebříky, schodiště, rampy apod.) Neseskokovat, nevylézat po konstrukcích Zákaz používání vratkých a nevhodných předmětů pro práci i ke zvyšování místa práce (beden, obalů, palet, sudů, věder apod.) Zajistit stabilitu lešenářských koz, pokládat je na vyrovnaný podklad tak, aby nemohlo dojít k poklesu ani posunutí patek podpor Od výšky 1,5 m opatřovat volné okraje podlah kozových lešení zábradlím Správně zajišťovat výškové části kolíkem v požadované úrovni; zajišťovací části udržovat v řádném stavu Dodržovat max. dovolenou délku pole kozového lešení (u podlahy z fošen je 2,5 m) Nepřetěžovat podlahu lešení materiálem, soustředěním více osob apod. (hmotnost celkem < povolené normové nahodilé zatížení podlah lešení); plošná nosnost pracovních podlah je 150 kg.m-2 Yajistit jednotlivé prvky podlah proti posunutí a pohybu Neseskokovat na podlahu lešení</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
DA00231 1	5527 VODOVOD ROZV A ARMATURY Rekonstrukce	Zranění při používání ruční mechanizace a nářadí	Pracovník, pracovníci kolem	Pohmoždění a poranění ruky, přímá čknutí, otlačky, podlitiny, úrazy očí, zranění hlavy, zranění el. proudem	4,5 3 5	Pracovní, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 362/200: Školení na pracovišti	1 x měsíčně 13.12.21 20.12.21
<p>Praxe, zručnost, zácvik, soustředěnost při práci Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí Dle potřeby používání chráničů ruky či rukavic, používání OOPP k ochraně zraku, sluchu, dýchacích cest Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí Nepoužívání poškozeného nářadí (s uvolněnou násadou, deformovanou pracovní částí apod.) Udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky = přiměřený pracovní prostor Udržování suchých a čistých rukojetí a uchopovacích částí, mechanizaci udržovat v řádném stavu Pokud možno vyloučení práce s nářadím nad hlavou vhodným zvýšením místa práce Vypínač nářadí v naprostém pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmutí ruky obsluhy z jeho tlačítka Nástroje v stroji(hlavici) pořádně upevnit Opravy mechanizace provádět při vypnutém motoru Nepřetěžovat mechanizaci Dodržování zákazu zastavovat nástroj v chodu rukou</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
0000281 1	5547 PLYNOVOD ROZV A ARMATURY Rekonstrukce	Ohoření zraku - zranění odletujícími částmi opracovávaných materiálů při práci s vrtačkou	Pracovník	Poranění očí	4,8 2 8	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 13.12.21 20.12.21
<p>Při pracovních úkonech, kdy hrozí nebezpečí ohoření zraku používat brýle nebo obličejové štíty Používat nepoškozenou vrtačku a vrtáky Správné postavení u práce</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
0000280 1	5547 PLYNOVOD ROZV A ARMATURY Rekonstrukce	Vznik kroučícího momentu, náhlé zablokování vrátena při držení obrobku v ruce	Pracovník	Zhmoždění ruky, vykloubení, zlomení prstů, poréžání	5,4 3 6	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 13.12.21 20.12.21
<p>Obsluha musí být na zaseknutí vrtáku při vrtání připravena, ať již je vrtáčka vybavena bezpečnostní spojkou či nikoliv a ihned nářadí pustí Vypínač nářadí v naprostém pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmutí ruky obsluhy z jeho tlačítka Soustředěnost při vrtání, puštění vrtáčky z rukou při jejím protáčení U některých vrtáček používat přidavnou rukojeť (pozor na reakční moment vrtáčky při zablokování vrtáky) Používat nářadí jen pro práce a účely pro které jsou určeny, a nářadím pracovat s citem a nepřetěžovat ho, nepůsobit nadměrnou silou Opravu el. nářadí provádět jen po odpojení od sítě</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
AS0010 1	5547 PLYNOVOD ROZV A ARMATURY Rekonstrukce	Svařování elektrickým obloukem a plamenem v uzavřených prostorech, pálení plamenem	Pracovník - svářeč, osoby v těsném okolí	Orožování dýchacích cest a plicní choroby svářečů, popáleniny	4,2 2 7	Svářeč, stavbyvedoucí 101a362/05,356a591/06,258/ 101/05,356a591/06,258/00,36	1 x měsíčně 13.12.21 20.12.21
<p>Zajištění přirozeného větrání a dostatečné výměny vzduchu; Vzdruhoteknické opatření - omezení přístupu škodlivin k dýchací zóně použití místních odsávacích jednotek s umístěním sacích nástavců do vhodných poloh a vzdálenosti od hořícího oblouku nebo plamene Použití dýchací masky - respirátoru (při svařování těžkých nebo lehkých kovů (kadmium, zinek, mangan, chrom) Využívání zástěn, clon, krytů pro usměrňování proudu dýmu od zařízení i od svářeče Volba technologického postupu s ohledem na základní materiály, přípravné materiály a způsob svařování (např. svařování kyselinými elektrodami) Správné provádění svařování a pálení Důsledné používání OOPP k ochraně zraku, obličeje i ostatních částí těla Při řezání kyslíkem jsou ohoření a opatření obdobná jako při svařování resp. pálení plamenem, zvýšené nebezpečí vyplývá z většího víření prachu a většího rozstříku řezaného kovu Ochrana prostoru pod místy svařování ve výšce proti zhavěmu rozstříku Vyloučení přístupu osob do ohořelého prostoru</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
AS0060 1	5547 PLYNOVOD ROZV A ARMATURY Rekonstrukce	Svařování plamenem, řezání kyslíkem	Svářeč, osoby v okolí	Poranění končetin a částí těla, popáleniny	6,0 2 10	Svářeč, stavbyvedoucí 101/05,356a591/06,258/00,36	1 x měsíčně 13.12.21 20.12.21
<p>K ahvím připojovan jen svařovací zařízení, která jsou k tomu určena a zkušena Použití správných svařovacích a řezacích hořáků Vyřadit z provozu hořák, u něhož se projevuje opakování zpětného sňehnutí plamene Odstraňovat příčiny zpětného sňehnutí Čistit svařovací a řezací dýzy jen určenými nástroji Nepoužívat vadné hořáky Dodržovat správný postup při zapalování a zhasinání plamene hořáku Použití a správná instalace pojistky proti zpětnému sňehnutí na acetylenové hadici Správná a včasná reakce svářeče při vzniku zpětného sňehnutí, včasné uzavření přívodu plynu Zajišťování odborné způsobilosti svářečů Uzavření ventilů na hořáku, hořák ochladit, pak vyměnit Vyloučení nadměrného ohřátí lahvi (nad 40 °C , lahve s oxidem uhličitým nad 30 °C) Dostatečná délka hadic, bezpečné umístění lahvi od zdroje tepla</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
DA00231 1	5567 ZAŘ PŘEDMĚTY ZABUDOVANÉ Rekonstrukce	Zranění při používání ruční mechanizace a nářadí	Pracovník, pracovníci kolem	Pohmoždění a poranění ruky, přímá čknutí, otlačky, podlitiny, úrazy očí, zranění hlavy, zranění el. proudem	4,5 3 5	Pracovní, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 262/200: Školení na pracovišti	1 x měsíčně 10.1.22 20.6.22
<p>Praxe, zručnost, zácvik, soustředěnost při práci Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí Dle potřeby používání chráničů ruky či rukavic, používání OOPP k ochraně zraku, sluchu, dýchacích cest Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí Nepoužívání poškozeného nářadí (s uvolněnou násadou, deformovanou pracovní částí apod.) Udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky = přiměřený pracovní prostor Udržování suchých a čistých rukojetí a uchopovacích částí, mechanizaci udržovat v řádném stavu Pokud možno vyloučení práce s nářadím nad hlavou vhodným zvýšením místa práce Vypínač nářadí v naprostém pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmutí ruky obsluhy z jeho tlačítka Nástroje v stroji(hlavici) pořádně upevnit Opravy mechanizace provádět při vypnutém motoru Nepřetěžovat mechanizaci Dodržování zákazu zastavovat nástroj v chodu rukou</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							

Index Kód Počet	Název činnosti	Název rizika BOZP	Ohození	Následky	HRiz PVN MNO	Odpovědnost Předpis Doklad	Četnost T. možný T. přípustný
				Opatření			
5607 0000280 2	ROZVODY ÚT VNITŘNÍ Rekonstrukce	Vznik kroutícího momentu, náhlé zablokování vřetena při držení obrobku v ruku	Pracovník	Zhmoždění ruky, vykloubení, zlomení prstů, pořezání	5,4 3 6	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 13.12.21 9.5.22
Obsluha musí být na zaseknutí vrtáku při vrtání připravena, at již je vrtáčka vybavena bezpečnostní spojkou či nikoliv a ihned nářadí pustit Před připojením nářadí do sítě se přesvědčit zda je spínač vypnutý a zablokovaný stálý chod Před použitím nářadí zkontrolovat kryty Dohlížející kotouč nebrzdí tlakem na bok kotouče Při broušení dbát na to, aby se obsluha brusky nedotýkala jinou částí těla než rukama; Nepoužívat poškozené nářadí Brusku odkládat, přenášet nebo opouštět jen když je v klidu a za část k tomu určenou Nářadí správně osazovat, nepoužívat poškozené nástroje				Vypínač nářadí v naprostém pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmutí ruky obsluhy z jeho tlačítka		Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:	
5607 0A00231 2	ROZVODY ÚT VNITŘNÍ Rekonstrukce	Zranění při používání ruční mechanizace a nářadí	Pracovník, pracovníci kolem	Pohmoždění a poranění ruky, přimáčknutí, otoky, podlitiny, úrazy očí, zranění hlavy, zranění el. proudem	4,5 3 5	Pracovní, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 262/200: Školení na pracovišti	1 x měsíčně 13.12.21 9.5.22
Praxe, zručnost, zácvk, soustředěnost při práci Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí Dle potřeby používání chráničů ruky či rukavic, používání OOPP k ochraně zraku, sluchu, dýchacích cest Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí Nepoužívání poškozeného nářadí (s uvolněnou násadou, deformovanou pracovní částí apod.) Udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky = přiměřený pracovní prostor Udržování suchých a čistých rukojetí a uchopovacích částí, mechanizaci udržovat v řádném stavu Pokud možno vyloučení práce s nářadím nad hlavou vhodným zvyšováním místa práce Vypínač nářadí v naprostém pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmutí ruky obsluhy z jeho tlačítka Nástroje v stroji(hlavici) pořádně upevnit Opravy mechanizace provádět při vypnutém motoru Nepřetěžovat mechanizaci Dodržování zákazu zastavovat nástroj v chodu ruku				Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:			
5607 A000282 2	ROZVODY ÚT VNITŘNÍ Rekonstrukce	Poranění rotujícím, zničeným nástrojem (brousicím nebo řezacím kotoučem) při styku ruky s nástrojem	Pracovník	Poarmění končetin, odřeniny, řezné rány, amputace	6,0 4 5	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 13.12.21 9.5.22
Postupovat dle návodu k používání Nepřenášet nářadí s prstem na spínači při připojení k síti Nepřibližovat ruku do nebezpečné blízkosti pohybujícího nástroje Před připojením nářadí do sítě se přesvědčit zda je spínač vypnutý a zablokovaný stálý chod Před použitím nářadí zkontrolovat kryty Dohlížející kotouč nebrzdí tlakem na bok kotouče Při broušení dbát na to, aby se obsluha brusky nedotýkala jinou částí těla než rukama; Nepoužívat poškozené nářadí Brusku odkládat, přenášet nebo opouštět jen když je v klidu a za část k tomu určenou Nářadí správně osazovat, nepoužívat poškozené nástroje				Seřizování, čištění, mazání a opravy nářadí provádět jen je-li nářadí v klidu		Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:	
5607 AS0010 2	ROZVODY ÚT VNITŘNÍ Rekonstrukce	Svařování elektrickým obloukem a plamenem v uzavřených prostorech, pálení plamenem	Pracovník - svářeč, osoby v těsném okolí	Orožování dýchacích cest a plicní choroby svářečů, popáleniny	4,2 2 7	Svářeč, stavbyvedoucí 101a362/05,356a591/06,258/:	1 x měsíčně 13.12.21 9.5.22
Zajištění přirozeného větrání a dostatečné výměny vzduchu; Vzduchotechnické opatření - omezení přístupu škodlivin k dýchací zóně použití místních odsávacích jednotek s umístěním sacích nástavců do vhodných poloh a vzdálenosti od hořícího oblouku nebo plamene Použití dýchací masky - respirátoru (při svařování těžkých nebo lehkých kovů (kadmium, zinek, mangan, chrom) Využívání zástěn, clon, krytů pro usměrňování proudu dýmu od zařízení i od svářeče Volba technologického postupu s ohledem na základní materiály, přípravné materiály a způsob svařování (např. svařování kyselými elektrodami) Správné provádění svařování a pálení Důsledné používání OOPP k ochraně zraku, obličejů i ostatních částí těla Při řezání kyslíkem jsou ohroženi a opatření obdobná jako při svařování resp. pálení plamenem, zvýšené nebezpečí vyplývá z většího víření prachu a většího rozstříku řezaného kovu Ochrana prostoru pod misty svařování ve výšce proti zhavému rozstříku Vyloučení přístupu osob do ohroženého prostoru				Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:			
5607 AS0040 2	ROZVODY ÚT VNITŘNÍ Rekonstrukce	Jiná rizika u svařování a pálení	Pracovník - svářeč, osoby v okolí	Působení IČ, UF, rontgen záření, zánět spojivek, nepříznivé zatížení svalových skupin	4,8 2 8	Svářeč, stavbyvedoucí 101/05,356a591/06,258/00,36	1 x měsíčně 13.12.21 9.5.22
Ochrana zraku i pokožky svářeče, pomocníka a podle potřeby i pracovníků v okolí (proti ultrafialovému záření - pozor na sebemenší otvory v OOPP - např. prasklý skleněný filtr) Ochranné svářečské filtry nutno volit dle způsobu svařování a intenzity záření Rozmístění a používání závěsů, zástěn, ochranných štítů apod. Úprava povrchů pracoviště a všech předmětů tak, aby byl snížen průnik a odraz záření na pracovišti Použití ergonomicky vhodných sedadel Odpočinek, přestávky v práci, správná organizace práce Zajištění odpočíváren, šaten apod.				Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:			
5607 AS0060 2	ROZVODY ÚT VNITŘNÍ Rekonstrukce	Svařování plamenem, řezání kyslíkem	Svářeč, osoby v okolí	Poranění končetin a částí těla, popáleniny	6,0 2 10	Svářeč, stavbyvedoucí 101/05,356a591/06,258/00,36	1 x měsíčně 13.12.21 9.5.22
K ahvím připojovan jen svařovací zařízení, která jsou k tomu určena a zkoušena Použití správných svařovacích a řezacích hořáků Vyřadit z provozu hořák, u něhož se projevuje opakování zpětného šlehnutí plamene Odstraňovat příčiny zpětného šlehnutí Čistit svařovací a řezací dýzy jen určenými nástroji Nepoužívat vadné hořáky Dodržovat správný postup při zapalování a zhasínání plamene hořáku Použití a správná instalace pojistky proti zpětnému šlehnutí na acetylenové hadici Správná a včasná reakce svářeče při vzniku zpětného šlehnutí, včasné uzavření přívodu plynu Zajišťování odborné způsobilosti svářečů Uzavření ventilů na hořáku, hořák ochladit, pak vyměnit Vyloučení nadměrného ohřátí lahvi (nad 40 °C , lahve s oxidem uhličitým nad 30 °C) Dostatečná délka hadic, bezpečné umístění lahvi od zdroje tepla				Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:			
5627 0000280 1	ARMATURY ÚT Rekonstrukce	Vznik kroutícího momentu, náhlé zablokování vřetena při držení obrobku v ruku	Pracovník	Zhmoždění ruky, vykloubení, zlomení prstů, pořezání	5,4 3 6	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 20.12.21 13.6.22
Obsluha musí být na zaseknutí vrtáku při vrtání připravena, at již je vrtáčka vybavena bezpečnostní spojkou či nikoliv a ihned nářadí pustit Před připojením nářadí do sítě se přesvědčit zda je spínač vypnutý a zablokovaný stálý chod Před použitím nářadí zkontrolovat kryty Dohlížející kotouč nebrzdí tlakem na bok kotouče Při broušení dbát na to, aby se obsluha brusky nedotýkala jinou částí těla než rukama; Nepoužívat poškozené nářadí Brusku odkládat, přenášet nebo opouštět jen když je v klidu a za část k tomu určenou Nářadí správně osazovat, nepoužívat poškozené nástroje				Vypínač nářadí v naprostém pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmutí ruky obsluhy z jeho tlačítka		Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:	
5627 0A00231 1	ARMATURY ÚT Rekonstrukce	Zranění při používání ruční mechanizace a nářadí	Pracovník, pracovníci kolem	Pohmoždění a poranění ruky, přimáčknutí, otoky, podlitiny, úrazy očí, zranění hlavy, zranění el. proudem	4,5 3 5	Pracovní, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 262/200: Školení na pracovišti	1 x měsíčně 20.12.21 13.6.22
Praxe, zručnost, zácvk, soustředěnost při práci Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí Dle potřeby používání chráničů ruky či rukavic, používání OOPP k ochraně zraku, sluchu, dýchacích cest Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí Nepoužívání poškozeného nářadí (s uvolněnou násadou, deformovanou pracovní částí apod.) Udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky = přiměřený pracovní prostor Udržování suchých a čistých rukojetí a uchopovacích částí, mechanizaci udržovat v řádném stavu Pokud možno vyloučení práce s nářadím nad hlavou vhodným zvyšováním místa práce Vypínač nářadí v naprostém pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmutí ruky obsluhy z jeho tlačítka Nástroje v stroji(hlavici) pořádně upevnit Opravy mechanizace provádět při vypnutém motoru Nepřetěžovat mechanizaci Dodržování zákazu zastavovat nástroj v chodu ruku				Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:			
5627 AS0060 1	ARMATURY ÚT Rekonstrukce	Svařování plamenem, řezání kyslíkem	Svářeč, osoby v okolí	Poranění končetin a částí těla, popáleniny	6,0 2 10	Svářeč, stavbyvedoucí 101/05,356a591/06,258/00,36	1 x měsíčně 20.12.21 13.6.22
K ahvím připojovan jen svařovací zařízení, která jsou k tomu určena a zkoušena Použití správných svařovacích a řezacích hořáků Vyřadit z provozu hořák, u něhož se projevuje opakování zpětného šlehnutí plamene Odstraňovat příčiny zpětného šlehnutí Čistit svařovací a řezací dýzy jen určenými nástroji Nepoužívat vadné hořáky Dodržovat správný postup při zapalování a zhasínání plamene hořáku Použití a správná instalace pojistky proti zpětnému šlehnutí na acetylenové hadici Správná a včasná reakce svářeče při vzniku zpětného šlehnutí, včasné uzavření přívodu plynu Zajišťování odborné způsobilosti svářečů Uzavření ventilů na hořáku, hořák ochladit, pak vyměnit Vyloučení nadměrného ohřátí lahvi (nad 40 °C , lahve s oxidem uhličitým nad 30 °C) Dostatečná délka hadic, bezpečné umístění lahvi od zdroje tepla				Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:			



Index Kód Počet	Název činnosti	Název rizika BOZP	Ohrožení	Následky	HRiz PVN MNO	Odpovědnost Předpis Doklad	Četnost T. možný T. přípustný
5647 0000081 15	OTOPNÁ TĚLESA Rekonstrukce	Převrzení nestabilně uloženého materiálu	Pracovníci kolem stohu materiálu	Pohmožděníny, odřeniny, zlomeniny,	3,0 2 5	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006 Školení na pracovišti	1 x denně 20.12.21 13.6.22
<p>Dodržování zákazu narušovat stabilitu stohů, např. vytahování předmětů a prvků zespol nebo ze strany stohu Dodržování zákazu vystupovat a šplhat po hranicích, po navršeném materiálu Použití pracovní obuvi s vyztuženou špičí Ukládání materiálu na zpevněný, urovnaný, únosný a rovný podklad; zabránění jednostranného naklonění stohu Dodržování max. výšky stohu (2 m) při ruční ukládce</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
5647 0A00231 1	OTOPNÁ TĚLESA Rekonstrukce	Zranění při používání ruční mechanizace a nářadí	Pracovník, pracovníci kolem	Pohmoždění a poranění ruky, přímáčknutí, otoky, podlitiny, úrazy očí, zranění hlavy, zranění el. proudem	4,5 3 5	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 262/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 20.12.21 13.6.22
<p>Praxe, zručnost, zácvik, soustředěnost při práci Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí Dle potřeby používání chráničů ruky či rukavic, používání OOPP k ochraně zraku, sluchu, dýchacích cest Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí Nepoužívání poškozeného nářadí (s uvolněnou násadou, deformovanou pracovní částí apod.) Udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky = přiměřený pracovní prostor Udržování suchých a čistých rukojetí a uchopovacích částí, mechanizaci udržovat v řádném stavu Pokud možno vyloučení práce s nářadím nad hlavou vhodným zvyšováním místa práce Vypínač nářadí v naprostém pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmutí ruky obsluhy z jeho tlačítka Nástroje v stroji(hlavici) pořádně upevnit Opravy mechanizace provádět při vypnutém motoru Nepřetěžovat mechanizaci Dodržování zákazu zastavovat nástroj v chodu ruku</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
5657 0000180 5	TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ Rekonstrukce	Nebezpečí při práci s polyuretany	Pracovník, pracovníci v místnosti	Podráždění dutiny ústní, nosní sliznice, hltanu a hrtanu, žaludeční obtíže, dýchací obtíže, podráždění pokožky a očí	3,0 2 5	Pracovník, vedoucí pracovník 262/2006, 101/2005, 591/2005 Školení na pracovišti	1 x denně 17.1.22 11.7.22
<p>Zabránění přímého kontaktu s látkou Používání vhodných OOPP Postupovat dle informací výrobce u aplikace látky Dostatečné větrání místnosti</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
5657 A000262 1	TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ Rekonstrukce	Pád osoby ze dvojitého žebříku po rozjetí postranic, podjetí dvojitého žebříku a pádu dvojitého žebříku	Pracovník, pracovníci níže	Narazení části těla, poranění končetin, zlomeniny, pohmožděníny, poranění páteře	3,6 3 4	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 362/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 17.1.22 11.7.22
<p>Opatření dvojitých žebříků zajišťovacími řetízky, táhly apod. proti rozevření Neopírat dvojitý žebřík, nepoužívat tento žebřík jako žebřík opěrný Ve schodištvých prostorách provádět malířské práce z pomocných pracovních podlah (podlah lešení apod.) nebo ze žebříků k tomu upravených Nebezpečně a nadměrně se nevyklánět (tj. nevychylvat těžiště těla) mimo osu žebříku Nevynášet a nesnášet po žebříku břemena o hmotnosti > 15 kg Nevystupovat na žebřík s poškozenou a nevhodnou a znečištěnou obuví Nepracovat ze žebříku příliš blízko horního konce žebříku, kdy dochází ke snížení stability žebříku a to na dvojitým žebříku blíže ve vzdálenosti chodidel než 0,5 m od jeho konce Nevystupovat a nestoupat na horní odkládací plošinku (jeli-ji žebřík vybaven) Nepracovat na žebříku více osobami nad sebou a nevystupovat a nesestupovat po žebříku více osobám současně Udržování žebříků, nepoužívání deformovaných a poškozených žebříků Chůze na dřevěném dvojitým žebříku pouze zaškolennými zaměstnanci</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
5667 AS0030 1	KOTELNY ÚT Rekonstrukce	Zadušení u svařování elektrickým oblokem a plamenem, u plnění	Pracovník - svařeč, osoby v těsném okolí	Zadušení, působení toxických výparů, aerosolů, plynů, dýmů, prachů	2,7 1 9	Stavbyvedoucí, svařeš 101/05,356a591/06,258/2000	1 x měsíčně 10.1.22 20.6.22
<p>Odsávání, větrání, vzduchové clony, přívod vzduchu, měření koncentrace škodlivin a nedýchatelých látek Odstranění toxických látek, žiravin, mastnot Jištění dalším pracovníkem, použití OOPP, stanovení a dodržování dalších podmínek v příkazu ke svařování</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
5667 0000161 10	KOTELNY ÚT Rekonstrukce	Pád konstrukcí a zabudovávaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o větší hmotnosti, pád a zasažení osob	Pracovník, pracovníci kolem	Odřeniny, pohmožděníny, zlomeniny, zavalení části konstrukce, udušení, smrt	6,0 2 10	Pracovník, vedoucí pracovník 268/2009, 101/2005, 591/2005 Školení na pracovišti	1 x denně 10.1.22 20.6.22
<p>Postupovat podle projektu Respektovat stanovený způsob osazování (ukotvení, připevnění, zajištění osazovaných předmětů)</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
5667 0000172 10	KOTELNY ÚT Rekonstrukce	Rizika spojená s prací ve nefyziologicky nevhodných polohách	Pracovník	Poranění kloubů a páteře, pohybového aparátu	4,8 2 8	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005, 262/2006 Školení na pracovišti	kontinuálně 10.1.22 20.6.22
<p>Zdravotní způsobilost, pracovnílékařská péče, preventivní prohlídky Bezpečnostní přestávky v teplem prostředí Používání OOPP k ochraně kolen</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
5667 0000280 1	KOTELNY ÚT Rekonstrukce	Vznik kroutícího momentu, náhlé zablokování vrřetena při držení obrobku v ruku	Pracovník	Zhmoždění ruky, vykloubení, zlomení prstů, pořezání	5,4 3 6	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 10.1.22 20.6.22
<p>Obsluha musí být na zaseknutí vřtačku při vřtání připravena, ať již je vřtačka vybavena bezpečnostní spojkou či nikoliv a ihned nářadí pustit Vypínač nářadí v naprostém pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmutí ruky obsluhy z jeho tlačítka Soustředěnost při vřtání, puštění vřtačky z rukou při jejím protažení U některých vřtaček používat přidavnou rukojet (pozor na reakční moment vřtačky při zablokování vřtačky) Používat nářadí jen pro práce a účely pro které jsou určeny, a nářadím pracovat s citem a nepřetěžovat ho, nepůsobit nadměrnou silou Opravu el. nářadí provádět jen po odpojení od sítě</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
5667 0A00231 1	KOTELNY ÚT Rekonstrukce	Zranění při používání ruční mechanizace a nářadí	Pracovník, pracovníci kolem	Pohmoždění a poranění ruky, přímáčknutí, otoky, podlitiny, úrazy očí, zranění hlavy, zranění el. proudem	4,5 3 5	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 262/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 10.1.22 20.6.22
<p>Praxe, zručnost, zácvik, soustředěnost při práci Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí Dle potřeby používání chráničů ruky či rukavic, používání OOPP k ochraně zraku, sluchu, dýchacích cest Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí Nepoužívání poškozeného nářadí (s uvolněnou násadou, deformovanou pracovní částí apod.) Udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky = přiměřený pracovní prostor Udržování suchých a čistých rukojetí a uchopovacích částí, mechanizaci udržovat v řádném stavu Pokud možno vyloučení práce s nářadím nad hlavou vhodným zvyšováním místa práce Vypínač nářadí v naprostém pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmutí ruky obsluhy z jeho tlačítka Nástroje v stroji(hlavici) pořádně upevnit Opravy mechanizace provádět při vypnutém motoru Nepřetěžovat mechanizaci Dodržování zákazu zastavovat nástroj v chodu ruku</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
5667 A000262 1	KOTELNY ÚT Rekonstrukce	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	Pracovník, pracovníci kolem	Narazení části těla, poranění končetin, zlomeniny, pohmožděníny, poranění páteře	3,6 2 6	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 362/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 10.1.22 20.6.22
<p>K místům práce ve výšce zajistit bezpečný přístup (žebříky, schodiště, rampy apod.) Neseskakovat, nevylézat po konstrukcích Zákaz používání vratkých a nevhodných předmětů pro práci i ke zvyšování místa práce (beden, obalů, palet, sudů, věder apod.) Zajistit stabilitu lešenářských koz, pokládat je na vřvnaný podklad tak, aby nemohlo dojít k poklesu ani posunutí patek podpor Od výšky 1,5 m opatřovat volné okraje podlah kozových lešení zábradlím Správně zajišťovat výsunvé části kolíkem v požadované úrovni; zajišťovací části udržovat v řádném stavu Dodržovat max. dovolenou délku pole kozového lešení (u podlahy z řošen je 2,5 m) Nepřetěžovat podlahu lešení materiálem, soustředěním více osob apod. (hmotnost celkem < povolené normové nahodilé zatížení podlah lešení); plošná nosnost pracovních podlah je 150 kg.m-2 Yajistit jednotlivé prvky podlah proti posunutí a pohybu Neseskakovat na podlahu lešení</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							

Index Kód Počet	Název činnosti Dodavatel	Název rizika BOZP	Ohoření	Následky Opatření	HRiz PVN MNO	Odpovědnost Předpis Doklad	Četnost T. možný T. přípustný
5667 AS0060 1	KOTELNÝ ÚT Rekonstrukce	Svařování plamenem, řezání kyslíkem	Svářeč, osoby v okolí	Poranění končetin a částí těla, popáleniny	6,0 2 10	Svářeč, stavbyvedoucí 101/05,356a591/06,258/00,3€	1 x měsíčně 10.1.22 20.6.22
<p>Kahvím připojovat jen svařovací zařízení, která jsou k tomu určena a zkoušena Použití správných svařovacích a řezacích hořáků Vyřadit z provozu hořák, u něhož se projevuje opakování zpětného šlehnutí plamene Odstraňovat příčiny zpětného šlehnutí Čistit svařovací a řezací dýzy jen určenými nástroji Nepoužívat vadné hořáky Dodržovat správný postup při zapalování a zhasínání plamene hořáku Použití a správná instalace pojistky proti zpětnému šlehnutí na acetylenové hadici Správná a včasná reakce svářeče při vzniku zpětného šlehnutí, včasné uzavření přívodu plynu Zajišťování odborné způsobilosti svářečů Uzavření ventilů na hořáku, hořák ochladit, pak vyměnit Vyloučení nadměrného ohřátí lahvi (nad 40 °C, lahve s oxidem uhličitým nad 30 °C) Dostatečná délka hadic, bezpečné umístění lahvi od zdroje tepla</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
5687 0000081 5	STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT Rekonstrukce	Převržením nestabilně uloženého materiálu	Pracovníci kolem stohu materiálu	Pohmožděninny, odřeniny, zlomeniny,	3,0 2 5	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006 Školení na pracovišti	1 x denně 17.1.22 27.6.22
<p>Dodržování zákazů narušovat stabilitu stohů, např. vyťahování předmětů a prvků zespol nebo ze strany stohu Dodržování zákazů vystupovat a šplhat po hranicích, po navršeném materiálu Použití pracovní obuvi s vyztuženou špičí Ukládání materiálu na zpevněný, urovnaný, únosný a rovný podklad; zabránění jednostranného naklonění stohu Dodržování max. výšky stohu (2 m) při ruční ukládce</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
5687 0000161 5	STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT Rekonstrukce	Pád konstrukcí a zabudovávaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o větší hmotnosti, pád a zasažení osob	Pracovník, pracovníci kolem	Odřeniny, pohmožděninny, zlomeniny, zavalení části konstrukce, udušení, smrt	6,0 2 10	Pracovník, vedoucí pracovník 268/2009,101/2005,591/2005 Školení na pracovišti	1 x denně 17.1.22 27.6.22
<p>Postupovat podle projektu Respektovat stanovený způsob osazování (ukotvení, připevnění, zajištění osazovaných předmětů)</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
5687 0000281 1	STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT Rekonstrukce	Ohoření zraku - zranění odletujícími částmi opracovávaných materiálů při práci s vrtáčkou	Pracovník	Poranění očí	4,8 2 8	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 17.1.22 27.6.22
<p>Při pracovních úkonech, kdy hrozí nebezpečí ohoření zraku používat brýle nebo obličejové štíty Používat nepoškozenou vrtáčku a vrtáky Správné postavení u práce</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
5687 0A00231 1	STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT Rekonstrukce	Zranění při používání ruční mechanizace a nářadí	Pracovník, pracovníci kolem	Pohmoždění a poranění ruky, přímáčknutí, otoky, podlitiny, úrazy očí, zranění hlavy, zranění el. proudem	4,5 3 5	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 262/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 17.1.22 27.6.22
<p>Praxe, zručnost, zácvik, soustředěnost při práci Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí Dle potřeby používání chráničů ruky či rukavic, používání OOPP k ochraně zraku, sluchu, dýchacích cest Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí Nepoužívání poškozeného nářadí (s uvolněnou násadou, deformovanou pracovní částí apod.) Udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky = přiměřený pracovní prostor Udržování suchých a čistých rukojetí a uchopovacích částí, mechanizaci udržovat v řádném stavu Pokud možno vyloučení práce s nářadím nad hlavou vhodným zvýšením místa práce Vypínač nářadí v naprostém pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmutí ruky obsluhy z jeho tlačítka Nástroje v stroji (lahvici) pořádně upevnit Opravy mechanizace provádět při vypnutém motoru Nepřetěžovat mechanizaci Dodržování zákazů zastavovat nástroj v chodu rukou</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
5687 AS0010 1	STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT Rekonstrukce	Svařování elektrickým obloukem a plamenem v uzavřených prostorech, pálení plamenem	Pracovník - svářeč, osoby v těsném okolí	Orožování dýchacích cest a plicní choroby svářečů, popáleniny	4,2 2 7	Svářeč, stavbyvedoucí 101a362/05,356a591/06,258/	1 x měsíčně 17.1.22 27.6.22
<p>Zajištění přirozeného větrání a dostatečné výměny vzduchu; Vzduchotechnické opatření - omezení přístupu škodlivin k dýchací zóně použití místních odsávacích jednotek s umístěním sacích nástavců do vhodných poloh a vzdálenosti od hořícího oblouku nebo plamene Použití dýchací masky - respirátoru (při svařování těžkých nebo lehkých kovů (kadmium, zinek, mangan, chrom) Využívání zástěn, clon, krytů pro usměrňování proudů dýmu od zařízení i od svářeče Volba technologického postupu s ohledem na základní materiály, přípravné materiály a způsob svařování (např. svařování kyslelymi elektrodami) Správné provádění svařování a pálení Důsledné používání OOPP k ochraně zraku, obličeje i ostatních částí těla Při řezání kyslíkem jsou ohoření a opatření obdobná jako při svařování resp. pálení plamenem, zvýšené nebezpečí vyplývá z většího víření prachu a většího rozstříku řezaného kovu Ochrana prostoru pod místy svařování ve výšce proti zhavěmu rozstříku Vyloučení přístupu osob do ohořeného prostoru</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
5687 AS0060 1	STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT Rekonstrukce	Svařování plamenem, řezání kyslíkem	Svářeč, osoby v okolí	Poranění končetin a částí těla, popáleniny	6,0 2 10	Svářeč, stavbyvedoucí 101/05,356a591/06,258/00,3€	1 x měsíčně 17.1.22 27.6.22
<p>Kahvím připojovat jen svařovací zařízení, která jsou k tomu určena a zkoušena Použití správných svařovacích a řezacích hořáků Vyřadit z provozu hořák, u něhož se projevuje opakování zpětného šlehnutí plamene Odstraňovat příčiny zpětného šlehnutí Čistit svařovací a řezací dýzy jen určenými nástroji Nepoužívat vadné hořáky Dodržovat správný postup při zapalování a zhasínání plamene hořáku Použití a správná instalace pojistky proti zpětnému šlehnutí na acetylenové hadici Správná a včasná reakce svářeče při vzniku zpětného šlehnutí, včasné uzavření přívodu plynu Zajišťování odborné způsobilosti svářečů Uzavření ventilů na hořáku, hořák ochladit, pak vyměnit Vyloučení nadměrného ohřátí lahvi (nad 40 °C, lahve s oxidem uhličitým nad 30 °C) Dostatečná délka hadic, bezpečné umístění lahvi od zdroje tepla</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
5707 0000161 30	SILNOPROUD HRUBÁ MONTÁŽ Rekonstrukce	Pád konstrukcí a zabudovávaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o větší hmotnosti, pád a zasažení osob	Pracovník, pracovníci kolem	Odřeniny, pohmožděninny, zlomeniny, zavalení části konstrukce, udušení, smrt	6,0 2 10	Pracovník, vedoucí pracovník 268/2009,101/2005,591/2005 Školení na pracovišti	1 x denně 13.12.21 13.12.21
<p>Postupovat podle projektu Respektovat stanovený způsob osazování (ukotvení, připevnění, zajištění osazovaných předmětů)</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
5707 0000172 30	SILNOPROUD HRUBÁ MONTÁŽ Rekonstrukce	Rizika spojená s prací ve nefyziologicky nevhodných polohách	Pracovník	Poranění kloubů a páteře, pohybového aparátu	4,8 2 8	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005, 262/2006 Školení na pracovišti	kontinuálně 13.12.21 13.12.21
<p>Zdravotní způsobilost, pracovnílékařská péče, preventivní prohlídky Bezpečnostní přestávky v teplem prostředí Používání OOPP k ochraně kolen</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
5707 0000280 2	SILNOPROUD HRUBÁ MONTÁŽ Rekonstrukce	Vznik kroutícího momentu, náhlé zablokování vřetena při držení obrobku v ruce	Pracovník	Zhmoždění ruky, vykloubení, zlomení prstů, pořežení	5,4 3 6	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 13.12.21 13.12.21
<p>Obsluha musí být na zaseknutí vrtáku při vrtání připravena, ať již je vrtáčka vybavena bezpečnostní spojkou či nikoliv a ihned nářadí pustit Vypínač nářadí v naprostém pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmutí ruky obsluhy z jeho tlačítka Soustředěnost při vrtání, puštění vrtáčky z rukou při jejím protáčení U některých vrtáček používat přidavnou rukojeť (pozor na reakční moment vrtáčky při zablokování vrtáku) Používat nářadí jen pro práce a účely pro které jsou určeny, a nářadím pracovat s citem a nepřetěžovat ho, nepůsobit nadměrnou silou Opravu el. nářadí provádět jen po odpojení od sítě</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							

Index Kód Počet	Název činnosti	Název rizika BOZP	Ohoření	Následky	HRiz PVN MNO	Odpovědnost Předpis Doklad	Četnost T. možný T. přípustný
5707 0000281 2	SILNOPROUD HRUBÁ MONTÁŽ Rekonstrukce	Ohoření zraku - zranění odletujícími částmi opracovaných materiálů při práci s vrtáčkou	Pracovník	Poranění očí	4,8 2 8	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 13.12.21 13.12.21
<p>Při pracovních úkonech, kdy hrozí nebezpečí ohoření zraku používat brýle nebo obličejové štíty Používat nepoškozenou vrtáčku a vrtáky Správné postavení u práce Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
5707 0000283 6	SILNOPROUD HRUBÁ MONTÁŽ Rekonstrukce	Pád, prolomení sádrokartonové konstrukce	Pracovníci kolem a pod konstrukcí	Zranění hlavy, odřeniny, pohmožděliny, zlomeniny, poranění páteře	3,0 2 5	Pracovník, vedoucí pracovník TP, 591/2006, 101/2005	1 x týdně 13.12.21 13.12.21
<p>Správné přípravné nosné konstrukce (UW, CW, UD profil) k podlaže, stropu apod. hmoždinkami, zatlučkami hřeby Správné nastavení desek u příček vyšších než je délka sádrokartonové desky, spoje nastavených desek se nesmí křížit Upevnění profilů nosné konstrukce provádět prvky odpovídajícími typu stávajícího obvodového zdiva nebo stropní konstr. Při uložení desek ve směru nosných profilů musí být profily rozvrženy tak, aby styk desek byl vždy podloženo profilem Při připevňování desek vyloučit napětí v desce Chybné upevnění šrouby odstranit a nové montovat min. ve vzdálenosti o 500 mm od tohoto místa, montáži všech předepsaných šroubů musí deska pevně přilíhat ke spodní nosné konstrukci Vyloučit přestřižení profilů (např. při montáži instalací) Nezavěšovat zařizovací předměty bez nosičů ZT, těžší vzduchotechnická zařízení, svítidla apod. bez vyztužení či samonosné konstrukce Nepřetěžovat sádrokartonovou konstrukci zařizovacími předměty a konstrukcemi o větší hmotnosti, než je konstr. zhotovena Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
5707 0A00231 2	SILNOPROUD HRUBÁ MONTÁŽ Rekonstrukce	Zranění při používání ruční mechanizace a nářadí	Pracovník, pracovníci kolem	Pohmoždění a poranění ruky, přimáčknutí, otoky, podlitiny, úrazy očí, zranění hlavy, zranění el. proudem	4,5 3 5	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 262/200: Školení na pracovišti	1 x měsíčně 13.12.21 13.12.21
<p>Praxe, zručnost, zácvik, soustředěnost při práci Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí Dle potřeby používání chráničů ruky či rukavic, používání OOPP k ochraně zraku, sluchu, dýchacích cest Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí Nepoužívání poškozeného nářadí (s uvolněnou násadou, deformovanou pracovní částí apod.) Udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky = přiměřený pracovní prostor Udržování suchých a čistých rukojetí a uchopovacích částí, mechanizaci udržovat v řádném stavu Pokud možno vyloučení práce s nářadím nad hlavou vhodným zvyšováním místa práce Vypínač nářadí v naprostém pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmутí ruky obsluhy z jeho tlačítka Nástroje v stroji(hlavici) pořádně upevnit Opravy mechanizace provádět při vypnutém motoru Nepřetěžovat mechanizaci Dodržování zákazu zastavovat nástroj v chodu rukou Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
5727 0A00231 2	SILNOPROUD VODIČE Rekonstrukce	Zranění při používání ruční mechanizace a nářadí	Pracovník, pracovníci kolem	Pohmoždění a poranění ruky, přimáčknutí, otoky, podlitiny, úrazy očí, zranění hlavy, zranění el. proudem	4,5 3 5	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 262/200: Školení na pracovišti	1 x měsíčně 20.12.21 9.5.22
<p>Praxe, zručnost, zácvik, soustředěnost při práci Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí Dle potřeby používání chráničů ruky či rukavic, používání OOPP k ochraně zraku, sluchu, dýchacích cest Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí Nepoužívání poškozeného nářadí (s uvolněnou násadou, deformovanou pracovní částí apod.) Udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky = přiměřený pracovní prostor Udržování suchých a čistých rukojetí a uchopovacích částí, mechanizaci udržovat v řádném stavu Pokud možno vyloučení práce s nářadím nad hlavou vhodným zvyšováním místa práce Vypínač nářadí v naprostém pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmутí ruky obsluhy z jeho tlačítka Nástroje v stroji(hlavici) pořádně upevnit Opravy mechanizace provádět při vypnutém motoru Nepřetěžovat mechanizaci Dodržování zákazu zastavovat nástroj v chodu rukou Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
5727 E0030 2	SILNOPROUD VODIČE Rekonstrukce	Úraz el. proudem - dotyk přes cizí vodivý předmět	Pracovník	Popálení, přechod proudu tělem, zástava srdce	6,0 2 10	Pracovník Vyhł. č. 50/1978 Sb, 101/2005 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 20.12.21 9.5.22
<p>Nepřibližovat se k el. zařízení, vyřazovat z funkce ochranu polohou, dodržovat zákaz resp. dodržovat podmínky pro práce v blízkosti el. vedení a zařízení Dodržovat zákazy činností v ochranných pásmech venkovního el. vedení vn a vvn Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
5727 E0070 8	SILNOPROUD VODIČE Rekonstrukce	Zasažení el. proudem při neúmyslném dotyku pracovníků s částmi nízkého i vysokého napětí včetně dotyku s venkovním el. vedením	Pracovník	Popálení, přechod proudu tělem, zástava srdce	6,0 2 10	Pracovník, stavbyvedoucí Vyhł. č. 50/1978 Sb, 591/2006 Školení pracovníků, PDvenk s	1 x týdně 20.12.21 9.5.22
<p>Dodržovat zákazy činností v ochranných pásmech venkovního el. vedení vn a vvn Práce v blízkosti el. zařízení provádět pouze v součinnosti s odborníkem za stanovených podmínek, včetně dodržení min. vzdáleností uvedených v předmětných předpisech Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
5747 0000161 5	SILNOPROUD ROZVÁDĚČE Rekonstrukce	Pád konstrukcí a zabudovaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o větší hmotnosti, pád a zasažení osob	Pracovník, pracovníci kolem	Odřeniny, pohmožděliny, zlomeniny, zavalení části konstrukce, udušení, smrt	6,0 2 10	Pracovník, vedoucí pracovník 268/2009, 101/2005, 591/2005 Školení na pracovišti	1 x denně 14.2.22 29.8.22
<p>Postupovat podle projektu Respektovat stanovený způsob osazování (ukotvení, připevnění, zajištění osazovaných předmětů) Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
5747 0000280 1	SILNOPROUD ROZVÁDĚČE Rekonstrukce	Vznik kroutícího momentu, náhlé zablokování vřetena při držení obrobku v ruce	Pracovník	Zhmoždění ruky, vykloubení, zlomení prstů, pořezání	5,4 3 6	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 14.2.22 29.8.22
<p>Obsluha musí být na zaseknutí vrtáku při vrtání připravena, ať již je vrtáčka vybavena bezpečnostní spojkou či nikoliv a ihned nářadí pustit Vypínač nářadí v naprostém pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmутí ruky obsluhy z jeho tlačítka Soustředěnost při vrtání, puštění vrtáčky z rukou při jejím protáčení U některých vrtáček používat přídavnou rukojeť (pozor na reakční moment vrtáčky při zablokování vrtáčky) Používat nářadí jen pro práce a účely pro které jsou určeny, a nářadím pracovat s citem a nepřetěžovat ho, nepůsobit nadměrnou silou Opravu el. nářadí provádět jen po odpojení od sítě Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
5747 0A00231 1	SILNOPROUD ROZVÁDĚČE Rekonstrukce	Zranění při používání ruční mechanizace a nářadí	Pracovník, pracovníci kolem	Pohmoždění a poranění ruky, přimáčknutí, otoky, podlitiny, úrazy očí, zranění hlavy, zranění el. proudem	4,5 3 5	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 262/200: Školení na pracovišti	1 x měsíčně 14.2.22 29.8.22
<p>Praxe, zručnost, zácvik, soustředěnost při práci Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí Dle potřeby používání chráničů ruky či rukavic, používání OOPP k ochraně zraku, sluchu, dýchacích cest Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí Nepoužívání poškozeného nářadí (s uvolněnou násadou, deformovanou pracovní částí apod.) Udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky = přiměřený pracovní prostor Udržování suchých a čistých rukojetí a uchopovacích částí, mechanizaci udržovat v řádném stavu Pokud možno vyloučení práce s nářadím nad hlavou vhodným zvyšováním místa práce Vypínač nářadí v naprostém pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmутí ruky obsluhy z jeho tlačítka Nástroje v stroji(hlavici) pořádně upevnit Opravy mechanizace provádět při vypnutém motoru Nepřetěžovat mechanizaci Dodržování zákazu zastavovat nástroj v chodu rukou Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
5747 A000262 1	SILNOPROUD ROZVÁDĚČE Rekonstrukce	Pád osoby ze dvojitého žebříku po rozjetí postranic, podjetí dvojitého žebříku a pádu dvojitého žebříku	Pracovník, pracovníci níže	Naražení části těla, poranění končetin, zlomeniny, pohmožděliny, poranění páteře	3,6 3 4	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 362/200: Školení na pracovišti	1 x měsíčně 14.2.22 29.8.22
<p>Opatření dvojitých žebříků zajišťovacími řetízky, táhly apod. proti rozevření Neopírat dvojitý žebřík, nepoužívat tento žebřík jako žebřík opěrný Ve schodiškových prostorách provádět malířské práce z pomocných pracovních podlah (podlah lešení apod.) nebo ze žebříků k tomu upravených Nebezpečné a nadměrné se nevyklánět (tj. nevychylovat těžiště těla) mimo osu žebříku Nevynášet a nesnášet po žebříku břemena o hmotnosti > 15 kg Nevystupovat na žebřík s poškozenou a nevhodnou a znečištěnou obuví Nepřepřít žebřík příliš blízko horního konce žebříku, kdy dochází ke snížení stability žebříku a to na dvojitém žebříku blíže ve vzdálenosti chodidel než 0,5 m od jeho konce Nevystupovat a nestoupat na horní odkládací plošinku (je-li žebřík vybaven) Nepřepřít na žebříku více osobami nad sebou a nevystupovat a nesestupovat po žebříku více osobám současně Udržování žebříků, nepoužívání deformovaných a poškozených žebříků Chůze na dřevěném dvojitém žebříku pouze zaškolnými zaměstnanci Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							



Index Kód Počet	Název činnosti Dodavatel	Název rizika BOZP	Ohrožení	Následky Opatření	HRiz Předpis MNO Doklad	Odpovědnost	Četnost T. možný T. přípustný
5747 A000263 1	SILNOPROUD ROZVÁDĚČE Rekonstrukce	Pád žebříku i s pracovníkem po ztrátě stability	Pracovník, pracovníci kolem	Naražení části těla, poranění končetin, zlomeniny, pohmožděliny, poranění páteře, zavalení břemenem, vnitřní zranění	4,8 2 8	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 362/200:	1 x měsíčně 14.2.22 29.8.22
<p>Žebřík použit pro práci ve výšce pouze v případech, kdy použití jiných bezpečnějších prostředků není s ohledem na vyhodnocení rizika vedoucím zaměstnancem opodstatněné a účelné, nebo to nedovolují podmínky. Nebezpečné a nadměrně se nevklánět. Nevynášet a nesnášet břemena o hmotnosti > 15 kg. Nevystupovat na žebřík s poškozenou a nevhodnou a znečištěnou obuví. Nepracovat na žebříku více osobami. Nepracovat ze žebříku příliš blízko horního konce žebříku, kdy dochází ke snížení stability žebříku. Yabezpečovat žebřík proti pohybu použitím protiskluzových přípravků nebo jiných opatření s odpovídající účinností. Horní konec spolehlivě opřít, postranice, popř. žebřík připevnit. Postavení jednoduchého žebříku ve sklonu do 2,5 : 1. Požítvat žebřík o dostatečné délce a v nepoškozeném stavu. Řídit se pokyny výrobce, respektovat označení max. délky vysunutí.</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
5747 E0030 1	SILNOPROUD ROZVÁDĚČE Rekonstrukce	Úraz el proudem - dotyk přes cizí vodivý předmět	Pracovník	Popáleniny, přechod proudu tělem, zástava srdce	6,0 2 10	Pracovník Vyhł. č. 50/1978 Sb./101/2005 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 14.2.22 29.8.22
<p>Nepřiblížovat se k el. zařízení, vyřazovat z funkce ochranu polohou, dodržovat zákaz resp. dodržovat podmínky pro práce v blízkosti el. vedení a zařízení. Dodržovat zákazy činností v ochranných pásmech venkovního el. vedení vn a vvn.</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
5747 E0040 1	SILNOPROUD ROZVÁDĚČE Rekonstrukce	Úraz el proudem - záměna fázového a ochranného vodiče	Pracovník - elektrikář	Popáleniny, přechod proudu tělem, zástava srdce	3,0 1 10	Pracovník Vyhł. č. 50/1978 Sb./101/2005	1 x měsíčně 14.2.22 29.8.22
<p>Odborné připojování a opravy přívodních a prodlužovacích šňůr, ověřování správnosti připojení, používání odpovídajících šňůr a kabelů s ochranným vodičem (vždy provádí elektrikář min. § 6 vyhl. č. 50/1978 Sb. tj. pracovník znalý s vyšší kvalifikací). Respektovat barevné označení vodičů. Zabránění neodborných zásahů do el. instalace. Udržování el. kabelů a el. přívodů (např. proti mechanickému poškození na stavbách, vytržení ze svorek apod.) - pravidelné kontroly prozatímního el. zařízení. Udržování prozatímních el. zařízení v bezpečném stavu - výchozí revize, pravidelné revize, pravidelný odborný dohled pověřeným elektrikářem (prohlídky, a odstraňování závad) Vyhnot se používání prodlužovacích přívodů, používat je jen v nejnětější délce; nepoužívat prodlužovací přívodů s vodičemi na obou stranách.</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
5767 0000155 1	SLABOPROUD TRUBKY Rekonstrukce	Úraz el. proudem v případě nebezpečného dotyku s el. zařízením (venkovním el. vedením nn)	Pracovník	Poranění el. proudem, popáleniny	4,8 2 8	Pracovník, vedoucí pracovník 50/1978, 101/2005 Školení na pracovišti	před práci na střeše 13.12.21 20.12.21
<p>Před prováděním prací na střechách učinit opatření proti dotyku nebo přiblížení k částem s nebezpečným napětím - elektrických venkovních vedení u střechy nebo nad střechou (ve smyslu požadavků příslušné ČSN)</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
5767 0000060 1	SLABOPROUD TRUBKY Rekonstrukce	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice apod.) s rukou	Pracovník	Přímáčknutí, otlačky, zhmžděliny, podlitiny, zlomenina ruky	3,6 4 3	Pracovník, vedoucí pracovník 309/2005, 591/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 13.12.21 20.12.21
<p>Praxe, zručnost, zácvik. Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí. Soustředěnost při práci, příp. používání chráničů ruky. Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí. Dodržování zákazu používání poškozeného nářadí.</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
5767 0000190 5	SLABOPROUD TRUBKY Rekonstrukce	Pád osob do výkopu z okrajů stěn výkopu v zastavěném území, na veřejných prostranstvích a v uzavřených objektech	Pracovník, pracovníci kolem, veřejnost	Naražení, bodné a řezné rány, zranění vnitřních orgánů, zranění kloubů/končetin, zlomeniny, smrt	5,4 2 9	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005, 591/2005 Školení na pracovišti	1 x denně 13.12.21 20.12.21
<p>Zřízení žebříků (popř. šikmých ramp, schodů) pro bezpečný sestup a výstup. Povrch šikmých ramp o sklonu větším než 1:5 upravit proti uklouznutí náležitě upevněnými příčnými listami nebo žarázkami. Nepoužívat rozpirací systém pažení místo žebříku. Předem určit způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob. Výkopy zajistit příkrytím nebo zábradlím, výška horní tyče nejméně 1,1 m. Ve vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany výkopu lze zajištění vhodnou zábranou zamezující přístup k výkopu. Zábradlí a zábrany přerušit pouze v místech přechodů nebo přejezdů. Zajištění výkopu plastovou pouze pro krátkodobé práce.</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
5767 0000195 5	SLABOPROUD TRUBKY Rekonstrukce	Zavalení pracovníků ve výkopech sesutou zeminou nezajištěné stěny výkopu	Pracovník	Zavalení zeminou, pohmožděliny, smrt	6,0 2 10	Projektant, pracovník, ved. pr. Projektová dok, 591/2006 Školení na pracovišti	kontinuálně 13.12.21 20.12.21
<p>Provádění dle projektu. Zajištění stěn výkopů proti při sesutí stěn pažením nebo svahováním. Svislé stěny (boky) ručně kopaných výkopů zajišťovat pažením, odolné vůči zemnímu tlaku, od hloubky větší než 1,3 m v zastavěném území a 1,5 m v nezastavěném území. Vyloučení vstupu pracovníků do strojem vyhloubených výkopů s nezajištěnými stěnami proti sesutí při větší hloubce než 1,3 resp. 1,5m. Kontrola stěn výkopu, pažení před vstupem, odpovědným pracovníkem. Nevytváření převisů, odstranění kamenů apod. ve stěně. Nezatěžovat stavebním provozem, stavbami zařízení staveniště, stroji nebo materiálem, povrch terénu v pásu od okraje výkopu. Okraje výkopu nezatěžovat do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu vykopanou zeminou, materiálem ani provozem strojů. Vyloučit provádění výkopových prací od hl. 1,3 m osamoceným pracovníkem na odlehlých pracovištích, kde není zajištěn dohled. Chránit výkopy před vodou. Správný postup odstraňování pažení.</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
5767 A000261 1	SLABOPROUD TRUBKY Rekonstrukce	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	Pracovník, pracovníci kolem	Naražení části těla, poranění končetin, zlomeniny, pohmožděliny, poranění páteře	3,6 2 6	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 362/200:	1 x měsíčně 13.12.21 20.12.21
<p>K místům práce ve výšce zajistit bezpečný přístup (žebříky, schodiště, rampy apod.) Nesesakovat, nevykládat po konstrukcích. Zákaz používání vratkých a nevhodných předmětů pro práci i ke zvyšování místa práce (beden, obalů, palet, sudů, věder apod.) Zajistit stabilitu lešenářských koz, pokládat je na vyrovnaný podklad tak, aby nemohlo dojít k poklesu ani posunutí patek podpór. Od výšky 1,5 m opatřovat volné okraje podlah kozových lešení zábradlím. Správně zajišťovat výsuvné části kolíkem v požadované úrovni; zajišťovací části udržovat v řádném stavu. Dodržovat max. dovolenou délku pole kozového lešení (u podlahy z fošen je 2,5 m). Nepřetěžovat podlahu lešení materiálem, soustředěním více osob apod. (hmotnost celkem < povolené normové nahodilé zatížení podlah lešení); plošná nosnost pracovních podlah je 150 kg.m-2. Yajistit jednotlivé prvky podlah proti posunutí a pohybu. Nesesakovat na podlahu lešení.</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
5787 A000231 1	SLABOPROUD VODIČE Rekonstrukce	Zranění při používání ruční mechanizace a nářadí	Pracovník, pracovníci kolem	Pohmoždění a poranění ruky, přímáčknutí, otlačky, podlitiny, úrazy očí, zranění hlavy, zranění el. proudem	4,5 3 5	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 262/200: Školení na pracovišti	1 x měsíčně 20.12.21 8.8.22
<p>Praxe, zručnost, zácvik, soustředěnost při práci. Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí. Dle potřeby používání chráničů ruky či rukavic, používání OOPP k ochraně zraku, sluchu, dýchacích cest. Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí. Nepoužívání poškozeného nářadí (s uvolněnou násadou, deformovanou pracovní částí apod.). Udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky = přiměřený pracovní prostor. Udržování suchých a čistých rukojetí a uchopovacích částí, mechanizaci udržovat v řádném stavu. Pokud možno vyloučení práce s nářadím nad hlavou vhodným zvyšováním místa práce. Vypínač nářadí v naprostém pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmutí ruky obsluhy z jeho tlačítka. Nástroje v stroji (hlavici) pořádně upevnit. Opravy mechanizace provádět při vypnutém motoru. Nepřetěžovat mechanizaci. Dodržování zákazu zastavovat nástroj v chodu rukou.</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
5787 A000261 1	SLABOPROUD VODIČE Rekonstrukce	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	Pracovník, pracovníci kolem	Naražení části těla, poranění končetin, zlomeniny, pohmožděliny, poranění páteře	3,6 2 6	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 362/200: Školení na pracovišti	1 x měsíčně 20.12.21 8.8.22
<p>K místům práce ve výšce zajistit bezpečný přístup (žebříky, schodiště, rampy apod.) Nesesakovat, nevykládat po konstrukcích. Zákaz používání vratkých a nevhodných předmětů pro práci i ke zvyšování místa práce (beden, obalů, palet, sudů, věder apod.) Zajistit stabilitu lešenářských koz, pokládat je na vyrovnaný podklad tak, aby nemohlo dojít k poklesu ani posunutí patek podpór. Od výšky 1,5 m opatřovat volné okraje podlah kozových lešení zábradlím. Správně zajišťovat výsuvné části kolíkem v požadované úrovni; zajišťovací části udržovat v řádném stavu. Dodržovat max. dovolenou délku pole kozového lešení (u podlahy z fošen je 2,5 m). Nepřetěžovat podlahu lešení materiálem, soustředěním více osob apod. (hmotnost celkem < povolené normové nahodilé zatížení podlah lešení); plošná nosnost pracovních podlah je 150 kg.m-2. Yajistit jednotlivé prvky podlah proti posunutí a pohybu. Nesesakovat na podlahu lešení.</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							

Index Kód Počet	Název činnosti	Název rizika BOZP	Ohození	Následky	HRiz PVN MNO	Odpovědnost Předpis Doklad	Četnost T. možný T. přípustný
		Dodavatel	Opatření				
5787 E0030 1	SLABOPROUD VODIČE Rekonstrukce	Úraz el proudem - dotyk přes cizí vodivý předmět	Pracovník	Popálení, přechod proudu tělem, zástava srdce	6,0 2 10	Pracovník Vyhl. č. 50/1978 Sb./101/2005 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 20.12.21 8.8.22
Nepřiblížovat se k el. zařízení, vyřazovat z funkce ochranu polohou, dodržovat zákaz resp. dodržovat podmínky pro práce v blízkosti el. vedení a zařízení. Dodržovat zákazy činností v ochranných pásmech venkovního el. vedení vn a vvn							
Zhodnocení kontroly:			Podpis stavbyved./Datum:		Podpis kontrolora/Datum:		
5787 E0090 1	SLABOPROUD VODIČE Rekonstrukce	Zásah statickou elektřinou	Pracovník	Svalové reakce, šok, pocit úzkosti	1,8 3 2	Pracovník ČSN332030	1 x měsíčně 20.12.21 8.8.22
snížení nebo odvádění vzniklých elektrických nábojů, zejména: - snížení elektrizovatelnosti použitých látek - zvýšení relativní vlhkosti vzduchu - použití neutralizátorů - uzemnění všech vodivých předmětů, na nichž se mohou nahromadit elektrostatické náboje - elektrostatický svod podlah - spojení osoby s uzemněným vodičem nebo pomocí vodivé obuvi a podlahy - používání oblečení, výstroje (desek, sedadel, nádob, obalů) z omezené elektrizovatelných materiálů, (dodržování zákazu nošení prádla a oděvů ze syntetických materiálů)							
Zhodnocení kontroly:			Podpis stavbyved./Datum:		Podpis kontrolora/Datum:		
5807 0000150 2	VZDUCHOTECHNIKA Rekonstrukce	Pád pracovníka při pohybu na střeše k místu vlastního výkonu práce	Pracovník, pracovníci níže	Naražení, pohmoždění, zlomeniny, bodné a řezné rány, zranění kloubů/končetin/vnitřních orgánů	4,8 2 8	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006,362/2005 Školení na pracovišti	1 x týdně 20.12.21 13.6.22
Zajištění bezpečného přístupu na střechu pomocí komunikačních prostředků. Zajištění proti propadnutí. Ochranu proti pádu ze střešy nejen po obvodu, ale i do světlíků, technologických a jiných otvorů, zaměstnavatel zajistí použitím ochranné, případně záchranné konstrukce nebo použitím osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu. Zajištění proti sklouznutí zaměstnavatel zajistí použitím žebříků upevněných v místě práce a potřebných komunikací, případně použitím ochranné konstrukce nebo osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu. U střeš se sklonem nad 45 st od vod roviny je nutno použít vedle žebříků ještě osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu							
Zhodnocení kontroly:			Podpis stavbyved./Datum:		Podpis kontrolora/Datum:		
5807 0000060 1	VZDUCHOTECHNIKA Rekonstrukce	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice apod.) s rukou	Pracovník	Přímáčknutí, otlačky, zhmoždění, podlitiny, zlomenina ruky	3,6 4 3	Pracovník, vedoucí pracovník 309/2005,591/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 20.12.21 13.6.22
Praxe, zručnost, zácvek. Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí. Soustředěnost při práci, příp. používání chráničů ruky. Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí. Dodržování zákazu používání poškozeného nářadí							
Zhodnocení kontroly:			Podpis stavbyved./Datum:		Podpis kontrolora/Datum:		
5807 0000151 2	VZDUCHOTECHNIKA Rekonstrukce	Nezachycený pád při použití prostředků osobního zajištění	Pracovník	Naražení, pohmoždění, zlomeniny, bodné a řezné rány, zranění kloubů/končetin/vnitřních orgánů	4,8 2 8	Pracovník, zaměstnavatel 101/2005,591/2006,362/2005 Školení na pracovišti	1 x týdně 20.12.21 13.6.22
Správné použití POZ, spolehlivé místo upevnění. Odborné ověření kotvicového bodu. Zajištění pracovníka při přesunu na jiné místo upevnění (ukotvení) osobním zajištěním např. pomocí vodícího lanka a kroužku, jistěním druhým pracovníkem, plošným jistěním atd. Zaměstnavatel zajistí, aby zvolené OOPP odpovídaly povaze prováděné práce, předpokládaným rizikům a povětrnostní situaci. Zaměstnanec se musí před použitím OOPP přesvědčit o jejich kompletnosti, provozuschopnosti a nezávadném stavu. Zaměstnavatel zajistí, aby zaměstnanec provádějící práce při použití osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu byl pro předpokládané činnosti vyškolen, zejména pak pro vyprošťovací postupy při mimořádných událostech. Dodržovat návod na použití POZ							
Zhodnocení kontroly:			Podpis stavbyved./Datum:		Podpis kontrolora/Datum:		
5807 0000161 10	VZDUCHOTECHNIKA Rekonstrukce	Pád konstrukcí a zabudovávaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o větší hmotnosti, pád a zasažení osob	Pracovník, pracovníci kolem	Odřeniny, pohmoždění, zlomeniny, zavalení části konstrukce, udušení, smrt	6,0 2 10	Pracovník, vedoucí pracovník 268/2009,101/2005,591/2005 Školení na pracovišti	1 x denně 20.12.21 13.6.22
Postupovat podle projektu. Respektovat stanovený způsob osazování (ukotvení, připevnění, zajištění osazovaných předmětů)							
Zhodnocení kontroly:			Podpis stavbyved./Datum:		Podpis kontrolora/Datum:		
5807 0000214 1	VZDUCHOTECHNIKA Rekonstrukce	Rozhoupání břemene, vysmeknutí smyčky lana z háku jeřábu, přiražení břemenem	Pracovník - manipulát	Naražení části těla, vnitřní zranění, pohmoždění, zlomeniny, zranění hlavy, smrt	3,6 2 6	Pracovník, jeřábík, ved. prac 591/2006,101/2005 Průkaz	1 x měsíčně 20.12.21 13.6.22
Zavěšování břemen na nosný orgán jeřábu a jinými vazačskými pracemi pověřovat pouze kvalifikovanou osobu tj. vazače s odbornou kvalifikací. Správné zavěšení či uvázání břemene, použití vhodných vazáků a jiných prostředků k uchopení břemen s odpovídající nosností dle druhu, vlastností a tvaru břemene. Nezavádět vazačské prostředky. Dodržování zákazu zdržovat se v prostoru možného pádu zavěšeného a osazovaného břemene a jeho části (vyloučení přítomnosti osob v zóně ohození kinetickou či potenciální energie tj. pod břemenem a v místech pojiždění jeřábu). Správná manipulace s břemenem při ovládní pohybu jeřábu (zvedání provádět citlivě, pohyby provádět plynule) zejména vyloučit vznik nebezpečného šikmého tahu. Při přepravě palet zajistit jednotlivé kusy materiálu na paletě proti uvolnění a pádu. Před zvedáním břemene musí být zdvihové lano ve svislé poloze a v rovině vyložníku jeřábu. Zachovávat dostatečný odstup od břemene manipulovaného jeřábem, používat vodících lan apod.							
Zhodnocení kontroly:			Podpis stavbyved./Datum:		Podpis kontrolora/Datum:		
5807 0000270 2	VZDUCHOTECHNIKA Rekonstrukce	Propadnutí střešou při pohybu a práci na střeších	Pracovník, pracovník níže	Poranění části těla, zlomeniny končetin, poranění páteře, odražení vnitřních orgánů	5,4 2 9	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006,101/2005 Školení na pracovišti	1 x týdně 20.12.21 13.6.22
Technická příprava prací na střeše včetně návrhu ochrany pracovníků. Zpravidla je nutná kombinace kolektivního zajištění (např. záchranného lešení) a osobního zajištění. Zajištění proti propadnutí provést na všech střešních pláštích, hlavně když nosné prvky od sebe > 0,25m. Přístup na konstrukci střešy vyrobené z materiálu o nedostatečné pochůzně pevnosti nepovolit, pokud nejsou zajištěny podmínky pro bezpečný výkon práce. Není-li bezpečně zjištěna únosnost střešy (např. z vlnitých eternitových desek), navrhout lešení a nestoupat na krytinu. Nepřetěžovat pochůzně a pracovní plochy střešy materiálem, soustředěním více osob apod.							
Zhodnocení kontroly:			Podpis stavbyved./Datum:		Podpis kontrolora/Datum:		
5807 0000280 1	VZDUCHOTECHNIKA Rekonstrukce	Vznik kroutícího momentu, náhlé zablokování vřetena při držení obrobku v ruce	Pracovník	Zhmoždění ruky, vykloubení, zlomení prstů, pořezání	5,4 3 6	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006,101/2005 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 20.12.21 13.6.22
Obsluha musí být na zaseknutí vrtáku při vrtání připravena, ať již je vrtáčka vybavena bezpečnostní spojkou či nikoliv a ihned nářadí pustit. Vypínač nářadí v naprostém pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmutí ruky obsluhy z jeho tlačítka. Soustředěnost při vrtání, puštění vrtáčky z rukou při jejím protažení. U některých vrtáček používat přidavnou rukojeť (pozor na reakční moment vrtáčky při zablokování vrtáky). Používat nářadí jen pro práce a účely pro které jsou určeny, a nářadím pracovat s citem a nepřetěžovat ho, nepůsobit nadměrnou silou. Opravu el. nářadí provádět jen po odpojení od sítě							
Zhodnocení kontroly:			Podpis stavbyved./Datum:		Podpis kontrolora/Datum:		
5807 0A00231 1	VZDUCHOTECHNIKA Rekonstrukce	Zranění při používání ruční mechanizace a nářadí	Pracovník, pracovníci kolem	Pohmoždění a poranění ruky, přímáčknutí, otlačky, podlitiny, úrazy očí, zranění hlavy, zranění el. proudem	4,5 3 5	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006,101/2005,262/2005 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 20.12.21 13.6.22
Praxe, zručnost, zácvek, soustředěnost při práci. Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí. Dle potřeby používání chráničů ruky či rukavic, používání OOPP k ochraně zraku, sluchu, dýchacích cest. Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí. Nepoužívání poškozeného nářadí (s uvolněnou násadou, deformovanou pracovní částí apod.). Udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky = přiměřený pracovní prostor. Udržování suchých a čistých rukojetí a uchopovacích částí, mechanizace udržovat v řádném stavu. Pokud možno vyloučení práce s nářadím nad hlavou vhodným zvýšením místa práce. Vypínač nářadí v naprostém pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmutí ruky obsluhy z jeho tlačítka. Nástroje v stroji(hlavici) pořádně upevnit. Opravy mechanizace provádět při vypnutém motoru. Nepřetěžovat mechanizaci. Dodržování zákazu zastavovat nástroj v chodu rukou							
Zhodnocení kontroly:			Podpis stavbyved./Datum:		Podpis kontrolora/Datum:		

Index Kód Počet	Název činnosti	Název rizika BOZP	Ohození	Následky	HRiz PVN MNO	Odpovědnost Předpis Doklad	Četnost T. možný T. přípustný
A000261 1	VZDUCHOTECHNIKA Rekonstrukce	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	Pracovník, pracovníci kolem	Narazení části těla, poranění končetin, zlomeniny, pohmožděny, poranění páteře	3,6 2 6	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 362/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 20.12.21 13.6.22
<p>K místům práce ve výšce zajistit bezpečný přístup (žebříky, schodiště, rampy apod.) Neseskokávat, nevylézat po konstrukcích. Zákaz používání vratkých a nevhodných předmětů pro práci i ke zvyšování místa práce (beden, obalů, palet, sudů, věder apod.) Zajistit stabilitu lešenářských koz, pokládat je na vyrovnaný podklad tak, aby nemohlo dojít k poklesu ani posunutí patek podpor. Od výšky 1,5 m opatřovat volné okraje podlah kozových lešení zábradlím. Správně zajišťovat výškové části kolkem v požadované úrovni; zajišťovací části udržovat v řádném stavu. Dodržovat max. dovolenou délku pole kozového lešení (u podlahy z fošen je 2,5 m). Nepřetěžovat podlahu lešení materiálem, soustředěním více osob apod. (hmotnost celkem < povolené normové nahodilé zatížení podlah lešení); plošná nosnost pracovních podlah je 150 kg.m-2. Yajistit jednotlivé prvky podlah proti posunutí a pohybu. Neseskokávat na podlahu lešení</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
E0030 1	VZDUCHOTECHNIKA Rekonstrukce	Úraz el proudem - dotyk přes cizí vodivý předmět	Pracovník	Popáleniny, přechod proudu tělem, zástava srdce	6,0 2 10	Pracovník Vyhl. č. 50/1978 Sb, 101/2005 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 20.12.21 13.6.22
<p>Nepřibližovat se k el. zařízení, vyřazovat z funkce ochranu polohou, dodržovat zákaz resp. dodržovat podmínky pro práce v blízkosti el. vedení a zařízení. Dodržovat zákazy činností v ochranných pásmech venkovního el. vedení vn a vvn</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
0000283 2	VZDUCHOTECHNIKA Rekonstrukce	Pád, zlomení sádrokartonové konstrukce	Pracovníci kolem a pod konstrukcí	Zranění hlavy, odřeniny, pohmožděny, zlomeniny, poranění páteře	3,0 2 5	Pracovník, vedoucí pracovník TP, 591/2006, 101/2005	1 x týdne 20.12.21 13.6.22
<p>Správné připevnění nosné konstrukce (UW, CW, UD profil) k podlaže, stropu apod. hmoždinkami, zatlučkami hřebíky. Správné nastavování desek u příček vyšších než je délka sádrokartonové desky, spoje nastavovaných desek se nesmí křížit. Upevnění profilů nosné konstrukce provádět prvky odpovídajícími typu stávajícího obvodového zdiva nebo stropní konstr. Při uložení desek ve směru nosných profilů musí být profily rozvrženy tak, aby styk desek byl vždy podloženo profilem. Při připevňování desek vyloučit napětí v desce. Chybně upevněné šrouby odstranit a nové montovat min. ve vzdálenosti o 500 mm od tohoto místa, montáží všech předepsaných šroubů musí deska pevně přiléhat ke spodní nosné konstrukci. Vyloučit přestřížením profilů (např. při montáži instalací). Nezavěšovat zařizovací předměty bez nosičů ZT, ztíže vřduchotechnická zařízení, svítidla apod. bez vyztužení či samonosné konstrukce. Nepřetěžovat sádrokartonovou konstrukci zařizovacími předměty a konstrukcemi o větší hmotnosti, než je konstr. zhotovena</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
0000070 2	PŘESUN HMOT VNITŘ KONSTR Rekonstrukce	Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem, sjetí kolečka mimo rampu	Pracovník	Odřeniny, pohmožděny	2,7 3 3	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005, 591/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 15.11.21 23.5.22
<p>Úprava pojezdové plochy, vyrovnání a zpevnění manipulační plochy, bez překážek. Odstránění kluzkosti. Dodržování max. přípustného sklonu prozatímních šikmých pojezdových ploch - cca 1 : 5. Nepřetěžování koleček, jejich plnění jen cca do 3/4 obsahu korby. dodržování min. šířky pojezdových konstrukcí a prvků (lávek, šikmých ramp, nájezdů) tj. 60 cm; Spolehlivé zajištění pojezdových prvků proti pohybu. Pro zášyp, dopravovaného do výkopu hlubšího než 1,5 m kolečkem zříditi při okraji výkopu pevnou zarážku</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
0000081 30	PŘESUN HMOT VNITŘ KONSTR Rekonstrukce	Převrzení nestabilně uloženého materiálu	Pracovníci kolem stohu materiálu	Pohmožděny, odřeniny, zlomeniny,	3,0 2 5	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005, 591/2006 Školení na pracovišti	1 x denně 15.11.21 23.5.22
<p>Dodržování zákazu narušovat stabilitu stohů, např. vytahování předmětů a prvků zespod nebo ze strany stohu. Dodržování zákazu vystupovat a šplhat po hranicích, po navršeném materiálu. Použití pracovní obuvi s vyztuženou špičí. Ukládání materiálu na zpevněný, urovnaný, únosný a rovný podklad; zabránění jednostranného naklonění stohu. Dodržování max. výšky stohu (2 m) při ruční ukládce</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
0000121 6	PŘESUN HMOT VNITŘ KONSTR Rekonstrukce	Šikmé našlápnutí na hranu schodišového/žebříkového stupně, uklouznutí	Pracovník	Vyvrtnutí členku, poranění kloubů	3,6 3 4	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005, 591/2006 Školení na pracovišti	1 x týdne 15.11.21 23.5.22
<p>Udržování nekluzkých povrchů, správné došlapování, vyloučení šikmého našlápnutí zejména při snížených adhezčních podmínkách za mokra, námrazy, vlivem znečištěné obuvi. Vyloučení nesprávného došlapování až na okraj (hranu) schodišového stupně, kde jsou zhoršené třecí podmínky. Používání protiskluzové, nepoškozené obuvi. Očištění obuvi před výstupem na žebřík</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
0000060 1	LEHKÉ POMOČNÉ LEŠENÍ Rekonstrukce	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice apod.) s rukou	Pracovník	Přimáčknutí, otlaky, zhmžděny, podlitiny, zlomenina ruky	3,6 4 3	Pracovník, vedoucí pracovník 309/2005, 591/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 29.11.21 20.12.21
<p>Praxe, zručnost, zácvik. Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí. Soustředěnost při práci, příp. používání chráničů ruky. Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí. Dodržování zákazu používání poškozeného nářadí</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
0000140 15	LEHKÉ POMOČNÉ LEŠENÍ Rekonstrukce	Pád pracovníka z výšky při (de)montáži jednotlivých prvků lešení a používání lešení	Pracovník, pracovník níže	Narazení, bodné a řezné rány, zranění vnitřních orgánů, zranění kloubů/končetin, smrt	6,0 2 10	Lešenář, vedoucí pracovník 101/2005, 591/2006 TP a PD lešení	kontinuálně u stavby lešení 29.11.21 20.12.21
<p>Montáž a demontáž lešení mohou provádět pouze pracovníci s odpovídající kvalifikací (s platným lešenářským průkazem). Vytvoření podmínek k zajištění bezpečnosti práce při montáži lešení (vybavení předpisy, normami, dokumentací dílcových lešení, prohlídka popř. průzkum dodavatelské dokumentace zejména vypracováním resp. stanovením technologického nebo pracovního postupu v případě atypických lešení, rekonstrukcí apod. Vybavení stavby konstrukcemi pro práce ve výškách a zvyšování místa práce (lešení, žebříky, materiál, inventární dílce) a jejich dostatečná únosnost, pevnost a stabilita. Zajišťovat volné okraje lešení od výšky 1,5 m zábradlím se zarážkou nebo jiná ekvivalentní alternativa - síť, plachty. Používání osobního zajištění při montáži a demontáži lešení. Zamezení přístupu k místům na lešení, kde se nepracuje a jejichž volné okraje nejsou z významných příčin zajištěny proti pádu. Používání lešení až po jeho ukončení, vybavení a vstrojení a po předání do užívání. Průběžné zajišťování prostor. tuhosti</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
0000172 15	LEHKÉ POMOČNÉ LEŠENÍ Rekonstrukce	Rizika spojená s prací ve nevhodných polohách	Pracovník	Poranění kloubů a páteře, pohybového aparátu	4,8 2 8	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005, 262/2006 Školení na pracovišti	kontinuálně 29.11.21 20.12.21
<p>Zdravotní způsobilost, pracovnílékařská péče, preventivní prohlídky. Bezpečnostní přestávky v teplem prostředí. Používání OOPP k ochraně kolenní</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
0000142 15	LEHKÉ POMOČNÉ LEŠENÍ Rekonstrukce	Pád (překlopení, převrácení) pojezdových a volně stojících lešení při nezajištění stability těchto druhů lešení	Pracovníci na a pod lešením	Narazení, pohmožděny, bodné a řezné rány, zranění kloubů/končetin/vnitřních orgánů, smrt	6,0 2 10	Pracovník, vedoucí pracovník TPleš, 101/2005, 591/2006, 362 školení na lešení	1 x denně 29.11.21 20.12.21
<p>Používání technicky dokumentovaných lešení včetně pojezdových kol opatřených zajišťovacími zařízeními proti samovolnému pohybu (fixace kol brzdami nebo opěrkami). Zajištění stability lešení poměrem základny 1 : 3 (popř. i 1 : 4 je-li sklon max. 1 % a nerovnosti menší než 15 mm) nebo rozšíření základny stabilizátory nebo přidavnou zátěží. Pojezdová plocha rovná a únosná bez otvorů apod. Při přemísťování lešení vyloučit přítomnost osob na lešení</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							



Index Kód Počet	Název činnosti	Název rizika BOZP	Ohození	Následky	HRiz PVN MNO	Odpovědnost Předpis Doklad	Četnost T. možný T. přípustný
A000261 1	6109 LEHKÉ POMOČNÉ LEŠENÍ Rekonstrukce	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	Pracovník, pracovníci kolem	Narazení části těla, poranění končetin, zlomeniny, pohmožděliny, poranění páteře	3,6 2 6	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 362/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 29.11.21 20.12.21
<p>K místům práce ve výšce zajistit bezpečný přístup (žebříky, schodiště, rampy apod.) Neseskokávat, nevylézat po konstrukcích Zákaz používání vratkých a nevhodných předmětů pro práci i ke zvyšování místa práce (beden, obalů, palet, sudů, věder apod.) Zajistit stabilitu lešenářských koz, pokládat je na vyrovnaný podklad tak, aby nemohlo dojít k poklesu ani posunutí patek podpor Od výšky 1,5 m opatřovat volné okraje podlah kozových lešení zábradlím Správně zajišťovat výškové části kolíkem v požadované úrovni; zajišťovací části udržovat v řádném stavu Dodržovat max. dovolenou délku pole kozového lešení (u podlahy z fošen je 2,5 m) Nepřetěžovat podlahu lešení materiálem, soustředěním více osob apod. (hmotnost celkem < povolené normové nahodilé zatížení podlah lešení); plošná nosnost pracovních podlah je 150 kg.m-2 Yajistit jednotlivé prvky podlah proti posunutí a pohybu Neseskokávat na podlahu lešení</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
0000081 25	6207 TEPELNÁ IZOLACE KONSTR Rekonstrukce	Převržení nestabilně uloženého materiálu	Pracovníci kolem stohu materiálu	Pohmožděliny, odřeniny, zlomeniny,	3,0 2 5	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006 Školení na pracovišti	1 x denně 6.12.21 13.6.22
<p>Dodržování zákazu narušovat stabilitu stohů, např. vytahování předmětů a prvků zespod nebo ze strany stohu Dodržování zákazu vystupovat a šplhat po hranicích, po navršeném materiálu Použití pracovní obuvi s vyztuženou špičí Ukládání materiálu na zpevněný, urovnaný, únosný a rovný podklad; zabránění jednostranného naklonění stohu Dodržování max. výšky stohu (2 m) při ruční ukládce</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
0000046 1	6207 TEPELNÁ IZOLACE KONSTR Rekonstrukce	Pád (ne)úmyslné shazovaných předmětů z výšky	Pracovníci níže, veřejnost	Zranění hlavy, části těla, zlomeniny, pohmožděliny	5,4 2 9	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,362/2005 Školení na pracovišti	Před shazováním předmětů 6.12.21 13.6.22
<p>Bezpečně ukládat materiál Volné okraje zajistit zářádkou při podlaže Zřízení záchranných stříšek nad vstupem Vymezit a ohradit ochranné pásmo pod místem práce ve výšce, při montáži a demontáži lešení, vyloučení přístupu osob pod místa práce ve výškách Zřídít uzavřené shozy pro vert. dopravu suti Dodržovat zákaz shazování součástí lešení při demontáži lešení Vyloučení vstupu osob pod břemeno zvedané el. vrátkem (oplocení, zábradlí, obednění, zamezení vstupu sřežení) Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko pádu osob nebo předmětů (dále jen "ohražený prostor"), je nutné vždy bezpečně zajistit Práce nad sebou lze provádět pouze výjimečně, nelze-li zajistit provedení prací jinak. Technologický postup musí obsahovat způsob zajištění bezpečnosti zaměstnanců na níže položeném pracovišti Školení na pracovišti</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
0000141 25	6207 TEPELNÁ IZOLACE KONSTR Rekonstrukce	Pád a zřícení lešení v důsledku působení vnějších sil zejména větru a ztráty stability	Pracovníci na a pod lešením	Narazení, pohmožděliny, bodné a řezné rány, zranění kloubů/končetin/vnitřích orgánů, smrt	6,0 2 10	Lešenář, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006, TP a PD TP a PD lešení	kontinuálně u stavby lešení 6.12.21 13.6.22
<p>Konstrukce lešení provést tak, aby tvořila prostorově tuhý celek zajištění proti lokálnímu i celkovému vybočení, překlopení i proti posunutí Provedení kotvení o dostatečné únosnosti, provedeného rovnoměrně po celé vnější ploše lešení, lešení zakryté sítěmi má kotvení 2 x únosnější než lešení nezakryté, lešení zaplachtované má kotvení 4 x únosnější (dle dokumentace zakryvaných lešení) Používání jen lešení, která byla ukončena, vybavena a vystrojena příslušné dokumentace a předána do užívání, zejména je-li zajištěna jejich prostorová tuhost a stabilita úhlopříčným ztužením a kotvením (popř. vzepřením), je-li podlaha únosná a těsná, jednotlivé prvky podlah jsou zajištěny proti posunutí Všechny dodatečné úpravy na lešení (zkrty, výměna podlážek) provádět zodpovědným pracovníkem</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
0000144 5	6207 TEPELNÁ IZOLACE KONSTR Rekonstrukce	Pád, propadnutí následkem chybně uloženého prvku, poškozenou, podlahy lešení,	Pracovník, pracovník níže	Narazení, pohmožděliny, zlomeniny, bodné a řezné rány, zranění kloubů/končetin/vnitřích orgánů	3,6 2 6	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006,362/2005 Školení na pracovišti	1 x týdně 6.12.21 13.6.22
<p>Na podlahy lešení se má přednostně používat podlahových dílců Základní parametry (rozměry, hmotnost, nosnost pro kolečko) doporučených podlahových dílců uvádí příslušná ČSN, přičemž pro tyto dílce platí následující požadavky Příčné svlaky musí být připevněny symetricky k příčné ose podlahového dílce Prkna v dílci musí být při výrobě sesazena na sraz Pro celkové rozměry podlahových dílců platí tolerance ± 10 mm, pro vzdálenost příčných svlaků ± 5 mm Ostatní podlahové dílce jiného konstrukčního provedení nebo z jiného materiálu musí být navrženy dle ČSN Zajištění jednotlivých prvků podlah proti posunutí a pohybu Dostatečná dimenze prvků (tloušťka) podlah zajišťující pevnost a únosnost Nejmenší průřezy volně kladených vzájemně nespojených podlahových prvků a fošen pro chráněné a nechráněné prostředí jsou stanoveny v příslušné ČSN</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
0000330 2	6207 TEPELNÁ IZOLACE KONSTR Rekonstrukce	Uvolnění a pád desek tepelné izolace	Pracovník, pracovník níže	Zasažení části těla hlavně hlavy, odřeniny, poranění páteře	4,5 3 5	Pracovník, vedoucí pracovník ETICS,591/2006, 101/2005,3t Školení na pracovišti	1 x měsíčně 6.12.21 13.6.22
<p>Správné kotvení izolačních desek na fasádních plochách, zejména u výškových budov nad 20 m a na jejich nárožích Dodržet způsob kotvení dle návrhu projektanta nebo výrobce zateplovacího systému pro konkrétní stavbu Dodržet zásady osazování hmoždinek Nejmenší vzdálenost osazení hmoždinky od okrajů stěny, podhledu, nebo dilatační spáry je 100 mm Opatrnost při manipulaci s izolantem Izolant neukládat volně na lešení, u silného větru odstranit z lešení</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
0A00231 2	6207 TEPELNÁ IZOLACE KONSTR Rekonstrukce	Zranění při používání ruční mechanizace a nářadí	Pracovník, pracovníci kolem	Pohmoždění a poranění ruky, přímáčknutí, otoky, podlitiny, úrazy očí, zranění hlavy, zranění el. proudem	4,5 3 5	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 262/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 6.12.21 13.6.22
<p>Praxe, zručnost, zácvik, soustředěnost při práci Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí Dle potřeby používání chráničů ruky či rukavic, používání OOPP k ochraně zraku, sluchu, dýchacích cest Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí Nepoužívání poškozeného nářadí (s uvolněnou násadou, deformovanou pracovní částí apod.) Udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky = přiměřený pracovní prostor Udržování suchých a čistých rukojetí a uchopovacích částí, mechanizaci udržovat v řádném stavu Pokud možno vyloučení práce s nářadím nad hlavou vhodným zvyšováním místa práce Vypínač nářadí v naprostém pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmutí ruky obsluhy z jeho tlačítka Nástroje v stroji(hlavici) pořádně upevnit Opravy mechanizace provádět při vypnutém motoru Nepřetěžovat mechanizaci Dodržování zákazu zastavovat nástroj v chodu rukou</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
0000060 1	6254 ZAZDÍVKA,DOBETON OTVORŮ Rekonstrukce	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice apod.) s rukou	Pracovník	Přímáčknutí, otoky, zhmžděliny, podlitiny, zlomenina ruky	3,6 4 3	Pracovník, vedoucí pracovník 309/2005,591/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 24.1.22 13.6.22
<p>Praxe, zručnost, zácvik Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí Soustředěnost při práci, příp. používání chráničů ruky Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí Dodržování zákazu používání poškozeného nářadí</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
0000061 1	6254 ZAZDÍVKA,DOBETON OTVORŮ Rekonstrukce	Zranění úderem a pádem ručního nářadí působící kinetickou energií (krumpáče, palice, lopaty)	Pracovníci kolem	Zasažení části těla, bodné, řezné rány	1,8 2 3	Pracovník, vedoucí pracovník 309/2005,591/2006,362/2005 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 24.1.22 13.6.22
<p>Dodržování zákazu používání poškozeného nářadí Správné používání nářadí (nepoužívat nářadí jako páky) Udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky Zajištění přiměřeného pracovního prostoru</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
0000062 5	6254 ZAZDÍVKA,DOBETON OTVORŮ Rekonstrukce	Zasažení oka odlétnuvší stěpinou, drobnou částicí, úlomkem, oštěpem apod. (např. sekáč-kladivo)	Pracovník, pracovníci kolem	Zranění oka	4,8 2 8	Pracovník, vedoucí pracovník 309/2005,591/2006,362/2005 Školení na pracovišti	kontinuálně 24.1.22 13.6.22
<p>Používání sekáčů, kladiv a palic bez tříhan a oštěpů Používání OOPP k ochraně zraku Používání nepoškozeného nářadí s dobrým ostřím u sekáčů Pevné uchycení násady, zajištění proti uvolnění klíny apod. Hladký tvar úchopové části nářadí, bez prasklin Udržování suchých a čistých rukojetí a uchopovacích částí, jejich ochrana před olejem a mastnotou Pokud možno vyloučení práce s nářadím nad hlavou vhodným zvyšováním místa práce</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							

Index Kód Počet	Název činnosti	Název rizika BOZP	Ohození	Následky Opatření	HRiz PVN MNO	Odpovědnost Předpis Doklad	Četnost T. možný T. přípustný
0000081 5	6254 ZAZDÍVKA, DOBETON OTVORŮ Rekonstrukce	Převržení nestabilně uloženého materiálu	Pracovníci kolem stohu materiálu	Pohmoždění, odřeniny, zlomeniny,	3,0 2 5	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005, 591/2006 Školení na pracovišti	1 x denně 24.1.22 13.6.22
<p>Dodržování zákazů narušovat stabilitu stohů, např. vytahování předmětů a prvků zespol nebo ze strany stohu Dodržování zákazů vystupovat a šplhat po hranicích, po navršeném materiálu Použití pracovní obuvi s vyztuženou špič Ukládání materiálu na zpevněný, urovnaný, únosný a rovný podklad; zabránění jednostranného naklonění stohu Dodržování max. výšky stohu (2 m) při ruční ukládce Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
0000171 1	6254 ZAZDÍVKA, DOBETON OTVORŮ Rekonstrukce	Pořezání rukou o ostré hrany obkladaček a dlaždic	Pracovník	Pořezání ruky, prstů	1,8 3 2	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005, 591/2005 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 24.1.22 13.6.22
<p>Správné pracovní postupy Používání OOPP (rukavice) Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
0000180 5	6254 ZAZDÍVKA, DOBETON OTVORŮ Rekonstrukce	Nebezpečí při práci s polyuretany	Pracovník, pracovníci v místnosti	Podráždění dutiny ústní, nosní sliznice, hltanu a hrtanu, žaludeční obtíže, dýchací obtíže, podráždění pokožky a očí	3,0 2 5	Pracovník, vedoucí pracovník 262/2006, 101/2005, 591/2005 Školení na pracovišti	1 x denně 24.1.22 13.6.22
<p>Zabránění přímého kontaktu s látkou Používání vhodných OOPP Postupovat dle informací výrobce u aplikace látky Dostatečné větrání místnosti Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
0000250 1	6254 ZAZDÍVKA, DOBETON OTVORŮ Rekonstrukce	Poranění u práce s ocelí	Pracovník	Pořezání, bodnutí, napichnutí ruky, poranění jiné části těla, zranění oka	5,4 3 6	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005 Školení na pracovišti	1 x týdně 24.1.22 13.6.22
<p>Správné ukládání a skladování betonářské oceli a vyrobené armatury ve stanovených proflech dle potřeby a fixace materiálu Používání OOPP (rukavice, dlaňovnice, obuv, ochranné brýle apod.) Udržování volných manipulačních i obslužných průchodů, pořádek na pracovišti Správné pracovní postupy při ruční manipulaci s materiálem Zařízení pro výrobu armatury (stroje, přípravky) a související objekty a zařízení rozmístit tak, aby pracovníci nebyli ohroženi pohybem materiálu a jeho ukládáním Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
0000274 1	6254 ZAZDÍVKA, DOBETON OTVORŮ Rekonstrukce	Pád materiálu dopravovaného ve vozíku	Pracovníci pod vozíkem	Zavalení břemenem, pohmoždění, zranění hlavy, zlomeniny	4,8 2 8	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 24.1.22 13.6.22
<p>Pro příslušný druh materiálu použít vhodného typu opravního vozíku (nástavba na tašku, nástavba na kbelky, vyklápečí kontejner) Materiálu na vozíku zajišťovat proti pádu Zajistit prostor kolem dopravníku ohrožený pádem materiálu proti vstupu nepovolných osob Nezdřovtat se pod plošinou (zejména po dobu jejezdu dopravního vozíku) Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
0000014 145	6306 ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ Rekonstrukce	Nežádoucí účinky vápenného prachu nebo vápna při aktivaci vápna	Pracovník	Poleptání sliznice a pokožky, zasažení očí, poleptání pracovníka vápnem	4,5 3 5	Stavbyvedoucí, pracovník 591/2006př č.3 část X, 101/2005 Proškolení	1 x denně 27.12.21 27.12.21
<p>Správný postup při hašení vápna a manipulaci s vápenným mlékem a kaší Hašení a obsluhu linky provádět dle vyvěšených pokynů a návodu k obsluze Správný postup hašení nehašeného mletého vápna (na prach rozemleté vzdušné vápno) - při hašení (stýku s vodou) vzniká velké množství tepla, které může uvést vápno do varu, při rychlém hašení způsobuje teplo prudké vypařování velkého množství vody, což vede k výbuchu nebo jej může způsobit Při zjištění závad přerušení práce, vyčištění, odstranění příčin závad a ucpání Nerozpojování hadic a jiných částí pod tlakem Správné provedení spojů a vedení hadic, použití nepoškozených spojek a jiných prvků Řádné čištění, údržba, mazání, včasná údržba a výměny opotřebených částí Použití OOPP k ochraně zraku v případě odstříknutí vápna při jeho hašení a manipulaci, resp. odstříknutí vápenné malty z mícháčky při výrobě vápna, při jeho manipulaci a dopravě. použití OOPP k ochraně dýchadel (čtvrťmaska, polomaska) Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
0000331 7	6306 ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ Rekonstrukce	Ohození zraku - zranění odstříknutou míchanou hmotou	Pracovník, pracovníci kolem	Poranění oka	4,5 3 5	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 262/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 27.12.21 27.12.21
<p>Použití míchadla jen pro účely, pro něž je návodem určeno (pro míchání těstovitých a kašovitých materiálů a směsí apod.) Použití pro otáčení ve smyslu hodinových ručiček Správné a pevné upevnění metly na vřeteno a řádné dotažení Funkční elektronicky řízený plynulý rozběh míchadla bez zpětného rázu Správná předvolba počtu otáček dle druhu míchané hmoty Rychlosti nepřepínat za chodu nářadí při plném zatížení Funkční elektronická ochrana při přetížení Zabezpečit nádobu s míchanou hmotou proti pohybu na podlaze Používat jen nástroje (metly) do předepsaného průměru Vzniká-li při práci s míchadlem ohození odstříkující míchanou hmotou je nutno používat OOPP adekvátní k ochraně očí, případně i obličje (dle vlastností míchané hmoty) Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
0A000231 7	6306 ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ Rekonstrukce	Zranění při používání ruční mechanizace a nářadí	Pracovník, pracovníci kolem	Pohmoždění a poranění ruky, přímáčknutí, otlačky, podlitiny, úrazy očí, zranění hlavy, zranění el. proudem	4,5 3 5	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 262/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 27.12.21 27.12.21
<p>Praxe, zručnost, zácvek, soustředěnost při práci Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí Dle potřeby používání chráničů ruky či rukavic, používání OOPP k ochraně zraku, sluchu, dýchacích cest Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí Nepoužívání poškozeného nářadí (s uvolněnou násadou, deformovanou pracovní částí apod.) Udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky = přiměřený pracovní prostor Udržování suchých a čistých rukojetí a uchovacích částí, mechanizaci udržovat v řádném stavu Pokud možno vyloučení práce s nářadím nad hlavou vhodným zvýšováním místa práce Vypínač nářadí v naprostém pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmnutí ruky obsluhy z jeho tlačítka Nástroje v stroji(hlavici) pořádně upevnit Opravy mechanizace provádět při vypnutém motoru Nepřetěžovat mechanizaci Dodržování zákazů zastavovat nástroj v chodu rukou Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
0000142 145	6306 ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ Rekonstrukce	Pád (překlopení, převrácení) pojezdových vozíků a volně stojících lešení při nezajištění stability těchto druhů lešení	Pracovníci na a pod lešením	Naražení, pohmoždění, bodné a řezné rány, zranění kloubů/končetin/vnitřních orgánů, smrt	6,0 2 10	Pracovník, vedoucí pracovník TPlEš, 101/2005, 591/2006, 362/2006 školení na lešení	1 x denně 27.12.21 27.12.21
<p>Používání technicky dokumentovaných lešení včetně pojezdových kol opatřených zajišťovacími zařízeními proti samovolnému pohybu (fixace kol brzdami nebo opěrkami) Zajištění stability lešení poměrem základny 1 : 3 (popř. i 1 : 4 je-li sklon max. 1 % a nerovnosti menší než 15 mm) nebo rozšíření základny stabilizátory nebo přídatnou zátěží Pojezdová plocha rovná a únosná bez otvorů apod. Při přemístování lešení vyloučit přítomnost osob na lešení Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
0A000261 7	6306 ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ Rekonstrukce	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	Pracovník, pracovníci kolem	Naražení části těla, poranění končetin, zlomeniny, pohmoždění, poranění páteře	3,6 2 6	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 362/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 27.12.21 27.12.21
<p>K místům práce ve výšce zajistit bezpečný přístup (žebříky, schodiště, rampy apod.) Neseskakovat, nevylézat po konstrukcích Zákaz používání vratkých a nevhodných předmětů pro práci i ke zvyšování místa práce (beden, obalů, palet, sudů, věder apod.) Zajistit stabilitu lešenářských koz, pokládat je na vrovnaný podklad tak, aby nemohlo dojít k poklesu ani posunutí patek podpor Od výšky 1,5 m opatřovat volné okraje podlah kozových lešení zábradlím Správně zajišťovat výsuvné části kolikem v požadované úrovni; zajišťovací části udržovat v řádném stavu Dodržovat max. dovolenou délku pole kozového lešení (u podlahy z fošen je 2,5 m) Nepřetěžovat podlahu lešení materiálem, soustředěním více osob apod. (hmotnost celkem < povolené normové nahodilé zatížení podlah lešení); plošná nosnost pracovních podlah je 150 kg.m-2 Yajistit jednotlivé prvky podlah proti posunutí a pohybu Neseskakovat na podlahu lešení Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							



Index Kód Počet	Název činnosti	Název rizika BOZP	Ohození	Následky Opatření	HRiz PVN MNO	Odpovědnost Předpis Doklad	Četnost T. možný T. přípustný
A000262 7	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ Rekonstrukce	Pád osoby ze dvojitého žebříku po rozjetí postranic, podjetí dvojitého žebříku a pádu dvojitého žebříku	Pracovník, pracovníci níže	Narazení části těla, poranění končetin, zlomeniny, pohmožděliny, poranění páteře	3,6 3 4	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 362/200: Školení na pracovišti	1 x měsíčně 27.12.21 27.12.21
<p>Opatření dvojitého žebříků zajišťovacími řetízky, táhly apod. proti rozevření Neopírat dvojité žebřík, nepoužívat tento žebřík jako žebřík opěrný Ve schodiškových prostorech provádět malířské práce z pomocných pracovních podlah (podlah lešení apod.) nebo ze žebříků k tomu upravených Nebezpečně a nadměrně se nevyklánět (tj. nevychylovat těžiště těla) mimo osu žebříku Nevynášet a nesnášet po žebříku břemena o hmotnosti > 15 kg Nevystupovat na žebřík s poškozenou a nevhodnou a znečištěnou obuví Nepracovat ze žebříku příliš blízko horního konce žebříku, kdy dochází ke snížení stability žebříku a to na dvojitém žebříku blíže ve vzdálenosti chodidel než 0,5 m od jeho konce Nevystupovat a nestoupat na horní odkládací plošinku (jeli-ji žebřík vybaven) Nepracovat na žebříku více osobami nad sebou a nevystupovat a nesestupovat po žebříku více osobám současně Udržování žebříků, nepoužívání deformovaných a poškozených žebříků Chůze na dřevěném dvojitém žebříku pouze zaškolenými zaměstnanci</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
0000111 5	6407 HYDROIZOL SANITÁR PROST Rekonstrukce	Uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých zasněžených a namrzlých komunikacích a na venkovních staveništních prostorech	Pracovník	Oděniny, pohmožděliny, zranění končetin a klubů	4,5 3 5	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006 Školení na pracovišti	1 x denně 31.1.22 27.6.22
<p>Vhodná volba tras, určení a zřízení vstupů na stavbu, staveništních komunikací a přístupových cest, chodníků Jejich čištní a udržování zejména v zimním období a za deštivého počasí V zimním období odstraňování námrazy, sněhu, protiskluzový posyp</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
0000081 5	6407 HYDROIZOL SANITÁR PROST Rekonstrukce	Převržení nestabilně uloženého materiálu	Pracovníci kolem stohu materiálu	Pohmožděliny, odřeniny, zlomeniny,	3,0 2 5	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006 Školení na pracovišti	1 x denně 31.1.22 27.6.22
<p>Dodržování zákazu narušovat stabilitu stohů, např. vyťahování předmětů a prvků zespod nebo ze strany stohu Dodržování zákazu vystupovat a šplhat po hranicích, po navršeném materiálu Použití pracovní obuvi s vyztuženou špičí Ukládání materiálu na zpevněný, urovnaný, únosný a rovný podklad; zabránění jednostranného naklonění stohu Dodržování max. výšky stohu (2 m) při ruční ukládce</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
0000294 1	6407 HYDROIZOL SANITÁR PROST Rekonstrukce	Působení výparů na dýchací cesty a jiné části těla	Pracovníci v místnosti	Změna chuti a čuchu, podráždění očí, sliznice, pokožky	6,0 5 4	Pracovník, vedoucí pracovník Návod, 591/2006, 101/2005 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 31.1.22 27.6.22
<p>Při aplikaci v uzavřených prostorech, je třeba zajistit dostatečnou ventilaci, pokud výpary styrenu překročí koncentraci 20 ppm, použít ochranou masku (respirátor) Aplikaci v uzavřených prostorech je třeba provádět min. v počtu dvou pracovníků a zabezpečit nepřetržitou ventilaci v průběhu vytváření nátěru, pro minimalizaci koncentrace styrenových par (limit je 1,1%) Při práci s přípravkem zabránit přímému kontaktu kůže s materiálem vhodným pracovním oděvem, rukavicemi a vhodných ochranných brýlí První pomoc: Při vniknutí do oka vymýt proudem čisté vody nebo borovou vodou a neprodleně vyhledat lékaře Při kontaminaci pokožky seřít kompozici nebo složku buničinou nebo toaletním papírem, umýt mycí pastou nebo mýdlem. Zasažené místo sterilizovat (např. Septonexem), neaplikovat žádné masti nebo krémy; Při požití dát postiženému vypít cca 0,5 l vlažné vody a vyvolat zvracení, ne však později než po 5 až 15 minutách, dále vypít cca 0,5 l 3% kys citr a vyhledat lékaře Větrat Znečištěný oděv vyměnit</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
0000300 1	6407 HYDROIZOL SANITÁR PROST Rekonstrukce	Popálení horkou živici	Pracovník	Popálení části těla	4,2 2 7	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 31.1.22 27.6.22
<p>Používání OOPP k ochraně rukou, obličeje, očí a nechráněných částí těla, (nepracovat s obnaženým tělem) Zabránit styku rozeřháté živice s vodou, horkou živici pokládat na suché povrchy Vyloučit přítomnost nepovolných osob v místě práce K dispozici prostředky k poskytování první pomoci, správný postup při poskytování první pomoci; Pro práce se živici stanoví v technologickém nebo pracovním postupu opatření k zajištění bezpečnosti práce a požární ochrany při jednotlivých pracovních úkonech Správné pracovní postupy, opatnost při zacházení s rozeřhátou živici Živice nahřívá pouze v tomu určených tavných nádobách a správným způsobem Tavnou nádobu umístit na nehořlavý, rovný a únosný podklad Vyloučení dodatečného plnění a přehřátí živice v kotlicích Řádný technický stav kotle, pravidelné prohlídky, poklop nad tavnou nádobou apod., tavné nádoby upraveny tak, aby rozeřhívaná živice nemohla přijít do styku s ohněm Takové lahve na PB pro nahřívání živice ukládat v bezpečně (zpravidla 4m)</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
0000301 1	6407 HYDROIZOL SANITÁR PROST Rekonstrukce	Psobení horkého vzduší, popálení dýchadel horkou parou	Pracovníci	Poranění dýchacích cest	3,6 2 6	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 262/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 31.1.22 27.6.22
<p>Dát, aby do zásobníků a jiných nádob na uskladnění a rozeřhávání živíc nevnikala voda, pokud se tak stalo, musí se voda před rozeřháním živice nebo aplikaci horké živice odstranit Hrkou živici pokládat na suché povrchy Vloučit přítomnost nepovolných osob v místě práce</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
0000142 10	6507 IZOLACE AKUSTICKÁ VNITŘ Rekonstrukce	Pád (překlopení, převrácení) pojezdových a volně stojících lešení při nezajištění stability těchto druhů lešení	Pracovníci na a pod lešením	Narazení, pohmožděliny, bodné a řezné rány, zranění kloubů/končetin/vnitřích orgánů, smrt	6,0 2 10	Pracovník, vedoucí pracovník TPlēš,101/2005,591/2006,362 školení na lešení	1 x denně 17.1.22 20.6.22
<p>Používání techniky dokumentovaných lešení včetně pojezdových kol opatřených zajišťovacím zařízením proti samovolnému pohybu (fixace kol brzdami nebo opěrkami) Zajištění stability lešení poměrem základny 1 : 3 (popř. i 1 : 4 je-li sklon max. 1 % a nerovnosti menší než 15 mm) nebo rozšíření základny stabilizátory nebo přidávanou záteží Pojezdová plocha rovná a únosná bez otvorů apod. Při přemísťování lešení vyloučit přítomnost osob na lešení</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
0000161 10	6507 IZOLACE AKUSTICKÁ VNITŘ Rekonstrukce	Pád konstrukcí a zabudovávaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o větší hmotnosti, pád a zasažení osob	Pracovník, pracovníci kolem	Oděniny, pohmožděliny, zlomeniny, zavalení části konstrukce, udušení, smrt	6,0 2 10	Pracovník, vedoucí pracovník 268/2009,101/2005,591/2005 Školení na pracovišti	1 x denně 17.1.22 20.6.22
<p>Postupovat podle projektu Respektovat stanovený způsob osazování (ukotvení, připevnění, zajištění osazovaných předmětů)</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
0A00231 1	6507 IZOLACE AKUSTICKÁ VNITŘ Rekonstrukce	Zranění při používání ruční mechanizace a nářadí	Pracovník, pracovníci kolem	Pohmoždění a poranění ruky, přímáčknutí, otaky, podlitiny, úrazy očí, zranění hlavy, zranění el. proudem	4,5 3 5	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 262/200: Školení na pracovišti	1 x měsíčně 17.1.22 20.6.22
<p>Praxe, zručnost, zácvik, soustředěnost při práci Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí Dle potřeby používání chráničů ruky či rukavic, používání OOPP k ochraně zraku, sluchu, dýchacích cest Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí Nepoužívání poškozeného nářadí (s uvolněnou násadou, deformovanou pracovní částí apod.) Udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky = příměří pracovní prostor Udržování suchých a čistých rukojetí a uchopovacích částí, mechanizaci udržovat v řádném stavu Pokud možno vyloučení práce s nářadím nad hlavou vhodným zvyšováním místa práce Vypínač nářadí v naprostém pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmutí ruky obsluhy z jeho tlačítka Nástroje v stroji(hlavici) pořádně upevnit Opravy mechanizace provádět při vypnutém motoru Nepřetěžovat mechanizaci Dodržování zákazu zastavovat nástroj v chodu rukou</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
A000261 1	6507 IZOLACE AKUSTICKÁ VNITŘ Rekonstrukce	Pád osoby u při vystupu a sestupu na zvýšená místa práce	Pracovník, pracovníci kolem	Narazení části těla, poranění končetin, zlomeniny, pohmožděliny, poranění páteře	3,6 2 6	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 362/200: Školení na pracovišti	1 x měsíčně 17.1.22 20.6.22
<p>K místům práce ve výšce zajistit bezpečný přístup (žebříky, schodiště, rampy apod.) Nesesakovat, nevykládat po konstrukcích Zákaz používání vratkých a nevhodných předmětů pro práci i ke zvyšování místa práce (beden, obalů, palet, sudů, věder apod.) Zajistit stabilitu lešení/řádků, pokládat je na vyrovnaný podklad tak, aby nemohlo dojít k poklesu ani posunutí patek podpor Od výšky 1,5 m opatřovat volné okraje podlah kovových lešení zábradlím Správně zajišťovat výsuvné části kolíkem v požadované úrovni; zajišťovací části udržovat v řádném stavu Dodržovat max. dovolenou délku pole kovového lešení (u podlahy z fošen je 2,5 m) Nepřetěžovat podlahu lešení materiálem, soustředěním více osob apod. (hmotnost celkem < povolené normové nahodilé zatížení podlah lešení); plošná nosnost pracovních podlah je 150 kg.m-2 Yajistit jednotlivé prvky podlah proti posunutí a pohybu Nesesakovat na podlahu lešení</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							

Index Kód Počet	Název činnosti Dodavatel	Název rizika BOZP	Ohoření	Následky Opatření	HRiz PVN MNO	Odpovědnost Předpis Doklad	Četnost T. možný T. přípustný
6609 0000060 1	DROBNÉ DOPLŇKY VNITŘNÍ Rekonstrukce	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice apod.) s rukou	Pracovník	Přimáčknutí, otlačky, zhmždění, podlitiny, zlomenina ruky	3,6 4 3	Pracovník, vedoucí pracovník 309/2005,591/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 17.1.22 15.8.22
Praxe, zručnost, zácvik Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí Soustředěnost při práci, příp. používání chráničů ruky Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
6609 0000171 1	DROBNÉ DOPLŇKY VNITŘNÍ Rekonstrukce	Pořezání rukou o ostré hrany obkladaček a dlaždic	Pracovník	Pořezání ruky, prstů	1,8 3 2	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2005 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 17.1.22 15.8.22
Správné pracovní postupy Používání OOPP (rukavice) Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
6609 0000280 1	DROBNÉ DOPLŇKY VNITŘNÍ Rekonstrukce	Vznik kroutícího momentu, náhlé zablokování vršeta při držení obrobku v rukou	Pracovník	Zhmždění ruky, vykloubení, zlomení prstů, pořezání	5,4 3 6	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 17.1.22 15.8.22
Obsluha musí být na zaseknutí vrtáku při vrtání připravena, ať již je vrtáčka vybavena bezpečnostní spojkou či nikoliv a ihned nářadí pustit Vypínač nářadí v naprostém pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmutí ruky obsluhy z jeho tlačítka Soustředěnost při vrtání, puštění vrtáčky z rukou při jejím protáčení U některých vrtáček používat přídavnou rukojeť (pozor na reakční moment vrtáčky při zablokování vrtáku) Používat nářadí jen pro práce a účely pro které jsou určeny, a nářadím pracovat s citem a nepřetěžovat ho, nepůsobit nadměrnou silou Opravu el. nářadí provádět jen po odpojení od sítě Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
6609 0000281 1	DROBNÉ DOPLŇKY VNITŘNÍ Rekonstrukce	Ohoření zraku - zranění odletujícími částmi opracovávaných materiálů při práci s vrtáčkou	Pracovník	Poranění očí	4,8 2 8	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 17.1.22 15.8.22
Při pracovních úkonech, kdy hrozí nebezpečí ohoření zraku používat brýle nebo obličejové štíty Používat nepoškozenou vrtáčku a vrtáky Správné postavení u práce Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
6609 A000282 1	DROBNÉ DOPLŇKY VNITŘNÍ Rekonstrukce	Poranění rotujícím, zničeným nástrojem (brousicím nebo řezacím kotoučem) při styku ruky s nástrojem	Pracovník	Poarmní končetin, odřeniny, řezné rány, amputace	6,0 4 5	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 17.1.22 15.8.22
Postupovat dle návodu k používání Nepřeházet nářadí s prstem na spínači při připojení k síti Nepřibližovat ruku do nebezpečné blízkosti pohyblivého nástroje Seřizování, čištění, mazání a opravy nářadí provádět jen je-li nářadí v klidu Před připojením nářadí do sítě se přesvědčit zda je spínač vypnutý a zablokovaný stálý chod Před použitím nářadí zkontrolovat kryty Dohlížející kotouč nebrzdí tlakem na bok kotouče Při broušení dbát na to, aby se obsluha brusky nedotýkala jinou částí těla než rukama; Nepoužívat poškozené nářadí Brusku odkládat, přenášet nebo opouštět jen když je v klidu a za část k tomu určenou Nářadí správně osazovat, nepoužívat poškozené nástroje Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
6706 0000037 2	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE Rekonstrukce	Působení vibrací ponorného vibrátoru při zhuťování betonové směsi	Pracovník	Poranění ruky	1,2 2 2	Pracovník 591/2006,101/2005,272/2011 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 20.6.22 20.6.22
Používat chráněné rukojeti na ohebné hřídeli Dodržovat podmínky stanovené v návodu k používání (dodržování klidových bezpečnostních přestávek apod.) Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
6706 0000038 2	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE Rekonstrukce	Poškození vibrátoru, úraz el. proudem	Pracovník	Poranění ruky	0,3 1 1	Pracovník Návod,101/2005,591/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 20.6.22 20.6.22
El. hnací motor vibrátoru připojit na síť až když je ohebný hřídel spojen s hnacím motorem a ponorným vibrátorem Ponoření vibrační hlavice ponorného vibrátoru a její vytažení prováděno jen za chodu vibrátoru Při přerušení přívodu betonové směsi je vibrátor vypínán Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
6706 0000250 5	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE Rekonstrukce	Poranění u práce s ocelí	Pracovník	Pořezání,bodnutí, napichnutí ruky, poranění jiné části těla, zranění oka	5,4 3 6	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005 Školení na pracovišti	1 x týdně 20.6.22 20.6.22
Správné ukládání a skladování betonářské oceli a vyrobené armatury ve stanovených proflech dle potřeby a fixace materiálu Používání OOPP (rukavice, dlaňovnice, obuv, ochranné brýle apod.) Udržování volných manipulačních i obslužných průchodů, pořádek na pracovišti Správné pracovní postupy při ruční manipulaci s materiálem Zařízení pro výrobu armatury (stroje, přípravky) a související objekty a zařízení rozmístit tak, aby pracovníci nebyli ohroženi pohybem materiálu a jeho ukládáním Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
6859 0000070 3	PŘESUN HMOT TE 6 Rekonstrukce	Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem, sjetí kolečka mimo rampu	Pracovník	Odřeniny, pohmoždění	2,7 3 3	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 29.11.21 4.7.22
Úprava pojízdné plochy, vyrovnání a zpevnění manipulační plochy, bez překážek Odstránění kluzkosti Dodržování max. přípustného sklonu prozatímních šikmých pojezdových ploch - cca 1 : 5 Nepřetěžování koleček, jejich plnění jen cca do 3/4 obsahu korby dodržování min. šířky pojezdových konstrukcí a prvků (lávek, šikmých ramp, nájezdů) tj. 60 cm; Spolehlivé zajištění pojezdových prvků proti pohybu Pro zášyp, dopravovaného do výkopu hlubšího než 1,5 m kolečkem zřídí při okraji výkopu pevnou záražku Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
6859 0000081 45	PŘESUN HMOT TE 6 Rekonstrukce	Převrzení nestabilně uloženého materiálu	Pracovníci kolem stohu materiálu	Pohmoždění, odřeniny, zlomeniny	3,0 2 5	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006 Školení na pracovišti	1 x denně 29.11.21 4.7.22
Dodržování zákazu narušovat stabilitu stohů, např. vytahování předmětů a prvků zespod nebo ze strany stohu Dodržování zákazu vystupovat a šplhat po hranicích, po navršeném materiálu Použití pracovní obuvi s vyztuženou špičí Ukládání materiálu na zpevněný, urovnaný, únosný a rovný podklad; zabránění jednostranného naklonění stohu Dodržování max. výšky stohu (2 m) při ruční ukládce Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
6859 0000111 45	PŘESUN HMOT TE 6 Rekonstrukce	Uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých zasněžených a namrzlých komunikacích a na venkovních staveništních prostorech	Pracovník	Odřeniny, pohmoždění, zranění končetin a kloubů	4,5 3 5	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006 Školení na pracovišti	1 x denně 29.11.21 4.7.22
Vhodná volba tras, určení a zřízení vstupů na stavbu, staveništních komunikací a přístupových cest, chodníků Jejich čištění a udržování zejména v zimním období a za deštivého počasí V zimním období odstraňování námrazy, sněhu, protiskluzový posyp Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							

Index Kód Počet	Název činnosti	Název rizika BOZP	Ohození	Následky O p a t ě n í	HRiz PVN MNO	Odpovědnost Předpis Doklad	Četnost T. možný T. přípustný
0000121 9	PŘESUN HMOT TE 6 Rekonstrukce	Šikmé našlápnutí na hranu schodišťového(žebříkového) stupně, uklouznutí	Pracovník	Vyvrtnutí členku, poranění kloubů	3,6 3 4	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006 Školení na pracovišti	1 x týdně 29.11.21 4.7.22
<p>Udržívaní neklučných povrchů, správné našlapování, vyloučení šikmého našlápnutí zejména při snížených adhezních podmínkách za mokra, námrazy, vlivem znečištěné obuvi schodišťového stupně, kde jsou zhoršené třecí podmínky Používání protiskluzové, nepoškozované obuvi Očištění obuvi před výstupem na žebřík Vyloučení nesprávného došlapování až na okraj (hranu)</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
A000261 3	PŘESUN HMOT TE 6 Rekonstrukce	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	Pracovník, pracovníci kolem	Naražení části těla, poranění končetin, zlomeniny, pohmožděny, poranění páteře	3,6 2 6	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 362/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 29.11.21 4.7.22
<p>K místům práce ve výšce zajistit bezpečný přístup (žebříky, schodiště, rampy apod.) Nesesakovat, nevylézat po konstrukcích Zákaz používání vratkých a nevhodných předmětů pro práci i ke zvyšování místa práce (beden, obalů, palet, sudů, věder apod.) Zajistit stabilitu lešenářských koz, pokládat je na vyrovnaný podklad tak, aby nemohlo dojít k poklesu ani posunutí patek podpor Od výšky 1,5 m opatřovat volné okraje podlah kozových lešení zábradlím Správně zajišťovat výškové části kolíkem v požadované úrovni; zajišťovací části udržovat v řádném stavu Dodržovat max. dovolenou délku pole kozového lešení (u podlahy z fošen je 2,5 m) Nepřetěžovat podlahu lešení materiálem, sousředením více osob apod. (hmotnost celkem < povolené normové nahodilé zatížení podlah lešení); plošná nosnost pracovních podlah je 150 kg.m-2 Yajistit jednotlivé prvky podlah proti posunutí a pohybu Nesesakovat na podlahu lešení</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
0000081 30	OBKLADY SÁDROKARTONOVÉ Rekonstrukce	Převržení nestabilně uloženého materiálu	Pracovníci kolem stohu materiálu	Pohmožděny, odřeniny, zlomeniny,	3,0 2 5	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006 Školení na pracovišti	1 x denně 24.1.22 18.7.22
<p>Dodržování zákazu narušovat stabilitu stohů, např. vytahování předmětů a prvků zespod nebo ze strany stohu Dodržování zákazu vystupovat a šplhat po hranicích, po navršeném materiálu Použití pracovní obuvi s vyztuženou špičkou Ukládání materiálu na zpevněný, urovnaný, únosný a rovný podklad; zabránění jednostranného naklonění stohu Dodržování max. výšky stohu (2 m) při ruční ukládce Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
0000142 30	OBKLADY SÁDROKARTONOVÉ Rekonstrukce	Pád (překlopení, převrácení) pojizdných a volně stojících lešení při nezajištění stability těchto druhů lešení	Pracovníci na a pod lešením	Naražení, pohmoždění, bodné a řezné rány, zranění kloubů/končetin/vnitřích orgánů, smrt	6,0 2 10	Pracovník, vedoucí pracovník TPleš,101/2005,591/2006,362 Školení na lešení	1 x denně 24.1.22 18.7.22
<p>Používání technicky dokumentovaných lešení včetně pojizdných kol opatřených zajišťovacím zařízením proti samovolnému pohybu (fixace kol brzdami nebo opěrkami) Zajištění stability lešení poměrem základny 1 : 3 (popř. i 1 : 4 je-li sklon max. 1 % a nerovnosti menší než 15 mm) nebo rozšíření základny stabilizátory nebo přidáním zátěží Pojezdová plocha rovná a únosná bez otvorů apod. Při přemísťování lešení vyloučit přítomnost osob na lešení Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
0000283 6	OBKLADY SÁDROKARTONOVÉ Rekonstrukce	Pád, prolomení sádrokartonové konstrukce	Pracovníci kolem a pod konstrukcí	Zranění hlavy, odřeniny, pohmožděny, zlomeniny, poranění páteře	3,0 2 5	Pracovník, vedoucí pracovník TP, 591/2006, 101/2005 Školení na pracovišti	1 x týdně 24.1.22 18.7.22
<p>Správné přípravné nosné konstrukce (UW, CW, UD profil) k podlaze, stropu apod. hmoždinkami, zatlučkami hřeby Správné nastavení desek u příček vyšších než je délka sádrokartonové desky, spoje nastavených desek se nesmí křížit Upevnění profilů nosné konstrukce provádět prvky odpovídajícímu typu stávajícího obvodového zdiva nebo stropní konstr Při uložení desek ve směru nosných profilů musí být profily rozvrženy tak, aby styk desek byl vždy podložen profilem Při připevňování desek vyloučit napětí v desce Chybné upevnění šrouby odstranit a nové montovat min. ve vzdálenosti o 500 mm od tohoto místa, montáži všech předepsaných šroubů musí deska pevně přilíhat ke spodní nosné konstrukci Vyloučit přestřizemí profilů (např. při montáži instalaci) Nezavěšovat zařizovací předměty bez nosičů ZT, těžší vzduchotechnická zařízení, svítidla apod. bez vyztužení či samonosné konstrukce Nepřetěžovat sádrokartonovou konstrukci zařizovacími předměty a konstrukcemi o větší hmotnosti, než je konstr. zhotovena Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
0000281 2	OBKLADY SÁDROKARTONOVÉ Rekonstrukce	Ohození zraku - zranění odletujícími částmi opracovávaných materiálů při práci s vrtačkou	Pracovník	Poranění očí	4,8 2 8	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 24.1.22 18.7.22
<p>Při pracovních úkonech, kdy hrozí nebezpečí ohození zraku používat brýle nebo obličejové štíty Používat nepoškozovanou vrtačku a vrtáky Správné postavení u práce Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
0A00231 2	OBKLADY SÁDROKARTONOVÉ Rekonstrukce	Zranění při používání ruční mechanizace a nářadí	Pracovník, pracovníci kolem	Pohmoždění a poranění ruky, přimáčknutí, otlačky, podlitiny, úrazy očí, zranění hlavy, zranění el. proudem	4,5 3 5	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 262/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 24.1.22 18.7.22
<p>Praxe, zručnost, zácvik, soustředěnost při práci Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí Dle potřeby používání chráničů ruky či rukavic, používání OOPP k ochraně zraku, sluchu, dýchacích cest Zajistění možnosti výběru vhodného nářadí Nepoužívání poškozeného nářadí (s uvolněnou násadou, deformovanou pracovní částí apod.) Udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky = přiměřený pracovní prostor Udržování suchých a čistých rukojetí a uchopovacích částí, mechanizaci udržovat v řádném stavu Pokud možno vyloučení práce s nářadím nad hlavou vhodným zvyšováním místa práce Vypínač nářadí v naprostém pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmutí ruky obsluhy z jeho tlačítka Nástroje v stroji(hlavici) pořádně upevnit Opravy mechanizace provádět při vypnutém motoru Nepřetěžovat mechanizaci Dodržování zákazu zastavovat nástroj v chodu rukou Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
A000261 2	OBKLADY SÁDROKARTONOVÉ Rekonstrukce	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	Pracovník, pracovníci kolem	Naražení části těla, poranění končetin, zlomeniny, pohmožděny, poranění páteře	3,6 2 6	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 362/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 24.1.22 18.7.22
<p>K místům práce ve výšce zajistit bezpečný přístup (žebříky, schodiště, rampy apod.) Nesesakovat, nevylézat po konstrukcích Zákaz používání vratkých a nevhodných předmětů pro práci i ke zvyšování místa práce (beden, obalů, palet, sudů, věder apod.) Zajistit stabilitu lešenářských koz, pokládat je na vyrovnaný podklad tak, aby nemohlo dojít k poklesu ani posunutí patek podpor Od výšky 1,5 m opatřovat volné okraje podlah kozových lešení zábradlím Správně zajišťovat výškové části kolíkem v požadované úrovni; zajišťovací části udržovat v řádném stavu Dodržovat max. dovolenou délku pole kozového lešení (u podlahy z fošen je 2,5 m) Nepřetěžovat podlahu lešení materiálem, sousředením více osob apod. (hmotnost celkem < povolené normové nahodilé zatížení podlah lešení); plošná nosnost pracovních podlah je 150 kg.m-2 Yajistit jednotlivé prvky podlah proti posunutí a pohybu Nesesakovat na podlahu lešení</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
A000264 2	OBKLADY SÁDROKARTONOVÉ Rekonstrukce	Prašnost, hluk vznikající provozem vibračních brusky	Pracovník	Poranění očí, ztížené dýchání, nedoslýchavost	1,8 3 2	Pracovník, vedoucí pracovník Školení na pracovišti	1 x měsíčně 24.1.22 18.7.22
<p>Používání odsávací jednotky Otvory brusné desky a listu (použití perforovaných brusných listů) se musí kryt, aby bylo umožněno odsávání prachu pod brusnou deskou Prachový sáček nutno vysypávat dříve než bude zcela naplněn, jinak se sníží účinnost odsávacího systému Používání OOPP - chrániče sluchu Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
E0030 2	OBKLADY SÁDROKARTONOVÉ Rekonstrukce	Úraz el proudem - dotyk přes cizí vodivý předmět	Pracovník	Popáleniny, přechod proudu tělem, zástava srdce	6,0 2 10	Pracovník Vyh. č. 50/1978 Sb,101/2005 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 24.1.22 18.7.22
<p>Nepřiblížovat se k el. zařízení, vyřizovat z funkce ochranu polohou, dodržovat zákaz resp. dodržovat podmínky pro práce v blízkosti el. vedení a zařízení Dodržovat zákazy činností v ochranných pásmech venkovního el. vedení vn a vvn Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							

Index Kód Počet	Název činnosti	Název rizika BOZP	Ohoření	Následky Opatření	HRiz PVN MNO	Odpovědnost Předpis Doklad	Četnost T. možný T. přípustný
0000081 5	7303 OBEZDÍVKY ZAŘÍZ PŘEDMĚTŮ Rekonstrukce	Převržení nestabilně uloženého materiálu	Pracovníci kolem stohu materiálu	Pohmožděny, odřeniny, zlomeniny,	3,0 2 5	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006 Školení na pracovišti	1 x denně 14.2.22 4.7.22
<p>Dodržování zákazu narušovat stabilitu stohů, např. vytahování předmětů a prvků zespol nebo ze strany stohu Dodržování zákazu vystupovat a šplhat po hranicích, po navrženém materiálu Použití pracovní obuvi s vyztuženou špičí Ukládání materiálu na zpevněný, urovnaný, únosný a rovný podklad; zabránění jednostranného naklonění stohu Dodržování max. výšky stohu (2 m) při ruční ukládce Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
0000060 1	7303 OBEZDÍVKY ZAŘÍZ PŘEDMĚTŮ Rekonstrukce	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice apod.) s rukou	Pracovník	Přímáčknutí, otlačky, zhmožděny, podlitiny, zlomenina ruky	3,6 4 3	Pracovník, vedoucí pracovník 309/2005,591/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 14.2.22 4.7.22
<p>Praxe, zručnost, zácvik Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí Soustředěnost při práci, příp. používání chráničů ruky Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí Dodržování zákazu používání poškozeného nářadí Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
0000160 1	7303 OBEZDÍVKY ZAŘÍZ PŘEDMĚTŮ Rekonstrukce	Zborcení, zřícení zděných konstrukcí v důsledku porušení, ztráty stability, tuhosti konstrukce	Pracovník, pracovníci kolem	Odřeniny, pohmožděny, zlomeniny, zavalení části konstrukce, udušení, smrt	3,6 2 6	Pracovník, vedoucí pracovník 268/2009,101/2005,591/2005 Školení na pracovišti	1 x týdně 14.2.22 4.7.22
<p>Stanovení a dodržování technologických resp. pracovních postupů Při zdění komínů, pilířů a podobných konstrukcí, vyzdívání po částech, až když nově vyzděné zdivo vykazuje dostatečnou pevnost Nezatěžování zdiva izolačních přízdivek zeminou Vyzdívání provádět odborně (správná vazba cihel, bloků a tváric) zajištění stability, pevnosti a tuhosti vyzdívávaných konstrukcí Zakotvování příček do zdiva Použití vhodného materiálu pro zdění (cihly, malty, přísady) Vysekávání drážek do příček a pilířů jen za dodržení podmínek stanovených v projektu Případně zeslabování zděných nosných konstrukcí (pilířů) předem projednávat a odsouhlasit statikem Správný postup při vyzdívání a zatěžování cihelných přízdivek ve výkopech (nenahrazovat jimi bednění) Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
0000161 5	7303 OBEZDÍVKY ZAŘÍZ PŘEDMĚTŮ Rekonstrukce	Pád konstrukcí a zabudovávaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o větší hmotnosti, pád a zasažení osob	Pracovník, pracovníci kolem	Odřeniny, pohmožděny, zlomeniny, zavalení části konstrukce, udušení, smrt	6,0 2 10	Pracovník, vedoucí pracovník 268/2009,101/2005,591/2005 Školení na pracovišti	1 x denně 14.2.22 4.7.22
<p>Postupovat podle projektu Respektovat stanovený způsob osazování (ukotvení, připevnění, zajištění osazovaných předmětů) Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
0A00231 1	7303 OBEZDÍVKY ZAŘÍZ PŘEDMĚTŮ Rekonstrukce	Zranění při používání ruční mechanizace a nářadí	Pracovník, pracovníci kolem	Pohmoždění a poranění ruky, přímáčknutí, otlačky, podlitiny, úrazy očí, zranění hlavy, zranění el. proudem	4,5 3 5	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 262/200: Školení na pracovišti	1 x měsíčně 14.2.22 4.7.22
<p>Praxe, zručnost, zácvik, soustředěnost při práci Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí Dle potřeby používání chráničů ruky či rukavic, používání OOPP k ochraně zraku, sluchu, dýchacích cest Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí Nepoužívání poškozeného nářadí (s uvolněnou násadou, deformovanou pracovní částí apod.) Udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky = přiměřený pracovní prostor Udržování suchých a čistých rukojetí a uchopovacích částí, mechanizaci udržovat v řádném stavu Pokud možno vyloučení práce s nářadím nad hlavou vhodným zvyšováním místa práce Vypínač nářadí v naprostém pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmутi ruky obsluhy z jeho tlačítka Nástroje v stroji(hlavici) pořádně upevnit Opravy mechanizace provádět při vypnutém motoru Nepřetěžovat mechanizaci Dodržování zákazu zastavovat nástroj v chodu rukou Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
0000060 2	7407 OBKLADY VNITŘNÍ Rekonstrukce	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice apod.) s rukou	Pracovník	Přímáčknutí, otlačky, zhmožděny, podlitiny, zlomenina ruky	3,6 4 3	Pracovník, vedoucí pracovník 309/2005,591/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 20.6.22 18.7.22
<p>Praxe, zručnost, zácvik Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí Soustředěnost při práci, příp. používání chráničů ruky Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí Dodržování zákazu používání poškozeného nářadí Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
0A00231 2	7407 OBKLADY VNITŘNÍ Rekonstrukce	Zranění při používání ruční mechanizace a nářadí	Pracovník, pracovníci kolem	Pohmoždění a poranění ruky, přímáčknutí, otlačky, podlitiny, úrazy očí, zranění hlavy, zranění el. proudem	4,5 3 5	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 262/200: Školení na pracovišti	1 x měsíčně 20.6.22 18.7.22
<p>Praxe, zručnost, zácvik, soustředěnost při práci Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí Dle potřeby používání chráničů ruky či rukavic, používání OOPP k ochraně zraku, sluchu, dýchacích cest Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí Nepoužívání poškozeného nářadí (s uvolněnou násadou, deformovanou pracovní částí apod.) Udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky = přiměřený pracovní prostor Udržování suchých a čistých rukojetí a uchopovacích částí, mechanizaci udržovat v řádném stavu Pokud možno vyloučení práce s nářadím nad hlavou vhodným zvyšováním místa práce Vypínač nářadí v naprostém pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmутi ruky obsluhy z jeho tlačítka Nástroje v stroji(hlavici) pořádně upevnit Opravy mechanizace provádět při vypnutém motoru Nepřetěžovat mechanizaci Dodržování zákazu zastavovat nástroj v chodu rukou Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
0000161 35	7407 OBKLADY VNITŘNÍ Rekonstrukce	Pád konstrukcí a zabudovávaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o větší hmotnosti, pád a zasažení osob	Pracovník, pracovníci kolem	Odřeniny, pohmožděny, zlomeniny, zavalení části konstrukce, udušení, smrt	6,0 2 10	Pracovník, vedoucí pracovník 268/2009,101/2005,591/2005 Školení na pracovišti	1 x denně 20.6.22 18.7.22
<p>Postupovat podle projektu Respektovat stanovený způsob osazování (ukotvení, připevnění, zajištění osazovaných předmětů) Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
0000171 2	7407 OBKLADY VNITŘNÍ Rekonstrukce	Pořezání rukou o ostré hrany obkladaček a dlaždic	Pracovník	Pořezání ruky, prstů	1,8 3 2	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2005 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 20.6.22 18.7.22
<p>Správné pracovní postupy Používání OOPP (rukavice) Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
0000331 2	7407 OBKLADY VNITŘNÍ Rekonstrukce	Ohoření zraku - zranění odstříknutou mchanou hmotou	Pracovník, pracovníci kolem	Poranění oka	4,5 3 5	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 262/200: Školení na pracovišti	1 x měsíčně 20.6.22 18.7.22
<p>Použití michadla jen pro účely, pro něž je návodem určeno (pro míchání těstovitých a kašovitých materiálů a směsí apod.) Použití pro otáčení ve smyslu hodinových ručiček Správné a pevné upevnění metly na větěno a řádné dotažení Funkční elektronicky řízený plynulý rozběh michadla bez zpětného rázu Správná předvolba počtu otáček dle druhu mchané hmoty Rychlosti nepřepínat za chodu nářadí při plném zatížení Funkční elektronická ochrana při přetížení Zabezpečit nádobu s mchanou hmotou proti pohybu na podlaze Používat jen nástroje (metly) do předepsaného průměru Vzniká-li při práci s michadlem ohrožení odstříkující mchanou hmotou je nutno používat OOPP adekvátní k ochraně očí, případně i obličeje (dle vlastností mchané hmoty) Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
0000172 5	7507 PODLAHY SYNTETICKÉ Rekonstrukce	Rizika spojená s prací ve nefyziologicky nevhodných polohách	Pracovník	Poranění kloubů a páteře, pohybového aparátu	4,8 2 8	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005, 262/2006 Školení na pracovišti	kontinuálně 18.7.22 22.8.22
<p>Zdravotní způsobilost, pracovnílékařská péče, preventivní prohlídky Bezpečnostní přestávky v teplem prostředí Používání OOPP k ochraně kolen Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							



Index Kód Počet	Název činnosti	Název rizika BOZP	Ohroženi	Následky	HRiz PVN MNO	Odpovědnost Předpis Doklad	Četnost T. možný T. přípustný
0000180 5	7507 PODLAHY SYNETICKÉ Rekonstrukce	Nebezpečí při práci s polyuretany	Pracovník, pracovníci v místnosti	Podráždění dutiny ústní, nosní sliznice, hltanu a hrtanu, žaludeční obtíže, dýchací obtíže, podráždění pokožky a očí	3,0 2 5	Pracovník, vedoucí pracovník 262/2006,101/2005,591/2005 Školení na pracovišti	1 x denně 18.7.22 22.8.22
Zabránění přímého kontaktu s látkou Používání vhodných OOPP Postupovat dle informací výrobce u aplikace látky Dostatečné větrání místnosti Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
0000062 45	7607 PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ Rekonstrukce	Zasažení oka odletnouví střeplinou, drobnou částicí, úlomkem, ořepem apod. (např sekáč+kladivo)	Pracovník, pracovníci kolem	Zranění oka	4,8 2 8	Pracovník, vedoucí pracovník 309/2005,591/2006,362/2005 Školení na pracovišti	kontinuálně 4.7.22 4.7.22
Používání sekáčů, kládů a palic bez trhlín a ořepů Používání OOPP k ochraně zraku Používání nepoškozeného nářadí s dobrým ostřím u sekáčů Pevné uchycení násady, zajištění proti uvolnění klíny apod. Hladký tvar úchopové části nářadí, bez prasklin Udržování suchých a čistých rukojetí a uchopovacích částí, jejich ochrana před olejem a mastnotou Pokud možno vyloučení práce s nářadím nad hlavou vhodným zvyšováním místa práce Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
0000060 3	7607 PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ Rekonstrukce	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice apod.) s rukou	Pracovník	Přímáčknutí, otlatky, zhmožděny, podlitiny, zlomenina ruky	3,6 4 3	Pracovník, vedoucí pracovník 309/2005,591/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 4.7.22 4.7.22
Praxe, zručnost, zácvik Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí Soustředěnost při práci, příp. používání chráničů ruky Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí Dodržování zákazu používání poškozeného nářadí Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
0000081 45	7607 PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ Rekonstrukce	Převržení nestabilně uloženého materiálu	Pracovníci kolem stohu materiálu	Pohmožděny, odřeny, zlomeniny,	3,0 2 5	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006 Školení na pracovišti	1 x denně 4.7.22 4.7.22
Dodržování zákazu narušovat stabilitu stohů, např. vytahování předmětů a prvků zespol nebo ze strany stohu Dodržování zákazu vystupovat a šplhat po hranicích, po navršeném materiálu Použití pracovní obuvi s vyztuženou špičkou Ukládání materiálu na zpevněný, urovnaný, únosný a rovný podklad; zabránění jednostranného naklonění stohu Dodržování max. výšky stohu (2 m) při ruční ukládce Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
0000121 9	7607 PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ Rekonstrukce	Šikmé našlápnutí na hranu schodišťového(žebříkového) stupně, uklouznutí	Pracovník	Vyvrtnutí členku, poranění kloubů	3,6 3 4	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006 Školení na pracovišti	1 x týdně 4.7.22 4.7.22
Udržování nekluzkých povrchů, správné našlapování, vyloučení šikmého našlápnutí zejména při snížených adhezčních podmínkách za mokra, námrazy, vlivem znečištěné obuvi Ukládání materiálu na zpevněný, urovnaný, únosný a rovný podklad; zabránění jednostranného naklonění stohu Dodržování max. výšky stohu (2 m) při ruční ukládce Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
0000171 3	7607 PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ Rekonstrukce	Pořezání rukou o ostré hrany obkladaček a dlaždic	Pracovník	Pořezání ruky, prstů	1,8 3 2	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2005 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 4.7.22 4.7.22
Správné pracovní postupy Používání OOPP (rukavice) Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
0000172 45	7607 PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ Rekonstrukce	Rizika spojená s prací ve nefyziologicky nevhodných polohách	Pracovník	Poranění kloubů a páteře, pohybového aparátu	4,8 2 8	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005, 262/2006 Školení na pracovišti	kontinuálně 4.7.22 4.7.22
Zdravotní způsobilost, pracovnílékařská péče, preventivní prohlídky Bezpečnostní přestávky v teplem prostředí Používání OOPP k ochraně kolenního kloubu Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
0000142 25	7657 NÁTĚRY VNITŘNÍ Rekonstrukce	Pád (překlopení, převrácení) pojezdových a volně stojících lešení při nezajištění stability těchto druhů lešení	Pracovníci na a pod lešením	Naražení, pohmožděny, bodné a řezné rány, zranění kloubů/končetin/vnitřních orgánů, smrt	6,0 2 10	Pracovník, vedoucí pracovník TPleš,101/2005,591/2006,362 Školení na lešení	1 x denně 10.1.22 8.8.22
Používání technicky dokumentovaných lešení včetně pojezdových kol opatřených zajišťovacími zařízeními proti samovolnému pohybu (fixace kol brzdami nebo opěrkami) Zajištění stability lešení poměrem základny 1 : 3 (popř. i 1 : 4 je-li sklon max. 1 % a nerovnosti menší než 15 mm) nebo rozšíření základny stabilizátory nebo přídavnou zátěží Pojezdová plocha rovná a únosná bez otvorů apod. Při přemísťování lešení vyloučit přítomnost osob na lešení Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
0000180 25	7657 NÁTĚRY VNITŘNÍ Rekonstrukce	Nebezpečí při práci s polyuretany	Pracovník, pracovníci v místnosti	Podráždění dutiny ústní, nosní sliznice, hltanu a hrtanu, žaludeční obtíže, dýchací obtíže, podráždění pokožky a očí	3,0 2 5	Pracovník, vedoucí pracovník 262/2006,101/2005,591/2005 Školení na pracovišti	1 x denně 10.1.22 8.8.22
Zabránění přímého kontaktu s látkou Používání vhodných OOPP Postupovat dle informací výrobce u aplikace látky Dostatečné větrání místnosti Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
0000260 2	7657 NÁTĚRY VNITŘNÍ Rekonstrukce	Zranění u malířských prací, chemické povahy	Pracovník, pracovníci kolem	Zranění očí, kožní nemoci	3,0 2 5	Pracovník, vedoucí pracovník TP, 591/2006, 101/2005 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 10.1.22 8.8.22
Dodržet pokyny uvedené v bezpečnostních listech a stanovené technologické postupy s přihlédnutím k návodu výrobce a určenému způsobu ochrany osob před škodlivinami použitého materiálu pro malířské práce Dodržet zásady osobní hygieny Při používání vápenného mléka používat OOPP k ochraně zraku Správné a bezpečné zacházení s vápenným mlékem tak, aby bylo minimalizováno nebezpečí vystříknutí vápenného mléka Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
A000261 2	7657 NÁTĚRY VNITŘNÍ Rekonstrukce	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	Pracovník, pracovníci kolem	Naražení části těla, poranění končetin, zlomeniny, pohmožděny, poranění páteře	3,6 2 6	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 362/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 10.1.22 8.8.22
K místům práce ve výšce zajistit bezpečný přístup (žebříky, schodiště, rampy apod.) Nesesakovat, nevylézat po konstrukcích Zákaz používání vratkých a nevhodných předmětů pro práci i ke zvyšování místa práce (beden, obalů, palet, sudů, věder apod.) Zajistit stabilitu lešenářských koz, pokládat je na vrovnaný podklad tak, aby nemohlo dojít k poklesu ani posunutí patek podpor Od výšky 1,5 m opatřovat volné okraje podlah kozových lešení zábradlím Správné zajišťování výškových částí kolikem v požadované úrovni; zajišťovací části udržovat v řádném stavu Dodržovat max. dovolenou délku pole kozového lešení (u podlahy z fošen je 2,5 m) Nepřetěžovat podlahu lešení materiálem, soustředěním více osob apod. (hmotnost celkem < povolené normové nahodilé zatížení podlah lešení); plošná nosnost pracovních podlah je 150 kg.m-2 Yajistit jednotlivé prvky podlah proti posunutí a pohybu Nesesakovat na podlahu lešení Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							



Index Kód Počet	Název činnosti	Název rizika BOZP	Ohození	Následky Opatření	HRiz PVN MNO	Odpovědnost Předpis Doklad	Četnost T. možný T. přípustný
A000262 2	NÁTĚRY VNITŘNÍ Rekonstrukce	Pád osoby ze dvojitého žebříku po rozjetí postranic, podjetí dvojitého žebříku a pádu dvojitého žebříku	Pracovník, pracovníci níže	Narazení části těla, poranění končetin, zlomeniny, pohmožděny, poranění páteře	3,6 3 4	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 362/200: Školení na pracovišti	1 x měsíčně 10.1.22 8.8.22
<p>Opatření dvojitého žebříků zajišťovacími řetízky, táhly apod. proti rozevření Neopírat dvojité žebřík, nepoužívat tento žebřík jako žebřík opěrný Ve schodiškových prostorech provádět malířské práce z pomocných pracovních podlah (podlah lešení apod.) nebo ze žebříků k tomu upravených Nebezpečně a nadměrně se nevyklánět (tj. nevychylovat těžiště těla) mimo osu žebříku Nevynášet a nesnášet po žebříku břemena o hmotnosti > 15 kg Nevystupovat na žebřík s poškozenou a nevhodnou a znečištěnou obuví Nepracovat ze žebříku příliš blízko horního konce žebříku, kdy dochází ke snížení stability žebříku a to na dvojitým žebříku blíže ve vzdálenosti chodidel než 0,5 m od jeho konce Nevystupovat a nestoupat na horní odkládací plošinku (jeli-ji žebřík vybaven) Nepracovat na žebříku více osobami nad sebou a nevystupovat a nesestupovat po žebříku více osobám současně Udržování žebříků, nepoužívání deformovaných a poškozených žebříků Chůze na dřevěném dvojitým žebříku pouze zaškolenými zaměstnanci</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
0000142 15	MALBY VNITŘNÍ Rekonstrukce	Pád (překlopení, převrácení) pojezdových a volně stojících lešení při nezajištění stability těchto druhů lešení	Pracovníci na a pod lešením	Narazení, pohmožděny, bodné a řezné rány, zranění kloubů/končetin/vnitřních orgánů, smrt	6,0 2 10	Pracovník, vedoucí pracovník TPleš,101/2005,591/2006,362 Školení na lešení	1 x denně 18.7.22 15.8.22
<p>Používání technicky dokumentovaných lešení včetně pojezdových kol opatřených zajišťovacím zařízením proti samovolnému pohybu (fixace kol brzdami nebo opěrkami) Zajištění stability lešení poměrem základny 1 : 3 (popř. i 1 : 4 je-li sklon max. 1 % a nerovnosti menší než 15 mm) nebo rozšíření základny stabilizátory nebo přidavnou zátěží Pojezdová plocha rovná a únosná bez otvorů apod. Při přemísťování lešení vyloučit přítomnost osob na lešení</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
0000170 3	MALBY VNITŘNÍ Rekonstrukce	Zasažení očí pracovníka (zedníka) a volně stojících lešení při nezajištění malty při omítání a bílení stěn a stropů	Pracovník - zedník	Podráždění, poleptání postiženého místa - oka	2,4 4 2	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2005 Školení na pracovišti	1 x týdně 18.7.22 15.8.22
<p>Správné a bezpečné zacházení s maltou a vápnem (pokud možno tak, aby bylo minimalizováno nebezpečí vystříknutí malty, vápenného mléka) Používání OOPP k ochraně zraku</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
0000260 1	MALBY VNITŘNÍ Rekonstrukce	Zranění u malířských prací, chemické povahy	Pracovník, pracovníci kolem	Zranění očí, kožní nemoci	3,0 2 5	Pracovník, vedoucí pracovník TP, 591/2006, 101/2005 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 18.7.22 15.8.22
<p>Dodržet pokyny uvedené v bezpečnostních listech a stanovené technologické postupy s přihlédnutím k návodu výrobce a určenému způsobu ochrany osob před škodlivinami použitého materiálu pro malířské práce Dodržet zásady osobní hygieny Při používání vápenného mléka používat OOPP k ochraně zraku Správné a bezpečné zacházení s vápenným mlékem tak, aby bylo minimalizováno nebezpečí vystříknutí vápenného mléka</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
A000261 1	MALBY VNITŘNÍ Rekonstrukce	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	Pracovník, pracovníci kolem	Narazení části těla, poranění končetin, zlomeniny, pohmožděny, poranění páteře	3,6 2 6	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 362/200: Školení na pracovišti	1 x měsíčně 18.7.22 15.8.22
<p>K místům práce ve výšce zajistit bezpečný přístup (žebříky, schodiště, rampy apod.) Neseskakovat, nevylézat po konstrukcích Zákaz používání vratkých a nevhodných předmětů pro práci i ke zvyšování místa práce (beden, obalů, palet, sudů, věder apod.) Zajistit stabilitu lešenářských koz, pokládat je na vyrovnaný podklad tak, aby nemohlo dojít k poklesu ani posunutí patek podpor Od výšky 1,5 m opatřovat volné okraje podlah kozových lešení zábradlím Správné zajišťovat výškové části kolíkem v požadované úrovni; zajišťovací části udržovat v řádném stavu Dodržovat max. dovolenou délku pole kozového lešení (u podlahy z fošen je 2,5 m) Nepřetěžovat podlahu lešení materiálem, sousídním více osob apod. (hmotnost celkem < povolené normové nahodilé zatížení podlah lešení); plošná nosnost pracovních podlah je 150 kg.m-2 Yajistit jednotlivé prvky podlah proti posunutí a pohybu Neseskakovat na podlahu lešení</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
A000262 1	MALBY VNITŘNÍ Rekonstrukce	Pád osoby ze dvojitého žebříku po rozjetí postranic, podjetí dvojitého žebříku a pádu dvojitého žebříku	Pracovník, pracovníci níže	Narazení části těla, poranění končetin, zlomeniny, pohmožděny, poranění páteře	3,6 3 4	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 362/200: Školení na pracovišti	1 x měsíčně 18.7.22 15.8.22
<p>Opatření dvojitého žebříků zajišťovacími řetízky, táhly apod. proti rozevření Neopírat dvojité žebřík, nepoužívat tento žebřík jako žebřík opěrný Ve schodiškových prostorech provádět malířské práce z pomocných pracovních podlah (podlah lešení apod.) nebo ze žebříků k tomu upravených Nebezpečně a nadměrně se nevyklánět (tj. nevychylovat těžiště těla) mimo osu žebříku Nevynášet a nesnášet po žebříku břemena o hmotnosti > 15 kg Nevystupovat na žebřík s poškozenou a nevhodnou a znečištěnou obuví Nepracovat ze žebříku příliš blízko horního konce žebříku, kdy dochází ke snížení stability žebříku a to na dvojitým žebříku blíže ve vzdálenosti chodidel než 0,5 m od jeho konce Nevystupovat a nestoupat na horní odkládací plošinku (jeli-ji žebřík vybaven) Nepracovat na žebříku více osobami nad sebou a nevystupovat a nesestupovat po žebříku více osobám současně Udržování žebříků, nepoužívání deformovaných a poškozených žebříků Chůze na dřevěném dvojitým žebříku pouze zaškolenými zaměstnanci</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
0000070 1	PŘESUN HMOT POVRCHY Rekonstrukce	Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem, sjetí kolečka mimo rampu	Pracovník	Odfeniny, pohmožděny	2,7 3 3	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 24.1.22 19.9.22
<p>Úprava pojízdné plochy, vyrovnání a zpevnění manipulační plochy, bez překážek Odstránění kluzkosti Dodržování max. přípustného sklonu prozatímních šikmých pojezdových ploch - cca 1 : 5 Nepřetěžování koleček, jejich plnění jen cca do 3/4 obsahu korby dodržování min. šířky pojezdových konstrukcí a prvků (lávek, šikmých ramp, nájezdů) tj. 60 cm; Spolehlivé zajištění pojezdových prvků proti pohybu Pro záspy, dopravovaného do výkopu hlubšího než 1,5 m kolečkem zřídí při okrajích výkopu pevnou zářku</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
0000081 5	PŘESUN HMOT POVRCHY Rekonstrukce	Převrzení nestabilně uloženého materiálu	Pracovníci kolem stohu materiálu	Pohmožděny, odfeniny, zlomeniny,	3,0 2 5	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006 Školení na pracovišti	1 x denně 24.1.22 19.9.22
<p>Dodržování zákazu narušovat stabilitu stohů, např. vytahování předmětů a prvků zespod nebo ze strany stohu Dodržování zákazu vystupovat a šplhat po hranicích, po navršeném materiálu Použití pracovní obuvi s vyztuženou špičí Ukládání materiálu na zpevněný, urovnaný, únosný a rovný podklad; zabránění jednostranného naklonění stohu Dodržování max. výšky stohu (2 m) při ruční ukládce</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
0000121 1	PŘESUN HMOT POVRCHY Rekonstrukce	Šikmé našlápnutí na hranu schodišového(žebříkového) stupně, uklouznutí	Pracovník	Vyvrtnutí členku, poranění kloubů	3,6 3 4	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006 Školení na pracovišti	1 x týdně 24.1.22 19.9.22
<p>Udržování nekluzkých povrchů, správné našlapování, vyloučení šikmého našlápnutí zejména při snížených adhezivních podmínkách za mokra, námrazy, vlivem znečištěné obuvi Vyloučení nesprávného došlapování až na okraj (hranu) schodišového stupně, kde jsou zhoršené třecí podmínky Používání protiskluzové, nepoškozené obuvi Očištění obuvi před výstupem na žebřík</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
A000261 1	PŘESUN HMOT POVRCHY Rekonstrukce	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	Pracovník, pracovníci kolem	Narazení části těla, poranění končetin, zlomeniny, pohmožděny, poranění páteře	3,6 2 6	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 362/200: Školení na pracovišti	1 x měsíčně 24.1.22 19.9.22
<p>K místům práce ve výšce zajistit bezpečný přístup (žebříky, schodiště, rampy apod.) Neseskakovat, nevylézat po konstrukcích Zákaz používání vratkých a nevhodných předmětů pro práci i ke zvyšování místa práce (beden, obalů, palet, sudů, věder apod.) Zajistit stabilitu lešenářských koz, pokládat je na vyrovnaný podklad tak, aby nemohlo dojít k poklesu ani posunutí patek podpor Od výšky 1,5 m opatřovat volné okraje podlah kozových lešení zábradlím Správné zajišťovat výškové části kolíkem v požadované úrovni; zajišťovací části udržovat v řádném stavu Dodržovat max. dovolenou délku pole kozového lešení (u podlahy z fošen je 2,5 m) Nepřetěžovat podlahu lešení materiálem, sousídním více osob apod. (hmotnost celkem < povolené normové nahodilé zatížení podlah lešení); plošná nosnost pracovních podlah je 150 kg.m-2 Yajistit jednotlivé prvky podlah proti posunutí a pohybu Neseskakovat na podlahu lešení</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							



Index Kód Počet	Název činnosti Dodavatel	Název rizika BOZP	Ohoření	Následky Opatření	HRiz PVN MNO	Odpovědnost Předpis Doklad	Četnost T. možný T. přípustný
8107 0000060 1	TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ Rekonstrukce	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice apod.) s rukou	Pracovník	Přímáčknutí, otlaky, zhmždění, podlitiny, zlomenina ruky	3,6 4 3	Pracovník, vedoucí pracovník 309/2005,591/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 15.8.22 29.8.22
Praxe, zručnost, zácvik Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí Soustředěnost při práci, příp. používání chráničů ruky Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí Dodržování zákazu používání poškozeného nářadí Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
8107 0000161 15	TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ Rekonstrukce	Pád konstrukcí a zabudovávaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o větší hmotnosti, pád a zasažení osob	Pracovník, pracovníci kolem	Odfeniny, pohmoždění, zlomeniny, zavalení části konstrukce, udušení, smrt	6,0 2 10	Pracovník, vedoucí pracovník 268/2009,101/2005,591/2005 Školení na pracovišti	1 x denně 15.8.22 29.8.22
Postupovat podle projektu Respektovat stanovený způsob osazování (ukotvení, připevnění, zajištění osazovaných předmětů) Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
8107 0000280 1	TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ Rekonstrukce	Vznik kroutícího momentu, náhlé zablokování vrátena při držení obrobku v rukou	Pracovník	Zhmždění ruky, vykloubení, zlomení prstů, pořezání	5,4 3 6	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 15.8.22 29.8.22
Obsluha musí být na zaseknutí vrtáku při vrtání připravena, ať již je vrtáčka vybavena bezpečnostní spojkou či nikoliv a ihned nářadí pustit Vypínač nářadí v naprostém pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmutí ruky obsluhy z jeho tlačítka Soustředěnost při vrtání, puštění vrtáčky z rukou při jejím protažení U některých vrtáček používat přídavnou rukojeť (pozor na reakční moment vrtáčky při zablokování vrtáku) Používat nářadí jen pro práce a účely pro které jsou určeny, a nářadím pracovat s citem a nepřetěžovat ho, nepůsobit nadměrnou silou Opravu el. nářadí provádět jen po odpojení od sítě Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
8107 A000264 1	TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ Rekonstrukce	Prašnost, hluk vznikající provozem vibrační brusky	Pracovník	Poranění očí, ztížené dýchání, nedoslýchavost	1,8 3 2	Pracovník, vedoucí pracovník Školení na pracovišti	1 x měsíčně 15.8.22 29.8.22
Používání odsávací jednotky Otvory brusné desky a listu (použití perforovaných brusných listů) se musí kryt, aby bylo umožněno odsávání prachu pod brusnou deskou Prachový sáček nutno vysypávat dříve než bude zcela naplněn, jinak se sníží účinnost odsávacího systému Používání OOPP - chrániče sluchu Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
8207 0000060 1	PODLAHY PLOVOUCÍ,PARKET Rekonstrukce	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice apod.) s rukou	Pracovník	Přímáčknutí, otlaky, zhmždění, podlitiny, zlomenina ruky	3,6 4 3	Pracovník, vedoucí pracovník 309/2005,591/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 15.8.22 5.9.22
Praxe, zručnost, zácvik Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí Soustředěnost při práci, příp. používání chráničů ruky Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí Dodržování zákazu používání poškozeného nářadí Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
8207 0000018 15	PODLAHY PLOVOUCÍ,PARKET Rekonstrukce	Převržení nestabilně uloženého materiálu	Pracovníci kolem stohu materiálu	Pohmoždění, odfeniny, zlomeniny, aparátu	3,0 2 5	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006 Školení na pracovišti	1 x denně 15.8.22 5.9.22
Dodržování zákazu narušovat stabilitu stohů, např. vytahování předmětů a prvků zespol nebo ze strany stohu Dodržování zákazu vystupovat a šplhat po hranicích, po navršeném materiálu Použití pracovní obuvi s vyztuženou špičí Ukládání materiálu na zpevněný, urovnaný, únosný a rovný podklad; zabránění jednostranného naklonění stohu Dodržování max. výšky stohu (2 m) při ruční ukládce Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
8207 0000172 15	PODLAHY PLOVOUCÍ,PARKET Rekonstrukce	Rizika spojená s prací ve nefyziologicky nevhodných polohách	Pracovník	Poranění kloubů a páteře, pohybového aparátu	4,8 2 8	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005, 262/2006 Školení na pracovišti	kontinuálně 15.8.22 5.9.22
Zdravotní způsobilost, pracovnílékařská péče, preventivní prohlídky Bezpečnostní přestávky v teplém prostředí Používání OOPP k ochraně kolien Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
8207 0000180 15	PODLAHY PLOVOUCÍ,PARKET Rekonstrukce	Nebezpečí při práci s polyuretany	Pracovník, pracovníci v místnosti	Podráždění dutiny ústní, nosní sliznice, hltanu a hrtanu, žaludeční obtíže, dýchací obtíže, podráždění pokožky a očí	3,0 2 5	Pracovník, vedoucí pracovník 262/2006,101/2005,591/2005 Školení na pracovišti	1 x denně 15.8.22 5.9.22
Zabránění přímého kontaktu s látkou Používání vhodných OOPP Postupovat dle informací výrobce u aplikace látky Dostatečné větrání místnosti Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
8207 0000280 1	PODLAHY PLOVOUCÍ,PARKET Rekonstrukce	Vznik kroutícího momentu, náhlé zablokování vrátena při držení obrobku v rukou	Pracovník	Zhmždění ruky, vykloubení, zlomení prstů, pořezání	5,4 3 6	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 15.8.22 5.9.22
Obsluha musí být na zaseknutí vrtáku při vrtání připravena, ať již je vrtáčka vybavena bezpečnostní spojkou či nikoliv a ihned nářadí pustit Vypínač nářadí v naprostém pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmutí ruky obsluhy z jeho tlačítka Soustředěnost při vrtání, puštění vrtáčky z rukou při jejím protažení U některých vrtáček používat přídavnou rukojeť (pozor na reakční moment vrtáčky při zablokování vrtáku) Používat nářadí jen pro práce a účely pro které jsou určeny, a nářadím pracovat s citem a nepřetěžovat ho, nepůsobit nadměrnou silou Opravu el. nářadí provádět jen po odpojení od sítě Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
8207 A000231 1	PODLAHY PLOVOUCÍ,PARKET Rekonstrukce	Zranění při používání ruční mechanizace a nářadí	Pracovník, pracovníci kolem	Pohmoždění a poranění ruky, přímáčknutí, otlaky, podlitiny, úrazy očí, zranění hlavy, zranění el. proudem	4,5 3 5	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 262/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 15.8.22 5.9.22
Praxe, zručnost, zácvik, soustředěnost při práci Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí Dle potřeby používání chráničů ruky či rukavic, používání OOPP k ochraně zraku, sluchu, dýchacích cest Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí Nepoužívání poškozeného nářadí (s uvolněnou násadou, deformovanou pracovní částí apod.) Udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky = příměřený pracovní prostor Udržování suchých a čistých rukojetí a uchopovacích částí, mechanizaci udržovat v řádném stavu Pokud možno vyloučení práce s nářadím nad hlavou vhodným zvýšením místa práce Vypínač nářadí v naprostém pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmutí ruky obsluhy z jeho tlačítka Nástroje v stroji(hlavici) pořádně upevnit Opravy mechanizace provádět při vypnutém motoru Nepřetěžovat mechanizaci Dodržování zákazu zastavovat nástroj v chodu rukou Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
8207 A000282 1	PODLAHY PLOVOUCÍ,PARKET Rekonstrukce	Poranění rotujícím, zničeným nástrojem (brousicím nebo řezacím kotoučem) při styku ruky s nástrojem	Pracovník	Poarmní končetin, odfeniny, řezné rány, amputace	6,0 4 5	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 15.8.22 5.9.22
Postupovat dle návodu k používání Nepřenášet nářadí s prstem na spínači při připojení k síti Nepřiblížovat ruku do nebezpečné blízkosti pohybujícího nástroje Seřizování, čištění, mazání a opravy nářadí provádět jen je-li nářadí v klidu Před připojením nářadí do sítě se přesvědčit zda je spínač vypnutý a zablokovaný stálý chod Před použitím nářadí zkontrolovat kryty Dobíhající kotouč nebrzdí tlakem na bok kotouče Při broušení dbát na to, aby se obsluha brusky nedotýkala jinou částí těla než rukama; Nepoužívat poškozené nářadí Brusku odkládat, přenášet nebo opouštět jen když je v klidu a za část k tomu určenou Nářadí správně osazovat, nepoužívat poškozené nástroje Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							

Index Kód Počet	Název činnosti	Název rizika BOZP	Ohoření	Následky	HRiz PVN MNO	Odpovědnost Předpis Doklad	Četnost T. možný T. přípustný
A000264 1	8207 PODLAHY PLOVOUCÍ, PARKET Rekonstrukce	Prašnost, hluk vznikající provozem vibrační brusky	Pracovník	Poranění očí, ztížené dýchání, nedoslechavost	1,8 3 2	Pracovník, vedoucí pracovník Školení na pracovišti	1 x měsíčně 15.8.22 5.9.22
<p>Používání odsávací jednotky Otvory brusné desky a listu (použití perforovaných brusných listů) se musí kryt, aby bylo umožněno odsávání prachu pod brusnou deskou Prachový sáček rutno vysypávat dříve než bude zcela naplněn, jinak se sníží účinnost odsávacího systému Používání OOPP - chrániče sluchu</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
0000081 10	8257 PODLAHY TEXTILNÍ Rekonstrukce	Převrzení nestabilně uloženého materiálu	Pracovníci kolem stohu materiálu	Pohmožděniny, odřeniny, zlomeniny,	3,0 2 5	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005, 591/2006 Školení na pracovišti	1 x denně 29.8.22 12.9.22
<p>Dodržování zákazu narušovat stabilitu stohů, např. vytahování předmětů a prvků zespol nebo ze strany stohu Dodržování zákazu vystupovat a šplhat po hranicích, po navršeném materiálu Použití pracovní obuvi s vyztuženou špičkou Ukládání materiálu na zpevněný, urovnaný, únosný a rovný podklad; zabránění jednostranného naklonění stohu Dodržování max. výšky stohu (2 m) při ruční ukládce</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
0000172 10	8257 PODLAHY TEXTILNÍ Rekonstrukce	Rizika spojená s prací ve nefyziologicky nevhodných polohách	Pracovník	Poranění kloubů a páteře, pohybového aparátu	4,8 2 8	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005, 262/2006 Školení na pracovišti	kontinuálně 29.8.22 12.9.22
<p>Zdravotní způsobilost, pracovnílékařská péče, preventivní prohlídky Bezpečnostní přestávky v teplém prostředí Používání OOPP k ochraně kolenního kloubu</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
0000180 10	8257 PODLAHY TEXTILNÍ Rekonstrukce	Nebezpečí při práci s polyuretany	Pracovník, pracovníci v místnosti	Podráždění dutiny ústní, nosní sliznice, hltanu a hrtanu, žaludeční obtíže, dýchací obtíže, podráždění pokožky a očí	3,0 2 5	Pracovník, vedoucí pracovník 262/2006, 101/2005, 591/2005 Školení na pracovišti	1 x denně 29.8.22 12.9.22
<p>Zabránění přímého kontaktu s látkou Používání vhodných OOPP Postupovat dle informací výrobce u aplikace látky Dostatečné větrání místnosti</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
0A00231 1	8257 PODLAHY TEXTILNÍ Rekonstrukce	Zranění při používání ruční mechanizace a nářadí	Pracovník, pracovníci kolem	Pohmoždění a poranění ruky, přímáčknutí, otoky, podlitiny, úrazy očí, zranění hlavy, zranění el. proudem	4,5 3 5	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 262/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 29.8.22 12.9.22
<p>Praxe, zručnost, zácvek, soustředěnost při práci Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí Dle potřeby používání chráničů ruky či rukavic, používání OOPP k ochraně zraku, sluchu, dýchacích cest Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí Nepoužívání poškozeného nářadí (s uvolněnou násadou, deformovanou pracovní částí apod.) Udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky = přiměřený pracovní prostor Udržování suchých a čistých rukojeti a uchopovacích částí, mechanizaci udržovat v řádném stavu Pokud možno vyloučení práce s nářadím nad hlavou vhodným zvyšováním místa práce Vypínač nářadí v naprostém pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmnutí ruky obsluhy z jeho tlačítka Nástroje v stroji(hlavici) pořádně upevnit Opravy mechanizace provádět při vypnutém motoru Nepřetěžovat mechanizaci Dodržování zákazu zastavovat nástroj v chodu rukou</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
0000172 15	8407 ČALOUNICKÉ ÚPRAVY Rekonstrukce	Rizika spojená s prací ve nefyziologicky nevhodných polohách	Pracovník	Poranění kloubů a páteře, pohybového aparátu	4,8 2 8	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005, 262/2006 Školení na pracovišti	kontinuálně 8.8.22 5.9.22
<p>Zdravotní způsobilost, pracovnílékařská péče, preventivní prohlídky Bezpečnostní přestávky v teplém prostředí Používání OOPP k ochraně kolenního kloubu</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
0A00231 1	8407 ČALOUNICKÉ ÚPRAVY Rekonstrukce	Zranění při používání ruční mechanizace a nářadí	Pracovník, pracovníci kolem	Pohmoždění a poranění ruky, přímáčknutí, otoky, podlitiny, úrazy očí, zranění hlavy, zranění el. proudem	4,5 3 5	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 262/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 8.8.22 5.9.22
<p>Praxe, zručnost, zácvek, soustředěnost při práci Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí Dle potřeby používání chráničů ruky či rukavic, používání OOPP k ochraně zraku, sluchu, dýchacích cest Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí Nepoužívání poškozeného nářadí (s uvolněnou násadou, deformovanou pracovní částí apod.) Udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky = přiměřený pracovní prostor Udržování suchých a čistých rukojeti a uchopovacích částí, mechanizaci udržovat v řádném stavu Pokud možno vyloučení práce s nářadím nad hlavou vhodným zvyšováním místa práce Vypínač nářadí v naprostém pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmnutí ruky obsluhy z jeho tlačítka Nástroje v stroji(hlavici) pořádně upevnit Opravy mechanizace provádět při vypnutém motoru Nepřetěžovat mechanizaci Dodržování zákazu zastavovat nástroj v chodu rukou</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
A000261 1	8407 ČALOUNICKÉ ÚPRAVY Rekonstrukce	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	Pracovník, pracovníci kolem	Nاراžení části těla, poranění končetin, zlomeniny, pohmožděniny, poranění páteře	3,6 2 6	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 362/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 8.8.22 5.9.22
<p>K místům práce ve výšce zajistit bezpečný přístup (žebříky, schodiště, rampy apod.) Neseskakovat, nevylézat po konstrukcích Zákaz používání vratkých a nevhodných předmětů pro práci i ke zvyšování místa práce (beden, obalů, palet, sudů, věder apod.) Zajistit stabilitu lešenářských koz, pokládat je na vyrovnaný podklad tak, aby nemohlo dojít k poklesu ani posunutí patek podpor Od výšky 1,5 m opatřovat volně okraje podlah kozových lešení zábradlím Správně zajišťovat výsuvné části kolikem v požadované úrovni; zajišťovací části udržovat v řádném stavu Dodržovat max. dovolenou délku pole kozového lešení (u podlahy z fošen je 2,5 m) Nepřetěžovat podlahu lešení materiálem, soustředěním více osob apod. (hmotnost celkem < povolené normové nahodilé zatížení podlah lešení); plošná nosnost pracovních podlah je 150 kg.m-2 Yajistit jednotlivé prvky podlah proti posunutí a pohybu Neseskakovat na podlahu lešení</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
A000262 1	8407 ČALOUNICKÉ ÚPRAVY Rekonstrukce	Pád osoby ze dvojitého žebříku po rozjetí postranic, podjetí dvojitého žebříku a pádu dvojitého žebříku	Pracovník, pracovníci níže	Nاراžení části těla, poranění končetin, zlomeniny, pohmožděniny, poranění páteře	3,6 3 4	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 362/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 8.8.22 5.9.22
<p>Opatření dvojími žebříky zajišťovacími řetízky, táhly apod. proti rozevření Neopírat dvojími žebříky, nepoužívat tento žebřík jako žebřík opěrný Ve schodišťových prostorách provádět malířské práce z pomocných pracovních podlah (podlah lešení apod.) nebo ze žebříků k tomu upravených Nebezpečně a nadměrně se nevyklánět (tj. nevyklánět těžiště těla) mimo osu žebříku Nevynášet a nesnášet po žebříku břemena o hmotnosti > 15 kg Nevystupovat na žebřík s poškozenou a nevhodnou a znečištěnou obuví Nepracovat ze žebříku příliš blízko horního konce žebříku, kdy dochází ke snížení stability žebříku a to na dvojitém žebříku blíže ve vzdálenosti chodidel než 0,5 m od jeho konce Nevystupovat a nestoupat na horní odkládací plošinku (je-li žebřík vybaven) Nepracovat na žebříku více osobami nad sebou a nevystupovat a nesestupovat po žebříku více osobami současně Udržování žebříků, nepoužívání deformovaných a poškozených žebříků Chůze na dřevěném dvojitém žebříku pouze zaškolennými zaměstnanci</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
A000263 1	8407 ČALOUNICKÉ ÚPRAVY Rekonstrukce	Pád žebříku i s pracovníkem po ztrátě stability	Pracovník, pracovníci kolem	Nاراžení části těla, poranění končetin, zlomeniny, pohmožděniny, poranění páteře, zavalení břemenem, vnitřní zranění	4,8 2 8	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 362/2006	1 x měsíčně 8.8.22 5.9.22
<p>Žebřík použít pro práci ve výšce pouze v případech, kdy použití jiných bezpečnějších prostředků není s ohledem na vyhodnocení rizika vedoucím zaměstnancem opodstatněné a účelné, nebo to nedovolují podmínky Nebezpečně a nadměrně se nevyklánět Nevynášet a nesnášet břemena o hmotnosti > 15 kg Nevystupovat na žebřík s poškozenou a nevhodnou a znečištěnou obuví Nepracovat na žebříku více osobami Nepracovat ze žebříku příliš blízko horního konce žebříku, kdy dochází ke snížení stability žebříku Yabezpečovat žebřík proti pohybu použitím protiskluzových přípravků nebo jiných opatření s odpovídající účinností Horní konec spolehlivě opřít, postranice, popř. žebřík připevnit Postavení jednoduchého žebříku ve sklonu od 2,5 : 1 Požívat žebřík o dostatečné délce a v nepoškozeném stavu Řídit se pokyny výrobce, respektovat označení max. délky vysunutí</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							



Index Kód Počet	Název činnosti Dodavatel	Název rizika BOZP	Ohoření	Následky Opatření	HRiz PVN MNO	Odpovědnost Předpis Doklad	Četnost T. možný T. přípustný
8457 0000060 1	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY VNITŘ Rekonstrukce	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice apod.) s rukou	Pracovník	Přimáčknutí, otlaky, zhmždění, podlitiny, zlomenina ruky	3,6 4 3	Pracovník, vedoucí pracovník 309/2005,591/2006 Školeni na pracovišti	1 x měsíčně 5.9.22 5.9.22
Praxe, zručnost, zácvik Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí Soustředěnost při práci, příp. používání chráničů ruky Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí Dodržování zákazu používání poškozeného nářadí Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
8457 0000161 15	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY VNITŘ Rekonstrukce	Pád konstrukcí a zabudovávaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o větší hmotnosti, pád a zasažení osob	Pracovník, pracovníci kolem	Odfeniny, pohmoždění, zlomeniny, zavalení části konstrukce, udušení, smrt	6,0 2 10	Pracovník, vedoucí pracovník 268/2009,101/2005,591/2005 Školeni na pracovišti	1 x denně 5.9.22 5.9.22
Postupovat podle projektu Respektovat stanovený způsob osazování (ukotvení, připevnění, zajištění osazovaných předmětů) Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
8457 0000280 1	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY VNITŘ Rekonstrukce	Vznik kroutícího momentu, náhlé zablokování vršeta při držení obrobku v rukou	Pracovník	Zhmždění ruky, vykloubení, zlomení prstů, pořezání	5,4 3 6	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005 Školeni na pracovišti	1 x měsíčně 5.9.22 5.9.22
Obsluha musí být na zaseknutí vrtáku při vrtání připravena, ať již je vrtáčka vybavena bezpečnostní spojkou či nikoliv a ihned nářadí pustit Vypínací nářadí v naprostém pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmutí ruky obsluhy z jeho tlačítka Soustředěnost při vrtání, puštění vrtáčky z rukou při jejím protáčení U některých vrtáček používat přídavnou rukojeť (pozor na reakční moment vrtáčky při zablokování vrtáku) Používat nářadí jen pro práce a účely pro které jsou určeny, a nářadím pracovat s citem a nepřetěžovat ho, nepůsobit nadměrnou silou Opravu el. nářadí provádět jen po odpojení od sítě Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
8457 0000281 1	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY VNITŘ Rekonstrukce	Ohoření zraku - zranění odletujícími částmi opracovávaných materiálů při práci s vrtáčkou	Pracovník	Poranění očí	4,8 2 8	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005 Školeni na pracovišti	1 x měsíčně 5.9.22 5.9.22
Při pracovních úkonech, kdy hrozí nebezpečí ohoření zraku používat brýle nebo obličejové štíty Používat nepoškozenou vrtáčku a vrtáky Správné postavení u práce Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
8457 A0000261 1	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY VNITŘ Rekonstrukce	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	Pracovník, pracovníci kolem	Naražení části těla, poranění končetin, zlomeniny, pohmoždění, poranění páteře	3,6 2 6	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 362/200: Školeni na pracovišti	1 x měsíčně 5.9.22 5.9.22
K místům práce ve výšce zajistit bezpečný přístup (žebříky, schodiště, rampy apod.) Neseskakovat, nevylézat po konstrukcích Zákaz používání vratkých a nevhodných předmětů pro práci i ke zvyšování místa práce (beden, obalů, palet, sudů, věder apod.) Zajistit stabilitu lešenářských koz, pokládat je na vyrovnaný podklad tak, aby nemohlo dojít k poklesu ani posunutí patek podpor Od výšky 1,5 m opatřovat volné okraje podlah lešení zábradlím Správné zajišťovat výškové části kolíkem v požadované úrovni; zajišťovací části udržovat v řádném stavu Dodržovat max. dovolenou délku pole kozového lešení (u podlahy z fošen je 2,5 m) Nepřetěžovat podlahu lešení materiálem, soustředěním více osob apod. (hmotnost celkem < povolené normové nahodilé zatížení podlah lešení); plošná nosnost pracovních podlah je 150 kg.m-2 Yajistit jednotlivé prvky podlah proti posunutí a pohybu Neseskakovat na podlahu lešení Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
8457 AS0010 1	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY VNITŘ Rekonstrukce	Svařování elektrickým obloukem a plamenem v uzavřených prostorech, pálení plamenem	Pracovník - svářeč, osoby v těsném okolí	Orožování dýchacích cest a plicní choroby svářečů, popáleniny	4,2 2 7	Svářeč, stavbyvedoucí 101a362/05,356a591/06,258/ Školeni na pracovišti	1 x měsíčně 5.9.22 5.9.22
Zajištění přirozeného větrání a dostatečné výměny vzduchu; Vzduchotechnické opatření - omezení přístupu škodlivin k dýchací zóně použití místních odsávacích jednotek s umístěním sacích nástavců do vhodných poloh a vzdálenosti od hořícího oblouku nebo plamene Použití dýchací masky - respirátoru (při svařování těžkých nebo lehkých kovů (kadmium, zinek, mangan, chrom) Využívání zástěn, clon, krytů pro usměrňování proudu dýmu od zařízení i od svářeče Volba technologického postupu s ohledem na základní materiály, přípravné materiály a způsob svařování (např. svařování kyslíkem elektrodami) Správné provádění svařování a pálení Důsledné používání OOPP k ochraně zraku, obličeje i ostatních částí těla Při řezání kyslíkem jsou ohroženi a opatření obdobná jako při svařování resp. pálení plamenem, zvýšené nebezpečí vyplývá z většího víření prachu a většího rozstřiku řezaného kovu Ochrana prostoru pod místy svařování ve výšce proti zhavému rozstřiku Vyloučení přístupu osob do ohroženého prostoru Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
8457 AS0020 1	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY VNITŘ Rekonstrukce	Požár, popáleniny u svařování elektrickým obloukem a plamenem, řezání plamenem	Pracovník - svářeč, osoby v těsném okolí	Popálení, požár, exploze, otrava, zdušení, popálení, naražení, odhození, poškození dýchacích cest požárem	3,6 2 6	Stavbyvedoucí, svářeč 361/2007,101/2005,591/2006 Školeni na pracovišti	1 x měsíčně 5.9.22 5.9.22
Před zahájením svařování stanovit a vyhodnotit možné požární nebezpečí ve vztahu k druhu svařování, stavu svářečského pracoviště a přilehlých prostorů, použitých zařízení a materiálů případně předem písemně stanovit požární bezpečnostní opatření Dodržování podmínek a opatření dle příkazu ke svařování v požárně nebezpečných prostorách, při svařování v uzavřených a těsných prostorách, na znečištěných zařízeních, v nádobách, potrubích apod., kontrola svařování a přilehlých prostor pro nezbytné nutnou dobu, nejméně 8 hod. apod. Stanovit požadavky na účastníky svařování a požadavky pro bezpečný pobyt a pohyb osob včetně zákazů Zabezpečit volné únikové cesty Určit provozní podmínky technických zařízení a procesu Vyčistění, odstranění hořlavých hoření podporujících nebo výbušných látek, utěsnění otvorů, hasicí přístroje, asistence, OOPP Ochlazování konstrukce, měření koncentrace apod. Vybavit svařovací pracoviště hasebními prostředky podle charakteru pracoviště a použité technologie svařování Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
8457 AS0030 1	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY VNITŘ Rekonstrukce	Zadušení u svařování elektrickým obloukem a plamenem, u pálení	Pracovník - svářeč, osoby v těsném okolí	Zadušení, působení toxických výparů, aerosolů, plynů, dýmu, prachů	2,7 1 9	Stavbyvedoucí, svářeč 101/05,356a591/06,258/2000 Školeni na pracovišti	1 x měsíčně 5.9.22 5.9.22
Odsávání, větrání, vzduchové clony, přívod vzduchu, měření koncentrace škodlivin a nečistých látek Odstranění toxických látek, žiravin, mastnot Jištění dalším pracovníkem, použití OOPP, stanovení a dodržování dalších podmínek v příkazu ke svařování Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
8457 AS0040 1	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY VNITŘ Rekonstrukce	Jiná rizika u svařování a pálení	Pracovník - svářeč, osoby v okolí	Působení IČ, UF, rentgen záření, zánět spojivek, nepříznivé zatížení svalových skupin	4,8 2 8	Svářeč, stavbyvedoucí 101/05,356a591/06,258/00,36 Školeni na pracovišti	1 x měsíčně 5.9.22 5.9.22
Ochrana zraku i pokožky svářeče, pomocníka a podle potřeby i pracovníků v okolí (proti ultrafialovému záření - pozor na sebemenší otvory v OOPP - např. prasklý skleněný filtr) Ochranné svářečské filtry nutno volit dle způsobu svařování a intenzity záření Rozmístění a používání závěsů, zástěn, ochranných štítů apod. Úprava povrchů pracoviště a všech předmětů tak, aby byl snížen průnik a odraz záření na pracovišti Použití ergonomicky vhodných sedadel Odpočinek, přestávky v práci, správná organizace práce Zajištění odpočíváren, šaten apod. Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
8457 AS0050 1	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY VNITŘ Rekonstrukce	Zranění el proudem u svařování	Pracovník - svářeč	Zasažení svářeče el. proudem při obloukovém svařování, nepříznivé účinky el. proudu na lidský organismus	4,8 2 8	Pracovník, stavbyvedoucí 101/05,356a591/06,258/00,36 Školeni na pracovišti	1 x měsíčně 5.9.22 5.9.22
Pravidelná údržba svařovacích zdrojů dle návodu k obsluze Nepoužívání nevhodných a poškozených svařovacích vodičů, držáků elektrod, svařovacích svorek, spojek vodičů apod. Dokonalé el. spojení svařovacích spojek a svařovacích svorek se svařovacími vodiči nebo svazky s vyloučením náhodného uvolnění pojeví Nemanipulovat na svorkách a na svařenci, nepřipevňovat svařovací vodiče na svorkovnici svářečky za chodu Vyloučení dotyku svařovacího nástroje s elektricky vodivými předměty v okolí Odstranit kovové předměty z dosahu svářeče, vyloučit dotyk svářeče s elektricky vodivými předměty v okolí svařování Svařovací transformátory (střídavy proud) neopravovat pod napětím; uzemnění, nulování svář. transformátoru Při výměně elektrody používat neporušené svářečské rukavice (ne mokré, ani vlhké) Ukládání držáku elektrod na izolační podložku či stojan Ukládání a vedení vodiče svařovacího proudu tak, aby se vyloučilo jeho poškození ostrými ohyby, jinými předměty a účinky svařování Používání nepoškozených OOPP Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							

Index Kód Počet	Název činnosti	Název rizika BOZP	Ohození	Následky	HRiz PVN MNO	Odpovědnost Předpis Doklad	Četnost T. možný T. přípustný
8627 DA00231 1	ZARÍZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI Rekonstrukce	Zranění při používání ruční mechanizace a nářadí	Pracovník, pracovníci kolem	Pohmoždění a poranění ruky, přímáčknutí, otlačky, podlitiny, úrazy očí, zranění hlavy, zranění el. proudem	4,5 3 5	Pracovní, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 262/200: Školení na pracovišti	1 x měsíčně 29.8.22 19.9.22
<p>Praxe, zručnost, zácvik, soustředěnost při práci Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí Dle potřeby používání chráničů ruky či rukavic, používání OOPP k ochraně zraku, sluchu, dýchacích cest Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí Nepoužívání poškozeného nářadí (s uvolněnou násadou, deformovanou pracovní částí apod.) Udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky = přiměřený pracovní prostor Udržování suchých a čistých rukojetí a uchopovacích částí, mechanizaci udržovat v řádném stavu Pokud možno vyloučení práce s nářadím nad hlavou vhodným zvyšováním místa práce Vypínač nářadí v naprostém pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmутí ruky obsluhy z jeho tlačítka Nástroje v stroji(hlavici) pořádně upevnit Opravy mechanizace provádět při vypnutém motoru Nepřetěžovat mechanizaci Dodržování zákazu zastavovat nástroj v chodu rukou</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
8627 DA00231 1	MĚŘENÍ A REGULACE Rekonstrukce	Zranění při používání ruční mechanizace a nářadí	Pracovník, pracovníci kolem	Pohmoždění a poranění ruky, přímáčknutí, otlačky, podlitiny, úrazy očí, zranění hlavy, zranění el. proudem	4,5 3 5	Pracovní, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 262/200: Školení na pracovišti	1 x měsíčně 17.1.22 5.9.22
<p>Praxe, zručnost, zácvik, soustředěnost při práci Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí Dle potřeby používání chráničů ruky či rukavic, používání OOPP k ochraně zraku, sluchu, dýchacích cest Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí Nepoužívání poškozeného nářadí (s uvolněnou násadou, deformovanou pracovní částí apod.) Udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky = přiměřený pracovní prostor Udržování suchých a čistých rukojetí a uchopovacích částí, mechanizaci udržovat v řádném stavu Pokud možno vyloučení práce s nářadím nad hlavou vhodným zvyšováním místa práce Vypínač nářadí v naprostém pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmутí ruky obsluhy z jeho tlačítka Nástroje v stroji(hlavici) pořádně upevnit Opravy mechanizace provádět při vypnutém motoru Nepřetěžovat mechanizaci Dodržování zákazu zastavovat nástroj v chodu rukou</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
8627 E0070 3	MĚŘENÍ A REGULACE Rekonstrukce	Zasažení el. proudem při neúmyslném dotyku pracovníků s částmi nízkého i vysokého napětí včetně dotyku s venkovním el. vedením	Pracovník	Popáleniny, přechod proudu tělem, zástava srdce	6,0 2 10	Pracovník, stavbyvedoucí Vyhł. č. 50/1978 Sb.591/2006 Školení pracovníků, PDvenk s	1 x týdně 17.1.22 5.9.22
<p>Dodržovat zákazy činností v ochranných pásmech venkovního el. vedení vn a vvn Práce v blízkosti el. zařízení provádět pouze v součinnosti s odborníkem za stanovených podmínek, včetně dodržení min. vzdáleností uvedených v předmětných předpisech</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
8627 E0090 1	MĚŘENÍ A REGULACE Rekonstrukce	Zásah statickou elektřinou	Pracovník	Svalové reakce, šok, pocit úzkosti	1,8 3 2	Pracovník ČSN332030	1 x měsíčně 17.1.22 5.9.22
<p>snížení nebo odvádění vzniklých elektrických nábojů, zejména: - snížení elektrizovatelnosti použitých látek - zvýšení relativní vlhkosti vzduchu - použití neutralizátorů - uzemnění všech vodivých předmětů, na nichž se mohou nahromadit elektrostatické náboje - elektrostatický svod podlah - spojení osoby s uzemněným vodičem nebo pomocí vodivé obuvi a podlahy - používání oblečení, výstroje (desek, sedadel, nádob, obalů) z omezeně elektrizovatelných materiálů, (dodržování zákazu nošení prádla a oděvů ze syntetických materiálů)</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
8657 DA00231 1	SLABOPROUD KOMPLET.ZARÍZ Rekonstrukce	Zranění při používání ruční mechanizace a nářadí	Pracovník, pracovníci kolem	Pohmoždění a poranění ruky, přímáčknutí, otlačky, podlitiny, úrazy očí, zranění hlavy, zranění el. proudem	4,5 3 5	Pracovní, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 262/200: Školení na pracovišti	1 x měsíčně 19.9.22 19.9.22
<p>Praxe, zručnost, zácvik, soustředěnost při práci Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí Dle potřeby používání chráničů ruky či rukavic, používání OOPP k ochraně zraku, sluchu, dýchacích cest Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí Nepoužívání poškozeného nářadí (s uvolněnou násadou, deformovanou pracovní částí apod.) Udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky = přiměřený pracovní prostor Udržování suchých a čistých rukojetí a uchopovacích částí, mechanizaci udržovat v řádném stavu Pokud možno vyloučení práce s nářadím nad hlavou vhodným zvyšováním místa práce Vypínač nářadí v naprostém pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmутí ruky obsluhy z jeho tlačítka Nástroje v stroji(hlavici) pořádně upevnit Opravy mechanizace provádět při vypnutém motoru Nepřetěžovat mechanizaci Dodržování zákazu zastavovat nástroj v chodu rukou</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
8657 0000161 5	SLABOPROUD KOMPLET.ZARÍZ Rekonstrukce	Pád konstrukcí a zabudovaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o větší hmotnosti, pád a zasažení osob	Pracovník, pracovníci kolem	Odfeniny, pohmožděny, zlomeniny, zavalení části konstrukce, udušení, smrt	6,0 2 10	Pracovník, vedoucí pracovník 268/2009,101/2005,591/2005 Školení na pracovišti	1 x denně 19.9.22 19.9.22
<p>Postupovat podle projektu Respektovat stanovený způsob osazování (ukotvení, připevnění, zajištění osazovaných předmětů)</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
8657 E0090 1	SLABOPROUD KOMPLET.ZARÍZ Rekonstrukce	Zásah statickou elektřinou	Pracovník	Svalové reakce, šok, pocit úzkosti	1,8 3 2	Pracovník ČSN332030	1 x měsíčně 19.9.22 19.9.22
<p>snížení nebo odvádění vzniklých elektrických nábojů, zejména: - snížení elektrizovatelnosti použitých látek - zvýšení relativní vlhkosti vzduchu - použití neutralizátorů - uzemnění všech vodivých předmětů, na nichž se mohou nahromadit elektrostatické náboje - elektrostatický svod podlah - spojení osoby s uzemněným vodičem nebo pomocí vodivé obuvi a podlahy - používání oblečení, výstroje (desek, sedadel, nádob, obalů) z omezeně elektrizovatelných materiálů, (dodržování zákazu nošení prádla a oděvů ze syntetických materiálů)</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
8707 0000142 15	SILNOPROUD KOMPLETACE Rekonstrukce	Pád (překlopení, převrácení) pojezdových a volně stojících lešení při nezajištění stability těchto druhů lešení	Pracovníci na a pod lešením	Naražení, pohmožděny, bodné a řezné rány, zranění kloubů/končetin/vnitřích organů, smrt	6,0 2 10	Pracovník, vedoucí pracovník TPlės,101/2005,591/2006,362 školení na lešení	1 x denně 5.9.22 5.9.22
<p>Používání technicky dokumentovaných lešení včetně pojezdových kol opatřených zajišťovacími zařízeními proti samovolnému pohybu (fixace kol brzdami nebo opěrkami) Zajištění stability lešení poměrem základny 1 : 3 (popř. i 1 : 4 je-li sklon max. 1 % a nerovnosti menší než 15 mm) nebo rozšířenými základny stabilizátory nebo přídatnou zátěží Pojezdová plocha rovná a únosná bez otvorů apod. Při přemísťování lešení vyloučit přítomnost osob na lešení</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
8707 DA00231 1	SILNOPROUD KOMPLETACE Rekonstrukce	Zranění při používání ruční mechanizace a nářadí	Pracovník, pracovníci kolem	Pohmoždění a poranění ruky, přímáčknutí, otlačky, podlitiny, úrazy očí, zranění hlavy, zranění el. proudem	4,5 3 5	Pracovní, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 262/200: Školení na pracovišti	1 x měsíčně 5.9.22 5.9.22
<p>Praxe, zručnost, zácvik, soustředěnost při práci Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí Dle potřeby používání chráničů ruky či rukavic, používání OOPP k ochraně zraku, sluchu, dýchacích cest Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí Nepoužívání poškozeného nářadí (s uvolněnou násadou, deformovanou pracovní částí apod.) Udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky = přiměřený pracovní prostor Udržování suchých a čistých rukojetí a uchopovacích částí, mechanizaci udržovat v řádném stavu Pokud možno vyloučení práce s nářadím nad hlavou vhodným zvyšováním místa práce Vypínač nářadí v naprostém pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmутí ruky obsluhy z jeho tlačítka Nástroje v stroji(hlavici) pořádně upevnit Opravy mechanizace provádět při vypnutém motoru Nepřetěžovat mechanizaci Dodržování zákazu zastavovat nástroj v chodu rukou</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
8707 A000261 1	SILNOPROUD KOMPLETACE Rekonstrukce	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	Pracovník, pracovníci kolem	Naražení části těla, poranění končetin, zlomeniny, pohmožděny, poranění páteře	3,6 2 6	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 362/200: Školení na pracovišti	1 x měsíčně 5.9.22 5.9.22
<p>K místům práce ve výšce zajistit bezpečný přístup (žebříky, schodiště, rampy apod.) Neseskakovat, nevyklápat po konstrukcích Zákaz používání vratkých a nevhodných předmětů pro práci i ke zvyšování místa práce (beden, obalů, palet, sudů, věder apod.) Zajistit stabilitu lešenářských koz, pokládat je na vyrovnaný podklad tak, aby nemohlo dojít k poklesu ani posunutí patek podpor Od výšky 1,5 m opatřovat volné okraje podlah kozových lešení zábradlím Správně zajišťovat výškové části kolíkem v požadované úrovni; zajišťovací části udržovat v řádném stavu Dodržovat max. dovolenou délku pole kozového lešení (u podlahy z fošen je 2,5 m) Nepřetěžovat podlahu lešení materiálem, soustředěním více osob apod. (hmotnost celkem < povolené normové nahodilé zatížení podlah lešení); plošná nosnost pracovních podlah je 150 kg.m-2 Yajistit jednotlivé prvky podlah proti posunutí a pohybu Neseskakovat na podlahu lešení</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							

Index Kód Počet	Název činnosti	Název rizika BOZP	Ohrzení	Následky Opatření	HRiz PVN MNO	Odpovědnost Předpis Doklad	Četnost T. možný T. přípustný
A000262 1	SILNOPROUD KOMPLETACE Rekonstrukce	Pád osoby ze dvojitého žebříku po rozjetí postranic, podjetí dvojitého žebříku a pádu dvojitého žebříku	Pracovník, pracovníci níže	Narazení části těla, poranění končetin, zlomeniny, pohmožděniny, poranění páteře	3,6 3 4	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 362/2001 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 5.9.22 5.9.22
<p>Opatření dvojitého žebříků zajišťovacími řetízky, táhly apod. proti rozevření Neopírat dvojité žebřík, nepoužívat tento žebřík jako žebřík opěrný Ve schodiškových prostorech provádět malířské práce z pomocných pracovních podlah (podlah lešení apod.) nebo ze žebříků k tomu upravených Nebezpečně a nadměrně se nevyklánět (tj. nevychytávat těžiště těla) mimo osu žebříku Nevynášet a nesnášet po žebříku břemena o hmotnosti > 15 kg Nevystupovat na žebřík s poškozenou a nevhodnou a znečištěnou obuví Nepracovat ze žebříku příliš blízko horního konce žebříku, kdy dochází ke snížení stability žebříku a to na dvojitým žebříku blíže ve vzdálenosti chodidel než 0,5 m od jeho konce Nevystupovat a nestoupat na horní odkládací plošinku (jeli-ží žebřík vybaven) Nepracovat na žebříku více osobami nad sebou a nevystupovat a nesestupovat po žebříku více osobám současně Udržování žebříků, nepoužívání deformovaných a poškozených žebříků Chůze na dřevěném dvojitým žebříku pouze zaškolenými zaměstnanci</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
E0040 1	SILNOPROUD KOMPLETACE Rekonstrukce	Úraz el proudem - záměna fázového a ochranného vodiče	Pracovník - elektrikář	Popáleníny, přechod proudu tělem, zástava srdce	3,0 1 10	Pracovník Vyhl. č. 50/1978 Sb, 101/2005	1 x měsíčně 5.9.22 5.9.22
<p>Odborné přípojování a opravy přívodních a prodlužovacích šňůr, ověřování správnosti připojení, používání odpovídajících šňůr a kabelů s ochranným vodičem (vždy provádí elektrikář min. § 6 vyhl. č. 50/1978 Sb. tj. pracovník znalý s vyšší kvalifikací) Respektovat barevné označení vodičů Zabránění neoborných zásahů do el. instalace; Udržování el. kabelů a el. přívodů (např. proti mechanickému poškození na stavbách, vytřžení ze svorek apod.) - pravidelné kontroly prozatímního el. zařízení Udržování prozatímních el. zařízení v bezpečném stavu - výchozí revize, pravidelné revize, pravidelný odborný dohled pověřeným elektrikářem (prohlídky, a odstraňování závad) Vyhnut se používání prodlužovacích přívodů, používat je jen v nejnětější délce; nepoužívat prodlužovací přívody s vodičemi na obou stranách</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
E0030 1	SILNOPROUD KOMPLETACE Rekonstrukce	Úraz el proudem - dotyk přes cizí vodivý předmět	Pracovník	Popáleníny, přechod proudu tělem, zástava srdce	6,0 2 10	Pracovník Vyhl. č. 50/1978 Sb, 101/2005	1 x měsíčně 5.9.22 5.9.22
<p>Nepřibližovat se k el. zařízení, vyřazovat z funkce ochranu polohou, dodržovat zákaz resp. dodržovat podmínky pro práce v blízkosti el. vedení a zařízení Dodržovat zákazy činností v ochranných pásmech venkovního el. vedení vn a vvn</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
DA00231 1	VYČISTĚNÍ OBJEKTU Rekonstrukce	Zranění při používání ruční mechanizace a nářadí	Pracovník, pracovníci kolem	Pohmoždění a poranění ruky, přimáčknutí, otlačky, podlitiny, úrazy očí, zranění hlavy, zranění el. proudem	4,5 3 5	Pracovní, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 262/2001 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 5.9.22 5.9.22
<p>Praxe, zručnost, zácvek, soustředěnost při práci Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí Dle potřeby používání chráničů ruky či rukavic, používání OOPP k ochraně zraku, sluchu, dýchacích cest Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí Nepoužívání poškozeného nářadí (s uvolněnou násadou, deformovanou pracovní částí apod.) Udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky = přiměřený pracovní prostor Udržování suchých a čistých rukojetí a uchopovacích částí, mechanizací udržovat v řádném stavu Pokud možno vyloučení práce s nářadím nad hlavou vhodným zvyšováním místa práce Vypínač nářadí v naprostém pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmutí ruky obsluhy z jeho tlačítka Nástroje v stroj (hlavici) pořádně upevnit Opravy mechanizace provádět při vypnutém motoru Nepřetěžovat mechanizaci Dodržování zákazu zastavovat nástroj v chodu rukou</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
A000261 1	VYČISTĚNÍ OBJEKTU Rekonstrukce	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	Pracovník, pracovníci kolem	Narazení části těla, poranění končetin, zlomeniny, pohmožděniny, poranění páteře	3,6 2 6	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 362/2001 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 5.9.22 5.9.22
<p>K místům práce ve výšce zajistit bezpečný přístup (žebříky, schodiště, rampy apod.) Neseskakovat, nevylézat po konstrukcích Zákaz používání vratkých a nevhodných předmětů pro práci i ke zvyšování místa práce (beden, obalů, palet, sudů, věder apod.) Zajistit stabilitu lešenářských koz, pokládat je na vyrovnaný podklad tak, aby nemohlo dojít k poklesu ani posunutí patek podpor Od výšky 1,5 m opatřovat volné okraje podlah kozových lešení zábradlím Správně zajišťovat výsunvé části kolkem v požadované úrovni; zajišťovací části udržovat v řádném stavu Dodržovat max. dovolenou délku pole kozového lešení (u podlahy z fošen je 2,5 m) Nepřetěžovat podlahu lešení materiálem, soustředěním více osob apod. (hmotnost celkem < povolené normové nahodilé zatížení podlah lešení); plošná nosnost pracovních podlah je 150 kg.m-2 Zajistit jednotlivé prvky podlah proti posunutí a pohybu Neseskakovat na podlahu lešení</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
A000263 1	VYČISTĚNÍ OBJEKTU Rekonstrukce	Pád žebříku i s pracovníkem po ztrátě stability	Pracovník, pracovníci kolem	Narazení části těla, poranění končetin, zlomeniny, pohmožděniny, poranění páteře, zavalení břemenem, vnitřní zranění	4,8 2 8	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 362/2001	1 x měsíčně 5.9.22 5.9.22
<p>Žebřík použít pro práci ve výšce pouze v případech, kdy použití jiných bezpečnějších prostředků není s ohledem na vyhodnocení rizika vedoucím zaměstnancem opodstatněné a účelné, nebo to nedovolují podmínky Nebezpečně a nadměrně se nevyklánět Nevynášet a nesnášet břemena o hmotnosti > 15 kg Nevystupovat na žebřík s poškozenou a nevhodnou a znečištěnou obuví Nepracovat ze žebříku příliš blízko horního konce žebříku, kdy dochází ke snížení stability žebříku Yabezpečovat žebřík proti pohybu použitím protiskluzových přípravků nebo jiných opatření s odpovídající účinností Horní konec spolehlivě opřít, postranice, popř. žebřík připevnit Postavení jednoduchého žebříku ve sklonu do 2,5 : 1 Požívat žebřík o dostatečné délce a v nepoškozeném stavu Řídit se pokyny výrobce, respektovat označení max. délky vysunutí</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
0000070 1	PŘESUN HMOT KOMPLETACE Rekonstrukce	Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem, sjetí kolečka mimo rampu	Pracovník	Odfeniny, pohmožděniny	2,7 3 3	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005, 591/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 5.9.22 19.9.22
<p>Úprava pojízdné plochy, vyrovnání a zpevnění manipulační plochy, bez překážek Odstranění kluzkosti Dodržování max. přípustného sklonu prozatímních šikmých pojezdových ploch - cca 1 : 5 Nepřetěžování koleček, jejich plnění jen cca do 3/4 obsahu korby dodržování min. šířky pojezdových konstrukcí a prvků (lávek, šikmých ramp, nájezdů) tj. 60 cm; Spolehlivé zajištění pojezdových prvků proti pohybu Pro zásky, dopravovaného do výkopu hlubšího než 1,5 m kolečkem zříditi při okrají výkopu pevnou zarážku</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
0000081 5	PŘESUN HMOT KOMPLETACE Rekonstrukce	Převržení nestabilně uloženého materiálu	Pracovníci kolem stohu materiálu	Pohmožděniny, odřeniny, zlomeniny	3,0 2 5	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005, 591/2006 Školení na pracovišti	1 x denně 5.9.22 19.9.22
<p>Dodržování zákazu narušovat stabilitu stohů, např. vyťahování předmětů a prvků zespod nebo ze strany stohu Dodržování zákazu vystupovat a šplhat po hranicích, po navršeném materiálu Použití pracovní obuvi s vyztuženou špičí Ukládání materiálu na zpevněný, urovnaný, únosný a rovný podklad; zabránění jednostranného naklonění stohu Dodržování max. výšky stohu (2 m) při ruční ukládce</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
0000121 1	PŘESUN HMOT KOMPLETACE Rekonstrukce	Šikmé našlápnutí na hranu schodišového(žebříkového) stupně, uklouznutí	Pracovník	Vyvrtnutí členku, poranění kloubů	3,6 3 4	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005, 591/2006 Školení na pracovišti	1 x týdně 5.9.22 19.9.22
<p>Udržování nekluzkých povrchů, správné našlapování, vyloučení šikmého našlápnutí zejména při snížených adhezních podmínkách za mokra, námrazy, vlivem znečištěné obuvi Vyloučení nesprávného došlapování až na okraj (hranu) schodišového stupně, kde jsou zhoršené třecí podmínky Používání protiskluzové, nepoškozené obuvi Očištění obuvi před výstupem na žebřík</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							



Index Kód Počet	Název činnosti	Název rizika BOZP Dodavatel	Ohoření	Následky Opatření	HRiz PVN MNO	Odpovědnost Předpis Doklad	Četnost T. možný T. přípustný
A000261 1	8859 PŘESUN HMOT KOMPLETACE Rekonstrukce	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	Pracovník, pracovníci kolem	Narazení části těla, poranění končetin, zlomeniny, pohmožděnin, poranění páteře	3,6 2 6	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 362/2001 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 5.9.22 19.9.22
<p>K místům práce ve výšce zajistit bezpečný přístup (žebříky, schodiště, rampy apod.) Neseskokávat, nevylézat po konstrukcích (podlah lešení apod.) Zjistit stabilitu lešenářských koz, pokládat je na vyrovnaný podklad tak, aby nemohlo dojít k poklesu ani posunutí patek podpor Od výšky 1,5 m opatřovat volné okraje podlah kozových lešení zábradlím Správně zajišťovat výškové části kolíkem v požadované úrovni; zajišťovací části udržovat v řádném stavu Dodržovat max. dovolenou délku pole kozového lešení (u podlahy z fošen je 2,5 m) Nepřetěžovat podlahu lešení materiálem, soustředěním více osob apod. (hmotnost celkem < povolené normové nahodilé zatížení podlah lešení); plošná nosnost pracovních podlah je 150 kg.m-2 Yajistit jednotlivé prvky podlah proti posunutí a pohybu Neseskokávat na podlahu lešení</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
A000262 1	8859 PŘESUN HMOT KOMPLETACE Rekonstrukce	Pád osoby ze dvojitého žebříku po rozjetí postranic, podjetí dvojitého žebříku a pádu dvojitého žebříku	Pracovník, pracovníci níže	Narazení části těla, poranění končetin, zlomeniny, pohmožděnin, poranění páteře	3,6 3 4	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 362/2001 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 5.9.22 19.9.22
<p>Opatření dvojími žebříky zajišťovacími řetízky, táhly apod. proti rozevření Neopírat dvojí žebřík, nepoužívat tento žebřík jako žebřík opěrný Ve schodiškových prostorech provádět malířské práce z pomocných pracovních podlah (podlah lešení apod.) nebo ze žebříků k tomu upravených Nebezpečné a nadměrné se nevyklánět (tj. nevychylovat těžiště těla) mimo osu žebříku Nevynášet a nesnášet po žebříku břemena o hmotnosti > 15 kg Pracovně nevystupovat na žebřík s poškozenou a nevhodnou a znečištěnou obuví Nepracovat ze žebříku příliš blízko horního konce žebříku, kdy dochází ke snížení stability žebříku a to na dvojím žebříku blíže ve vzdálenosti chodidel než 0,5 m od jeho konce Nevystupovat a nestoupat na horní odkládací plošinu (jeli-ž žebřík vybaven) Nepracovat na žebříku více osobami nad sebou a nevystupovat a nesestupovat po žebříku více osobám současně Udržování žebříků, nepoužívání deformovaných a poškozených žebříků Chůze na dřevěném dvojím žebříku pouze zaškolnými zaměstnanci</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
DA00231 1	9109 VÝPLNĚ DILATAČNÍCH SPÁR Rekonstrukce	Zranění při používání ruční mechanizace a nářadí	Pracovník, pracovníci kolem	Pohmoždění a poranění ruky, přímáčknutí, otoky, podlitiny, úrazy očí, zranění hlavy, zranění el. proudem	4,5 3 5	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 262/2001 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 15.11.21 21.2.22
<p>Praxe, zručnost, zácvik, soustředěnost při práci Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí Dle potřeby používání chráničů ruky či rukavic, používání OOPP k ochraně zraku, sluchu, dýchacích cest Zajistěte možnosti výběru vhodného nářadí Nepoužívání poškozeného nářadí (s uvolněnou násadou, deformovanou pracovní částí apod.) Udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky = přiměřený pracovní prostor Udržování suchých a čistých rukojetí a uchopovacích částí, mechanizaci udržovat v řádném stavu Pokud možno vyloučení práce s nářadím nad hlavou vhodným zvyšováním místa práce Vypínač nářadí v naprostém pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmutí ruky obsluhy z jeho tlačítka Nástroje v strojích(hlavici) pořádně upevnit Opravy mechanizace provádět při vypnutém motoru Nepřetěžovat mechanizaci Dodržování zákazu zastavovat nástroj v chodu rukou</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
0000060 1	9129 DROBNÉ DOPLŇKY VNĚJŠÍ Rekonstrukce	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice apod.) s rukou	Pracovník	Přímáčknutí, otoky, zhmožděnin, podlitiny, zlomenina ruky	3,6 4 3	Pracovník, vedoucí pracovník 309/2005, 591/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 6.12.21 5.9.22
<p>Praxe, zručnost, zácvik Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí Soustředěnost při práci, příp. používání chráničů ruky Zajistěte možnosti výběru vhodného nářadí Dodržování zákazu používání poškozeného nářadí</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
0000171 1	9129 DROBNÉ DOPLŇKY VNĚJŠÍ Rekonstrukce	Požerání rukou o ostré hrany obkladaček a dlaždic	Pracovník	Požerání ruky, prstů	1,8 3 2	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005, 591/2005 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 6.12.21 5.9.22
<p>Správné pracovní postupy Používání OOPP (rukavice)</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
0000132 1	9129 DROBNÉ DOPLŇKY VNĚJŠÍ Rekonstrukce	Oslnění, zánět spojivek	Pracovník	Zánět spojivek	1,2 2 2	Pracovník, vedoucí pracovník 262/2006, školení Školení na pracovišti	1 x týdně 6.12.21 5.9.22
<p>Použití slunečních brýlí, zástěn apod</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
0000270 1	9129 DROBNÉ DOPLŇKY VNĚJŠÍ Rekonstrukce	Propadnutí střechou při pohybu a práci na střechách	Pracovník, pracovník níže	Poranění části těla, zlomeniny končetin, poranění páteře, odražení vnitřních orgánů	5,4 2 9	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005 Školení na pracovišti	1 x týdně 6.12.21 5.9.22
<p>Technická příprava prací na střeše včetně návrhu ochrany pracovníků,zpravidla je nutná kombinace kolektivního zajištění (např. záchytného lešení) a osobního zajištění Zajistěte proti propadnutí provést na všech sřešních pláštích, hlavně když nosné prvky od sebe > 0,25m Přístup na konstrukci střechy vyrobené z materiálu o nedostatečné pochůzné pevnosti nepovolit, pokud nejsou zajištěny podmínky pro bezpečný výkon práce Není-li bezpečně zjištěna únosnost střechy (např. z vlnitých eternitových desek), navrhout lešení a nestoupat na krytí Nepřetěžovat pochůzná a pracovní plochy střechy materiálem, soustředěním více osob apod</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
0000280 1	9129 DROBNÉ DOPLŇKY VNĚJŠÍ Rekonstrukce	Vznik kroutícího momentu, náhlé zablokování vršena při držení obrobku v ruce	Pracovník	Zhmoždění ruky, vykloubení, zlomení prstů, pořezání	5,4 3 6	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 6.12.21 5.9.22
<p>Obsluha musí být na zaseknutí vrátku při vrtní přípravě, at již je vrtačka vybavena bezpečnostní spojkou či nikoliv a ihned nářadí pustit Vypínač nářadí v naprostém pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmutí ruky obsluhy z jeho tlačítka Soustředěnost při vrtní, puštění vrtačky z rukou při jejím protažení U některých vrtaček používat předávnou rukojeť (pozor na reakční moment vrtačky při zablokování vrátku) Používat nářadí jen pro práce a účely pro které jsou určeny, a nářadím pracovat s citem a nepřetěžovat ho, nepůsobit nadměrnou silou Opravu el. nářadí provádět jen po odpojení od sítě</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
A000282 1	9129 DROBNÉ DOPLŇKY VNĚJŠÍ Rekonstrukce	Poranění rotujícím, zničeným nástrojem (brousícím nebo řezacím kotoučem) při styku ruky s nástrojem	Pracovník	Poarmní končetin, odřeniny, řezné rány, amputace	6,0 4 5	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 6.12.21 5.9.22
<p>Postupovat dle návodu k používání Nepřinášet nářadí s prstem na spínači při připojení k síti Nepřiblížovat ruku do nebezpečné blízkosti pohyblivého nástroje Seřizování, čištění, mazání a opravy nářadí provádět jen je-li nářadí v klidu Před připojením nářadí do sítě se přesvědčit zda je spínač vypnutý a zablokovaný stály chod Před použitím nářadí zkontrolovat kryty Doblhající kotouč nebrzdí tlakem na bok kotouče Při broušení dbát na to, aby se obsluha brusky nedotýkala jinou částí těla než rukama; Nepoužívat poškozené nářadí Brusku odkládat, přenášet nebo opouštět jen když je v klidu a za část k tomu určenou Nářadí správně osazovat, nepoužívat poškozené nástroje</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
0000046 1	9157 TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ Rekonstrukce	Pád (ne)úmyslné shazovaných předmětů z výšky	Pracovníci níže, veřejnost	Zranění hlavy, části těla, zlomeniny, pohmožděnin	5,4 2 9	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005, 362/2005 Školení na pracovišti	Před shazováním předmětů 10.1.22 28.2.22
<p>Bezpečně ukládat materiál Volné okraje zajistit zárazkou při podlaže Zřízen záchytných stříšek nad vstupem Vymezit a ohradit ochranné pásmo pod místem práce ve výšce, při montáži a demontáži lešení, vyloučení přístupu osob pod místa práce ve výškách Zřídít uzavřené shozy pro vert. dopravu suti Dodržovat zákaz shazování součástí lešení při demontáži lešení Vyloučení vstupu osob pod břemeno zvedané el. vrátkem (oplocení, zábradlí, obednění, zamezení vstupu sřežením) Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko pádu osob nebo předmětů (dále jen "ohražený prostor"), je nutné vždy bezpečně zajistit Práce nad sebou lze provádět pouze výjimečně, nelze-li zajistit provedení prací jinak. Technologický postup musí obsahovat způsob zajištění bezpečnosti zaměstnanců na níže položeném pracovišti Školení na pracovišti</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							



Index Kód Počet	Název činnosti	Název rizika BOZP	Ohození	Následky O p a t ě n í	HRiz PVN MNO	Odpovědnost Předpis Doklad	Četnost T. možný T. přípustný
9157 0000081 25	TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ Rekonstrukce	Převržení nestabilně uloženého materiálu	Pracovníci kolem stohu materiálu	Pohmožděníny, odřeniny, zlomeniny,	3,0 2 5	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006 Školení na pracovišti	1 x denně 10.1.22 28.2.22
<p>Dodržování zákazu narušovat stabilitu stohů, např. vytahování předmětů a prvků zespol nebo ze strany stohu Dodržování zákazu vystupovat a šplhat po hranicích, po navršeném materiálu Použití pracovní obuvi s vyztuženou špičí Ukládání materiálu na zpevněný, urovnaný, únosný a rovný podklad; zabránění jednostranného naklonění stohu Dodržování max. výšky stohu (2 m) při ruční ukládce</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
9157 0A00231 2	TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ Rekonstrukce	Zranění při používání ruční mechanizace a nářadí	Pracovník, pracovníci kolem	Pohmoždění a poranění ruky, přímáčknutí, otlačky, podlitiny, úrazy očí, zranění hlavy, zranění el. proudem	4,5 3 5	Pracovní, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 362/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 10.1.22 28.2.22
<p>Praxe, zručnost, zácvik, soustředěnost při práci Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí Dle potřeby používání chráničů ruky či rukavic, používání OOPP k ochraně zraku, sluchu, dýchacích cest Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí Nepoužívání poškozeného nářadí (s uvolněnou násadou, deformovanou pracovní částí apod.) Udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky = příměří pracovní prostor Udržování suchých a čistých rukou a uchopovacích částí, mechanizaci udržovat v řádném stavu Pokud možno vyloučení práce s nářadím nad vhodným zvyšováním místa práce Vypínač nářadí v naprostém pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmутí ruky obsluhy z jeho tlačítka Nástroje v stroji(hlavici) pořádně upevnit Opravy mechanizace provádět při vypnutém motoru Nepřetěžovat mechanizaci Dodržování zákazu zastavovat nástroj v chodu ruku</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
9157 A0000261 2	TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ Rekonstrukce	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	Pracovník, pracovníci kolem	Naražení části těla, poranění končetin, zlomeniny, pohmožděníny, poranění páteře	3,6 2 6	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 362/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 10.1.22 28.2.22
<p>K místům práce ve výšce zajistit bezpečný přístup (žebříky, schodiště, rampy apod.) Neseskakovat, nevylézat po konstrukcích Zákaz používání vratkých a nevhodných předmětů pro práci i ke zvyšování místa práce (beden, obalů, palet, sudů, věder apod.) Zajistit stabilitu lešenářských koz, pokládat je na vyrovnaný podklad tak, aby nemohlo dojít k poklesu ani posunutí patek podpor Od výšky 1,5 m opatřovat volné okraje podlah kozových lešení zábradlím Správně zajišťovat výsuvné části kolíkem v požadované úrovni; zajišťovací části udržovat v řádném stavu Dodržovat max. dovolenou délku pole kozového lešení (u podlahy z fošen je 2,5 m) Nepřetěžovat podlahu lešení materiálem, soustředěním více osob apod. (hmotnost celkem < povolené normové nahodilé zatížení podlah lešení); plošná nosnost pracovních podlah je 150 kg.m-2 Yajistit jednotlivé prvky podlah proti posunutí a pohybu Neseskakovat na podlahu lešení</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
9157 0000140 25	TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ Rekonstrukce	Pád pracovníka z výšky při (de)montáži jednotlivých prvků lešení a používání lešení	Pracovník, pracovník níže	Naražení, bodné a řezné rány, zranění vnitřních orgánů, zranění kloubů/končetin, smrt	6,0 2 10	Lešenář, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006 TP a PD lešení	kontinuálně u stavby lešení 10.1.22 28.2.22
<p>Montáž a demontáž lešení mohou provádět pouze pracovníci s odpovídající kvalifikací (s platným lešenářským průkazem) Vytvoření podmínek k zajištění bezpečnosti práce při montáži lešení (vybavení předpisy, normami, dokumentací dílcových lešení, prohlídka popř. průzkum dodavatelské dokumentace zejména vypracováním resp. stanovením technologického nebo pracovního postupu v případě atypických lešení, rekonstrukci apod. Vybavení stavby konstrukcemi pro práce ve výškách a zvyšování místa práce (lešení, žebříky, materiál, inventární dílce) a jejich dostatečná únosnost, pevnost a stabilita Zajišťovat volné okraje lešení od výšky 1,5 m zábradlím se zarážkou nebo jiná ekvivalentní alternativa - síť, plachty Používání osobního zajištění při montáži a demontáži lešení Zamezení přístupu k místům na lešení, kde se nepracuje a jejichž volné okraje nejsou z vážných příčin zajištěny proti pádu Používání lešení až po jeho ukončení, vybavení a vstrojení a po předání do užívání Průběžné zajišťování prostor, tuhosti</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
9157 0000141 25	TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ Rekonstrukce	Pád a zřícení lešení v důsledku působení vnějších sil zejména větru a ztráty stability	Pracovníci na a pod lešením	Naražení, pohmožděníny, bodné a řezné rány, zranění kloubů/končetin/vnitřních orgánů, smrt	6,0 2 10	Lešenář, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006, TP a PD TP a PD lešení	kontinuálně u stavby lešení 10.1.22 28.2.22
<p>Konstrukce lešení provést tak, aby tvořila prostorově tuhý celek zajištění proti lokálnímu i celkovému vybočení, překlopení i proti posunutí Provedení kotvení o dostatečnou únosnost, provedení rovnoměrně po celé vnější ploše lešení, lešení zakryté sítí má kotvení 2 x únosnější než lešení nezakryté, lešení zaplachtované má kotvení 4 x únosnější (dle dokumentace zakryvaných lešení) Používání jen lešení, která byla ukončena, vybavena a vstrojena příslušné dokumentace a předána do užívání, zejména je-li zajištěna jejich prostorová tuhost a stabilita úhlopříčným ztužením a kotvením (popř. vzeptáním), je-li podlaha únosná a těsná, jednotlivé prvky podlah jsou zajištěny proti posunutí Všechny dodatečné úpravy na lešení (zkrýtlí, výměna podlážek) provádět zodpovědným pracovníkem</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
9157 0000143 5	TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ Rekonstrukce	Propadnutí a pád osob po selhání konstrukcí, zejm.dřevěných následkem jejich vadného stavu, přetížení podlah	Pracovník, pracovník níže	Zranění hlavy, části těla, zlomeniny, pohmožděníny, zranění vnitřních orgánů, smrt	5,4 2 9	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006,362/2005 Školení na pracovišti	1 x týdně 10.1.22 28.2.22
<p>Výběr vhodného a kvalitního materiálu pro nosné prvky podlah, vyloučení nadměrně sukovitého, nahnilého a jinak vadného dřeva Spolehlivé zajištění jednotlivých prvků podlah a jiných prozatímních pomocných konstrukcí proti nežádoucímu pohybu (svlakování, připevnění apod.) a správné a souvislé osazení podlahových dílců a jednotlivých prvků podlah lešení na sraz Nepřetěžování podlah lešení materiálem, soustředěním více osob apod. (hmotnost materiálu, zařízení, pomůcek, nářadí včetně počtu osob nesmí přesahovat povolené normové nahodilé zatížení podlah lešení) Podlahy lešení a jejich prvky, únosné, pevné, zajištěné proti nežádoucímu horizontálnímu pohybu Vyloučit zlomení dřevěných nosných, podpěrných prvků lešení nebo jiných pomocných konstrukcí</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
9157 0000144 5	TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ Rekonstrukce	Pád, propadnutí následkem chybně uloženého prvku, poškozenou, podlahy lešení,	Pracovník, pracovník níže	Naražení, pohmožděníny, zlomeniny, bodné a řezné rány, zranění kloubů/končetin/vnitřních orgánů	3,6 2 6	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006,362/2005 Školení na pracovišti	1 x týdně 10.1.22 28.2.22
<p>Na podlahy lešení se má přednostně používat podlahových dílců Základní parametry (rozměry, hmotnost, nosnost pro kolečko) doporučených podlahových dílců uvádí příslušná ČSN, přičemž pro tyto dílce platí následující požadavky Příčné svlaky musí být připevněny symetricky k příčné ose podlahového dílce Prkna v dílci musí být při výrobě sesazena na sraz Pro celkové rozměry podlahových dílců platí tolerance ± 10 mm, pro vzdálenost příčných svlaků ± 5 mm Ostatní podlahové dílce jiného konstrukčního provedení nebo z jiného materiálu musí být navrženy dle ČSN Zajištění jednotlivých prvků podlah proti posunutí a pohybu Dostatečná dimenze prvků (tloušťka) podlah zajišťující pevnost a únosnost Nejmenší průřezy volně kladených vzájemně nespojených podlahových prken a fošen pro chráněné a nechráněné prostředí jsou stanoveny v příslušné ČSN</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
9209 0000060 1	ZÁBRADLÍ BALKÓNOVÉ Rekonstrukce	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice apod.) s rukou	Pracovník	Přímáčknutí, otlačky, zhmžděníny, podlitiny, zlomenina ruky	3,6 4 3	Pracovník, vedoucí pracovník 309/2005,591/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 7.2.22 12.9.22
<p>Praxe, zručnost, zácvik Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí Soustředěnost při práci, příp. používání chráničů ruky Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí Dodržování zákazu používání poškozeného nářadí</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
9209 0000143 1	ZÁBRADLÍ BALKÓNOVÉ Rekonstrukce	Propadnutí a pád osob po selhání konstrukcí, zejm.dřevěných následkem jejich vadného stavu, přetížení podlah	Pracovník, pracovník níže	Zranění hlavy, části těla, zlomeniny, pohmožděníny, zranění vnitřních orgánů, smrt	5,4 2 9	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006,362/2005 Školení na pracovišti	1 x týdně 7.2.22 12.9.22
<p>Výběr vhodného a kvalitního materiálu pro nosné prvky podlah, vyloučení nadměrně sukovitého, nahnilého a jinak vadného dřeva Spolehlivé zajištění jednotlivých prvků podlah a jiných prozatímních pomocných konstrukcí proti nežádoucímu pohybu (svlakování, připevnění apod.) a správné a souvislé osazení podlahových dílců a jednotlivých prvků podlah lešení na sraz Nepřetěžování podlah lešení materiálem, soustředěním více osob apod. (hmotnost materiálu, zařízení, pomůcek, nářadí včetně počtu osob nesmí přesahovat povolené normové nahodilé zatížení podlah lešení) Podlahy lešení a jejich prvky, únosné, pevné, zajištěné proti nežádoucímu horizontálnímu pohybu Vyloučit zlomení dřevěných nosných, podpěrných prvků lešení nebo jiných pomocných konstrukcí</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							



Index Kód Počet	Název činnosti Dodavatel	Název rizika BOZP	Ohození	Následky O p a t ě n í	HRiz PVN MNO	Odpovědnost Předpis Doklad	Četnost T. možný T. přípustný
9209 0000121 1	ZÁBRADLÍ BALKÓNOVÉ Rekonstrukce	Šikmé našlápnutí na hranu schodišťového(žebříkového) stupně, uklouznutí	Pracovník	Vyvrtnutí členku, poranění kloubů	3,6 3 4	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006 Školení na pracovišti	1 x týdně 7.2.22 12.9.22
<p>Udržování nekluzkých povrchů, správné našlapování, vyloučení šikmého našlápnutí zejména při snížených adhezčních podmínkách za mokra, námrazy, vlivem znečištěné obuvi schodišťového stupně, kde jsou zhoršené třecí podmínky Používání protiskluzové, nepoškozené obuvi Očištění obuvi před vstupem na žebřík Ylčoučení nesprávného došlapování až na okraj (hranu)</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
9209 0000280 1	ZÁBRADLÍ BALKÓNOVÉ Rekonstrukce	Vznik kroutícího momentu, náhlé zablokování vřetena při držení obrobku v ruce	Pracovník	Zhmoždění ruky, vykloubení, zlomení prstů, pořezání	5,4 3 6	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 7.2.22 12.9.22
<p>Obsluha musí být na zaseknutí vřtáku při vřtání připravena, ať již je vřtačka vybavena bezpečnostní spojkou či nikoliv a ihned nářadí pustit Vypínací nářadí v naprostém pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmutí ruky obsluhy z jeho vhodného nářadí Nepoužívání poškozeného nářadí (s uvolněnou násadou, deformovanou pracovní částí apod.) Udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky = přiměřený pracovní prostor Udržování suchých a čistých rukojetí a uchovacích částí, mechanizaci udržovat v řádném stavu Pokud možno vyloučení práce s nářadím nad hlavou vhodným zvyšováním místa práce Vypínací nářadí v naprostém pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmutí ruky obsluhy z jeho tlačítka Nástroje v stroji(hlavici) pořádně upevnit Opravy mechanizace provádět při vypnutém motoru Nepřetěžovat mechanizaci Dodržování zákazu zastavovat nástroj v chodu rukou Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí Dle potřeby používání chráničů ruky či rukavic, používání OOPP k ochraně zraku, sluchu, dýchacích cest Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí Nepoužívání poškozeného nářadí (s uvolněnou násadou, deformovanou pracovní částí apod.) Udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky = přiměřený pracovní prostor Udržování suchých a čistých rukojetí a uchovacích částí, mechanizaci udržovat v řádném stavu Pokud možno vyloučení práce s nářadím nad hlavou vhodným zvyšováním místa práce Vypínací nářadí v naprostém pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmutí ruky obsluhy z jeho tlačítka Nástroje v stroji(hlavici) pořádně upevnit Opravy mechanizace provádět při vypnutém motoru Nepřetěžovat mechanizaci Dodržování zákazu zastavovat nástroj v chodu rukou</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
9209 0A00231 1	ZÁBRADLÍ BALKÓNOVÉ Rekonstrukce	Zranění při používání ruční mechanizace a nářadí	Pracovník, pracovníci kolem	Pohmoždění a poranění ruky, přimáčknutí, otlačky, podlitiny, úrazy očí, zranění hlavy, zranění el. proudem	4,5 3 5	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 262/200 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 7.2.22 12.9.22
<p>Praxe, zručnost, zácvik, soustředěnost při práci Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí Dle potřeby používání chráničů ruky či rukavic, používání OOPP k ochraně zraku, sluchu, dýchacích cest Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí Nepoužívání poškozeného nářadí (s uvolněnou násadou, deformovanou pracovní částí apod.) Udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky = přiměřený pracovní prostor Udržování suchých a čistých rukojetí a uchovacích částí, mechanizaci udržovat v řádném stavu Pokud možno vyloučení práce s nářadím nad hlavou vhodným zvyšováním místa práce Vypínací nářadí v naprostém pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmutí ruky obsluhy z jeho tlačítka Nástroje v stroji(hlavici) pořádně upevnit Opravy mechanizace provádět při vypnutém motoru Nepřetěžovat mechanizaci Dodržování zákazu zastavovat nástroj v chodu rukou</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
9209 AS0040 1	ZÁBRADLÍ BALKÓNOVÉ Rekonstrukce	Jiná rizika u svařování a pálení	Pracovník - svařeč, osoby v okolí	Působení IČ, UF, rontgen záření, zánět spojivek, nepříznivé zatížení svalových skupin	4,8 2 8	Svářeč, stavbyvedoucí 101/05,356a591/06,258/00,3e	1 x měsíčně 7.2.22 12.9.22
<p>Ochrana zraku i pokožky svařeče, pomocníka a podle potřeby i pracovníků v okolí (proti ultrafialovému záření - pozor na sebemenší otvory v OOPP - např. prasklý skleněný filtr) Ochranné svařečské filtry nutno volit dle způsobu svařování a intenzity záření Rozmístění a používání závěsů, zástěn, ochranných štítů apod. Úprava povrchů pracoviště a všech předmětů tak, aby byl snížen průnik a odraz záření na pracovišti Použití ergonomicky vhodných sedadel Odpočinek, přestávky v práci, správná organizace práce Zajištění odpočíváren, šaten apod.</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
9209 AS0050 1	ZÁBRADLÍ BALKÓNOVÉ Rekonstrukce	Zranění el proudem u svařování	Pracovník - svařeč	Zasažení svařeče el. proudem při obloukovém svařování, nepříznivé účinky el. proudu na lidský organismus	4,8 2 8	Pracovník, stavbyvedoucí 101/05,356a591/06,258/00,3e	1 x měsíčně 7.2.22 12.9.22
<p>Pravidelná údržba svařovacích zdrojů dle návodu k obsluze Nepoužívání nevhodných a poškozených svařovacích vodičů, držáků elektrod, svařovacích svorek, spojek vodičů apod. Dokonalé el. spojení svařovacích spojek a svařovacích svorek se svařovacími vodiči nebo svazky s vyloučením náhodného uvolnění pojení Nemanipulovat na svorkách a na svařenci, nepřipevňovat svařovací vodiče na svorkovnici svařečky za chodu Vyloučení dotyku svařovacími nástroji z elektricky vodivými předměty v okolí Odstranit kovové předměty z dosahu svařeče, vyloučit dotyk svařeče s elektricky vodivými předměty v okolí svařování Svařovací transformátory (střídivý proud) neopravovat pod napětím; uzemnění, nulování svař. transformátoru Při výměně elektrody používat neporušené svařečské rukavice (ne mokré, ani vlhké) Ukládání držáku elektrod na izolační podložku či stojan Ukládání a vedení vodiče svařovacího proudu tak, aby se vyloučilo jeho poškození ostrými ohyby, jinými předměty a účinky svařování Používání nepoškozených OOPP</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
9253 0000046 1	ŘÍMSY Rekonstrukce	Pád (ne)úmyslné shazovaných předmětů z výšky	Pracovníci níže, veřejnost	Zranění hlavy, části těla, zlomeniny, pohmožděnin	5,4 2 9	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005, 362/2005 Školení na pracovišti	Před shazováním předmětů 6.12.21 28.2.22
<p>Bezpečně ukládat materiál Volné okraje zajistit zárazkou při podlaže Zřízení záchranných stříšek nad vstupem Vymezit a ohradit ochranné pásmo pod místem práce ve výšce, při montáži a demontáži lešení, vyloučení přístupu osob pod místa práce ve výškách Zřídít uzavřené shozy pro vert. dopravu suti Dodržovat zákaz shazování součástí lešení při demontáži lešení Vyloučení vstupu osob pod břemeno zvedané el. vrátek (oplocení, zábradlí, obednění, zamezení vstupu střežení) Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko pádu osob nebo předmětů (dále jen "ohrazený prostor"), je nutné vždy bezpečně zajistit Práce nad sebou lze provádět pouze výjimečně, nelze-li zajistit provedení prací jinak. Technologický postup musí obsahovat způsob zajištění bezpečnosti zaměstnanců na níže položeném pracovišti Školení na pracovišti</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
9253 0000060 1	ŘÍMSY Rekonstrukce	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. klavíra, palice apod.) s rukou	Pracovník	Přimáčknutí, otlačky, zhmožděnin, podlitiny, zlomenina ruky	3,6 4 3	Pracovník, vedoucí pracovník 309/2005,591/2006	1 x měsíčně 6.12.21 28.2.22
<p>Praxe, zručnost, zácvik Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí Soustředěnost při práci, příp. používání chráničů ruky Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí Dodržování zákazu používání poškozeného nářadí</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
9253 0000081 5	ŘÍMSY Rekonstrukce	Převržení nestabilně uloženého materiálu	Pracovníci kolem stohu materiálu	Pohmožděnin, odřeniny, zlomeniny,	3,0 2 5	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006 Školení na pracovišti	1 x denně 6.12.21 28.2.22
<p>Dodržování zákazu narušovat stabilitu stohů, např. vytahování předmětů a prvků zesped nebo ze strany stohu Dodržování zákazu vystupovat a šplhat po hranicích, po navršeném materiálu Použití pracovní obuvi s vyztuženou špičí Ukládání materiálu na zpevněný, urovnaný, únosný a rovný podklad; zabránění jednostranného naklonění stohu Dodržování max. výšky stohu (2 m) při ruční ukládce</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
9253 0000150 1	ŘÍMSY Rekonstrukce	Pád pracovníka při pohybu na střeše k místu vlastního výkonu práce	Pracovník, pracovníci níž	Naražení, pohmožděnin, zlomeniny, bodné a řezné rány, zranění klubů/končetin/vnitřních orgánů	4,8 2 8	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006,362/2005 Školení na pracovišti	1 x týdně 6.12.21 28.2.22
<p>Zajištění bezpečného přístupu na střechu pomocí komunikačních prostředků Zajištění proti propadnutí Ochrana proti pádu ze střechy nejen po obvodu, ale i do světlíků, technologických a jiných otvorů, zaměstnavatel zajistí použitím ochranné, případně záchranné konstrukce nebo použitím osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu Zajištění proti sklouznutí zaměstnavatel zajistí použitím žebříků upevněných v místě práce a potřebných komunikací, případně použitím ochranné konstrukce nebo osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu U střeš se sklonem nad 45 st od vod.roviny je nutno použít vedle žebříků ještě osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
9253 0000160 1	ŘÍMSY Rekonstrukce	Zborcení, zřícení zděných konstrukcí v důsledku porušení, ztráty stability, tuhosti konstrukce	Pracovník, pracovníci kolem	Odřeniny, pohmožděnin, zlomeniny, zavalení části konstrukce, udušení, smrt	3,6 2 6	Pracovník, vedoucí pracovník 268/2009,101/2005,591/2005 Školení na pracovišti	1 x týdně 6.12.21 28.2.22
<p>Stanovení a dodržování technologických resp. pracovních postupů Při zdění kominů, pilířů a podobných konstrukcí, vyzdívání po částech, až když nově vyzdžené zdvo vykazuje dostatečnou pevnost Nezatěžování zdíva izolačních přízdivek zeminou Vyzdívání provádět odborně (správná vazba cihel, bloků a tvárcí) zajištění stability, pevnosti a tuhosti vyzdývaných konstrukcí Zakotvování příček do zdíva Použití vhodného materiálu pro zdění (cihly, malty, přísady) Vysekávání drážek do příček a pilířů jen za dodržení podmínek stanovených v projektu Případně zeslabování zděných nosných konstrukcí (pilířů) předem projednávat a odsouhlasit statikem Správný postup při vyzdívání a zatěžování cihelných přízdivek ve výkopech (nenahrazovat jimi bednění)</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							

Index Kód Počet	Název činnosti	Název rizika BOZP	Ohoření	Následky	HRiz PVN MNO	Odpovědnost Předpis Doklad	Četnost T. možný T. přípustný
9253 0000161 5	ŘÍMSY Rekonstrukce	Pád konstrukcí a zabudovávaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o větší hmotnosti, pád a zasažení osob	Pracovník, pracovníci kolem	Odfeniny, pohmožděny, zlomeniny, zavalení části konstrukce, udušení, smrt	6,0 2 10	Pracovník, vedoucí pracovník 268/2009, 101/2005, 591/2005 Školení na pracovišti	1 x denně 6.12.21 28.2.22
Postupovat podle projektu Respektovat stanovený způsob osazování (ukotvení, připevnění, zajištění osazovaných předmětů) Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
9287 0000046 1	HROMOSVOD FASÁDA,ZEMNĚNÍ Rekonstrukce	Pád (ne)úmyslné shazovaných předmětů z výšky	Pracovníci níže, veřejnost	Zranění hlavy, části těla, zlomeniny, pohmožděny	5,4 2 9	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005, 362/2005 Školení na pracovišti	Před shazováním předmětů 14.2.22 19.9.22
Bezpečně ukládat materiál Volné okraje zajistit zárazkou při podlaže Zřízení záchranných stříšek nad vstupem Vymezit a ohradit ochranné pásmo pod místem práce ve výšce, při montáži a demontáži lešení, vyloučení přístupu osob pod místa práce ve výškách Zřídít uzavřené shozy pro vert. dopravu suti Dodržovat zákaz shazování součástí lešení při demontáži lešení Vyloučení vstupu osob pod břemeno zvedané el. vrátkem (pločnic, zábradlí, obednění, zamezení vstupu střežení) Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko pádu osob nebo předmětů (dále jen "ohrazený prostor"), je nutné vždy bezpečně zajistit Práce nad sebou lze provádět pouze výjimečně, nelze-li zajistit provedení prací jinak. Technologický postup musí obsahovat způsob zajištění bezpečnosti zaměstnanců na níže položeném pracovišti Školení na pracovišti Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
9287 0000143 1	HROMOSVOD FASÁDA,ZEMNĚNÍ Rekonstrukce	Propadnutí a pád osob po selhání konstrukcí, zejm.dřevěných následkem jejich vadného stavu, přetížení podlah	Pracovník, pracovník níže	Zranění hlavy, části těla, zlomeniny, pohmožděny, zranění vnitřních orgánů, smrt	5,4 2 9	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005, 591/2006, 362/2005 Školení na pracovišti	1 x týdně 14.2.22 19.9.22
Výběr vhodného a kvalitního materiálu pro nosné prvky podlah, vyloučení nadměrné sukovitěho, nahnilého a jinak vadného dřeva Spolehlivé zajištění jednotlivých prvků podlah a jiných prozatímních pomocných konstrukcí proti nežádoucímu pohybu (svlakování, připevnění apod.) a správné a souvislé osazení podlahových dílců a jednotlivých prvků podlah lešení na sraz Nepřetěžování podlah lešení materiálem, soustředěním více osob apod. (hmotnost materiálu, zařízení, pomůcek, nářadí včetně počtu osob nesmí přesahovat povolené normové nahodilé zatížení podlah lešení) Podlahy lešení a jejich prvky, únosné, pevné, zajištěné proti nežádoucímu horizontálnímu pohybu Vyloučit zlomení dřevěných nosných, podpěrných prvků lešení nebo jiných pomocných konstrukcí Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
9287 0000195 5	HROMOSVOD FASÁDA,ZEMNĚNÍ Rekonstrukce	Zavalení pracovníků ve výkopech sesutou zeminou nezajištěné stěny výkopu	Pracovník	Zavalení zeminou, pohmožděny, smrt	6,0 2 10	Projektant, pracovník, ved. pr: Projektová dok, 591/2006 Školení na pracovišti	kontinuálně 14.2.22 19.9.22
Provádění dle projektu Zajištění stěn výkopů proti při sesutí stěn pažením nebo svahováním Svislé stěny (boky) ručně kopaných výkopů zajišťovat pažením, odolné vůči zemnímu tlaku, od hloubky větší než 1,3 m v zastavěném území a 1,5 m v nezastavěném území Vyloučení vstupu pracovníků do strojem vyhloubených výkopů s nezajištěnými stěnami proti sesutí při větší hloubce než 1,3 resp. 1,5m Kontrola stěn výkopu, pažení před vstupem,odpovědným pracovníkem Nevytváření převisů, odstranění kamenů apod. ve stěně Nezatěžovat stavebním provozem, stavbami zařízení stavenišť, stroji nebo materiálem, povrch terénu v pásu od okraje výkopu Okraje výkopu nezatěžovat do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu vykopanou zeminou, materiálem ani provozem strojů Vyloučit provádění výkopových prací od hl. 1,3 m osamoceným pracovníkem na odlehlých pracovištích, kde není zajištěn dohled Chránit výkopu před vodou Správný postup odstraňování pažení Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
9287 0A00231 1	HROMOSVOD FASÁDA,ZEMNĚNÍ Rekonstrukce	Zranění při používání ruční mechanizace a nářadí	Pracovník, pracovníci kolem	Pohmoždění a poranění ruky, přímáčknutí, otaky, podlitiny, úrazy očí, zranění hlavy, zranění el. proudem	4,5 3 5	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 262/200: Školení na pracovišti	1 x měsíčně 14.2.22 19.9.22
Praxe, zručnost, zácvik, soustředěnost při práci Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí Dle potřeby používání chráničů ruky či rukavic, používání OOPP k ochraně zraku, sluchu, dýchacích cest Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí Nepoužívání poškozeného nářadí (s uvolněnou násadou, deformovanou pracovní částí apod.) Udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky = přiměřený pracovní prostor Udržování suchých a čistých rukojetí a uchopovacích částí, mechanizací udržovat v řádném stavu Pokud možno vyloučení práce s nářadím nad hlavou vhodným zvyšováním místa práce Vypínač nářadí v naprostém pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmutí ruky obsluhy z jeho tlačítka Nástroje v stroji(hlavici) pořádně upevnit Opravy mechanizace provádět při vypnutém motoru Nepřetěžovat mechanizaci Dodržování zákazu zastavovat nástroj v chodu rukou Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
9287 A000261 1	HROMOSVOD FASÁDA,ZEMNĚNÍ Rekonstrukce	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	Pracovník, pracovníci kolem	Narazení části těla, poranění končetin, zlomeniny, pohmožděny, poranění páteře	3,6 2 6	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 362/200: Školení na pracovišti	1 x měsíčně 14.2.22 19.9.22
K místům práce ve výšce zajistit bezpečný přístup (žebříky, schodiště, rampy apod.) Neseskakovat, nevyzápat po konstrukcích Zákaz používání vrátkých a nevhodných předmětů pro práci i ke zvyšování místa práce (beden, obalů, palet, sudů, věder apod.) Zajistit stabilitu lešenařských koz, pokládat je na vyrovnaný podklad tak, aby nemohlo dojít k poklesu ani posunutí patek podpor Od výšky 1,5 m opatřovat volné okraje podlah kozových lešení zábradlím Správně zajišťovat výsuvné části kolíkem v požadované úrovni; zajišťovací části udržovat v řádném stavu Dodržovat max. dovolenou délku pole kozového lešení (u podlahy z fošen je 2,5 m) Nepřetěžovat podlahu lešení materiálem, soustředěním více osob apod. (hmotnost celkem < povolené normové nahodilé zatížení podlah lešení); plošná nosnost pracovních podlah je 150 kg.m-2 Yajistit jednotlivé prvky podlah proti posunutí a pohybu Neseskakovat na podlahu lešení Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
9306 0000014 125	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ Rekonstrukce	Nežádoucí účinky vápenného prachu nebo vápna při aktivaci vápna	Pracovník	Poleptání sliznice a pokožky, zasažení očí, poleptání pracovníka vápnem	4,5 3 5	Stavbyvedoucí, pracovník 591/2006př č.3 část X,101/20: Proškolení	1 x denně 24.1.22 14.3.22
Správný postup při hašení vápna a manipulaci s vápenným mlékem a kaší Hašení a obsluhu linky provádět dle vyvěšených pokynů a návodu k obsluze Správný postup hašení nehašeného mletého vápna (na prach rozemleté vzdušné vápno) - při hašení (styk s vodou) vzniká velké množství tepla, které může uvést vápno do varu, při rychlém hašení způsobuje teplo prudké vypařování velkého množství vody, což vede k výbuchu nebo její může způsobit Při zjištění závad přerušeni práce, vyčištění, odstranění příčin závad a ucpání Nerozpojování hadic a jiných částí pod tlakem Správné provedení spojů a vedení hadic, použití nepoškozených spojek a jiných prvků Řádné čištění, údržba, mazání, včasná údržba a výměny opotřebovaných částí Použití OOPP k ochraně zraku v případě odstříknutí vápna při jeho hašení a manipulaci, resp. odstříknutí vápenné malty z michačky při výrobě vápna, při jeho manipulaci a dopravě. použití OOPP k ochraně dýchadel (čtvrťmaska,polomaska) Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
9306 0000331 6	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ Rekonstrukce	Ohoření zraku - zranění odstříknutou míchanou hmotou	Pracovník, pracovníci kolem	Poranění oka	4,5 3 5	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 262/200: Školení na pracovišti	1 x měsíčně 24.1.22 14.3.22
Použití michadla jen pro účely, pro něž je návodem určeno (pro míchání těstovitých a kašovitých materiálů a směsí apod.) Použití pro otáčení ve smyslu hodinových ručiček Správné a pevné upevnění metly na vrěteno a řádné dotažení Funkční elektronicky řízený plynulý rozběh michadla bez zpětného rázu Správná předvolba počtu otáček dle druhu míchané hmoty Rychlosti nepřepínat za chodu nářadí při plném zatížení Funkční elektronická ochrana při přetížení Zabezpečit nádobu s míchanou hmotou proti pohybu na podlaže Používat jen nástroje (metly) do předepsaného průměru Vzniká-li při práci s michadlem ohoření odstříkující míchanou hmotou je nutno používat OOPP adekvátní k ochraně očí, případně i obličjeje (dle vlastností míchané hmoty) Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
9306 0A00231 6	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ Rekonstrukce	Zranění při používání ruční mechanizace a nářadí	Pracovník, pracovníci kolem	Pohmoždění a poranění ruky, přímáčknutí, otaky, podlitiny, úrazy očí, zranění hlavy, zranění el. proudem	4,5 3 5	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 262/200: Školení na pracovišti	1 x měsíčně 24.1.22 14.3.22
Praxe, zručnost, zácvik, soustředěnost při práci Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí Dle potřeby používání chráničů ruky či rukavic, používání OOPP k ochraně zraku, sluchu, dýchacích cest Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí Nepoužívání poškozeného nářadí (s uvolněnou násadou, deformovanou pracovní částí apod.) Udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky = přiměřený pracovní prostor Udržování suchých a čistých rukojetí a uchopovacích částí, mechanizací udržovat v řádném stavu Pokud možno vyloučení práce s nářadím nad hlavou vhodným zvyšováním místa práce Vypínač nářadí v naprostém pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmutí ruky obsluhy z jeho tlačítka Nástroje v stroji(hlavici) pořádně upevnit Opravy mechanizace provádět při vypnutém motoru Nepřetěžovat mechanizaci Dodržování zákazu zastavovat nástroj v chodu rukou Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							



Index Kód Počet	Název činnosti Dodavatel	Název rizika BOZP	Ohoření	Následky Opatření	HRiz PVN MNO	Odpovědnost Předpis Doklad	Četnost T. možný T. přípustný
9306 0000140 125	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ Rekonstrukce	Pád pracovníka z výšky při (de)montáži jednotlivých prvků lešení a používání lešení	Pracovník, pracovník níže	Nاراšení, bodné a řezné rány, zranění vnitřních orgánů, zranění kloubů/končetin, smrt	6,0 2 10	Lešenář, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006, TP a PD TP a PD lešení	kontinuálně v stavby lešení 24.1.22 14.3.22
<p>Montáž a demontáž lešení mohou provádět pouze pracovníci s odpovídající kvalifikací (s platným lešenářským průkazem) Vytvoření podmínek k zajištění bezpečnosti práce při montáži lešení (vybavení předpisy, normami, dokumentací dílcových lešení, prohlídka popř. průzkum dodavatelské dokumentace zejména vypracováním resp. stanovením technologického nebo pracovního postupu v případě atypických lešení, rekonstrukcí apod. Vybavení stavby konstrukcemi pro práce ve výškách a zvyšování místa práce (lešení, žebříky, materiál, inventární dílce) a jejich dostatečná únosnost, pevnost a stabilita Zajišťovat volné okraje lešení od výšky 1,5 m zábradlím se zárazkou nebo jiná ekvivalentní alternativa - síť, plachty Používání osobního zajištění při montáži a demontáži lešení Zamezení přístupu k místům na lešení, kde se nepracuje a jejichž volné okraje nejsou z vážných příčin zajištěny proti pádu Používání lešení až po jeho ukončení, vybavení a vystrojení a po předání do užívání Průběžné zajišťování prostor: tuhosti</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
9306 0000141 125	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ Rekonstrukce	Pád a zřícení lešení v důsledku působení vnějších sil zejména větru a ztráty stability	Pracovníci na a pod lešením	Nاراšení, pohmožděniny, bodné a řezné rány, zranění kloubů/končetin/vnitřních orgánů, smrt	6,0 2 10	Lešenář, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006, TP a PD TP a PD lešení	kontinuálně v stavby lešení 24.1.22 14.3.22
<p>Konstrukce lešení provést tak, aby tvořila prostorově tuhý celek zajištění proti lokálnímu i celkovému vybočení, překlopení i proti posunutí Provedení kotvení o dostatečné únosnosti, provedeného rovnoměrně po celé vnější ploše lešení, lešení zakryté sítí má kotvení 2 x únosnější než lešení nezakryté, lešení zaplachtované má kotvení 4 x únosnější (dle dokumentace zakryvaných lešení) Používání jen lešení, která byla ukončena, vybavena a vystrojena příslušné dokumentace a předána do užívání, zejména je-li zajištěna jejich prostorová tuhost a stabilita úhlopříčným ztužením a kotvením (popř. vzeptením), je-li podlaha únosná a těsná, jednotlivé prvky podlah jsou zajištěny proti posunutí Všechny dodatečné úpravy na lešení (zkrty, výměna podlážek) provádět zodpovědným pracovníkem</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
9306 0000143 25	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ Rekonstrukce	Propadnutí a pád osob po selhání konstrukcí, zejm.dřevěných následkem jejich vadného stavu, přetížení podlah	Pracovník, pracovník níže	Zranění hlavy, části těla, zlomeniny, pohmožděniny, zranění vnitřních orgánů, smrt	5,4 2 9	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006,362/2005 Školení na pracovišti	1 x týdně 24.1.22 14.3.22
<p>Výběr vhodného a kvalitního materiálu pro nosné prvky podlah, vyloučení nadměrné sukovitého, nahnilého a jinak vadného dřeva Spolehlivé zajištění jednotlivých prvků podlah a jiných prozatímních pomocných konstrukcí proti nežádoucímu pohybu (svlakování, připevnění apod.) a správné a souvislé osazení podlahových dílců a jednotlivých prvků podlah lešení na sraz Nepřetěžování podlah lešení materiálem, soustředěním více osob apod. (hmotnost materiálu, zařízení, pomůcek, nářadí včetně počtu osob nesmí přesahovat povolené normové nahodilé zatížení podlah lešení) Podlahy lešení a jejich prvky, únosné, pevné, zajištěné proti nežádoucímu horizontálnímu pohybu Vyloučit zlomení dřevěných nosných, podpěrných prvků lešení nebo jiných pomocných konstrukcí</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
9306 0000170 25	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ Rekonstrukce	Zasažení očí pracovníka (zedníka) vystříknutím vápenného mléka a řídké malty při omítání a bílení stěn a stropů	Pracovník - zedník	Podráždění, poleptání postiženého místa - oka	2,4 4 2	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2005 Školení na pracovišti	1 x týdně 24.1.22 14.3.22
<p>Správné a bezpečné zacházení s maltou a vápnem (pokud možno tak, aby bylo minimalizováno nebezpečí vystříknutí malty, vápenného mléka) Používání OOPP k ochraně zraku</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
9306 0000331 6	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ Rekonstrukce	Ohoření zraku - zranění odstříknutou míchanou hmotou	Pracovník, pracovníci kolem	Poranění oka	4,5 3 5	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 262/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 24.1.22 14.3.22
<p>Použití míchadla jen pro účely, pro něž je návodem určeno (pro míchání těstovitých a kašovitých materiálů a směsí apod.) Použití pro otáčení ve smyslu hodinových ručiček Správné a pevné upevnění metly na vrěteno a řádné dotažení Funkční elektronicky řízený plynulý rozběh míchadla bez zpětného rázu Správná předvolba počtu otáček dle druhu míchané hmoty Rychlosti nepřepínat za chodu nářadí při plném zatížení Funkční elektronická ochrana při přetížení Zabezpečit nádobu s míchanou hmotou proti pohybu na podlaze Používat jen nástroje (metly) do předepsaného průměru Vzniká-li při práci s míchadlem ohrožení odstříkující míchanou hmotou je nutno používat OOPP adekvátní k ochraně očí, případně i obličje (dle vlastností míchané hmoty)</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
9306 0000260 6	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ Rekonstrukce	Zranění u malířských prací, chemické povahy	Pracovník, pracovníci kolem	Zranění očí, kožní nemoci	3,0 2 5	Pracovník, vedoucí pracovník TP, 591/2006, 101/2005 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 24.1.22 14.3.22
<p>Dodržet pokyny uvedené v bezpečnostních listech a stanovené technologické postupy s přihlédnutím k návodu výrobce a určenému způsobu ochrany osob před škodlivinami použitý materiál pro malířské práce Dodržet zásady osobní hygieny Při používání vápenného mléka používat OOPP k ochraně zraku Správné a bezpečné zacházení s vápenným mlékem tak, aby bylo minimalizováno nebezpečí vystříknutí vápenného mléka</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
9327 0000151 1	HYDROIZOL BALKONŮ,LODŽÍ Rekonstrukce	Nezachycený pád při použití prostředků osobního zajištění	Pracovník	Nاراšení, pohmožděniny, zlomeniny, bodné a řezné rány, zranění kloubů/končetin/vnitřních orgánů	4,8 2 8	Pracovník, zaměstnavatel 101/2005,591/2006,362/2005 Školení na pracovišti	1 x týdně 18.7.22 5.9.22
<p>Správné použití POZ, spolehlivé místo upevnění Odborné ověření kotvicového bodu Zajištění pracovníka při přesunu na jiné místo upevnění (ukotvení) osobním zajištěním např. pomocí vodičho lanka a kroužku, jištěním druhým pracovníkem, plošným jištěním atd. Zaměstnavatel zajistí, aby zvolené OOPP odpovídaly povaze prováděné práce, předpokládaným rizikům a povětrnostní situaci Zaměstnanec se musí před použitím OOPP přesvědčit o jejich kompletnosti, provozuschopnosti a nezávadném stavu Zaměstnavatel zajistí, aby zaměstnanec provádějící práce při použití osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu byl pro předpokládané činnosti vyškolen, zejména pak pro vyprošťovací postupy při mimořádných událostech Dodržovat návod na použití POZ</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
9327 0000172 5	HYDROIZOL BALKONŮ,LODŽÍ Rekonstrukce	Rizika spojená s prací ve nefyziologicky nevhodných polohách	Pracovník	Poranění kloubů a páteře, pohybového aparátu	4,8 2 8	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005, 262/2006 Školení na pracovišti	kontinuálně 18.7.22 5.9.22
<p>Zdravotní způsobilost, pracovnílékařská péče, preventivní prohlídky Bezpečnostní přestávky v teplém prostředí Používání OOPP k ochraně kolen</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
9327 0000300 1	HYDROIZOL BALKONŮ,LODŽÍ Rekonstrukce	Popálení horkou živící	Pracovník	Popálení části těla	4,2 2 7	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006	1 x měsíčně 18.7.22 5.9.22
<p>Používání OOPP k ochraně rukou, obličje, očí a nechráněných částí těla, (nepracovat s obnaženým tělem) Zabránit styku rozehráté živice s vodou, horkou živící pokládat na suché povrchy Vyloučit přítomnost nepovolaných osob v místě práce K dispozici prostředky k poskytování první pomoci, správný postup při poskytování první pomoci; Pro práce se živícími stanoví v technologickém nebo pracovním postupu opatření k zajištění bezpečnosti práce a požární ochrany při jednotlivých pracovních úkonech Správné pracovní postupy, opatření při zacházení s rozehrátou živící Živice nahřívát pouze v tomu určených tavných nádobách a správným způsobem Tavnou nádobu umístit na nehořlavý, rovný a únosný podklad Vyloučení dodatečného plnění a přehřátí živice v kotlích Řádný technický stav kotle, pravidelné prohlídky, poklop nad tavnou nádobou apod., tavné nádoby upraveny tak, aby rozehrívána živice nemohla přijít do styku s ohněm Takové lahve na PB pro nahřívání živice ukládat v bezpečné (zpravidla 4m)</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
9327 0000331 1	HYDROIZOL BALKONŮ,LODŽÍ Rekonstrukce	Ohoření zraku - zranění odstříknutou míchanou hmotou	Pracovník, pracovníci kolem	Poranění oka	4,5 3 5	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 262/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 18.7.22 5.9.22
<p>Použití míchadla jen pro účely, pro něž je návodem určeno (pro míchání těstovitých a kašovitých materiálů a směsí apod.) Použití pro otáčení ve smyslu hodinových ručiček Správné a pevné upevnění metly na vrěteno a řádné dotažení Funkční elektronicky řízený plynulý rozběh míchadla bez zpětného rázu Správná předvolba počtu otáček dle druhu míchané hmoty Rychlosti nepřepínat za chodu nářadí při plném zatížení Funkční elektronická ochrana při přetížení Zabezpečit nádobu s míchanou hmotou proti pohybu na podlaze Používat jen nástroje (metly) do předepsaného průměru Vzniká-li při práci s míchadlem ohrožení odstříkující míchanou hmotou je nutno používat OOPP adekvátní k ochraně očí, případně i obličje (dle vlastností míchané hmoty)</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							



Index Kód Počet	Název činnosti Dodavatel	Název rizika BOZP	Ohrzení	Následky Opatření	HRiz PVN MNO	Odpovědnost Předpis Doklad	Četnost T. možný T. přípustný
9356 0000060 1	DESKY PARAPET A OKAPNICE Rekonstrukce	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice apod.) s rukou	Pracovník	Přímáčknutí, otlačky, zhmždění, podlitiny, zlomenina ruky	3,6 4 3	Pracovník, vedoucí pracovník 309/2005, 591/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 18.7.22 5.9.22
Praxe, zručnost, zácvik Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí Soustředěnost při práci, příp. používání chráničů ruky Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
9356 A000282 1	DESKY PARAPET A OKAPNICE Rekonstrukce	Poranění rotujícím, zničeným nástrojem (brousícím nebo řezacím kotoučem) při styku ruky s nástrojem	Pracovník	Poarmní končetin, odřeniny, řezné rány, amputace	6,0 4 5	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 18.7.22 5.9.22
Postupovat dle návodu k používání Nepřehánět nářadí s prstem na spínači při připojení k síti Nepřiblížovat ruku do nebezpečné blízkosti pohybujícího nástroje Seřizování, mazání a opravy nářadí provádět jen v klidu Před připojením nářadí do sítě se přesvědčit zda je spínač vypnutý a zablokovaný stálý chod Před použitím nářadí zkontrolovat kryty Dohlížící kotouč nebrzdí tlakem na bok kotouče Při broušení dbát na to, aby se obsluha brusky nedotýkala jinou částí těla než rukama; Nepoužívat poškozené nářadí Brusku odkládat, přenášet nebo opouštět jen když je v klidu a za část k tomu určenou Nářadí správně osazovat, nepoužívat poškozené nástroje Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
9457 0000141 5	SILNOPROUD KOMPLET VENK Rekonstrukce	Pád a zřícení lešení v důsledku působení vnějších sil zejména větru a ztráty stability	Pracovníci na a pod lešením	Narazení, pohmoždění, bodné a řezné rány, zranění kloubů/končetin/vnitřích orgánů, smrt	6,0 2 10	Lešenář, vedoucí pracovník 101/2005, 591/2006, TP a PD TP a PD lešení	kontinuálně u stavby lešení 25.7.22 12.9.22
Konstrukce lešení provést tak, aby tvořila prostorově tuhý celek zajištění proti lokálnímu i celkovému vybočení, překlopení i proti posunutí Provedení kotvení o dostatečnou únosnost, provedeného rovnoměrně po celé vnější ploše lešení, lešení zakryté sítěmi má kotvení 2 x únosnější než lešení nezakryté, lešení zaplachtované má kotvení 4 x únosnější (dle dokumentace zakryvaných lešení) Používání jen lešení, která byla ukončena, vybavena a vystrojena příslušné dokumentace a předána do užívání, zejména je-li zajištěna jejich prostorová tuhost a stabilita uholpířným ztužením a kotvením (popř. vzeptením), je-li podlaha únosná a těsná, jednotlivé prvky podlah jsou zajištěny proti posunutí Všechny dodatečné úpravy na lešení (zkrytí, výměna podláze) provádět zodpovědným pracovníkem Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
9457 0000144 1	SILNOPROUD KOMPLET VENK Rekonstrukce	Pád, propadnutí následkem chybně uloženého prvku, poškozenou, podlahy lešení,	Pracovník, pracovník níže	Narazení, pohmoždění, zlomeniny, bodné a řezné rány, zranění kloubů/končetin/vnitřích orgánů	3,6 2 6	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005, 591/2006, 362/2005 Školení na pracovišti	1 x týdně 25.7.22 12.9.22
Na podlahy lešení se má přednostně používat podlahových dílců Základní parametry (rozměry, hmotnost, nosnost pro kolečko) doporučených podlahových dílců uvádí příslušná ČSN, přičemž pro tyto dílce platí následující požadavky Příčné svlaky musí být přípevně symetricky k příčné ose podlahového dílce Prkna v dílci musí být při výrobě sesazena na sraz Pro celkové rozměry podlahových dílců platí tolerance ± 10 mm, pro vzdálenost příčných svlaků ± 5 mm Ostatní podlahové dílce jiného konstrukčního provedení nebo z jiného materiálu musí být navrženy dle ČSN Zajištění jednotlivých prvků podlah proti posunutí a pohybu Dostatečná dimenze prvků (tloušťka) podlah zajišťující pevnost a únosnost Nejmenší průřezy volně kladených vzájemně nespojených podlahových prvků a fošen pro chráněné a nechráněné prostředí jsou stanoveny v příslušné ČSN Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
9457 DA00231 1	SILNOPROUD KOMPLET VENK Rekonstrukce	Zranění při používání ruční mechanizace a nářadí	Pracovník, pracovníci kolem	Pohmoždění a poranění ruky, přímáčknutí, otlačky, podlitiny, úrazy očí, zranění hlavy, zranění el. proudem	4,5 3 5	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 262/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 25.7.22 12.9.22
Praxe, zručnost, zácvik, soustředěnost při práci Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí Dle potřeby používání chráničů ruky či rukavic, používání OOPP k ochraně zraku, sluchu, dýchacích cest Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí Nepoužívání poškozeného nářadí (s uvolněnou násadou, deformovanou pracovní částí apod.) Udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky = přiměřený pracovní prostor Udržování suchých a čistých rukojetí a uchovacích částí, mechanizace udržovat v řádném stavu Pokud možno vyloučení práce s nářadím nad hlavou vhodným zvýšováním místa práce Vypínač nářadí v naprostém pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmутí ruky obsluhy z jeho tlačítka Nástroje v strojích (hlavici) pořádně upevnit Opravy mechanizace provádět při vypnutém motoru Nepřetěžovat mechanizaci Dodržování zákazu zastavovat nástroj v chodu rukou Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
9457 A000261 1	SILNOPROUD KOMPLET VENK Rekonstrukce	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	Pracovník, pracovníci kolem	Narazení části těla, poranění končetin, zlomeniny, pohmoždění, poranění páteře	3,6 2 6	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 362/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 25.7.22 12.9.22
K místům práce ve výšce zajistit bezpečný přístup (žebříky, schodiště, rampy apod.) Neseskakovat, nevyklázet po konstrukcích Zákaz používání vratkých a nevhodných předmětů pro práci i ke zvyšování místa práce (beden, obalů, palet, sudů, věder apod.) Zajistit stabilitu lešenářských koz, pokládat je na vyrovnaný podklad tak, aby nemohlo dojít k poklesu ani posunutí patek podpor Od výšky 1,5 m opatřovat volně okraje podlah kovových lešení zábradlím Správně zajišťovat výškové části kolíkem v požadované úrovni; zajišťovací části udržovat v řádném stavu Dodržovat max. dovolenou délku pole kozového lešení (u podlahy z fošen je 2,5 m) Nepřetěžovat podlahu lešení materiálem, soustředěním více osob apod. (hmotnost celkem < povolené normové nahodilé zatížení podlah lešení); plošná nosnost pracovních podlah je 150 kg.m-2 Yajistit jednotlivé prvky podlah proti posunutí a pohybu Neseskakovat na podlahu lešení Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
9457 A000262 1	SILNOPROUD KOMPLET VENK Rekonstrukce	Pád osoby ze dvojitého žebříku po rozjetí postranic, podjetí dvojitého žebříku a pádu dvojitého žebříku	Pracovník, pracovníci níže	Narazení části těla, poranění končetin, zlomeniny, pohmoždění, poranění páteře	3,6 3 4	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 362/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 25.7.22 12.9.22
Opatření dvojitých žebříků zajišťovacími řetízky, táhly apod. proti rozvětrání Neopírat dvojitý žebřík, nepoužívat tento žebřík jako žebřík opěrný Ve schodištvých prostorách provádět malířské práce z pomocných pracovních podlah (podlah lešení apod.) nebo ze žebříku k tomu upravených Nebezpečné a nadměrné se nevyklánět (tj. nevychylovat těžiště těla) mimo osu žebříku Nevynášet a nesnášet po žebříku břemena o hmotnosti > 15 kg Nevystupovat na žebřík s poškozenou a nevhodnou a znečištěnou obuví Nepracovat ze žebříku příliš blízko horního konce žebříku, kdy dochází ke snížení stability žebříku a to na dvojitým žebříku blíže ve vzdálenosti chodidel než 0,5 m od jeho konce Nevystupovat a nestoupat na horní odkládací plošinku (je-li žebřík vybaven) Nepracovat na žebříku více osobami nad sebou a nevystupovat a nesestupovat po žebříku více osobám současně Udržování žebříků, nepoužívání deformovaných a poškozených žebříků Chůze na dřevěném dvojitým žebříku pouze zaškolněnými zaměstnanci Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
9457 E0030 1	SILNOPROUD KOMPLET VENK Rekonstrukce	Úraz el proudem - dotyk přes cizí vodivý předmět	Pracovník	Popáleniny, přechod proudu tělem, zástava srdce	6,0 2 10	Pracovník Vyhř. č. 50/1978 Sb, 101/2005 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 25.7.22 12.9.22
Nepřiblížovat se k el. zařízení, vyřazovat z funkce ochranu polohou, dodržovat zákaz resp. dodržovat podmínky pro práce v blízkosti el. vedení a zařízení Dodržovat zákazy činnosti v ochranných pásmech venkovního el. vedení vn a vvn Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
9457 E0070 1	SILNOPROUD KOMPLET VENK Rekonstrukce	Zasažení el. proudem při neúmyslném dotyku pracovníků s částmi nízkého i vysokého napětí včetně dotyku s venkovním el. vedením	Pracovník	Popáleniny, přechod proudu tělem, zástava srdce	6,0 2 10	Pracovník, stavbyvedoucí Vyhř. č. 50/1978 Sb, 591/2006 Školení pracovníků, PDvenk s	1 x týdně 25.7.22 12.9.22
Dodržovat zákazy činnosti v ochranných pásmech venkovního el. vedení vn a vvn Práce v blízkosti el. zařízení provádět pouze v součinnosti s odborníkem za stanovených podmínek, včetně dodržení min. vzdáleností uvedených v předmětných předpisech Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
9487 0000141 5	SLABOPROUD KOMPLET VENK Rekonstrukce	Pád a zřícení lešení v důsledku působení vnějších sil zejména větru a ztráty stability	Pracovníci na a pod lešením	Narazení, pohmoždění, bodné a řezné rány, zranění kloubů/končetin/vnitřích orgánů, smrt	6,0 2 10	Lešenář, vedoucí pracovník 101/2005, 591/2006, TP a PD TP a PD lešení	kontinuálně u stavby lešení 25.7.22 12.9.22
Konstrukce lešení provést tak, aby tvořila prostorově tuhý celek zajištění proti lokálnímu i celkovému vybočení, překlopení i proti posunutí Provedení kotvení o dostatečnou únosnost, provedeného rovnoměrně po celé vnější ploše lešení, lešení zakryté sítěmi má kotvení 2 x únosnější než lešení nezakryté, lešení zaplachtované má kotvení 4 x únosnější (dle dokumentace zakryvaných lešení) Používání jen lešení, která byla ukončena, vybavena a vystrojena příslušné dokumentace a předána do užívání, zejména je-li zajištěna jejich prostorová tuhost a stabilita uholpířným ztužením a kotvením (popř. vzeptením), je-li podlaha únosná a těsná, jednotlivé prvky podlah jsou zajištěny proti posunutí Všechny dodatečné úpravy na lešení (zkrytí, výměna podláze) provádět zodpovědným pracovníkem Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							



Index Kód Počet	Název činnosti	Název rizika BOZP	Ohození	Následky	HRiz PVN MNO	Odpovědnost Předpis Doklad	Četnost T. možný T. přípustný
9487 DA00231 1	SLABOPROUD KOMPLET VENK Rekonstrukce	Zranění při používání ruční mechanizace a nářadí	Pracovník, pracovníci kolem	Pohmoždění a poranění ruky, přímáčknutí, otlaty, podlitiny, úrazy očí, zranění hlavy, zranění el. proudem	4,5 3 5	Pracovní, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 362/200: Školení na pracovišti	1 x měsíčně 25.7.22 12.9.22
<p>Praxe, zručnost, zácvik, soustředěnost při práci Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí Dle potřeby používání chráničů ruky či rukavic, používání OOPP k ochraně zraku, sluchu, dýchacích cest Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí Nepoužívání poškozeného nářadí (s uvolněnou násadou, deformovanou pracovní částí apod.) Udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky = přiměřený pracovní prostor Udržování suchých a čistých rukojetí a uchopovacích částí, mechanizace udržovat v řádném stavu Pokud možno vyloučení práce s nářadím nad hlavou vhodným zvýšením místa práce Vypínač nářadí v nejjednodušším pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmutí ruky obsluhy z jeho tlačítka Nástroje v stroji(hlavici) pořádně upevnit Opravy mechanizace provádět při vypnutém motoru Nepřetěžovat mechanizaci Dodržování zákazu zastavovat nástroj v chodu rukou</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
9487 A000261 1	SLABOPROUD KOMPLET VENK Rekonstrukce	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	Pracovník, pracovníci kolem	Narazení části těla, poranění končetin, zlomeniny, pohmožděny, poranění páteře, zavalení břemenem, vnitřní zranění	3,6 2 6	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 362/200: Školení na pracovišti	1 x měsíčně 25.7.22 12.9.22
<p>K místům práce ve výšce zajistit bezpečný přístup (žebříky, schodiště, rampy apod.) Neseskakovat, nevylézat po konstrukcích Zákaz používání vratkých a nevhodných předmětů pro práci i ke zvyšování místa práce (beden, obalů, palet, sudů, věder apod.) Zajistit stabilitu lešenářských koz, pokládat je na vyrovnaný podklad tak, aby nemohlo dojít k poklesu ani posunutí patek podpěr Od výšky 1,5 m opatřovat volné okraje podlah kozových lešení zábradlím Správně zajišťovat výškové části kolíkem v požadované úrovni; zajišťovací části udržovat v řádném stavu Dodržovat max. dovolenou délku pole kozového lešení (u podlahy z fošen je 2,5 m) Nepřetěžovat podlahu lešení materiálem, souseděním více osob apod. (hmotnost celkem < povolené normové nahodilé zatížení podlah lešení); plošná nosnost pracovních podlah je 150 kg.m-2 Yajistit jednotlivé prvky podlah proti posunutí a pohybu Neseskakovat na podlahu lešení</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
9487 A000263 1	SLABOPROUD KOMPLET VENK Rekonstrukce	Pád žebříku i s pracovníkem po ztrátě stability	Pracovník, pracovníci kolem	Narazení části těla, poranění končetin, zlomeniny, pohmožděny, poranění páteře, zavalení břemenem, vnitřní zranění	4,8 2 8	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 362/200:	1 x měsíčně 25.7.22 12.9.22
<p>Žebřík použit pro práci ve výšce pouze v případech, kdy použití jiných bezpečnějších prostředků není s ohledem na vyhodnocení rizika vedoucím zaměstnancem opodstatněné a účelné, nebo to nedovolují podmínky Nebezpečné a nadměrné se nevyklánět Nevynášet a nesnášet břemena o hmotnosti > 15 kg Nevystupovat na žebřík s poškozenou a nevhodnou a znečištěnou obuví Nepracovat na žebříku více osobami Nepracovat ze žebříku příliš blízko horního konce žebříku, kdy dochází ke snížení stability žebříku Yabezpečovat žebřík proti pohybu použitím protiskluzových přípravků nebo jiných opatření s odpovídající účinností Horní konec spolehlivě opřít, postranice, popř. žebřík připevnit Postavení jednoduchého žebříku ve sklonu do 2,5 : 1 Požívat žebřík o dostatečné délce a v nepoškozeném stavu Řídit se pokyny výrobce, respektovat označení max. délky vysunutí</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
9487 E0070 1	SLABOPROUD KOMPLET VENK Rekonstrukce	Zasažení el. proudem při neúmyslném dotyku pracovníků s částmi nízkého i vysokého napětí včetně dotyku s venkovním el. vedením	Pracovník	Popáleniny, přechod proudu tělem, zástava srdce	6,0 2 10	Pracovník, stavbyvedoucí Vyhł. č. 50/1978 Sb.591/2006 Školení pracovníků, PDvenk s	1 x týdně 25.7.22 12.9.22
<p>Dodržovat zákazy činností v ochranných pásmech venkovního el. vedení vn a vvn Práce v blízkosti el. zařízení provádět pouze v součinnosti s odborníkem za stanovených podmínek, včetně dodržení min. vzdáleností uvedených v předmětných předpisech</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
9527 0000060 1	OBKLADY VNĚJŠÍ Rekonstrukce	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice apod.) s rukou	Pracovník	Přímáčknutí, otlaty, zhmožděny, podlitiny, zlomenina ruky	3,6 4 3	Pracovník, vedoucí pracovník 309/2005,591/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 25.7.22 12.9.22
<p>Praxe, zručnost, zácvik Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí Soustředěnost při práci, příp. používání chráničů ruky Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí Dodržování zákazu používání poškozeného nářadí</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
9527 0000141 5	OBKLADY VNĚJŠÍ Rekonstrukce	Pád a zřícení lešení v důsledku působení vnějších sil zejména větru a ztráty stability	Pracovníci na a pod lešením	Narazení, pohmožděny, bodné a řezné rány, zranění kloubů/končetin/vnitřních orgánů, smrt	6,0 2 10	Lešenář, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006, TP a PD TP a PD lešení	kontinuálně u stavby lešení 25.7.22 12.9.22
<p>Konstrukce lešení provést tak, aby tvořila prostorově tuhý celek zajištění proti lokálnímu i celkovému vybočení, překlopení i proti posunutí Provedení kotvení o dostatečnou únosnost, provedené rovnoměrně po celé vnější ploše lešení, lešení zakryté sítěmi má kotvení 2 x únosnější než lešení nezakryté, lešení zaplachtované má kotvení 4 x únosnější (dle dokumentace zakryvaných lešení) Používání jen lešení, která byla ukončena, vybavena a vystrojená příslušné dokumentace a předána do užívání, zejména je-li zajištěna jejich prostorová tuhost a stabilita úhlopříčným ztužením a kotvením (popř. vzepřením), je-li podlaha únosná a těsná, jednotlivé prvky podlah jsou zajištěny proti posunutí Všechny dodatečné úpravy na lešení (zkrýtl, výměna podlážek) provádět zodpovědným pracovníkem</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
9527 0000144 1	OBKLADY VNĚJŠÍ Rekonstrukce	Pád, propadnutí následkem chybně uloženého prvku, poškozenou, podlahy lešení,	Pracovník, pracovník níže	Narazení, pohmožděny, zlomeniny, bodné a řezné rány, zranění kloubů/končetin/vnitřních orgánů	3,6 2 6	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006,362/2005 Školení na pracovišti	1 x týdně 25.7.22 12.9.22
<p>Na podlahy lešení se má přednostně používat podlahových dílců Základní parametry (rozměry, hmotnost, nosnost pro kolečko) doporučených podlahových dílců uvádí příslušná ČSN, přičemž pro tyto dílce platí následující požadavky Příčné svlaky musí být připevněny symetricky k příčné ose podlahového dílce Prkna v dílci musí být při výrobě sesazena na sraz Pro celkové rozměry podlahových dílců platí tolerance ± 10 mm, pro vzdálenost příčných svlaků ± 5 mm Ostatní podlahové dílce jiného konstrukčního provedení nebo z jiného materiálu musí být navrženy dle ČSN Zajištění jednotlivých prvků podlah proti posunutí a pohybu Dostatečná tloušťka podlah zajišťující pevnost a únosnost Nejmenší průřez volně kladených vzájemně nespojených podlahových prken a fošen pro chráněné a nechráněné prostředí jsou stanoveny v příslušné ČSN</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
9527 0000161 5	OBKLADY VNĚJŠÍ Rekonstrukce	Pád konstrukcí a zabudovávaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o větší hmotnosti, pád a zasažení osob	Pracovník, pracovníci kolem	Oděnění, pohmožděny, zlomeniny, zavalení části konstrukce, udušení, smrt	6,0 2 10	Pracovník, vedoucí pracovník 268/2009,101/2005,591/2005 Školení na pracovišti	1 x denně 25.7.22 12.9.22
<p>Postupovat podle projektu Respektovat stanovený způsob osazování (ukotvení, připevnění, zajištění osazovaných předmětů)</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
9527 0000171 1	OBKLADY VNĚJŠÍ Rekonstrukce	Pořezání rukou o ostré hrany obkladaček a dlaždic	Pracovník	Pořezání ruky, prstů	1,8 3 2	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2005 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 25.7.22 12.9.22
<p>Správné pracovní postupy Používání OOPP (rukavice)</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
9527 0000272 1	OBKLADY VNĚJŠÍ Rekonstrukce	Pád materiálu nebo předmětu při shazování předmětů a materiálu	Pracovník, pracovník pod střechou	Poranění hlavy, části těla, oděnění	5,4 2 9	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 362/200: Školení na pracovišti	1 x měsíčně 25.7.22 12.9.22
<p>Shazovat předměty a materiál ze střechy jen za předpokladu, že místo dopadu je zabezpečeno proti vstupu osob (ohrazením, vyloučením provozu, sítěním apod.) a jeho okolí je chráněno proti případnému odrazu nebo rozstříku shozeného předmětu nebo materiálu Shazovat předměty a materiál ze střechy jen za předpokladu, že materiál je shazován uzavřeným shozem až do místa uložení Shazovat předměty a materiál ze střechy jen za předpokladu, že je provedeno opatření, zamezující nadměrné prašnosti, hlúčnosti, popřípadě vzniku jiných nežádoucích účinků Neshazovat předměty a materiál v případě, kdy není možné bezpečně předpokládat místo dopadu, jakož ani předměty a materiál, které by mohly zaměstnance strhnout z výšky Používat helmu Stanovit systém dorozumívání u shazování</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							

Index Kód Počet	Název činnosti	Název rizika BOZP	Ohoření	Následky	HRiz PVN MNO	Odpovědnost Předpis Doklad	Četnost T. možný T. přípustný
9527 0000331 1	OBKLADY VNĚJŠÍ Rekonstrukce	Ohoření zraku - zranění odstříknutou michanou hmotou	Pracovník, pracovníci kolem	Poranění oka	4,5 3 5	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 262/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 25.7.22 12.9.22
<p>Použití michadla jen pro účely, pro něž je návodem určeno (pro míchání těstovitých a kašovitých materiálů a směsí apod.). Použití pro otáčení ve smyslu hodinových ručiček. Funkční elektronicky řízený plynulý rozběh michadla bez zpětného rázu. Správná předvolba počtu otáček dle druhu michané hmoty. Rychlosti nepřepínat za chodu nářadí při plném zatížení. Funkční elektronická ochrana při přetížení. Zabezpečit nádobu s michanou hmotou proti pohybu na podlaze. Používat jen nástroje (metly) do předepsaného průměru. Vzniká-li při práci s michadlem ohoření odstříkující michanou hmotou je nutno používat OOPP adekvátní k ochraně očí, případně i obličeje (dle vlastností michané hmoty).</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
9527 0A00231 1	OBKLADY VNĚJŠÍ Rekonstrukce	Zranění při používání ruční mechanizace a nářadí	Pracovník, pracovníci kolem	Pohmoždění a poranění ruky, přímáčknutí, otoky, podlitiny, úrazy očí, zranění hlavy, zranění el. proudem	4,5 3 5	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 262/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 25.7.22 12.9.22
<p>Praxe, zručnost, zácvik, soustředěnost při práci. Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí. Dle potřeby používání chráničů ruky či rukavic, používání OOPP k ochraně zraku, sluchu, dýchacích cest. Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí. Nepoužívání poškozeného nářadí (s uvolněnou násadou, deformovanou pracovní částí apod.). Udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky = přiměřený pracovní prostor. Udržování suchých a čistých rukojetí a uchopovacích částí, mechanizací udržovat v řádném stavu. Pokud možno vyloučení práce s nářadím nad hlavou vhodným zvyšováním místa práce. Vypínač nářadí v neprostředím pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmutí ruky obsluhy z jeho tlačítka. Nástroje v stroji (hlavicí) pořádně upevnit. Opravy mechanizace provádět při vypnutém motoru. Nepřetěžovat mechanizaci. Dodržování zákazu zastavovat nástroj v chodu rukou.</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
9527 A000261 1	OBKLADY VNĚJŠÍ Rekonstrukce	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	Pracovník, pracovníci kolem	Narazení části těla, poranění končetin, zlomeniny, pohmožděnin, poranění páteře	3,6 2 6	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 362/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 25.7.22 12.9.22
<p>K místům práce ve výšce zajistit bezpečný přístup (žebříky, schodiště, rampy apod.). Neseskokávat, nevyklázet po konstrukcích. Zákaz používání vratkých a nevhodných předmětů pro práci i ke zvyšování místa práce (beden, obalů, palet, sudů, věder apod.). Zajistit stabilitu lešenářských koz, pokládat je na vyrovnaný podklad tak, aby nemohlo dojít k poklesu ani posunutí patek podpor. Od výšky 1,5 m opatřovat volné okraje podlah kozových lešení zábradlím. Správně zajišťovat výsuvné části kolíkem v požadované úrovni; zajišťovací části udržovat v řádném stavu. Dodržovat max. dovolenou délku pole kozového lešení (u podlahy z fošen je 2,5 m). Nepřetěžovat podlahu lešení materiálem, soustředěním více osob apod. (hmotnost celkem < povolené normové nahodilé zatížení podlah lešení); plošná nosnost pracovních podlah je 150 kg.m-2. Yajistit jednotlivé prvky podlah proti posunutí a pohybu. Neseskokávat na podlahu lešení.</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
9587 0000060 1	PODLAHY Z DLAŽDIC VNĚJŠÍ Rekonstrukce	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice apod.) s rukou	Pracovník	Přímáčknutí, otoky, zhmožděnin, podlitiny, zlomenina ruky	3,6 4 3	Pracovník, vedoucí pracovník 309/2005, 591/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 25.7.22 19.9.22
<p>Praxe, zručnost, zácvik. Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí. Soustředěnost při práci, příp. používání chráničů ruky. Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí. Dodržování zákazu používání poškozeného nářadí.</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
9587 0000062 5	PODLAHY Z DLAŽDIC VNĚJŠÍ Rekonstrukce	Zasažení oka odletnuvší střešinou, drobnou částicí, úlomkem, ořepem apod. (např. sekák+kladivo)	Pracovník, pracovníci kolem	Zranění oka	4,8 2 8	Pracovník, vedoucí pracovník 309/2005, 591/2006, 362/2005 Školení na pracovišti	kontinuálně 25.7.22 19.9.22
<p>Používání sekáčů, kladiv a palic bez trhlín a ořepů. Používání OOPP k ochraně zraku nářadí, bez prasklin. Udržování suchých a čistých rukojetí a uchopovacích částí, jejich, ochrana před olejem a mastnotou. Pokud možno vyloučení práce s nářadím nad hlavou vhodným zvyšováním místa práce.</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
9587 0000081 5	PODLAHY Z DLAŽDIC VNĚJŠÍ Rekonstrukce	Převržení nestabilně uloženého materiálu	Pracovníci kolem stohu materiálu	Pohmožděnin, odřeniny, zlomeniny,	3,0 2 5	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005, 591/2006 Školení na pracovišti	1 x denně 25.7.22 19.9.22
<p>Dodržování zákazu narušovat stabilitu stohů, např. vytahování předmětů a prvků zespod nebo ze strany stohu. Dodržování zákazu vystupovat a šplhat po hranicích, po navršeném materiálu. Použití pracovní obuvi s vyztuženou špičkou. Ukládání materiálu na zpevněný, urovnaný, únosný a rovný podklad; zabránění jednostranného naklonění stohu. Dodržování max. výšky stohu (2 m) při ruční ukládce.</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
9587 0000111 5	PODLAHY Z DLAŽDIC VNĚJŠÍ Rekonstrukce	Uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých zasněžených a namrzlých komunikacích a na venkovních staveništních prostorách	Pracovník	Odřeniny, pohmožděnin, zranění končetin a kloubů	4,5 3 5	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005, 591/2006 Školení na pracovišti	1 x denně 25.7.22 19.9.22
<p>Vhodná volba tras, určení a zřízení vstupů na stavbu, staveništních komunikací a přístupových cest, chodníků. Jejich čišťení a udržování zejména v zimním období a za deštivého počasí. V zimním období odstraňování námrazy, sněhu, protiskluzový posyp.</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
9587 0000121 1	PODLAHY Z DLAŽDIC VNĚJŠÍ Rekonstrukce	Šikmé našlápnutí na hranu schodišťového/žebříkového stupně, uklouznutí	Pracovník	Vyvrtnutí členku, poranění kloubů	3,6 3 4	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005, 591/2006 Školení na pracovišti	1 x týdně 25.7.22 19.9.22
<p>Udržování nekluzkých povrchů, správné našlapování, vyloučení šikmého našlápnutí zejména při snížených adhezčních podmínkách za mokra, námrazy, vlivem znečištěné obuvi. Vyloučení nesprávného došlapování až na okraj (hranu) schodišťového stupně, kde jsou zhoršené třecí podmínky. Používání protiskluzové, nepoškozené obuvi. Očištění obuvi před výstupem na žebřík.</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
9587 0000171 1	PODLAHY Z DLAŽDIC VNĚJŠÍ Rekonstrukce	Pořezání rukou o ostré hrany obkladaček a dlaždic	Pracovník	Pořezání ruky, prstů	1,8 3 2	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005, 591/2005 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 25.7.22 19.9.22
<p>Správné pracovní postupy. Používání OOPP (rukavice).</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
9587 0000172 5	PODLAHY Z DLAŽDIC VNĚJŠÍ Rekonstrukce	Rizika spojená s prací ve nevhodných polohách	Pracovník	Poranění kloubů a páteře, pohybového aparátu	4,8 2 8	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005, 262/2006 Školení na pracovišti	kontinuálně 25.7.22 19.9.22
<p>Zdravotní způsobilost, pracovnílékařská péče, preventivní prohlídky. Bezpečnostní přestávky v teplem prostředí. Používání OOPP k ochraně kolenního kloubu.</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
9657 0000046 1	KLEMPÍŘI FASÁDNÍ PRVKY Rekonstrukce	Pád (ne)úmyslně shazovaných předmětů z výšky	Pracovníci níže, veřejnost	Zranění hlavy, části těla, zlomeniny, pohmožděnin	5,4 2 9	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005, 362/2005 Školení na pracovišti	Před shazováním předmětů 25.7.22 12.9.22
<p>Bezpečně ukládat materiál. Volné okraje zajistit zárankou při podlaze. Zřízení záchytných stříšek nad vstupem. Vymezení a ohradit ochranné pásmo pod místem práce ve výšce, při montáži a demontáži lešení, vyloučení přístupu osob pod místa práce ve výškách. Zřídít uzavřené šozhy pro vert. dopravu suti. Dodržovat zákaz shazování součástí lešení při demontáži lešení. Vyloučení vstupu osob pod břemeno zvedané el. vrátkem (oplocení, zábradlí, obednění, zamezení vstupu sřežení). Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko pádu osob nebo předmětů (dále jen "ohrazený prostor"), je nutné vždy bezpečně zajistit. Práce nad sebou lze provádět pouze výjimečně, nelze-li zajistit provedení prací jinak. Technologický postup musí obsahovat způsob zajištění bezpečnosti zaměstnanců na níže položeném pracovišti. Školení na pracovišti.</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							

Index Kód Počet	Název činnosti	Název rizika BOZP	Ohoření	Následky	HRiz PVN MNO	Odpovědnost Předpis Doklad	Četnost T. možný T. přípustný
0000060 1	9657 KLEMPÍŘÍ FASÁDNÍ PRVKY Rekonstrukce	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice apod.) s rukou	Pracovník	Přímáčknutí, otlatky, zhmždění, podlitiny, zlomenina ruky	3,6 4 3	Pracovník, vedoucí pracovník 309/2005,591/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 25.7.22 12.9.22
Praxe, zručnost, zácvik Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí Soustředěnost při práci, příp. používání chráničů ruky Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí Dodržování zákazu používání poškozeného nářadí Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
0000062 10	9657 KLEMPÍŘÍ FASÁDNÍ PRVKY Rekonstrukce	Zasažení oka odlétnuvší střešinou, drobnou částí, úlomkem, otřepem apod. (např. sekáč+kladivo)	Pracovník, pracovníci kolem	Zranění oka	4,8 2 8	Pracovník, vedoucí pracovník 309/2005,591/2006,362/2005 Školení na pracovišti	kontinuálně 25.7.22 12.9.22
Používání sekáčů, kladiv a palic bez trhlín a otřepů Používání OOPP k ochraně zraku Používání nepoškozeného nářadí s dobrým ostřím u sekáčů Pevně uchycení násady, zajištění proti uvolnění klíny apod. Hladký tvar úchopové části nářadí, bez prasklin Udržování suchých a čistých rukojetí a uchopovacích částí, jejich ochrana před olejem a mastnotou Pokud možno vyloučení práce s nářadím nad hlavou vhodným zvyšováním místa práce Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
0000141 10	9657 KLEMPÍŘÍ FASÁDNÍ PRVKY Rekonstrukce	Pád a zřícení lešení v důsledku působení vnějších sil zejména větru a ztráty stability	Pracovníci na a pod lešením	Naražení, pohmoždění, bodné a řezné rány, zranění kloubů/končetin/vnitřních orgánů, smrt	6,0 2 10	Lešenář, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006, TP a PD TP a PD lešení	kontinuálně u stavby lešení 25.7.22 12.9.22
Konstrukce lešení provést tak, aby tvořila prostorově tuhý celek zajištění proti lokálnímu i celkovému vybočení, překlopení i proti posunutí Provedení kotvení o dostatečnou únosnost, provedeného rovnoměrně po celé vnější ploše lešení, lešení zakryté sítěmi má kotvení 2 x únosnější než lešení nezakryté, lešení zaplachtované má kotvení 4 x únosnější (dle dokumentace zakrývaných lešení) Používání jen lešení, která byla ukončena, vybavena a vystrojena příslušné dokumentace a předána do užívání, zejména je-li zajištěna jejich prostorová tuhost a stabilita úhlopříčným ztužením a kotvením (popř. vzepřením), je-li podlaha únosná a těsná, jednotlivé prvky podlah jsou zajištěny proti posunutí Všechny dodatečné úpravy na lešení (zkrýtí, výměna podlázeček) provádět zodpovědným pracovníkem Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
0000144 2	9657 KLEMPÍŘÍ FASÁDNÍ PRVKY Rekonstrukce	Pád, propadnutí následkem chybné uložení prvku, poškozenou, podlahy lešení,	Pracovník, pracovník níže	Naražení, pohmoždění, zlomeniny, bodné a řezné rány, zranění kloubů/končetin/vnitřních orgánů	3,6 2 6	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006,362/2005 Školení na pracovišti	1 x týdně 25.7.22 12.9.22
Na podlahy lešení se má přednostně používat podlahových dílců Základní parametry (rozměry, hmotnost, nosnost pro kolečko) doporučených podlahových dílců uvádí příslušná ČSN, přičemž pro tyto dílce platí následující požadavky Příčné svlaky musí být přípevně symetricky k příčné ose podlahového dílce Prkna v dílci musí být při výrobě sesazena na sraz Pro celkové rozměry podlahových dílců platí tolerance ± 10 mm, pro vzdálenost příčných svlaků ± 5 mm Ostatní podlahové dílce jiného konstrukčního provedení nebo z jiného materiálu musí být navrženy dle ČSN Zajištění jednotlivých prvků podlah proti posunutí a pohybu Dostatečná dimenze prvků (tloušťka) podlah zajišťující pevnost a únosnost Nejmenší průřez volně kladených vzájemně nespojených podlahových prken a fošen pro chráněné prostředí jsou stanoveny v příslušné ČSN Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
0000281 1	9657 KLEMPÍŘÍ FASÁDNÍ PRVKY Rekonstrukce	Ohoření zraku - zranění odletujícími částmi opracovávaných materiálů při práci s vrtačkou	Pracovník	Poranění očí	4,8 2 8	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 25.7.22 12.9.22
Při pracovních úkonech, kdy hrozí nebezpečí ohoření zraku používat brýle nebo obličejové štíty Používat nepoškozenou vrtačku a vrtáky Správné postavení u práce Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
A000261 1	9657 KLEMPÍŘÍ FASÁDNÍ PRVKY Rekonstrukce	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	Pracovník, pracovníci kolem	Naražení části těla, poranění končetin, zlomeniny, pohmoždění, poranění páteře	3,6 2 6	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 362/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 25.7.22 12.9.22
K místům práce ve výšce zajistit bezpečný přístup (žebříky, schodiště, rampy apod.) Neseskakovat, nevyklázet po konstrukcích Zákaz používání vratkých a nevhodných předmětů pro práci i ke zvyšování místa práce (beden, obalů, palet, sudů, věder apod.) Zajistit stabilitu lešenářských koz, pokládat je na vyrovnaný podklad tak, aby nemohlo dojít k poklesu ani posunutí patek podpor Od výšky 1,5 m opatřovat volné okraje podlah kozových lešení zábradlím Správně zajišťovat výškové části kolíkem v požadované úrovni; zajišťovací části udržovat v řádném stavu Dodržovat max. dovolenou délku pole kozového lešení (u podlahy z fošen je 2,5 m) Nepřetěžovat podlahu lešení materiálem, soustředěním více osob apod. (hmotnost celkem < povolené normové nahodilé zatížení podlah lešení); plošná nosnost pracovních podlah je 150 kg.m-2 Zajistit jednotlivé prvky podlah proti posunutí a pohybu Neseskakovat na podlahu lešení Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
DA00231 1	9657 KLEMPÍŘÍ FASÁDNÍ PRVKY Rekonstrukce	Zranění při používání ruční mechanizace a nářadí	Pracovník, pracovníci kolem	Pohmoždění a poranění ruky, přímáčknutí, otlatky, podlitiny, úrazy očí, zranění hlavy, zranění el. proudem	4,5 3 5	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 262/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 25.7.22 12.9.22
Praxe, zručnost, zácvik, soustředěnost při práci Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí Dle potřeby používání chráničů ruky či rukavic, používání OOPP k ochraně zraku, sluchu, dýchacích cest Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí Nepoužívání poškozeného nářadí (s uvolněnou násadou, deformovanou pracovní částí apod.) Udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky = přiměřený pracovní prostor Udržování suchých a čistých rukojetí a uchopovacích částí, mechanizaci udržovat v řádném stavu Pokud možno vyloučení práce s nářadím nad hlavou vhodným zvyšováním místa práce Vypínač nářadí v naprostém pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmutí ruky obsluhy z jeho tlačítka Nástroje v stroji(hlavici) pořádně upevnit Opravy mechanizace provádět při vypnutém motoru Nepřetěžovat mechanizaci Dodržování zákazu zastavovat nástroj v chodu rukou Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
0000140 5	9707 NÁTĚRY VENKOVNÍ Rekonstrukce	Pád pracovníka z výšky při (de)montáži jednotlivých prvků lešení a používání lešení	Pracovník, pracovník níže	Naražení, bodné a řezné rány, zranění vnitřních orgánů, zranění kloubů/končetin, smrt	6,0 2 10	Lešenář, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006 TP a PD lešení	kontinuálně u stavby lešení 1.8.22 19.9.22
Montáž a demontáž lešení mohou provádět pouze pracovníci s odpovídající kvalifikací (s platným lešenářským průkazem) Vytvoření podmínek k zajištění bezpečnosti práce při montáži lešení (vybavení předpisy, normami, dokumentací dílcových lešení, prohlídka popř. průzkum dodavatelské dokumentace zejména vypracováním resp. stanovením technologického nebo pracovního postupu v případě atypických lešení, rekonstrukcí apod. Vybavení stavby konstrukcemi pro práce ve výškách a zvyšování místa práce (lešení, žebříky, materiál, inventární dílce) a jejich dostatečná únosnost, pevnost a stabilita Zajišťovat volné okraje lešení od výšky 1,5 m zábradlím se zarážkou nebo jiná ekvivalentní alternativa - síť, plachty Používání osobního zajištění při montáži a demontáži lešení Zamezení přístupu k místům na lešení, kde se nepracuje a jejichž volné okraje nejsou z vážných příčin zajištěny proti pádu Používání lešení až po jeho ukončení, vybavení a vystrojení a po předání do užívání Průběžné zajišťování prostor, tuhosti Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
0000141 5	9707 NÁTĚRY VENKOVNÍ Rekonstrukce	Pád a zřícení lešení v důsledku působení vnějších sil zejména větru a ztráty stability	Pracovníci na a pod lešením	Naražení, pohmoždění, bodné a řezné rány, zranění kloubů/končetin/vnitřních orgánů, smrt	6,0 2 10	Lešenář, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006, TP a PD TP a PD lešení	kontinuálně u stavby lešení 1.8.22 19.9.22
Konstrukce lešení provést tak, aby tvořila prostorově tuhý celek zajištění proti lokálnímu i celkovému vybočení, překlopení i proti posunutí Provedení kotvení o dostatečnou únosnost, provedeného rovnoměrně po celé vnější ploše lešení, lešení zakryté sítěmi má kotvení 2 x únosnější než lešení nezakryté, lešení zaplachtované má kotvení 4 x únosnější (dle dokumentace zakrývaných lešení) Používání jen lešení, která byla ukončena, vybavena a vystrojena příslušné dokumentace a předána do užívání, zejména je-li zajištěna jejich prostorová tuhost a stabilita úhlopříčným ztužením a kotvením (popř. vzepřením), je-li podlaha únosná a těsná, jednotlivé prvky podlah jsou zajištěny proti posunutí Všechny dodatečné úpravy na lešení (zkrýtí, výměna podlázeček) provádět zodpovědným pracovníkem Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
0000150 1	9707 NÁTĚRY VENKOVNÍ Rekonstrukce	Pád pracovníka při pohybu na střeše k místu vlastního výkonu práce	Pracovník, pracovníci níže	Naražení, pohmoždění, zlomeniny, bodné a řezné rány, zranění kloubů/končetin/vnitřních orgánů	4,8 2 8	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006,362/2005 Školení na pracovišti	1 x týdně 1.8.22 19.9.22
Zajištění bezpečného přístupu na střechu pomocí komunikačních prostředků Zajištění proti propadnutí Ochrana proti pádu ze střechy nejen po obvodu, ale i do světlíků, technologických a jiných otvorů, zaměstnavatel zajistí ochranné, případně záchranné konstrukce nebo použitím osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu Zajištění proti sklonnutí zaměstnavatel zajistí použitím žebříků upevněných v místě práce a potřebných komunikací, případně použitím ochranné konstrukce nebo osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu U střeš se sklonem nad 45 st od vod.roviny je nutno použít vedle žebříků ještě osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							

Index Kód Počet	Název činnosti	Název rizika BOZP	Ohození	Následky Opatření	HRiz PVN MNO	Odpovědnost Předpis Doklad	Četnost T. možný T. přípustný
9707 0000172 5	NÁTĚRY VENKOVNÍ Rekonstrukce	Rizika spojená s prací ve nefyziologicky nevhodných polohách	Pracovník	Poranění kloubů a páteře, pohybového aparátu	4,8 2 8	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005, 262/2006 Školení na pracovišti	kontinuálně 1.8.22 19.9.22
Zdravotní způsobilost, pracovnílékařská péče, preventivní prohlídky Zhodnocení kontroly: Bezpečnostní přestávky v teplém prostředí Používání OOPP k ochraně kolen Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
9707 0000331 1	NÁTĚRY VENKOVNÍ Rekonstrukce	Ohození zraku - zranění odstříknutou mchanou hmotou	Pracovník, pracovníci kolem	Poranění oka	4,5 3 5	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 362/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 1.8.22 19.9.22
Použití michadla jen pro účely, pro něž je návodem určeno (pro míchání těstovitých a kašovitých materiálů a směsí apod.) Použití pro otáčení ve smyslu hodinových ručiček Správně a pevně upevnění metly na vřeteno a řádné dotažení Funkční elektronicky řízený plynulý rozběh michadla bez zpětného rázu Správná předvolba počtu otáček dle druhu mchané hmoty Rychlosti nepřepínat za chodu nářadí při plném zatížení Funkční elektronická ochrana při přetížení Zabezpečit nádobu s mchanou hmotou proti pohybu na podlaze Používat jen nástroje (metly) do předepsaného průměru Vzniká-li při práci s michadlem ohození odstříkující mchanou hmotou je nutno používat OOPP adekvátní k ochraně očí, případně i obličje (dle vlastností mchané hmoty) Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
9707 A000261 1	NÁTĚRY VENKOVNÍ Rekonstrukce	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	Pracovník, pracovníci kolem	Narazení části těla, poranění končetin, zlomeniny, pohmožděny, poranění páteře	3,6 2 6	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 362/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 1.8.22 19.9.22
K místům práce ve výšce zajistit bezpečný přístup (žebříky, schodiště, rampy apod.) Neseskokávat, nevykládat po konstrukcích Zákaz používání vratkých a nevhodných předmětů pro práci i ke zvyšování místa práce (beden, obalů, palet, sudů, věder apod.) Zajistit stabilitu lešenářských koz, pokládat je na vyrovnaný podklad tak, aby nemohlo dojít k poklesu ani posunutí patek podpor Od výšky 1,5 m opatřovat volné okraje podlah kozových lešení zábradlím Správně zajišťovat výsunvé části kolíkem v požadované úrovni; zajišťovací části udržovat v řádném stavu Dodržovat max. dovolenou délku pole kozového lešení (u podlahy z fošen je 2,5 m) Nepřetěžovat podlahu lešení materiálem, sousředěním více osob apod. (hmotnost celkem < povolené normové nahodilé zatížení podlah lešení); plošná nosnost pracovních podlah je 150 kg.m-2 Yajistit jednotlivé prvky podlah proti posunutí a pohybu Neseskokávat na podlahu lešení Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
9707 0000260 1	NÁTĚRY VENKOVNÍ Rekonstrukce	Zranění u malířských prací, chemické povahy	Pracovník, pracovníci kolem	Zranění očí, kožní nemoci	3,0 2 5	Pracovník, vedoucí pracovník TP, 591/2006, 101/2005 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 1.8.22 19.9.22
Dodržet pokyny uvedené v bezpečnostních listech a stanovené technologické postupy s přihlédnutím k návodu výrobce a určenému způsobu ochrany osob před škodlivinami použitý materiál pro malířské práce Dodržet zásady osobní hygieny Při používání vápenného mléka používat OOPP k ochraně zraku Správné a bezpečné zacházení s vápenným mlékem tak, aby bylo minimalizováno nebezpečí vystříknutí vápenného mléka Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
9859 0000070 1	PŘESUN HMOT TE 9 Rekonstrukce	Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem, sjetí kolečka mimo rampu	Pracovník	Oděniny, pohmožděny	2,7 3 3	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005, 591/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 15.11.21 12.9.22
Úprava pojezdové plochy, vyrovnání a zpevnění manipulační plochy, bez překážek Odstranění kluzkosti Dodržování max. přípustného sklonu prozatímních šikmých pojezdových ploch - cca 1 : 5 Nepřetěžování koleček, jejich plnění jen cca do 3/4 obsahu korby dodržování min. šířky pojezdových konstrukcí a prvků (lávek, šikmých ramp, nájezdů) tj. 60 cm; Spolehlivé zajištění pojezdových prvků proti pohybu Pro zášyp, dopravované do výkopu hlubšího než 1,5 m kolečkem zříditi při okrají výkopu pevnou zarážku Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
9859 0000081 10	PŘESUN HMOT TE 9 Rekonstrukce	Převrzení nestabilně uloženého materiálu	Pracovníci kolem stohu materiálu	Pohmožděny, oděneniny, zlomeniny,	3,0 2 5	Pracovník, vedoucí pracovník Školení na pracovišti	1 x denně 15.11.21 12.9.22
Dodržování zákazu narušovat stabilitu stohů, např. vyťahování předmětů a prvků zespod nebo ze strany stohu Dodržování zákazu vystupovat a šplhat po hranicích, po navršeném materiálu Použití pracovní obuvi s vyztuženou špicí Ukládání materiálu na zpevněný, urovnaný, únosný a rovný podklad; zabránění jednostranného naklonění stohu Dodržování max. výšky stohu (2 m) při ruční ukládce Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
9859 0000111 10	PŘESUN HMOT TE 9 Rekonstrukce	Uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých zasněžených a namrzlých komunikacích a na venkovních staveništních prostorách	Pracovník	Oděniny, pohmožděny, zranění končetin a kloubů	4,5 3 5	Pracovník, vedoucí pracovník Školení na pracovišti	1 x denně 15.11.21 12.9.22
Vhodná volba tras, určení a zřízení vstupů na stavbu, staveništních komunikací a přístupových cest, chodníků Jejich čistění a udržování zejména v zimním období a za deštivého počasí V zimním období odstraňování námrazy, sněhu, protiskluzový posyp Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
9859 0000121 2	PŘESUN HMOT TE 9 Rekonstrukce	Šikmé našlápnutí na hranu schodišťového(žebříkového) stupně, uklouznutí	Pracovník	Vyvrtnutí členku, poranění kloubů	3,6 3 4	Pracovník, vedoucí pracovník Školení na pracovišti	1 x týdně 15.11.21 12.9.22
Udržování nekluzkých povrchů, správné našlapování, vyloučení šikmého našlápnutí zejména při snížených adhezivních podmínkách za mokra, námrazy, vlivem znečištěné obuvi Vyloučení nesprávného došlapování až na okraj (hranu) schodišťového stupně, kde jsou zhoršené třecí podmínky Používání protiskluzové, nepoškozené obuvi Očištění obuvi před výstupem na žebřík Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
9859 A000261 1	PŘESUN HMOT TE 9 Rekonstrukce	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	Pracovník, pracovníci kolem	Narazení části těla, poranění končetin, zlomeniny, pohmožděny, poranění páteře	3,6 2 6	Pracovník, vedoucí pracovník Pokyny výrobce... Školení na pracovišti	1 x měsíčně 15.11.21 12.9.22
K místům práce ve výšce zajistit bezpečný přístup (žebříky, schodiště, rampy apod.) Neseskokávat, nevykládat po konstrukcích Zákaz používání vratkých a nevhodných předmětů pro práci i ke zvyšování místa práce (beden, obalů, palet, sudů, věder apod.) Zajistit stabilitu lešenářských koz, pokládat je na vyrovnaný podklad tak, aby nemohlo dojít k poklesu ani posunutí patek podpor Od výšky 1,5 m opatřovat volné okraje podlah kozových lešení zábradlím Správně zajišťovat výsunvé části kolíkem v požadované úrovni; zajišťovací části udržovat v řádném stavu Dodržovat max. dovolenou délku pole kozového lešení (u podlahy z fošen je 2,5 m) Nepřetěžovat podlahu lešení materiálem, sousředěním více osob apod. (hmotnost celkem < povolené normové nahodilé zatížení podlah lešení); plošná nosnost pracovních podlah je 150 kg.m-2 Yajistit jednotlivé prvky podlah proti posunutí a pohybu Neseskokávat na podlahu lešení Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
9980 0000111 40	VÝSTUPNÍ KONTROLA Rekonstrukce	Uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých zasněžených a namrzlých komunikacích a na venkovních staveništních prostorách	Pracovník	Oděniny, pohmožděny, zranění končetin a kloubů	4,5 3 5	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005, 591/2006 Školení na pracovišti	1 x denně 26.9.22 26.9.22
Vhodná volba tras, určení a zřízení vstupů na stavbu, staveništních komunikací a přístupových cest, chodníků Jejich čistění a udržování zejména v zimním období a za deštivého počasí V zimním období odstraňování námrazy, sněhu, protiskluzový posyp Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							



Index Kód Počet	Název činnosti	Název rizika BOZP Dodavatel	Ohrožení	Následky Opatření	HRiz PVN MNO	Odpovědnost Předpis Doklad	Četnost T. možný T. přípustný
9980 0000121 8	VÝSTUPNÍ KONTROLA Rekonstrukce	Šikmé našlápnutí na hranu schodišťového(žebříkového) stupně, uklouznutí	Pracovník	Vyvrtnutí členku, poranění kloubů	3,6 3 4	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006 Školení na pracovišti	1 x týdně 26.9.22 26.9.22
<p>Udržování nekluzkých povrchů, správné našlapování, vyloučení šikmého našlápnutí zejména při snížených adhezních podmínkách za mokra, námrazy, vlivem znečištěné obuvi schodišťového stupně, kde jsou zhoršené třecí podmínky Používání protiskluzové, nepoškozené obuvi Očistění obuvi před výstupem na žebřík</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
9980 A000261 2	VÝSTUPNÍ KONTROLA Rekonstrukce	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	Pracovník, pracovníci kolem	Naražení části těla, poranění končetin, zlomeniny, pohmožděniny, poranění páteře	3,6 2 6	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 362/200 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 26.9.22 26.9.22
<p>K místům práce ve výšce zajistit bezpečný přístup (žebříky, schodiště, rampy apod.) Neseskakovat, nevylézat po konstrukcích Zákaz používání vratkých a nevhodných předmětů pro práci i ke zvyšování místa práce (beden, obalů, palet, sudů, věder apod.) Zajistit stabilitu lešenářských koz, pokládat je na vyrovnaný podklad tak, aby nemohlo dojít k poklesu ani posunutí patek podpor Od výšky 1,5 m opatřovat volné okraje podlah kozových lešení zábradlím Správné zajišťovat výškové části kolíkem v požadované úrovni; zajišťovací části udržovat v řádném stavu Dodržovat max. dovolenou délku pole kozového lešení (u podlahy z fošen je 2,5 m) Nepřetěžovat podlahu lešení materiálem, soustředěním více osob apod. (hmotnost celkem < povolené normové nahodilé zatížení podlah lešení); plošná nosnost pracovních podlah je 150 kg.m-2 Yajistit jednotlivé prvky podlah proti posunutí a pohybu Neseskakovat na podlahu lešení</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							