
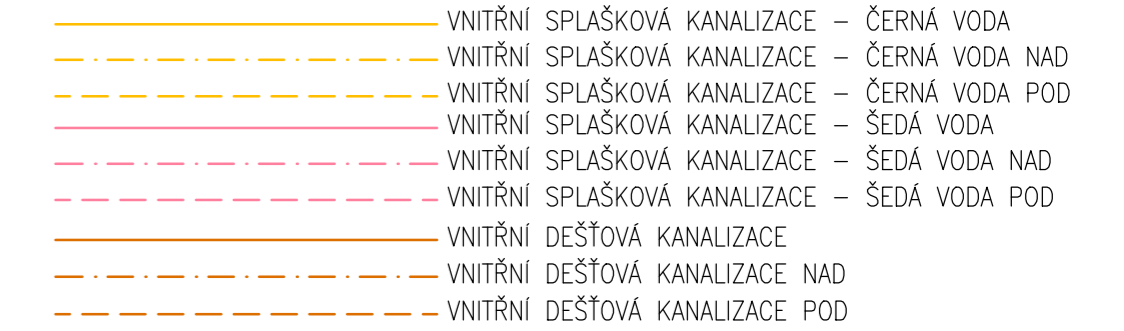


PŮDORYS 2.NP – KANALIZACE

LEGENDA

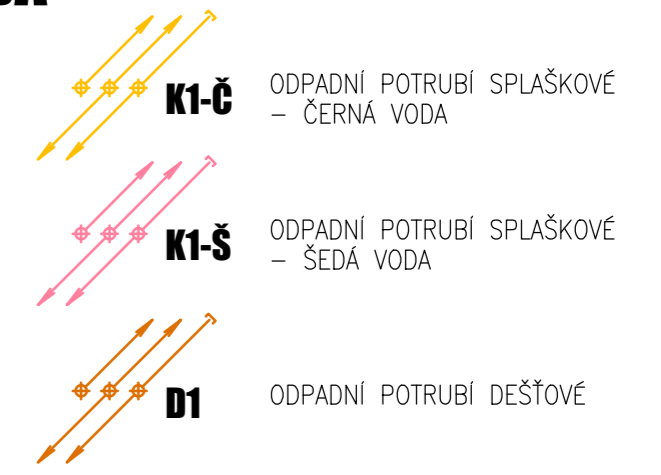

POTRUBÍ PP – PIPELIFE HT SYSTÉM
 DN40 – Dxt 40x1,8
 DN50 – Dxt 50x1,8
 DN70 – Dxt 75x1,9
 DN100 – Dxt 110x2,7
 DN125 – Dxt 125x3,1
 DN150 – Dxt 160x3,9

POTRUBÍ PP – SKOLAN SAFE DB
 DN100 – Dxt 110x5,3

(D–JMENOVITÝ ROZMĚR, t – SÍLA STĚNY TRUBKY)

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY
 AP AUTOMATICKÁ PRAČKA
 MN MYČKA NÁDOBÍ
 DJ DŘEZ JEDNODUCHÝ
 WC ZÁCHODOVÁ MISA
 U UMYVADLO
 UM UMYVÁTKO
 V VANA
 S SPRCHA
 VP VPUŠŤ PODLAHOVÁ
 VL VÝLEVKA

TABULKA MÍSTNOSTÍ

označení	název	plocha [m ²]
2.NP		
B.2.1	byť	49.1
	balkon	4.2
B.2.2	byť	76.0
	lodžie	5.0
2.0.1	hala	15.5
2.0.2	kóje	3.0

TABULKA BYTŮ 2.NP

označení	název	plocha [m ²]
BYT B.2.1		
2.1.1	chodba	5.6
2.1.2	koupelna	3.5
2.1.3	toaleta	1.4
2.1.4	ložnice	16.1
2.1.5	obývací pokoj	22.3
BYT B.2.2		
2.2.1	předsiň	5.5
2.2.2	toaleta	1.6
2.2.3	šatna	2.2
2.2.4	chodba	4.8
2.2.5	koupelna	5.5
2.2.6	ložnice	12.9
2.2.7	ložnice	10.7
2.2.8	obývací pokoj	32.8

POZNÁMKA

- PRO PŘEHLEDNÉ GRAFICKÉ ZOBRAZENÍ JSOU TRASY POTRUBÍ ZAKRESLENY POUZE SCHEMATICKY A SKUTEČNÉ VEDENÍ JE NUTNO PŘIZPŮBIT MOŽNOSTEM UCHYCENÍ POTRUBÍ A OSTATNÍM INSTALACÍM.
- ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY BUDOU VYBRÁNY INVESTOREM.
- ROZVODY ZTI NUTNO KOORDINOVAT S OSTATNÍMI PROFESEMI TZB.
- VEŠKERÉ INSTALACE MUSÍ ODPOVÍDAT MONTÁŽNÍM PŘEDPISŮM VÝROBCE.
- POTRUBÍ PRO ODVOD SRÁŽKOVÝCH/DEŠŤOVÝCH ODPADNÍCH VOD BUDE V CELÉM ROZSAHU IZOLOVÁNO PROTI ROSENÍ (t. DLE DN VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA).

±0,000=193.500 bpv
 SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK

Zpracovala Bc. Marie Vondrová	Konzultant doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.	Školní rok 2020/2021	Fakulta stavební ČVUT
Předmět: 125DPM – DIPLOMOVÁ PRÁCE KATEDRA TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV			Datum 12/2020
Název: ZDRAVOTECHNIKA BYTOVÉHO DOMU LIBČICE NAD VLTAVOU			Meřítko 1:50
Výkres: VAR. 2: PŮDORYS 2.NP – KANALIZACE			Číslo výkresu 17

VYTVORENO VE STUDENTSKE VERZI PRODUKTU AUTODESK

VYTVORENO VE STUDENTSKE VERZI PRODUKTU AUTODESK

