S T R O J O V N A B (B2-50) JÁDRO 2 (ŠACHTA 9)

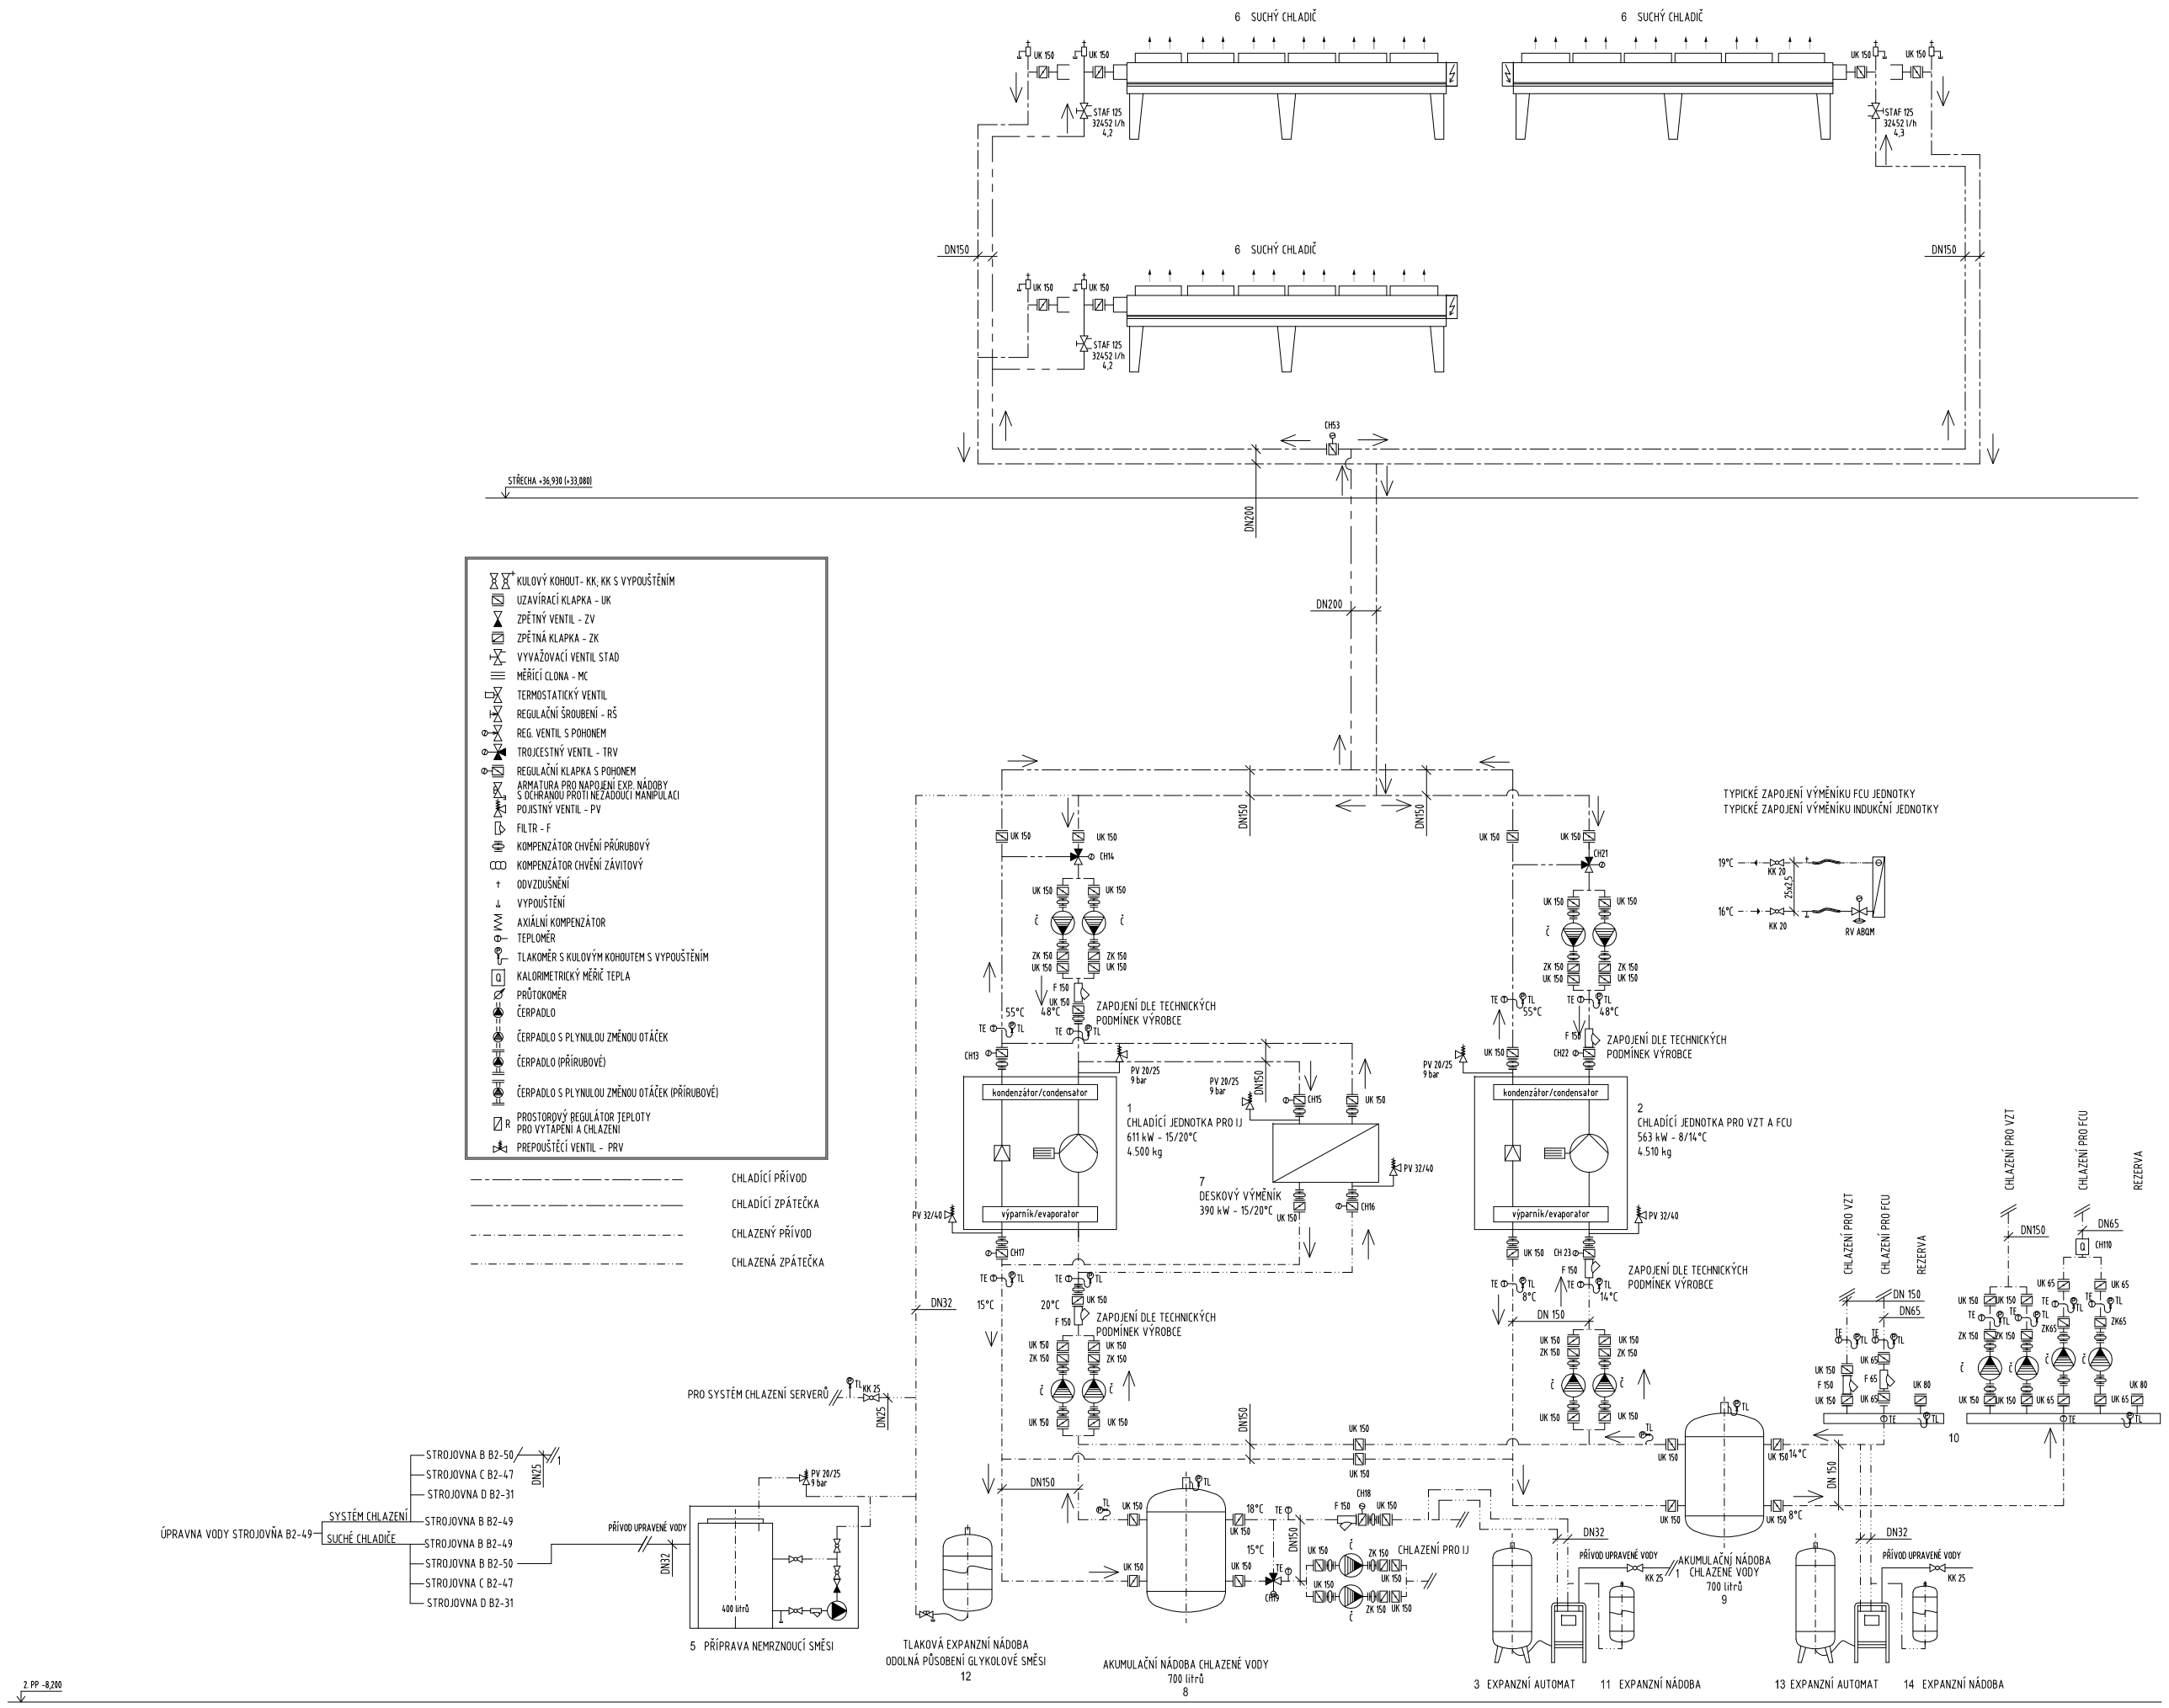

LEGENDA ZAŘÍZENÍ

Č.POZICE	FABRIKÁT	Č.MAT.LISTU	EL. PARAMETRY (V/kW/A)
1	Chladící jednotka IJ	270_ML_CL_04	viz. ML
2	Chladící jednotka VZT+FCU	270_ML_CL_02	viz. ML
3	Expanzní automat	270_ML_CL_09	viz. ML
4	-		
5	Glykolové hospodářství	270_ML_CL_14	viz. ML
6	Suchý chladič kapalin	270_ML_CL_06	viz. ML
7	Deskový výměník tepla	270_ML_CL_20	-
8	Akumulační nádoba	270_ML_CL_22	-
9	Akumulační nádoba	270_ML_CL_22	-
10	Rozdělovač, sběrač	270_ML_CL_16	-
11	Expanzní nádoba	270_ML_CL_11	-
12	Expanzní nádoba	270_ML_CL_13	-
13	Expanzní automat	270_ML_CL_09	-
14	Expanzní nádoba	270_ML_CL_55	-

LEGENDA ČERPADEL CHLAZENÍ:

OKRUH (VZT)	POTRUBÍ			REG. VENTIL	ČERPADLO			MĚŘIČ TEPLA
	VÝKON [kW]	PRŮTOK [m³/h]	DIMENZE [DN]	(dodávkou MaR) [DN/Kvs]	TYP	EL. PARAMETRY (V/W/A)	Č.MAT.LISTU	[DN/Q]
1 KONDENZ. CHL. JEDNOTKA PRO IJ č.1	522	64	150	150/300	jednohlavé, FM	viz. ML	270_ML_CL_23	-
2 KONDENZ. CHL. JEDNOTKA PRO IJ č.1	522	64	150	-	jednohlavé, FM	viz. ML	270_ML_CL_23	-
3 KONDENZ. CHL. JEDNOTKA PRO VZT č.2	649	80	150	150/300	jednohlavé, FM	viz. ML	270_ML_CL_32	-
4 KONDENZ. CHL. JEDNOTKA PRO VZT č.2	649	80	150	-	jednohlavé, FM	viz. ML	270_ML_CL_32	-
5 VÝPAR. CHL. JEDNOTKA PRO IJ č.1	300	51	150	-	jednohlavé, FM	viz. ML	270_ML_CL_33	-
6 VÝPAR. CHL. JEDNOTKA PRO IJ č.1	300	51	150	-	jednohlavé, FM	viz. ML	270_ML_CL_33	-
7 VÝPAR. CHL. JEDNOTKA PRO VZT č.2	445	64	150	-	jednohlavé, FM	viz. ML	270_ML_CL_34	-
8 VÝPAR. CHL. JEDNOTKA PRO VZT č.2	445	64	150	-	jednohlavé, FM	viz. ML	270_ML_CL_34	-
9 SOUSTAVA IJ č.1	300	86	150	150/300	jednohlavé, FM	viz. ML	270_ML_CL_35	-
10 SOUSTAVA IJ č.2	300	86	150	-	jednohlavé, FM	viz. ML	270_ML_CL_35	
11 SOUSTAVA VZT č.1	366	52	150	-	jednohlavé, FM	viz. ML	270_ML_CL_36	-
12 SOUSTAVA VZT č.2	366	52	150	-	jednohlavé, FM	viz. ML	270_ML_CL_36	
13 SOUSTAVA FCU č.1	79	11	50	-	jednohlavé, FM	viz. ML	270_ML_CL_37	DN40/6
14 SOUSTAVA FCU č.2	79	11	50	-	jednohlavé, FM	viz. ML	270_ML_CL_37	

POZNÁMKA:

POKUD NENI VE VÝKRESECH UVEDENO JINAK, VYPOUŠTĚCÍ KOHOUTY JSOU DN 15; ODVZDUŠŇOVACÍ VENTILY DN 15 S NÁDOBKOU DN 65.

Výkres č. 3 - schéma strojovny chlazení B