


Legenda:

- Přívodní potrubí
- - - - - Vratné potrubí
- ⊗ KK Kulový kohout
- RV-T 15 Regulační ventil TBV LF DN15
- RV-S 32 Regulační ventil STAD DN32
- RŠ15 Regulační šroubení DN15
- ⊕ VV Vypouštěcí ventyl
- VZT Vzduchotechnická jednotka

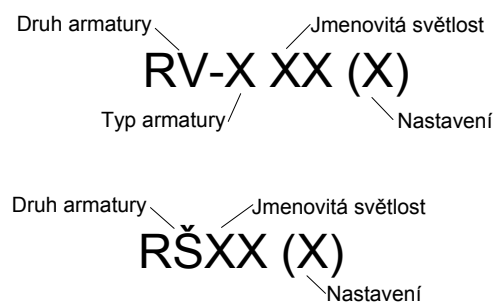

Alfea Extensa Duo 10, teplotní spád 55/45°C, potrubí vedeno v podlaže 231 m.n.m

Zpracoval Petra Pavlová	Konzultant Ing. Stanislav Frolík, Ph.D.	Školní rok 2017 / 2018	Fakulta stavební ČVUT
Předmět Bakalářská práce - katedra TZB			
Úloha Vytápění administrativní budovy v Teplicích	Datum 28.3.2018	Formát A3	
Výkres Rozvinutý řez otopné soustavy	Měřítko 1:50	Číslo výkresu 4	